平 成 27 年 度

水　質　試　験　年　報

（平成27年4月～平成28年3月）

岩 国 市 水 道 局

はじめに

岩国市水道局では、水道水の安全性を確保するため、河川などの水源から浄水場、末端の給水栓までの水質検査を行っており、厚生労働省が定める水質基準項目をはじめ、水質を管理する上で必要な項目について適切な検査を行っています。

この年報は、平成27年度水質検査計画に基づき実施した水質試験結果及び水質検査結果をまとめたものです。

いーすぃくん

目　次

1　水質検査について …… 1

試験方法・表記方法 …… 2

2　水源の概況 …… 6

水源の概況 …… 7

降水量比較 …… 8

臥龍橋地点錦川流量 …… 10

3　浄水場の概要 …… 12

概　要 …… 13

各浄水場位置図 …… 14

各浄水場の水質 …… 15

4　定期の水質検査 …… 18

検査箇所図 …… 19

高台団地検査箇所図 …… 20

錦川水系水質調査箇所図 …… 21

4-1　水質基準 …… 22

4-2　水質管理目標設定項目 …… 66

4-3　農薬類 …… 104

4-4　毎日検査 …… 109

水質モニター値 …… 110

残留塩素測定表 …… 123

4-5　クリプトスポリジウム等、指標菌検査 …… 124

4-6　錦川水系 …… 127

5　臨時の検査 …… 133

6　工業用水道 …… 135

1　水質検査について

水質試験方法・表記方法

水質基準

番号	項目	基準値	試験方法	表記下限値	備考
1	一般細菌	1mLの検水で形成される集落数が100以下	標準寒天培地法	0	病原生物による汚染の指標
2	大腸菌	検出されないこと	特定酵素基質培地法	不検出(定性) 0(定量)	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	ICP-MS法	0.0003	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	還元気化原子吸光光度法	0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	ICP-MS法	0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	ICP-MS法	0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	ICP-MS法	0.001	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	ICP-MS法	0.005	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	イオンクロマトグラフポストカラム-吸光光度法	0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.01	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	ICP-MS法	0.01	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	HS-GCMS法	0.0002	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	HS-GCMS法	0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.06	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	溶媒抽出-誘導体化-GCMS法	0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	溶媒抽出-誘導体化-GCMS法	0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	イオンクロマトグラフポストカラム-吸光光度法	0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	溶媒抽出-誘導体化-GCMS法	0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	溶媒抽出-誘導体化-GCMS法	0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	ICP-MS法	0.001	着色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	ICP-MS法	0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	フレームレス原子吸光光度法	0.01	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	ICP-MS法	0.005	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陽イオン)	0.1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	ICP-MS法	0.001	着色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.1	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陽イオン)	0.1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	重量法	1	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	固相抽出-HPLC法	0.02	発泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	P&T-GCMS法	0.000001	かび臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	P&T-GCMS法	0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	固相抽出-吸光光度法	0.005	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下	固相抽出-誘導体化-GCMS法	0.0005	臭気
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	全有機炭素計測定法	0.3	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	ガラス電極法	*	基礎的性状
48	味	異常でないこと	官能法	*	
49	臭　気	異常でないこと	官能法	*	
50	色　度	5度以下	透過光測定法	0	
51	濁　度	2度以下	積分球式光電光度法	0.0	

水質管理目標設定項目

番号	項目	目標値	試験方法	表記下限値	備考
目標 1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	ICP-MS法	0.001	無機物/重金属
目標 2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	ICP-MS法	0.0002	
目標 3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	ICP-MS法	0.001	
目標 5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	HS-GCMS法	0.0004	一般有機物
目標 8	トルエン	0.4mgL以下	HS-GCMS法	0.001	
目標 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	溶媒抽出-GCMS法	0.08	
目標10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	消毒副生成物
目標12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	
目標13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	溶媒抽出-GCMS法	0.001	
目標14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	溶媒抽出-GCMS法	0.002	
目標15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	固相抽出GCMS他	1	農薬
目標16	残留塩素	1mg/L以下	ジエチル-p-フェニレンジアミン吸光光度法	0.00	臭気
目標17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陽イオン)	0.1	味
目標18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	ICP-MS法	0.001	着色
目標19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	味
目標20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	臭気
目標21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	一般有機物
目標22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	味
目標23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	臭気
目標24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	重量法	1	味
目標25	濁度	1度以下	積分球式光電光度法	0.0	基礎的性状
目標26	pH 値	7.5程度	ガラス電極法	*	腐食
目標27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	計算法	*	
目標28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	R2A寒天培地法	0	水道施設の健全性の指標
目標29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	一般有機物
目標30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	ICP-MS法	0.01	着色

水質管理目標設定項目15(農薬類)

番号	農　　薬　　名	用 途	目標値(mg/L)	検査
1	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	殺虫剤	0.05	委託
2	2,2－DPA(ﾀﾞﾗﾎﾟﾝ)	除草剤	0.08	委託
3	2,4－D(2,4-PA)	除草剤	0.03	委託
4	EPN	殺虫剤	0.004	自己
5	MCPA	除草剤	0.005	委託
6	ｱｼｭﾗﾑ	除草剤	0.2	委託
7	ｱｾﾌｪｰﾄ	殺虫剤・殺菌剤	0.006	委託
8	ｱﾄﾗｼﾞﾝ	除草剤	0.01	自己
9	ｱﾆﾛﾎｽ	除草剤	0.003	自己
10	ｱﾐﾄﾗｽﾞ	殺虫剤	0.006	委託
11	ｱﾗｸﾛｰﾙ	除草剤	0.03	自己
12	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	殺虫剤	0.008	自己
13	ｲｿﾌｪﾝﾎｽ	殺菌剤	0.001	自己
14	ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ(MIPC)	殺虫剤	0.01	自己
15	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(IPT)	殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤	0.3	自己
16	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	殺菌剤	0.09	自己
17	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ	殺虫剤・殺菌剤	0.006	委託
18	ｲﾝﾀﾞﾉﾌｧﾝ	除草剤	0.009	委託
19	ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	除草剤	0.03	自己
20	ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ(ｴｼﾞﾌｪﾝﾎｽ、EDDP)	殺菌剤	0.006	自己
21	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	殺虫剤・殺菌剤	0.08	自己
22	ｴﾄﾘｼﾞｱｿﾞｰﾙ(ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ)	殺菌剤	0.004	自己
23	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)	殺虫剤	0.01	自己
24	ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ	除草剤	0.02	委託
25	ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	殺虫剤・殺菌剤	0.03	委託
26	ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ	殺虫剤・殺菌剤	0.1	*
27	ｶｽﾞｻﾎｽ	殺虫剤	0.0006	委託
28	ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ	殺虫剤・除草剤	0.008	自己
29	ｶﾙﾀｯﾌﾟ	殺虫剤・殺菌剤・除草剤	0.3	委託
30	ｶﾙﾊﾞﾘﾙ(NAC)	殺虫剤	0.05	委託
31	ｶﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	殺虫剤・殺菌剤	0.04	委託
32	ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ	代謝物	0.005	委託
33	ｷﾉｸﾗﾐﾝ(ACN)	除草剤	0.005	委託
34	ｷｬﾌﾟﾀﾝ	殺菌剤	0.3	自己
35	ｸﾐﾙﾛﾝ	除草剤	0.03	委託
36	ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ	除草剤	2	委託
37	ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ	除草剤・植物成長調整剤	0.02	委託
38	ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ	除草剤	0.02	委託
39	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	除草剤	0.0001	自己
40	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ	殺虫剤	0.003	自己
41	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	殺虫剤・殺菌剤	0.05	自己
42	ｼｱﾅｼﾞﾝ	除草剤	0.004	*
43	ｼｱﾉﾎｽ(CYAP)	殺虫剤	0.003	委託
44	ｼﾞｳﾛﾝ(DCMU)	除草剤	0.02	委託
45	ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ(DBN)	除草剤	0.01	自己
46	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	殺虫剤	0.008	自己
47	ｼﾞｸﾜｯﾄ	除草剤	0.005	委託
48	ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ)	殺虫剤	0.004	自己
49	ｼﾞﾁｱﾉﾝ	殺菌剤	0.03	委託
50	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	殺虫剤・殺菌剤	0.005	*
51	ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ	除草剤	0.009	自己
52	ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ	除草剤	0.006	委託
53	ｼﾏｼﾞﾝ(CAT)	除草剤	0.003	自己
54	ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ	除草剤	0.02	自己
55	ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ	殺虫剤	0.05	自己
56	ｼﾒﾄﾘﾝ	除草剤	0.03	自己
57	ｼﾞﾒﾋﾟﾍﾟﾚｰﾄ	除草剤	0.003	自己
58	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	殺虫剤・殺菌剤	0.005	自己
59	ﾀﾞｲﾑﾛﾝ	殺虫剤・殺菌剤・除草剤	0.8	委託
60	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ	殺菌剤	0.006	委託

水質管理目標設定項目15(農薬類)

番号	農　　薬　　名	用 途	目標値(mg/L)	検査
61	ﾁｱｼﾞﾆﾙ	殺虫剤・殺菌剤	0.1	委託
62	ﾁｳﾗﾑ	殺虫剤・殺菌剤	0.02	委託
63	ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ	殺虫剤	0.08	委託
64	ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	殺虫剤・殺菌剤	0.3	委託
65	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	除草剤	0.02	自己
66	ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ(MBPMC)	除草剤	0.02	自己
67	ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ	除草剤	0.006	委託
68	ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ(DEP)	殺虫剤	0.005	委託
69	ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ	殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤	0.08	委託
70	ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ	除草剤	0.06	自己
71	ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	除草剤	0.03	自己
72	ﾊﾟﾗｺｰﾄ	除草剤	0.005	委託
73	ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ	除草剤	0.0009	自己
74	ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ	除草剤	0.01	委託
75	ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ	除草剤	0.004	委託
76	ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾈｰﾄ(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ)	除草剤	0.02	委託
77	ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ	殺虫剤	0.002	自己
78	ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ	除草剤	0.02	自己
79	ﾋﾟﾛｷﾛﾝ	殺虫剤・殺菌剤	0.04	自己
80	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	殺虫剤・殺菌剤	0.0005	委託
81	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤	0.003	自己
82	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	殺虫剤・殺菌剤	0.03	自己
83	ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ	殺虫剤・殺菌剤	0.05	委託
84	ﾌｪﾝﾁｵﾝ(MPP)	殺虫剤	0.006	自己
85	ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ(PAP)	殺虫剤・殺菌剤	0.007	自己
86	ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ	除草剤	0.01	委託
87	ﾌｻﾗｲﾄﾞ	殺虫剤・殺菌剤	0.1	自己
88	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	除草剤	0.03	委託
89	ﾌﾞﾀﾐﾎｽ	除草剤	0.02	自己
90	ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ	殺虫剤・殺菌剤	0.02	自己
91	ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ	殺菌剤	0.03	委託
92	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	除草剤	0.05	自己
93	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ	殺菌剤	0.09	自己
94	ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ	殺虫剤	0.004	委託
95	ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ	殺菌剤	0.05	自己
96	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	除草剤	0.05	自己
97	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	殺虫剤・殺菌剤	0.05	委託
98	ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ	殺虫剤・除草剤	0.1	自己
99	ﾍﾞﾉﾐﾙ	殺菌剤	0.02	委託
100	ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ	殺虫剤・殺菌剤	0.1	自己
101	ﾍﾟﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ	除草剤	0.09	委託
102	ﾍﾟﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ	除草剤	0.004	委託
103	ﾍﾟﾝﾀｿﾞﾝ	除草剤	0.2	委託
104	ペンディメタリン	除草剤・植物成長調整剤	0.3	自己
105	ﾍﾟﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ	殺虫剤・殺菌剤	0.04	委託
106	ﾍﾟﾝﾌﾙﾗﾘﾝ(ﾍﾟｽﾛｼﾞﾝ)	除草剤	0.01	自己
107	ﾍﾟﾝﾌﾚｾｰﾄ	除草剤	0.07	委託
108	ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ	殺虫剤	0.003	委託
109	ﾏﾗﾁｵﾝ(ﾏﾗｿﾝ)	殺虫剤	0.05	自己
110	ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ(MCPP)	除草剤	0.05	委託
111	ﾒｿﾐﾙ	殺虫剤	0.03	委託
112	ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)	殺虫剤	0..01	*
113	ﾒﾀﾗｷｼﾙ	殺虫剤・殺菌剤	0.06	自己
114	ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ(DMTP)	殺虫剤	0.004	自己
115	ﾒﾁﾙﾀﾞｲﾑﾛﾝ	除草剤	0.03	自己
116	ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ	殺虫剤・殺菌剤	0.04	委託
117	ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ	除草剤	0.03	*
118	ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ	除草剤	0.02	自己
119	ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ	殺虫剤・殺菌剤	0.1	自己
120	ﾓﾘﾈｰﾄ	除草剤	0.005	自己

2　水源の概況

水源の概況

本市の主要な水源である錦川は、山口県、島根県の県境に位置する茹ヶ岳（標高1,004m）に源を発し、向道ダム、菅野ダム、水越ダムを経て木谷川、寂地山地に流れを発する宇佐川、本郷川、根笠川、生見川他各支流を合流し、瀬戸内海へと流れる幹線流路延長約110kmの二級河川である。
降水量は平年並みで、水質もほどんど変化は認められなかった。

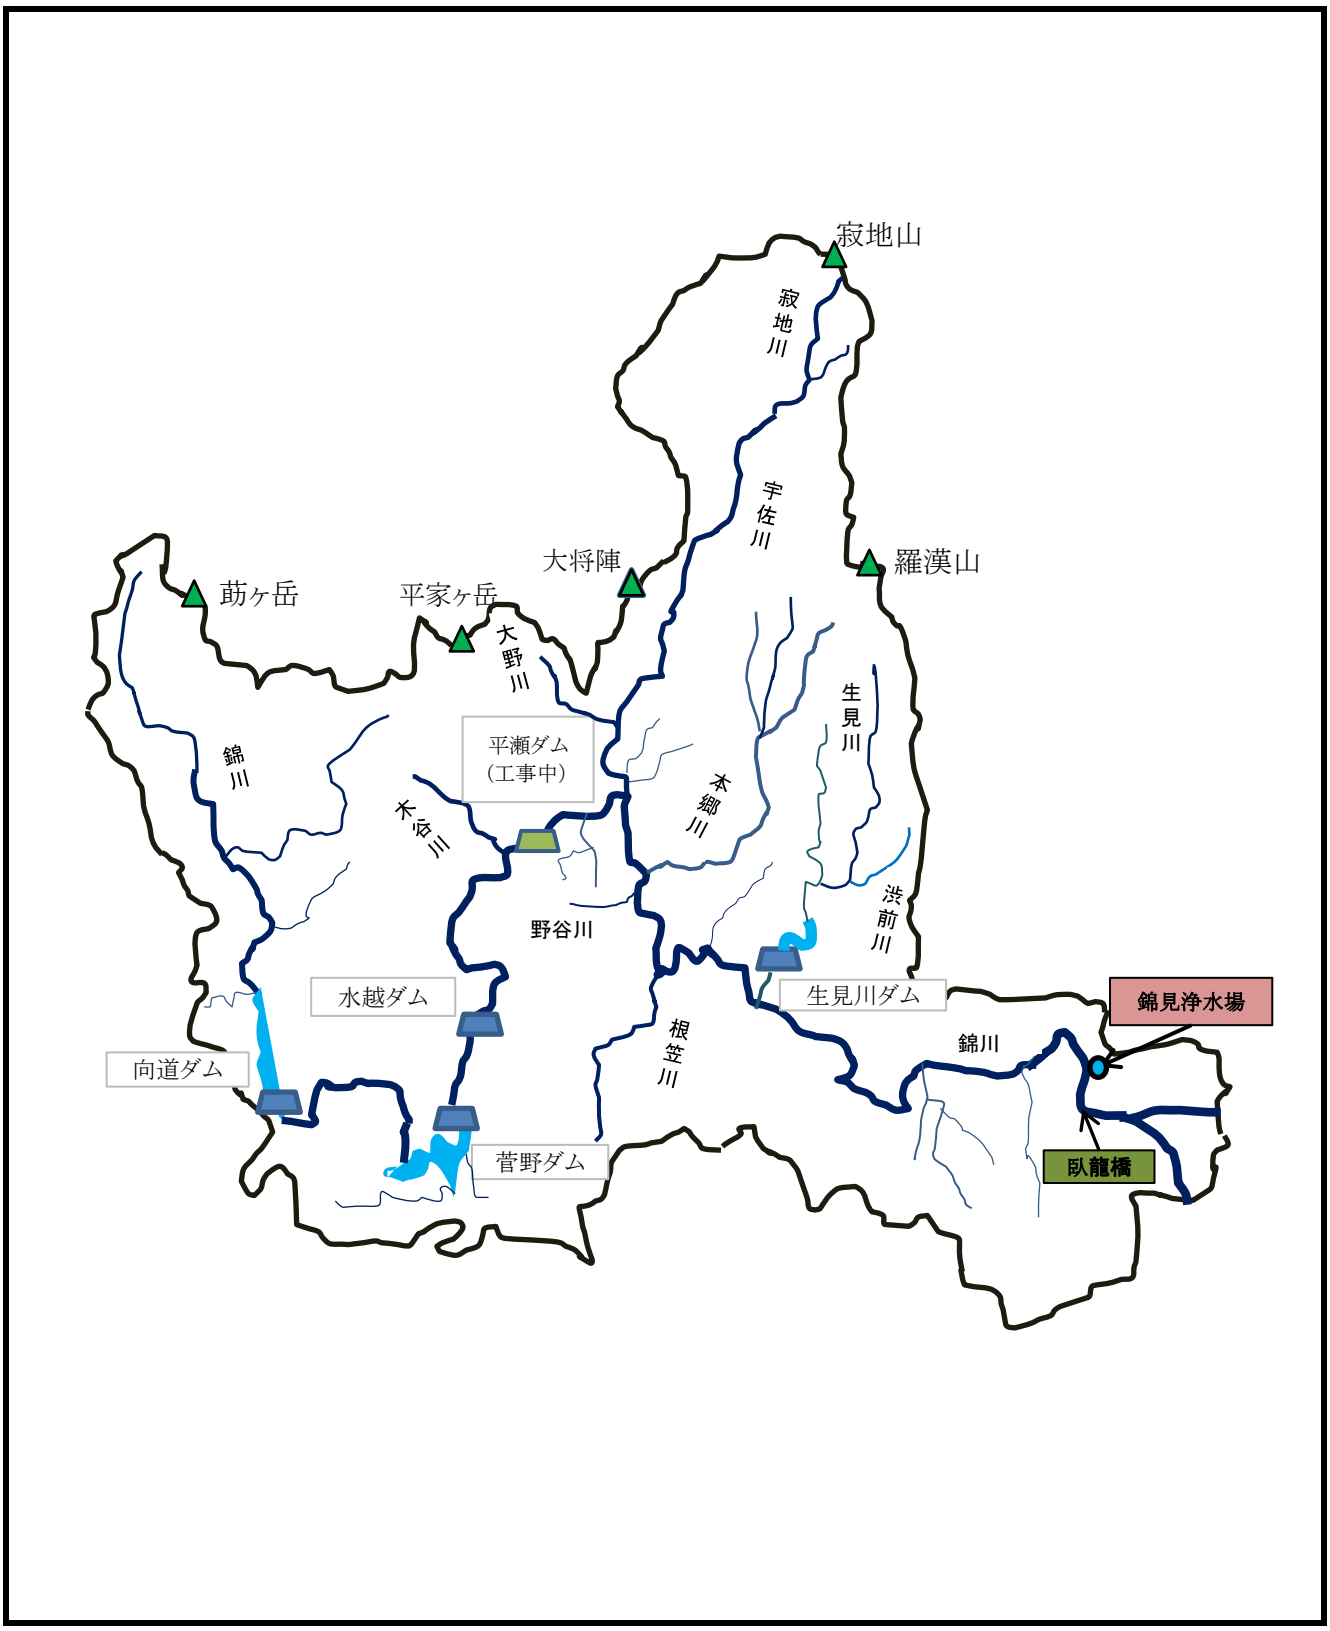

降水量比較

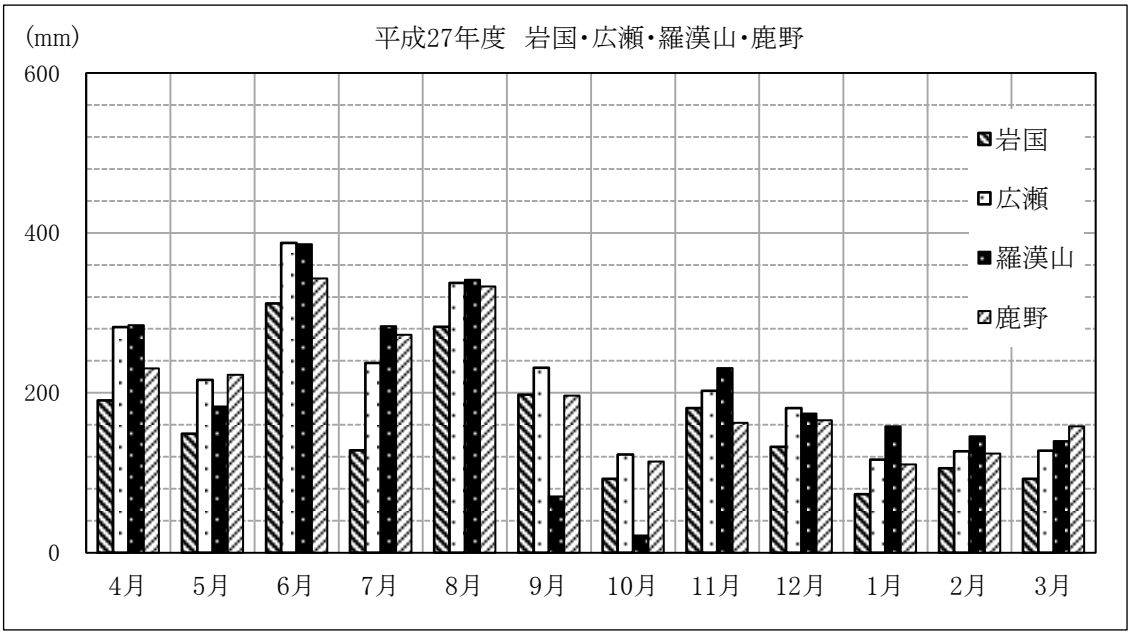

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
岩国	190.5	149.0	312.0	128.0	282.5	197.5	92.5	181.0	132.5	73.0	105.5	92.5	1936.5
広瀬	282.0	216.0	387.5	237.5	337.5	231.5	123.0	202.5	181.0	116.5	127.0	127.5	2569.5
羅漢山	284.5	183.0	386.0	283.5	341.5	70.5	21.5	231.0	174.0	158.0	145.5	139.5	2418.5
鹿野	230.5	222.5	343.0	272.5	333.0	196.5	114.0	162.5	165.5	110.5	124.0	158.0	2432.5

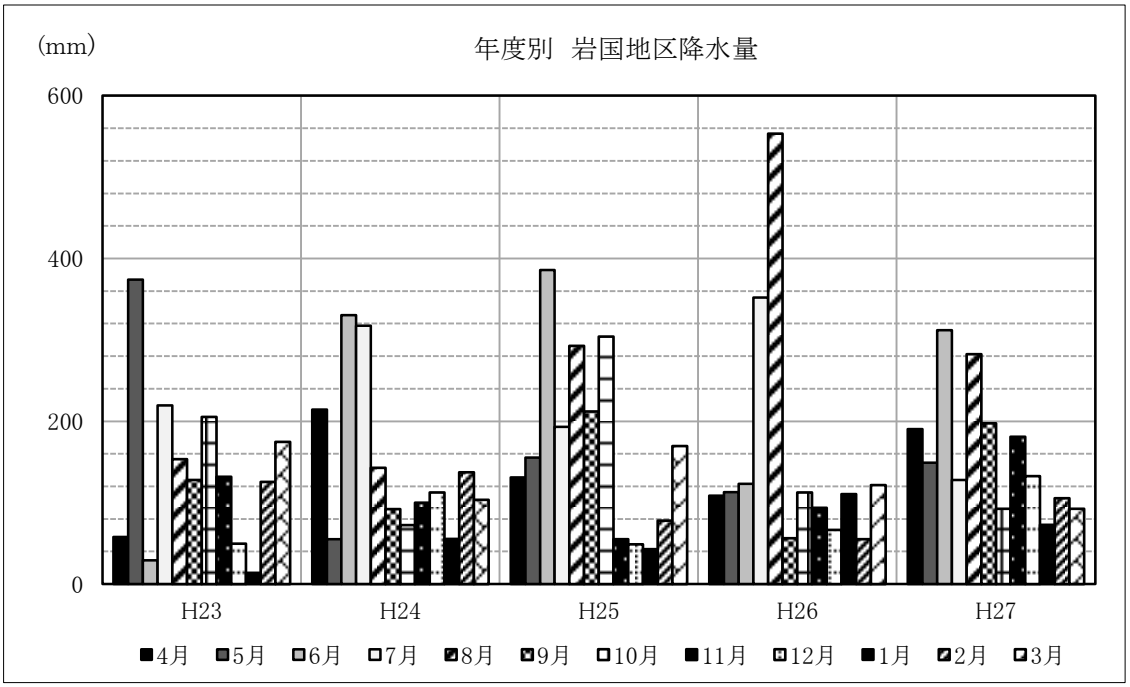

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H23	58.0	374.0	29.0	219.5	153.5	128.0	205.5	132.0	49.5	14.0	125.5	174.5	1663.0
H24	214.5	55.0	330.5	317.5	143.0	92.0	72.5	100.0	112.5	55.5	137.5	103.5	1734.0
H25	131.0	155.5	386.0	193.0	292.5	212.0	304.0	55.0	49.0	43.0	78.0	169.5	2068.5
H26	108.5	113.0	123.0	352.0	553.5	56.5	112.5	93.5	66.5	110.5	55.0	121.5	1866.0
H27	190.5	149.0	312.0	128.0	282.5	197.5	92.5	181.0	132.5	73.0	105.5	92.5	1936.5

気象庁ホームページ【下関地方気象台】の数値

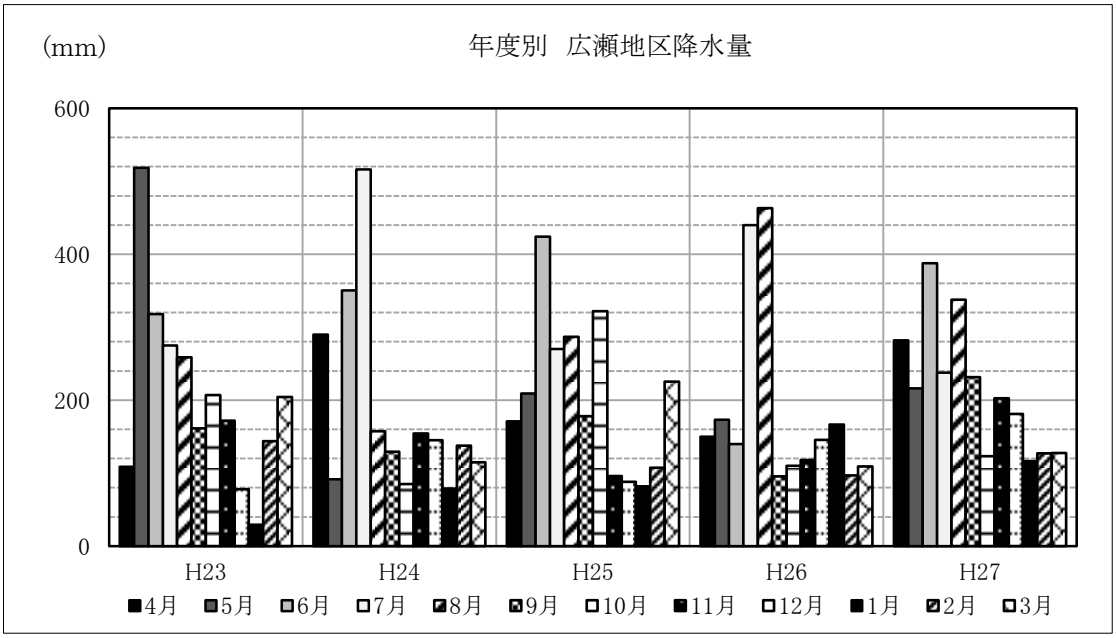

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H23	108.5	518.5	318.0	275.0	258.5	161.5	207.0	172.0	78.0	29.5	144.0	204.5	2475.0
H24	290.0	91.5	350.5	516.0	157.5	129.5	85.0	154.5	145.0	79.0	137.5	115.0	2251.0
H25	171.0	209.0	424.0	270.0	287.0	178.0	322.0	96.0	88.0	82.0	107.5	225.5	2460.0
H26	150.0	173.0	140.0	440.0	463.0	95.5	110.0	118.0	145.5	166.5	97.0	109.0	2207.5
H27	282.0	216.0	387.5	237.5	337.5	231.5	123.0	202.5	181.0	116.5	127.0	127.5	2569.5

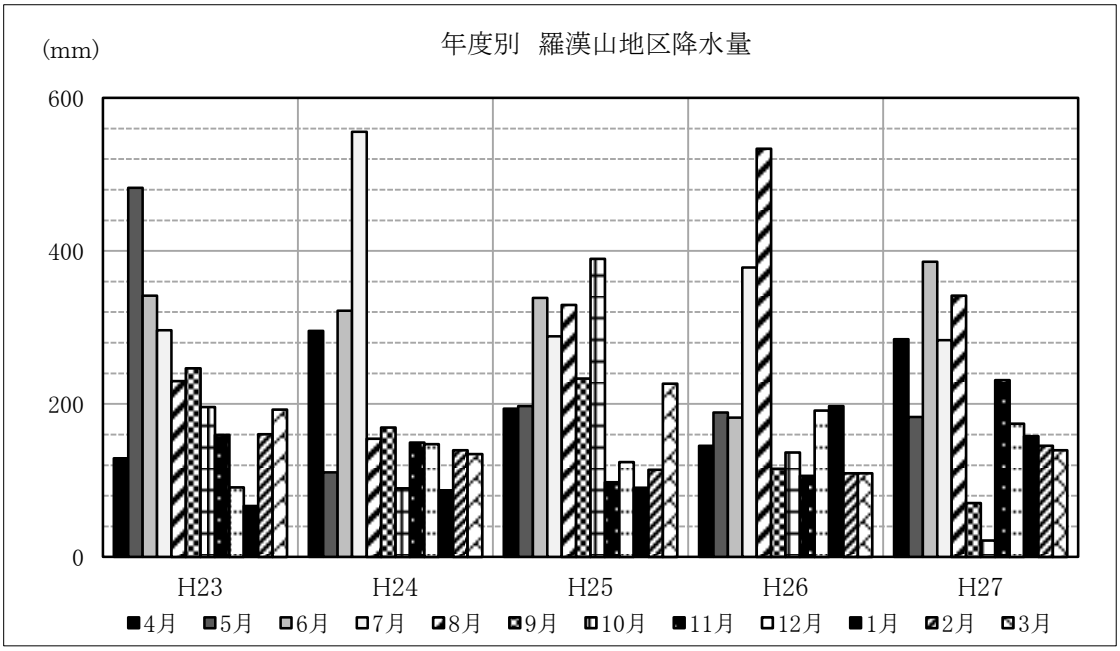

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H23	129.0	482.5	341.5	296.5	230.0	246.5	196.0	159.5	91.0	66.5	160.5	192.5	2592.0
H24	295.5	110.5	322.0	555.5	154.5	169.0	89.5	149.5	147.5	87.0	139.5	134.5	2354.5
H25	194.0	197.0	338.5	288.5	329.5	233.0	389.5	97.5	124.0	90.5	114.0	226.5	2622.5
H26	145.5	189.0	182.0	378.5	533.5	115.0	136.5	106.0	191.5	197.0	109.5	109.5	2393.5
H27	284.5	183.0	386.0	283.5	341.5	70.5	21.5	231.0	174.0	158.0	145.5	139.5	2418.5

気象庁ホームページ【下関地方気象台】の数値

臥龍橋地点錦川流量

＊個 = 0.0278㎥/sec

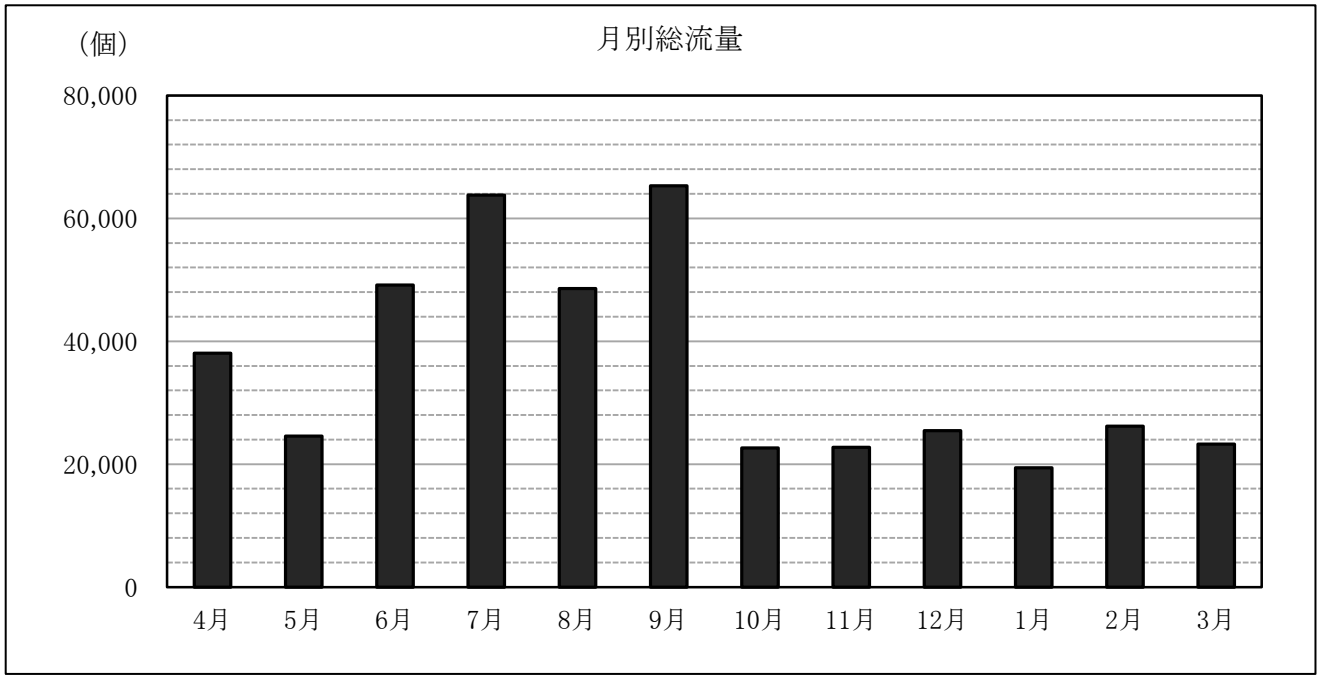

	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
	水位(m)	個数	水位(m)	個数	水位(m)	個数	水位(m)	個数	水位(m)	個数	水位(m)	個数
1	0.98	454	1.06	567	1.03	523	1.21	1,187	1.16	961	1.88	6,477
2	1.04	537	1.05	552	1.02	509	2.00	7,562	1.15	919	2.08	8,332
3	0.98	454	1.01	495	1.06	567	1.49	2,887	1.14	878	1.59	3,675
4	1.31	1,709	1.07	615	1.26	1,436	1.38	2,131	1.13	837	1.35	1,944
5	1.12	798	1.09	685	1.11	759	1.30	1,652	1.11	759	1.22	1,235
6	1.49	2,887	1.06	567	1.14	878	1.24	1,333	1.06	567	1.19	1,094
7	1.43	2,460	1.06	567	1.06	567	1.13	837	1.04	537	2.59	14,119
8	1.18	1,049	1.06	567	1.01	495	1.18	1,049	1.02	509	1.68	4,465
9	1.15	919	1.05	552	1.13	837	1.15	919	1.01	495	1.39	2,195
10	1.11	759	1.05	552	1.29	1,596	1.09	685	1.04	537	1.62	3,930
11	1.46	2,670	1.02	509	1.19	1,094	1.10	722	1.01	495	1.42	2,392
12	1.36	2,005	0.96	428	1.64	4,105	1.09	685	1.03	523	1.31	1,709
13	1.24	1,333	1.41	2,326	1.42	2,392	1.34	1,884	1.05	650	1.22	1,235
14	1.17	1,004	1.16	961	1.33	1,824	1.67	4,374	1.06	567	1.17	1,004
15	1.10	722	1.09	685	1.18	1,049	1.79	5,536	1.09	685	1.13	837
16	1.11	759	1.07	615	1.18	1,049	1.47	2,741	1.06	567	1.11	759
17	1.08	650	1.08	669	1.13	837	1.30	1,652	1.05	552	1.12	798
18	1.13	837	1.10	722	1.09	685	1.22	1,235	1.11	759	1.07	615
19	1.15	919	1.24	1,333	1.13	837	1.14	7,914	1.00	481	1.07	615
20	1.16	961	1.52	3,114	1.10	722	1.12	7,194	1.01	495	1.07	615
21	1.84	6,060	1.24	1,333	1.10	722	1.06	567	1.04	537	1.07	615
22	1.40	2,260	1.17	1,004	1.09	685	1.15	919	1.01	495	1.05	552
23	1.20	1,140	1.09	685	1.06	567	1.18	1,049	1.02	509	1.06	567
24	1.14	878	1.07	615	1.03	523	1.29	1,596	1.04	537	1.06	567
25	1.11	759	1.06	567	1.04	537	1.17	1,004	1.00	481	1.05	552
26	1.10	722	1.06	567	1.02	509	1.14	878	3.14	22,062	1.13	837
27	1.08	650	1.05	552	2.61	14,377	1.09	685	1.63	4,017	1.15	919
28	1.06	567	1.05	552	1.75	5,133	1.11	759	1.32	1,766	1.15	919
29	1.07	615	1.05	552	1.37	2,067	1.07	615	1.36	2,005	1.14	878
30	1.04	537	1.03	523	1.23	1,283	1.05	552	1.32	1,766	1.13	837
31	＊	＊	1.03	523	＊	＊	1.16	961	1.30	1,652	＊	＊
合計	＊	38,074	＊	24,554	＊	49,164	＊	63,764	＊	48,600	＊	65,288
平均	1.19	1,269	1.10	792	1.23	1,639	1.25	2,057	1.18	1,568	1.31	2,176
最高	1.84	6,060	1.52	3,114	2.61	14,377	2.00	7,914	3.14	22,062	2.59	14,119
最低	0.98	454	0.96	428	1.01	495	1.05	552	1.00	481	1.05	552

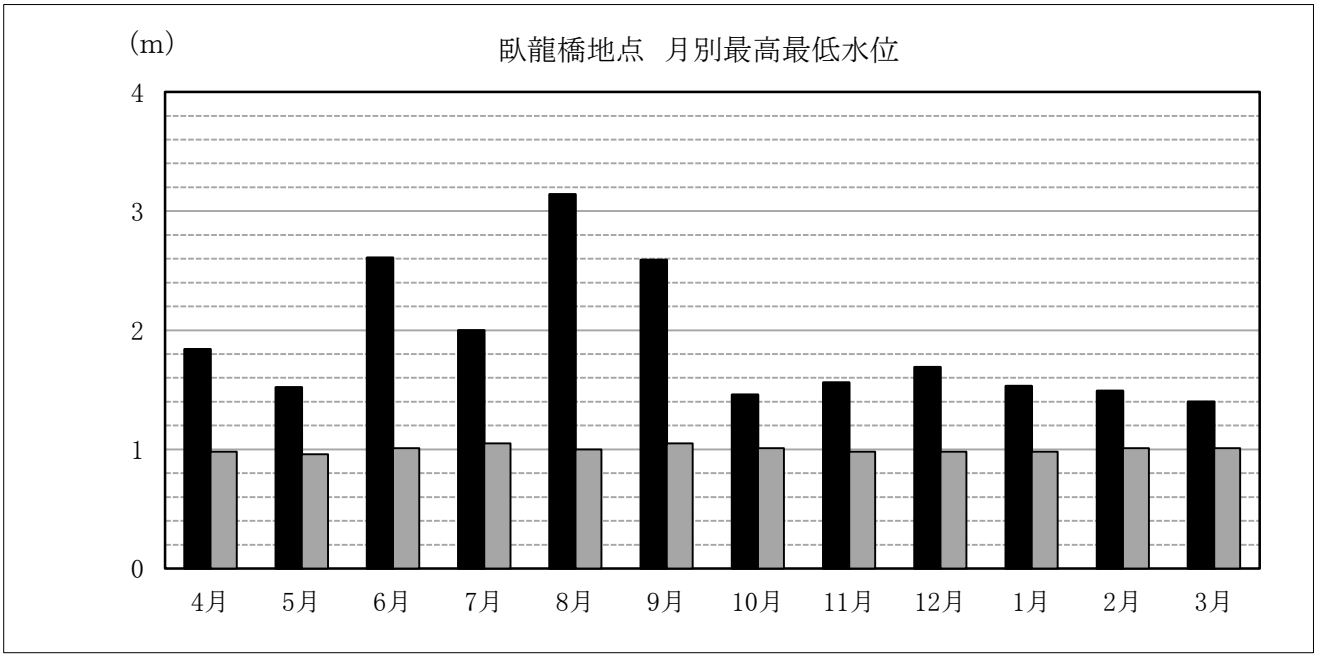

臥龍橋地点　　【平成17年台風14号来襲時の最高水位は9月7日午前1時　7.32mであった。(氾濫危険水位6.4m)】

	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	水位(m)	個数	水位(m)	個数	水位(m)	個数	水位(m)	個数	水位(m)	個数	水位(m)	個数
1	1.13	837	1.02	509	0.99	467	1.02	509	1.18	1,049	1.01	495
2	1.43	2,460	1.02	509	1.01	495	1.01	495	1.12	798	1.04	537
3	1.46	2,670	1.05	552	0.99	467	1.03	523	1.09	685	1.05	552
4	1.22	1,235	1.00	481	1.10	722	1.03	523	1.07	615	1.04	537
5	1.10	722	0.99	467	1.04	537	1.04	537	1.02	509	1.03	523
6	1.09	685	1.01	495	1.05	552	1.02	509	1.05	552	1.02	509
7	1.08	650	1.00	481	1.02	509	1.02	509	1.05	552	1.19	1,094
8	1.05	552	1.03	523	1.03	523	1.01	495	1.05	552	1.19	1,094
9	1.06	567	1.07	615	1.00	481	1.01	495	1.03	523	1.11	759
10	1.03	523	1.01	495	0.98	454	1.03	523	1.01	495	1.40	2,260
11	1.05	552	1.01	495	1.33	1,824	1.03	523	1.04	537	1.24	1,333
12	1.03	523	1.02	509	1.69	4,558	1.03	523	1.02	509	1.18	1,049
13	1.05	552	1.00	481	1.37	2,067	1.02	509	1.03	523	1.12	798
14	1.01	495	1.05	552	1.25	1,384	1.02	509	1.49	2,887	1.08	650
15	1.04	538	1.12	798	1.18	1,049	1.02	509	1.48	2,814	1.08	650
16	1.03	523	1.04	537	1.14	878	1.01	495	1.29	1,596	1.05	552
17	1.03	523	0.98	454	1.11	759	1.01	495	1.21	1,187	1.06	567
18	1.04	537	1.25	1,384	1.06	567	1.03	523	1.14	878	1.01	495
19	1.03	523	1.56	3,436	1.05	552	1.06	567	1.08	650	1.12	798
20	1.03	523	1.28	1,542	1.02	509	1.10	495	1.02	509	1.23	1,283
21	1.04	537	1.14	878	1.02	509	1.01	495	1.31	1,709	1.16	961
22	1.03	523	1.11	759	1.11	759	1.03	523	1.24	1,333	1.12	798
23	1.03	523	1.08	669	1.07	615	1.02	509	1.19	1,094	1.09	685
24	1.03	523	1.09	685	1.05	552	1.01	495	1.09	685	1.07	615
25	1.03	523	1.05	552	1.06	567	1.00	481	1.09	685	1.05	552
26	1.03	523	1.17	1,004	1.04	537	1.02	509	1.08	650	1.03	523
27	1.05	583	1.15	919	1.01	495	1.02	495	1.05	552	1.02	509
28	1.11	759	1.14	878	1.04	537	0.98	454	1.05	552	1.03	523
29	1.10	722	1.04	537	1.01	495	1.00	481	1.02	509	1.04	537
30	1.10	722	1.05	552	1.03	523	1.53	3,191	*	*	1.03	523
31	1.03	523	*	*	1.02	509	1.27	1,488	*	*	1.02	509
合計	*	22,651	*	22,748	*	25,452	*	19,387	*	26,189	*	23,270
平均	1.08	731	1.08	758	1.09	821	1.05	625	1.12	903	1.09	751
最高	1.46	2,670	1.56	3,436	1.69	4,558	1.53	3,191	1.49	2,887	1.40	2,260
最低	1.01	495	0.98	454	0.98	454	0.98	454	1.01	495	1.01	495

＊個＝0.0278㎥/sec

3　浄水場の概要

概 要

名 称		水 源	計画浄水量（㎥/日）	浄水処理方法	給水区域
岩国	錦見浄水場	錦川 表流水	73,000	凝集沈殿＋急速濾過	旧岩国市、玖珂郡和木町
玖珂	瀬田水源地	地下水（浅井戸）	3,000	pH調整（消石灰）	玖珂町
由宇	上北浄水場	由宇川伏流水・浅井戸	5,600	マンガン除去	由宇町（由西除く）
	由西配水池	柳井地域広域水道事業団購入水（弥栄ダム水）	330	*	由西地区
阿品	阿品浄水場	弥山下川 表流水	84	普通沈殿＋緩速濾過	阿品地区
小瀬	小瀬浄水場	地下水（深井戸）	300	消毒のみ	小瀬地区
周東	高森南浄水場	地下水（深井戸、浅井戸）	2,995	pH調整（シェルビーズ）	周東町（上久原、用田、下久原の一部）
美和	東部浄水場	長谷川 表流水	1,200	前処理濾過機＋膜濾過	岸根、百合谷、長谷、大根川、滑、黒沢、中垣内、佐坂、日宛、田ノ口
	西部浄水場	生見川 表流水	1,100	急速濾過機＋緩速濾過	生見、渋前、下畑、西畑、北中山
	秋掛浄水場	生見川 表流水	54	小型浄水装置	秋掛
本郷	波野中浄水場	小杉川 表流水	89	急速濾過機	波野中
	波野原浄水場	小屋ヶ迫浴川 表流水	50	急速濾過機	波野原
	本郷浄水場	地下水（深井戸）	230	消毒のみ	本郷
	宇塚浄水場	松尾谷川 表流水	68	急速濾過機	宇塚
美川	河山浄水場	倉谷川 表流水	275	急速濾過機＋緩速濾過	河山
	南桑浄水場	伊田川 表流水	175	急速濾過機＋緩速濾過	南桑

各浄水場位置図

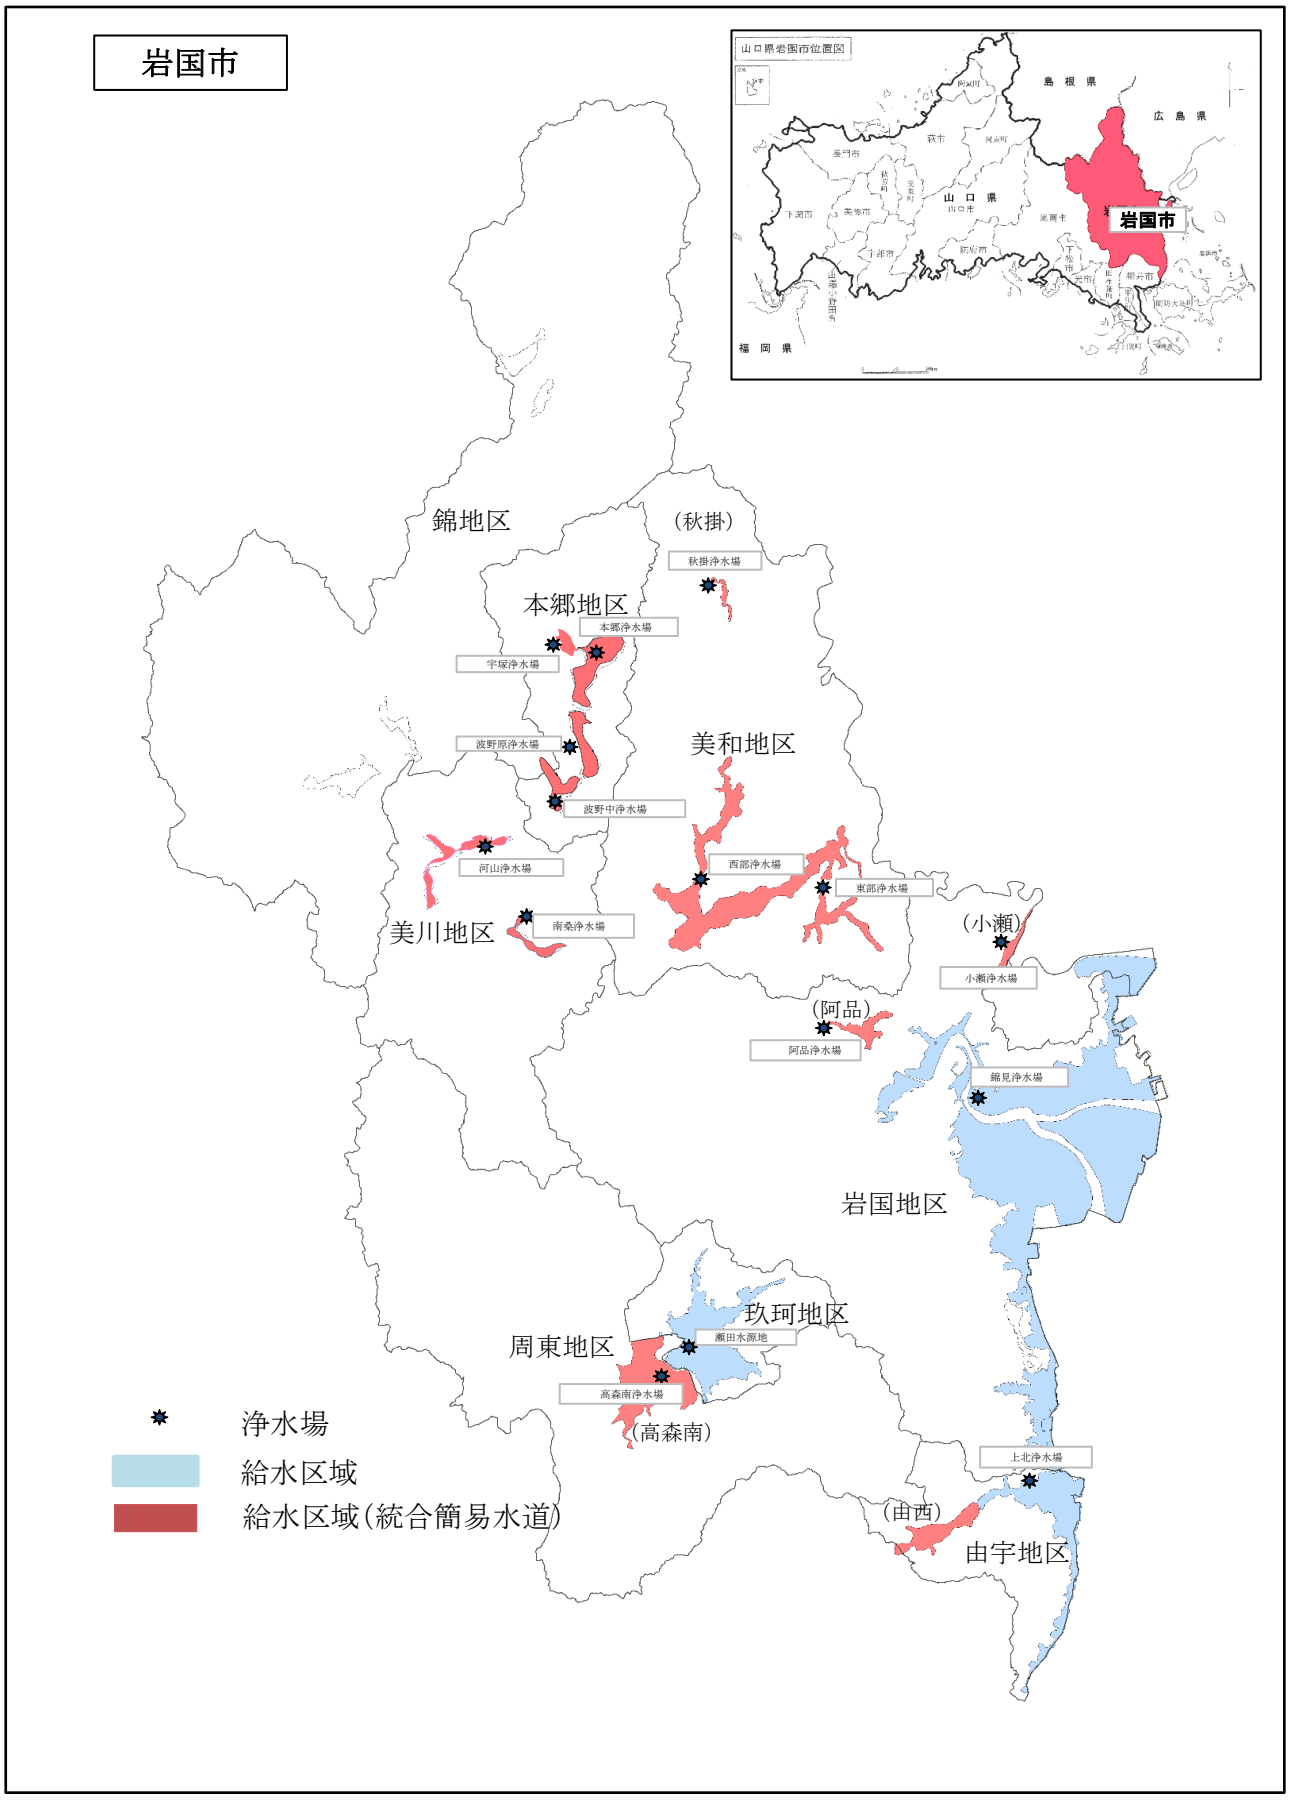
岩国市
山口県岩国市位置図
島根県
広島県
山口県
岩国市
福岡県
錦地区
(秋掛)
秋掛浄水場
本郷地区
本郷浄水場
宇塚浄水場
波野原浄水場
波野中浄水場
美和地区
西部浄水場
東部浄水場
河山浄水場
美川地区
南桑浄水場
(小瀬)
小瀬浄水場
(阿品)
阿品浄水場
錦見浄水場
岩国地区
玖珂地区
瀬田水源地
周東地区
高森南浄水場
(高森南)
上北浄水場
(由西)
由宇地区
浄水場
給水区域
給水区域(統合簡易水道)

各浄水場の水質

各浄水場の給水栓での水質は、水質基準に適合しており、良質な水道水であった。

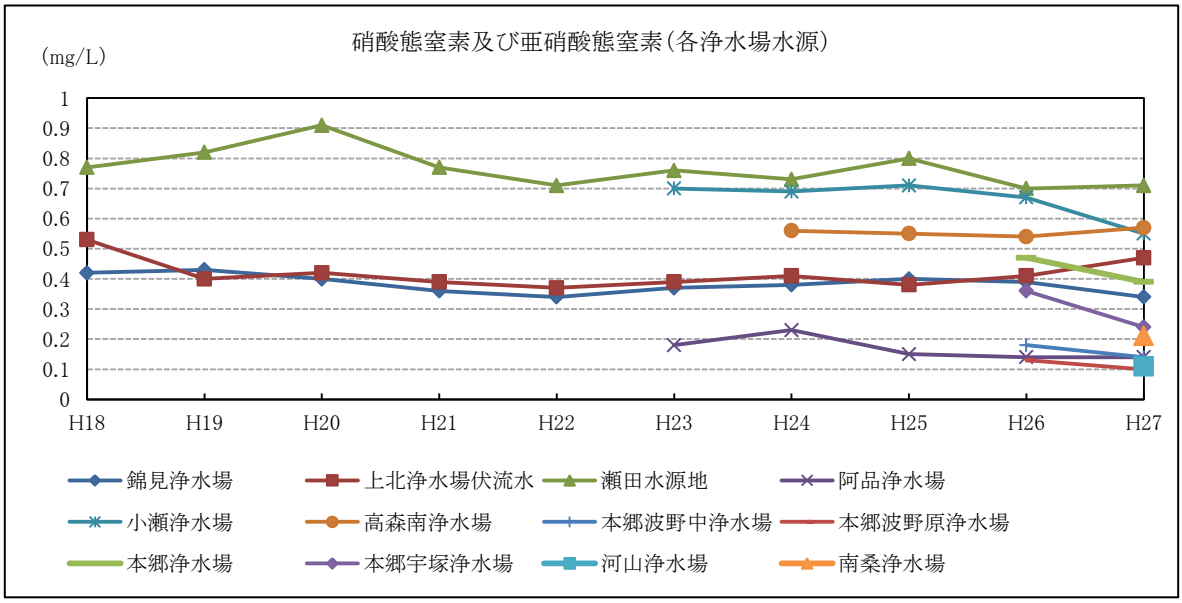

ア）錦見浄水場（岩国地区）

錦川表流水を水源とし、旧岩国市及び和木町に給水している。

平成26年7月の大雨時に、上流のダムからかび臭の原因となるプランクトンが大量に含まれた水が放流され、その影響でかび臭が発生した。今年度から活性炭投入装置を設置し、かび臭の除去を行っている。

水質モニターの年平均残留塩素は、和木0.43mg/L、通津0.44mg/Lであった。

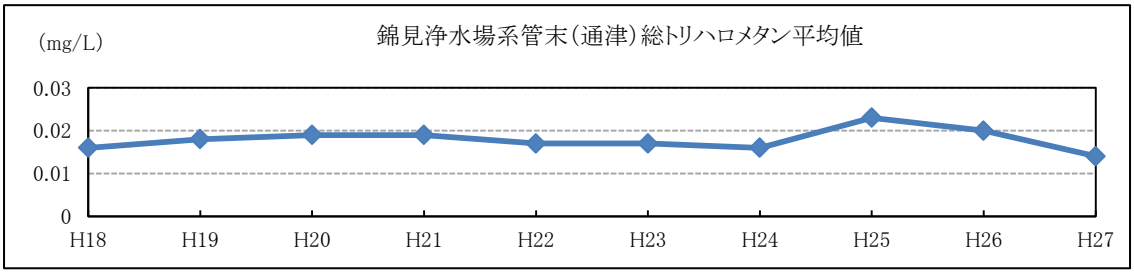

イ）上北浄水場（由宇町地区）

由宇川伏流水、浅井戸を水源とし、由宇地区に給水している。

水質モニター年平均残留塩素は、神東原0.41mg/Lであった。

ウ）瀬田水源地（玖珂町地区）

瀬田水源地の浅井戸及び、高森南浄水場からの浄水を水源とし、玖珂町に給水している。

水質モニター年平均残留塩素値は、野口0.29mg/Lであった。

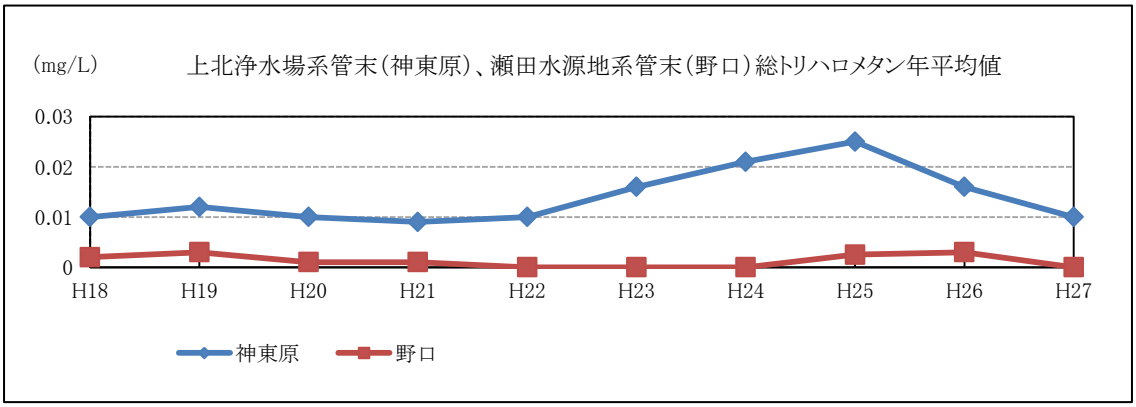

エ）阿品浄水場（阿品地区）

弥山下川表流水を水源とし、阿品地区に給水している。
阿品地区給水栓での年平均残留塩素値は、0.36mg/Lであった。

オ）小瀬浄水場（小瀬地区）

浄水場内の深井戸を水源とし、小瀬地区に給水している。
小瀬地区給水栓での年平均残留塩素値は、0.43mg/Lであった。

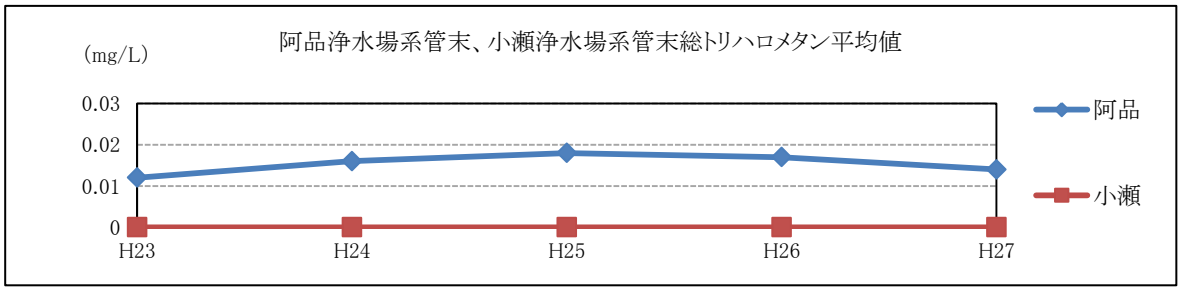

カ）高森南浄水場（周東町地区）

浄水場内の深井戸及び浅井戸を水源とし、周東町に給水している。
周東町給水栓での年平均残留塩素値は、0.35mg/Lであった。

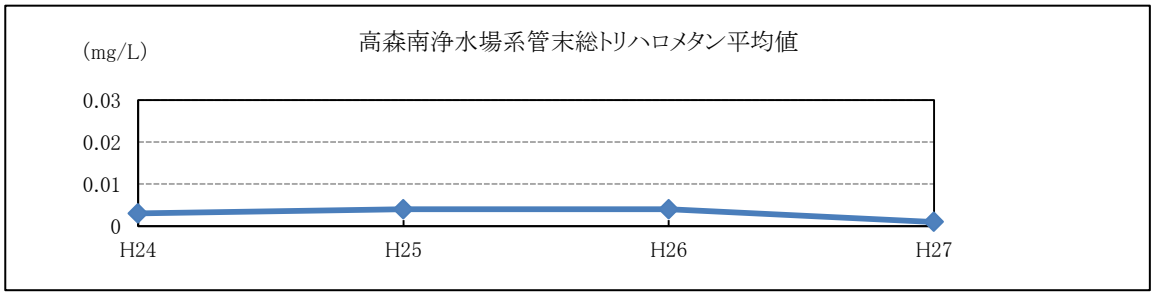

キ）美和東部浄水場（美和町東部地区）

長谷川表流水を水源とし、美和町東部地区に給水している。
東部地区給水栓での年平均残留塩素値は0.36mg/Lであった。

ク）美和西部浄水場（美和町西部地区）

生見川表流水を水源とし、美和町西部地区に給水している。
西部地区給水栓での年平均残留塩素値は、0.39mg/Lであった。

ケ）美和秋掛浄水場（美和町秋掛地区）

生見川表流水を水源とし、秋掛地区に給水している。
秋掛地区給水栓での年平均残留塩素値は、0.50mg/Lであった。

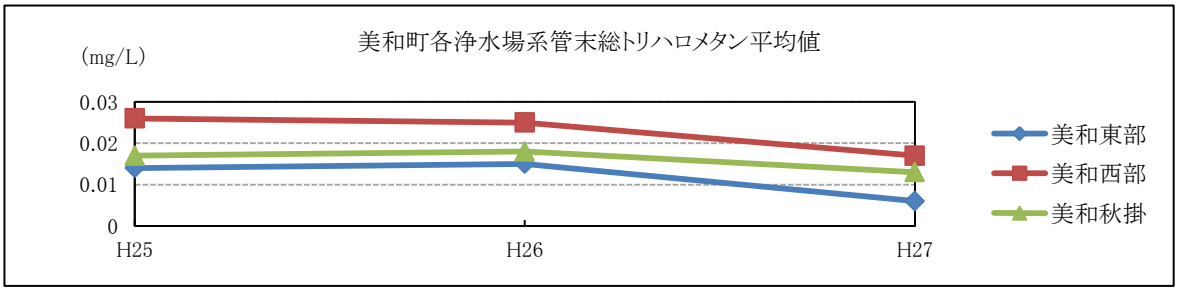

コ）波野中浄水場（本郷町波野中地区）

小杉川表流水を水源とし、波野中地区に給水している。
波野中地区給水栓での年平均残留塩素値は、0.50mg/Lであった。

サ）波野原浄水場（本郷町波野原地区）
小屋ヶ迫浴表流水を水源とし、波野原地区に給水している。
波野原地区給水栓での年平均残留塩素値は、0.40mg/Lであった。

シ）本郷浄水場（本郷町本郷地区）
本郷地区の深井戸を水源とし、本郷地区に給水している。
本郷地区給水栓での年平均残留塩素値は、0.56mg/Lであった。

ス）宇塚浄水場（本郷町宇塚地区）
松尾谷川支流表流水を水源とし、宇塚地区に給水している。
宇塚地区給水栓での年平均残留塩素値は、0.43mg/Lであった。

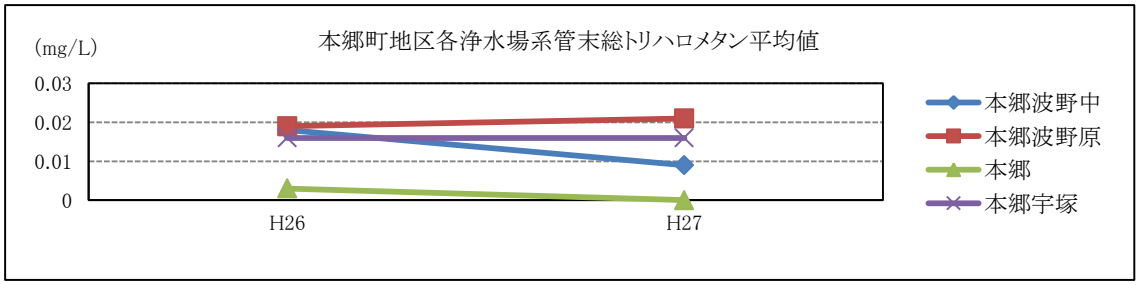

セ）河山浄水場（美川町河山地区）
倉谷川表流水を水源とし、河山地区に給水している。
河山地区給水栓での年平均残留塩素値は、0.52mg/Lであった。

ソ）南桑浄水場（美川町南桑地区）
伊田川表流水を水源とし、南桑地区に給水している。
南桑地区給水栓での年平均残留塩素値は、0.47mg/Lであった。

総トリハロメタン H27　平均値	河山地区	南桑地区	水質基準値　0.1mg/L以下
	0.012mg/L	0.008mg/L	

4　定期の水質検査

検査箇所図

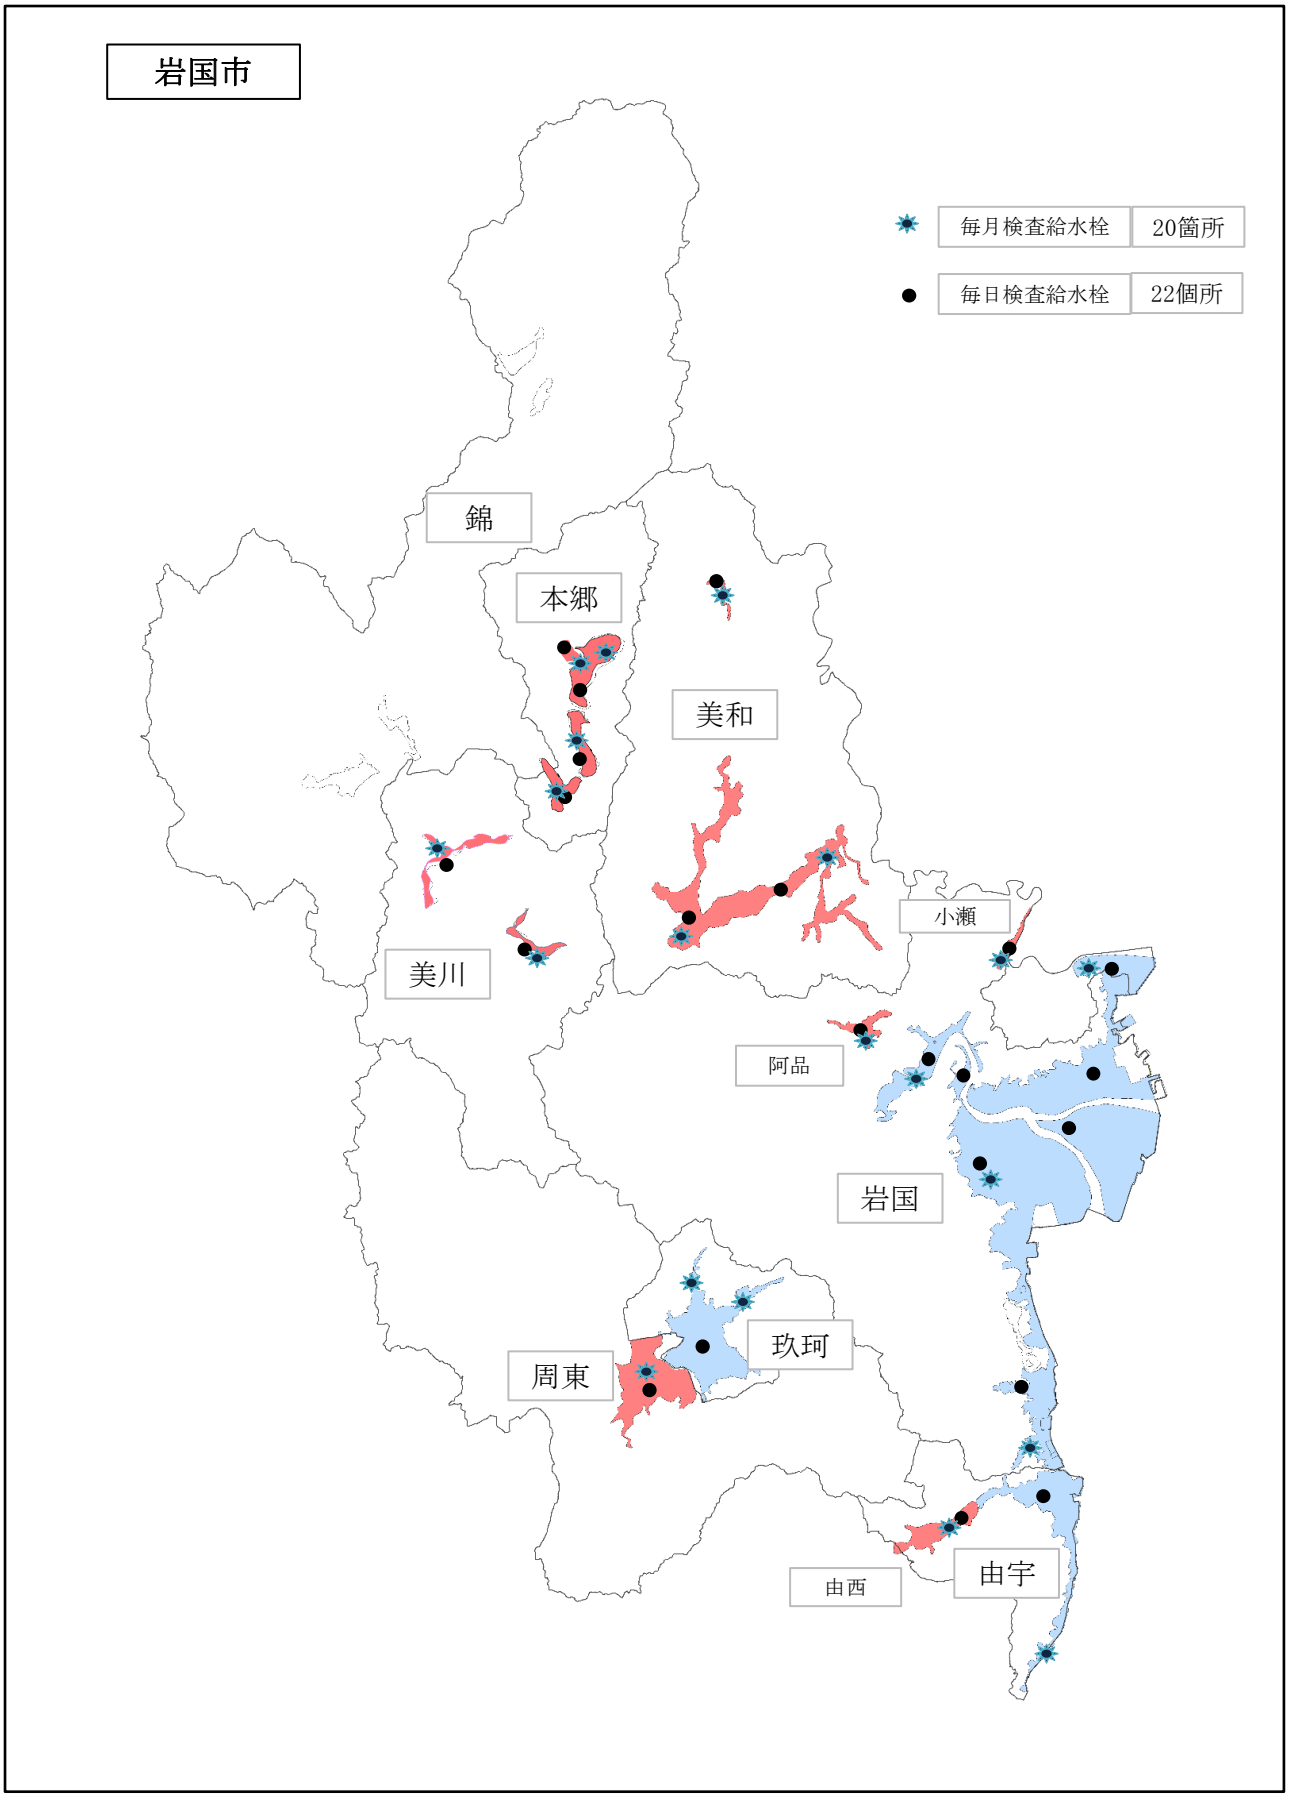

高台団地検査箇所図

検査箇所　12箇所

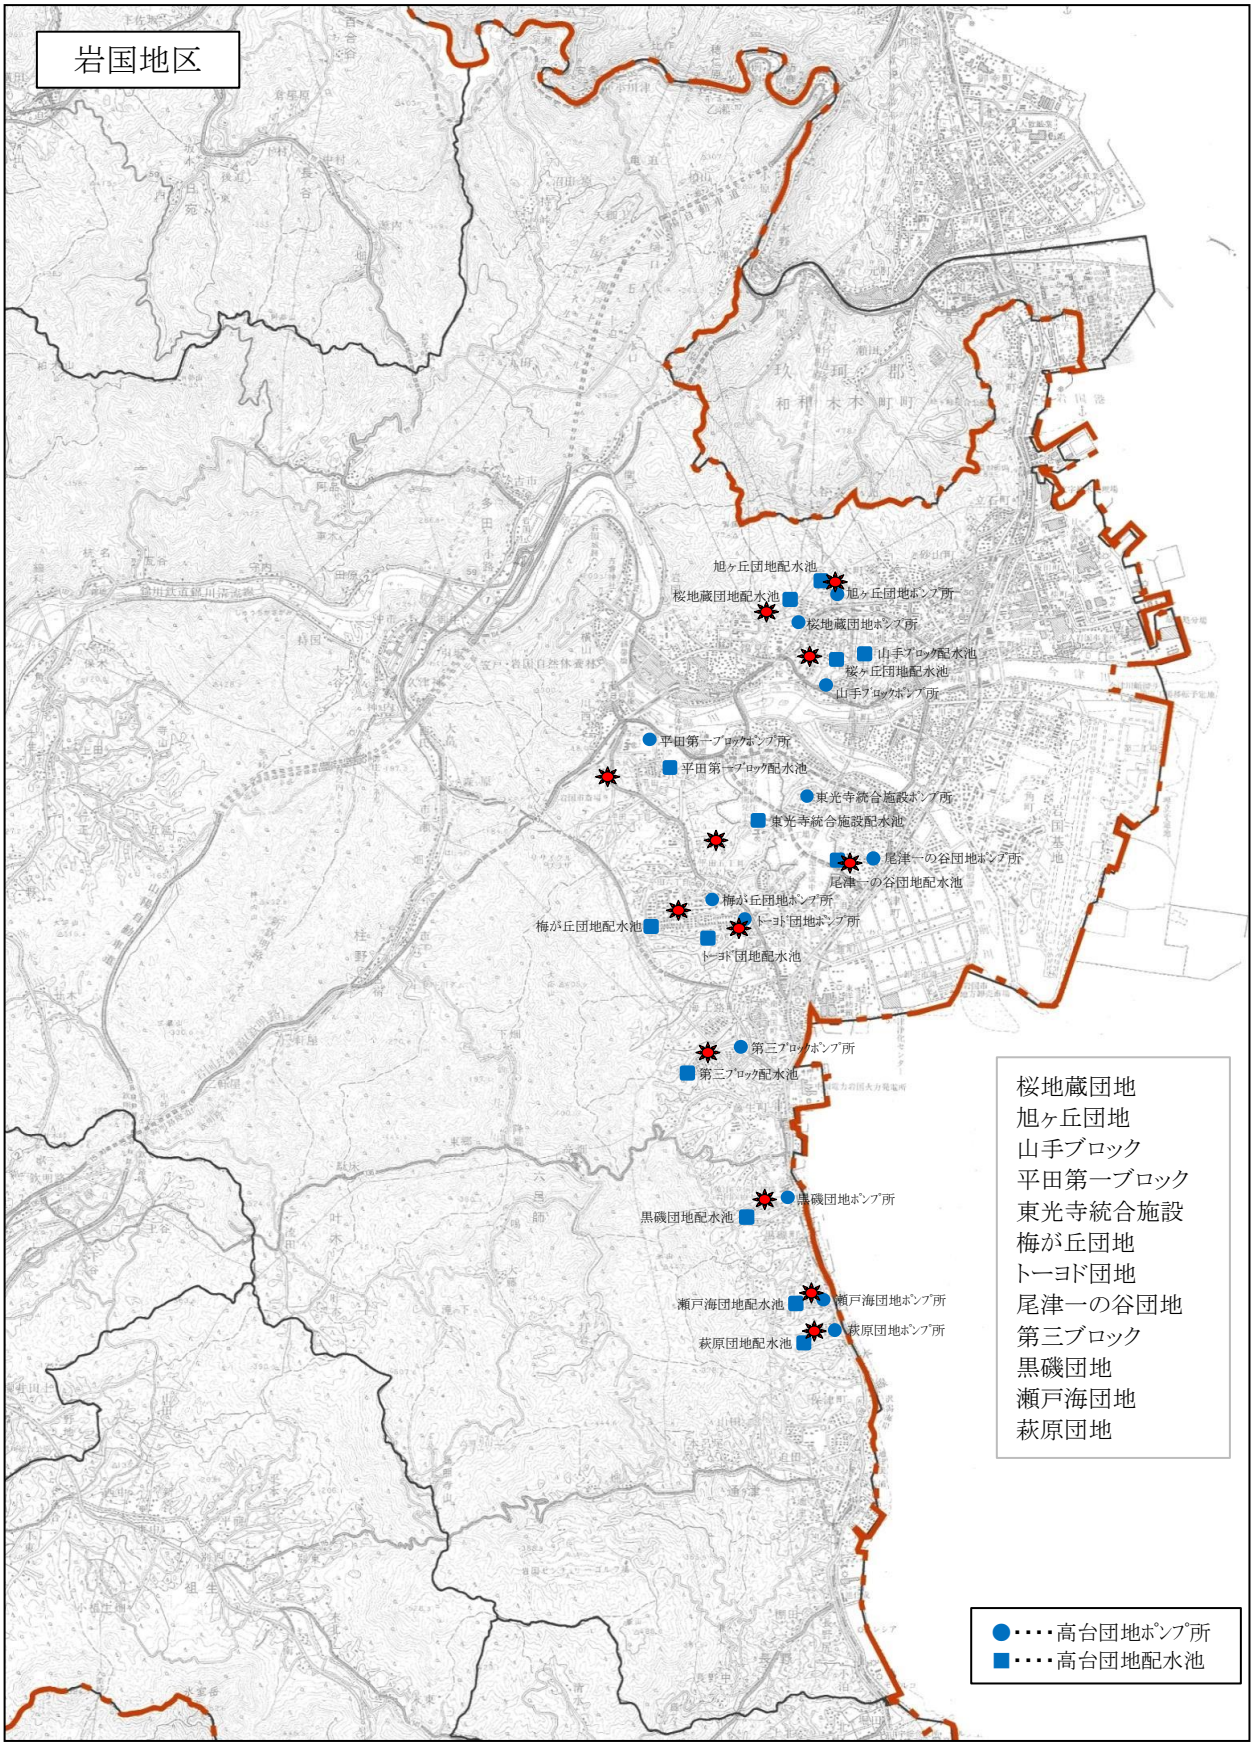

錦川水系水質調査箇所図(錦町出合地点～取水口)

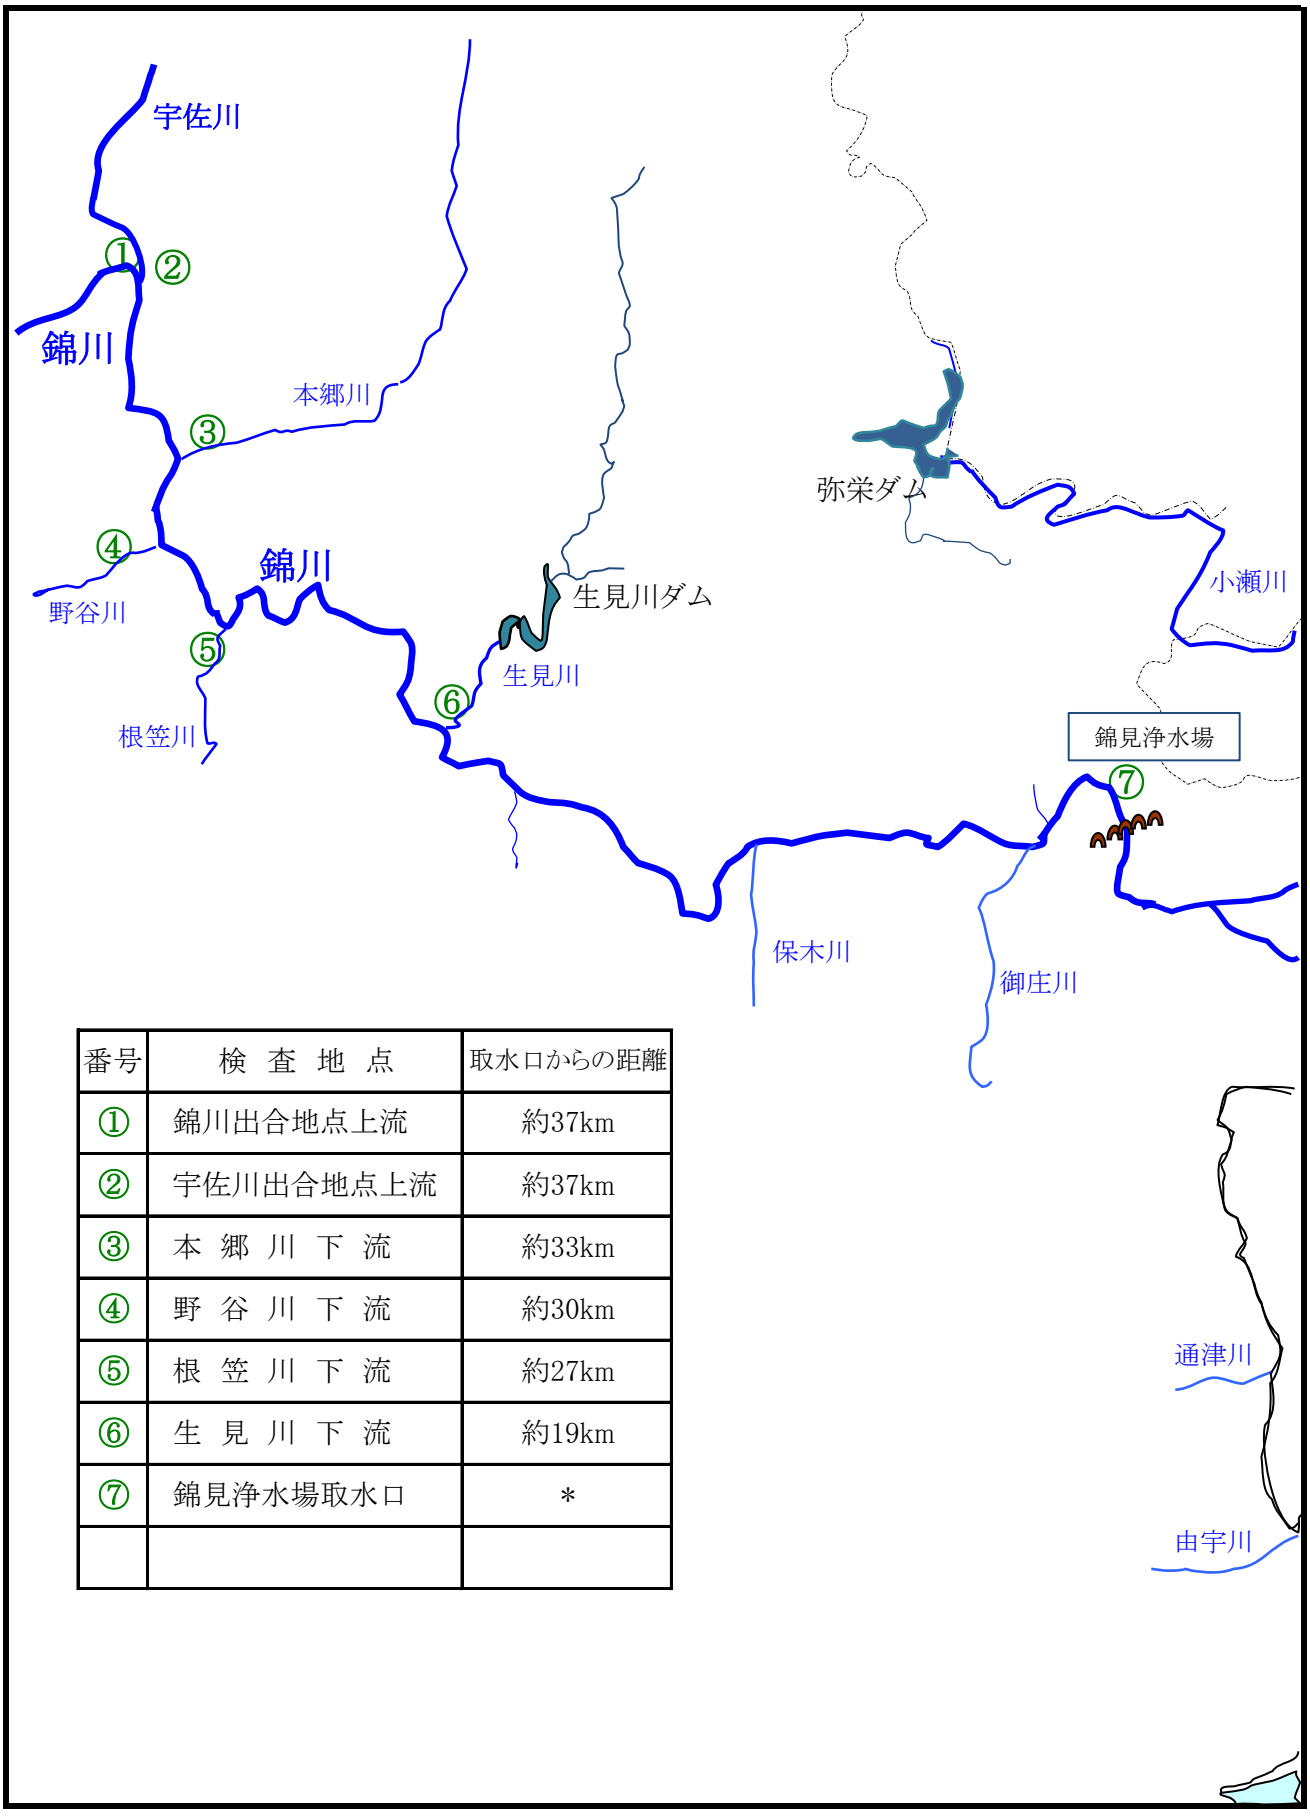

番号	検　査　地　点	取水口からの距離
①	錦川出合地点上流	約37km
②	宇佐川出合地点上流	約37km
③	本　郷　川　下　流	約33km
④	野　谷　川　下　流	約30km
⑤	根　笠　川　下　流	約27km
⑥	生　見　川　下　流	約19km
⑦	錦見浄水場取水口	*

4-1　水質基準

錦見浄水場

	水質基準	基準（浄水）	錦川表流水(取水口)			1号ろ過水（量水井）		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	31.2	9.3	18.9	31.2	9.3	18.9
	水　温	*	25.8	7.4	15.6	26.4	8.0	16.3
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	0.18	0.01	0.10
1	一般細菌	100個/ml以下	290	12	77	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	140	1	23	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	*	*	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.42	0.25	0.34	0.43	0.24	0.33
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.15	0.08未満	0.10	0.15	0.08未満	0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	*	*	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	*	*	*
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	*	*	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	*	*	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.020	0.004	0.010	0.001	0.001未満	0.001未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.06	0.01	0.03	0.04	0.01	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.10	0.02	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.2	3.8	4.7	5.6	4.4	5.1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.008	0.002	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.1	3.0	4.1	7.1	5.1	6.0
39	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	25.2	17.6	21.6	27.2	17.6	22.1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	57	57	57	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	*	*	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000004	0.000001未満	0.000002	*	*	*
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.006	0.006	0.006	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	*	*	*
46	全有機炭素（TOC）	3mg/L以下	0.91	0.42	0.59	0.55	0.3未満	0.37
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.32	7.13	7.24	7.30	6.97	7.17
48	味	異常でないこと	*	*	*	*	*	*
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	5	1	2	1	0	0
51	濁　度	2度以下	4.1	0.3	1.3	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	*	*	*	*	*	*
	電気伝導率	μS/cm	84.7	50.2	60.8	81.0	52.1	63.1

錦見浄水場

水質基準		基準（浄水）	2号ろ過水（量水井）			浄水（配水池）		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	＊	31.2	9.3	18.9	31.2	9.3	18.9
	水　温	＊	26.0	8.0	16.1	26.3	7.7	15.9
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.26	0.02	0.11	0.57	0.43	0.49
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＊	＊	＊	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＊	＊	＊	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＊	＊	＊	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.43	0.24	0.33	0.41	0.24	0.33
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.15	0.08未満	0.08	0.15	0.08未満	0.10
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＊	＊	＊	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＊	＊	＊	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	＊	＊	＊	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	＊	＊	＊	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	＊	＊	＊	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	＊	＊	＊	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	＊	＊	＊	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	＊	＊	＊	0.17	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	＊	＊	＊	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	＊	＊	＊	0.008	0.002	0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	＊	＊	＊	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	＊	＊	＊	0.001	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	＊	＊	＊	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	＊	＊	＊	0.013	0.005	0.010
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	＊	＊	＊	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	＊	＊	＊	0.004	0.002	0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	＊	＊	＊	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	＊	＊	＊	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.01	0.02	0.04	0.01	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.7	4.5	5.1	5.9	4.6	5.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.2	5.1	6.0	7.6	5.4	6.2
39	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	26.1	17.4	21.9	25.5	17.6	21.4
40	蒸発残留物	500mg/L以下	＊	＊	＊	54	54	54
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＊	＊	＊	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＊	＊	＊	0.000005	0.000002	0.000003
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＊	＊	＊	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＊	＊	＊	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	＊	＊	＊	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素（TOC）	3mg/L以下	0.59	0.33	0.46	0.52	0.3未満	0.39
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.32	7.02	7.19	7.37	7.09	7.24
48	味	異常でないこと	＊	＊	＊	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	1	0	0	0	0	0
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	電気伝導率	μS/cm	76.9	53.3	63.1	72.8	55.6	63.5

給水栓

水質基準		基準	御庄			和木町和木一丁目		
		(浄水)	最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	28.8	1.6	17.0	32.2	6.6	18.7
	水　温	*	31.4	8.9	19.4	27.5	8.6	17.5
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.46	0.20	0.35	0.47	0.28	0.38
1	一般細菌	100個/ml以下	1	0	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.41	0.25	0.34	0.42	0.25	0.34
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.14	0.08未満	0.10	0.14	0.08未満	0.10
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.17	0.06未満	0.06	0.16	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.011	0.002	0.008	0.010	0.002	0.007
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.016	0.005	0.012	0.014	0.005	0.011
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.004	0.002	0.004	0.004	0.002	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.013	0.006	0.010	0.002	0.001	0.001
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.05	0.01未満	0.02
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.8	4.8	5.4	5.8	4.6	5.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.7	5.4	6.3	7.7	5.4	6.3
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	25.5	18.5	21.5	25.7	17.8	21.6
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*	*	*	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000005	0.000001	0.000003	0.000005	0.000001未満	0.000003
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.52	0.3未満	0.39	0.50	0.31	0.40
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.34	7.08	7.23	7.41	7.15	7.28
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	1	0	0	0	0	0
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	*	*	*	*	*	*
	電気伝導率	μS/cm	71.9	56.7	63.6	70.3	55.5	63.0

給水栓

水質基準		基準（浄水）	牛野谷配水池			通津		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	＊	29.9	5.7	16.9	32.0	6.5	18.4
	水　温	＊	26.0	7.4	16.2	30.3	8.6	19.2
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.44	0.26	0.38	0.47	0.10	0.26
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.41	0.26	0.33	0.42	0.26	0.32
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.14	0.08	0.11	0.14	0.08	0.11
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.16	0.06未満	0.06未満	0.16	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	＊	＊	＊	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.011	0.003	0.007	0.014	0.003	0.009
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	＊	＊	＊	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.016	0.007	0.012	0.020	0.007	0.014
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	＊	＊	＊	0.006	0.003未満	0.003未満
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	＊	＊	＊	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.003	0.001	0.002	0.007	0.005	0.006
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.01	0.03	0.03	0.01	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.8	4.9	5.5	5.9	4.8	5.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.8	5.6	6.3	7.8	5.8	6.4
39	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	25.6	19.5	22.0	25.6	19.2	22.1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	56	56	56	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	＊	＊	＊
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	＊	＊	＊	0.000005	0.000001	0.000003
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＊	＊	＊	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	＊	＊	＊
46	全有機炭素（TOC）	3mg/L以下	0.50	0.3未満	0.37	0.55	0.3未満	0.38
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.46	7.18	7.31	7.50	7.23	7.35
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	0	0	0	0	0	0
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	29.0	19.0	23.2	＊	＊	＊
	電気伝導率	μS/cm	70.7	59.4	64.2	70.4	56.7	64.1

給水栓

水質基準		基準（浄水）	平田配水池			平田五丁目		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	29.6	4.8	16.9	32.6	6.0	17.2
	水　温	*	26.1	7.5	15.8	33.5	9.1	19.6
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.46	0.32	0.40	0.44	0.19	0.35
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.41	0.25	0.34	0.41	0.25	0.33
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.14	0.08	0.10	0.15	0.08未満	0.10
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.17	0.06未満	0.06	0.16	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.010	0.002	0.007	0.010	0.002	0.007
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.015	0.005	0.011	0.015	0.005	0.011
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.006	0.003未満	0.003未満
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.012	0.009	0.011	0.002	0.001未満	0.001未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.01	0.02	0.04	0.01	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.0	4.9	5.5	6.0	4.9	5.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.7	5.4	6.3	7.7	5.5	6.3
39	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	25.6	19.0	21.6	25.7	19.8	21.7
40	蒸発残留物	500mg/L以下	54	54	54	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	*	*	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	*	0.000005	0.000001	0.000003
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	*	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	*	*	*
46	全有機炭素（TOC）	3mg/L以下	0.49	0.3未満	0.38	0.50	0.3未満	0.38
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.53	7.22	7.37	7.53	7.29	7.39
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	0	0	0	0	0	0
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	28.0	18.0	22.7	*	*	*
	電気伝導率	μS/cm	71.6	56.7	63.9	73.6	58.3	64.3

上北浄水場(由宇)

	水質基準	基準(浄水)	伏流水・第1・第2水源(浅井戸)			除マンガン装置		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	25.5	3.4	18.2	25.5	3.4	18.1
	水　温	*	24.5	5.9	16.2	24.6	6.1	16.3
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	1.05	0.40	0.76
1	一般細菌	100個/ml以下	530	22	213	3	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	54	2	18	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.62	0.33	0.47	0.62	0.33	0.47
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12	0.08未満	0.08未満	0.12	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	*	*	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	*	*	*
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	*	*	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	*	*	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.076	0.005	0.026	0.008	0.001未満	0.002
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.01未満	0.01	0.02	0.01	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.1	5.0	6.1	7.6	5.6	6.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.008	0.001未満	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.4	3.3	4.4	8.4	4.2	5.7
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	36.4	25.5	31.4	36.8	25.4	31.3
40	蒸発残留物	500mg/L以下	82	82	82	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	*	*	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	*	*	*
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	*	*	*
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	1.40	0.45	0.97	1.21	0.47	0.80
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.32	6.99	7.13	7.37	6.69	7.05
48	味	異常でないこと	*	*	*	*	*	*
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	10	1	4	2	0	1
51	濁　度	2度以下	5.3	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	41.0	29.0	35.6	*	*	*
	電気伝導率	μS/cm	96.8	73.4	83.2	99.4	77.4	86.7

上北浄水場(由宇)

水質基準		基準(浄水)	第3水源(浅井戸)			第4水源(浅井戸)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	25.5	3.4	16.9	25.5	3.4	16.9
	水　温	*	18.5	14.6	16.3	19.7	14.0	16.5
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	*	*	*
1	一般細菌	100個/ml以下	12	0	3	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.37	0.30	0.35	0.25	0.22	0.23
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.15	0.13	0.14	0.16	0.13	0.14
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	*	*	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	*	*	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.047	0.014	0.025	0.049	0.003	0.023
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01未満	0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12.4	8.8	11.2	10.1	9.2	9.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.009	0.008	0.009	0.002	0.002	0.002
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.2	6.2	6.6	7.2	6.1	6.6
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	42.2	31.9	39.1	40.7	34.8	37.5
40	蒸発残留物	500mg/L以下	101	101	101	99	99	99
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.34	0.3未満	0.3未満	0.35	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.77	6.68	6.72	6.77	6.66	6.70
48	味	異常でないこと	*	*	*	*	*	*
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	0	0	0	0	0	0
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	52.0	49.0	50.3	51.0	43.5	45.8
	電気伝導率	μS/cm	125	110	116	112	104	108

上北浄水・給水栓(由宇)

水質基準		基準(浄水)	浄水(配水池)			給水栓(神東原)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	25.5	3.4	18.1	30.0	5.2	18.6
	水　温	*	22.4	12.2	16.8	29.5	5.4	18.2
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.87	0.48	0.66	0.48	0.24	0.37
1	一般細菌	100個/ml以下	1	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.37	0.28	0.32	0.34	0.26	0.31
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.15	0.10	0.13	0.15	0.11	0.13
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005	0.001	0.003	0.005	0.001未満	0.004
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.009	0.003	0.006	0.013	0.004	0.010
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.003	0.001	0.002	0.005	0.002	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002	0.001	0.002	0.005	0.003	0.004
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.015	0.010	0.013
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.7	8.2	9.2	10.1	9.1	9.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.003	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.8	5.7	6.6	9.1	5.9	6.7
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	38.8	31.7	36.1	43.8	35.5	38.7
40	蒸発残留物	500mg/L以下	99	99	99	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	*	*	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	*	*	*
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.68	0.31	0.44	0.51	0.3未満	0.38
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.98	6.82	6.89	7.31	7.12	7.23
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	1	0	0	1	0	0
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	49.0	40.0	44.1	*	*	*
	電気伝導率	μS/cm	113	98.0	105	112	101	106

	水質基準	基準（浄水）	給水栓					
			最高	最低	平均			
	気　温	*	25.7	3.3	17.8			
	水　温	*	29.5	6.7	18.4			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.30	0.16	0.22			
1	一般細菌	100個/ml以下	1	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.29	0.21	0.25			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.19	0.14	0.16			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.13	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.010	0.005	0.008			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.003	0.002	0.002			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.017	0.011	0.015			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.008	0.003未満	0.005			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.005	0.004	0.005			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.028	0.002	0.009			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.01未満	0.02			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.2	3.9	4.9			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.7	4.0	4.6			
39	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	17.2	12.7	15.3			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満			
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素（TOC）	3mg/L以下	0.71	0.41	0.52			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.59	7.26	7.44			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色　度	5度以下	0	0	0			
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μS/cm	59.8	41.3	52.9			

瀬田水源地(玖珂)

	水質基準	基準(浄水)	瀬田水源(浅井戸)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	25.6	0.7	16.8	25.0	-1.9	15.9
	水　温	*	18.9	13.4	15.8	20.2	13.1	16.5
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.58	0.43	0.51	0.65	0.26	0.39
1	一般細菌	100個/ml以下	1	0	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.77	0.66	0.71	0.74	0.59	0.65
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12	0.11	0.11	0.15	0.10	0.13
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.054	0.004	0.024	0.001	0.001未満	0.001未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01	0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.008	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.0	7.3	7.5	7.7	6.9	7.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.5	4.2	5.0	6.8	3.8	4.9
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	51.4	32.5	36.8	48.2	16.2	31.3
40	蒸発残留物	500mg/L以下	84	84	84	79	79	79
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.93	6.47	6.63	7.09	6.60	6.69
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	0	0	0	0	0	0
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	52.0	36.0	40.0	51.0	33.0	36.3
	電気伝導率	μS/cm	118	86.5	97.3	114	83.6	88.8

玖珂給水栓

水質基準		基準（浄水）	給水栓（谷津）			給水栓（野口）		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	29.3	2.3	19.4	29.8	-2.2	17.7
	水　温	*	28.0	6.1	17.5	28.6	7.4	18.9
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.38	0.19	0.30	0.40	0.19	0.32
1	一般細菌	100個/ml以下	1	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.71	0.59	0.64	0.72	0.58	0.64
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.15	0.11	0.13	0.15	0.11	0.13
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.003	0.002	0.002	0.006	0.002	0.004
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.011	0.006	0.009	0.014	0.005	0.012
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.6	6.7	7.2	7.6	6.8	7.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.6	3.9	4.9	6.7	3.8	4.9
39	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	48.8	28.1	32.2	49.3	29.0	32.6
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*	*	*	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
46	全有機炭素（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.31	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.41	6.76	6.85	7.34	6.66	6.77
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	0	0	0	1	0	0
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	*	*	*	*	*	*
	電気伝導率	μS/cm	111	79.9	88.6	105	82.4	88.3

阿品浄水場

	水質基準	基準（浄水）	原水（表流水）			浄水（配水池）		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	26.4	1.4	15.2	26.4	1.4	15.2
	水　温	*	25.2	5.0	13.4	22.0	6.7	13.6
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	1.02	0.50	0.74
1	一般細菌	100個/ml以下	56	2	21	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	4	0	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.25	0.08	0.14	0.25	0.08	0.15
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12	0.08未満	0.08未満	0.12	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.002	0.001未満	0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	0.003	0.001未満	0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	*	*	*	0.001	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.059	0.004	0.020	0.002	0.001未満	0.001未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3.8	3.0	3.4	4.2	2.0	3.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.7	2.2	2.5	3.0	2.2	2.6
39	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	17.2	11.1	14.0	17.1	7.9	13.3
40	蒸発残留物	500mg/L以下	36	36	36	33	33	33
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素（TOC）	3mg/L以下	0.73	0.3未満	0.50	1.01	0.3未満	0.47
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.47	7.00	7.15	7.34	7.06	7.20
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	2	0	1	1	0	0
51	濁　度	2度以下	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	19.0	12.0	16.4	22.0	12.0	16.3
	電気伝導率	μS/cm	49.2	34.5	40.6	49.2	34.6	40.3

阿品給水栓

	水質基準	基準（浄水）	給水栓					
			最高	最低	平均			
	気　温	*	31.7	4.8	17.0			
	水　温	*	27.7	8.1	16.7			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.60	0.28	0.44			
1	一般細菌	100個/ml以下	1	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.23	0.09	0.15			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12	0.08未満	0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.015	0.002	0.011			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	0.004	0.005			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.018	0.004	0.014			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007	0.004	0.005			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.004	0.002	0.003			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.007	0.004	0.006			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02	0.01	0.02			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.2	3.0	3.6			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.0	2.5	2.7			
39	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	17.7	12.6	14.3			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素（TOC）	3mg/L以下	0.86	0.3未満	0.47			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.43	7.19	7.28			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色　度	5度以下	1	0	0			
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μS/cm	49.2	35.9	41.1			

小瀬浄水場

	水質基準	基準（浄水）	水源（深井戸）			予備水源（浅井戸）		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	24.4	10.3	18.8	26.4	10.4	20.6
	水　温	*	15.9	15.1	15.5	18.1	15.5	17.2
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	*	*	*
1	一般細菌	100個/ml以下	18	0	4	330	4	84
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.009	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.57	0.53	0.55	2.53	1.56	2.20
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.22	0.19	0.20	0.10	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	*	*	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	*	*	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.008	0.003	0.006	0.029	0.014	0.022
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01	0.02
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.038	0.017	0.028
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	17.3	16.2	16.7	14.0	8.1	12.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	0.002
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.8	9.6	9.7	10.2	7.8	9.1
39	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	18.5	14.7	17.4	135.6	120.4	126.2
40	蒸発残留物	500mg/L以下	86	86	86	235	235	235
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.58	0.35	0.47
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.88	6.76	6.82	6.25	5.97	6.05
48	味	異常でないこと	*	*	*	*	*	*
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	0	0	0	2	0	1
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.2
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	41.0	34.0	36.3	96.0	79.0	87.8
	電気伝導率	μS/cm	104	94.7	100	274	224	251

小瀬浄水・給水栓

水質基準		基準（浄水）	浄水（配水池）			給水栓		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	31.0	6.6	17.7	29.8	5.1	17.5
	水　温	*	17.7	15.1	16.1	26.0	10.7	17.8
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.53	0.34	0.45	0.56	0.25	0.41
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.63	0.52	0.56	0.64	0.52	0.56
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.23	0.19	0.20	0.24	0.19	0.20
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.005	0.003	0.004
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	17.4	16.4	17.0	17.4	16.4	17.0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.7	9.6	10.0	11.7	9.7	10.0
39	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	18.9	16.2	17.8	18.9	16.7	17.8
40	蒸発残留物	500mg/L以下	85	85	85	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	*	*	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	*	*	*
46	全有機炭素（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.44	7.09	7.22	7.45	7.10	7.25
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	0	0	0	0	0	0
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	40.0	34.0	36.3	*	*	*
	電気伝導率	μS/cm	103	93.0	98.7	108	92.4	100

高森南浄水場(周東)

水質基準		基準(浄水)	第1水源(深井戸)			第2水源(深井戸)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	30.5	0.3	18.1	30.5	20.5	25.5
	水　温	*	23.8	9.4	17.9	23.8	17.8	20.9
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	*	*	*
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.67	0.48	0.57	0.68	0.46	0.52
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.20	0.12	0.17	0.17	0.15	0.17
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	*	*	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	*	*	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.065	0.017	0.038	0.016	0.012	0.014
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.037	0.014	0.027	0.013	0.013	0.013
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.5	5.9	6.8	7.5	5.9	6.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.8	3.8	4.4	4.6	3.6	4.0
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	26.8	23.7	25.2	26.5	21.9	23.6
40	蒸発残留物	500mg/L以下	64	64	64	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	*	*	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	*	*	*
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.33	0.3未満	0.3未満	0.32	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.13	6.75	6.90	6.89	6.73	6.82
48	味	異常でないこと	*	*	*	*	*	*
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	0	0	0	1	0	0
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	35.0	27.0	30.9	35.0	27.0	30.3
	電気伝導率	μS/cm	83.4	70.4	77.5	85.5	70.6	75.3

高森南浄水場(周東)

水質基準		基準(浄水)	第3水源(浅井戸)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	30.5	0.3	18.1	30.9	1.0	18.5
	水　温	*	26.2	9.1	17.5	25.2	8.6	16.7
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	0.55	0.34	0.44
1	一般細菌	100個/ml以下	13	0	2	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.62	0.39	0.51	0.66	0.42	0.52
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.16	0.12	0.14	0.17	0.12	0.15
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	0.002	0.001未満	0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	0.003	0.001未満	0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	*	*	*	0.001	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.070	0.006	0.031	0.007	0.001未満	0.002
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.006	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.3	5.1	6.3	7.7	6.0	6.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.8	3.4	4.1	5.2	3.4	4.3
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	26.0	19.7	23.3	36.0	20.6	25.3
40	蒸発残留物	500mg/L以下	69	69	69	65	65	65
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.43	0.3未満	0.3未満	0.40	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.88	6.53	6.71	6.95	6.70	6.83
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	1	0	1	0	0	0
51	濁　度	2度以下	0.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	35.0	26.0	29.6	48.0	25.0	31.3
	電気伝導率	μS/cm	83.6	69.6	73.3	89.7	64.7	73.9

周東給水栓

	水質基準	基準（浄水）	給水栓					
			最高	最低	平均			
	気　温	*	30.5	0.3	18.3			
	水　温	*	27.3	10.0	18.4			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.52	0.24	0.37			
1	一般細菌	100個/ml以下	1	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.64	0.41	0.52			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.17	0.12	0.15			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.003	0.001未満	0.001			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.010	0.001	0.004			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.7	6.0	6.6			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.2	3.4	4.3			
39	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	27.5	21.1	24.2			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素（TOC）	3mg/L以下	0.37	0.3未満	0.3未満			
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.91	6.65	6.80			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色　度	5度以下	1	0	0			
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μS/cm	87.0	68.2	73.7			

美和東部浄水場

	水質基準	基準（浄水）	原水（表流水）			浄水（配水池）		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	29.1	2.3	16.6	29.1	2.3	16.6
	水　温	*	23.9	6.1	14.6	25.0	7.0	15.4
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	1.09	0.64	0.86
1	一般細菌	100個/ml以下	240	7	74	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	190	2	25	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.29	0.17	0.20	0.30	0.18	0.21
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12	0.08未満	0.08未満	0.12	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.10	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.145	0.006	0.050	0.010	0.004	0.006
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.6	3.3	3.9	4.9	3.5	4.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.7	2.3	2.5	3.0	2.5	2.8
39	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	19.0	13.8	16.7	19.6	13.4	16.7
40	蒸発残留物	500mg/L以下	48	48	48	49	49	49
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素（TOC）	3mg/L以下	0.52	0.3未満	0.3未満	0.56	0.3未満	0.34
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.10	6.70	6.88	7.09	6.72	6.92
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	2	1	1	2	0	1
51	濁　度	2度以下	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	29.0	17.0	22.0	28.0	17.0	21.7
	電気伝導率	μS/cm	53.5	38.9	45.1	53.2	40.2	46.4

美和東部給水栓

	水質基準	基準（浄水）	給水栓					
			最高	最低	平均			
	気　温	*	29.6	3.4	17.2			
	水　温	*	27.5	5.4	17.2			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.89	0.44	0.60			
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.25	0.17	0.20			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12	0.08未満	0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.10	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008	0.001	0.004			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007	0.003未満	0.003未満			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.011	0.002	0.006			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007	0.003未満	0.004			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.003	0.001	0.002			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.007	0.004	0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.015	0.005未満	0.010			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.9	3.8	4.2			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.0	2.6	2.8			
39	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	18.6	13.8	16.3			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素（TOC）	3mg/L以下	0.55	0.3未満	0.31			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.13	6.89	7.04			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色　度	5度以下	1	0	1			
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μS/cm	56.3	41.3	46.5			

美和西部浄水場

水質基準		基準（浄水）	原水（表流水）			浄水（配水池）		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	31.8	3.8	16.7	31.8	3.8	16.7
	水　温	*	23.7	4.3	13.7	27.6	7.6	17.1
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	1.07	0.30	0.79
1	一般細菌	100個/ml以下	690	37	310	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	170	23	64	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.30	0.16	0.20	0.25	0.14	0.19
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.20	0.12	0.15	0.20	0.12	0.15
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.08	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.017	0.004	0.010
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.016	0.003未満	0.007
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	0.020	0.006	0.013
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.016	0.003	0.008
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	*	*	*	0.004	0.002	0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.041	0.005	0.021	0.002	0.001	0.002
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.06	0.02	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.10	0.01未満	0.05	0.02	0.01未満	0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.016	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.3	4.1	4.6	12.9	7.8	9.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.012	0.004	0.009	0.007	0.001未満	0.002
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.4	2.7	2.9	15.0	7.4	10.5
39	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	21.4	14.8	17.8	20.4	14.8	17.3
40	蒸発残留物	500mg/L以下	59	59	59	66	66	66
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素（TOC）	3mg/L以下	1.63	0.41	0.83	1.00	0.32	0.58
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.69	7.27	7.52	7.77	7.20	7.45
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	8	1	4	1	0	0
51	濁　度	2度以下	2.7	0.5	1.2	0.1	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	35.0	18.0	24.4	30.0	18.0	24.3
	電気伝導率	μS/cm	61.9	42.6	51.3	83.7	60.8	70.2

美和西部給水栓

	水質基準	基準（浄水）	給水栓					
			最高	最低	平均			
	気　温	*	31.6	3.7	17.8			
	水　温	*	29.8	8.6	18.6			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.89	0.18	0.53			
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.24	0.15	0.19			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.21	0.13	0.16			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.023	0.005	0.014			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.013	0.003	0.008			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.027	0.007	0.017			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.018	0.005	0.011			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.004	0.002	0.003			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005	0.003	0.004			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11.3	6.1	9.5			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	12.6	7.3	10.2			
39	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	20.5	14.2	17.2			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素（TOC）	3mg/L以下	0.72	0.31	0.53			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.75	7.26	7.47			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色　度	5度以下	1	0	0			
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μS/cm	79.3	61.1	70.4			

秋掛浄水場(美和)

水質基準		基準(浄水)	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	25.9	1.8	14.9	25.9	1.8	14.9
	水　温	*	20.6	4.6	13.0	22.3	4.6	13.5
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	1.22	0.50	0.76
1	一般細菌	100個/ml以下	170	11	88	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	31	2	15	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.33	0.18	0.24	0.33	0.17	0.24
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.17	0.10	0.12	0.15	0.09	0.11
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.006	0.003	0.005
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.009	0.003未満	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	0.008	0.004	0.006
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.011	0.003未満	0.004
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	*	*	*	0.002	0.001	0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.192	0.005	0.058	0.008	0.001未満	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.02	0.03	0.03	0.01	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.2	4.1	4.6	5.9	4.7	5.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.3	2.9	3.0	6.8	5.2	6.0
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	12.2	9.6	11.1	12.3	9.4	11.0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	49	49	49	48	48	48
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	1.37	0.37	0.70	0.75	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.51	6.86	7.24	7.13	6.76	6.91
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	5	1	3	0	0	0
51	濁　度	2度以下	2.1	0.2	0.9	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	23.0	14.0	17.9	19.0	11.0	14.2
	電気伝導率	μS/cm	72.2	36.1	42.8	49.3	39.0	43.8

秋掛給水栓(美和)

	水質基準	基準	給水栓					
		(浄水)	最高	最低	平均			
	気　温	*	25.9	1.8	14.9			
	水　温	*	20.3	6.1	13.6			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.62	0.28	0.42			
1	一般細菌	100個/ml以下	1	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.28	0.17	0.23			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.16	0.08未満	0.10			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.016	0.004	0.011			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.012	0.003未満	0.006			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.019	0.006	0.013			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.016	0.006	0.009			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.003	0.001	0.002			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.003	0.002	0.002			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.01	0.01			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.8	4.5	5.2			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.4	5.0	5.9			
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	12.1	9.6	11.0			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満			
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.51	0.3未満	0.30			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.03	6.76	6.91			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色　度	5度以下	1	0	0			
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μS/cm	48.1	39.9	43.4			

波野中浄水場(本郷)

	水質基準	基準(浄水)	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	23.9	1.1	13.7	23.9	1.1	13.7
	水　温	*	19.2	6.0	12.7	20.1	5.4	12.8
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	1.04	0.46	0.74
1	一般細菌	100個/ml以下	180	4	68	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	22	2	6	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.22	0.09	0.14	0.23	0.09	0.14
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.005	0.001未満	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.008	0.003未満	0.003未満
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	0.007	0.001未満	0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.005	0.003未満	0.003未満
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	*	*	*	0.002	0.001未満	0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.008	0.001	0.006	0.006	0.003	0.004
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.007	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.1	3.4	3.6	4.7	3.7	4.1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.003	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.0	2.3	2.7	5.3	3.8	4.6
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	16.7	12.4	14.9	16.8	12.7	15.0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	41	41	41	40	40	40
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.74	0.3未満	0.38	0.32	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.35	7.08	7.25	7.03	6.85	6.93
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	3	1	2	0	0	0
51	濁　度	2度以下	1.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	26.0	17.0	21.0	22.0	16.0	18.5
	電気伝導率	μS/cm	48.2	32.8	40.3	52.6	37.1	45.2

波野中給水栓(本郷)

	水質基準	基準	給水栓					
		(浄水)	最高	最低	平均			
	気　温	*	27.3	1.9	16.1			
	水　温	*	26.4	8.0	17.4			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.74	0.17	0.55			
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.22	0.10	0.15			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08	0.08未満	0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.012	0.002	0.006			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007	0.003未満	0.004			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.017	0.003	0.009			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	0.003未満	0.003未満			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.004	0.001	0.003			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.011	0.007	0.010			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.01	0.01			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.009	0.005未満	0.005未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.7	3.8	4.1			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.3	4.0	4.6			
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	16.9	12.7	15.1			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.40	0.3未満	0.3未満			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.09	6.94	7.01			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色　度	5度以下	0	0	0			
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μS/cm	54.6	39.0	47.3			

本郷浄水場(本郷)

水質基準		基準(浄水)	第1水源(深井戸)			第2水源(深井戸)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	25.7	6.2	18.6	20.8	6.2	13.2
	水　温	*	18.8	13.9	17.0	17.3	16.0	16.8
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	*	*	*
1	一般細菌	100個/ml以下	4	0	1	13	0	4
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.42	0.36	0.39	0.05	0.03	0.04
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.14	0.12	0.13	0.23	0.16	0.20
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	*	*	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	*	*	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.006	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.04	0.04	0.04
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.006	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.7	5.2	5.5	7.7	6.9	7.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.007	0.007	0.007
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.7	3.1	3.6	3.0	2.6	2.8
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	57.9	44.4	50.0	33.0	28.8	30.8
40	蒸発残留物	500mg/L以下	99	99	99	80	80	80
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	*	*	*
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.74	6.56	6.63	7.24	7.14	7.19
48	味	異常でないこと	*	*	*	*	*	*
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	0	0	0	0	0	0
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	62.0	53.0	59.2	44.0	40.5	42.2
	電気伝導率	μS/cm	118	98.9	108	91.8	84.7	88.5

本郷浄水場(本郷)

水質基準		基準(浄水)	第3水源(深井戸)			第4水源(深井戸)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	25.7	6.2	18.6	25.7	20.8	23.1
	水　温	*	19.8	11.5	16.7	22.6	19.0	21.1
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	*	*	*
1	一般細菌	100個/ml以下	1	0	0	1	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.005	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.03	0.01	0.02	2.17	1.73	1.96
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.10	0.08未満	0.08未満	0.11	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	*	*	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	*	*	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.009	0.005	0.007	0.006	0.002	0.004
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.5	7.2	8.2	11.0	10.5	10.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.007	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.9	3.0	3.4	5.5	4.3	4.8
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	74.5	40.9	64.6	36.7	31.0	33.1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	96	96	96	98	98	98
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.97	6.66	6.85	6.62	6.45	6.50
48	味	異常でないこと	*	*	*	*	*	*
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	0	0	0	0	0	0
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	88.0	59.0	80.3	49.0	41.0	44.5
	電気伝導率	μS/cm	149	103	136	113	104	108

本郷浄水・給水栓(本郷)

水質基準		基準(浄水)	浄水(配水池)			給水栓		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	26.5	4.5	17.6	28.4	6.4	18.4
	水　温	*	21.8	14.3	17.8	27.4	8.7	18.6
	残留塩素	0.1mg/L以上	1.05	0.43	0.63	0.60	0.18	0.48
1	一般細菌	100個/ml以下	1	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001未満	0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.15	0.16	0.58	0.95	0.18	0.52
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.17	0.08	0.12	0.15	0.08未満	0.11
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002	0.001	0.002	0.026	0.005	0.013
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.04	0.01未満	0.01	0.05	0.01未満	0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.007	0.005未満	0.005未満	0.067	0.038	0.046
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.7	6.8	7.7	8.0	6.5	7.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.004	0.001未満	0.002	0.004	0.001未満	0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.3	3.0	3.8	5.7	3.5	4.3
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	48.3	36.6	42.7	43.5	35.5	39.5
40	蒸発残留物	500mg/L以下	97	97	97	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	*	*	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	*	*	*
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.95	6.61	6.80	7.04	6.73	6.88
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	0	0	0	0	0	0
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	59.0	47.0	54.7	*	*	*
	電気伝導率	μS/cm	118	95.4	105	111	91.2	99.6

波野原浄水場(本郷)

水質基準		基準(浄水)	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	28.9	2.2	16.7	28.9	2.2	16.7
	水　温	*	20.0	5.9	12.7	20.5	5.0	13.0
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	1.14	0.53	0.86
1	一般細菌	100個/ml以下	350	15	100	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	43	1	10	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.17	0.06	0.10	0.17	0.06	0.10
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	0.08未満	0.08未満	0.10	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.012	0.002	0.007
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.010	0.003未満	0.005
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	0.014	0.003	0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.010	0.003未満	0.005
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	*	*	*	0.002	0.001	0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.016	0.004	0.010	0.002	0.002	0.002
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.09	0.02	0.04	0.17	0.11	0.14
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.16	0.01	0.06	0.02	0.01未満	0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.010	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.4	3.6	4.0	5.2	4.0	4.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005	0.001未満	0.003	0.010	0.001未満	0.003
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.0	2.2	2.6	3.9	2.8	3.3
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	12.0	9.2	10.9	11.5	9.0	10.7
40	蒸発残留物	500mg/L以下	44	44	44	35	35	35
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	1.11	0.32	0.57	0.57	0.3未満	0.37
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.37	7.07	7.22	7.35	7.14	7.21
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	11	1	3	1	0	0
51	濁　度	2度以下	13.0	0.5	3.5	0.2	0.0	0.1
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	20.0	15.0	17.5	22.0	15.0	17.9
	電気伝導率	μS/cm	44.1	32.8	37.5	45.1	35.2	38.5

波野原給水栓(本郷)

	水質基準	基準	給水栓					
		(浄水)	最高	最低	平均			
	気　温	*	27.6	3.0	16.5			
	水　温	*	26.5	7.9	17.7			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.57	0.12	0.42			
1	一般細菌	100個/ml以下	1	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.18	0.08	0.12			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	0.08未満	0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.029	0.006	0.017			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.012	0.003未満	0.006			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.034	0.009	0.021			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.027	0.007	0.017			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.005	0.003	0.004			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002	0.001	0.001			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.14	0.07	0.10			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01未満			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.2	4.0	4.4			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.0	2.9	3.4			
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	11.2	8.9	10.6			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.71	0.3未満	0.36			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.36	7.09	7.19			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色　度	5度以下	1	0	0			
51	濁　度	2度以下	0.1	0.0	0.0			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μS/cm	44.6	34.6	38.4			

宇塚浄水場(本郷)

水質基準		基準(浄水)	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	26.0	3.8	17.3	26.0	3.8	17.3
	水　温	*	23.0	7.6	15.9	23.2	7.6	16.2
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	1.03	0.52	0.83
1	一般細菌	100個/ml以下	130	1	35	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	19	0	5	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.37	0.18	0.24	0.41	0.18	0.24
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.004	0.001未満	0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.005	0.003未満	0.003未満
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	0.006	0.001未満	0.003
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.004	0.003未満	0.003未満
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	*	*	*	0.002	0.001未満	0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.011	0.004	0.008	0.006	0.004	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.06	0.02	0.04	0.12	0.03	0.06
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.1	4.1	4.6	5.8	4.5	5.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.8	2.4	3.0	7.1	5.2	6.3
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	25.6	16.9	21.3	26.2	16.7	21.2
40	蒸発残留物	500mg/L以下	55	55	55	64	54	59
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.51	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.69	6.81	7.44	7.00	6.67	6.87
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	3	1	2	0	0	0
51	濁　度	2度以下	2.6	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	38.0	22.0	29.5	35.0	17.0	23.8
	電気伝導率	μS/cm	71.1	47.8	56.9	79.4	50.0	61.1

宇塚給水栓(本郷)

	水質基準	基準(浄水)	給水栓(ドレン)					
			最高	最低	平均			
	気　温	*	26.8	4.4	17.6			
	水　温	*	27.2	8.9	18.0			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.66	0.20	0.33			
1	一般細菌	100個/ml以下	1	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.37	0.18	0.26			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.022	0.005	0.012			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009	0.003未満	0.006			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.027	0.008	0.016			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007	0.004	0.005			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.005	0.003	0.004			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.049	0.014	0.026			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.15	0.02	0.08			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.10	0.01未満	0.06			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.010	0.006	0.008			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.8	4.9	5.3			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.003	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.6	6.1	6.6			
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	28.7	17.7	22.1			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.39	0.3未満	0.3未満			
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.95	6.78	6.87			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色　度	5度以下	1	0	0			
51	濁　度	2度以下	0.4	0.0	0.1			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μS/cm	79.1	54.0	62.8			

河山浄水場(美川)

水質基準		基準(浄水)	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	29.8	7.4	17.4	29.8	7.4	17.4
	水　温	*	19.9	4.5	12.6	23.8	4.9	13.9
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	0.67	0.44	0.54
1	一般細菌	100個/ml以下	180	6	44	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	77	1	14	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.18	0.06	0.11	0.17	0.04	0.10
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11	0.08未満	0.08未満	0.11	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.07	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.003	0.001	0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.006	0.003未満	0.003未満
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	0.004	0.001	0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.005	0.003未満	0.003未満
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	*	*	*	0.001	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.151	0.003	0.047	0.008	0.001未満	0.003
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.04	0.01	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.6	3.9	4.3	5.0	4.2	4.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.004	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.7	2.3	2.5	2.9	2.4	2.7
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	16.4	13.3	15.0	16.8	12.9	14.5
40	蒸発残留物	500mg/L以下	52	52	52	46	46	46
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.77	0.3未満	0.44	0.81	0.3未満	0.34
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.54	7.34	7.44	7.70	7.27	7.56
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	3	1	2	1	0	0
51	濁　度	2度以下	3.3	0.4	2.0	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	26.0	17.0	21.3	24.5	18.0	20.8
	電気伝導率	μS/cm	48.2	37.8	41.7	47.2	39.9	42.6

河山給水栓(美川)

	水質基準	基準 (浄水)	給水栓					
			最高	最低	平均			
	気　温	*	31.1	8.8	18.9			
	水　温	*	29.8	6.9	18.7			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.62	0.16	0.46			
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.17	0.04	0.10			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11	0.08未満	0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.016	0.004	0.009			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.010	0.003未満	0.005			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.019	0.006	0.012			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009	0.003未満	0.006			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.003	0.002	0.003			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.004	0.001	0.002			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.1	4.2	4.6			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.0	2.5	2.8			
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	16.5	14.0	14.7			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.58	0.3未満	0.3未満			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.76	7.31	7.58			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色　度	5度以下	1	0	0			
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μS/cm	48.5	39.7	43.3			

南桑浄水場(美川)

水質基準		基準(浄水)	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	28.0	9.6	17.0	28.0	9.6	17.0
	水　温	*	21.3	4.6	13.4	24.6	5.1	14.4
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	0.66	0.50	0.57
1	一般細菌	100個/ml以下	160	15	70	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	150	8	35	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.36	0.13	0.21	0.30	0.10	0.21
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11	0.08未満	0.08未満	0.12	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.08	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.006	0.002	0.004
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.008	0.003未満	0.003未満
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	*	*	*	0.008	0.003	0.005
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.007	0.003未満	0.003未満
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	*	*	*	0.002	0.001	0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.223	0.002	0.063	0.002	0.001未満	0.001未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.9	4.0	4.4	5.4	2.8	4.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.8	2.4	2.6	5.1	2.6	3.0
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	19.9	14.5	18.0	20.9	15.6	18.2
40	蒸発残留物	500mg/L以下	55	55	55	53	53	53
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.97	0.3未満	0.42	0.75	0.3未満	0.30
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.64	7.40	7.53	7.82	7.30	7.64
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	4	1	2	1	0	0
51	濁　度	2度以下	1.4	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	27.0	18.0	22.9	28.0	19.0	23.6
	電気伝導率	μS/cm	58.3	41.2	48.4	61.9	42.4	50.2

南桑給水栓(美川)

	水質基準	基準	給水栓					
		(浄水)	最高	最低	平均			
	気　温	*	29.4	7.2	18.7			
	水　温	*	27.4	7.3	16.9			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.54	0.20	0.36			
1	一般細菌	100個/ml以下	1	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.28	0.09	0.20			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12	0.08未満	0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.010	0.003	0.006			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	0.003未満	0.003未満			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.013	0.005	0.008			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009	0.003未満	0.004			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.003	0.002	0.002			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.007	0.004	0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.09	0.01未満	0.03			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.3	2.9	4.5			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.0	2.6	3.0			
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	20.7	14.4	17.6			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.82	0.3未満	0.33			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.76	7.31	7.61			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色　度	5度以下	1	0	0			
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μS/cm	59.3	41.6	49.7			

高台団地

水質基準		基準（浄水）	桜地蔵団地			旭ヶ丘団地		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	29.2	7.2	20.9	27.2	4.8	20.1
	水　温	*	28.9	7.7	18.7	24.3	6.1	17.6
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.43	0.14	0.34	0.46	0.35	0.41
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.37	0.29	0.32	0.38	0.28	0.32
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11	0.08	0.10	0.14	0.09	0.11
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.12	0.06未満	0.06未満	0.13	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.012	0.005	0.008	0.007	0.004	0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001	0.002	0.001未満	0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.020	0.008	0.014	0.013	0.006	0.010
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.006	0.003	0.005	0.004	0.002	0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005	0.003	0.004	0.001	0.001未満	0.001未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.006	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.4	5.3	5.7	6.0	5.3	5.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.5	5.2	6.9	8.8	5.3	6.9
39	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	23.5	20.3	21.3	21.7	19.0	21.0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*	*	*	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
46	全有機炭素（TOC）	3mg/L以下	0.45	0.32	0.40	0.47	0.35	0.43
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.39	7.16	7.30	7.36	7.14	7.28
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	0	0	0	0	0	0
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	*	*	*	*	*	*
	電気伝導率	μS/cm	66.5	61.2	63.7	70.3	60.1	65.8

高台団地

水質基準		基準（浄水）	山手ブロック（桜ヶ丘団地）			平田第一ブロック		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	30.2	6.5	20.4	28.2	4.5	19.1
	水　温	*	25.9	6.8	18.0	26.2	7.6	18.8
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.40	0.29	0.35	0.32	0.19	0.26
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.34	0.30	0.31	0.33	0.30	0.31
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12	0.08	0.10	0.13	0.09	0.11
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.13	0.06未満	0.06未満	0.13	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008	0.004	0.007	0.009	0.004	0.007
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.013	0.007	0.011	0.014	0.008	0.012
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.004	0.002	0.003	0.013	0.004	0.009
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.02	0.03	0.03	0.01	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.027	0.006	0.018
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.8	5.2	5.6	5.8	5.2	5.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.0	5.5	6.9	8.7	5.5	6.6
39	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	22.7	20.7	21.5	24.0	20.4	21.4
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*	*	*	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
46	全有機炭素（TOC）	3mg/L以下	0.45	0.31	0.40	0.45	0.3未満	0.34
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.44	7.28	7.36	7.53	7.28	7.42
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	0	0	0	0	0	0
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	*	*	*	*	*	*
	電気伝導率	μS/cm	72.0	60.2	65.8	72.9	61.0	66.1

高台団地

	水質基準	基準（浄水）	梅が丘団地			トーヨド団地		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	32.0	3.6	19.6	31.0	3.4	20.2
	水　温	*	28.2	9.7	20.2	25.4	9.3	18.3
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.34	0.17	0.27	0.39	0.20	0.32
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.31	0.30	0.31	0.32	0.30	0.31
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12	0.09	0.11	0.12	0.09	0.11
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.13	0.06未満	0.06未満	0.13	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.011	0.003	0.008	0.009	0.004	0.007
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.018	0.007	0.013	0.015	0.008	0.012
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.005	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.7	5.2	5.5	5.8	5.2	5.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.7	5.6	6.8	8.8	5.6	6.8
39	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	23.3	20.3	21.8	24.9	20.6	21.9
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*	*	*	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
46	全有機炭素（TOC）	3mg/L以下	0.42	0.31	0.39	0.44	0.31	0.39
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.61	7.36	7.51	7.59	7.33	7.45
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	0	0	0	0	0	0
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	*	*	*	*	*	*
	電気伝導率	μS/cm	74.1	63.4	66.9	74.4	61.1	66.9

高台団地

水質基準		基準（浄水）	東光寺統合施設			尾津一の谷団地		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	30.9	2.6	19.6	30.0	4.8	19.6
	水　温	*	26.7	8.0	19.0	25.3	7.6	18.8
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.46	0.25	0.36	0.46	0.25	0.35
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.32	0.30	0.31	0.34	0.30	0.31
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11	0.09	0.10	0.13	0.08	0.11
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.13	0.06未満	0.06未満	0.13	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.009	0.004	0.007	0.009	0.004	0.007
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.015	0.008	0.013	0.014	0.008	0.011
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.003	0.002	0.002	0.008	0.003	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.7	5.2	5.5	6.1	5.2	5.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.7	5.7	6.8	8.8	5.6	6.9
39	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	23.1	20.5	21.5	24.1	20.6	21.6
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*	*	*	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
46	全有機炭素（TOC）	3mg/L以下	0.44	0.30	0.39	0.47	0.32	0.41
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.53	7.21	7.37	7.49	7.20	7.36
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	0	0	0	0	0	0
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	*	*	*	*	*	*
	電気伝導率	μS/cm	74.6	62.1	67.2	73.8	62.5	67.2

高台団地

	水質基準	基準（浄水）	第三ブロック			黒磯団地		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	32.1	4.1	20.6	31.9	8.1	20.3
	水　温	*	26.9	7.4	19.0	27.4	9.7	19.5
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.45	0.19	0.31	0.31	0.16	0.25
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005	0.002	0.004
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.33	0.30	0.31	0.32	0.25	0.30
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12	0.08	0.11	0.13	0.08未満	0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.13	0.06未満	0.06未満	0.13	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.010	0.004	0.008	0.010	0.004	0.008
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.017	0.008	0.014	0.017	0.008	0.014
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.005	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.004	0.001	0.003	0.007	0.007	0.007
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01未満	0.02
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.7	5.2	5.5	5.7	2.8	5.1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.0	5.7	6.9	8.8	5.6	6.6
39	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	22.7	20.6	21.6	23.8	21.3	22.3
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*	*	*	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
46	全有機炭素（TOC）	3mg/L以下	0.44	0.3未満	0.34	0.44	0.31	0.40
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.51	7.27	7.37	7.55	7.29	7.41
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	0	0	0	0	0	0
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	*	*	*	*	*	*
	電気伝導率	μS/cm	75.3	63.1	67.8	74.7	61.5	67.1

高台団地

水質基準		基準（浄水）	瀬戸海団地			萩原団地		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気　温	*	30.8	6.5	20.1	30.4	4.8	20.3
	水　温	*	25.8	7.4	17.9	24.5	8.3	17.7
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.34	0.18	0.26	0.37	0.20	0.30
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.33	0.30	0.31	0.33	0.26	0.30
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12	0.09	0.11	0.13	0.08未満	0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.13	0.06未満	0.06未満	0.13	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.011	0.004	0.008	0.009	0.004	0.007
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.018	0.009	0.015	0.016	0.008	0.013
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.005	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005	0.002	0.003	0.006	0.006	0.006
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.008	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.7	5.2	5.4	5.7	2.8	5.1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.9	5.8	6.7	8.8	5.7	6.7
39	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	24.0	20.8	21.6	24.2	20.9	22.0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*	*	*	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
46	全有機炭素（TOC）	3mg/L以下	0.41	0.3未満	0.32	0.43	0.3未満	0.34
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.53	7.21	7.39	7.53	7.22	7.38
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5度以下	0	0	0	0	0	0
51	濁　度	2度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	*	*	*	*	*	*
	電気伝導率	μS/cm	75.8	63.0	67.8	75.1	63.8	67.7

4-2　水質管理目標設定項目

錦見浄水場

水質管理目標設定項目		目標値	錦川表流水（取水口）			1号ろ過水（量水井）		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	*	*	*
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
9	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	0.002未満	0.002未満	0.002未満	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	0.18	0.01	0.10
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下	25.2	17.6	21.6	27.2	17.6	22.1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.008	0.002	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度（TON）	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	57	57	57	*	*	*
25	濁度	1度以下	4.1	0.3	1.3	0.0	0.0	0.0
26	pH値	7.5程度	7.32	7.13	7.24	7.30	6.97	7.17
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*	*	*	*
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下（暫定）	*	*	*	*	*	*
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.06	0.01	0.03	0.04	0.01	0.02

錦見浄水場

水質管理目標設定項目		目標値	2号ろ過水(量水井)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	*	*	*	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001	0.001	0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	0.26	0.02	0.11	0.57	0.43	0.49
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	26.1	17.4	21.9	25.5	17.6	21.4
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	*	*	*	54	54	54
25	濁度	1度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	pH値	7.5程度	7.32	7.02	7.19	7.37	7.09	7.24
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*	-2.51	-2.51	-2.51
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	*	*	*	2	0	1
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.04	0.01	0.02	0.04	0.01	0.02

給水栓

水質管理目標設定項目		目標値	御庄			和木町和木一丁目		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	0.46	0.20	0.35	0.47	0.28	0.38
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	25.5	18.5	21.5	25.7	17.8	21.6
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	濁度	1度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	pH値	7.5程度	7.34	7.08	7.23	7.41	7.15	7.28
27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*	*	*	*
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	1	0	0	1	0	1
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.04	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02

給水栓

水質管理目標設定項目		目標値	牛野谷配水池			通津		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.004	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	0.44	0.26	0.38	0.47	0.10	0.26
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	25.6	19.5	22.0	25.6	19.2	22.1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	56	56	56	*	*	*
25	濁度	1度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	pH値	7.5程度	7.46	7.18	7.31	7.50	7.23	7.35
27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-2.06	-2.06	-2.06	*	*	*
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	*	*	*	3	0	1
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.04	0.01	0.03	0.03	0.01	0.02

給水栓

水質管理目標設定項目		目標値	平田配水池			平田五丁目		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	0.46	0.32	0.40	0.44	0.19	0.35
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	25.6	19.0	21.6	25.7	19.8	21.7
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	54	54	54	*	*	*
25	濁度	1度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	pH値	7.5程度	7.53	7.22	7.37	7.53	7.29	7.39
27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-2.08	-2.08	-2.08	*	*	*
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	*	*	*	3	0	1
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.04	0.01	0.02	0.04	0.01	0.03

上北浄水場(由宇)

水質管理目標設定項目		目標値	伏流水・第1・第2水源(浅井戸)			除マンガン装置		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.003	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	*	*	*
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	1.05	0.40	0.76
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	36.4	25.5	31.4	36.8	25.4	31.3
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.008	0.001未満	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	82	82	82	*	*	*
25	濁度	1度以下	5.3	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
26	pH値	7.5程度	7.32	6.99	7.13	7.37	6.69	7.05
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*	*	*	*
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.03	0.01未満	0.01	0.02	0.01	0.02

上北浄水場(由宇)

水質管理目標設定項目		目標値	第3水源(浅井戸)			第4水源(浅井戸)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001	0.002	0.001未満	0.001
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	42.2	31.9	39.1	40.7	34.8	37.5
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.009	0.008	0.009	0.002	0.002	0.002
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	101	101	101	99	99	99
25	濁度	1度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	pH値	7.5程度	6.77	6.68	6.72	6.77	6.66	6.70
27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*	*	*	*
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満

上北浄水・給水栓(由宇)

水質管理目標設定項目		目標値	浄水(配水池)			給水栓(神東原)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	*	*	*
15	農薬類	1以下	1以下	1以下	1以下	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	0.87	0.48	0.66	0.48	0.24	0.37
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	38.8	31.7	36.1	43.8	35.5	38.7
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	99	99	99	*	*	*
25	濁度	1度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	pH値	7.5程度	6.98	6.82	6.89	7.31	7.12	7.23
27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-2.16	-2.16	-2.16	*	*	*
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	4	0	1	6	0	2
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.30	0.16	0.22			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	17.2	12.7	15.3			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.0	0.0	0.0			
26	pH値	7.5程度	7.59	7.26	7.44			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	3	0	1			
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.03	0.01未満	0.02			

瀬田水源地(玖珂)

水質管理目標設定項目		目標値	瀬田水源(浅井戸)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.004	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	0.58	0.43	0.51	0.65	0.26	0.39
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	51.4	32.5	36.8	48.2	16.2	31.3
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	84	84	84	79	79	79
25	濁度	1度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	pH値	7.5程度	6.93	6.47	6.63	7.09	6.60	6.69
27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*	-2.83	-2.83	-2.83
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	*	*	*	1	0	0
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

玖珂給水栓

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓(谷津)			給水栓(野口)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	0.38	0.19	0.30	0.40	0.19	0.32
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	48.8	28.1	32.2	49.3	29.0	32.6
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	濁度	1度以下	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
26	pH値	7.5程度	7.41	6.76	6.85	7.34	6.66	6.77
27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*	*	*	*
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	3	0	1	31	0	10
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

阿品浄水場

水質管理目標設定項目		目標値	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	1.02	0.50	0.74
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	17.2	11.1	14.0	17.1	7.9	13.3
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	36	36	36	33	33	33
25	濁度	1度以下	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
26	pH値	7.5程度	7.47	7.00	7.15	7.34	7.06	7.20
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*	-3.16	-3.16	-3.16
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	*	*	*	25	0	7
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

阿品給水栓

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.60	0.28	0.44			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	17.7	12.6	14.3			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.0	0.0	0.0			
26	pH値	7.5程度	7.43	7.19	7.28			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	18	0	6			
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			

小瀬浄水場

水質管理目標設定項目		目標値	水源(深井戸)			予備水源(浅井戸)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	18.5	14.7	17.4	135.6	120.4	126.2
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	0.002
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	86	86	86	235	235	235
25	濁度	1度以下	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.2
26	pH値	7.5程度	6.88	6.76	6.82	6.25	5.97	6.05
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*	*	*	*
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

小瀬浄水・給水栓

水質管理目標設定項目		目標値	浄水(配水池)			給水栓		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	*	*	*
15	農薬類	1以下	1以下	1以下	1以下	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	0.53	0.34	0.45	0.56	0.25	0.41
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	18.9	16.2	17.8	18.9	16.7	17.8
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	85	85	85	*	*	*
25	濁度	1度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	pH値	7.5程度	7.44	7.09	7.22	7.45	7.10	7.25
27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-2.35	-2.35	-2.35	*	*	*
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	15	2	7	38	2	15
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

高森南浄水場(周東)

水質管理目標設定項目		目標値	第1水源(深井戸)			第2水源(深井戸)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	26.8	23.7	25.2	26.5	21.9	23.6
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	64	64	64	*	*	*
25	濁度	1度以下	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
26	pH値	7.5程度	7.13	6.75	6.90	6.89	6.73	6.82
27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*	*	*	*
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01

高森南浄水場(周東)

水質管理目標設定項目		目標値	第3水源(浅井戸)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.010	0.001未満	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	0.55	0.34	0.44
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	26.0	19.7	23.3	36.0	20.6	25.3
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	69	69	69	65	65	65
25	濁度	1度以下	0.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
26	pH値	7.5程度	6.88	6.53	6.71	6.95	6.70	6.83
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*	-2.64	-2.64	-2.64
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	*	*	*	9	0	3
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01

周東給水栓

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.52	0.24	0.37			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	27.5	21.1	24.2			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.0	0.0	0.0			
26	pH値	7.5程度	6.91	6.65	6.80			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	4	0	1			
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01			

美和東部浄水場

水質管理目標設定項目		目標値	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	1.09	0.64	0.86
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	19.0	13.8	16.7	19.6	13.4	16.7
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	48	48	48	49	49	49
25	濁度	1度以下	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
26	pH値	7.5程度	7.10	6.70	6.88	7.09	6.72	6.92
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*	-2.37	-2.37	-2.37
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	*	*	*	13	0	4
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

美和東部給水栓

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.89	0.44	0.60			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	18.6	13.8	16.3			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.0	0.0	0.0			
26	pH値	7.5程度	7.13	6.89	7.04			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	17	1	6			
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			

美和西部浄水場

水質管理目標設定項目		目標値	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001	0.001	0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.002	0.002	0.002
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	1.07	0.30	0.79
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	21.4	14.8	17.8	20.4	14.8	17.3
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.012	0.004	0.009	0.007	0.001未満	0.002
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	59	59	59	66	66	66
25	濁度	1度以下	2.7	0.5	1.2	0.1	0.0	0.0
26	pH値	7.5程度	7.69	7.27	7.52	7.77	7.20	7.45
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*	-1.92	-1.92	-1.92
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	*	*	*	19	0	6
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.06	0.02	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満

美和西部給水栓

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.89	0.18	0.53			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	20.5	14.2	17.2			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.0	0.0	0.0			
26	pH値	7.5程度	7.75	7.26	7.47			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	16	0	5			
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			

秋掛浄水場(美和)

水質管理目標設定項目		目標値	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001	0.001	0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.003	0.003	0.003
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	1.22	0.50	0.76
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	12.2	9.6	11.1	12.3	9.4	11.0
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	49	49	49	48	48	48
25	濁度	1度以下	2.1	0.2	0.9	0.0	0.0	0.0
26	pH値	7.5程度	7.51	7.04	7.26	7.13	6.76	6.91
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*	-3.39	-3.39	-3.39
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	*	*	*	14	0	5
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.04	0.02	0.03	0.03	0.01	0.02

秋掛給水栓(美和)

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.002	0.001	0.002			
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.62	0.28	0.42			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	12.1	9.6	11.0			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.0	0.0	0.0			
26	pH値	7.5程度	7.03	6.76	6.91			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	12	0	4			
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02	0.01	0.01			

波野中浄水場(本郷)

水質管理目標設定項目		目標値	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	1.04	0.46	0.74
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	16.7	12.4	14.9	16.8	12.7	15.0
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	41	41	41	40	40	40
25	濁度	1度以下	1.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0
26	pH値	7.5程度	7.35	7.08	7.25	7.03	6.85	6.93
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*	-2.75	-2.75	-2.75
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	*	*	*	1	0	0
29	1，1ージクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満

波野中給水栓(本郷)

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.74	0.17	0.55			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	16.9	12.7	15.1			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.0	0.0	0.0			
26	pH値	7.5程度	7.09	6.94	7.01			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	3	0	1			
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02	0.01	0.01			

本郷浄水場(本郷)

水質管理目標設定項目		目標値	第1水源(深井戸)			第2水源(深井戸)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	57.9	44.4	50.0	33.0	28.8	30.8
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.007	0.007	0.007
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	99	99	99	80	80	80
25	濁度	1度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	pH値	7.5程度	6.74	6.56	6.63	7.24	7.14	7.19
27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*	*	*	*
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

本郷浄水場(本郷)

水質管理目標設定項目		目標値	第3水源(深井戸)			第4水源(深井戸)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	74.5	40.9	64.6	36.7	31.0	33.1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.007	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	96	96	96	98	98	98
25	濁度	1度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	pH値	7.5程度	6.97	6.66	6.85	6.62	6.45	6.50
27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*	*	*	*
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

本郷浄水・給水栓(本郷)

水質管理目標設定項目		目標値	浄水(配水池)			給水栓		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	*	*	*
15	農薬類	1以下	1以下	1以下	1以下	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	1.05	0.43	0.63	0.60	0.18	0.48
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	48.3	36.6	42.7	43.5	35.5	39.5
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.004	0.001未満	0.002	0.004	0.001未満	0.001
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	97	97	97	*	*	*
25	濁度	1度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	pH値	7.5程度	6.95	6.61	6.80	7.04	6.73	6.88
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-2.04	-2.04	-2.04	*	*	*
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	3	0	1	59	3	37
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

波野原浄水場(本郷)

水質管理目標設定項目		目標値	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	1.14	0.53	0.86
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	12.0	9.2	10.9	11.5	9.0	10.7
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.005	0.001未満	0.003	0.010	0.001未満	0.003
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	44	44	44	35	35	35
25	濁度	1度以下	13.0	0.5	3.5	0.2	0.0	0.1
26	pH値	7.5程度	7.37	7.07	7.22	7.35	7.14	7.21
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*	-2.99	-2.99	-2.99
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	*	*	*	1	0	0
29	1，1ージクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.09	0.02	0.04	0.17	0.11	0.14

波野原給水栓(本郷)

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.57	0.12	0.42			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	11.2	8.9	10.6			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.1	0.0	0.0			
26	pH値	7.5程度	7.36	7.09	7.19			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	12	0	4			
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.14	0.07	0.10			

宇塚浄水場(本郷)

水質管理目標設定項目		目標値	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	1.03	0.52	0.83
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	25.6	16.9	21.3	26.2	16.7	21.2
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	55	55	55	64	54	59
25	濁度	1度以下	2.6	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
26	pH値	7.5程度	7.69	6.81	7.44	7.00	6.67	6.87
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*	-2.27	-2.27	-2.27
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	*	*	*	38	0	11
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.06	0.02	0.04	0.12	0.03	0.06

宇塚給水栓(本郷)

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓(ドレン)					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.66	0.20	0.33			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	28.7	17.7	22.1			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.4	0.0	0.1			
26	pH値	7.5程度	6.95	6.78	6.87			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	8	1	2			
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.15	0.02	0.08			

河山浄水場(美川)

水質管理目標設定項目		目標値	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.003	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	0.67	0.44	0.54
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	16.4	13.3	15.0	16.8	12.9	14.5
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.004	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	52	52	52	46	46	46
25	濁度	1度以下	3.3	0.4	2.0	0.0	0.0	0.0
26	pH値	7.5程度	7.54	7.34	7.44	7.70	7.27	7.56
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*	-1.70	-1.70	-1.70
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	*	*	*	18	0	6
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.03	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満

河山給水栓(美川)

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.62	0.16	0.46			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	16.5	14.0	14.7			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.0	0.0	0.0			
26	pH値	7.5程度	7.76	7.31	7.58			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	15	0	5			
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			

南桑浄水場(美川)

水質管理目標設定項目		目標値	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	0.66	0.50	0.57
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	19.9	14.5	18.0	20.9	15.6	18.2
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	55	55	55	*	*	*
25	濁度	1度以下	1.4	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0
26	pH値	7.5程度	7.64	7.40	7.53	7.82	7.30	7.64
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*	-1.62	-1.62	-1.62
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	*	*	*	48	0	15
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満

南桑給水栓(美川)

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.54	0.20	0.36			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	20.7	14.4	17.6			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.0	0.0	0.0			
26	pH値	7.5程度	7.76	7.31	7.61			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	130	0	36			
29	1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			

4-3　農薬類

農薬類(水質管理目標設定項目15)の検査結果

番号	農　薬　名	錦川表流水	錦見配水池	上北配水池	瀬田配水池	阿品配水池	小瀬配水池	高森南配水池	佐坂配水池	目標値(mg/ℓ)	検査
1	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.05	委託
2	2,2－DPA(ﾀﾞﾗﾎﾟﾝ)	*	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.08	委託
3	2,4－D(2,4-PA)	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
4	EPN	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004	自己
5	MCPA	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.005	委託
6	ｱｼｭﾗﾑ	*	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2	委託
7	ｱｾﾌｪｰﾄ	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.006	委託
8	ｱﾄﾗｼﾞﾝ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	自己
9	ｱﾆﾛﾎｽ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003	自己
10	ｱﾐﾄﾗｽﾞ	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006	委託
11	ｱﾗｸﾛｰﾙ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.03	自己
12	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008	自己
13	ｲｿﾌｪﾝﾎｽ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.001	自己
14	ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	自己
15	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(IPT)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.3	自己
16	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.09	自己
17	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006	委託
18	ｲﾝﾀﾞｿﾌｧﾝ	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.009	委託
19	ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.03	自己
20	ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ(ｴｼﾞﾌｪﾝﾎｽ､EDDP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.006	自己
21	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.08	自己
22	ｴﾄﾘｼﾞｱｿﾞｰﾙ(ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004	自己
23	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	自己
24	ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
25	ｵｷｼﾝ銅(有機銅)	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
26	ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1	*
27	ｶｽﾞｻﾎｽ	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.0006	委託
28	ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008	自己
29	ｶﾙﾀｯﾌﾟ	*	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3	委託
30	ｶﾙﾊﾞﾘﾙ(NAC)	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	委託
31	ｶﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	*	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04	委託
32	ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005	委託
33	ｷﾉｸﾗﾐﾝ(ACN)	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005	委託
34	ｷｬﾌﾟﾀﾝ	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3	自己
35	ｸﾐﾙﾛﾝ	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
36	ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ	*	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2	委託
37	ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
38	ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
39	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	自己
40	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003	自己
41	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	自己
42	ｼｱﾅｼﾞﾝ	*	*	*	*	*	*	*	*	0.004	*
43	ｼｱﾉﾎｽ(CYAP)	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003	委託
44	ｼﾞｳﾛﾝ(DCMU)	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
45	ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ(DBN)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	自己
46	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008	自己
47	ｼﾞｸﾜｯﾄ	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005	委託
48	ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004	自己
49	ｼﾞﾁｱﾉﾝ	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
50	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	*	*	*	*	*	*	*	*	0.005	*
51	ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.009	自己
52	ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006	委託
53	ｼﾏｼﾞﾝ(CAT)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003	自己
54	ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
55	ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	自己
56	ｼﾒﾄﾘﾝ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	自己
57	ｼﾞﾒﾋﾟﾍﾟﾚｰﾄ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003	自己
58	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.005	自己
59	ﾀﾞｲﾑﾛﾝ	*	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.8	委託
60	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.006	委託

農薬類（水質管理目標設定項目15)の検査結果

番号	農　　薬　　名	生見配水池	秋掛配水池	波野中配水池	波野原配水池	本郷配水池	宇塚配水池	河山配水池	南桑配水池	目標値(mg/ℓ)	検査
1	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.05	委託
2	2,2－DPA(ﾀﾞﾗﾎﾟﾝ)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.08	委託
3	2,4－D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
4	EPN	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004	自己
5	MCPA	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.005	委託
6	ｱｼｭﾗﾑ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2	委託
7	ｱｾﾌｪｰﾄ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.006	委託
8	ｱﾄﾗｼﾞﾝ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	自己
9	ｱﾆﾛﾎｽ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003	自己
10	ｱﾐﾄﾗｽﾞ	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006	委託
11	ｱﾗｸﾛｰﾙ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.03	自己
12	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008	自己
13	ｲｿﾌｪﾝﾎｽ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.001	自己
14	ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	自己
15	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(IPT)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.3	自己
16	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.09	自己
17	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006	委託
18	ｲﾝﾀﾞｿﾌｧﾝ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.009	委託
19	ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.03	自己
20	ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ(ｴｼﾞﾌｪﾝﾎｽ、EDDP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.006	自己
21	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.08	自己
22	ｴﾄﾘｼﾞｱｿﾞｰﾙ(ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004	自己
23	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	自己
24	ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
25	ｵｷｼﾝ銅（有機銅）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
26	ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1	*
27	ｶｽﾞｻﾎｽ	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.0006	委託
28	ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008	自己
29	ｶﾙﾀｯﾌﾟ	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3	委託
30	ｶﾙﾊﾞﾘﾙ(NAC)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	委託
31	ｶﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04	委託
32	ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005	委託
33	ｷﾉｸﾗﾐﾝ（ACN）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005	委託
34	ｷｬﾌﾟﾀﾝ	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3	自己
35	ｸﾐﾙﾛﾝ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
36	ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2	委託
37	ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
38	ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
39	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	自己
40	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003	自己
41	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	自己
42	ｼｱﾅｼﾞﾝ	*	*	*	*	*	*	*	*	0.004	*
43	ｼｱﾉﾎｽ（CYAP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003	委託
44	ｼﾞｳﾛﾝ(DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
45	ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ(DBN)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	自己
46	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008	自己
47	ｼﾞｸﾜｯﾄ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005	委託
48	ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ（ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004	自己
49	ｼﾁｱﾉﾝ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
50	ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	*	*	*	*	*	*	*	*	0.005	*
51	ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.009	自己
52	ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006	委託
53	ｼﾏｼﾞﾝ(CAT)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003	自己
54	ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
55	ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	自己
56	ｼﾒﾄﾘﾝ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	自己
57	ｼﾞﾒﾋﾟﾍﾟﾚｰﾄ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003	自己
58	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.005	自己
59	ﾀﾞｲﾑﾛﾝ	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.8	委託
60	ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.006	委託

農薬類（水質管理目標設定項目15)の検査結果

番号	農　薬　名	錦川表流水	錦見配水池	上北配水池	瀬田配水池	阿品配水池	小瀬配水池	高森南配水池	佐坂配水池	目標値(mg/ℓ)	検査
61	ﾁｱｼﾞﾆﾙ	*	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1	委託
62	ﾁｳﾗﾑ	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
63	ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.08	委託
64	ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	*	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3	委託
65	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
66	ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ(MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
67	ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006	委託
68	ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ(DEP)	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005	委託
69	ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.08	委託
70	ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06	自己
71	ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	自己
72	ﾊﾟﾗｺｰﾄ	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005	委託
73	ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0009	自己
74	ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	委託
75	ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0.004	委託
76	ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾈｰﾄ(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ)	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
77	ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002	自己
78	ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
79	ﾋﾟﾛｷﾛﾝ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04	自己
80	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	*	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.0005	委託
81	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003	自己
82	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	自己
83	ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	委託
84	ﾌｪﾝﾁｵﾝ(MPP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.006	自己
85	ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ(PAP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.007	自己
86	ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	委託
87	ﾌｻﾗｲﾄﾞ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1	自己
88	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
89	ﾌﾞﾀﾐﾎｽ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
90	ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
91	ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
92	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.05	自己
93	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09	自己
94	ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0.004	委託
95	ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	自己
96	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	自己
97	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	委託
98	ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1	自己
99	ﾍﾞﾉﾐﾙ	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
100	ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.1	自己
101	ﾍﾟﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ	*	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09	委託
102	ﾍﾟﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0.004	委託
103	ﾍﾟﾝﾀｿﾞﾝ	*	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2	委託
104	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3	自己
105	ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ	*	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04	委託
106	ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ(ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.01	自己
107	ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ	*	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	0.07	委託
108	ホスチアゼート	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003	委託
109	マラチオン（マラソン）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	自己
110	ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ(MCPP)	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	委託
111	ﾒｿﾐﾙ	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
112	ﾒﾀﾑ(カーバム)	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01	*
113	ﾒﾀﾗｷｼﾙ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06	自己
114	ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ(DMTP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004	自己
115	ﾒﾁﾙﾀﾞｲﾑﾛﾝ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	自己
116	ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ	*	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04	委託
117	ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ	*	*	*	*	*	*	*	*	0.03	*
118	ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
119	ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1	自己
120	モリネート	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.005	自己

農薬類（水質管理目標設定項目15)の検査結果

番号	農　薬　名	生見配水池	秋掛配水池	波野中配水池	波野原配水池	本郷配水池	宇塚配水池	河山配水池	南桑配水池	目標値(mg/ℓ)	検査
61	ﾁｱｼﾞﾆﾙ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1	委託
62	ﾁｳﾗﾑ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
63	ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.08	委託
64	ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3	委託
65	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
66	ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ(MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
67	ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006	委託
68	ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ(DEP)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005	委託
69	ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.08	委託
70	ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06	自己
71	ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	自己
72	ﾊﾟﾗｺｰﾄ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005	委託
73	ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0009	自己
74	ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	委託
75	ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0.004	委託
76	ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾈｰﾄ(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
77	ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002	自己
78	ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
79	ﾋﾟﾛｷﾛﾝ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04	自己
80	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.0005	委託
81	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003	自己
82	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	自己
83	ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	委託
84	ﾌｪﾝﾁｵﾝ(MPP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.006	自己
85	ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ(PAP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.007	自己
86	ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	委託
87	ﾌｻﾗｲﾄﾞ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1	自己
88	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
89	ﾌﾞﾀﾐﾎｽ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
90	ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
91	ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
92	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	自己
93	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09	自己
94	ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0.004	委託
95	ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	自己
96	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	自己
97	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	委託
98	ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1	自己
99	ﾍﾞﾉﾐﾙ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
100	ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.1	自己
101	ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09	委託
102	ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0.004	委託
103	ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2	委託
104	ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3	自己
105	ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04	委託
106	ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ(ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.01	自己
107	ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	0.07	委託
108	ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003	委託
109	ﾏﾗﾁｵﾝ（ﾏﾗｿﾝ）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	自己
110	ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ(MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	委託
111	ﾒｿﾐﾙ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
112	ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01	*
113	ﾒﾀﾗｷｼﾙ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06	自己
114	ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ(DMTP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004	自己
115	ﾒﾁﾙﾀﾞｲﾑﾛﾝ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	自己
116	ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04	委託
117	ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ	*	*	*	*	*	*	*	*	0.03	*
118	ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
119	ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1	自己
120	ﾓﾘﾈｰﾄ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.005	自己

4-4　毎日検査

水質モニター値(平均)

4月	天候	錦見浄水場				通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)
1	曇り一時雨	14.8	12.9	13.9	0.57	0.00	0.05	0.51	0.16	0.18	0.47	0.02	0.35	0.45	0.02	0.00	0.33
2	晴れのち曇り	14.4	12.9	13.9	0.57	0.00	0.05	0.54	0.45	0.14	0.50	0.02	0.35	0.45	0.01	0.00	0.32
3	雨	14.4	13.5	14.0	0.56	0.00	0.05	0.54	0.17	0.25	0.50	0.02	0.35	0.45	0.02	0.00	0.32
4	曇りのち雨	14.9	13.5	14.2	0.52	0.00	0.06	0.52	0.28	0.16	0.47	0.02	0.34	0.45	0.01	0.00	0.33
5	曇りのち雨	14.7	13.6	14.3	0.53	0.01	0.10	0.45	0.10	0.21	0.40	0.02	0.34	0.45	0.01	0.00	0.32
6	雨のち曇り	13.7	12.8	13.4	0.55	0.00	0.10	0.43	0.15	0.21	0.39	0.01	0.33	0.45	0.01	0.00	0.32
7	曇り	13.8	11.9	12.8	0.56	0.00	0.08	0.45	0.41	0.12	0.42	0.00	0.32	0.45	0.02	0.00	0.32
8	晴れ	13.8	11.7	12.7	0.56	0.00	0.07	0.49	0.36	0.38	0.45	0.00	0.32	0.45	0.03	0.00	0.32
9	曇り	13.1	11.7	12.4	0.57	0.00	0.05	0.51	0.00	0.12	0.47	0.00	0.32	0.45	0.02	0.00	0.31
10	雨	12.1	11.4	11.8	0.56	0.00	0.05	0.53	0.00	0.10	0.48	0.00	0.36	0.45	0.02	0.00	0.30
11	晴れ	13.7	11.5	12.6	0.54	0.00	0.05	0.53	0.00	0.12	0.48	0.01	0.41	0.45	0.02	0.00	0.30
12	晴れのち曇り	13.3	11.8	12.7	0.55	0.00	0.06	0.52	0.00	0.13	0.46	0.01	0.37	0.45	0.02	0.00	0.30
13	雨	12.5	11.9	12.2	0.56	0.00	0.05	0.52	0.00	0.11	0.48	0.00	0.35	0.45	0.03	0.00	0.30
14	曇り	13.5	12.0	12.7	0.56	0.00	0.05	0.55	0.00	0.11	0.50	0.00	0.35	0.45	0.03	0.00	0.30
15	曇りのち晴れ	14.0	12.0	12.9	0.56	0.00	0.05	0.55	0.00	0.10	0.51	0.01	0.35	0.45	0.03	0.00	0.30
16	晴れ	14.0	12.0	13.2	0.55	0.00	0.05	0.55	0.00	0.11	0.50	0.02	0.36	0.45	0.04	0.00	0.29
17	曇り	15.6	12.5	14.0	0.55	0.00	0.05	0.55	0.00	0.10	0.51	0.01	0.34	0.45	0.05	0.01	0.30
18	曇り	15.6	12.5	14.5	0.55	0.00	0.05	0.54	0.01	0.10	0.50	0.01	0.31	0.45	0.04	0.00	0.30
19	曇りのち雨	14.1	13.4	13.7	0.55	0.00	0.05	0.53	0.00	0.10	0.49	0.01	0.34	0.45	0.04	0.00	0.29
20	雨のち曇り	14.0	12.6	13.4	0.53	0.00	0.06	0.49	0.00	0.11	0.49	0.01	0.35	0.45	0.04	0.00	0.28
21	晴れ	14.3	12.7	13.6	0.54	0.00	0.07	0.45	0.00	0.14	0.46	0.01	0.35	0.45	0.03	0.00	0.30
22	晴れ	15.4	12.9	14.2	0.55	0.00	0.06	0.45	0.01	0.13	0.46	0.01	0.33	0.45	0.03	0.00	0.31
23	晴れ	15.7	13.0	14.4	0.55	0.00	0.06	0.47	0.01	0.11	0.49	0.01	0.32	0.45	0.03	0.00	0.32
24	晴れ	16.1	13.5	14.9	0.55	0.01	0.05	0.48	0.01	0.10	0.49	0.01	0.34	0.45	0.03	0.00	0.31
25	晴れ	17.0	13.8	15.4	0.54	0.01	0.05	0.48	0.01	0.09	0.50	0.01	0.38	0.45	0.03	0.00	0.32
26	晴れ	17.6	14.1	15.9	0.55	0.01	0.06	0.48	0.01	0.10	0.50	0.02	0.43	0.45	0.03	0.00	0.31
27	晴れ	18.1	14.5	16.5	0.54	0.01	0.06	0.48	0.01	0.11	0.50	0.02	0.42	0.45	0.03	0.00	0.31
28	晴れ	17.3	15.1	16.2	0.54	0.01	0.06	0.48	0.01	0.10	0.50	0.02	0.39	0.45	0.03	0.00	0.31
29	曇り	18.1	15.2	16.7	0.54	0.01	0.07	0.47	0.01	0.10	0.49	0.02	0.39	0.45	0.04	0.00	0.31
30	雨のち晴れ	16.6	15.2	15.9	0.54	0.01	0.07	0.47	0.01	0.10	0.48	0.02	0.41	0.45	0.03	0.00	0.30
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
最　高		18.1	15.2	16.7	0.57	0.01	0.10	0.55	0.45	0.38	0.51	0.02	0.43	0.45	0.05	0.01	0.33
最　低		12.1	11.4	11.8	0.52	0.00	0.05	0.43	0.00	0.09	0.39	0.00	0.31	0.45	0.01	0.00	0.28
平　均		14.9	12.9	14.0	0.55	0.00	0.06	0.50	0.07	0.13	0.48	0.01	0.36	0.45	0.03	0.00	0.31

水質モニター値(平均)

5月	天候	錦見浄水場				通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)
1	晴れ	19.3	15.4	17.7	0.56	0.01	0.07	0.48	0.01	0.11	0.50	0.02	0.40	0.45	0.04	0.00	0.31
2	晴れ	20.3	16.4	18.5	0.55	0.01	0.07	0.48	0.01	0.11	0.49	0.03	0.41	0.45	0.03	0.00	0.31
3	雨	17.2	16.1	16.8	0.56	0.01	0.06	0.45	0.01	0.09	0.47	0.02	0.42	0.45	0.02	0.00	0.31
4	雨のち曇り	18.0	15.8	16.9	0.55	0.01	0.07	0.46	0.01	0.11	0.48	0.02	0.41	0.45	0.02	0.00	0.31
5	晴れ	19.0	15.7	17.4	0.53	0.01	0.08	0.44	0.01	0.12	0.45	0.02	0.41	0.45	0.03	0.00	0.31
6	晴れ	18.4	15.7	17.3	0.55	0.01	0.09	0.40	0.01	0.14	0.41	0.02	0.41	0.45	0.03	0.00	0.31
7	晴れ	18.5	15.9	17.3	0.55	0.01	0.08	0.40	0.01	0.12	0.42	0.02	0.41	0.45	0.02	0.00	0.30
8	晴れ	19.9	15.9	18.2	0.55	0.01	0.08	0.42	0.01	0.11	0.45	0.02	0.41	0.45	0.04	0.00	0.31
9	曇り	18.3	15.9	17.1	0.55	0.01	0.07	0.42	0.01	0.10	0.44	0.01	0.40	0.45	0.02	0.00	0.30
10	晴れ	19.9	16.1	18.2	0.55	0.01	0.07	0.43	0.01	0.11	0.45	0.02	0.41	0.45	0.03	0.00	0.30
11	晴れのち曇り	19.1	16.6	17.9	0.55	0.01	0.07	0.42	0.01	0.11	0.44	0.02	0.39	0.45	0.03	0.00	0.31
12	雨のち曇り	16.8	14.2	15.7	0.54	0.01	0.07	0.43	0.00	0.10	0.45	0.01	0.38	0.45	0.02	0.00	0.30
13	晴れ	17.2	14.3	16.0	0.52	0.01	0.09	0.41	0.01	0.15	0.41	0.02	0.41	0.45	0.04	0.00	0.30
14	曇り一時雨	16.4	15.2	15.8	0.56	0.01	0.09	0.37	0.01	0.16	0.38	0.02	0.37	0.45	0.04	0.00	0.30
15	曇り時々雨	18.2	15.4	17.3	0.56	0.01	0.08	0.41	0.01	0.13	0.43	0.02	0.36	0.45	0.03	0.00	0.30
16	雨のち曇り	18.5	16.5	17.6	0.56	0.01	0.07	0.44	0.01	0.11	0.46	0.02	0.37	0.45	0.03	0.00	0.30
17	晴れ	19.8	16.6	18.3	0.56	0.01	0.08	0.47	0.01	0.11	0.48	0.01	0.37	0.45	0.03	0.00	0.30
18	雨	17.2	15.3	16.4	0.55	0.00	0.07	0.45	0.00	0.10	0.46	0.05	0.57	0.45	0.02	0.00	0.29
19	晴れ	17.9	15.3	16.9	0.53	0.00	0.08	0.45	0.01	0.13	0.46	0.14	1.15	0.45	0.04	0.00	0.31
20	晴れ	18.4	15.7	17.1	0.55	0.00	0.10	0.40	0.01	0.14	0.41	0.03	0.41	0.26	0.03	0.00	0.31
21	晴れ	18.4	15.6	17.0	0.55	0.00	0.08	0.41	0.01	0.13	0.44	0.03	0.48	0.23	0.03	0.00	0.32
22	晴れ	18.3	15.7	17.1	0.56	0.00	0.08	0.44	0.01	0.11	0.46	0.02	0.41	0.23	0.04	0.00	0.31
23	晴れ	17.2	15.9	16.6	0.56	0.00	0.07	0.45	0.01	0.10	0.48	0.02	0.39	0.28	0.03	0.00	0.31
24	晴れ	19.6	16.0	18.1	0.55	0.00	0.07	0.47	0.01	0.11	0.48	0.02	0.38	0.32	0.04	0.00	0.32
25	晴れ	20.7	17.2	19.1	0.55	0.00	0.07	0.46	0.01	0.12	0.48	0.02	0.36	0.30	0.03	0.00	0.31
26	晴れ	21.7	17.6	19.8	0.54	0.00	0.08	0.46	0.01	0.12	0.47	0.01	0.34	0.29	0.04	0.00	0.30
27	晴れ	22.0	18.2	20.2	0.54	0.00	0.08	0.45	0.02	0.14	0.46	0.02	0.34	0.31	0.03	0.00	0.29
28	晴れ	19.5	17.3	18.6	0.55	0.00	0.08	0.44	0.02	0.15	0.46	0.01	0.33	0.32	0.03	0.00	0.30
29	晴れ	21.7	17.4	20.1	0.54	0.00	0.08	0.46	0.02	0.15	0.48	0.01	0.31	0.33	0.03	0.00	0.29
30	曇りのち雨	19.5	18.2	18.9	0.54	0.00	0.07	0.44	0.01	0.10	0.45	0.01	0.31	0.33	0.03	0.00	0.29
31	晴れ	21.9	18.4	20.3	0.54	0.00	0.08	0.44	0.01	0.10	0.45	0.01	0.31	0.34	0.04	0.00	0.30
最　高		22.0	18.4	20.3	0.56	0.01	0.10	0.48	0.02	0.16	0.50	0.14	1.15	0.45	0.04	0.00	0.32
最　低		16.4	14.2	15.7	0.52	0.00	0.06	0.37	0.00	0.09	0.38	0.01	0.31	0.23	0.02	0.00	0.29
平　均		19.0	16.2	17.7	0.55	0.01	0.08	0.44	0.01	0.12	0.45	0.02	0.41	0.39	0.03	0.00	0.30

水質モニター値(平均)

6月	天候	錦見浄水場				通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)
1	晴れ	22.7	18.8	21.1	0.54	0.00	0.08	0.44	0.02	0.11	0.45	0.01	0.31	0.34	0.04	0.00	0.29
2	曇りのち雨	21.7	19.8	20.8	0.55	0.00	0.08	0.43	0.02	0.17	0.45	0.01	0.31	0.33	0.03	0.00	0.29
3	晴れ	20.0	17.2	19.0	0.52	0.00	0.08	0.44	0.01	0.12	0.47	0.01	0.31	0.32	0.03	0.00	0.28
4	晴れ	20.4	17.3	18.9	0.52	0.01	0.14	0.39	0.04	0.34	0.39	0.01	0.36	0.32	0.03	0.00	0.29
5	晴れ	17.5	16.3	17.1	0.55	0.01	0.14	0.34	0.01	0.17	0.38	0.01	0.41	0.28	0.02	0.00	0.29
6	晴れ	19.1	16.5	17.9	0.55	0.01	0.11	0.39	0.01	0.13	0.45	0.02	0.47	0.30	0.03	0.00	0.29
7	曇り	19.3	17.2	18.3	0.55	0.01	0.11	0.42	0.01	0.13	0.46	0.02	0.43	0.39	0.03	0.00	0.30
8	雨	18.1	17.1	17.6	0.56	0.01	0.09	0.42	0.01	0.12	0.47	0.01	0.42	0.42	0.03	0.00	0.29
9	曇りのち晴れ	17.9	17.0	17.5	0.55	0.01	0.09	0.45	0.01	0.12	0.47	0.03	0.49	0.53	0.04	0.00	0.29
10	曇り	18.8	17.1	17.9	0.55	0.01	0.10	0.43	0.01	0.13	0.44	0.02	0.40	0.59	0.03	0.00	0.29
11	雨	17.4	16.4	16.9	0.57	0.01	0.09	0.43	0.01	0.12	0.45	0.01	0.35	0.52	0.02	0.00	0.29
12	晴れ	19.1	16.6	18.1	0.56	0.01	0.09	0.47	0.02	0.13	0.48	0.02	0.36	0.52	0.04	0.00	0.23
13	曇り	18.3	17.2	17.8	0.57	0.01	0.09	0.45	0.01	0.12	0.47	0.01	0.34	0.53	0.03	0.00	0.23
14	曇り	19.1	17.5	18.4	0.56	0.01	0.08	0.47	0.01	0.11	0.49	0.01	0.33	0.54	0.04	0.00	0.24
15	晴れのち曇り	20.2	17.9	19.1	0.57	0.01	0.08	0.48	0.02	0.11	0.50	0.01	0.34	0.53	0.05	0.00	0.24
16	雨のち曇り	19.2	18.0	18.6	0.58	0.01	0.08	0.49	0.01	0.10	0.52	0.02	0.34	0.58	0..03	0.00	0.26
17	曇り	20.5	18.1	19.5	0.57	0.01	0.08	0.51	0.01	0.11	0.53	0.02	0.33	0.59	0.04	0.00	0.28
18	雨	19.3	18.1	18.7	0.50	0.01	0.07	0.50	0.01	0.09	0.51	0.01	0.29	0.53	0.03	0.00	0.27
19	曇り	19.2	18.0	18.6	0.48	0.01	0.08	0.39	0.01	0.12	0.46	0.01	0.29	0.50	0.04	0.00	0.27
20	晴れ	21.0	18.1	19.7	0.47	0.01	0.09	0.36	0.01	0.12	0.43	0.01	0.31	0.49	0.05	0.00	0.29
21	晴れ	21.4	18.9	20.0	0.47	0.01	0.10	0.32	0.01	0.12	0.38	0.01	0.32	0.45	0.04	0.00	0.29
22	曇り	20.1	18.5	19.4	0.56	0.01	0.09	0.32	0.01	0.11	0.40	0.01	0.31	0.42	0.03	0.00	0.27
23	晴れ	21.9	18.7	20.5	0.56	0.01	0.09	0.38	0.02	0.13	0.49	0.02	0.31	0.43	0.03	0.00	0.27
24	晴れ	21.9	19.4	20.9	0.57	0.01	0.09	0.41	0.02	0.12	0.51	0.02	0.30	0.45	0.04	0.00	0.27
25	晴れ時々曇り	22.3	20.1	21.2	0.55	0.01	0.09	0.42	0.02	0.12	0.52	0.02	0.29	0.46	0.03	0.00	0.26
26	雨のち曇り	20.2	18.0	18.8	0.52	0.01	0.08	0.41	0.01	0.10	0.50	0.01	0.29	0.44	0.03	0.00	0.25
27	晴れ	18.6	17.4	18.1	0.55	0.01	0.10	0.35	0.01	0.13	0.42	0.01	0.29	0.42	0.03	0.00	0.25
28	晴れ	19.7	17.4	18.7	0.55	0.01	0.10	0.36	0.01	0.13	0.45	0.01	0.32	0.40	0.03	0.00	0.26
29	晴れ	20.3	17.9	19.4	0.55	0.01	0.09	0.40	0.02	0.13	0.49	0.03	0.42	0.44	0.03	0.00	0.26
30	曇りのち雨	18.9	17.9	18.4	0.57	0.01	0.08	0.42	0.01	0.11	0.51	0.02	0.35	0.48	0.02	0.00	0.25
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
最　高		22.7	20.1	21.2	0.58	0.01	0.14	0.51	0.04	0.34	0.53	0.03	0.49	0.59	0.05	0.00	0.30
最　低		17.4	16.3	16.9	0.47	0.00	0.07	0.32	0.01	0.09	0.38	0.01	0.29	0.28	0.02	0.00	0.23
平　均		19.8	17.8	18.9	0.54	0.01	0.09	0.42	0.01	0.13	0.46	0.01	0.35	0.45	0.03	0.00	0.27

水質モニター値(平均)

7月	天候	錦見浄水場				通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)
1	雨のち曇り	18.4	17.7	18.1	0.59	0.01	0.08	0.44	0.01	0.12	0.55	0.02	0.30	0.45	0.03	0.00	0.25
2	晴れ時々曇り	19.2	17.8	18.6	0.60	0.01	0.10	0.44	0.01	0.15	0.53	0.01	0.27	0.43	0.03	0.00	0.25
3	晴れ	19.6	17.9	18.8	0.60	0.01	0.09	0.44	0.01	0.13	0.53	0.02	0.29	0.42	0.04	0.01	0.26
4	雨	18.1	17.4	17.8	0.61	0.01	0.08	0.45	0.01	0.10	0.55	0.01	0.29	0.42	0.03	0.00	0.26
5	曇りのち晴れ	19.5	17.5	18.6	0.60	0.01	0.07	0.48	0.01	0.11	0.58	0.02	0.30	0.44	0.04	0.00	0.26
6	曇りのち雨	19.0	17.9	18.5	0.60	0.01	0.08	0.48	0.01	0.12	0.59	0.01	0.29	0.44	0.04	0.00	0.27
7	雨のち曇り	18.9	18.2	18.5	0.60	0.01	0.07	0.48	0.01	0.11	0.59	0.01	0.28	0.46	0.04	0.00	0.27
8	曇り	19.7	18.3	19.1	0.59	0.01	0.08	0.49	0.01	0.12	0.59	0.02	0.29	0.48	0.05	0.00	0.28
9	曇りのち晴れ	21.7	18.9	20.6	0.58	0.01	0.09	0.48	0.02	0.17	0.51	0.02	0.31	0.47	0.03	0.03	0.28
10	晴れのち曇り	23.4	20.1	22.1	0.57	0.01	0.10	0.46	0.02	0.13	0.46	0.03	0.37	0.33	0.02	0.01	0.28
11	曇り	23.5	21.1	22.4	0.57	0.01	0.08	0.45	0.02	0.11	0.45	0.02	0.31	0.32	0.04	0.01	0.28
12	曇り	22.1	20.9	21.5	0.57	0.01	0.08	0.44	0.02	0.11	0.44	0.02	0.31	0.32	0.04	0.01	0.28
13	雨	21.3	19.8	20.6	0.56	0.01	0.10	0.42	0.02	0.13	0.42	0.02	0.30	0.29	0.04	0.00	0.28
14	雨のち曇り	20.3	19.0	19.6	0.59	0.01	0.11	0.40	0.02	0.15	0.40	0.02	0.27	0.31	0.04	0.00	0.28
15	晴れ	21.5	19.2	20.6	0.60	0.01	0.11	0.42	0.02	0.16	0.42	0.02	0.30	0.31	0.05	0.03	0.29
16	晴れのち曇り	21.7	20.1	21.1	0.59	0.01	0.09	0.43	0.02	0.14	0.45	0.03	0.30	0.29	0.04	0.01	0.29
17	曇りのち晴れ	21.1	19.7	20.5	0.60	0.01	0.08	0.43	0.01	0.11	0.44	0.02	0.30	0.27	0.03	0.00	0.28
18	晴れ	23.2	19.9	21.8	0.59	0.01	0.08	0.45	0.02	0.11	0.46	0.02	0.32	0.28	0.05	0.02	0.27
19	晴れ	22.6	20.5	21.4	0.59	0.01	0.07	0.45	0.02	0.11	0.45	0.02	0.34	0.30	0.04	0.00	0.27
20	晴れ	22.5	20.6	21.4	0.59	0.01	0.07	0.45	0.02	0.11	0.45	0.03	0.35	0.32	0.03	0.00	0.27
21	雨のち曇り	21.8	20.6	21.1	0.59	0.01	0.07	0.45	0.02	0.12	0.46	0.03	0.36	0.32	0.04	0.00	0.27
22	雨	21.1	20.1	20.6	0.58	0.01	0.08	0.46	0.01	0.11	0.46	0.03	0.39	0.31	0.04	0.00	0.26
23	雨のち晴れ	20.9	19.6	20.2	0.55	0.01	0.09	0.44	0.02	0.13	0.45	0.03	0.37	0.31	0.05	0.00	0.26
24	曇り	21.5	19.7	20.8	0.55	0.01	0.09	0.39	0.02	0.14	0.39	0.04	0.43	0.33	0.04	0.00	0.27
25	晴れ	22.9	20.5	21.8	0.56	0.01	0.09	0.38	0.02	0.12	0.39	0.04	0.44	0.31	0.05	0.00	0.28
26	晴れ	23.7	21.3	22.4	0.56	0.01	0.08	0.41	0.02	0.12	0.42	0.04	0.42	0.29	0.04	0.00	0.28
27	曇りのち晴れ	24.0	21.3	22.7	0.57	0.01	0.08	0.42	0.02	0.12	0.43	0.03	0.41	0.28	0.03	0.00	0.28
28	曇り	23.3	21.6	22.6	0.57	0.01	0.08	0.43	0.02	0.12	0.44	0.04	0.39	0.29	0.04	0.00	0.28
29	晴れ	24.5	21.7	23.3	0.55	0.01	0.09	0.43	0.02	0.13	0.44	0.04	0.42	0.30	0.04	0.00	0.28
30	晴れ	26.2	22.6	24.6	0.55	0.01	0.09	0.42	0.02	0.13	0.42	0.04	0.40	0.30	0.03	0.00	0.27
31	晴れ	27.1	23.4	25.4	0.49	0.01	0.09	0.40	0.02	0.13	0.41	0.04	0.38	0.30	0.04	0.00	0.27
最　高		27.1	23.4	25.4	0.61	0.01	0.11	0.49	0.02	0.17	0.59	0.04	0.44	0.48	0.05	0.03	0.29
最　低		18.1	17.4	17.8	0.49	0.01	0.07	0.38	0.01	0.10	0.39	0.01	0.27	0.27	0.02	0.00	0.25
平　均		21.8	19.8	20.9	0.58	0.01	0.09	0.44	0.02	0.12	0.47	0.03	0.34	0.34	0.04	0.00	0.27

水質モニター値(平均)

8月	天候	錦見浄水場				通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)
1	晴れ	27.8	24.0	26.0	0.53	0.01	0.08	0.32	0.02	0.13	0.32	0.04	0.39	0.28	0.04	0.00	0.27
2	晴れ	27.8	24.3	26.0	0.58	0.01	0.08	0.35	0.02	0.13	0.37	0.04	0.38	0.28	0.03	0.00	0.27
3	晴れ	28.0	24.4	26.2	0.60	0.01	0.09	0.39	0.02	0.13	0.40	0.04	0.44	0.29	0.02	0.00	0.27
4	晴れ	28.1	24.6	26.4	0.61	0.01	0.08	0.42	0.02	0.13	0.45	0.03	0.37	0.28	0.02	0.00	0.27
5	晴れ	28.3	24.8	26.5	0.59	0.01	0.07	0.45	0.02	0.13	0.46	0.03	0.35	0.28	0.03	0.01	0.26
6	晴れ	28.6	24.8	26.8	0.60	0.01	0.08	0.43	0.03	0.13	0.45	0.03	0.32	0.28	0.02	0.00	0.26
7	晴れ	28.2	25.0	26.6	0.57	0.01	0.08	0.44	0.03	0.13	0.46	0.03	0.33	0.29	0.02	0.00	0.26
8	晴れ	28.2	25.1	26.7	0.59	0.01	0.07	0.40	0.03	0.13	0.41	0.03	0.34	0.28	0.02	0.00	0.27
9	晴れ	28.6	25.1	26.9	0.58	0.01	0.08	0.41	0.02	0.12	0.43	0.03	0.33	0.30	0.03	0.00	0.27
10	晴れ	28.4	24.9	26.7	0.58	0.01	0.08	0.42	0.02	0.13	0.43	0.03	0.32	0.30	0.01	0.00	0.27
11	晴れ	28.0	24.9	26.5	0.56	0.01	0.08	0.41	0.02	0.13	0.42	0.03	0.33	0.29	0.03	0.00	0.27
12	雨	24.9	23.2	23.9	0.57	0.01	0.07	0.40	0.02	0.12	0.42	0.02	0.33	0.29	0.01	0.00	0.27
13	晴れ	25.2	23.0	24.2	0.55	0.01	0.08	0.41	0.02	0.12	0.41	0.02	0.32	0.32	0.02	0.00	0.29
14	晴れ	26.0	23.1	24.6	0.55	0.01	0.10	0.35	0.02	0.14	0.34	0.03	0.37	0.30	0.03	0.00	0.29
15	晴れ	27.1	23.4	25.4	0.55	0.01	0.10	0.32	0.02	0.14	0.32	0.03	0.45	0.27	0.03	0.00	0.29
16	曇り時々晴れ	26.5	23.7	25.4	0.56	0.01	0.09	0.32	0.02	0.13	0.33	0.03	0.42	0.32	0.02	0.00	0.28
17	雨のち晴れ	24.5	23.0	23.8	0.54	0.01	0.08	0.34	0.01	0.12	0.35	0.02	0.37	0.34	0.01	0.00	0.28
18	晴れ	26.6	23.1	25.0	0.59	0.01	0.09	0.34	0.02	0.14	0.35	0.03	0.34	0.38	0.03	0.00	0.28
19	曇り時々雨	24.0	23.1	23.6	0.63	0.01	0.09	0.37	0.02	0.12	0.40	0.02	0.32	0.37	0.02	0.00	0.27
20	曇りのち雨	24.5	23.0	23.8	0.63	0.01	0.08	0.45	0.02	0.11	0.47	0.02	0.35	0.37	0.03	0.00	0.26
21	曇り	24.2	22.8	23.5	0.63	0.01	0.08	0.46	0.02	0.11	0.47	0.03	0.38	0.37	0.02	0.00	0.27
22	晴れ	25.8	22.9	24.4	0.63	0.01	0.07	0.48	0.02	0.10	0.48	0.03	0.34	0.40	0.03	0.00	0.27
23	晴れ	26.8	23.3	25.2	0.61	0.01	0.08	0.47	0.02	0.10	0.47	0.02	0.32	0.41	0.03	0.00	0.27
24	曇り	25.2	23.3	24.4	0.63	0.01	0.08	0.45	0.02	0.11	0.46	0.02	0.32	0.40	0.01	0.00	0.27
25	雨	23.4	21.0	22.0	0.59	0.01	0.08	0.44	0.01	0.09	0.45	0.02	0.29	0.39	0.02	0.00	0.26
26	曇り	23.5	21.0	22.0	0.61	0.01	0.09	0.41	0.01	0.23	0.37	0.02	0.28	0.41	0.03	0.00	0.26
27	晴れ	24.3	20.7	21.9	0.60	0.01	0.08	0.47	0.02	0.25	0.40	0.02	0.38	0.45	0.04	0.00	0.27
28	曇りのち晴れ	22.1	20.9	21.5	0.67	0.01	0.07	0.49	0.01	0.21	0.41	0.02	0.39	0.47	0.03	0.00	0.27
29	曇りのち雨	21.7	20.8	21.3	0.70	0.01	0.06	0.54	0.01	0.19	0.46	0.02	0.40	0.48	0.02	0.00	0.28
30	曇りのち雨	22.2	20.9	21.6	0.69	0.01	0.07	0.59	0.01	0.20	0.49	0.02	0.44	0.49	0.03	0.00	0.27
31	雨	21.2	19.8	20.4	0.65	0.01	0.07	0.59	0.01	0.21	0.49	0.02	0.46	0.50	0.02	0.00	0.27
最　高		28.6	25.1	26.9	0.70	0.01	0.10	0.59	0.03	0.25	0.49	0.04	0.46	0.50	0.04	0.01	0.29
最　低		21.2	19.8	20.4	0.53	0.01	0.06	0.32	0.01	0.09	0.32	0.02	0.28	0.27	0.01	0.00	0.26
平　均		25.8	23.2	24.5	0.60	0.01	0.08	0.42	0.02	0.14	0.42	0.03	0.36	0.35	0.02	0.00	0.27

水質モニター値(平均)

9月	天候	錦見浄水場				通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)
1	雨のち晴れ	20.4	19.9	20.2	0.60	0.01	0.07	0.55	0.01	0.23	0.45	0.03	0.48	0.49	0.04	0.00	0.27
2	曇り	21.2	20.2	20.7	0.60	0.01	0.07	0.52	0.01	0.22	0.43	0.02	0.45	0.48	0.04	0.00	0.27
3	晴れ	21.1	20.0	20.5	0.58	0.01	0.06	0.53	0.01	0.19	0.44	0.02	0.43	0.45	0.04	0.00	0.26
4	晴れ	22.2	20.1	21.3	0.59	0.01	0.06	0.56	0.01	0.17	0.46	0.02	0.47	0.40	0.04	0.00	0.28
5	曇り	21.7	20.4	21.0	0.59	0.01	0.06	0.58	0.01	0.15	0.48	0.02	0.51	0.36	0.03	0.01	0.27
6	雨	20.4	19.3	19.8	0.54	0.01	0.06	0.58	0.01	0.16	0.47	0.02	0.49	0.35	0.03	0.00	0.27
7	曇り時々晴れ	20.5	19.3	20.0	0.57	0.01	0.15	0.47	0.01	0.19	0.43	0.02	0.46	0.34	0.05	0.00	0.27
8	曇り時々晴れ	20.5	19.3	20.0	0.59	0.01	0.18	0.44	0.01	0.17	0.45	0.02	0.43	0.32	0.05	0.00	0.27
9	曇りのち雨	20.0	18.9	19.6	0.59	0.01	0.17	0.47	0.01	0.16	0.47	0.02	0.41	0.33	0.04	0.00	0.26
10	晴れ	20.6	18.6	19.7	0.58	0.01	0.18	0.49	0.01	0.17	0.49	0.02	0.47	0.34	0.05	0.01	0.26
11	晴れ	20.9	18.7	20.0	0.59	0.01	0.20	0.48	0.01	0.18	0.47	0.03	0.52	0.35	0.05	0.00	0.26
12	曇り	20.2	19.2	19.7	0.60	0.01	0.16	0.48	0.01	0.15	0.48	0.03	0.52	0.36	0.04	0.00	0.26
13	晴れ	21.6	19.1	20.4	0.60	0.01	0.15	0.49	0.01	0.14	0.48	0.03	0.51	0.36	0.05	0.01	0.26
14	晴れ	21.1	18.8	20.0	0.60	0.01	0.15	0.49	0.01	0.14	0.48	0.02	0.48	0.38	0.05	0.00	0.27
15	曇り	20.7	18.8	19.9	0.60	0.01	0.14	0.48	0.01	0.13	0.48	0.02	0.47	0.39	0.04	0.02	0.27
16	雨	20.0	19.0	19.5	0.58	0.01	0.12	0.49	0.01	0.12	0.48	0.02	0.46	0.38	0.05	0.00	0.27
17	曇り	20.4	19.0	19.7	0.57	0.01	0.13	0.47	0.01	0.14	0.46	0.02	0.47	0.38	0.05	0.01	0.27
18	晴れ	22.2	19.0	20.6	0.58	0.01	0.14	0.47	0.01	0.14	0.46	0.02	0.45	0.40	0.05	0.00	0.27
19	晴れ	21.8	19.0	20.5	0.58	0.01	0.13	0.47	0.01	0.12	0.47	0.02	0.48	0.38	0.04	0.00	0.27
20	晴れ	22.2	19.2	20.9	0.57	0.01	0.11	0.47	0.01	0.11	0.46	0.02	0.51	0.35	0.05	0.00	0.26
21	晴れ	21.6	19.2	20.4	0.57	0.01	0.10	0.47	0.01	0.11	0.46	0.02	0.49	0.36	0.04	0.00	0.27
22	晴れ	21.8	19.2	20.7	0.57	0.01	0.11	0.47	0.01	0.11	0.47	0.02	0.45	0.39	0.04	0.00	0.27
23	晴れのち曇り	21.8	19.6	20.8	0.57	0.01	0.11	0.47	0.01	0.11	0.47	0.02	0.42	0.41	0.04	0.01	0.27
24	雨	20.2	19.3	19.7	0.57	0.01	0.11	0.47	0.01	0.12	0.47	0.02	0.41	0.42	0.04	0.00	0.26
25	曇り	21.2	19.4	20.5	0.56	0.01	0.13	0.47	0.01	0.15	0.47	0.07	0.75	0.40	0.05	0.00	0.26
26	晴れ	22.9	20.1	21.8	0.56	0.01	0.15	0.46	0.01	0.16	0.45	0.03	0.44	0.38	0.05	0.00	0.26
27	晴れ	23.5	20.5	22.1	0.56	0.01	0.14	0.45	0.01	0.14	0.44	0.02	0.43	0.35	0.04	0.00	0.27
28	晴れ	23.5	20.4	22.0	0.57	0.01	0.13	0.43	0.01	0.13	0.44	0.02	0.44	0.34	0.04	0.00	0.27
29	晴れ	22.9	19.9	21.5	0.58	0.01	0.12	0.43	0.01	0.12	0.43	0.02	0.43	0.33	0.03	0.00	0.27
30	曇り	20.8	19.4	20.2	0.59	0.01	0.11	0.43	0.01	0.12	0.43	0.02	0.41	0.35	0.03	0.00	0.27
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
最　高		23.5	20.5	22.1	0.60	0.01	0.20	0.58	0.01	0.23	0.49	0.07	0.75	0.49	0.05	0.02	0.28
最　低		20.0	18.6	19.5	0.54	0.01	0.06	0.43	0.01	0.11	0.43	0.02	0.41	0.32	0.03	0.00	0.26
平　均		21.3	19.4	20.5	0.58	0.01	0.12	0.48	0.01	0.15	0.46	0.02	0.47	0.38	0.04	0.00	0.27

水質モニター値(平均)

10月	天候	錦見浄水場				通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)
1	雨	19.5	18.5	19.1	0.57	0.01	0.12	0.43	0.01	0.12	0.42	0.02	0.41	0.37	0.04	0.00	0.27
2	晴れ	20.1	17.7	19.0	0.55	0.01	0.14	0.39	0.01	0.17	0.37	0.02	0.40	0.38	0.05	0.00	0.28
3	晴れ	19.6	17.5	18.5	0.55	0.01	0.17	0.32	0.01	0.20	0.31	0.01	0.40	0.35	0.04	0.00	0.28
4	晴れ	19.8	17.6	18.7	0.54	0.01	0.15	0.34	0.01	0.16	0.35	0.01	0.42	0.32	0.04	0.00	0.28
5	曇り	18.5	16.6	17.7	0.56	0.01	0.12	0.39	0.00	0.13	0.39	0.01	0.42	0.33	0.03	0.00	0.28
6	晴れ	19.5	16.7	18.2	0.54	0.01	0.10	0.42	0.01	0.12	0.41	0.01	0.43	0.36	0.04	0.00	0.28
7	晴れ	19.8	16.9	18.4	0.55	0.01	0.10	0.43	0.01	0.11	0.42	0.01	0.43	0.38	0.05	0.00	0.28
8	晴れのち曇り	18.9	16.8	18.0	0.59	0.01	0.09	0.43	0.01	0.11	0.42	0.01	0.42	0.41	0.05	0.01	0.29
9	晴れ	19.2	16.8	18.2	0.61	0.01	0.09	0.42	0.01	0.11	0.42	0.02	0.41	0.44	0.04	0.01	0.29
10	曇り	17.9	16.8	17.4	0.59	0.01	0.09	0.43	0.00	0.10	0.42	0.01	0.39	0.46	0.04	0.00	0.29
11	曇り一時雨	18.4	16.2	17.3	0.56	0.01	0.09	0.43	0.00	0.10	0.43	0.01	0.39	0.46	0.05	0.00	0.28
12	曇り一時雨	17.5	16.1	16.8	0.56	0.01	0.08	0.44	0.00	0.10	0.44	0.01	0.39	0.45	0.04	0.00	0.28
13	晴れ	18.9	15.9	17.5	0.56	0.01	0.08	0.45	0.00	0.11	0.45	0.01	0.40	0.46	0.05	0.00	0.28
14	晴れ	18.7	15.9	17.3	0.57	0.01	0.08	0.45	0.00	0.10	0.45	0.01	0.40	0.45	0.05	0.00	0.29
15	晴れ	18.6	16.0	17.5	0.58	0.01	0.07	0.46	0.00	0.10	0.46	0.02	0.40	0.46	0.05	0.01	0.28
16	晴れ	19.2	16.3	17.8	0.57	0.01	0.07	0.47	0.01	0.09	0.47	0.01	0.40	0.49	0.05	0.00	0.30
17	晴れ	19.3	16.6	18.0	0.57	0.01	0.07	0.46	0.00	0.09	0.45	0.01	0.39	0.53	0.04	0.00	0.30
18	晴れ	19.5	16.6	18.2	0.56	0.01	0.07	0.44	0.01	0.10	0.44	0.02	0.38	0.56	0.04	0.00	0.31
19	晴れ	19.6	16.7	18.2	0.56	0.01	0.07	0.45	0.01	0.10	0.45	0.02	0.37	0.50	0.04	0.00	0.31
20	晴れ	19.1	16.8	18.0	0.57	0.01	0.07	0.46	0.01	0.10	0.46	0.02	0.37	0.47	0.04	0.00	0.31
21	曇り	19.5	16.6	18.2	0.57	0.01	0.07	0.47	0.01	0.10	0.47	0.01	0.36	0.45	0.03	0.00	0.31
22	晴れ	19.2	16.6	18.1	0.57	0.01	0.07	0.48	0.01	0.10	0.47	0.02	0.37	0.41	0.03	0.00	0.29
23	晴れ	19.2	16.8	18.1	0.57	0.01	0.07	0.46	0.01	0.10	0.46	0.01	0.37	0.39	0.03	0.00	0.29
24	晴れ	19.6	17.0	18.4	0.56	0.01	0.07	0.46	0.01	0.09	0.46	0.02	0.38	0.38	0.03	0.00	0.30
25	晴れ	18.9	15.8	17.5	0.57	0.01	0.07	0.46	0.00	0.09	0.45	0.01	0.36	0.37	0.03	0.00	0.30
26	晴れ	18.0	15.8	17.0	0.57	0.01	0.06	0.47	0.00	0.09	0.45	0.01	0.36	0.37	0.03	0.00	0.29
27	雨	17.0	16.0	16.7	0.57	0.01	0.07	0.46	0.00	0.09	0.45	0.02	0.36	0.37	0.03	0.00	0.29
28	晴れ	18.0	14.9	16.6	0.57	0.01	0.07	0.48	0.00	0.10	0.46	0.01	0.35	0.38	0.03	0.00	0.29
29	晴れ	17.1	14.9	16.3	0.59	0.00	0.07	0.47	0.00	0.11	0.44	0.01	0.37	0.37	0.03	0.00	0.31
30	晴れのち曇り	*	*	*	0.59	0.01	0.06	0.45	0.01	0.11	0.43	0.02	0.42	0.34	0.03	0.00	0.31
31	晴れ	17.0	14.3	15.7	0.59	0.00	0.06	0.46	0.00	0.09	0.44	0.01	0.39	0.35	0.04	0.00	0.31
最　高		20.1	18.5	19.1	0.61	0.01	0.17	0.48	0.01	0.20	0.47	0.02	0.43	0.56	0.05	0.01	0.31
最　低		17.0	14.3	15.7	0.54	0.00	0.06	0.32	0.00	0.09	0.31	0.01	0.35	0.32	0.03	0.00	0.27
平　均		18.8	16.5	17.7	0.57	0.01	0.09	0.44	0.01	0.11	0.43	0.01	0.39	0.41	0.04	0.00	0.29

水質モニター値(平均)

11月	天候	錦見浄水場				通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)
1	曇りのち雨	15.2	14.2	14.9	0.59	0.00	0.06	0.45	0.00	0.09	0.44	0.01	0.36	0.41	0.03	0.00	0.31
2	晴れ	16.6	14.3	15.5	0.56	0.00	0.06	0.44	0.00	0.09	0.43	0.01	0.34	0.43	0.03	0.00	0.30
3	晴れ	16.7	14.3	15.6	0.54	0.00	0.07	0.44	0.00	0.10	0.42	0.01	0.36	0.42	0.03	0.00	0.31
4	晴れ	17.1	14.4	16.0	0.53	0.00	0.07	0.44	0.00	0.10	0.43	0.02	0.43	0.38	0.03	0.00	0.31
5	曇り一時雨	16.0	15.1	15.6	0.53	0.00	0.06	0.44	0.00	0.10	0.42	0.02	0.45	0.36	0.03	0.00	0.30
6	晴れのち曇り	17.6	15.3	16.9	0.52	0.01	0.07	0.44	0.01	0.11	0.44	0.02	0.41	0.37	0.04	0.00	0.30
7	曇りのち雨	17.4	16.3	17.2	0.52	0.01	0.07	0.45	0.01	0.11	0.44	0.02	0.38	0.37	0.03	0.00	0.30
8	雨	17.8	17.0	17.4	0.51	0.01	0.07	0.46	0.01	0.11	0.44	0.02	0.38	0.37	0.03	0.00	0.30
9	曇り時々雨	17.2	16.1	16.8	0.51	0.01	0.09	0.44	0.01	0.12	0.42	0.02	0.39	0.35	0.03	0.00	0.30
10	晴れ	17.7	15.4	16.6	0.50	0.01	0.10	0.41	0.00	0.13	0.39	0.02	0.44	0.31	0.02	0.00	0.31
11	晴れ	16.9	15.0	16.1	0.50	0.01	0.09	0.40	0.00	0.12	0.39	0.02	0.48	0.28	0.02	0.00	0.31
12	晴れ	16.8	14.9	15.9	0.51	0.00	0.08	0.40	0.00	0.11	0.40	0.02	0.47	0.31	0.02	0.00	0.31
13	雨	15.3	14.8	15.1	0.51	0.00	0.07	0.42	0.00	0.09	0.42	0.02	0.44	0.34	0.03	0.00	0.31
14	雨	15.4	15.0	15.2	0.51	0.00	0.07	0.44	0.00	0.10	0.44	0.02	0.41	0.37	0.03	0.00	0.31
15	晴れ	16.8	15.0	15.9	0.48	0.01	0.09	0.44	0.00	0.12	0.43	0.02	0.47	0.35	0.03	0.00	0.31
16	晴れ	16.8	15.1	16.3	0.50	0.00	0.10	0.40	0.00	0.14	0.38	0.03	0.63	0.27	0.03	0.00	0.30
17	雨	16.2	15.2	15.8	0.50	0.00	0.09	0.40	0.00	0.12	0.40	0.03	0.72	0.22	0.03	0.00	0.30
18	雨	15.6	14.9	15.3	0.48	0.00	0.09	0.41	0.00	0.12	0.41	0.03	0.63	0.24	0.02	0.00	0.31
19	晴れ	15.7	14.4	15.0	0.49	0.00	0.11	0.38	0.00	0.15	0.37	0.02	0.53	0.26	0.02	0.00	0.30
20	曇り	15.8	14.3	15.0	0.50	0.00	0.09	0.38	0.00	0.13	0.38	0.01	0.46	0.32	0.03	0.00	0.29
21	曇り	16.0	14.4	15.2	0.50	0.00	0.07	0.42	0.00	0.11	0.41	0.01	0.41	0.39	0.03	0.00	0.30
22	晴れのち曇り	16.0	14.6	15.3	0.50	0.00	0.07	0.44	0.00	0.10	0.43	0.02	0.43	0.42	0.03	0.00	0.29
23	曇り	16.1	14.7	15.6	0.51	0.00	0.07	0.46	0.00	0.09	0.45	0.02	0.42	0.43	0.04	0.00	0.30
24	曇り時々晴れ	16.0	14.0	15.0	0.51	0.00	0.08	0.48	0.00	0.10	0.46	0.01	0.39	0.44	0.03	0.00	0.31
25	曇りのち雨	14.1	13.3	13.8	0.51	0.00	0.07	0.49	0.00	0.09	0.47	0.01	0.36	0.44	0.03	0.00	0.30
26	曇り	14.4	11.3	13.0	0.51	0.00	0.07	0.50	0.00	0.08	0.47	0.00	0.36	0.47	0.03	0.00	0.30
27	晴れ	13.2	11.4	12.2	0.52	0.00	0.07	0.51	0.00	0.07	0.48	0.00	0.35	0.49	0.04	0.00	0.30
28	晴れ	12.9	10.9	12.0	0.52	0.00	0.07	0.52	0.00	0.07	0.48	0.00	0.35	0.50	0.04	0.00	0.32
29	曇り	12.3	10.9	11.8	0.52	0.00	0.06	0.54	0.00	0.07	0.49	0.00	0.34	0.52	0.03	0.00	0.33
30	晴れ	13.0	11.1	12.2	0.51	0.00	0.06	0.52	0.00	0.08	0.50	0.01	0.34	0.53	0.04	0.00	0.32
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
最　高		17.8	17.0	17.4	0.59	0.01	0.11	0.54	0.01	0.15	0.50	0.03	0.72	0.53	0.04	0.00	0.33
最　低		12.3	10.9	11.8	0.48	0.00	0.06	0.38	0.00	0.07	0.37	0.00	0.34	0.22	0.02	0.00	0.29
平　均		15.8	14.3	15.1	0.51	0.00	0.08	0.45	0.00	0.10	0.43	0.02	0.43	0.38	0.03	0.00	0.31

水質モニター値(平均)

12月	天候	錦見浄水場				通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)
1	晴れ	13.6	11.5	12.6	0.47	0.00	0.06	0.51	0.00	0.08	0.48	0.01	0.32	0.52	0.03	0.00	0.33
2	曇りのち雨	12.8	11.7	12.5	0.47	0.00	0.06	0.49	0.00	0.08	0.46	0.01	0.31	0.52	0.03	0.00	0.34
3	曇り	12.4	10.3	11.4	0.47	0.00	0.06	0.50	0.00	0.08	0.45	0.00	0.30	0.51	0.03	0.00	0.32
4	曇り	11.4	10.3	10.7	0.48	0.00	0.07	0.49	0.00	0.11	0.44	0.00	0.29	0.49	0.03	0.00	0.33
5	晴れ	11.8	10.3	11.3	0.49	0.00	0.09	0.47	0.00	0.11	0.43	0.00	0.30	0.48	0.04	0.00	0.32
6	曇り	11.8	10.7	11.3	0.49	0.00	0.07	0.49	0.00	0.09	0.44	0.00	0.33	0.47	0.02	0.00	0.32
7	晴れ	12.3	10.4	11.4	0.49	0.00	0.06	0.50	0.00	0.09	0.46	0.01	0.36	0.48	0.03	0.00	0.33
8	晴れ	12.1	10.3	11.2	0.49	0.00	0.06	0.49	0.00	0.08	0.47	0.01	0.35	0.48	0.02	0.00	0.33
9	晴れ	12.0	10.3	11.5	0.49	0.00	0.05	0.50	0.00	0.08	0.48	0.01	0.33	0.50	0.02	0.00	0.32
10	雨	11.8	11.1	11.5	0.49	0.00	0.06	0.51	0.00	0.08	0.49	0.01	0.32	0.49	0.03	0.00	0.32
11	曇り	12.7	11.7	12.4	0.46	0.00	0.07	0.51	0.00	0.10	0.48	0.01	0.32	0.48	0.02	0.00	0.32
12	晴れ	12.7	11.4	12.2	0.47	0.00	0.08	0.49	0.00	0.11	0.45	0.00	0.30	0.48	0.02	0.00	0.31
13	晴れのち曇り	12.7	11.4	12.0	0.48	0.00	0.07	0.50	0.00	0.11	0.47	0.00	0.31	0.45	0.02	0.00	0.30
14	晴れ	13.1	11.6	12.3	0.48	0.00	0.07	0.52	0.00	0.10	0.48	0.01	0.33	0.45	0.02	0.00	0.31
15	曇り一時雨	12.4	11.6	12.0	0.49	0.00	0.07	0.52	0.00	0.09	0.48	0.00	0.31	0.47	0.02	0.00	0.30
16	晴れ	12.7	10.6	11.7	0.47	0.00	0.07	0.52	0.00	0.09	0.49	0.02	0.39	0.41	0.02	0.00	0.30
17	曇り	11.2	9.0	10.2	0.46	0.00	0.07	0.51	0.00	0.08	0.48	0.06	0.54	0.38	0.03	0.00	0.31
18	曇り	10.4	8.7	9.6	0.45	0.00	0.06	0.41	0.00	0.07	0.48	0.01	0.36	0.38	0.04	0.00	0.29
19	晴れ	10.7	8.6	9.7	0.45	0.00	0.05	0.39	0.00	0.06	0.46	0.00	0.32	0.38	0.04	0.00	0.30
20	晴れ	10.0	8.6	9.7	0.46	0.00	0.04	0.39	0.00	0.07	0.44	0.00	0.32	0.39	0.04	0.00	0.30
21	雨のち晴れ	10.3	9.6	9.9	0.46	0.00	0.04	0.39	0.00	0.09	0.44	0.00	0.31	0.39	0.04	0.00	0.30
22	晴れ	11.4	9.6	10.6	0.44	0.00	0.05	0.39	0.00	0.08	0.44	0.00	0.30	0.43	0.04	0.00	0.29
23	曇り	10.6	10.0	10.4	0.45	0.00	0.05	0.38	0.00	0.08	0.43	0.00	0.30	0.43	0.03	0.00	0.29
24	晴れ	11.8	10.3	11.3	0.45	0.00	0.06	0.39	0.00	0.09	0.43	0.01	0.34	0.41	0.03	0.00	0.30
25	晴れ	11.8	9.3	10.8	0.45	0.00	0.05	0.38	0.00	0.07	0.43	0.01	0.34	0.41	0.03	0.00	0.30
26	晴れ	10.8	9.2	10.1	0.45	0.00	0.05	0.36	0.00	0.06	0.43	0.00	0.32	0.42	0.02	0.00	0.32
27	晴れ	10.8	8.7	9.9	0.45	0.00	0.05	0.36	0.00	0.06	0.43	0.00	0.32	0.41	0.03	0.00	0.32
28	晴れ	10.4	8.0	9.3	0.46	0.00	0.04	0.37	0.00	0.06	0.44	0.00	0.32	0.41	0.02	0.00	0.32
29	晴れ	9.9	7.6	8.8	0.46	0.00	0.04	0.39	0.00	0.07	0.46	0.00	0.30	0.41	0.02	0.00	0.32
30	晴れ	9.6	7.6	8.7	0.49	0.00	0.03	0.42	0.00	0.06	0.46	0.00	0.31	0.43	0.02	0.00	0.33
31	曇り	9.3	7.7	8.5	0.48	0.00	0.03	0.41	0.00	0.06	0.45	0.00	0.30	0.43	0.02	0.00	0.32
最　高		13.6	11.7	12.6	0.49	0.00	0.09	0.52	0.00	0.11	0.49	0.06	0.54	0.52	0.04	0.00	0.34
最　低		9.3	7.6	8.5	0.44	0.00	0.03	0.36	0.00	0.06	0.43	0.00	0.29	0.38	0.02	0.00	0.29
平　均		11.5	9.9	10.8	0.47	0.00	0.06	0.45	0.00	0.08	0.46	0.01	0.33	0.44	0.03	0.00	0.31

水質モニター値(平均)

1月	天候	錦見浄水場				通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)
1	晴れ	9.7	7.9	8.8	0.48	0.00	0.03	0.41	0.00	0.06	0.44	0.00	0.30	0.43	0.03	0.00	0.32
2	曇り	9.9	8.3	9.5	0.48	0.00	0.04	0.39	0.00	0.06	0.44	0.00	0.28	0.43	0.02	0.00	0.31
3	曇り	10.6	9.3	10.0	0.47	0.00	0.04	0.37	0.00	0.07	0.44	0.00	0.27	0.43	0.02	0.00	0.32
4	晴れ	11.4	9.4	10.5	0.47	0.00	0.05	0.35	0.00	0.07	0.43	0.00	0.27	0.43	0.03	0.00	0.32
5	曇り一時雨	13.6	9.3	9.8	0.48	0.00	0.05	0.34	0.00	0.07	0.43	0.00	0.27	0.43	0.03	0.00	0.32
6	曇り	10.3	9.0	9.7	0.49	0.00	0.06	0.34	0.00	0.07	0.44	0.00	0.28	0.43	0.03	0.00	0.31
7	曇りのち晴れ	10.5	9.0	9.8	0.48	0.00	0.05	0.35	0.00	0.07	0.45	0.00	0.27	0.42	0.03	0.00	0.31
8	曇り	10.0	8.4	9.3	0.48	0.00	0.05	0.36	0.00	0.06	0.45	0.00	0.27	0.43	0.03	0.00	0.32
9	晴れ	9.6	7.7	8.8	0.49	0.00	0.05	0.36	0.00	0.06	0.45	0.00	0.27	0.43	0.03	0.00	0.32
10	晴れ	9.6	7.7	8.8	0.49	0.00	0.05	0.36	0.00	0.06	0.45	0.00	0.27	0.42	0.03	0.00	0.31
11	晴れ	9.4	7.8	9.0	0.49	0.00	0.04	0.37	0.00	0.07	0.45	0.00	0.27	0.41	0.02	0.00	0.31
12	晴れ	9.7	8.4	9.2	0.49	0.00	0.05	0.38	0.00	0.07	0.45	0.00	0.27	0.40	0.02	0.00	0.32
13	晴れ	9.6	7.5	8.6	0.48	0.00	0.04	0.40	0.00	0.07	0.45	0.00	0.27	0.41	0.02	0.00	0.30
14	晴れ	8.8	7.6	8.4	0.49	0.00	0.04	0.41	0.00	0.07	0.46	0.01	0.28	0.41	0.03	0.00	0.31
15	晴れ	9.6	7.1	8.5	0.50	0.00	0.04	0.40	0.00	0.07	0.45	0.01	0.30	0.41	0.03	0.00	0.31
16	晴れ	9.2	7.1	8.3	0.50	0.00	0.04	0.40	0.00	0.06	0.45	0.01	0.30	0.41	0.02	0.00	0.30
17	曇りのち雨	8.0	7.3	7.7	0.50	0.00	0.04	0.37	0.00	0.06	0.44	0.00	0.28	0.40	0.02	0.00	0.30
18	晴れ時々雨	8.4	5.9	7.3	0.49	0.00	0.04	0.35	0.00	0.07	0.43	0.00	0.28	0.38	0.02	0.00	0.32
19	曇り一時雪	7.3	5.6	6.3	0.46	0.00	0.05	0.32	0.00	0.10	0.41	0.00	0.27	0.38	0.02	0.00	0.32
20	晴れ	7.6	5.6	6.6	0.43	0.00	0.06	0.28	0.00	0.11	0.35	0.00	0.29	0.37	0.03	0.00	0.32
21	晴れ	7.3	5.7	6.8	0.45	0.00	0.05	0.27	0.00	0.09	0.34	0.01	0.34	0.35	0.03	0.00	0.34
22	曇り	8.3	6.4	7.6	0.44	0.00	0.05	0.27	0.00	0.08	0.35	0.01	0.37	0.35	0.03	0.00	0.34
23	曇り	8.1	5.8	7.3	0.44	0.00	0.03	0.27	0.00	0.08	0.35	0.01	0.36	0.36	0.02	0.00	0.34
24	雪	6.8	4.7	5.7	0.45	0.00	0.03	0.27	0.00	0.08	0.35	0.00	0.32	0.37	0.02	0.00	0.34
25	晴れ	6.9	4.8	6.1	0.45	0.00	0.03	0.28	0.00	0.10	0.36	0.01	0.34	0.39	0.03	0.00	0.34
26	曇り	6.6	5.7	6.3	0.45	0.00	0.03	0.29	0.00	0.09	0.38	0.01	0.33	0.40	0.03	0.00	0.34
27	曇り	7.5	5.9	6.9	0.44	0.00	0.03	0.30	0.00	0.08	0.38	0.00	0.28	0.40	0.03	0.00	0.34
28	曇りのち雨	7.7	6.5	7.4	0.44	0.00	0.03	0.38	0.00	0.07	0.38	0.00	0.28	0.41	0.02	0.00	0.35
29	雨	7.7	6.4	7.0	0.42	0.00	0.03	0.38	0.00	0.07	0.37	0.00	0.28	0.41	0.03	0.00	0.35
30	曇り	8.3	6.8	7.8	0.41	0.00	0.05	0.36	0.00	0.09	0.34	0.00	0.28	0.41	0.03	0.00	0.34
31	晴れのち曇り	8.6	7.5	8.0	0.42	0.00	0.05	0.34	0.00	0.10	0.33	0.00	0.28	0.42	0.02	0.00	0.37
最　高		13.6	9.4	10.5	0.50	0.00	0.06	0.41	0.00	0.11	0.46	0.01	0.37	0.43	0.03	0.00	0.37
最　低		6.6	4.7	5.7	0.41	0.00	0.03	0.27	0.00	0.06	0.33	0.00	0.27	0.35	0.02	0.00	0.30
平　均		8.9	7.2	8.1	0.47	0.00	0.04	0.35	0.00	0.08	0.41	0.00	0.29	0.40	0.03	0.00	0.32

水質モニター値(平均)

2月	天候	錦見浄水場				通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)
1	曇り	8.5	7.2	7.8	0.42	0.00	0.04	0.35	0.00	0.09	0.35	0.00	0.32	0.41	0.02	0.00	0.36
2	曇り	8.7	7.2	7.9	0.42	0.00	0.04	0.36	0.00	0.09	0.36	0.00	0.36	0.39	0.02	0.00	0.36
3	晴れ	8.6	6.9	7.8	0.42	0.00	0.04	0.36	0.00	0.08	0.36	0.01	0.37	0.41	0.02	0.00	0.35
4	晴れ	9.1	6.9	8.0	0.43	0.00	0.03	0.37	0.00	0.09	0.36	0.00	0.33	0.43	0.02	0.00	0.34
5	晴れ	8.6	6.5	7.6	0.43	0.00	0.03	0.36	0.00	0.08	0.37	0.00	0.30	0.45	0.02	0.00	0.34
6	晴れ	8.4	6.2	7.3	0.43	0.00	0.03	0.39	0.00	0.07	0.37	0.00	0.30	0.46	0.02	0.00	0.34
7	晴れ	8.5	6.4	7.4	0.43	0.00	0.03	0.40	0.00	0.08	0.37	0.00	0.29	0.46	0.02	0.00	0.34
8	晴れ	8.6	6.5	7.7	0.43	0.00	0.03	0.42	0.00	0.07	0.37	0.00	0.28	0.46	0.02	0.00	0.34
9	晴れ	9.1	6.4	7.9	0.43	0.00	0.03	0.42	0.00	0.07	0.37	0.00	0.28	0.46	0.02	0.00	0.35
10	晴れ	9.2	6.4	7.9	0.43	0.00	0.03	0.41	0.00	0.07	0.37	0.00	0.28	0.44	0.02	0.00	0.33
11	晴れ	9.4	6.7	8.3	0.43	0.00	0.03	0.38	0.00	0.07	0.37	0.00	0.28	0.42	0.01	0.00	0.34
12	曇り	8.8	7.3	8.4	0.43	0.00	0.03	0.38	0.00	0.07	0.37	0.00	0.29	0.42	0.02	0.00	0.34
13	雨	9.3	8.4	8.7	0.41	0.00	0.04	0.38	0.00	0.07	0.37	0.00	0.28	0.36	0.02	0.00	0.35
14	曇り	9.6	8.5	9.3	0.40	0.00	0.06	0.35	0.00	0.09	0.33	0.00	0.27	0.38	0.02	0.00	0.34
15	晴れ	9.8	7.1	8.4	0.42	0.00	0.07	0.32	0.00	0.11	0.31	0.00	0.27	0.39	0.02	0.00	0.34
16	曇り時々雨	8.4	7.1	7.7	0.46	0.00	0.05	0.33	0.00	0.10	0.33	0.00	0.28	0.35	0.01	0.00	0.33
17	晴れ	8.9	6.6	7.7	0.48	0.00	0.04	0.38	0.00	0.09	0.38	0.00	0.31	0.34	0.01	0.00	0.33
18	晴れ	9.0	6.6	7.8	0.47	0.00	0.04	0.40	0.00	0.08	0.40	0.01	0.34	0.35	0.02	0.00	0.34
19	晴れのち曇り	8.8	6.9	8.2	0.48	0.00	0.04	0.40	0.00	0.09	0.40	0.01	0.34	0.37	0.02	0.00	0.33
20	雨のち曇り	8.3	7.4	7.8	0.48	0.00	0.03	0.41	0.00	0.07	0.40	0.00	0.32	0.38	0.02	0.00	0.33
21	晴れ	9.3	7.2	8.2	0.47	0.00	0.04	0.41	0.00	0.09	0.40	0.01	0.32	0.39	0.02	0.00	0.32
22	晴れ	8.3	7.2	7.8	0.47	0.00	0.05	0.40	0.00	0.10	0.39	0.00	0.29	0.39	0.02	0.00	0.31
23	曇りのち晴れ	8.7	7.4	8.0	0.48	0.00	0.05	0.41	0.00	0.09	0.40	0.00	0.27	0.37	0.03	0.00	0.32
24	曇りのち雨	8.1	7.2	7.6	0.52	0.00	0.04	0.43	0.00	0.08	0.42	0.00	0.31	0.36	0.02	0.00	0.33
25	曇り	8.8	6.4	7.6	0.55	0.00	0.04	0.48	0.00	0.08	0.49	0.00	0.32	0.37	0.03	0.00	0.33
26	晴れのち曇り	8.5	6.4	7.6	0.55	0.00	0.04	0.52	0.00	0.07	0.52	0.01	0.33	0.39	0.02	0.00	0.33
27	曇りのち雨	8.2	6.8	7.8	0.54	0.00	0.04	0.53	0.00	0.07	0.53	0.00	0.31	0.39	0.03	0.00	0.33
28	曇り	9.7	7.6	8.9	0.54	0.00	0.04	0.53	0.00	0.08	0.53	0.00	0.31	0.40	0.02	0.00	0.33
29	晴れのち雪	9.4	7.0	8.2	0.53	0.00	0.04	0.54	0.00	0.12	0.53	0.00	0.29	0.39	0.03	0.00	0.32
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
最　高		9.8	8.5	9.3	0.55	0.00	0.07	0.54	0.00	0.12	0.53	0.01	0.37	0.46	0.03	0.00	0.36
最　低		8.1	6.2	7.3	0.40	0.00	0.03	0.32	0.00	0.07	0.31	0.00	0.27	0.34	0.01	0.00	0.31
平　均		8.8	7.0	8.0	0.46	0.00	0.04	0.41	0.00	0.08	0.40	0.00	0.30	0.40	0.02	0.00	0.34

水質モニター値(平均)

3月	天候	錦見浄水場				通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)	度	度	(mg/l)
1	晴れのち曇り	8.4	6.1	7.4	0.54	0.00	0.04	0.52	0.00	0.08	0.52	0.00	0.29	0.40	0.02	0.00	0.32
2	晴れ	9.4	6.2	8.0	0.54	0.00	0.04	0.45	0.00	0.08	0.52	0.00	0.30	0.41	0.02	0.00	0.33
3	晴れ	10.4	6.9	9.0	0.53	0.00	0.03	0.45	0.00	0.08	0.52	0.00	0.30	0.41	0.03	0.00	0.32
4	曇り	10.2	8.4	9.4	0.52	0.00	0.03	0.45	0.00	0.08	0.46	0.00	0.30	0.41	0.02	0.00	0.33
5	曇り	11.5	9.2	10.6	0.52	0.00	0.04	0.45	0.00	0.08	0.47	0.01	0.29	0.41	0.03	0.00	0.32
6	曇り時々雨	11.2	10.4	10.9	0.52	0.00	0.05	0.45	0.00	0.09	0.46	0.01	0.29	0.41	0.02	0.00	0.32
7	晴れ	12.7	10.7	11.8	0.50	0.00	0.05	0.46	0.01	0.10	0.46	0.01	0.30	0.40	0.02	0.00	0.32
8	曇り	12.4	10.8	11.8	0.51	0.00	0.06	0.42	0.00	0.11	0.42	0.01	0.29	0.39	0.02	0.00	0.31
9	雨のち曇り	10.8	9.2	10.1	0.52	0.00	0.05	0.42	0.00	0.09	0.43	0.00	0.28	0.38	0.02	0.00	0.31
10	曇り	10.3	8.8	9.6	0.51	0.00	0.06	0.43	0.00	0.10	0.44	0.00	0.29	0.38	0.02	0.00	0.32
11	晴れ	10.2	8.2	9.2	0.52	0.00	0.06	0.43	0.00	0.09	0.44	0.00	0.28	0.37	0.02	0.00	0.31
12	晴れ	10.7	8.2	9.2	0.52	0.00	0.04	0.44	0.00	0.07	0.45	0.00	0.28	0.35	0.02	0.00	0.32
13	曇りのち雨	9.5	8.2	9.0	0.52	0.00	0.04	0.45	0.00	0.07	0.46	0.00	0.34	0.34	0.02	0.00	0.30
14	晴れ	10.4	8.4	9.5	0.52	0.00	0.04	0.46	0.00	0.07	0.47	0.01	0.36	0.35	0.02	0.00	0.31
15	晴れ	11.7	8.5	10.3	0.52	0.00	0.05	0.47	0.00	0.08	0.47	0.01	0.33	0.35	0.02	0.00	0.30
16	晴れ	11.9	9.2	10.6	0.52	0.00	0.04	0.46	0.00	0.08	0.46	0.01	0.34	0.37	0.02	0.00	0.29
17	晴れ	13.0	9.3	11.6	0.52	0.00	0.05	0.46	0.00	0.08	0.47	0.01	0.38	0.37	0.02	0.00	0.30
18	曇りのち雨	11.2	10.2	10.8	0.52	0.00	0.03	0.46	0.00	0.07	0.46	0.01	0.35	0.37	0.01	0.00	0.31
19	晴れ	11.7	10.1	10.9	0.50	0.00	0.04	0.45	0.00	0.08	0.45	0.01	0.33	0.38	0.02	0.00	0.32
20	晴れ	12.7	9.7	11.2	0.50	0.00	0.06	0.43	0.00	0.09	0.43	0.00	0.31	0.37	0.02	0.00	0.32
21	晴れ	12.5	9.6	11.0	0.51	0.00	0.05	0.42	0.00	0.09	0.42	0.00	0.29	0.35	0.02	0.00	0.31
22	晴れ	12.8	9.7	11.2	0.51	0.00	0.05	0.43	0.00	0.08	0.45	0.00	0.33	0.32	0.01	0.00	0.32
23	晴れ	13.0	10.0	11.7	0.52	0.00	0.05	0.44	0.00	0.08	0.46	0.01	0.35	0.33	0.02	0.00	0.32
24	晴れ	12.7	9.7	11.2	0.52	0.00	0.05	0.45	0.00	0.07	0.46	0.00	0.34	0.34	0.02	0.00	0.32
25	晴れ	12.8	9.2	11.0	0.51	0.00	0.04	0.45	0.00	0.06	0.47	0.00	0.32	0.34	0.02	0.00	0.32
26	晴れ	12.8	9.2	11.4	0.52	0.00	0.03	0.46	0.00	0.06	0.47	0.00	0.31	0.35	0.03	0.00	0.32
27	雨のち晴れ	12.3	9.8	11.2	0.52	0.00	0.03	0.46	0.00	0.06	0.47	0.00	0.30	0.36	0.03	0.00	0.32
28	曇りのち晴れ	12.4	9.5	11.0	0.52	0.00	0.04	0.46	0.00	0.06	0.47	0.00	0.30	0.37	0.02	0.00	0.33
29	晴れ	12.4	9.6	11.3	0.51	0.00	0.04	0.46	0.00	0.07	0.47	0.01	0.29	0.37	0.03	0.00	0.32
30	晴れ	12.8	10.5	11.9	0.52	0.00	0.04	0.46	0.00	0.07	0.48	0.01	0.29	0.37	0.02	0.00	0.33
31	曇りのち雨	13.3	11.0	12.6	0.53	0.00	0.04	0.46	0.00	0.08	0.48	0.01	0.30	0.37	0.03	0.00	0.34
最　高		13.3	11.0	12.6	0.54	0.00	0.06	0.52	0.01	0.11	0.52	0.01	0.38	0.41	0.03	0.00	0.34
最　低		8.4	6.1	7.4	0.50	0.00	0.03	0.42	0.00	0.06	0.42	0.00	0.28	0.32	0.01	0.00	0.29
平　均		11.6	9.2	10.5	0.52	0.00	0.04	0.45	0.00	0.08	0.46	0.00	0.31	0.37	0.02	0.00	0.32

水質モニター値集計表(平均)

H27	項目	錦見浄水場		通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		水温	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		(℃)	(mg/l)	(度)	(度)	(mg/l)	(度)	(度)	(mg/l)	(度)	(度)	(mg/l)	(度)	(度)	(mg/l)
		表流水	浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
4	最高	18.1	0.57	0.01	0.10	0.55	0.45	0.38	0.51	0.02	0.43	0.45	0.05	0.01	0.33
	最低	11.4	0.52	0.00	0.05	0.43	0.00	0.09	0.39	0.00	0.31	0.45	0.01	0.00	0.28
	平均	14.0	0.55	0.00	0.06	0.50	0.07	0.13	0.48	0.01	0.36	0.45	0.03	0.00	0.31
5	最高	22.0	0.56	0.01	0.10	0.48	0.02	0.16	0.50	0.14	1.15	0.45	0.04	0.00	0.32
	最低	14.2	0.52	0.00	0.06	0.37	0.00	0.09	0.38	0.01	0.31	0.23	0.02	0.00	0.29
	平均	17.7	0.55	0.01	0.08	0.44	0.01	0.12	0.45	0.02	0.41	0.39	0.03	0.00	0.30
6	最高	22.7	0.58	0.01	0.14	0.51	0.04	0.34	0.53	0.03	0.49	0.59	0.05	0.00	0.30
	最低	16.3	0.47	0.00	0.07	0.32	0.01	0.09	0.38	0.01	0.29	0.28	0.02	0.00	0.23
	平均	18.9	0.54	0.01	0.09	0.42	0.01	0.13	0.46	0.01	0.35	0.45	0.03	0.00	0.27
7	最高	27.1	0.61	0.01	0.11	0.49	0.02	0.17	0.59	0.04	0.44	0.48	0.05	0.03	0.29
	最低	17.4	0.49	0.01	0.07	0.38	0.01	0.10	0.39	0.01	0.27	0.27	0.02	0.00	0.25
	平均	20.9	0.58	0.01	0.09	0.44	0.02	0.12	0.47	0.03	0.34	0.34	0.04	0.00	0.27
8	最高	28.6	0.70	0.01	0.10	0.59	0.03	0.25	0.49	0.04	0.46	0.50	0.04	0.01	0.29
	最低	19.8	0.53	0.01	0.06	0.32	0.01	0.09	0.32	0.02	0.28	0.27	0.01	0.00	0.26
	平均	24.5	0.60	0.01	0.08	0.42	0.02	0.14	0.42	0.03	0.36	0.35	0.02	0.00	0.27
9	最高	23.5	0.60	0.01	0.20	0.58	0.01	0.23	0.49	0.07	0.75	0.49	0.05	0.02	0.28
	最低	18.6	0.54	0.01	0.06	0.43	0.01	0.11	0.43	0.02	0.41	0.32	0.03	0.00	0.26
	平均	20.5	0.58	0.01	0.12	0.48	0.01	0.15	0.46	0.02	0.47	0.38	0.04	0.00	0.27
10	最高	20.1	0.61	0.01	0.17	0.48	0.01	0.20	0.47	0.02	0.43	0.56	0.05	0.01	0.31
	最低	14.3	0.54	0.00	0.06	0.32	0.00	0.09	0.31	0.01	0.35	0.32	0.03	0.00	0.27
	平均	17.7	0.57	0.01	0.09	0.44	0.01	0.11	0.43	0.01	0.39	0.41	0.04	0.00	0.29
11	最高	17.8	0.59	0.01	0.11	0.54	0.01	0.15	0.50	0.03	0.72	0.53	0.04	0.00	0.33
	最低	10.9	0.48	0.00	0.06	0.38	0.00	0.07	0.37	0.00	0.34	0.22	0.02	0.00	0.29
	平均	15.1	0.51	0.00	0.08	0.45	0.00	0.10	0.43	0.02	0.43	0.38	0.03	0.00	0.31
12	最高	13.6	0.49	0.00	0.09	0.52	0.00	0.11	0.49	0.06	0.54	0.52	0.04	0.00	0.34
	最低	7.6	0.44	0.00	0.03	0.36	0.00	0.06	0.43	0.00	0.29	0.38	0.02	0.00	0.29
	平均	10.8	0.47	0.00	0.06	0.45	0.00	0.08	0.46	0.01	0.33	0.44	0.03	0.00	0.31
1	最高	13.6	0.50	0.00	0.06	0.41	0.00	0.11	0.46	0.01	0.37	0.43	0.03	0.00	0.37
	最低	4.7	0.41	0.00	0.03	0.27	0.00	0.06	0.33	0.00	0.27	0.35	0.02	0.00	0.30
	平均	8.1	0.47	0.00	0.04	0.35	0.00	0.08	0.41	0.00	0.29	0.40	0.03	0.00	0.32
2	最高	9.8	0.55	0.00	0.07	0.54	0.00	0.12	0.53	0.01	0.37	0.46	0.03	0.00	0.36
	最低	6.2	0.40	0.00	0.03	0.32	0.00	0.07	0.31	0.00	0.27	0.34	0.01	0.00	0.31
	平均	8.0	0.46	0.00	0.04	0.41	0.00	0.08	0.40	0.00	0.30	0.40	0.02	0.00	0.34
3	最高	13.3	0.54	0.00	0.06	0.52	0.01	0.11	0.52	0.01	0.38	0.41	0.03	0.00	0.34
	最低	6.1	0.50	0.00	0.03	0.42	0.00	0.06	0.42	0.00	0.28	0.32	0.01	0.00	0.29
	平均	10.5	0.52	0.00	0.04	0.45	0.00	0.08	0.46	0.00	0.31	0.37	0.02	0.00	0.32
年間	最高	28.6	0.70	0.01	0.20	0.59	0.45	0.38	0.59	0.14	1.15	0.59	0.05	0.03	0.37
	最低	4.7	0.40	0.00	0.03	0.27	0.00	0.06	0.31	0.00	0.27	0.22	0.01	0.00	0.23
	平均	15.6	0.53	0.00	0.07	0.44	0.01	0.11	0.44	0.01	0.36	0.40	0.03	0.00	0.30

残留塩素測定表(委託分)

(平均値)

地区	横山	御庄	楠町	昭和町	和木町	通津	平田	由宇町	由西	玖珂町	周東町
4月	0.33	0.30	0.48	0.27	0.36	0.31	0.40	0.36	0.12	0.30	0.33
5月	0.26	0.27	0.47	0.26	0.32	0.30	0.40	0.41	0.10	0.30	0.35
6月	0.23	0.36	0.45	0.31	0.32	0.32	0.39	0.40	0.12	0.30	0.28
7月	0.25	0.36	0.48	0.35	0.31	0.30	0.41	0.38	0.18	0.26	0.32
8月	0.22	0.38	0.46	0.30	0.25	0.27	0.34	0.41	0.14	0.22	0.29
9月	0.32	0.37	0.48	0.38	0.38	0.29	0.49	0.41	0.12	0.22	0.29
10月	0.29	0.37	0.50	0.34	0.38	0.29	0.45	0.39	0.10	0.24	0.30
11月	0.29	0.39	0.50	0.28	0.32	0.31	0.41	0.36	0.10	0.23	0.36
12月	0.33	0.39	0.50	0.30	0.30	0.34	0.45	0.34	0.10	0.22	0.40
1月	0.28	0.37	0.48	0.29	0.26	0.31	0.42	0.37	0.11	0.28	0.40
2月	0.26	0.38	0.47	0.27	0.25	0.31	0.37	0.30	0.10	0.31	0.41
3月	0.32	0.37	0.47	0.26	0.32	0.30	0.45	0.34	0.11	0.30	0.42
年間平均値	0.28	0.36	0.48	0.30	0.31	0.30	0.41	0.37	0.12	0.27	0.35

地区	阿品	小瀬	美和東部	美和西部	美和秋掛	本郷波野中	本郷	本郷波野原	本郷宇塚	美川河山	美川南桑
4月	0.31	0.45	0.38	0.30	0.51	0.50	0.47	0.37	0.40	0.58	0.51
5月	0.35	0.45	0.34	0.37	0.60	0.61	0.51	0.26	0.39	0.49	0.46
6月	0.35	0.44	0.31	0.38	0.58	0.46	0.53	0.13	0.35	0.50	0.48
7月	0.40	0.47	0.34	0.42	0.47	0.47	0.58	0.36	0.33	0.59	0.45
8月	0.35	0.50	0.29	0.43	0.42	0.48	0.58	0.34	0.33	0.62	0.49
9月	0.38	0.49	0.43	0.41	0.55	0.48	0.59	0.48	0.52	0.76	0.56
10月	0.37	0.46	0.51	0.40	0.51	0.53	0.58	0.56	0.52	0.63	0.53
11月	0.38	0.38	0.50	0.43	0.44	0.46	0.55	0.50	0.46	0.42	0.43
12月	0.37	0.43	0.46	0.38	0.50	0.55	0.59	0.53	0.55	0.43	0.45
1月	0.36	0.34	0.29	0.41	0.48	0.56	0.58	0.43	0.49	0.42	0.44
2月	0.31	0.34	0.22	0.40	0.49	0.47	0.57	0.44	0.41	0.40	0.44
3月	0.42	0.38	0.28	0.39	0.50	0.39	0.53	0.40	0.43	0.39	0.46
年間平均値	0.36	0.43	0.36	0.39	0.50	0.50	0.56	0.40	0.43	0.52	0.47

4-5　クリプトスポリジウム等、指標菌検査

クリプトスポリジウム等、指標菌検査

採水日	項　目	岩国	阿品	小瀬	由宇				玖珂	周東		
		錦見原水	原水	水源	伏流水第1・2水源	マンガン除去装置	第3水源	第4水源	瀬田水源	高森南		
										第1水源	第2水源	第3水源
		表流水	表流水	深井戸	伏流水浅井戸	処理水	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	浅井戸
5月21日	大腸菌	＊	＊	＊	11	0	0	0	0	＊	＊	0
	嫌気性芽胞菌	＊	＊	＊	4	0	0	0	0	＊	＊	0
	クリプトスポリジウム	＊	＊	＊	0	0	0	0	0	＊	＊	0
	ジアルジア	＊	＊	＊	0	0	0	0	0	＊	＊	0
6月18日	大腸菌	＊	＊	＊	11	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	嫌気性芽胞菌	＊	＊	＊	2	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	クリプトスポリジウム	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	ジアルジア	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7月16日	大腸菌	49	2	0	17	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	嫌気性芽胞菌	3	0	0	1	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	クリプトスポリジウム	0	0	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	ジアルジア	0	0	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8月20日	大腸菌	＊	＊	＊	14	0	0	0	0	＊	＊	0
	嫌気性芽胞菌	＊	＊	＊	1	0	0	0	0	＊	＊	0
	クリプトスポリジウム	＊	＊	＊	0	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	ジアルジア	＊	＊	＊	0	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9月17日	大腸菌	＊	＊	＊	33	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	嫌気性芽胞菌	＊	＊	＊	1	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	クリプトスポリジウム	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	ジアルジア	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10月15日	大腸菌	＊	＊	＊	7	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	嫌気性芽胞菌	＊	＊	＊	0	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	クリプトスポリジウム	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	ジアルジア	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
11月19日	大腸菌	＊	＊	＊	79	0	0	0	＊	＊	＊	＊
	嫌気性芽胞菌	＊	＊	＊	6	0	0	0	＊	＊	＊	＊
	クリプトスポリジウム	＊	＊	＊	0	0	0	0	＊	＊	＊	＊
	ジアルジア	＊	＊	＊	0	0	0	0	＊	＊	＊	＊
12月17日	大腸菌	＊	＊	＊	8	0	＊	＊	0	0	0	0
	嫌気性芽胞菌	＊	＊	＊	2	0	＊	＊	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	0	0	0	0
	ジアルジア	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	0	0	0	0
1月21日	大腸菌	13	0	＊	0	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	嫌気性芽胞菌	2	0	＊	1	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	クリプトスポリジウム	0	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	ジアルジア	0	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
2月18日	大腸菌	＊	＊	＊	0	0	0	0	0	＊	＊	0
	嫌気性芽胞菌	＊	＊	＊	1	0	0	0	0	＊	＊	0
	クリプトスポリジウム	＊	＊	＊	0	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	ジアルジア	＊	＊	＊	0	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊
3月17日	大腸菌	＊	＊	＊	0	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	嫌気性芽胞菌	＊	＊	＊	2	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	クリプトスポリジウム	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	ジアルジア	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊

クリプトスポリジウム等、指標菌検査

採水日	項　目	美和			本郷							美川	
		東部	西部	秋掛	波野中	波野原	本郷				宇塚	河山	南桑
		原水	原水	原水	原水	原水	第1水源	第2水源	第3水源	第4水源	原水	原水	原水
		表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	表流水	表流水	表流水
5月21日	大腸菌	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	嫌気性芽胞菌	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	クリプトスポリジウム	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	ジアルジア	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6月18日	大腸菌	22	14	350	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	嫌気性芽胞菌	1	8	1	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	クリプトスポリジウム	0	0	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	ジアルジア	0	0	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7月16日	大腸菌	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	嫌気性芽胞菌	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	クリプトスポリジウム	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	ジアルジア	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8月20日	大腸菌	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	嫌気性芽胞菌	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	クリプトスポリジウム	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	ジアルジア	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9月17日	大腸菌	＊	＊	＊	4	2	0	＊	0	0	13	27	240
	嫌気性芽胞菌	＊	＊	＊	1	0	0	＊	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	＊	＊	＊	0	0	0	＊	0	0	0	0	0
	ジアルジア	＊	＊	＊	0	0	0	＊	0	0	0	0	0
10月15日	大腸菌	5	79	33	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	嫌気性芽胞菌	0	5	3	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	クリプトスポリジウム	0	0	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	ジアルジア	0	0	0	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
11月19日	大腸菌	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	嫌気性芽胞菌	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	クリプトスポリジウム	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	ジアルジア	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
12月17日	大腸菌	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	嫌気性芽胞菌	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	クリプトスポリジウム	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	ジアルジア	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
1月21日	大腸菌	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	嫌気性芽胞菌	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	クリプトスポリジウム	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	ジアルジア	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
2月18日	大腸菌	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	嫌気性芽胞菌	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	クリプトスポリジウム	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
	ジアルジア	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
3月17日	大腸菌	＊	＊	＊	0	5	＊	0	＊	＊	0	0	5
	嫌気性芽胞菌	＊	＊	＊	1	1	＊	0	＊	＊	0	0	1
	クリプトスポリジウム	＊	＊	＊	0	0	＊	0	＊	＊	0	0	0
	ジアルジア	＊	＊	＊	0	0	＊	0	＊	＊	0	0	0

4-6　錦川水系

生活環境の保全に関する環境基準【河川】

類型		AA	A	B
利用目的の適応性		水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に 掲げるもの	水道2級 水産1級 水浴 及びB以下の欄に 掲げるもの	水道3級 水産2級 及びC以下の欄に 掲げるもの
基準値	水素イオン濃度	6.5以上 8.5以下	6.5以上 8.5以下	6.5以上 8.5以下
	生物化学的 酸素要求量	1mg/L以下	2mg/L以下	3mg/L以下
	浮遊物質量	25mg/L以下	25mg/L以下	25mg/L以下
	溶存酸素量	7.5mg/L以上	7.5mg/L以上	5mg/L以上
	大腸菌群数	50MPN/100ml 以下	1000MPN/100ml 以下	5000MPN/100ml 以下
		宇佐川	錦川	

*錦川流域の水質調査試験年4回実施

錦 川 水 系 水 質 調 査

平成27年5月13日

採 水 地 点			錦川出合 地点上流	宇佐川出合 地点上流	本郷川 下流	野谷川 下流	根笠川 下流	生見川 下流	錦見浄水場 取水口
			A類型	AA類型	A類型	A類型	A類型	A類型	A類型
			表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水
環境基準項目	天候(前日/当日)		雨/晴れ	雨/晴れ	雨/晴れ	雨/晴れ	雨/晴れ	雨/晴れ	雨/晴れ
	気温	℃	20.9	21.5	22.1	23.2	24.6	22.6	21.2
	水温	℃	12.9	13.4	13.6	12.8	13.4	15.0	14.0
◎	pH値	電極	7.48	7.39	7.57	7.53	7.44	7.43	7.38
		比色	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1
◎	溶存酸素	(mg/L)	10.5	10.4	10.3	10.4	10.4	9.8	10.0
◎	BOD	(mg/L)	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	1.2	1.1
◎	浮遊物質	(mg/L)	3.8	1.4	0.4	3.2	1.1	1.3	4.0
◎	大腸菌群	MPN	2,400	1,700	2,400	1,400	690	1,600	>2,400
	大腸菌	MPN	54	47	150	45	34	4	55
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)	0.84	0.80	0.82	0.61	0.70	0.96	1.12
	色 度		3	2	3	2	2	1	4
	濁 度		2.3	0.8	1.4	1.4	0.7	2.3	2.6

◎印 生活環境の保全に関する環境基準

錦 川 水 系 水 質 調 査

平成27年9月9日

採 水 地 点			錦川出合 地点上流	宇佐川出合 地点上流	本郷川 下流	野谷川 下流	根笠川 下流	生見川 下流	錦見浄水場 取水口
			A類型	AA類型	A類型	A類型	A類型	A類型	A類型
			表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水
環境基準項目	天候(前日/当日)		曇り/雨	曇り/雨	曇り/雨	曇り/雨	曇り/雨	曇り/雨	曇り/雨
	気温	℃	21.2	21.4	21.3	22.3	21.9	22.1	23.2
	水温	℃	18.8	17.7	18.0	18.0	17.7	20.9	19.8
◎	pH値	電極	7.49	7.45	7.48	7.51	7.31	7.38	7.32
		比色	7.4	7.2	7.1	7.1	6.9	7.0	7.1
◎	溶存酸素	(mg/L)	9.1	9.3	9.4	9.2	9.3	8.4	8.7
◎	BOD	(mg/L)	0.4	0.7	0.5	0.6	0.6	0.8	0.4
◎	浮遊物質	(mg/L)	5.5	21.3	12.0	12.7	4.6	1.8	3.0
◎	大腸菌群	MPN	>2,400	>2,400	>2,400	>2,400	>2,400	1,100	>2,400
	大腸菌	MPN	150	580	550	770	230	11	56
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)	1.04	1.01	1.23	1.69	1.31	1.39	0.95
	色 度		5	6	6	12	6	6	3
	濁 度		2.0	5.4	3.1	6.2	1.8	1.9	1.2

◎印 生活環境の保全に関する環境基準

錦 川 水 系 水 質 調 査

平成27年11月25日

採 水 地 点			錦川出合 地点上流	宇佐川出合 地点上流	本郷川 下流	野谷川 下流	根笠川 下流	生見川 下流	錦見浄水場 取水口
			A類型	AA類型	A類型	A類型	A類型	A類型	A類型
			表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水
環境基準項目	天候(前日/当日)		晴れ/雨	晴れ/雨	晴れ/雨	晴れ/雨	晴れ/雨	晴れ/雨	晴れ/雨
	気温	℃	13.3	13.0	13.3	12.9	12.9	11.7	12.8
	水温	℃	12.9	12.0	11.9	11.6	11.9	*	*
◎	pH値	電極	7.62	7.57	7.66	7.64	7.48	7.32	7.32
		比色	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9
◎	溶存酸素	(mg/L)	10.3	10.5	10.6	10.6	10.6	8.2	9.6
◎	BOD	(mg/L)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.2	0.7
◎	浮遊物質	(mg/L)	0.7	0.3	0.9	0.9	0.2	0.8	0.7
◎	大腸菌群	MPN	820	1,200	1,600	690	460	2,400	1,300
	大腸菌	MPN	58	190	130	9	6	22	32
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.81	0.56	0.60	0.53	0.54	1.11	0.65
	色 度		3	2	3	2	2	4	2
	濁 度		0.8	0.3	0.8	0.8	0.3	1.0	0.6

◎印 生活環境の保全に関する環境基準

錦 川 水 系 水 質 調 査

平成28年2月3日

採 水 地 点			錦川出合 地点上流	宇佐川出合 地点上流	本郷川 下流	野谷川 下流	根笠川 下流	生見川 下流	錦見浄水場 取水口
			A類型	AA類型	A類型	A類型	A類型	A類型	A類型
			表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水
環境基準項目	天候(前日/当日)		曇り/晴れ	曇り/晴れ	曇り/晴れ	曇り/晴れ	曇り/晴れ	曇り/晴れ	曇り/晴れ
	気温	℃	4.5	5.2	3.4	4.1	7.4	7.4	7.6
	水温	℃	6.5	6.0	6.0	5.6	5.9	7.5	7.8
◎	pH値	電極	7.48	7.25	7.27	7.30	7.36	7.24	7.24
		比色	6.7	6.6	6.7	6.8	6.6	6.8	6.8
◎	溶存酸素	(mg/L)	12.1	12.3	12.4	12.4	12.5	11.2	11.7
◎	BOD	(mg/L)	1.7	1.9	1.8	1.9	1.7	1.8	1.6
◎	浮遊物質	(mg/L)	0.4	0.7	0.6	0.4	0.1	2.4	0.6
◎	大腸菌群	MPN	460	690	580	260	300	160	1,000
	大腸菌	MPN	25	9	74	13	2	26	9
	全有機炭素 (TOC)	(mg/L)	0.51	0.41	0.38	0.31	0.34	0.82	0.45
	色 度		2	1	1	1	1	2	1
	濁 度		0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	2.5	0.6

◎印 生活環境の保全に関する環境基準

5　臨時の検査

平成27年度に実施した臨時検査は14件で、すべて水質相談等によるものでした。
水質相談の内容としては、水栓器具等のパッキン、コーティングの経年劣化が原因と思われる「異物が出る」が多く、次いで「白い水」、「さび水」等の相談がありました。
なお、「臭い」の相談については、塩素臭やかび臭の相談はありませんでした。

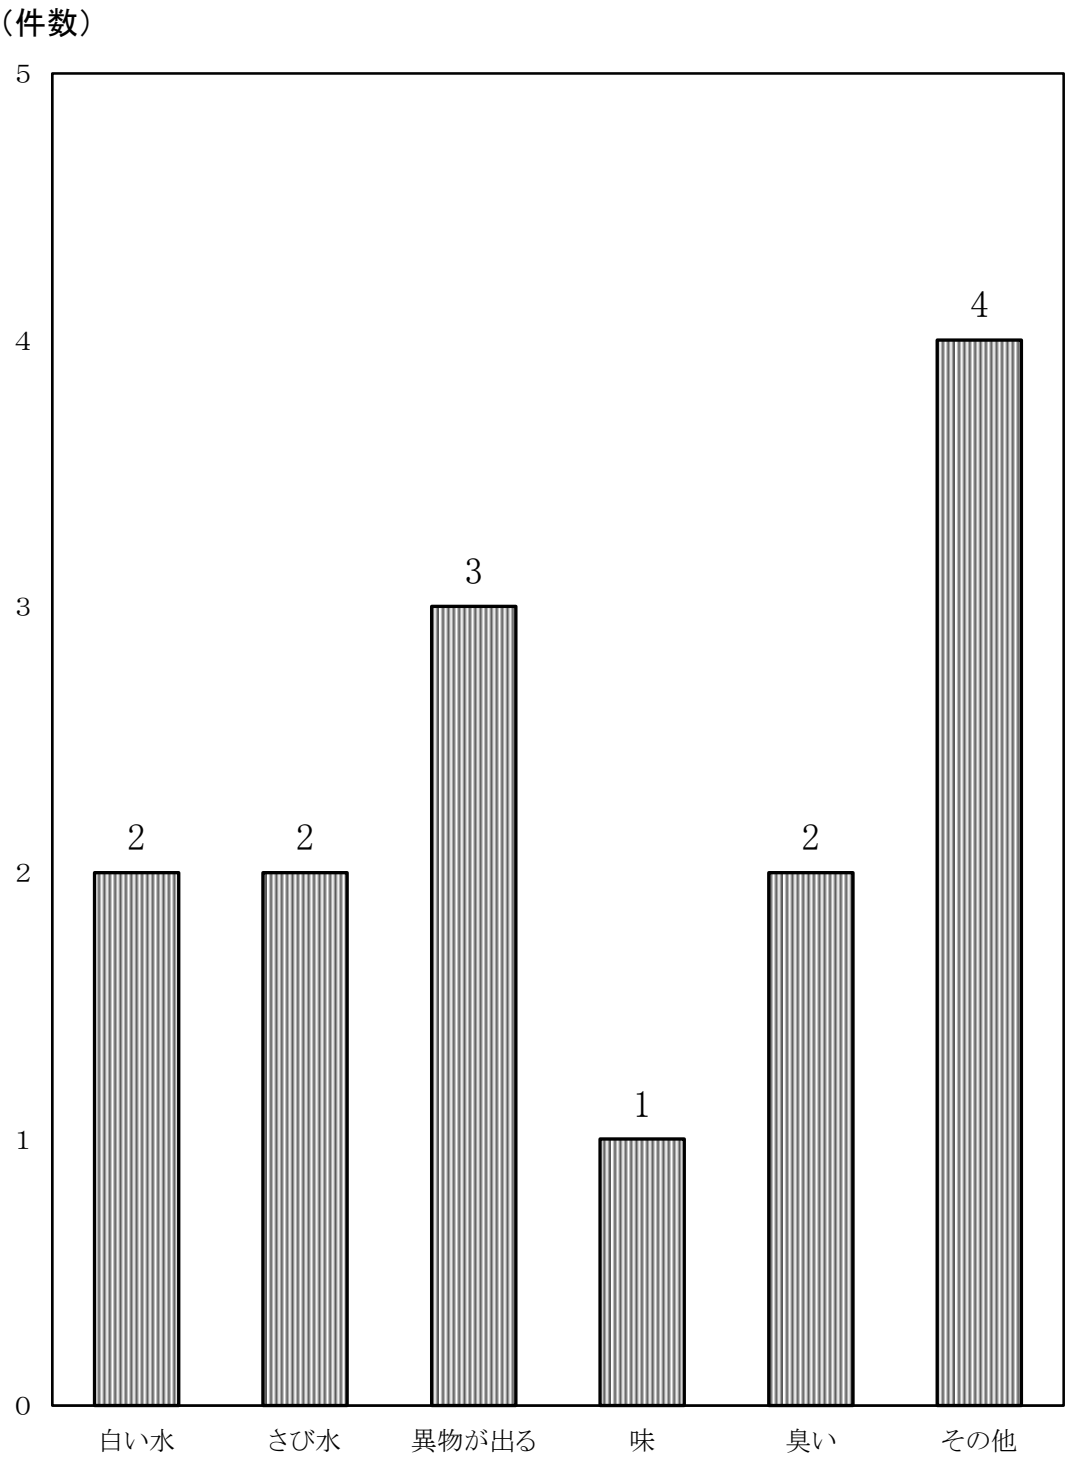

6　工業用水道

工業用水道の供給標準水質(S.46　日本工業用水協会・工業用水水質基準制定委員会)

項目	供給標準水質
pH(水素イオン濃度)	6.5～8.0
濁度	20mg/L以下
アルカリ度	75mg/L以下
硬度	120mg/L以下
蒸発残留物	250mg/L以下
塩素イオン	80mg/L以下
鉄	0.3mg/L以下
マンガン	0.2mg/L以下

(備考)

1. 本基準は、現在供給を行っている工業用水道の供給水質の実態(処理下水等特殊な水源のものを除く)及び工業用水道受給者側の要望水質を勘案して算出した標準値である。

2. 工業用水道の供給水質は、工業用水道使用者全体の用途を考慮して効率的、経済的に定めることとなるので、原水の水質の状況によっては本表により難い場合もある。

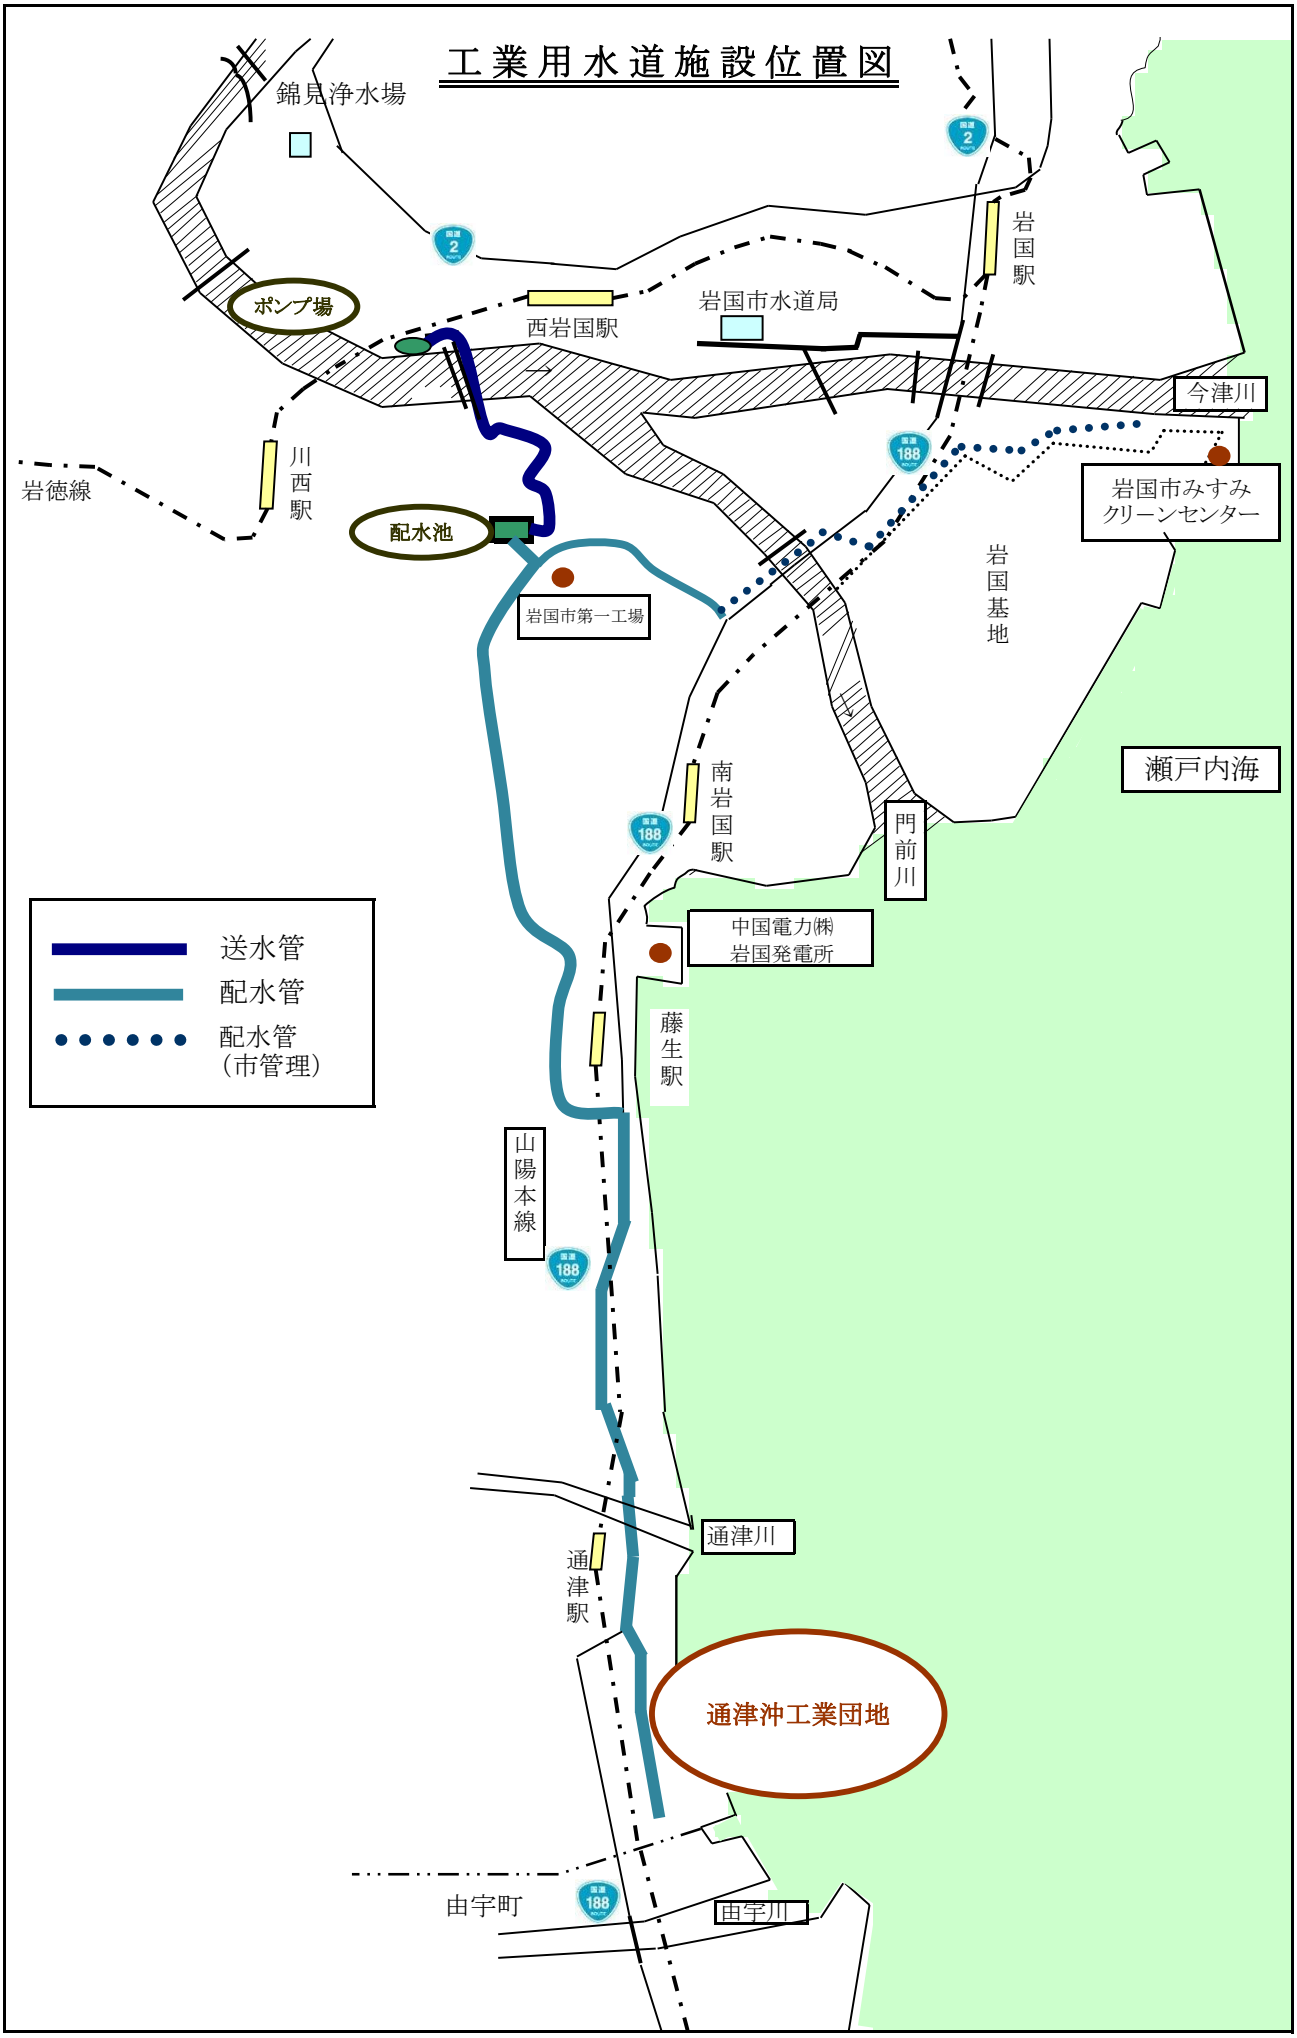
工業用水道施設位置図
錦見浄水場
ポンプ場
西岩国駅
岩国市水道局
岩国駅
今津川
岩徳線
川西駅
配水池
岩国市みすみクリーンセンター
岩国市第一工場
岩国基地
瀬戸内海
南岩国駅
門前川
中国電力㈱岩国発電所
藤生駅
山陽本線
通津川
通津駅
通津沖工業団地
由宇町
由宇川
送水管
配水管
配水管（市管理）

工業用水試験結果

	項目＼月		4	5	6	7	8	9	10	11	12
水質モニター値	水温	最高値	15.7	19.0	20.2	23.6	25.9	22.1	21.4	18.2	16.5
		最低値	12.4	15.4	17.5	17.8	21.8	20.1	17.8	13.1	10.1
		平均値	13.5	17.1	18.7	20.3	24.3	21.1	19.2	16.7	12.6
毎月	色　度		1	1	2	1	1	1	2	1	1
	濁　度		2.1	0.0	0.3	0.3	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1
	ｐH値		6.97	6.93	6.96	6.86	6.99	6.93	6.90	7.09	7.04
	総アルカリ度		24.0	27.0	28.0	35.0	26.0	23.0	25.0	28.0	27.0
	総硬度		21.0	22.7	25.7	31.9	22.1	19.1	22.5	25.6	23.6
	塩化物イオン		4.8	4.5	4.2	4.7	4.0	3.0	3.2	3.9	4.0
	鉄及びその化合物		*	*	0.16	*	*	0.02	*	*	0.11
	マンガン及び その化合物		*	*	0.017	*	*	0.006	*	*	0.025
	カドミウム及び その化合物		*	*	0.0003未満	*	*	0.0003未満	*	*	0.0003未満
	セレン及び その化合物		*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満
	鉛及び その化合物		*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満
	ヒ素及び その化合物		*	*	0.002	*	*	0.001未満	*	*	0.002
	六価クロム化合物		*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満
	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素		0.45	0.30	0.32	0.85	0.34	0.43	0.41	0.31	0.38
	フッ素及び その化合物		0.11	0.11	0.11	0.12	0.15	0.11	0.10	0.11	0.11
	ホウ素及び その化合物		*	*	0.01未満	*	*	0.01未満	*	*	0.01未満
	亜鉛及び その化合物		*	*	0.002	*	*	0.001未満	*	*	0.016
	アルミニウム及び その化合物		*	*	0.02	*	*	0.01未満	*	*	0.01未満
	銅及び その化合物		*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満
	ナトリウム及び その化合物		4.8	5.0	5.0	5.1	4.9	4.9	4.4	4.9	4.6
	全有機炭素（TOC）		0.47	0.3未満	0.3未満	0.37	0.43	0.53	0.46	0.34	0.33
	電気伝導率		61.3	54.3	67.4	78.6	66.1	55.5	60.7	66.9	74.7
	アンモニア態窒素		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満

工業用水試験結果

	項目＼月		1	2	3	最高値	最低値	平均値
水質モニター値	水温	最高値	11.2	9.2	11.8	25.9	7.6	16.0
		最低値	7.6	8.2	8.4			
		平均値	9.5	8.7	10.4			
毎月	色　度		1	1	1	2	1	1
	濁　度		0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.3
	ｐH値		6.99	7.08	7.13	7.13	6.86	6.99
	総アルカリ度		28.0	22.0	24.0	35.0	22.0	26.4
	総硬度		23.6	20.5	21.7	31.9	19.1	23.3
	塩化物イオン		4.2	4.6	4.6	4.8	3.0	4.1
	鉄及びその化合物		*	*	0.08	0.16	0.02	0.09
	マンガン及び その化合物		*	*	0.019	0.025	0.006	0.017
	カドミウム及び その化合物		*	*	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	セレン及び その化合物		*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及び その化合物		*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及び その化合物		*	*	0.001	0.002	0.001未満	0.001
	六価クロム化合物		*	*	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素		0.32	0.39	0.33	0.85	0.30	0.40
	フッ素及び その化合物		0.11	0.11	0.10	0.15	0.10	0.11
	ホウ素及び その化合物		*	*	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満
	亜鉛及び その化合物		*	*	0.054	0.054	0.001未満	0.018
	アルミニウム及び その化合物		*	*	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満
	銅及び その化合物		*	*	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	ナトリウム及び その化合物		4.7	4.6	4.8	5.1	4.4	4.8
	全有機炭素（TOC）		0.36	0.32	0.31	0.53	0.3未満	0.33
	電気伝導率		65.8	60.0	60.7	78.6	54.3	64.3
	アンモニア態窒素		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満

水 質 試 験 室 平 面 図

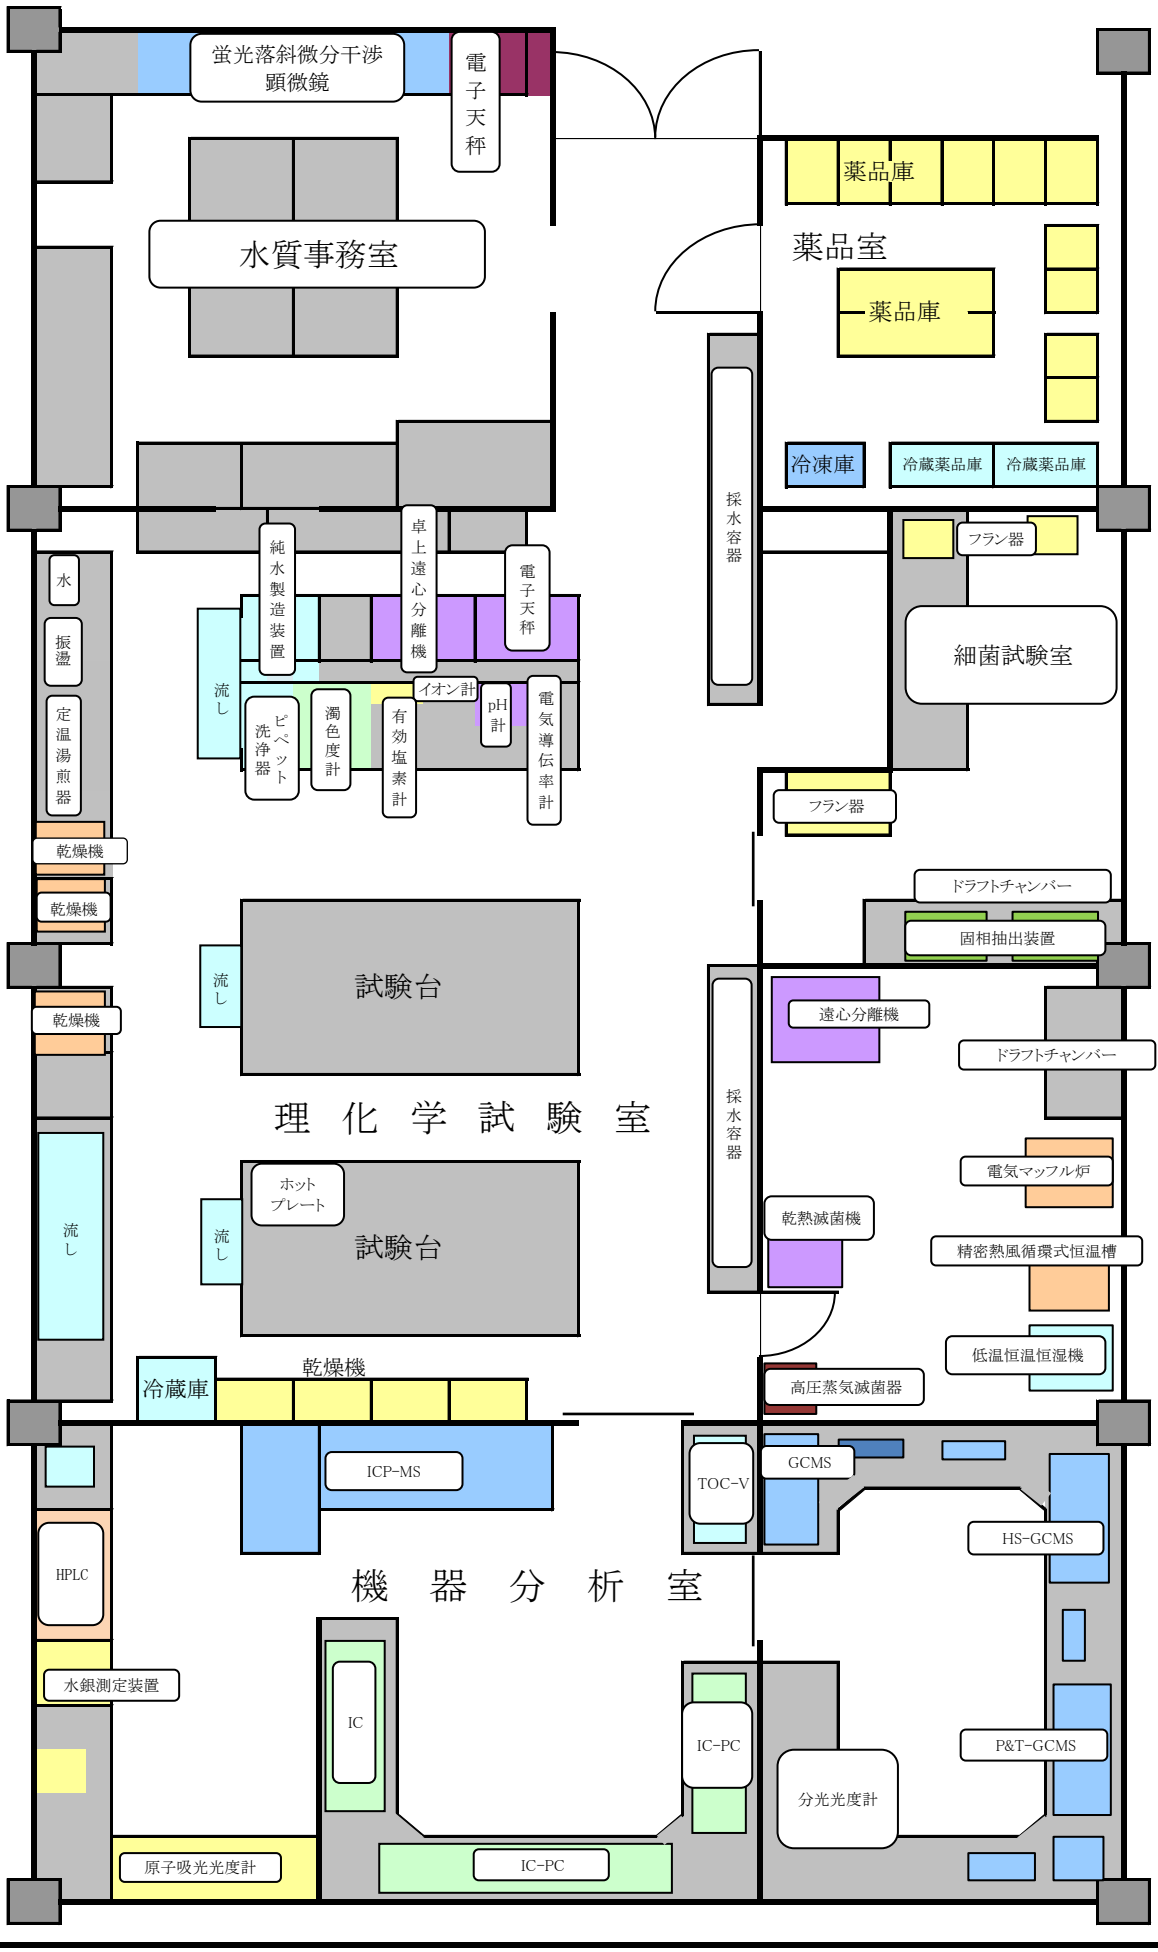
蛍光落斜微分干渉顕微鏡
電子天秤
水質事務室
薬品庫
薬品室
薬品庫
冷凍庫
冷蔵薬品庫
冷蔵薬品庫
採水容器
フラン器
細菌試験室
純水製造装置
卓上遠心分離機
電子天秤
水
振盪
定温湯煎器
流し
ピペット洗浄器
濁色度計
イオン計
有効塩素計
pH計
電気導伝率計
フラン器
乾燥機
乾燥機
乾燥機
ドラフトチャンバー
固相抽出装置
試験台
流し
遠心分離機
ドラフトチャンバー
採水容器
理 化 学 試 験 室
電気マッフル炉
ホットプレート
試験台
流し
乾熱滅菌機
精密熱風循環式恒温槽
流し
低温恒温恒湿機
冷蔵庫
乾燥機
高圧蒸気滅菌器
ICP-MS
TOC-V
GCMS
HS-GCMS
HPLC
機 器 分 析 室
水銀測定装置
IC
IC-PC
P&T-GCMS
分光光度計
原子吸光光度計
IC-PC

平 成 27 年 度 水 質 試 験 年 報

編　集　岩国市水道局浄水課水質係

〒741-0062　山口県岩国市岩国四丁目10-1
電話　（水質係直通）0827-44-0234
（浄水課）　0827-41-0434
FAX　0827-41-0446
Email　jyousui.water@city.iwakuni.lg.jp