

平成 29 年 度

水 質 試 験 年 報

(平成29年4月～平成30年3月)



岩 国 市 水 道 局

はじめに

岩国市水道局では、平成18年3月20日の市町村合併に伴い、旧岩国市、旧由宇町、旧玖珂町の上水道事業を統合しました。その後、簡易水道事業統合計画により、平成23年4月から平成28年4月にかけて、小瀬、阿品、高森南、由西、美和町、本郷町、美川町、錦町の簡易水道を上水道へと統合し、平成30年3月末現在、55,199世帯、114,926人に水をお届けしています。

本市では水道水の安全性を確保するため、河川などの水源、浄水場、末端の給水栓の水質検査を行っており、厚生労働省が定める水質基準項目をはじめ、水質を管理する上で必要な項目について適切な検査を行っています。

この年報は、平成29年度水質検査計画に基づき実施した水質試験結果及び水質検査結果をまとめたものです。



いーすいくん

目 次

1	水質検査について	1
	試験方法・表記方法	2
2	水源の概況	6
	水源の概況	7
	降水量比較	8
	臥龍橋地点錦川流量	10
3	浄水場の概要	13
	概 要	14
	各浄水場位置図	15
	各浄水場の水質	16
4	定期の水質検査	18
	検査箇所図	19
	高台団地検査箇所図	20
	錦川水系水質調査箇所図	21
	4-1 水質基準項目	22
	4-2 水質管理目標設定項目	73
	4-3 農薬類	118
	4-4 毎日検査	125
	水質モニター値	126
	残留塩素測定表	139
	4-5 クリプトスポリジウム等、指標菌検査	140
	4-6 錦川水系	143
5	臨時の検査	149
6	工業用水道	151

1 水質検査について

水質試験方法・表記方法

水質基準項目

番号	項目	基準値	試験方法	表記下限値	備考
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下	標準寒天培地法	0	病原生物による汚染の指標
2	大腸菌	検出されないこと	特定酵素基質培地法	不検出(定性) 0(定量)	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	ICP-MS法	0.0003	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	還元気化原子吸光光度法	0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	ICP-MS法	0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	ICP-MS法	0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	ICP-MS法	0.001	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	ICP-MS法	0.005	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	イオンクロマトグラフポストカラム-吸光光度法	0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.01	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	ICP-MS法	0.01	一般有機物
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	HS-GCMS法	0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	HS-GCMS法	0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.06	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	溶媒抽出-誘導体化-GCMS法	0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	溶媒抽出-誘導体化-GCMS法	0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	イオンクロマトグラフポストカラム-吸光光度法	0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	溶媒抽出-誘導体化-GCMS法	0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	溶媒抽出-誘導体化-GCMS法	0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	ICP-MS法	0.001	着色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	ICP-MS法	0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	フレイムレス原子吸光光度法	0.01	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	ICP-MS法	0.005	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陽イオン)	0.1	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	ICP-MS法	0.001	着色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.1	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陽イオン)	0.1	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	重量法	1	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	固相抽出-HPLC法	0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	P&T-GCMS法	0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	P&T-GCMS法	0.000001	かび臭
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	固相抽出-吸光光度法	0.002	発泡
45	フェノール類	0.005mg/L以下	固相抽出-誘導体化-GCMS法	0.0005	臭気
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	全有機炭素計測定法	0.3	味
47	pH値	5.8以上8.6以下	ガラス電極法	*	基礎的性状
48	味	異常でないこと	官能法	*	
49	臭気	異常でないこと	官能法	*	
50	色度	5度以下	透過光測定法	0.5	
51	濁度	2度以下	積分球式光電光度法	0.05	

水質管理目標設定項目

番号	項目	目標値	試験方法	表記下限値	備考
目標 1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	ICP-MS法	0.001	無機物/重金属
目標 2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	ICP-MS法	0.0002	
目標 3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	ICP-MS法	0.001	
目標 5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	HS-GCMS法	0.0004	一般有機物
目標 8	トルエン	0.4mg/L以下	HS-GCMS法	0.004	
目標 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	溶媒抽出-GCMS法	0.008	
目標10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	消毒副生成物
目標12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	
目標13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	溶媒抽出-GCMS法	0.001	
目標14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	溶媒抽出-GCMS法	0.002	
目標15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	固相抽出GCMS他	1	農薬
目標16	残留塩素	1mg/L以下	ジエチル-p-フェニレンジアミン 吸光光度法	0.00	臭気
目標17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陽イオン)	0.1	味
目標18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	ICP-MS法	0.001	着色
目標19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	味
目標20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	臭気
目標21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	HS-GCMS法	0.002	一般有機物
目標22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	味
目標23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	臭気
目標24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	重量法	1	味
目標25	濁度	1度以下	積分球式光電光度法	0.05	基礎的性状
目標26	pH値	7.5程度	ガラス電極法	*	腐食
目標27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	計算法	*	
目標28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	R2A寒天培地法	0	水道施設の健全性の指標
目標29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	HS-GCMS法	0.001	一般有機物
目標30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	ICP-MS法	0.01	着色

農薬類(水質管理目標設定項目15)

番号	農 薬 名	用 途	目標値(mg/L)	検 査
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	殺虫剤	0.05	委託
2	2,2-DPA(ダラボン)	除草剤	0.08	*
3	2,4-D(2,4-PA)	除草剤	0.03	委託
4	EPN	殺虫剤	0.004	自己
5	MCPA	除草剤	0.005	委託
6	アシュラム	除草剤	0.9	委託
7	アセフェート	殺虫剤・殺菌剤	0.006	委託
8	アトラジン	除草剤	0.01	自己
9	アエロホス	除草剤	0.003	自己
10	アミダズ	殺虫剤	0.006	委託
11	アラクロール	除草剤	0.03	自己
12	インキサチオン	殺虫剤	0.008	自己
13	インフェンホス	殺菌剤	0.001	自己
14	イソプロカルブ(MIPC)	殺虫剤	0.01	自己
15	イソプロチオラン(IPT)	殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤	0.3	自己
16	イプロベンホス(IBP)	殺菌剤	0.09	自己
17	イノクタシン	殺虫剤・殺菌剤	0.006	委託
18	インダノファン	除草剤	0.009	委託
19	エスプロカルブ	除草剤	0.03	自己
20	エデイフェンホス(エシフェンホス、EDDP)	殺菌剤	0.006	自己
21	エトフェンブロックス	殺虫剤・殺菌剤	0.08	自己
22	エトリシアゾール(エクロメゾール)	殺菌剤	0.004	自己
23	エントスルファン(ベンゾエビン)	殺虫剤	0.01	自己
24	オキサジクロメホン	除草剤	0.02	委託
25	オキシ銅(有機銅)	殺虫剤・殺菌剤	0.03	委託
26	オリサストロビン	殺虫剤・殺菌剤	0.1	*
27	カズサホス	殺虫剤	0.0006	委託
28	カフェンストロール	殺虫剤・除草剤	0.008	自己
29	カルタップ	殺虫剤・殺菌剤・除草剤	0.3	委託
30	カルバリル(NAC)	殺虫剤	0.05	委託
31	カルプロバミド	殺虫剤・殺菌剤	0.04	*
32	カルボフラン	代謝物	0.005	*
33	キノクラミン(ACN)	除草剤	0.005	委託
34	キャブタン	殺菌剤	0.3	自己
35	クミロン	除草剤	0.03	委託
36	グリホサート	除草剤	2	委託
37	グルホシネート	除草剤・植物成長調整剤	0.02	委託
38	クロメプロップ	除草剤	0.02	委託
39	クロニトロフェン(CNP)	除草剤	0.0001	自己
40	クロルピリホス	殺虫剤	0.003	自己
41	クロタロニル(TPN)	殺虫剤・殺菌剤	0.05	自己
42	シアナジン	除草剤	0.004	委託
43	シアノホス(CYAP)	殺虫剤	0.003	委託
44	ジウロン(DCMU)	除草剤	0.02	委託
45	ジクロベニル(DBN)	除草剤	0.03	自己
46	ジクロルボス(DDVP)	殺虫剤	0.008	自己
47	ジクワット	除草剤	0.005	委託
48	ジスルホトン(エチルチオメトン)	殺虫剤	0.004	自己
49	ジチアノン	殺菌剤	0.03	委託
50	ジチオカルバメート系農薬	殺虫剤・殺菌剤	0.005	*
51	ジチオビル	除草剤	0.009	自己
52	シハロホップチル	除草剤	0.006	委託
53	シマジン(CAT)	除草剤	0.003	自己
54	シメタメリン	除草剤	0.02	自己
55	シメエート	殺虫剤	0.05	自己
56	シメリン	除草剤	0.03	自己
57	シメピペレート	除草剤	0.003	自己
58	ダイアジン	殺虫剤・殺菌剤	0.003	自己
59	タイムロン	殺虫剤・殺菌剤・除草剤	0.8	委託
60	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	殺菌剤	0.01	委託

農薬類(水質管理目標設定項目15)


番号	農 薬 名	用 途	目標値(mg/L)	検 査
61	チアジニル	殺虫剤・殺菌剤	0.1	委託
62	チウラム	殺虫剤・殺菌剤	0.02	委託
63	チオジカルブ	殺虫剤	0.08	委託
64	チオフアネートメチル	殺虫剤・殺菌剤	0.3	委託
65	チオベンカルブ	除草剤	0.02	自己
66	テフリトリオン	除草剤	0.002	委託
67	テルブカルブ(MBPMC)	除草剤	0.02	自己
68	トリクロピル	除草剤	0.006	委託
69	トリクロホン(DEP)	殺虫剤	0.005	委託
70	トシクラゾール	殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤	0.1	委託
71	トリフルアリン	除草剤	0.06	自己
72	ナプロパミド	除草剤	0.03	自己
73	パラコート	除草剤	0.005	委託
74	ピペロホス	除草剤	0.0009	自己
75	ピラクロニル	除草剤	0.01	委託
76	ピラゾキシフェン	除草剤	0.004	委託
77	ピラゾリネート(ピラゾレート)	除草剤	0.02	委託
78	ピリタフェンチオン	殺虫剤	0.002	自己
79	ピリプチカルブ	除草剤	0.02	自己
80	ピロキロン	殺虫剤・殺菌剤	0.05	自己
81	フィプロニル	殺虫剤・殺菌剤	0.0005	委託
82	フェニトロチオン(MEP)	殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤	0.01	自己
83	フェノブカルブ(BPMC)	殺虫剤・殺菌剤	0.03	自己
84	フェリムゾン	殺虫剤・殺菌剤	0.05	委託
85	フェンチオン(MPP)	殺虫剤	0.006	自己
86	フェントエート(PAP)	殺虫剤・殺菌剤	0.007	自己
87	フェントラサミド	除草剤	0.01	委託
88	フサライド	殺虫剤・殺菌剤	0.1	自己
89	ブタクロール	除草剤	0.03	委託
90	ブタミホス	除草剤	0.02	自己
91	ブプロフェジン	殺虫剤・殺菌剤	0.02	自己
92	フルアジナム	殺菌剤	0.03	委託
93	フレチラクロール	除草剤	0.05	自己
94	プロシミトリン	殺菌剤	0.09	自己
95	プロチオホス	殺虫剤	0.004	委託
96	プロピコナゾール	殺菌剤	0.05	自己
97	プロピサミド	除草剤	0.05	自己
98	プロヘナゾール	殺虫剤・殺菌剤	0.05	委託
99	プロモプチド	殺虫剤・除草剤	0.1	自己
100	ベノミル	殺菌剤	0.02	委託
101	ベンシクロン	殺虫剤・殺菌剤	0.1	自己
102	ベンゾピシクロン	除草剤	0.09	委託
103	ベンゾフェナップ	除草剤	0.005	委託
104	ベントザリン	除草剤	0.2	委託
105	ベンディメタリン	除草剤・植物成長調整剤	0.3	自己
106	ベンフラカルブ	殺虫剤・殺菌剤	0.04	委託
107	ベンフルラリン(ベスロジン)	除草剤	0.01	自己
108	ベンフレセート	除草剤	0.07	委託
109	ホスチアゼート	殺虫剤	0.003	委託
110	マラチオン(マラソン)	殺虫剤	0.7	自己
111	メコプロップ(MCPP)	除草剤	0.05	委託
112	メゾミル	殺虫剤	0.03	委託
113	メタキシル	殺虫剤・殺菌剤	0.06	自己
114	メチダチオン(DMTP)	殺虫剤	0.004	自己
115	メチルダイムロン	除草剤	0.03	自己
116	メミノストロビン	殺虫剤・殺菌剤	0.04	委託
117	メリブシン	除草剤	0.03	委託
118	メフェナセート	除草剤	0.02	自己
119	メプロニル	殺虫剤・殺菌剤	0.1	自己
120	モリネート	除草剤	0.005	自己

2 水源の概況


水源の概況

本市の主要な水源である錦川は、山口県、島根県の県境に位置する筋ヶ岳(標高1,004m)に源を発し、向道ダム、菅野ダム、水越ダムを経て木谷川、宇佐川、本郷川、根笠川、生見川他各支流を合流し、瀬戸内海へと流れる幹線流路延長約110kmの二級河川である。


平成29年度は台風や秋雨前線の影響で10月に降水量が多かったが、年間を通してみると梅雨期間が短かったこともあり、例年より降水量は少なかった。水質に関してはほとんど変化は認められなかった。

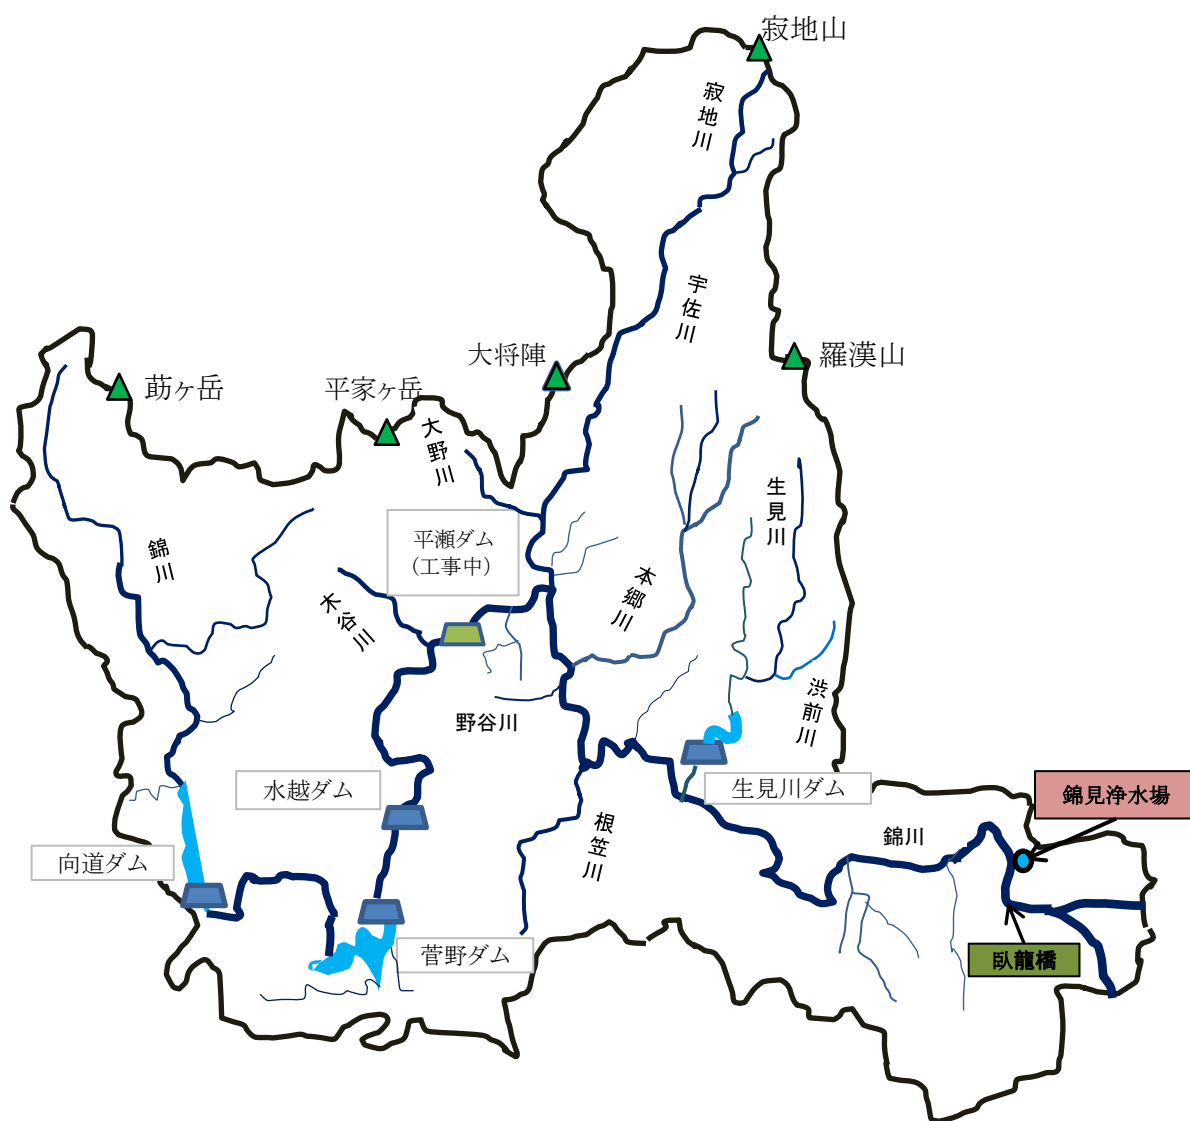

降水量比較

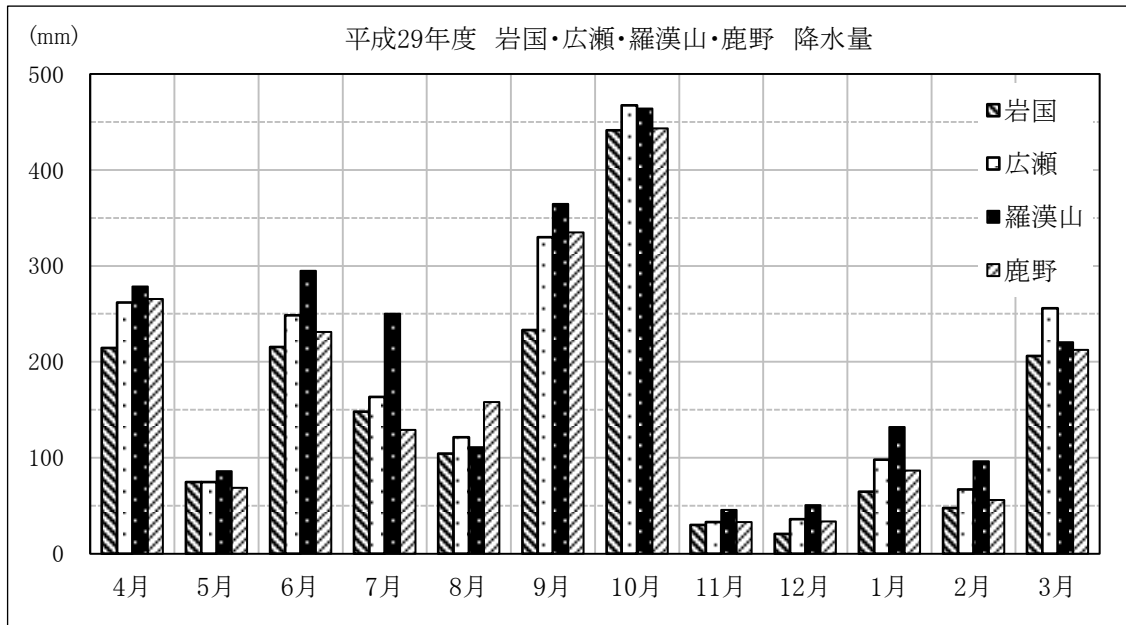


	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
岩国	214.5	74.5	215.5	148.0	104.5	233.0	441.5	30.0	20.5	64.5	47.5	206.0	1,800.0
広瀬	262.0	74.5	248.5	163.5	121.5	330.0	467.5	33.0	36.0	98.0	67.0	256.0	2,157.5
羅漢山	278.5	86.0	295.0	250.0	111.0	364.5	464.0	45.5	50.5	132.0	96.5	220.5	2,394.0
鹿野	265.5	68.5	231.0	129.0	158.0	335.0	443.5	33.0	33.5	86.5	56.0	212.5	2,052.0

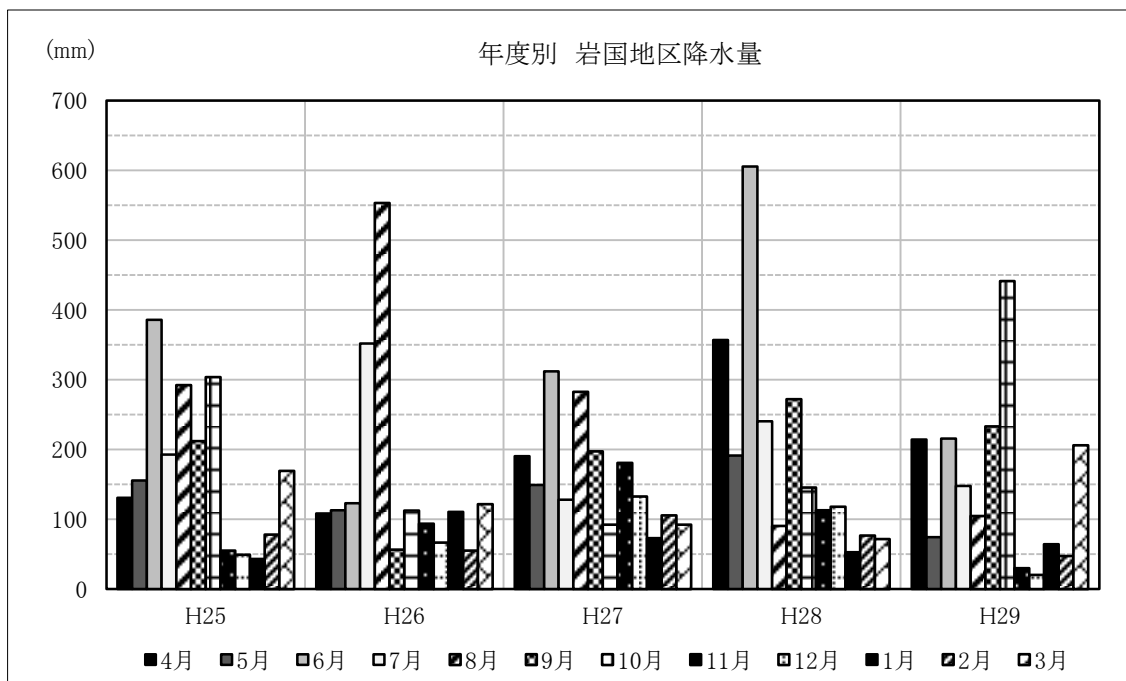


	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H25	131.0	155.5	386.0	193.0	292.5	212.0	304.0	55.0	49.0	43.0	78.0	169.5	2,068.5
H26	108.5	113.0	123.0	352.0	553.5	56.5	112.5	93.5	66.5	110.5	55.0	121.5	1,866.0
H27	190.5	149.0	312.0	128.0	282.5	197.5	92.5	181.0	132.5	73.0	105.5	92.5	1,936.5
H28	357.0	191.5	605.5	240.5	90.5	272.0	145.5	113.0	118.0	53.0	76.5	71.5	2,334.5
H29	214.5	74.5	215.5	148.0	104.5	233.0	441.5	30.0	20.5	64.5	47.5	206.0	1,800.0

気象庁ホームページ【下関地方気象台】の数値

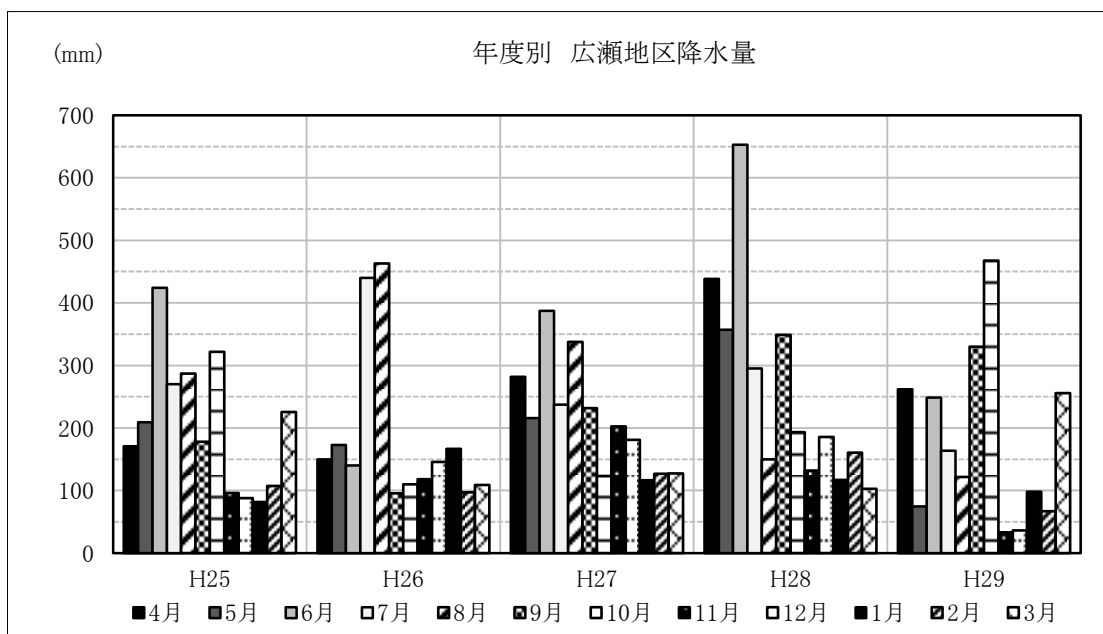

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H25	171.0	209.0	424.0	270.0	287.0	178.0	322.0	96.0	88.0	82.0	107.5	225.5	2,460.0
H26	150.0	173.0	140.0	440.0	463.0	95.5	110.0	118.0	145.5	166.5	97.0	109.0	2,207.5
H27	282.0	216.0	387.5	237.5	337.5	231.5	123.0	202.5	181.0	116.5	127.0	127.5	2,569.5
H28	438.5	357.0	653.0	295.0	150.0	349.0	193.5	132.0	185.5	117.0	160.5	102.5	3,133.5
H29	262.0	74.5	248.5	163.5	121.5	330.0	467.5	33.0	36.0	98.0	67.0	256.0	2,157.5

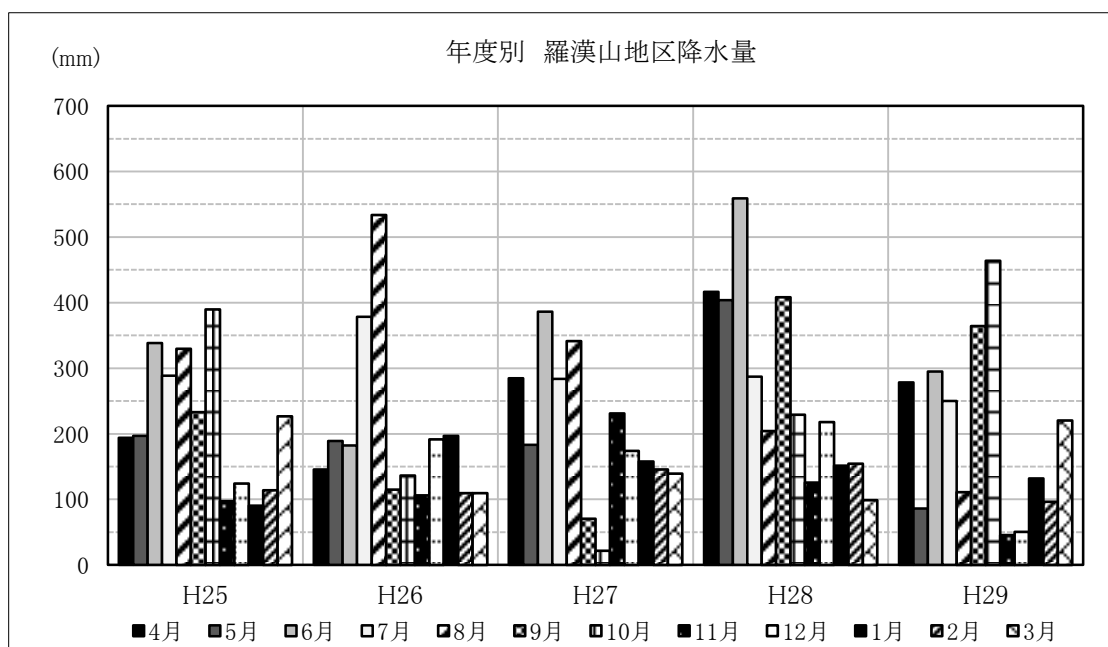


	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H25	194.0	197.0	338.5	288.5	329.5	233.0	389.5	97.5	124.0	90.5	114.0	226.5	2,622.5
H26	145.5	189.0	182.0	378.5	533.5	115.0	136.5	106.0	191.5	197.0	109.5	109.5	2,393.5
H27	284.5	183.0	386.0	283.5	341.5	70.5	21.5	231.0	174.0	158.0	145.5	139.5	2,418.5
H28	416.5	404.0	559.0	287.0	204.0	408.0	229.0	125.5	218.0	151.5	154.5	99.0	3,256.0
H29	278.5	86.0	295.0	250.0	111.0	364.5	464.0	45.5	50.5	132.0	96.5	220.5	2,394.0

気象庁ホームページ【下関地方気象台】の数値

臥龍橋地点錦川流量


* 個数 = 流量 ÷ 0.0278

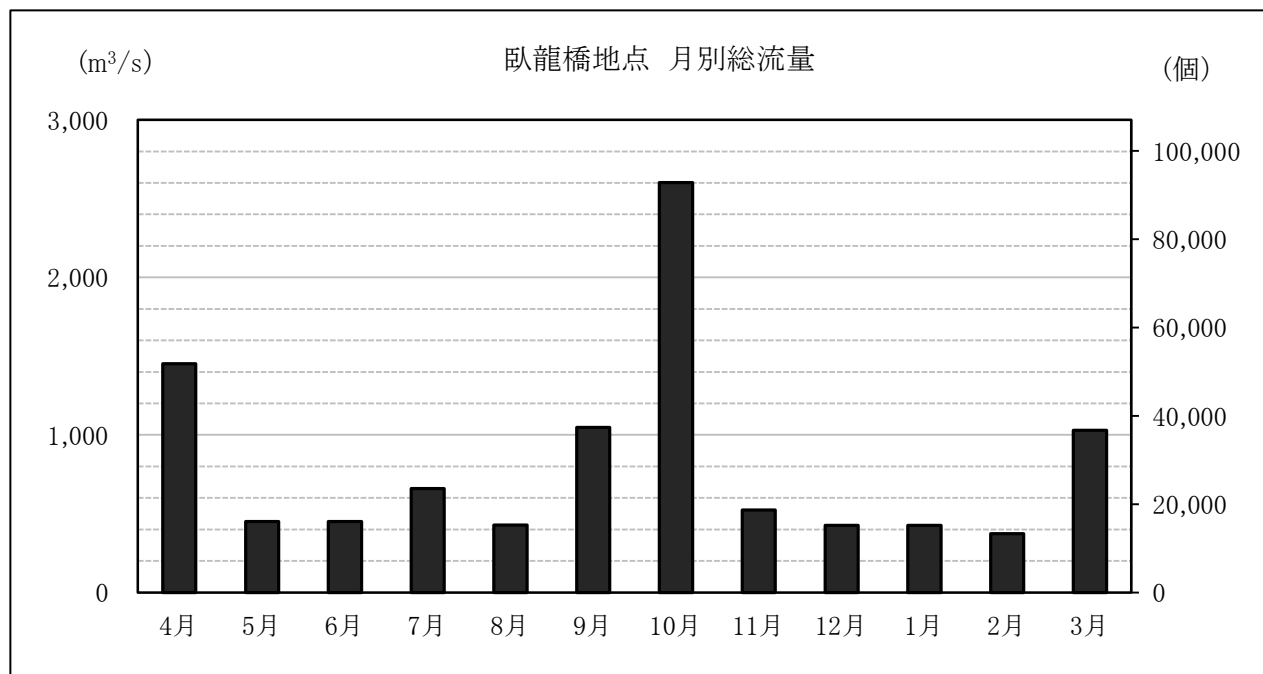

	4月			5月			6月			7月		
	水位 (m)	流量 (m³/s)	個数	水位 (m)	流量 (m³/s)	個数	水位 (m)	流量 (m³/s)	個数	水位 (m)	流量 (m³/s)	個数
1	1.13	23.27	837	1.06	15.76	567	1.01	13.76	495	1.40	62.82	2,260
2	1.01	13.76	495	1.03	14.54	523	1.04	14.94	537	1.11	21.11	759
3	1.03	14.54	523	1.01	13.76	495	1.04	14.94	537	1.07	17.10	615
4	1.03	14.54	523	1.02	14.15	509	1.01	13.76	495	1.05	15.35	552
5	1.03	14.54	523	1.04	14.94	537	1.00	13.37	481	1.23	35.68	1,283
6	1.02	14.15	509	1.02	14.15	509	0.99	12.99	467	1.40	62.82	2,260
7	1.07	17.10	615	1.03	14.54	523	0.99	12.99	467	1.21	32.99	1,187
8	1.33	50.72	1,824	1.00	13.66	491	1.21	32.99	1,187	1.16	26.72	961
9	1.16	26.72	961	0.99	12.99	467	1.03	14.54	523	1.13	23.27	837
10	1.11	21.11	759	1.06	15.76	567	1.03	14.54	523	1.13	23.27	837
11	1.09	19.05	685	1.01	13.76	495	1.02	14.15	509	1.10	20.17	726
12	1.10	20.07	722	0.96	11.89	428	1.04	14.94	537	1.08	18.06	650
13	1.05	15.35	552	1.02	14.15	509	1.02	14.15	509	1.09	19.05	685
14	1.04	14.94	537	1.05	15.35	552	1.02	14.15	509	1.04	14.94	537
15	1.05	15.35	552	1.04	14.94	537	1.01	13.76	495	1.03	14.54	523
16	1.03	14.54	523	1.04	14.94	537	1.01	13.76	495	1.03	14.54	523
17	1.00	13.37	481	1.04	14.94	537	0.99	12.99	467	1.00	13.27	477
18	3.15	617.79	22,223	1.04	14.94	537	0.97	12.25	441	1.02	14.15	509
19	1.99	207.62	7,468	1.00	13.66	491	0.96	11.89	428	1.08	18.06	650
20	1.40	62.82	2,260	1.04	14.94	537	0.96	11.89	428	1.01	13.76	495
21	1.21	32.99	1,187	1.03	14.54	523	1.08	18.86	678	1.00	13.37	481
22	1.13	23.27	837	1.02	14.15	509	1.02	14.15	509	1.03	14.54	523
23	1.08	18.06	650	1.04	14.94	537	1.03	14.54	523	1.06	15.76	567
24	1.08	18.06	650	1.03	14.54	523	1.02	14.15	509	1.09	19.05	685
25	1.07	17.10	615	1.05	15.35	552	1.09	19.05	685	1.09	19.05	685
26	1.04	14.94	537	1.06	15.76	567	1.11	21.11	759	1.12	22.18	798
27	1.26	39.91	1,436	1.04	14.94	537	1.06	15.76	567	1.09	19.05	685
28	1.19	30.40	1,094	1.04	14.94	537	1.03	14.54	523	1.02	14.15	509
29	1.18	29.15	1,049	1.03	14.54	523	1.00	13.37	481	0.98	12.62	454
30	1.06	15.76	567	1.02	14.15	509	0.98	12.62	454	1.00	13.37	481
31	*	*	*	1.01	13.76	495	*	*	*	1.01	13.76	495
合計	*	1,450.99	52,194	*	449.37	16,160	*	450.90	16,218	*	658.57	23,689
平均	1.20	48.37	1,740	1.03	14.50	521	1.03	15.03	541	1.09	21.24	764
最高	3.15	617.79	22,223	1.06	15.76	567	1.21	32.99	1,187	1.40	62.82	2,260
最低	1.00	13.37	481	0.96	11.89	428	0.96	11.89	428	0.98	12.62	454

臥龍橋地点錦川流量


* 個数 = 流量 ÷ 0.0278

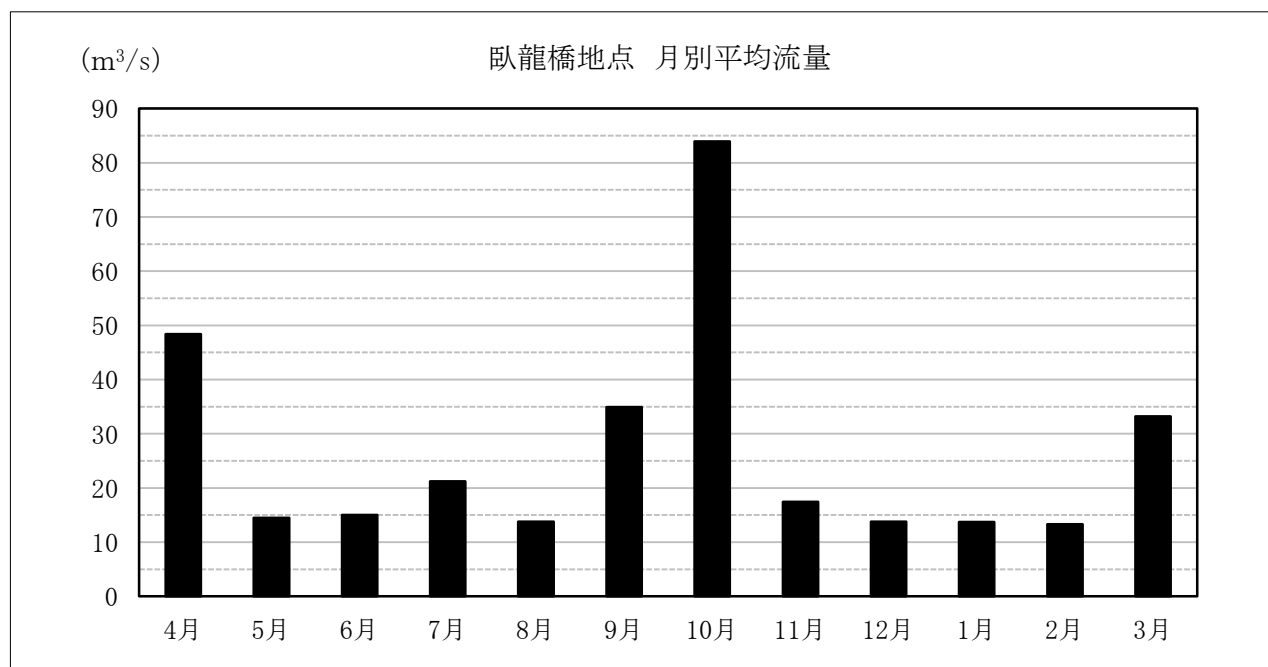

	8月			9月			10月			11月		
	水位 (m)	流量 (m ³ /s)	個数	水位 (m)	流量 (m ³ /s)	個数	水位 (m)	流量 (m ³ /s)	個数	水位 (m)	流量 (m ³ /s)	個数
1	1.03	14.54	523	0.96	11.89	428	1.04	14.94	537	1.20	31.68	1,140
2	0.95	11.53	415	0.95	11.53	415	1.05	15.35	552	1.16	26.72	961
3	1.01	13.76	495	0.94	11.18	402	2.04	220.79	7,942	1.13	23.27	837
4	0.99	12.99	467	0.94	11.18	402	1.56	93.10	3,349	1.23	35.68	1,283
5	1.00	13.37	481	0.93	10.83	390	1.29	44.38	1,596	1.20	31.68	1,140
6	1.00	13.37	481	0.99	12.99	467	1.23	35.68	1,283	1.16	26.72	961
7	1.02	14.15	509	0.99	12.99	467	2.96	535.66	19,268	1.15	25.54	919
8	1.04	14.94	537	1.41	64.65	2,326	1.96	199.90	7,191	1.01	13.76	495
9	1.03	14.54	523	1.20	31.68	1,140	1.49	80.27	2,887	1.03	14.54	523
10	1.01	13.76	495	1.09	19.05	685	1.32	49.09	1,766	1.05	15.35	552
11	1.05	15.35	552	1.04	14.94	537	1.18	29.15	1,049	0.99	12.99	467
12	1.01	13.76	495	1.03	14.54	523	1.14	24.40	878	1.03	14.54	523
13	0.99	12.99	467	1.28	42.87	1,542	1.13	23.27	837	1.03	14.54	523
14	0.97	12.25	441	1.07	17.10	615	1.09	19.05	685	0.99	12.99	467
15	0.97	12.25	441	1.05	15.35	552	1.08	18.06	650	1.03	14.54	523
16	1.03	14.54	523	1.02	14.15	509	1.12	22.18	798	0.99	12.99	467
17	1.03	14.54	523	1.00	13.37	481	1.20	31.68	1,140	1.01	13.76	495
18	0.99	12.99	467	2.54	374.88	13,485	1.20	31.68	1,140	0.99	12.99	467
19	1.02	14.15	509	1.57	97.58	3,510	1.18	29.15	1,049	1.04	14.94	537
20	1.04	14.94	537	1.34	52.37	1,884	1.44	70.31	2,529	1.03	14.54	523
21	1.05	15.35	552	1.21	32.99	1,187	1.32	49.09	1,766	1.01	13.76	495
22	1.05	15.35	552	1.18	29.15	1,049	1.34	52.37	1,884	1.02	14.15	509
23	1.05	15.35	552	1.07	17.10	615	2.63	406.93	14,638	1.03	14.54	523
24	1.03	14.54	523	1.05	15.35	552	1.86	174.49	6,277	1.01	13.76	495
25	1.00	13.37	481	1.04	14.94	537	1.44	70.31	2,529	1.03	14.54	523
26	0.98	12.62	454	1.04	14.94	537	1.30	45.93	1,652	1.03	14.54	523
27	1.02	14.15	509	0.99	12.99	467	1.17	27.92	1,004	1.01	13.76	495
28	1.01	13.76	495	1.09	19.05	685	1.14	24.40	878	1.00	13.37	481
29	1.02	14.15	509	1.03	19.05	685	1.16	26.72	961	1.00	13.37	481
30	0.96	11.89	428	1.07	17.10	615	1.55	93.10	3,349	1.00	13.37	481
31	0.98	12.62	454	*	*	*	1.28	42.87	1,542	*	*	*
合計	*	427.86	15,390	*	1,047.78	37,689	*	2,602.22	93,606	*	522.92	18,809
平均	1.01	13.80	496	1.14	34.93	1,256	1.42	83.94	3,020	1.05	17.43	627
最高	1.05	15.35	552	2.54	374.88	13,485	2.96	535.66	19,268	1.23	35.68	1,283
最低	0.95	11.53	415	0.93	10.83	390	1.04	14.94	537	0.99	12.99	467

臥龍橋地点錦川流量

* 個数 = 流量 ÷ 0.0278

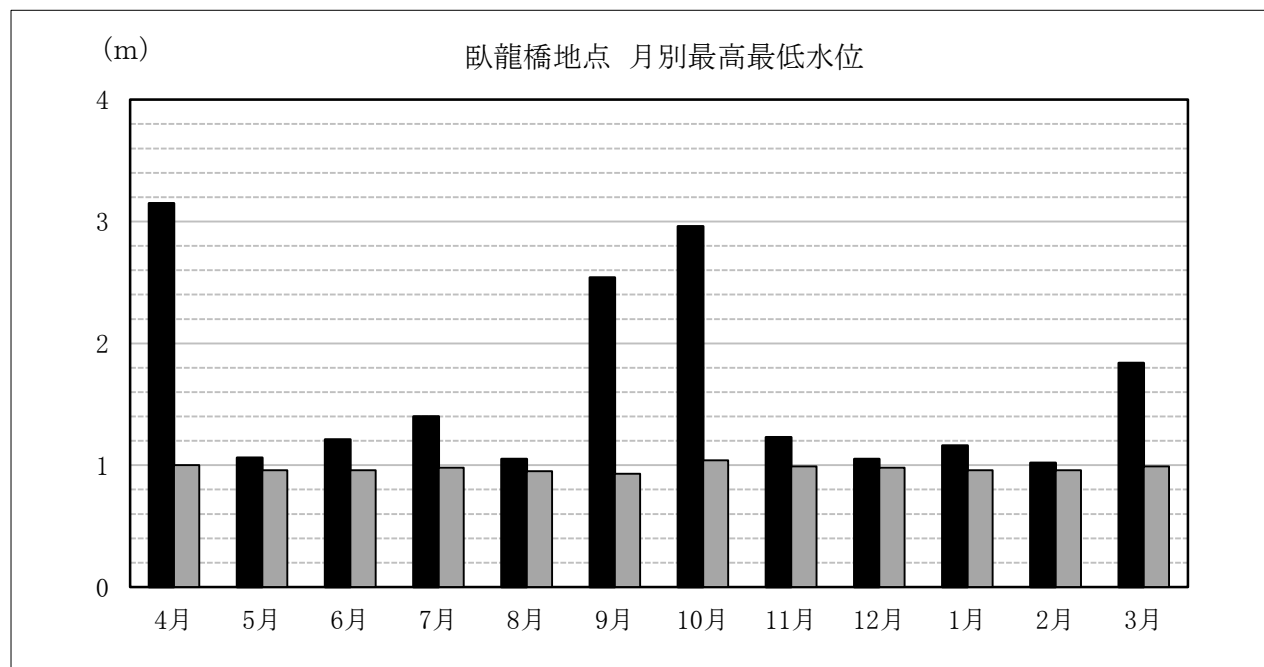

	12月			1月			2月			3月		
	水位 (m)	流量 (m ³ /s)	個数	水位 (m)	流量 (m ³ /s)	個数	水位 (m)	流量 (m ³ /s)	個数	水位 (m)	流量 (m ³ /s)	個数
1	1.02	14.15	509	0.99	12.99	467	1.00	13.37	481	0.99	12.99	467
2	1.03	14.54	523	0.98	12.62	454	1.00	13.37	481	1.18	29.15	1,049
3	1.03	14.54	523	0.98	12.62	454	1.02	14.15	509	1.06	15.76	567
4	1.05	15.35	552	0.97	12.25	441	1.01	13.76	495	1.04	14.94	537
5	1.04	14.94	537	0.96	11.89	428	1.02	14.15	509	1.04	14.94	537
6	1.03	14.54	523	0.97	12.25	441	1.01	13.76	495	1.84	168.47	6,060
7	1.03	14.54	523	0.96	11.89	428	1.00	13.37	481	1.26	39.91	1,436
8	1.02	14.15	509	0.96	11.89	428	0.99	12.99	467	1.14	24.40	878
9	1.01	13.76	495	1.07	17.10	615	0.96	11.89	428	1.21	32.99	1,187
10	1.02	14.15	509	1.04	14.94	537	0.98	12.62	454	1.14	24.40	878
11	1.02	14.15	509	1.00	13.37	481	1.01	13.76	495	1.11	21.11	759
12	1.02	14.15	509	1.00	13.37	481	0.97	12.25	441	1.09	19.05	685
13	1.00	13.37	481	0.97	12.25	441	0.99	12.99	467	1.08	18.06	650
14	0.99	12.99	467	1.01	13.76	495	1.01	13.76	495	1.07	17.10	615
15	1.02	14.15	509	0.99	12.99	467	1.00	13.37	481	1.06	15.76	567
16	1.01	13.76	495	0.98	12.62	454	1.01	13.76	495	1.02	14.15	509
17	1.01	13.76	495	1.01	13.76	495	1.00	13.37	481	1.10	20.07	722
18	1.01	13.76	495	1.16	26.72	961	0.98	12.62	454	1.05	15.35	552
19	1.00	13.37	481	1.06	15.76	567	0.97	12.25	441	1.04	14.94	537
20	0.99	12.99	467	0.99	12.99	467	1.02	14.15	509	1.26	39.91	1,436
21	0.99	12.99	467	1.01	13.76	495	1.02	14.15	509	1.24	37.06	1,333
22	0.99	12.99	467	0.99	12.99	467	1.02	14.15	509	1.68	124.14	4,465
23	0.98	12.62	454	0.98	12.62	454	1.01	13.76	495	1.52	86.57	3,114
24	0.98	12.62	454	1.01	13.76	495	1.00	13.27	477	1.33	50.72	1,824
25	1.02	14.15	509	0.98	12.62	454	0.98	12.62	454	1.25	38.47	1,384
26	1.02	14.15	509	1.01	13.76	495	0.99	12.99	467	1.19	30.40	1,094
27	0.99	12.99	467	0.99	12.99	467	0.98	12.62	454	1.10	20.07	722
28	0.98	12.62	454	1.02	14.15	509	1.00	13.37	481	1.09	19.05	685
29	1.01	13.76	495	1.01	13.76	495	*	*	*	1.06	15.76	567
30	1.00	13.37	481	0.99	12.99	467	*	*	*	1.06	15.76	567
31	0.99	12.99	467	1.01	13.76	495	*	*	*	1.07	17.10	615
合計	*	426.36	15,335	*	425.19	15,295	*	372.64	13,405	*	1,028.55	36,998
平均	1.01	13.75	495	1.00	13.72	493	1.00	13.31	479	1.17	33.18	1,193
最高	1.05	15.35	552	1.16	26.72	961	1.02	14.15	509	1.84	168.47	6,060
最低	0.98	12.62	454	0.96	11.89	428	0.96	11.89	428	0.99	12.99	467


3 浄水場の概要

概 要

名 称		水 源	計画浄水量 (m ³ /日)	浄水処理方法	給水区域
岩国	錦見浄水場	錦川 表流水	73,000	凝集沈殿＋急速濾過	旧岩国市、玖珂郡和木町
由宇	上北浄水場	由宇川伏流水・浅井戸	5,600	マンガン除去	由宇町(由西除く)
	由西配水池	柳井地域広域水道企業団購入水 (弥栄ダム水)	330	*	由西地区
玖珂	瀬田水源地	地下水(浅井戸)	3,000	消毒のみ	玖珂町
阿品	阿品浄水場	弥山下川 表流水	84	普通沈殿＋緩速濾過	阿品地区
小瀬	小瀬浄水場	地下水(深井戸)	300	消毒のみ	小瀬地区
周東	高森南浄水場	地下水(深井戸、浅井戸)	2,995	pH調整(シェルビーズ)	周東町(上久原、用田、 下久原の一部)
美和	東部浄水場	長谷川 表流水	1,200	前処理濾過機＋膜濾過	岸根、百合谷、長谷、大 根川、滑、黒沢、中垣 内、佐坂、日宛、田ノ口
	西部浄水場	生見川 表流水	1,100	急速濾過機＋緩速濾過	生見、渋前、下畑、西 畑、北中山
	秋掛浄水場	生見川 表流水	54	小型浄水装置	秋掛
本郷	波野中浄水場	小杉川 表流水	89	急速濾過機	波野中
	本郷浄水場	地下水(深井戸)	170	消毒のみ	本郷
	波野原浄水場	小屋ヶ迫浴川 表流水	113	急速濾過機	波野原
	宇塚浄水場	松尾谷川 表流水	68	急速濾過機	宇塚
美川	河山浄水場	倉谷川 表流水	275	急速濾過機＋緩速濾過	河山
	南桑浄水場	伊田川 表流水	175	急速濾過機＋緩速濾過	南桑
錦	広瀬浄水場	木谷川 表流水	1,018	急速濾過機＋緩速濾過	広瀬
	向峠浄水場	深谷川 表流水	94	普通沈殿＋緩速濾過	向峠
	宇佐郷浄水場	深谷川 表流水	73	急速濾過機＋緩速濾過	宇佐郷



※阿品地区は平成30年3月15日から阿品ポンプ所の使用開始に伴い、錦見浄水場より給水している。

各浄水場位置図

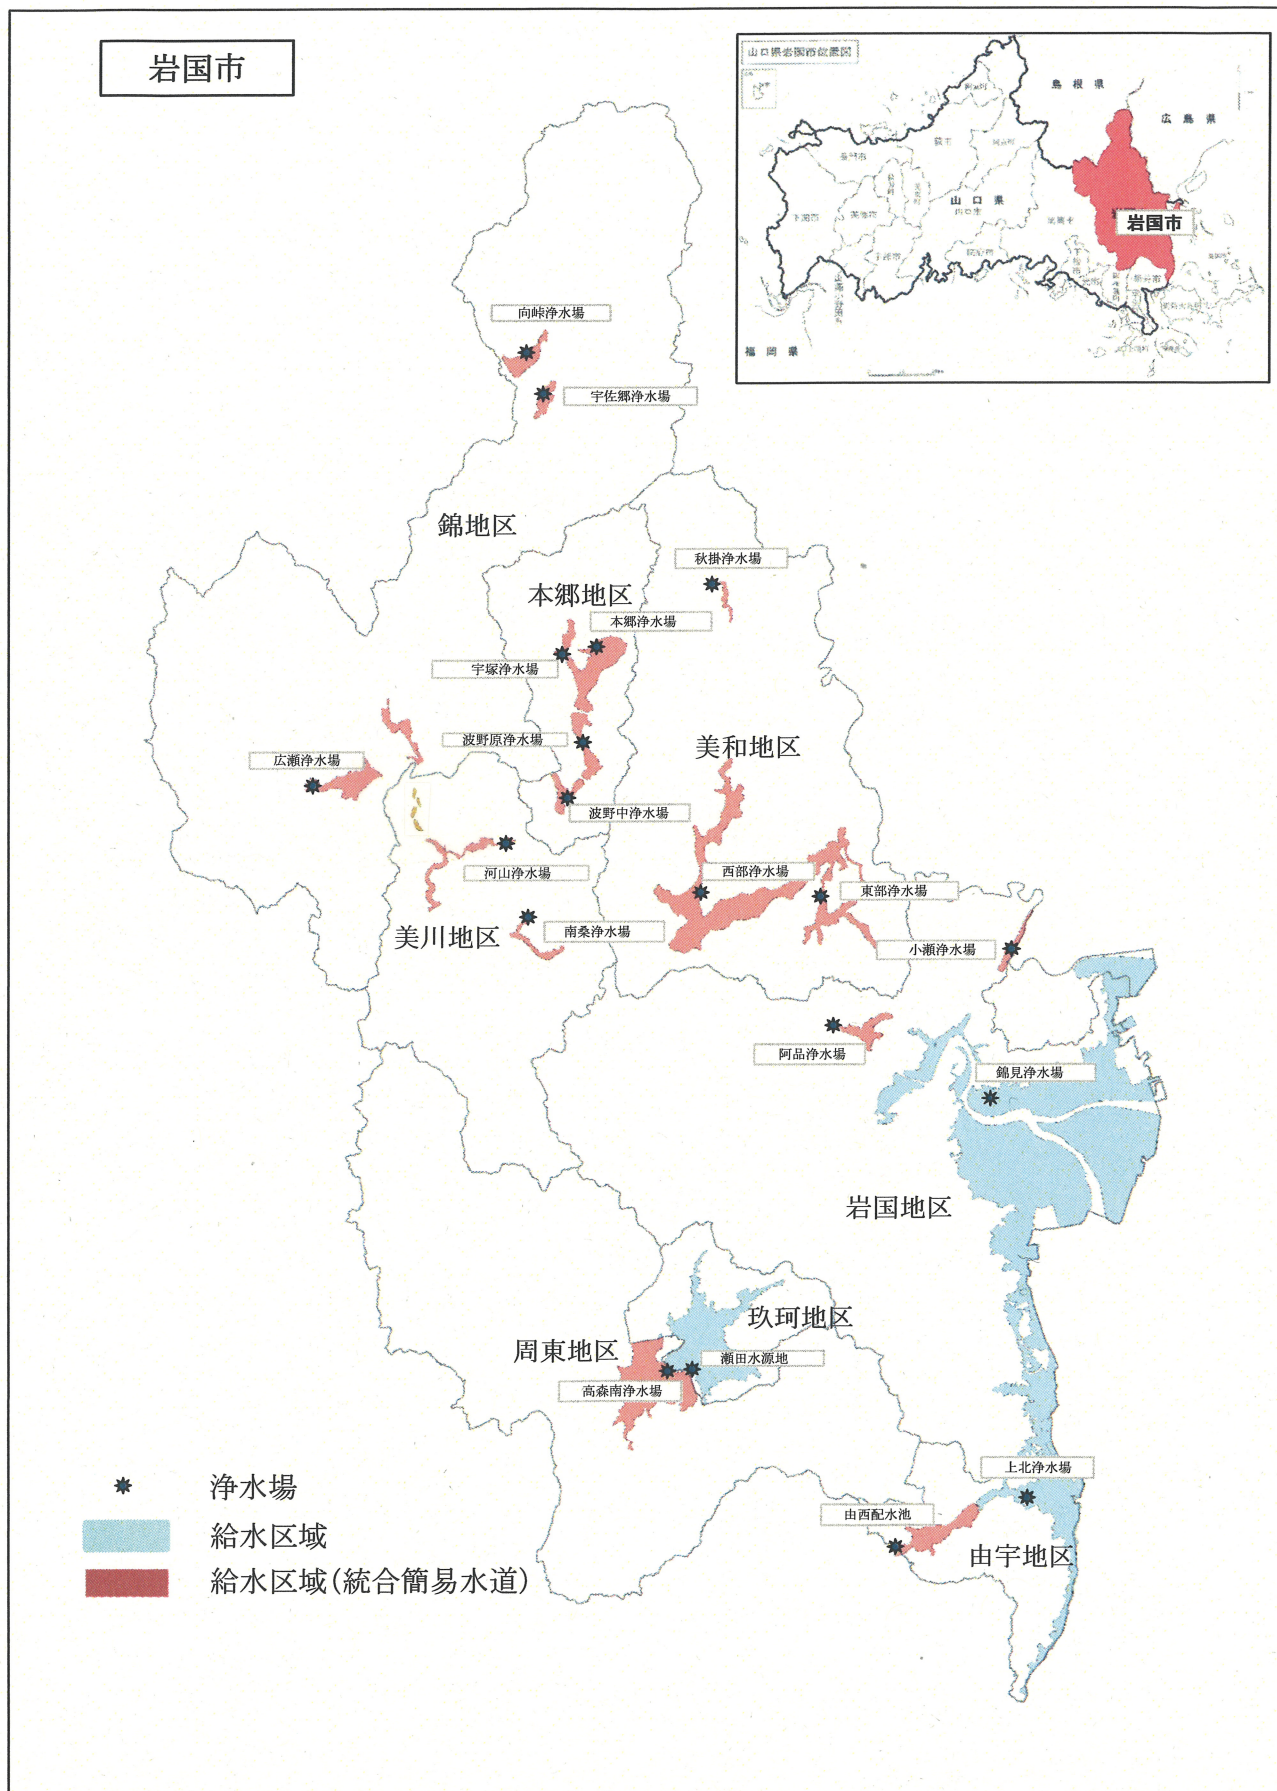

各浄水場の水質

各浄水場の給水栓での水質は、水質基準に適合しており、良質な水道水であった。

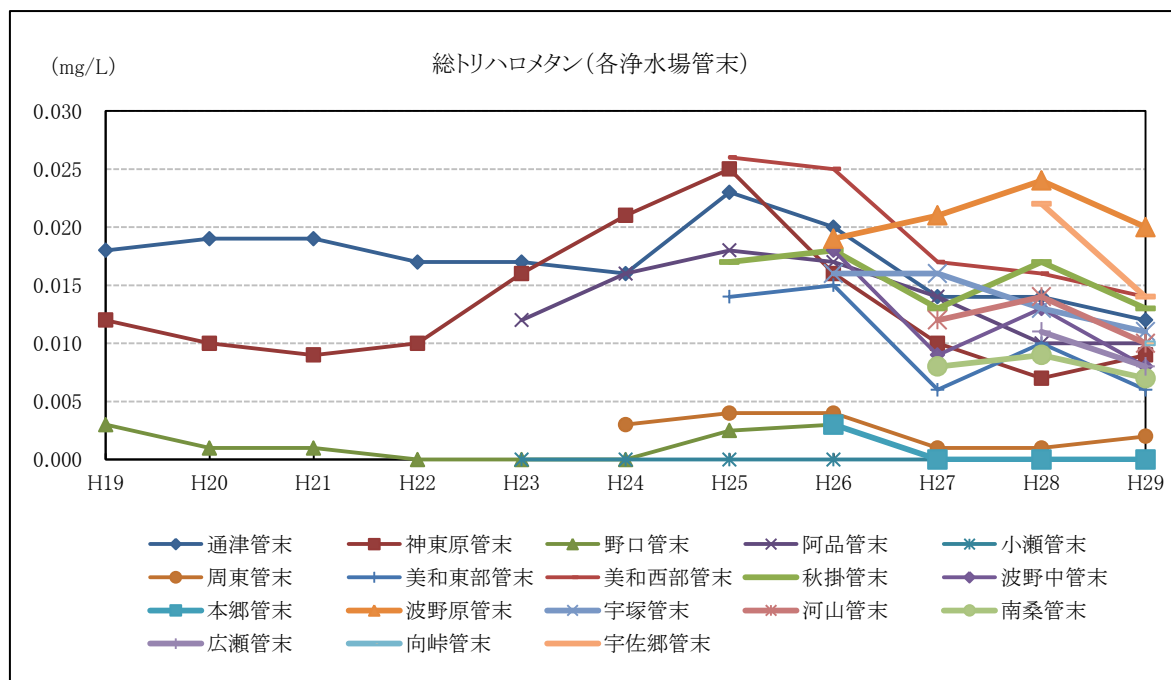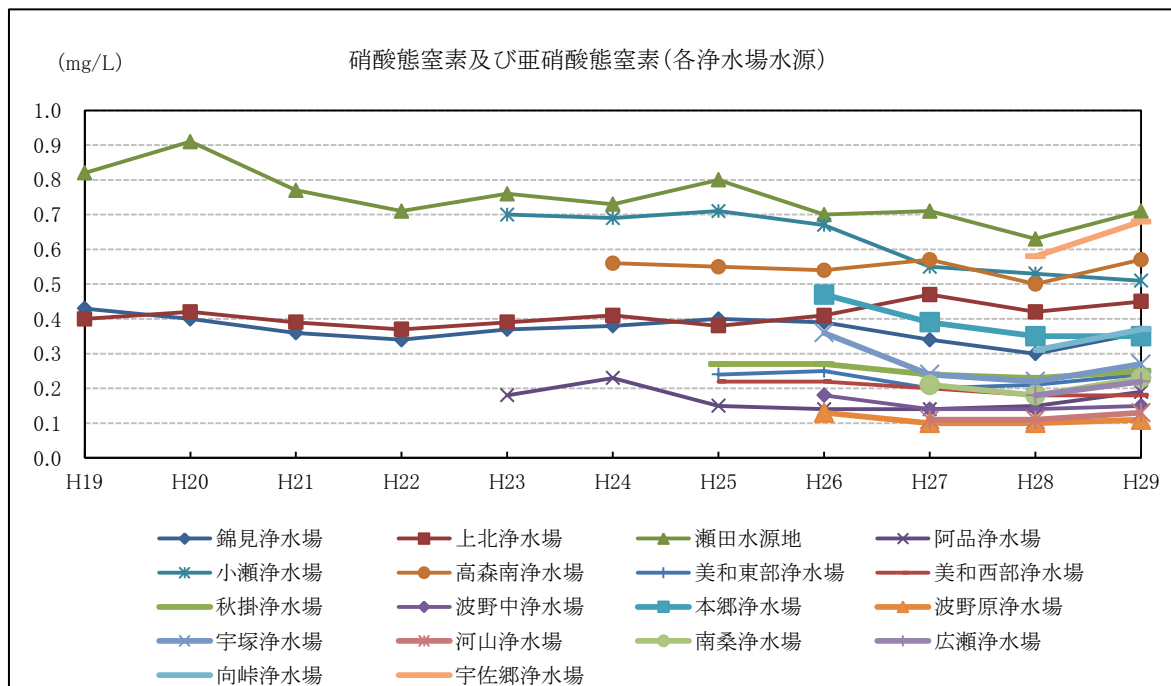

ア) 錦見浄水場(岩国地区)

錦川表流水を水源とし、旧岩国市及び和木町に給水している。
平成27年度から活性炭投入装置を設置し、かび臭の除去を行っている。
水質モニターの年平均残留塩素は、和木0.45mg/L、通津0.46mg/Lであった。

イ) 上北浄水場(由宇町地区)

由宇川伏流水、浅井戸を水源とし、由宇地区に給水している。
水質モニター年平均残留塩素は、神東原0.40mg/Lであった。


ウ) 瀬田水源地(玖珂町地区)

瀬田水源地の浅井戸及び高森南浄水場からの浄水を水源とし、玖珂町に給水している。
水質モニター年平均残留塩素値は、野口0.34mg/Lであった。


- エ)阿品浄水場(阿品地区)
弥山下川表流水を水源とし、阿品地区に平成30年3月15日の阿品ポンプ所の使用開始まで給水を行った。
阿品地区給水栓での2月までの平均残留塩素値は、0.56mg/Lであった。
- オ)小瀬浄水場(小瀬地区)
浄水場内の深井戸を水源とし、小瀬地区に給水している。
小瀬地区給水栓での年平均残留塩素値は、0.48mg/Lであった。
- カ)高森南浄水場(周東町地区)
浄水場内の深井戸及び浅井戸を水源とし、周東町に給水している。
周東町給水栓での年平均残留塩素値は、0.37mg/Lであった。
- キ)美和東部浄水場(美和町東部地区)
長谷川表流水を水源とし、美和町東部地区に給水している。
東部地区給水栓での年平均残留塩素値は、0.51mg/Lであった。
- ク)美和西部浄水場(美和町西部地区)
生見川表流水を水源とし、美和町西部地区に給水している。
西部地区給水栓での年平均残留塩素値は、0.45mg/Lであった。
- ケ)美和秋掛浄水場(美和町秋掛地区)
生見川表流水を水源とし、秋掛地区に給水している。
秋掛地区給水栓での年平均残留塩素値は、0.33mg/Lであった。
- コ)波野中浄水場(本郷町波野中地区)
小杉川表流水を水源とし、波野中地区に給水している。
波野中地区給水栓での年平均残留塩素値は、0.37mg/Lであった。
- サ)本郷浄水場(本郷町本郷地区)
本郷地区の深井戸を水源とし、本郷地区に給水している。
本郷地区給水栓での年平均残留塩素値は、0.46mg/Lであった。
- シ)波野原浄水場(本郷町波野原地区)
小屋ヶ迫谷表流水を水源とし、波野原地区に給水している。
波野原地区給水栓での年平均残留塩素値は、0.40mg/Lであった。
- ス)宇塚浄水場(本郷町宇塚地区)
松尾谷川支流表流水を水源とし、宇塚地区に給水している。
宇塚地区給水栓での年平均残留塩素値は、0.36mg/Lであった。
- セ)河山浄水場(美川町河山地区)
倉谷川表流水を水源とし、河山地区に給水している。
河山地区給水栓での年平均残留塩素値は、0.44mg/Lであった。
- ソ)南桑浄水場(美川町南桑地区)
伊田川表流水を水源とし、南桑地区に給水している。
南桑地区給水栓での年平均残留塩素値は、0.41mg/Lであった。
- タ)広瀬浄水場(錦町広瀬地区)
木谷川表流水を水源とし、広瀬地区に給水している。
広瀬地区給水栓での年平均残留塩素値は、0.48mg/Lであった。
- チ)向峠浄水場(錦町向峠地区)
深谷川表流水を水源とし、向峠地区に給水している。
向峠地区給水栓での年平均残留塩素値は、0.30mg/Lであった。
- ツ)宇佐郷浄水場(錦町宇佐郷地区)
深谷川表流水を水源とし、宇佐郷地区に給水している。
宇佐郷地区給水栓での年平均残留塩素値は、0.33mg/Lであった。

4 定期の水質検査

検査箇所図

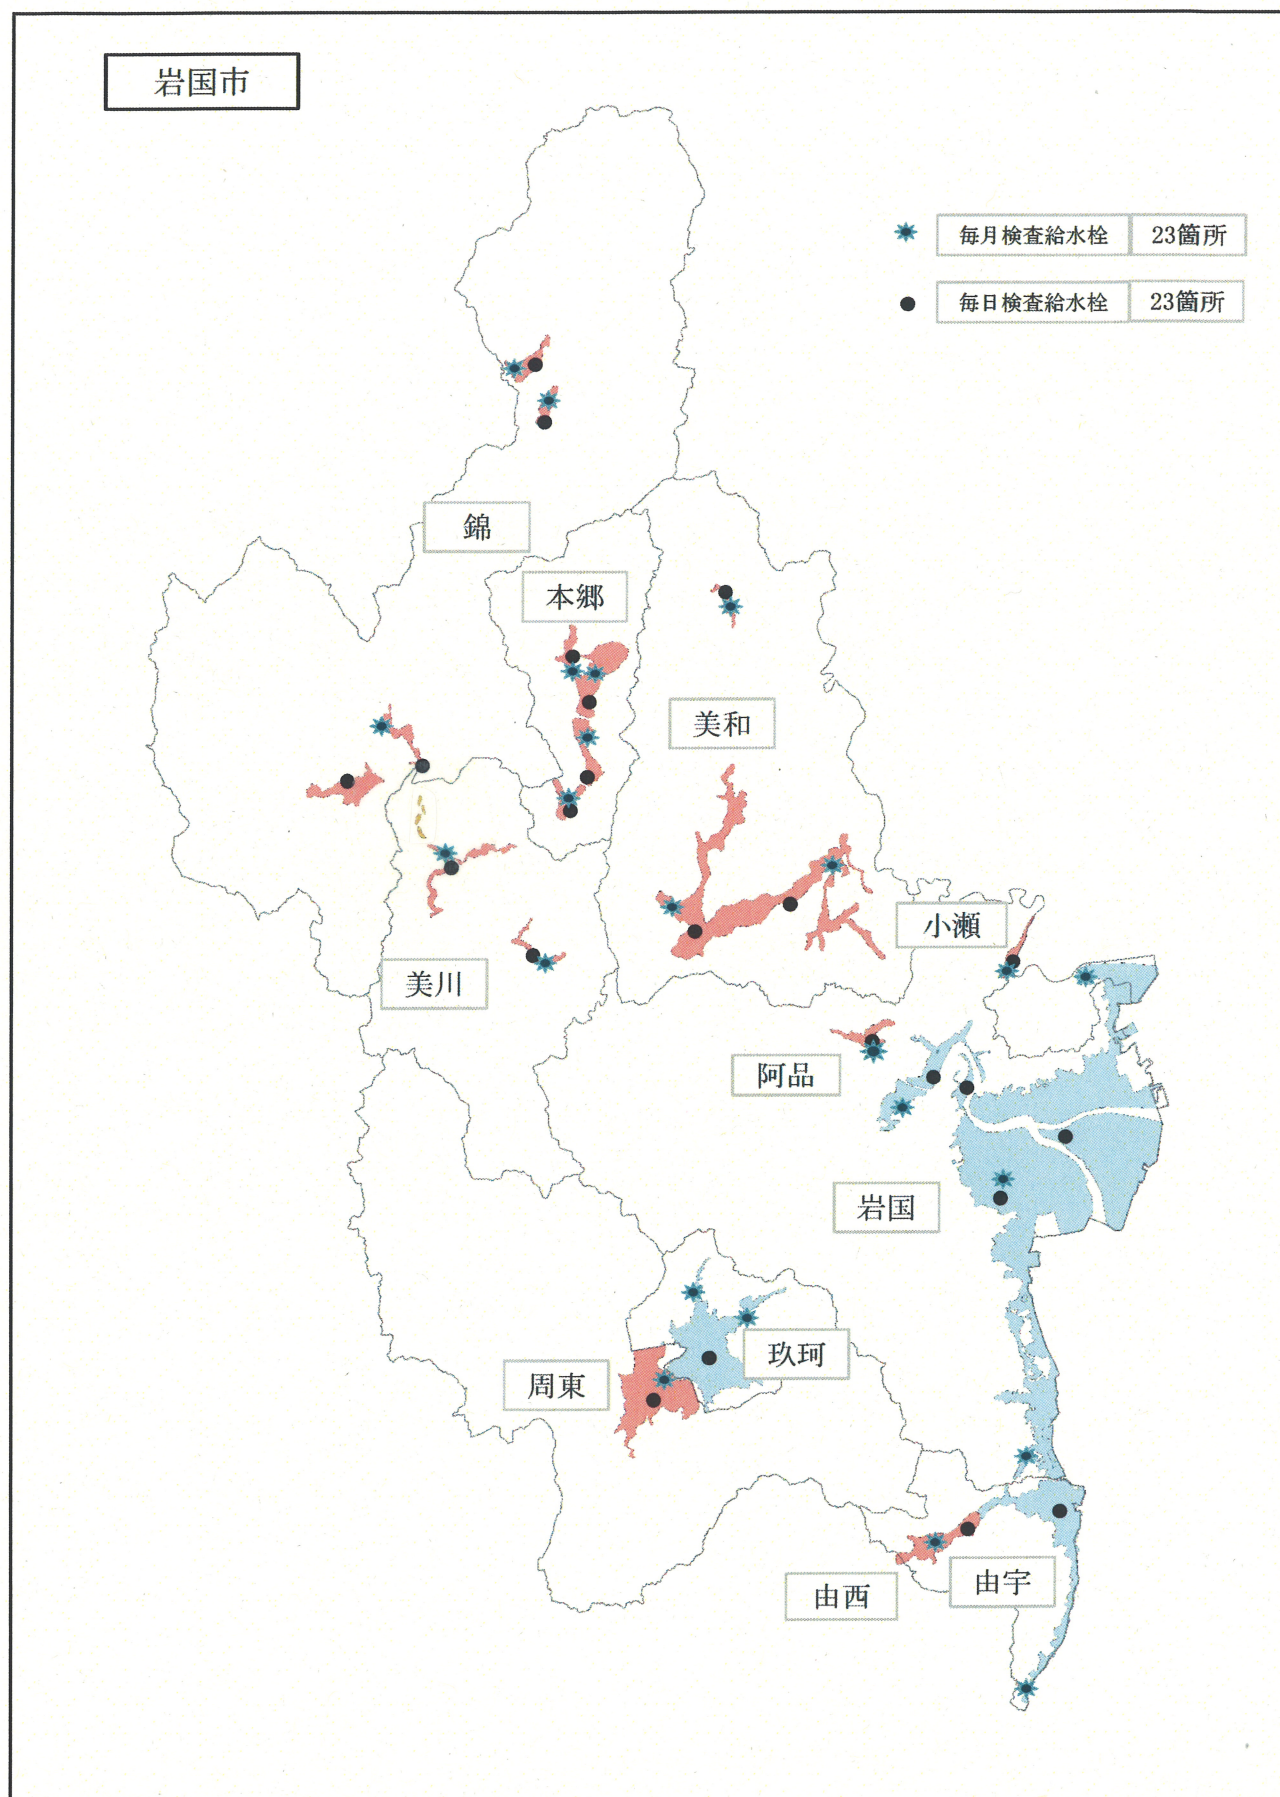

高台団地検査箇所図

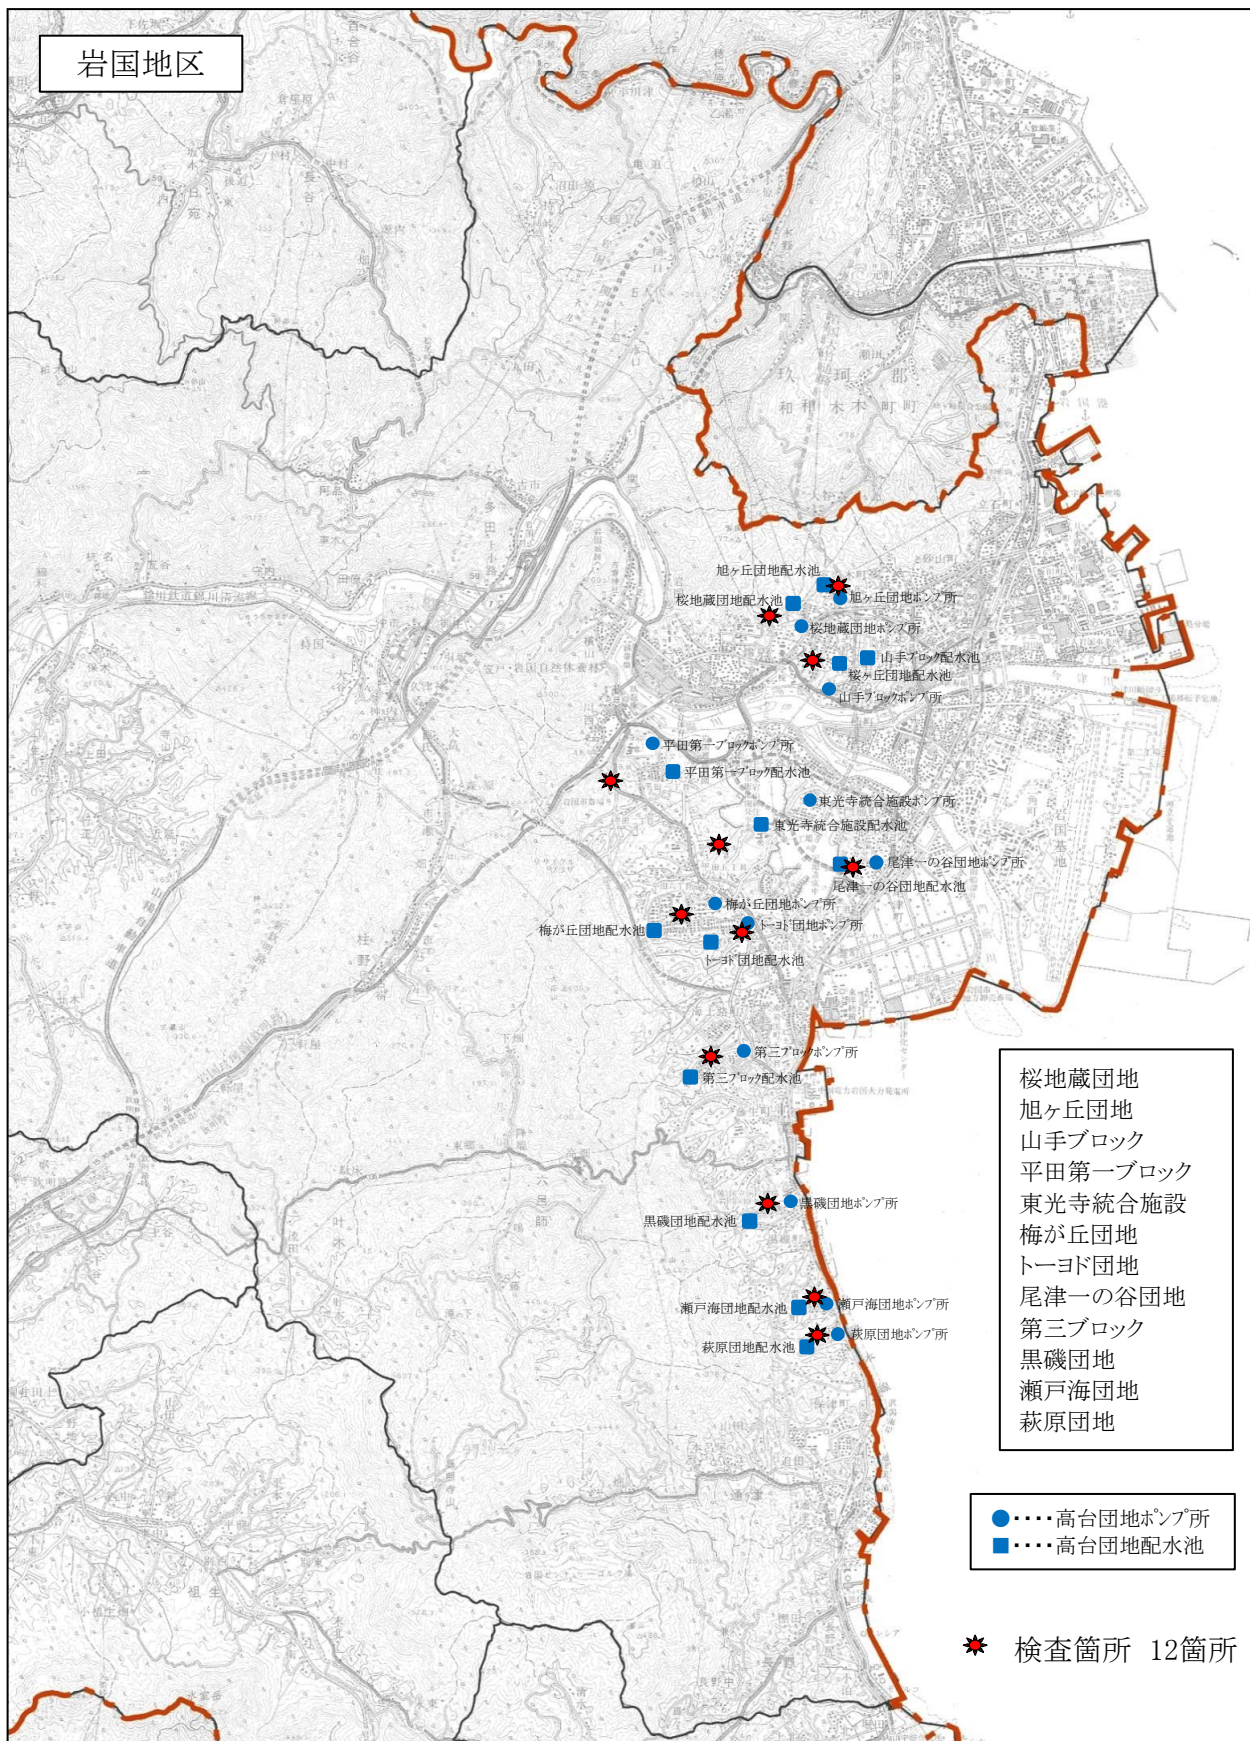

錦川水系水質調査箇所図(錦町出合地点～取水口)



4-1 水質基準項目

錦見浄水場

水質基準		基準 (浄水)	錦川表流水(取水口)			1号ろ過水(量水井)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	31.4	6.7	19.2	31.4	6.7	19.2
	水温	*	25.3	6.8	15.6	26.2	6.5	15.9
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	0.31	0.04	0.18
1	一般細菌	100個/ml以下	170	6	61	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	30	0	7	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	*	*	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.43	0.28	0.36	0.42	0.26	0.34
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.15	0.10	0.13	0.13	0.09	0.11
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	*	*	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	*	*	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	*	*	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	*	*	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.122	0.002	0.058	0.001未満	0.001未満	0.001未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.01	0.02	0.04	0.01	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.07	0.02	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.2	3.5	4.9	5.9	4.0	5.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.007	0.002	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.4	2.8	4.2	7.8	4.9	5.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	26.1	16.3	22.8	27.0	17.0	24.1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	72	72	72	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	*	*	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000002	*	*	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	*	*	*
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.85	0.39	0.56	0.52	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.32	6.93	7.11	7.29	6.83	7.05
48	味	異常でないこと	*	*	*	*	*	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	8.8	1.4	2.6	0.7	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	15.48	0.42	2.48	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	*	*	*	*	*	*
	電気伝導率	μ S/cm	79.9	52.4	64.0	86.7	57.3	68.4

錦見浄水場

水質基準		基準 (浄水)	2号ろ過水(量水井)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	31.4	6.7	19.2	31.4	6.7	19.2
	水温	*	26.0	6.5	16.0	26.0	6.2	15.6
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.34	0.02	0.17	0.69	0.46	0.56
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	*	*	*	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.38	0.26	0.34	0.39	0.25	0.33
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13	0.09	0.11	0.14	0.09	0.12
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	*	*	*	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	*	*	*	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.12	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.005	0.002	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.005	0.003未満	0.003未満
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.002	0.001	0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.011	0.005	0.008
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.003	0.003未満	0.003未満
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	0.004	0.002	0.003
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.01	0.02	0.05	0.01	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.6	4.0	5.3	6.8	4.4	5.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.4	4.7	6.0	8.8	4.9	6.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	25.8	17.8	23.6	27.3	19.0	23.4
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*	73	73	73
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	*	0.000003	0.000002	0.000003
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	*	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.56	0.3未満	0.39	0.44	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.33	6.85	7.08	7.38	6.89	7.13
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.7	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	*	*	*	*	*	*
	電気伝導率	μ S/cm	87.5	56.0	69.7	87.7	58.0	70.4

給水栓

水質基準		基準 (浄水)	御庄			阿品		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	30.2	2.8	16.2	11.0	11.0	11.0
	水温	*	31.6	6.5	19.3	9.7	9.7	9.7
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.56	0.31	0.45	0.38	0.38	0.38
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	*	*	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	*	*	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.41	0.25	0.33	0.36	0.36	0.36
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.14	0.08未満	0.11	0.11	0.11	0.11
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	*	*	*
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	*	*	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	*	*	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.13	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008	0.002	0.004	*	*	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	0.003未満	0.003未満	0.005	0.005	0.005
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.001	0.002	*	*	*
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015	0.005	0.009	*	*	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.003未満	0.003未満	0.004	0.004	0.004
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	0.002	0.003	*	*	*
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.010	0.003	0.006	*	*	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.05	0.01	0.02	*	*	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	*	*	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	*	*	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.6	4.5	5.4	5.5	5.5	5.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.9	4.8	6.3	7.0	7.0	7.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	25.5	19.1	22.9	21.8	21.8	21.8
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*	*	*	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000003	0.000002	0.000002	*	*	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.47	0.3未満	0.3未満	0.31	0.31	0.31
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.41	6.89	7.14	7.21	7.21	7.21
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	*	*	*	*	*	*
	電気伝導率	μ S/cm	88.1	54.3	72.0	74.5	74.5	74.5

給水栓

水質基準		基準 (浄水)	和木町和木一丁目			牛野谷配水池		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	32.3	4.4	19.6	33.8	4.1	18.4
	水温	*	27.5	6.1	17.3	26.8	5.8	16.1
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.56	0.36	0.46	0.59	0.38	0.48
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.39	0.26	0.33	0.41	0.26	0.34
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.14	0.08	0.12	0.14	0.09	0.12
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.12	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007	0.002	0.004	0.008	0.002	0.004
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	0.003未満	0.003未満	*	*	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.013	0.005	0.008	0.014	0.005	0.008
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.003未満	0.003未満	*	*	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001未満	0.002
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.05	0.01	0.02	0.05	0.01	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.9	4.4	5.5	6.9	4.6	5.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.1	4.5	6.3	9.1	4.9	6.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	27.4	19.8	23.8	27.3	19.9	23.4
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*	80	80	80
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000003	0.000002	0.000002	*	*	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.44	0.3未満	0.3未満	0.49	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.46	6.94	7.18	7.45	6.91	7.18
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	*	*	*	24.0	14.0	20.6
	電気伝導率	μ S/cm	83.2	58.8	71.9	87.7	54.9	70.4

給水栓

水質基準		基準 (浄水)	通津			平田配水池		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	33.0	6.2	19.7	32.8	4.5	18.6
	水温	*	30.9	7.2	19.2	26.6	5.9	15.8
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.38	0.10	0.26	0.59	0.40	0.49
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.46	0.25	0.34	0.40	0.26	0.33
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.14	0.08	0.11	0.14	0.08	0.12
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.13	0.06未満	0.06未満	0.13	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.013	0.003	0.007	0.008	0.002	0.004
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	*	*	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.021	0.007	0.012	0.015	0.005	0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	0.003未満	0.003未満	*	*	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006	0.003	0.004	0.005	0.002	0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.035	0.004	0.014	0.014	0.009	0.011
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.05	0.01	0.02	0.05	0.01	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.9	4.4	5.5	6.2	4.6	5.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.3	4.7	6.3	9.0	4.6	6.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	28.4	18.9	23.4	26.0	19.1	23.2
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*	73	73	73
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000003	0.000002	0.000003	*	*	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.52	0.3未満	0.33	0.45	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.54	6.96	7.22	7.58	6.98	7.28
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	*	*	*	24.0	14.5	20.5
	電気伝導率	μ S/cm	84.0	51.8	70.0	84.8	56.1	70.7

給水栓

水質基準		基準 (浄水)	平田五丁目					
			最高	最低	平均			
	気温	*	32.1	5.3	18.6			
	水温	*	29.6	7.5	18.8			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.54	0.33	0.44			
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.41	0.26	0.33			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.14	0.08未満	0.11			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.13	0.06未満	0.06			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008	0.002	0.004			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	0.003未満	0.003未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.001	0.002			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015	0.005	0.009			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.003未満	0.003未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	0.002	0.003			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.05	0.02	0.03			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.7	4.3	5.4			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.2	4.5	6.3			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	26.5	20.4	23.6			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000003	0.000002	0.000002			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.45	0.3未満	0.3未満			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.60	6.99	7.29			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μ S/cm	88.0	56.2	71.3			

上北浄水場(由宇)

水質基準		基準 (浄水)	伏流水・第1・第2水源(浅井戸)			除マンガン装置		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	29.1	7.5	19.1	29.1	7.5	19.1
	水温	*	26.9	5.5	16.0	27.0	5.9	16.2
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	0.90	0.36	0.67
1	一般細菌	100個/ml以下	160	2	53	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	68	1	10	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.70	0.28	0.45	0.71	0.28	0.45
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13	0.08	0.11	0.15	0.08未満	0.10
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	*	*	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	*	*	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	*	*	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	*	*	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.063	0.001	0.019	0.001未満	0.001未満	0.001未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.3	4.4	6.6	8.5	4.8	6.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.5	2.9	4.6	6.8	4.8	5.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	46.3	25.5	35.0	43.1	26.4	35.5
40	蒸発残留物	500mg/L以下	94	94	94	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	*	*	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	*	*	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002	0.002	0.002	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	*	*	*
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	1.37	0.37	0.75	0.86	0.39	0.63
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.25	6.64	7.05	7.24	6.47	7.01
48	味	異常でないこと	*	*	*	*	*	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	6.9	0.8	2.3	1.2	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	1.64	0.05未満	0.20	0.26	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	42.0	23.0	35.1	*	*	*
	電気伝導率	μ S/cm	113	65.1	95.9	114	71.7	96.5

上北浄水場(由宇)

水質基準		基準 (浄水)	第3水源(浅井戸)			第4水源(浅井戸)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	29.1	7.5	18.5	29.1	7.5	18.5
	水温	*	18.1	15.4	16.7	19.1	13.8	16.3
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	*	*	*
1	一般細菌	100個/ml以下	3	0	2	2	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.40	0.27	0.33	0.26	0.19	0.22
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.19	0.14	0.16	0.19	0.14	0.16
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	*	*	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	*	*	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.004	0.003	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12.4	7.6	10.2	11.2	9.3	9.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.011	0.011	0.011	0.003	0.003	0.003
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.8	6.0	6.4	7.5	6.0	6.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	49.1	32.3	41.2	46.7	37.7	41.4
40	蒸発残留物	500mg/L以下	105	105	105	94	94	94
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.33	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.87	6.61	6.72	6.82	6.56	6.67
48	味	異常でないこと	*	*	*	*	*	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	49.5	39.0	45.5	47.5	35.0	41.8
	電気伝導率	μ S/cm	135	117	127	137	105	122

上北浄水・給水栓(由宇)

水質基準		基準 (浄水)	浄水(配水池)			給水栓(神東)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	29.1	7.5	19.1	28.9	6.2	18.1
	水温	*	23.4	7.0	16.8	26.0	6.3	16.3
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.81	0.48	0.68	0.53	0.25	0.36
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.43	0.23	0.30	0.44	0.24	0.30
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.17	0.11	0.14	0.17	0.12	0.14
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	0.001未満	0.001	0.005	0.001	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.001	0.001	0.004	0.002	0.003
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007	0.001	0.004	0.013	0.005	0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001	0.005	0.002	0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.004	0.002	0.003
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.015	0.008	0.011
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11.5	8.1	9.2	10.5	8.5	9.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.002	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.1	5.7	6.4	7.4	5.6	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	46.8	35.0	39.5	47.4	37.5	40.6
40	蒸発残留物	500mg/L以下	94	94	94	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	*	*	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	*	*	*
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.44	0.3未満	0.31	0.42	0.3未満	0.30
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.08	6.49	6.82	7.20	6.70	7.00
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	47.5	31.0	41.5	*	*	*
	電気伝導率	μ S/cm	131	95.2	114	133	102	117

水質基準		基準 (浄水)	給水栓					
			最高	最低	平均			
	気温	*	29.9	5.0	18.6			
	水温	*	28.5	4.8	17.3			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.38	0.12	0.23			
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.27	0.18	0.22			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.18	0.14	0.16			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.13	0.06未満	0.06			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.010	0.004	0.007			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.001	0.002			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.017	0.008	0.012			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.008	0.005	0.006			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	0.003	0.004			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002	0.001	0.002			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.01未満	0.02			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.3	4.3	4.8			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.1	4.1	4.5			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	15.8	13.3	14.8			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.64	0.36	0.45			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.68	6.88	7.29			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2度以下	0.07	0.05未満	0.05未満			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μ S/cm	57.6	45.4	50.3			

瀬田水源地(玖珂)

水質基準		基準 (浄水)	瀬田水源(浅井戸)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	29.7	4.4	17.7	27.9	4.0	16.4
	水温	*	20.9	13.6	17.4	20.4	11.8	16.4
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.64	0.51	0.55	0.46	0.39	0.43
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.77	0.64	0.71	0.76	0.57	0.65
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.17	0.12	0.14	0.16	0.13	0.14
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.013	0.009	0.011	0.003	0.001未満	0.001
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.008	0.005	0.007	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.0	7.5	7.8	9.0	6.6	7.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.1	4.9	6.0	6.4	4.3	5.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	43.6	38.4	40.7	43.4	31.7	36.0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	98	98	98	91	91	91
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.71	6.39	6.54	6.77	6.26	6.53
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.07	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	39.5	35.0	37.1	37.5	29.0	33.3
	電気伝導率	μ S/cm	115	104	111	106	87.9	98.1

玖珂給水栓

水質基準		基準 (浄水)	給水栓(谷津)			給水栓(野口)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	31.9	5.6	19.2	32.4	4.1	17.4
	水温	*	30.1	4.2	16.8	30.7	5.5	17.8
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.39	0.28	0.33	0.40	0.28	0.35
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.76	0.56	0.64	0.77	0.56	0.64
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.17	0.13	0.15	0.17	0.13	0.15
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005	0.003	0.004	0.013	0.005	0.008
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.014	0.005未満	0.009	0.027	0.012	0.016
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.7	6.4	7.3	8.8	6.3	7.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.4	4.2	5.3	6.5	4.3	5.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	38.3	30.4	34.6	42.7	31.0	35.0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*	*	*	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.30	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.83	6.38	6.65	6.79	6.32	6.64
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	*	*	*	*	*	*
	電気伝導率	μ S/cm	108	88.3	99.0	107	86.6	97.9

阿品浄水場

水質基準		基準 (浄水)	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	30.8	1.4	14.9	30.8	1.4	14.9
	水温	*	20.7	2.7	12.7	21.8	3.7	13.4
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	0.99	0.64	0.81
1	一般細菌	100個/ml以下	46	0	12	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	2	0	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.40	0.09	0.19	0.39	0.09	0.19
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	0.08未満	0.08未満	0.09	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.03	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.002	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.006	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.004	0.001未満	0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.005	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	0.002	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.041	0.001未満	0.020	0.002	0.001未満	0.001未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.0	2.4	3.3	4.4	2.7	3.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.7	2.0	2.6	3.0	2.2	2.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	24.1	10.2	16.6	20.2	10.5	15.9
40	蒸発残留物	500mg/L以下	46	46	46	45	45	45
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.72	0.3未満	0.41	1.08	0.3未満	0.43
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.36	6.80	7.03	7.35	6.87	7.08
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	2.0	0.5未満	1.1	0.9	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.12	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	18.0	10.5	14.4	18.0	10.0	14.5
	電気伝導率	μ S/cm	52.6	35.2	45.4	53.9	36.9	46.5

阿品給水栓

水質基準		基準 (浄水)	給水栓					
			最高	最低	平均			
	気温	*	31.2	3.8	19.4			
	水温	*	25.4	6.1	16.7			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.71	0.24	0.56			
1	一般細菌	100個/m以下	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.40	0.10	0.19			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	0.08未満	0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.013	0.002	0.007			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.008	0.003未満	0.004			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.017	0.004	0.010			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.010	0.003未満	0.005			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.002	0.003			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.003	0.001未満	0.002			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02	0.01	0.02			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.009	0.005未満	0.005未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.7	3.1	3.8			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005	0.001未満	0.001			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.0	2.4	2.7			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	22.6	11.8	16.8			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.78	0.3未満	0.39			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.34	6.96	7.14			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	0.6	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2度以下	0.05	0.05未満	0.05未満			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μ S/cm	51.4	40.5	46.4			

小瀬浄水場

水質基準		基準 (浄水)	水源(深井戸)			予備水源(浅井戸)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	30.9	6.9	18.3	30.9	6.9	18.3
	水温	*	14.7	14.4	14.6	17.8	16.1	16.9
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	*	*	*
1	一般細菌	100個/ml以下	1	0	0	11	0	4
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.54	0.49	0.51	2.65	1.42	2.16
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.24	0.22	0.23	0.11	0.09	0.10
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.03	0.01未満	0.02	0.03	0.02	0.03
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	*	*	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	*	*	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.034	0.001	0.018	0.005	0.003	0.004
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01未満	0.02
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16.8	15.6	16.2	13.3	10.8	12.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.003	0.001未満	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.3	8.4	9.6	9.9	7.4	8.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	19.5	16.9	18.5	157.4	83.6	127.3
40	蒸発残留物	500mg/L以下	89	89	89	158	158	158
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.008	0.008	0.008
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.72	0.37	0.54
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.85	6.75	6.82	6.45	6.06	6.19
48	味	異常でないこと	*	*	*	*	*	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.41	0.05未満	0.12
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	33.0	28.0	31.0	110.5	71.0	89.9
	電気伝導率	μ S/cm	118	99.6	106	372	277	322

小瀬浄水・給水栓

水質基準		基準 (浄水)	浄水(配水池)			給水栓		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	30.9	6.3	17.9	30.9	4.4	17.4
	水温	*	17.4	14.2	15.7	24.8	9.6	16.8
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.57	0.42	0.48	0.56	0.41	0.48
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.56	0.43	0.51	0.56	0.41	0.50
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.24	0.18	0.22	0.25	0.17	0.23
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.03	0.01未満	0.02	0.03	0.01未満	0.02
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.003	0.002	0.002
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	17.8	14.3	16.5	17.7	15.7	16.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.7	8.4	9.8	10.7	7.9	9.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	20.0	16.9	18.5	19.7	16.9	18.5
40	蒸発残留物	500mg/L以下	89	89	89	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	*	*	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002	0.002	0.002	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	*	*	*
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.63	6.80	7.23	7.56	6.74	7.27
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	35.0	30.0	32.2	*	*	*
	電気伝導率	μ S/cm	122	94.8	107	121	97.1	105

高森南浄水場(周東)

水質基準		基準 (浄水)	第1水源(深井戸)			第2水源(深井戸)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	30.9	4.7	17.3	30.9	4.7	17.3
	水温	*	24.8	7.2	16.5	25.7	6.2	16.1
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	*	*	*
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	13	0	5
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.68	0.51	0.57	0.74	0.52	0.60
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.17	0.15	0.16	0.19	0.16	0.17
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	*	*	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	*	*	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.010	0.002	0.006	0.009	0.006	0.008
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.010	0.005未満	0.005	0.011	0.006	0.009
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.4	6.0	6.9	7.4	5.6	6.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.7	4.4	4.6	5.2	4.3	4.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	28.7	24.6	27.1	30.4	24.7	27.0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	81	81	81	81	81	81
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.008	0.008	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.32	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.93	6.63	6.76	6.94	6.67	6.79
48	味	異常でないこと	*	*	*	*	*	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.14	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	29.0	24.0	26.4	30.0	25.0	27.4
	電気伝導率	μ S/cm	87.9	80.9	84.3	88.7	80.8	84.2

高森南浄水場(周東)

水質基準		基準 (浄水)	第3水源(浅井戸)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	30.9	4.7	17.3	29.6	6.3	18.2
	水温	*	27.5	6.8	16.8	27.0	5.9	16.5
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	0.48	0.34	0.42
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.69	0.53	0.60	0.82	0.41	0.57
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.18	0.14	0.16	0.16	0.12	0.15
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.002	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.003	0.001未満	0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	0.001	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.014	0.009	0.012	0.002	0.001未満	0.001未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.009	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.4	6.2	6.9	8.4	5.0	6.8
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.5	4.4	4.8	6.0	3.4	4.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	30.3	24.4	27.0	35.5	20.0	27.4
40	蒸発残留物	500mg/L以下	85	85	85	80	80	80
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.32	0.3未満	0.3未満	0.33	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.89	6.59	6.71	7.19	6.49	6.78
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.28	0.05未満	0.07	0.06	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	30.0	25.5	26.9	41.5	22.0	28.3
	電気伝導率	μ S/cm	88.5	82.1	84.8	108	68.1	81.6

周東給水栓

水質基準		基準 (浄水)	給水栓					
			最高	最低	平均			
	気温	*	29.6	4.7	17.5			
	水温	*	26.8	7.2	17.3			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.45	0.26	0.37			
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.84	0.40	0.57			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.18	0.12	0.15			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満			
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	0.001未満	0.002			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満			
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満			
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01未満			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.4	5.2	6.8			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.1	3.4	4.5			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	32.5	21.6	26.2			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.33	0.3未満	0.3未満			
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.94	6.43	6.72			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	0.6	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2度以下	0.08	0.05未満	0.05未満			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μ S/cm	90.7	67.6	80.5			

美和東部浄水場

水質基準		基準 (浄水)	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	31.6	0.3	16.1	31.6	0.3	16.1
	水温	*	23.2	4.2	13.6	24.1	4.5	14.4
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	0.98	0.56	0.77
1	一般細菌	100個/ml以下	180	10	70	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	29	3	13	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.39	0.17	0.24	0.42	0.17	0.25
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.09	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.077	0.001	0.036	0.004	0.001	0.003
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.8	3.2	3.9	4.9	3.4	4.1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.2	2.2	2.6	3.5	2.4	2.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	22.7	14.0	18.0	21.3	14.4	18.1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	43	43	43	41	41	41
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.003	0.003	0.003
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.54	0.3未満	0.37	0.51	0.3未満	0.32
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.13	6.37	6.79	7.14	6.44	6.89
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1.8	0.6	1.1	1.3	0.5未満	0.6
51	濁度	2度以下	0.49	0.05未満	0.17	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	23.0	13.0	17.9	22.5	14.0	18.3
	電気伝導率	μ S/cm	63.3	34.7	49.4	64.2	39.3	52.3

美和東部給水栓

水質基準		基準 (浄水)	給水栓					
			最高	最低	平均			
	気温	*	30.2	4.7	17.0			
	水温	*	27.9	5.8	16.2			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.68	0.40	0.51			
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.41	0.18	0.26			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.09	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007	0.001	0.004			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007	0.003未満	0.003			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010	0.002	0.006			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	0.003未満	0.003			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	0.001	0.002			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.004	0.002	0.003			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.010	0.005未満	0.007			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.8	3.5	4.2			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.5	2.5	2.9			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	22.0	14.2	18.1			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.57	0.3未満	0.32			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.22	6.61	7.01			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	1.1	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μ S/cm	62.7	38.4	51.8			

美和西部浄水場

水質基準		基準 (浄水)	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	30.8	4.4	17.0	30.8	4.4	17.0
	水温	*	22.3	1.9	12.3	29.0	3.4	16.0
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	0.64	0.20	0.45
1	一般細菌	100個/ml以下	190	42	112	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	110	22	46	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.31	0.12	0.18	0.29	0.11	0.19
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.19	0.11	0.15	0.19	0.12	0.15
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.09	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.015	0.004	0.010
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.010	0.003未満	0.006
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.018	0.006	0.013
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.006	0.003未満	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	0.003	0.002	0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.058	0.001未満	0.029	0.008	0.005	0.007
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.08	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.09	0.03	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007	0.005未満	0.005
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.0	3.5	4.5	5.6	4.0	4.8
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.015	0.005	0.008	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.6	2.4	2.9	4.0	2.6	3.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	22.1	13.5	18.1	22.0	15.1	17.8
40	蒸発残留物	500mg/L以下	46	46	46	45	45	45
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.98	0.41	0.72	0.86	0.33	0.57
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.64	7.04	7.35	7.50	6.98	7.27
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	6.5	1.5	3.5	0.9	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	1.85	0.21	0.78	0.06	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	25.5	13.0	20.5	24.0	16.5	19.8
	電気伝導率	μ S/cm	64.3	41.3	52.4	62.8	40.3	53.4

美和西部給水栓

水質基準		基準 (浄水)	給水栓					
			最高	最低	平均			
	気温	*	31.0	6.9	18.0			
	水温	*	30.5	7.1	17.7			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.71	0.16	0.45			
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.32	0.11	0.20			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.19	0.10	0.15			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.09	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.017	0.005	0.012			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009	0.003未満	0.005			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.020	0.007	0.014			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.012	0.004	0.008			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	0.002	0.003			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002	0.001	0.002			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01未満			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.6	4.0	4.9			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.003	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.0	2.5	3.3			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	22.5	14.6	18.2			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.98	0.33	0.58			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.55	7.01	7.30			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	1.1	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2度以下	0.08	0.05未満	0.05未満			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μ S/cm	62.7	41.7	53.4			

秋掛浄水場(美和)

	水質基準	基準 (浄水)	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	30.0	0.9	14.9	30.0	0.9	14.9
	水温	*	21.6	3.7	12.1	22.8	3.4	12.7
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	0.88	0.37	0.61
1	一般細菌	100個/ml以下	130	20	54	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	71	5	18	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.39	0.15	0.25	0.43	0.16	0.26
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.15	0.10	0.12	0.14	0.08	0.11
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.015	0.003	0.008
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.015	0.003未満	0.006
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.017	0.004	0.010
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.013	0.003未満	0.005
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	0.002	0.001	0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.128	0.001未満	0.049	0.006	0.003	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.01	0.02	0.02	0.01未満	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.04	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.1	3.4	4.5	6.0	4.0	5.1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.6	2.5	3.0	6.6	3.7	4.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	13.0	8.8	11.2	13.1	8.6	11.2
40	蒸発残留物	500mg/L以下	43	43	43	42	42	42
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.82	0.40	0.62	0.66	0.3未満	0.33
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.47	6.19	7.09	7.38	6.64	7.01
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	3.5	1.5	2.4	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.75	0.11	0.43	0.06	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	19.0	11.5	14.7	17.5	10.0	13.2
	電気伝導率	μ S/cm	49.9	36.3	41.6	52.5	37.5	44.6

秋掛給水栓(美和)

水質基準		基準 (浄水)	給水栓					
			最高	最低	平均			
	気温	*	30.3	3.1	15.5			
	水温	*	22.6	4.9	13.9			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.50	0.21	0.33			
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.41	0.17	0.26			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.14	0.09	0.11			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.016	0.005	0.011			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009	0.003未満	0.004			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.019	0.007	0.013			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.014	0.003未満	0.008			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	0.002	0.003			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002	0.001	0.002			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.01未満	0.01			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03	0.02	0.02			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.9	4.0	5.2			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.6	4.0	4.9			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	12.7	8.9	11.5			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.47	0.3未満	0.3未満			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.27	6.70	7.07			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	0.7	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μ S/cm	50.5	38.7	45.3			

波野中浄水場(本郷)

水質基準		基準 (浄水)	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	26.6	-1.2	13.5	26.6	-1.2	13.5
	水温	*	21.8	2.2	11.6	22.0	1.8	11.5
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	0.57	0.17	0.42
1	一般細菌	100個/ml以下	120	5	61	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	150	0	18	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.26	0.09	0.15	0.27	0.10	0.16
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.005	0.001未満	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.005	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.006	0.001未満	0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	0.002	0.001未満	0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.084	0.009	0.038	0.006	0.004	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01	0.03	0.01	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.008	0.006	0.007	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.0	3.3	3.5	4.4	3.5	3.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.002	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.2	2.1	2.6	4.0	3.2	3.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	18.6	12.5	15.4	18.3	13.9	16.1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	50	50	50	49	49	49
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	1.42	0.3未満	0.45	0.82	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.30	6.84	7.13	7.25	6.78	7.09
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	6.5	0.5	1.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	3.61	0.16	0.78	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	22.0	10.0	15.6	22.5	11.0	15.6
	電気伝導率	μ S/cm	50.9	34.5	42.6	51.0	37.8	45.2

波野中給水栓(本郷)

水質基準		基準 (浄水)	給水栓					
			最高	最低	平均			
	気温	*	30.1	0.1	15.5			
	水温	*	28.5	4.8	16.7			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.41	0.25	0.37			
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.24	0.09	0.15			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008	0.001	0.005			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.003未満	0.003未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.013	0.002	0.008			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.003未満	0.003未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.001	0.003			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.007	0.005	0.006			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.02	0.02			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.5	3.6	4.0			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.8	3.2	3.5			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	19.0	14.6	16.3			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.29	6.85	7.14			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μ S/cm	52.4	39.4	46.3			

本郷浄水場(本郷)

水質基準		基準 (浄水)	第1水源(深井戸)			第2水源(深井戸)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	24.9	3.2	15.2	24.9	3.2	15.2
	水温	*	18.4	13.6	16.3	17.1	16.8	17.0
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	*	*	*
1	一般細菌	100個/ml以下	9	0	2	3	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.36	0.32	0.35	0.04	0.01	0.02
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.18	0.11	0.14	0.25	0.20	0.22
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	*	*	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	*	*	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005	0.001未満	0.003	0.004	0.001未満	0.002
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.4	5.2	5.3	7.5	6.9	7.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004	0.003	0.004
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.6	3.3	3.5	3.6	3.0	3.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	53.0	47.1	49.9	33.8	30.9	32.7
40	蒸発残留物	500mg/L以下	104	104	104	107	107	107
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.68	6.45	6.54	7.09	7.01	7.05
48	味	異常でないこと	*	*	*	*	*	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2.2	0.5未満	0.6
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.82	0.05未満	0.21
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	48.8	43.0	46.5	37.0	33.0	35.1
	電気伝導率	μ S/cm	115	96.4	107	95.3	81.3	88.4

本郷浄水場(本郷)

水質基準		基準 (浄水)	第3水源(深井戸)			第4水源(深井戸)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	24.9	3.2	15.2	24.9	3.2	15.2
	水温	*	19.2	10.9	15.6	22.5	7.5	16.3
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	*	*	*
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	15	0	5
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.03	0.01	0.02	1.50	0.01	0.96
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.10	0.08未満	0.08未満	0.11	0.09	0.10
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	*	*	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	*	*	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.004	0.001	0.003	0.002	0.001未満	0.001
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.1	7.6	7.9	10.3	9.2	9.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.6	3.1	3.3	4.2	3.5	3.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	65.4	57.0	60.9	34.5	28.8	32.4
40	蒸発残留物	500mg/L以下	127	127	127	102	102	102
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.87	6.69	6.81	6.52	6.45	6.48
48	味	異常でないこと	*	*	*	*	*	*
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	69.0	53.0	63.9	35.0	32.0	34.0
	電気伝導率	μ S/cm	155	122	141	115	95.0	105

本郷浄水・給水栓(本郷)

水質基準		基準 (浄水)	浄水(配水池)			給水栓		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	29.1	3.2	16.4	33.3	4.7	18.2
	水温	*	22.6	14.1	17.6	29.7	7.4	18.3
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.63	0.44	0.55	0.56	0.29	0.46
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	0.001未満	0.002	0.002	0.001未満	0.002
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.66	0.16	0.44	0.61	0.16	0.45
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.23	0.11	0.15	0.20	0.11	0.14
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.057	0.001	0.015	0.013	0.003	0.009
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.052	0.020	0.030
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.0	6.5	7.3	7.8	6.4	7.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.0	3.2	3.7	4.0	3.3	3.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	46.7	35.4	40.6	43.4	35.8	39.4
40	蒸発残留物	500mg/L以下	103	103	103	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	*	*	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	*	*	*
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.04	6.38	6.70	7.01	6.48	6.79
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	54.0	30.0	43.1	*	*	*
	電気伝導率	μ S/cm	123	93.2	104	117	90.1	102

波野原浄水場(本郷)

水質基準		基準 (浄水)	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	28.9	-0.1	15.0	28.4	-0.1	14.4
	水温	*	20.5	2.6	11.2	25.6	1.8	14.0
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	0.93	0.22	0.48
1	一般細菌	100個/ml以下	200	4	53	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	110	1	18	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.17	0.07	0.11	0.18	0.06	0.11
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.020	0.005	0.014
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.010	0.003未満	0.007
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.024	0.007	0.017
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.011	0.006	0.008
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	0.004	0.002	0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.073	0.002	0.029	0.003	0.001	0.002
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.01未満	0.02	0.03	0.01	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.2	3.5	3.8	4.9	4.0	4.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.0	2.1	2.6	4.0	3.4	3.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	12.4	9.3	11.2	13.0	10.4	11.6
40	蒸発残留物	500mg/L以下	47	47	47	43	43	43
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	1.38	0.3未満	0.40	0.41	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.25	6.77	7.05	7.19	6.64	6.99
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	7.3	0.6	2.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	4.32	0.09	0.69	0.15	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	17.0	11.5	13.5	16.0	10.5	12.9
	電気伝導率	μ S/cm	43.2	33.0	36.7	43.1	34.4	38.8

波野原給水栓(本郷)

水質基準		基準 (浄水)	給水栓					
			最高	最低	平均			
	気温	*	31.5	-0.6	15.2			
	水温	*	27.0	2.9	16.4			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.63	0.16	0.40			
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.18	0.06	0.11			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	0.08未満	0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.022	0.008	0.016			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.010	0.003未満	0.007			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.026	0.011	0.020			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.012	0.006	0.009			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	0.003	0.004			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.003	0.001未満	0.002			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.01	0.02			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.0	4.0	4.4			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.0	3.4	3.8			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	13.1	9.9	11.4			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.40	0.3未満	0.3未満			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.17	6.63	6.98			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2度以下	0.13	0.05未満	0.05未満			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μ S/cm	45.0	34.7	39.1			

宇塚浄水場(本郷)

水質基準		基準 (浄水)	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	30.5	-0.7	16.5	32.1	-0.7	16.2
	水温	*	22.1	3.8	13.1	26.5	3.4	15.2
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	0.86	0.29	0.53
1	一般細菌	100個/ml以下	120	4	49	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	78	0	14	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.62	0.16	0.27	0.51	0.19	0.27
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.008	0.001	0.004
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.006	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.011	0.002	0.006
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.004	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	0.003	0.001	0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.096	0.007	0.046	0.017	0.003	0.008
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.01	0.02	0.04	0.03	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.007	0.005未満	0.005未満	0.007	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.4	4.2	4.7	5.7	4.5	5.0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.003	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.2	2.1	2.7	4.6	3.4	4.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	31.5	19.4	25.5	30.0	19.2	25.3
40	蒸発残留物	500mg/L以下	60	60	60	57	57	57
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	1.17	0.3未満	0.3未満	0.34	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.69	7.07	7.41	7.54	6.96	7.28
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	8.0	0.7	2.0	0.6	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	2.09	0.08	0.48	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	35.5	20.5	25.7	32.0	17.5	24.6
	電気伝導率	μ S/cm	73.8	41.3	62.3	74.1	55.6	66.0

宇塚給水栓(本郷)

水質基準		基準 (浄水)	給水栓					
			最高	最低	平均			
	気温	*	30.7	0.2	16.7			
	水温	*	30.4	4.8	17.7			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.72	0.14	0.36			
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.43	0.19	0.26			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08	0.08未満	0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.013	0.003	0.007			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009	0.003未満	0.005			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.018	0.005	0.011			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	0.003	0.004			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.002	0.003			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.008	0.002	0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.06	0.03	0.04			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.4	4.0	4.9			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.3	3.7	4.0			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	29.2	19.2	24.1			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.41	6.90	7.21			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	0.7	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2度以下	0.06	0.05未満	0.05未満			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μ S/cm	78.4	53.2	65.6			

河山浄水場(美川)

水質基準		基準 (浄水)	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	27.8	2.6	16.3	27.8	2.6	16.3
	水温	*	21.5	2.8	11.4	23.4	3.0	12.6
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	0.70	0.40	0.55
1	一般細菌	100個/ml以下	74	14	42	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	82	0	19	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.26	0.08	0.13	0.28	0.06	0.12
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.004	0.001未満	0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.004	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.005	0.001未満	0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.003	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	0.001	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.050	0.002	0.026	0.005	0.002	0.004
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.04	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.8	3.5	4.2	4.9	3.3	4.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.003	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.8	2.2	2.5	3.0	2.4	2.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	19.0	12.3	15.7	17.6	11.4	15.2
40	蒸発残留物	500mg/L以下	44	44	44	45	45	45
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.49	0.3未満	0.36	0.72	0.3未満	0.34
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.58	6.93	7.26	7.72	7.08	7.40
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	2.9	0.8	1.8	1.1	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	1.87	0.19	0.84	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	23.0	13.0	17.7	21.0	14.4	18.2
	電気伝導率	μ S/cm	55.2	37.1	45.4	53.2	39.3	45.8

河山給水栓(美川)

水質基準		基準 (浄水)	給水栓					
			最高	最低	平均			
	気温	*	30.7	4.7	17.1			
	水温	*	29.5	5.0	17.4			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.59	0.20	0.44			
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.33	0.07	0.12			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.011	0.003	0.007			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007	0.003未満	0.003			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.014	0.005	0.010			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	0.003未満	0.004			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	0.002	0.003			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.9	3.6	4.4			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.1	2.3	2.7			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	17.6	13.3	15.7			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.55	0.3未満	0.3未満			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.76	6.98	7.43			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	0.6	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μ S/cm	56.5	36.1	46.6			

南桑浄水場(美川)

水質基準		基準 (浄水)	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	27.6	2.0	15.0	27.6	2.0	15.0
	水温	*	21.9	2.9	12.2	25.5	3.0	13.9
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	0.69	0.35	0.49
1	一般細菌	100個/ml以下	140	10	65	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	110	1	32	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.44	0.16	0.23	0.50	0.15	0.24
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.006	0.001	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.005	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.008	0.001	0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.006	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	0.002	0.001未満	0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.106	0.001未満	0.042	0.001未満	0.001未満	0.001未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.0	3.3	4.2	5.3	3.8	4.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.004	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.0	2.2	2.5	3.2	2.4	2.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	24.4	13.4	18.9	27.6	14.9	19.8
40	蒸発残留物	500mg/L以下	43	43	43	45	45	45
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.50	0.3未満	0.34	0.57	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.70	7.06	7.39	7.70	7.16	7.50
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	3.1	0.7	1.6	0.6	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	1.12	0.05	0.40	0.05	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	22.5	12.5	19.0	25.0	16.0	20.2
	電気伝導率	μ S/cm	68.9	40.4	53.8	68.1	40.3	54.7

南桑給水栓(美川)

水質基準		基準 (浄水)	給水栓					
			最高	最低	平均			
	気温	*	31.3	1.4	15.3			
	水温	*	28.5	5.9	16.4			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.67	0.27	0.41			
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.52	0.14	0.23			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08	0.08未満	0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008	0.002	0.005			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	0.003未満	0.003未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010	0.003	0.007			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	0.003未満	0.003未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	0.001	0.002			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.004	0.004	0.004			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.2	3.9	4.5			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.2	2.4	2.8			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	24.6	14.2	19.1			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.54	0.3未満	0.31			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.76	7.11	7.49			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	0.6	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μ S/cm	65.9	41.8	54.8			

広瀬浄水場(錦)

水質基準		基準 (浄水)	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	32.2	0.1	18.8	32.2	0.1	18.8
	水温	*	22.9	1.3	12.3	26.2	4.1	15.1
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	0.73	0.42	0.55
1	一般細菌	100個/ml以下	100	5	41	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	25	0	12	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.34	0.13	0.22	0.28	0.10	0.19
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.007	0.001	0.004
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.004	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.011	0.002	0.006
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.003	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	0.003	0.001	0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.090	0.003	0.029	0.002	0.001未満	0.001
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.008	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3.4	2.6	3.1	3.6	2.9	3.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.8	2.2	2.6	3.2	2.4	2.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	17.6	11.6	14.8	16.9	11.6	14.9
40	蒸発残留物	500mg/L以下	39	39	39	29	29	29
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.80	0.3未満	0.42	0.45	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.50	6.86	7.24	7.75	7.05	7.33
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	3.2	0.7	1.7	0.6	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	1.09	0.05未満	0.28	0.08	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	20.0	10.0	15.3	18.5	9.5	14.0
	電気伝導率	μ S/cm	50.3	32.4	41.4	50.0	33.8	42.3

広瀬給水栓(錦)

水質基準		基準 (浄水)	給水栓					
			最高	最低	平均			
	気温	*	32.8	2.1	18.6			
	水温	*	27.0	4.2	16.1			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.81	0.35	0.48			
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.27	0.10	0.19			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.009	0.002	0.005			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.003	0.004			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.014	0.003	0.008			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.003未満	0.003未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.001	0.003			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.003	0.001未満	0.001未満			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3.6	2.9	3.3			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.1	2.4	2.7			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	16.6	10.6	14.6			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.50	0.3未満	0.3未満			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.73	7.01	7.30			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μ S/cm	48.7	35.8	42.5			

向峠浄水場(錦)

水質基準		基準 (浄水)	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	29.4	2.5	17.3	29.4	0.4	16.6
	水温	*	19.1	4.2	10.6	22.3	2.7	13.1
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	0.46	0.30	0.36
1	一般細菌	100個/ml以下	98	7	47	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	74	0	22	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.57	0.26	0.37	0.45	0.24	0.33
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.39	0.24	0.32	0.38	0.21	0.31
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.009	0.001	0.005
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.004	0.003未満	0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.002	0.001	0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.017	0.004	0.010
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.004	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	0.006	0.002	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.070	0.001未満	0.023	0.004	0.001	0.002
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.05	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.5	3.4	3.9	4.8	3.5	4.1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.0	2.7	3.8	6.0	3.4	3.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	11.9	9.6	10.8	13.3	8.1	11.0
40	蒸発残留物	500mg/L以下	37	37	37	40	40	40
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.003	0.003	0.003
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	1.02	0.3未満	0.49	0.50	0.3未満	0.35
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.41	6.75	7.12	7.47	6.85	7.12
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	3.7	1.0	1.8	1.0	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.68	0.05未満	0.13	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	14.0	5.5	9.9	15.5	5.5	10.4
	電気伝導率	μ S/cm	42.2	31.1	37.1	44.4	31.8	38.4

向峠給水栓(錦)

水質基準		基準 (浄水)	給水栓					
			最高	最低	平均			
	気温	*	33.5	1.1	17.4			
	水温	*	26.4	4.2	15.7			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.38	0.18	0.30			
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.45	0.25	0.33			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.37	0.21	0.30			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008	0.002	0.005			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003未満	0.003未満			
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.001	0.002			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015	0.006	0.010			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	0.003未満	0.003未満			
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	0.002	0.004			
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.004	0.001未満	0.002			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01未満			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.0	3.5	4.2			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.003	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.0	3.4	3.9			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	13.7	8.9	11.0			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.47	0.3未満	0.35			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.46	6.77	7.10			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	1.2	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μ S/cm	47.8	33.1	39.4			

宇佐郷浄水場(錦)

水質基準		基準 (浄水)	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	32.4	3.4	17.9	31.3	3.6	16.4
	水温	*	21.0	4.2	11.7	27.7	2.7	15.3
	残留塩素	0.1mg/L以上	*	*	*	0.49	0.24	0.39
1	一般細菌	100個/ml以下	220	7	84	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	55	0	17	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.04	0.45	0.68	0.93	0.47	0.65
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.34	0.21	0.28	0.34	0.20	0.28
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	0.008	0.002	0.005
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.007	0.003	0.005
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.003	0.002	0.003
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.017	0.007	0.013
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	0.005	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	0.006	0.003	0.005
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.094	0.001未満	0.032	0.004	0.001未満	0.002
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.01未満	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.4	4.0	5.5	7.4	4.4	5.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.002	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.6	4.0	6.5	9.6	4.6	6.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	17.4	10.2	13.7	16.4	10.6	14.2
40	蒸発残留物	500mg/L以下	45	45	45	50	50	50
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	1.00	0.31	0.51	0.65	0.3未満	0.35
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.42	6.80	7.14	7.42	6.86	7.12
48	味	異常でないこと	*	*	*	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	4.0	1.1	2.1	0.6	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.95	0.05未満	0.25	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	16.0	6.0	10.8	15.0	7.0	11.3
	電気伝導率	μ S/cm	67.6	36.6	50.5	62.5	39.0	52.1

宇佐郷給水栓(錦)

水質基準		基準 (浄水)	給水栓					
			最高	最低	平均			
	気温	*	34.5	4.3	18.6			
	水温	*	31.6	2.3	17.6			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.43	0.15	0.33			
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.93	0.48	0.64			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.34	0.20	0.28			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.010	0.002	0.006			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	0.003	0.004			
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	0.002	0.003			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.020	0.007	0.014			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	0.003未満	0.003未満			
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.007	0.003	0.005			
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.003	0.001	0.002			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01未満			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.007	0.005未満	0.005未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.3	4.5	5.8			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.7	4.7	6.7			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	16.4	11.0	13.9			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*			
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*			
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.62	0.3未満	0.36			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.41	6.80	7.10			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	0.6	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	アルカリ度	mg/L	*	*	*			
	電気伝導率	μ S/cm	65.3	38.8	53.9			

高台団地

水質基準		基準 (浄水)	桜地蔵団地			旭ヶ丘団地		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	29.5	3.0	19.9	29.0	4.7	20.3
	水温	*	30.6	4.2	17.9	28.4	6.5	17.5
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.56	0.23	0.42	0.49	0.29	0.41
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004	0.001未満	0.002
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.41	0.26	0.34	0.42	0.26	0.34
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13	0.11	0.12	0.13	0.10	0.12
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.21	0.06未満	0.10	0.21	0.06未満	0.10
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.010	0.003	0.006	0.006	0.003	0.005
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.016	0.005	0.009	0.010	0.007	0.008
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.006	0.002	0.004	0.004	0.001	0.002
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.06	0.01	0.04	0.06	0.01	0.04
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.1	5.1	5.5	6.0	5.1	5.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.9	5.1	6.1	8.0	5.2	6.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	30.1	20.2	24.8	26.7	20.6	24.3
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*	*	*	*
42	ジオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.56	0.3未満	0.35	0.47	0.3未満	0.33
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.45	6.94	7.17	7.53	6.96	7.24
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.09	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	*	*	*	*	*	*
	電気伝導率	μ S/cm	78.1	58.2	67.6	84.9	59.5	70.7

高台団地

水質基準		基準 (浄水)	山手ブロック(桜ヶ丘団地)			平田第一ブロック		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	29.1	3.6	19.3	29.8	1.8	17.9
	水温	*	28.7	6.3	17.5	29.4	6.8	17.8
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.52	0.20	0.39	0.47	0.19	0.32
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.42	0.26	0.34	0.43	0.26	0.34
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13	0.10	0.12	0.13	0.10	0.12
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.21	0.06未満	0.10	0.21	0.06未満	0.10
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	0.003	0.005	0.007	0.004	0.005
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010	0.007	0.008	0.011	0.008	0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.004	0.001	0.002	0.015	0.002	0.007
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.06	0.01	0.03	0.06	0.01	0.04
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.04	0.01未満	0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.009	0.005	0.007
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.0	5.1	5.5	6.0	5.0	5.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.9	5.2	6.2	8.0	5.2	6.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	28.4	21.0	24.6	28.9	19.8	24.6
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*	*	*	*
42	ジェオスミン	0.0001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.48	0.3未満	0.34	0.48	0.3未満	0.34
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.50	6.97	7.22	7.55	6.97	7.27
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	*	*	*	*	*	*
	電気伝導率	μ S/cm	78.9	60.1	69.9	75.3	59.4	68.4

高台団地

水質基準		基準 (浄水)	梅が丘団地			トーヨド団地		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	28.4	3.1	18.1	30.0	4.8	18.7
	水温	*	31.7	7.7	20.0	29.6	2.7	17.4
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.40	0.14	0.28	0.47	0.22	0.34
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.43	0.27	0.34	0.43	0.26	0.34
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13	0.10	0.12	0.13	0.10	0.12
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.21	0.06未満	0.10	0.21	0.06未満	0.10
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008	0.003	0.005	0.007	0.004	0.005
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.014	0.006	0.009	0.012	0.008	0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.003	0.002	0.003	0.004	0.001	0.002
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.06	0.01	0.04	0.06	0.01	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.06	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.9	5.1	5.5	5.8	5.1	5.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.9	5.3	6.2	8.0	5.2	6.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	27.5	20.5	24.7	26.7	20.6	24.3
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*	*	*	*
42	ジェオスミン	0.0001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.48	0.3未満	0.35	0.48	0.3未満	0.34
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.60	7.07	7.34	7.55	7.04	7.30
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.08	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	*	*	*	*	*	*
	電気伝導率	μ S/cm	78.4	60.6	70.6	75.7	61.2	68.9

高台団地

水質基準		基準 (浄水)	東光寺統合施設			尾津一の谷団地		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	30.3	1.4	18.0	30.2	1.9	18.5
	水温	*	30.1	6.4	18.1	29.6	6.8	17.9
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.48	0.23	0.37	0.49	0.23	0.38
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.43	0.26	0.34	0.42	0.26	0.34
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13	0.11	0.12	0.13	0.10	0.12
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.21	0.06未満	0.10	0.21	0.06未満	0.10
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.012	0.008	0.009	0.010	0.008	0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.004	0.002	0.003	0.008	0.002	0.004
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.07	0.01	0.04	0.06	0.01	0.04
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.1	5.0	5.6	6.0	4.9	5.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.9	5.2	6.2	7.7	5.2	6.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	29.1	20.1	24.8	28.7	20.5	24.6
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*	*	*	*
42	ジェオスミン	0.0001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.48	0.3未満	0.33	0.49	0.3未満	0.34
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.50	6.89	7.23	7.54	6.97	7.26
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	*	*	*	*	*	*
	電気伝導率	μ S/cm	74.3	61.3	69.2	76.8	60.6	68.7

高台団地

水質基準		基準 (浄水)	第三ブロック			黒磯団地		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	29.2	2.2	17.6	28.3	3.8	19.3
	水温	*	32.5	7.1	19.8	30.6	7.8	19.1
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.45	0.17	0.32	0.37	0.15	0.23
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.006	0.001未満	0.004
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.43	0.27	0.34	0.43	0.26	0.34
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13	0.11	0.12	0.13	0.10	0.12
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.21	0.06未満	0.10	0.21	0.06未満	0.10
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007	0.003	0.005	0.009	0.005	0.007
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.012	0.005	0.008	0.014	0.009	0.011
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.004	0.001未満	0.002	0.008	0.003	0.006
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.06	0.01	0.04	0.06	0.01	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01	0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.1	5.0	5.5	6.1	5.1	5.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.0	5.2	6.2	8.1	5.3	6.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	27.9	20.3	24.8	32.4	20.8	25.4
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*	*	*	*
42	ジオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.47	0.3未満	0.33	0.49	0.3未満	0.34
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.56	7.03	7.30	7.55	7.00	7.28
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	*	*	*	*	*	*
	電気伝導率	μ S/cm	77.0	61.1	69.3	77.6	60.6	68.7

高台団地

水質基準		基準 (浄水)	瀬戸海団地			萩原団地		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
	気温	*	27.9	2.8	17.6	28.9	1.7	17.6
	水温	*	28.9	9.1	19.1	27.7	6.9	17.4
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.42	0.19	0.30	0.45	0.21	0.32
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.43	0.27	0.34	0.42	0.26	0.34
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.14	0.11	0.12	0.14	0.10	0.12
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.21	0.06未満	0.10	0.21	0.06未満	0.10
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007	0.005	0.006	0.008	0.004	0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.012	0.009	0.010	0.013	0.008	0.010
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002	0.001	0.001	0.006	0.005	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.06	0.01	0.03	0.06	0.01	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.0	5.0	5.5	5.8	4.6	5.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.0	5.3	6.2	8.0	5.2	6.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	28.4	20.5	24.9	26.0	20.3	23.8
40	蒸発残留物	500mg/L以下	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	*	*	*	*	*	*
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/L以下	*	*	*	*	*	*
46	全有機炭素(TOC)	3mg/L以下	0.48	0.3未満	0.33	0.47	0.3未満	0.32
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.54	6.97	7.29	7.51	7.00	7.28
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.07	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	水質基準以外の項目							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	アルカリ度	mg/L	*	*	*	*	*	*
	電気伝導率	μ S/cm	78.7	61.1	70.2	77.0	60.9	68.5

4-2 水質管理目標設定項目

錦見浄水場

水質管理目標設定項目		目標値	錦川表流水(取水口)			1号ろ過水(量水井)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	*	*	*
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	*	*	*
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	0.31	0.04	0.18
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	26.1	16.3	22.8	27.0	17.0	24.1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.007	0.002	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	*	*	*
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	72	72	72	*	*	*
25	濁度	1度以下	15.48	0.42	2.48	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	7.32	6.93	7.11	7.29	6.83	7.05
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	*	*	*
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.04	0.01	0.02	0.04	0.01	0.02

錦見浄水場

水質管理目標設定項目		目標値	2号ろ過水(量水井)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	*	*	*	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	*	*	*	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	0.34	0.02	0.17	0.69	0.46	0.56
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	25.8	17.8	23.6	27.3	19.0	23.4
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	2.4	2.4	2.4
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	*	*	*	73	73	73
25	濁度	1度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	7.33	6.85	7.08	7.38	6.89	7.13
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	-2.76	-2.76	-2.76
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	*	*	*	7	0	2
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.04	0.01	0.02	0.05	0.01	0.03

給水栓

水質管理目標設定項目		目標値	御庄			阿品		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	*	*	*
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	*	*	*
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	*	*	*
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	0.56	0.31	0.45	0.38	0.38	0.38
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	25.5	19.1	22.9	21.8	21.8	21.8
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	*	*	*
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	濁度	1度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	7.41	6.89	7.14	7.21	7.21	7.21
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	*	*	*
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	2	0	1	1	1	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.05	0.01	0.02	*	*	*

給水栓

水質管理目標設定項目		目標値	和木町和木一丁目			牛野谷配水池		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	0.56	0.36	0.46	0.59	0.38	0.48
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	27.4	19.8	23.8	27.3	19.9	23.4
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	*	*	*	80	80	80
25	濁度	1度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	7.46	6.94	7.18	7.45	6.91	7.18
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	-2.61	-2.61	-2.61
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	1	0	0	*	*	*
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.05	0.01	0.02	0.05	0.01	0.02

給水栓

水質管理目標設定項目		目標値	通津			平田配水池		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	0.38	0.10	0.26	0.59	0.40	0.49
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	28.4	18.9	23.4	26.0	19.1	23.2
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	*	*	*	73	73	73
25	濁度	1度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	7.54	6.96	7.22	7.58	6.98	7.28
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	-2.55	-2.55	-2.55
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	9	0	3	*	*	*
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.05	0.01	0.02	0.05	0.01	0.02

給水栓

水質管理目標設定項目		目標値	平田五丁目					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.54	0.33	0.44			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	26.5	20.4	23.6			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
26	pH値	7.5程度	7.60	6.99	7.29			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	0	0	0			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.05	0.02	0.03			

上北浄水場(由宇)

水質管理目標設定項目		目標値	伏流水・第1・第2水源(浅井戸)			除マンガン装置		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.008	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	*	*	*
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	*	*	*
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	0.90	0.36	0.67
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	46.3	25.5	35.0	43.1	26.4	35.5
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	*	*	*
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	94	94	94	*	*	*
25	濁度	1度以下	1.64	0.05未満	0.20	0.26	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	7.25	6.64	7.05	7.24	6.47	7.01
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	*	*	*
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01

上北浄水場(由宇)

水質管理目標設定項目		目標値	第3水源(浅井戸)			第4水源(浅井戸)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	49.1	32.3	41.2	46.7	37.7	41.4
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.011	0.011	0.011	0.003	0.003	0.003
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	105	105	105	94	94	94
25	濁度	1度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	6.87	6.61	6.72	6.82	6.56	6.67
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	*	*	*
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

上北浄水・給水栓(由宇)

水質管理目標設定項目		目標値	浄水(配水池)			給水栓(神東)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	*	*	*
15	農薬類	1以下	1以下	1以下	1以下	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	0.81	0.48	0.68	0.53	0.25	0.36
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	46.8	35.0	39.5	47.4	37.5	40.6
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	10.9	10.9	10.9	*	*	*
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	94	94	94	*	*	*
25	濁度	1度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	7.08	6.49	6.82	7.20	6.70	7.00
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	-1.77	-1.77	-1.77	*	*	*
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	1	0	1	3	0	2
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.38	0.12	0.23			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	15.8	13.3	14.8			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.07	0.05未満	0.05未満			
26	pH値	7.5程度	7.68	6.88	7.29			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	3	0	1			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02	0.01未満	0.02			

瀬田水源地(玖珂)

水質管理目標設定項目		目標値	瀬田水源(浅井戸)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	0.64	0.51	0.55	0.46	0.39	0.43
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	43.6	38.4	40.7	43.4	31.7	36.0
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	14.2	14.2	14.2
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	98	98	98	91	91	91
25	濁度	1度以下	0.07	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	6.71	6.39	6.54	6.77	6.26	6.53
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	-2.37	-2.37	-2.37
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	*	*	*	1	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

玖珂給水栓

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓(谷津)			給水栓(野口)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	0.39	0.28	0.33	0.40	0.28	0.35
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	38.3	30.4	34.6	42.7	31.0	35.0
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	*	*	*	*	*	*
25	濁度	1度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	6.83	6.38	6.65	6.79	6.32	6.64
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	*	*	*
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	3	0	1	3	0	2
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

阿品浄水場

水質管理目標設定項目		目標値	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	0.99	0.64	0.81
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	24.1	10.2	16.6	20.2	10.5	15.9
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	2.3	2.3	2.3
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	46	46	46	45	45	45
25	濁度	1度以下	0.12	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	7.36	6.80	7.03	7.35	6.87	7.08
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	-2.91	-2.91	-2.91
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	*	*	*	6	1	3
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満

阿品給水栓

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.71	0.24	0.56			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	22.6	11.8	16.8			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.005	0.001未満	0.001			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.05	0.05未満	0.05未満			
26	pH値	7.5程度	7.34	6.96	7.14			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	2	0	1			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			

小瀬浄水場

水質管理目標設定項目		目標値	水源(深井戸)			予備水源(浅井戸)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	19.5	16.9	18.5	157.4	83.6	127.3
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	0.001未満	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	89	89	89	158	158	158
25	濁度	1度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.41	0.05未満	0.12
26	pH値	7.5程度	6.85	6.75	6.82	6.45	6.06	6.19
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	*	*	*
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満

小瀬浄水・給水栓

水質管理目標設定項目		目標値	浄水(配水池)			給水栓		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	0.57	0.42	0.48	0.56	0.41	0.48
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	20.0	16.9	18.5	19.7	16.9	18.5
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	3.4	3.4	3.4	*	*	*
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	89	89	89	*	*	*
25	濁度	1度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	7.63	6.80	7.23	7.56	6.74	7.27
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	-2.31	-2.31	-2.31	*	*	*
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	4	0	2	20	10	15
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満

高森南浄水場(周東)

水質管理目標設定項目		目標値	第1水源(深井戸)			第2水源(深井戸)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	28.7	24.6	27.1	30.4	24.7	27.0
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	81	81	81	81	81	81
25	濁度	1度以下	0.14	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	6.93	6.63	6.76	6.94	6.67	6.79
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	*	*	*
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

高森南浄水場(周東)

水質管理目標設定項目		目標値	第3水源(浅井戸)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	0.48	0.34	0.42
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	30.3	24.4	27.0	35.5	20.0	27.4
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	10.7	10.7	10.7
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	85	85	85	80	80	80
25	濁度	1度以下	0.28	0.05未満	0.07	0.06	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	6.89	6.59	6.71	7.19	6.49	6.78
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	-2.17	-2.17	-2.17
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	*	*	*	9	0	4
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満

周東給水栓

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.45	0.26	0.37			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	32.5	21.6	26.2			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.08	0.05未満	0.05未満			
26	pH値	7.5程度	6.94	6.43	6.72			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	4	0	2			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01未満			

美和東部浄水場

水質管理目標設定項目		目標値	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	0.98	0.56	0.77
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	22.7	14.0	18.0	21.3	14.4	18.1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	5.6	5.6	5.6
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	43	43	43	41	41	41
25	濁度	1度以下	0.49	0.05未満	0.17	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	7.13	6.37	6.79	7.14	6.44	6.89
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	-2.52	-2.52	-2.52
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	*	*	*	3	0	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

美和東部給水栓

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.68	0.40	0.51			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	22.0	14.2	18.1			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
26	pH値	7.5程度	7.22	6.61	7.01			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	4	0	2			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			

美和西部浄水場

水質管理目標設定項目		目標値	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001	0.001	0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.004	0.004	0.004
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	0.64	0.20	0.45
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	22.1	13.5	18.1	22.0	15.1	17.8
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.015	0.005	0.008	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	3.6	3.6	3.6
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	46	46	46	45	45	45
25	濁度	1度以下	1.85	0.21	0.78	0.06	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	7.64	7.04	7.35	7.50	6.98	7.27
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	-2.20	-2.20	-2.20
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	*	*	*	40	0	12
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.08	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満

美和西部給水栓

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L 以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下 (暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下 (暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.71	0.16	0.45			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	22.5	14.6	18.2			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.08	0.05未満	0.05未満			
26	pH値	7.5程度	7.55	7.01	7.30			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2,000個/ml 以下(暫定)	5	0	3			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			

秋掛浄水場(美和)

水質管理目標設定項目		目標値	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.008	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001	0.001	0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.002	0.002	0.002
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	0.88	0.37	0.61
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	13.0	8.8	11.2	13.1	8.6	11.2
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	4.0	4.0	4.0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	43	43	43	42	42	42
25	濁度	1度以下	0.75	0.11	0.43	0.06	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	7.47	6.19	7.09	7.38	6.64	7.01
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	-3.34	-3.34	-3.34
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	*	*	*	2	1	2
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.04	0.01	0.02	0.02	0.01未満	0.01

秋掛給水栓(美和)

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.008	0.004未満	0.004未満			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.50	0.21	0.33			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	12.7	8.9	11.5			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
26	pH値	7.5程度	7.27	6.70	7.07			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	2	0	1			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.03	0.01未満	0.01			

波野中浄水場(本郷)

水質管理目標設定項目		目標値	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	0.57	0.17	0.42
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	18.6	12.5	15.4	18.3	13.9	16.1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	2.4	2.4	2.4
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	50	50	50	49	49	49
25	濁度	1度以下	3.61	0.16	0.78	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	7.30	6.84	7.13	7.25	6.78	7.09
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	-2.81	-2.81	-2.81
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	*	*	*	1	0	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01	0.03	0.01	0.02

波野中給水栓(本郷)

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.41	0.25	0.37			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	19.0	14.6	16.3			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
26	pH値	7.5程度	7.29	6.85	7.14			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	19	0	6			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02	0.02	0.02			

本郷浄水場(本郷)

水質管理目標設定項目		目標値	第1水源(深井戸)			第2水源(深井戸)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	53.0	47.1	49.9	33.8	30.9	32.7
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004	0.003	0.004
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	104	104	104	107	107	107
25	濁度	1度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.82	0.05未満	0.21
26	pH値	7.5程度	6.68	6.45	6.54	7.09	7.01	7.05
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	*	*	*
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

本郷浄水場(本郷)

水質管理目標設定項目		目標値	第3水源(深井戸)			第4水源(深井戸)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	*	*	*
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	65.4	57.0	60.9	34.5	28.8	32.4
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	*	*	*
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	127	127	127	102	102	102
25	濁度	1度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	6.87	6.69	6.81	6.52	6.45	6.48
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	*	*	*
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	*	*	*	*	*	*
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

本郷浄水・給水栓(本郷)

水質管理目標設定項目		目標値	浄水(配水池)			給水栓		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	*	*	*
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	*	*
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	*	*	*
15	農薬類	1以下	*	*	*	*	*	*
16	残留塩素	1mg/L以下	0.63	0.44	0.55	0.56	0.29	0.46
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	46.7	35.4	40.6	43.4	35.8	39.4
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	10.6	10.6	10.6	*	*	*
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	103	103	103	*	*	*
25	濁度	1度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	7.04	6.38	6.70	7.01	6.48	6.79
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	-2.18	-2.18	-2.18	*	*	*
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	1	0	1	77	5	27
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

波野原浄水場(本郷)

水質管理目標設定項目		目標値	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001	0.001	0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.004	0.004	0.004
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	0.93	0.22	0.48
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	12.4	9.3	11.2	13.0	10.4	11.6
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	3.3	3.3	3.3
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	47	47	47	43	43	43
25	濁度	1度以下	4.32	0.09	0.69	0.15	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	7.25	6.77	7.05	7.19	6.64	6.99
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	-3.46	-3.46	-3.46
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	*	*	*	2	1	2
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.03	0.01未満	0.02	0.03	0.01	0.02

波野原給水栓(本郷)

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.63	0.16	0.40			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	13.1	9.9	11.4			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.13	0.05未満	0.05未満			
26	pH値	7.5程度	7.17	6.63	6.98			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	8	1	3			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02	0.01	0.02			

宇塚浄水場(本郷)

水質管理目標設定項目		目標値	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	0.86	0.29	0.53
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	31.5	19.4	25.5	30.0	19.2	25.3
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	4.3	4.3	4.3
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	60	60	60	57	57	57
25	濁度	1度以下	2.09	0.08	0.48	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	7.69	7.07	7.41	7.54	6.96	7.28
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	-1.98	-1.98	-1.98
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	*	*	*	106	1	48
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.03	0.01	0.02	0.04	0.03	0.03

宇塚給水栓(本郷)

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L 以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下 (暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下 (暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.72	0.14	0.36			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	29.2	19.2	24.1			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.06	0.05未満	0.05未満			
26	pH値	7.5程度	7.41	6.90	7.21			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2,000個/ml 以下(暫定)	1	1	1			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.06	0.03	0.04			

河山浄水場(美川)

水質管理目標設定項目		目標値	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	0.70	0.40	0.55
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	19.0	12.3	15.7	17.6	11.4	15.2
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	2.9	2.9	2.9
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	44	44	44	45	45	45
25	濁度	1度以下	1.87	0.19	0.84	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	7.58	6.93	7.26	7.72	7.08	7.40
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	-2.28	-2.28	-2.28
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	*	*	*	11	2	6
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.04	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満

河山給水栓(美川)

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.59	0.20	0.44			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	17.6	13.3	15.7			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
26	pH値	7.5程度	7.76	6.98	7.43			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	4	0	2			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			

南桑浄水場(美川)

水質管理目標設定項目		目標値	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	0.69	0.35	0.49
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	24.4	13.4	18.9	27.6	14.9	19.8
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.004	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	3.0	3.0	3.0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	43	43	43	45	45	45
25	濁度	1度以下	1.12	0.05	0.40	0.05	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	7.70	7.06	7.39	7.70	7.16	7.50
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	-1.97	-1.97	-1.97
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	*	*	*	4	1	2
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.04	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満

南桑給水栓(美川)

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.67	0.27	0.41			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	24.6	14.2	19.1			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
26	pH値	7.5程度	7.76	7.11	7.49			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	4	1	2			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			

広瀬浄水場(錦)

水質管理目標設定項目		目標値	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	0.73	0.42	0.55
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	17.6	11.6	14.8	16.9	11.6	14.9
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	2.6	2.6	2.6
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	39	39	39	29	29	29
25	濁度	1度以下	1.09	0.05未満	0.28	0.08	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	7.50	6.86	7.24	7.75	7.05	7.33
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	-2.46	-2.46	-2.46
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	*	*	*	2	0	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満

広瀬給水栓(錦)

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.81	0.35	0.48			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	16.6	10.6	14.6			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
26	pH値	7.5程度	7.73	7.01	7.30			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	2	0	1			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満			

向峠浄水場(錦)

水質管理目標設定項目		目標値	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.002	0.002	0.002
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	0.46	0.30	0.36
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	11.9	9.6	10.8	13.3	8.1	11.0
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	2.9	2.9	2.9
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	37	37	37	40	40	40
25	濁度	1度以下	0.68	0.05未満	0.13	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	7.41	6.75	7.12	7.47	6.85	7.12
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	-2.34	-2.34	-2.34
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	*	*	*	2	0	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.05	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満

向峠給水栓(錦)

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L 以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下 (暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下 (暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.38	0.18	0.30			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	13.7	8.9	11.0			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
26	pH値	7.5程度	7.46	6.77	7.10			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2,000個/ml 以下(暫定)	6	0	3			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01未満			

宇佐郷浄水場(錦)

水質管理目標設定項目		目標値	原水(表流水)			浄水(配水池)		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.006	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.001	0.001	0.001
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*	0.003	0.003	0.003
15	農薬類	1以下	*	*	*	1以下	1以下	1以下
16	残留塩素	1mg/L以下	*	*	*	0.49	0.24	0.39
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	17.4	10.2	13.7	16.4	10.6	14.2
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*	2.9	2.9	2.9
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*	*	*	*
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*	*	*	*
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	45	45	45	50	50	50
25	濁度	1度以下	0.95	0.05未満	0.25	0.05未満	0.05未満	0.05未満
26	pH値	7.5程度	7.42	6.80	7.14	7.42	6.86	7.12
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*	-2.56	-2.56	-2.56
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	*	*	*	2	0	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.03	0.01未満	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満

宇佐郷給水栓(錦)

水質管理目標設定項目		目標値	給水栓					
			最高	最低	平均			
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	*	*	*			
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*			
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	*	*	*			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	*	*	*			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	*	*	*			
15	農薬類	1以下	*	*	*			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.43	0.15	0.33			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	16.4	11.0	13.9			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下	*	*	*			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	*	*	*			
23	臭気強度(TON)	3以下	*	*	*			
24	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	*	*	*			
25	濁度	1度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
26	pH値	7.5程度	7.41	6.80	7.10			
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	*	*	*			
28	従属栄養細菌	2,000個/ml以下(暫定)	1	0	1			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01未満			

4-3 農薬類

農薬類(水質管理目標設定項目15)の検査結果

採水日 平成29年7月24日

番号	農 薬 名	錦見配水池	上北配水池	瀬田配水池	阿品配水池	小瀬配水池	高森南配水池	佐坂配水池	目標値 (mg/L)	検査
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.05	委託
2	2,2-DPA(ダラボン)	*	*	*	*	*	*	*	0.08	*
3	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
4	EPN	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004	自己
5	MCPA	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.005	委託
6	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	0.9	委託
7	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.006	委託
8	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	自己
9	アニコホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003	自己
10	アミラズ	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006	委託
11	アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.03	自己
12	イソキサチオン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008	自己
13	イソフェンホス	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.001	自己
14	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	自己
15	イソプロチオラン(IPT)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.3	自己
16	イプロベンホス(IBP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.09	自己
17	イミクタジン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006	委託
18	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.009	委託
19	エスプロカルブ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.03	自己
20	エディフェンホス(エシフェンホス,EDDP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.006	自己
21	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.08	自己
22	エトリジアゾール(エクロメゾール)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004	自己
23	エンドスルファン(ヘンゾエビン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	自己
24	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
25	オキシ銅(有機銅)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
26	オリサストロビン	*	*	*	*	*	*	*	0.1	*
27	カスサホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.0006	委託
28	カフェンストール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008	自己
29	カルタップ	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3	委託
30	カルバリル(NAC)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	委託
31	カルプロバミド	*	*	*	*	*	*	*	0.04	*
32	カルボフラン	*	*	*	*	*	*	*	0.005	*
33	キノクラミン(ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005	委託
34	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3	自己
35	ケルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
36	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2	委託
37	グルホシネート	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
38	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
39	クロルニトロフェン(CNP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	自己
40	クロルピリホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003	自己
41	クロタロニル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	自己
42	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0.004	委託
43	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003	委託
44	ジウロン(DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
45	ジクロベニル(DBN)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.03	自己
46	ジクロルボス(DDVP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008	自己
47	ジクワット	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005	委託
48	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004	自己
49	ジチアノン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
50	ジチオカルバメート系農薬	*	*	*	*	*	*	*	0.005	*
51	ジチオビル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.009	自己
52	シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006	委託
53	シマジン(CAT)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003	自己
54	シメタトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
55	シメエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	自己
56	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	自己
57	シメピペレート	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003	自己
58	ダイアジノン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003	自己
59	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.8	委託
60	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	委託

農薬類(水質管理目標設定項目15)の検査結果

採水日 平成29年7月24日

番号	農 薬 名	生見配水池	秋掛配水池	波野中配水池	波野原配水池	宇塚配水池	河山配水池	南桑配水池	目標値 (mg/L)	検査
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.05	委託
2	2,2-DPA(ダラボン)	*	*	*	*	*	*	*	0.08	*
3	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
4	EPN	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004	自己
5	MCPA	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.005	委託
6	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	0.9	委託
7	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.006	委託
8	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	自己
9	アニコホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003	自己
10	アミラズ	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006	委託
11	アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.03	自己
12	イソキサチオン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008	自己
13	イソフェンホス	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.001	自己
14	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	自己
15	イソプロチオラン(IPT)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.3	自己
16	イプロヘンホス(IBP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.09	自己
17	イミクタジン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006	委託
18	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.009	委託
19	エスプロカルブ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.03	自己
20	エディフェンホス(エシフェンホス,EDDP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.006	自己
21	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.08	自己
22	エトリジアゾール(エクロメゾール)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004	自己
23	エンドスルファン(ヘンゾエビン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	自己
24	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
25	オキシ銅(有機銅)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
26	オリサストロビン	*	*	*	*	*	*	*	0.1	*
27	カスサホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.0006	委託
28	カフェンストール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008	自己
29	カルタップ	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3	委託
30	カルバリル(NAC)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	委託
31	カルプロバミド	*	*	*	*	*	*	*	0.04	*
32	カルボフラン	*	*	*	*	*	*	*	0.005	*
33	キノクラミン(ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005	委託
34	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3	自己
35	ケルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
36	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2	委託
37	グルホシネート	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
38	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
39	クロルニトロフェン(CNP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	自己
40	クロルピリホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003	自己
41	クロロタロニル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	自己
42	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0.004	委託
43	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003	委託
44	ジウロン(DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
45	ジクロベニル(DBN)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.03	自己
46	ジクロルボス(DDVP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008	自己
47	ジクワット	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005	委託
48	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004	自己
49	ジチアノン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
50	ジチオカルバメート系農薬	*	*	*	*	*	*	*	0.005	*
51	ジチオペル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.009	自己
52	シハロホップチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006	委託
53	シマジン(CAT)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003	自己
54	ジメタメリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
55	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	自己
56	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	自己
57	ジメピペレート	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003	自己
58	ダイアジノン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003	自己
59	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.8	委託
60	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	委託

農薬類(水質管理目標設定項目15)の検査結果

採水日 平成29年7月24日

番号	農 薬 名	広瀬配水池	向峠配水池	宇佐郷配水池					目標値 (mg/L)	検査
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.05	委託
2	2,2-DPA(ダラボン)	*	*	*					0.08	*
3	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003					0.03	委託
4	EPN	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.004	自己
5	MCPA	<0.0003	<0.0003	<0.0003					0.005	委託
6	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009					0.9	委託
7	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008					0.006	委託
8	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.01	自己
9	アニコホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003					0.003	自己
10	アミラズ	<0.00006	<0.00006	<0.00006					0.006	委託
11	アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.03	自己
12	イソキサチオン	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.008	自己
13	イソフェンホス	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.001	自己
14	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.01	自己
15	イソプロチオラン(IPT)	<0.0004	<0.0004	<0.0004					0.3	自己
16	イプロヘンホス(IBP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.09	自己
17	イミクタジン	<0.00006	<0.00006	<0.00006					0.006	委託
18	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003					0.009	委託
19	エスプロカルブ	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.03	自己
20	エディフェンホス(エシフェンホス,EDDP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.006	自己
21	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008					0.08	自己
22	エトリジアゾール(エクロメゾール)	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.004	自己
23	エンドスルファン(ヘンゾエビン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.01	自己
24	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.02	委託
25	オキシ銅(有機銅)	<0.0003	<0.0003	<0.0003					0.03	委託
26	オリサストロビン	*	*	*					0.1	*
27	カスサホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006					0.0006	委託
28	カフェンストロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.008	自己
29	カルタップ	<0.003	<0.003	<0.003					0.3	委託
30	カルバリル(NAC)	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.05	委託
31	カルプロバミド	*	*	*					0.04	*
32	カルボフラン	*	*	*					0.005	*
33	キノクラミン(ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005					0.005	委託
34	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003					0.3	自己
35	ケルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003					0.03	委託
36	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02					2	委託
37	グルホシネート	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.02	委託
38	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.02	委託
39	クロルニトロフェン(CNP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.0001	自己
40	クロルピリホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003					0.003	自己
41	クロタロニル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.05	自己
42	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004					0.004	委託
43	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003					0.003	委託
44	ジウロン(DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.02	委託
45	ジクロベニル(DBN)	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.03	自己
46	ジクロルボス(DDVP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.008	自己
47	ジクワット	<0.00005	<0.00005	<0.00005					0.005	委託
48	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.004	自己
49	ジチアノン	<0.0003	<0.0003	<0.0003					0.03	委託
50	ジチオカルバメート系農薬	*	*	*					0.005	*
51	ジチオビル	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.009	自己
52	シハロホップチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006					0.006	委託
53	シマジン(CAT)	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.003	自己
54	シメタトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.02	自己
55	シメエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.05	自己
56	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003					0.03	自己
57	シメピペレート	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.003	自己
58	ダイアジノン	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.003	自己
59	タイムロン	<0.008	<0.008	<0.008					0.8	委託
60	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.01	委託

農薬類(水質管理目標設定項目15)の検査結果

番号	農 薬 名	錦見配水池	上北配水池	瀬田配水池	阿品配水池	小瀬配水池	高森南配水池	佐坂配水池	目標値 (mg/L)	検査
61	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1	委託
62	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
63	チオシ ⁺ カルブ ⁺	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.08	委託
64	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3	委託
65	チオベン ⁺ カルブ ⁺	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
66	テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002	委託
67	テルブ ⁺ カルブ ⁺ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
68	トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006	委託
69	トリクロホン(DEP)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005	委託
70	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1	委託
71	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06	自己
72	ナプロハミド ⁺	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	自己
73	ハラコート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005	委託
74	ピペ ⁺ ロホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0009	自己
75	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	委託
76	ピラゾキシフェン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0.004	委託
77	ピラゾリネート(ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
78	ピリダ ⁺ フェンチオン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002	自己
79	ピリ ⁺ チカルブ ⁺	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
80	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	自己
81	フィ ⁺ ロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.0005	委託
82	フェントロチオン(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	自己
83	フェノ ⁺ カルブ ⁺ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	自己
84	フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	委託
85	フェンチオン(MPP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.006	自己
86	フェントエート(PAP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.007	自己
87	フェントラサ ⁺ ミド ⁺	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	委託
88	フサライド ⁺	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1	自己
89	フタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
90	ブ ⁺ タミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
91	ブ ⁺ プロフェシ ⁺ ン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
92	フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
93	ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	自己
94	プロシミト ⁺ ン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09	自己
95	プロチオホス	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0.004	委託
96	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	自己
97	プロピ ⁺ サミド ⁺	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	自己
98	プロベ ⁺ ナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	委託
99	プロモブ ⁺ チド ⁺	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1	自己
100	ペンミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
101	ペンシクロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.1	自己
102	ベンゾ ⁺ ピシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09	委託
103	ベンゾ ⁺ フェナップ ⁺	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005	委託
104	ベンタゾ ⁺ ン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2	委託
105	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3	自己
106	ベンフラカルブ ⁺	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04	委託
107	ベンフルラリン(ベスロジ ⁺ ン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.01	自己
108	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	0.07	委託
109	ホスチアセート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003	委託
110	マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.7	自己
111	メコプロップ(MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	委託
112	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
113	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06	自己
114	メチダ ⁺ チオン(DMTP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004	自己
115	メチルタ ⁺ イムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	自己
116	メミストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04	委託
117	メトリブ ⁺ シ ⁺ ン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
118	メフェナセ ⁺ ット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
119	メ ⁺ プロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1	自己
120	モリネート	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.005	自己

農薬類(水質管理目標設定項目15)の検査結果

番号	農 薬 名	生見配水池	秋掛配水池	波野中配水池	波野原配水池	宇塚配水池	河山配水池	南桑配水池	目標値 (mg/L)	検査
61	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1	委託
62	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
63	チオシ [※] カルブ [※]	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.08	委託
64	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3	委託
65	チオベンカルブ [※]	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
66	テフリトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.002	委託
67	テルブ [※] カルブ(MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
68	トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.006	委託
69	トリクロルホン(DEP)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005	委託
70	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1	委託
71	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06	自己
72	ナプロハミド [※]	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	自己
73	ハラコート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005	委託
74	ピペ [※] ロホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0009	自己
75	ピ [※] ラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	委託
76	ピ [※] ラゾ [※] キシフェン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0.004	委託
77	ピ [※] ラゾ [※] リネート(ピ [※] ラゾ [※] レート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
78	ピ [※] リダ [※] フェンチオン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002	自己
79	ピ [※] リフ [※] チカルブ [※]	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
80	ピ [※] ロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	自己
81	フィ [※] プロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.0005	委託
82	フェントロチオン(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	自己
83	フェノ [※] カルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	自己
84	フェリムゾ [※] ン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	委託
85	フェンチオン(MPP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.006	自己
86	フェントエート(PAP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.007	自己
87	フェントラサミド [※]	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01	委託
88	フサライド [※]	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1	自己
89	ブ [※] タクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
90	ブ [※] タミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
91	ブ [※] プロフェジ [※] ン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
92	フルアジ [※] ナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
93	ブ [※] レチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	自己
94	プロシミト [※] ン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09	自己
95	プロチオホス	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0.004	委託
96	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	自己
97	プロピ [※] サミド [※]	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	自己
98	プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	委託
99	ブ [※] ロモ [※] ブ [※] チド [※]	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1	自己
100	ベ [※] ノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	委託
101	ベンシクロ [※] ン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.1	自己
102	ベンゾ [※] ピシクロ [※] ン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09	委託
103	ベンゾ [※] フェナップ [※]	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.005	委託
104	ペンタゾ [※] ン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2	委託
105	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3	自己
106	ベン [※] フラカルブ [※]	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04	委託
107	ベンフルラリン(ベスロシ [※] ン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.01	自己
108	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	0.07	委託
109	ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	0.003	委託
110	マラチオン(マラソ [※] ン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.7	自己
111	メコプロップ(MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05	委託
112	メゾミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
113	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06	自己
114	メチダ [※] チオン(DMTP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004	自己
115	メチルタ [※] イムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	自己
116	メトミノストロビ [※] ン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04	委託
117	メトリブ [※] シ [※] ン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03	委託
118	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02	自己
119	メ [※] プロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1	自己
120	モリネート	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.005	自己

農薬類(水質管理目標設定項目15)の検査結果

番号	農 薬 名	広瀬配水池	向峠配水池	宇佐郷配水池					目標値 (mg/L)	検査
61	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001					0.1	委託
62	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.02	委託
63	チオシ ^ル カルブ ^ル	<0.0008	<0.0008	<0.0008					0.08	委託
64	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003					0.3	委託
65	チオベン ^ル カルブ ^ル	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.02	自己
66	テフリトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002					0.002	委託
67	テルブ ^ル カルブ ^ル (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.02	自己
68	トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006					0.006	委託
69	トリクロホン(DEP)	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.005	委託
70	トリシラゾール	<0.001	<0.001	<0.001					0.1	委託
71	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006					0.06	自己
72	ナプロホ ^ミ ミド ^ミ	<0.0003	<0.0003	<0.0003					0.03	自己
73	ハラコート	<0.00005	<0.00005	<0.00005					0.005	委託
74	ピ ^ロ ペ ^ロ ホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003					0.0009	自己
75	ピ ^ラ クロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.01	委託
76	ピ ^ラ ゾ ^キ シフェン	<0.00004	<0.00004	<0.00004					0.004	委託
77	ピ ^ラ ゾ ^リ ネート(ピ ^ラ ゾ ^レ ート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.02	委託
78	ピ ^リ タ ^フ ェンチオン	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.002	自己
79	ピ ^リ フ ^チ カルブ ^ル	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.02	自己
80	ピ ^ロ キロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.05	自己
81	フィ ^ロ ニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005					0.0005	委託
82	フェントロチオン(MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.01	自己
83	フェノ ^ブ カルブ ^ル (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003					0.03	自己
84	フェリムゾ ^ン	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.05	委託
85	フェンチオン(MPP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.006	自己
86	フェントエート(PAP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.007	自己
87	フェントラサ ^ミ ミド ^ミ	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.01	委託
88	フサライド ^ル	<0.001	<0.001	<0.001					0.1	自己
89	フ ^タ クロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003					0.03	委託
90	フ ^タ ミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.02	自己
91	フ ^ブ ロ ^フ ェジ ^ン	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.02	自己
92	フルアジ ^ナ ム	<0.0003	<0.0003	<0.0003					0.03	委託
93	ブレ ^チ ラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.05	自己
94	プロシ ^ミ ト ^ン	<0.0009	<0.0009	<0.0009					0.09	自己
95	プロチオ ^ホ ス	<0.00004	<0.00004	<0.00004					0.004	委託
96	プロ ^ピ コナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.05	自己
97	プロ ^ピ サ ^ミ ミド ^ミ	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.05	自己
98	プロ ^ベ ナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.05	委託
99	プロモ ^フ チド ^ル	<0.001	<0.001	<0.001					0.1	自己
100	ペ ^ノ ミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.02	委託
101	ペンシクロ ^ン	<0.0004	<0.0004	<0.0004					0.1	自己
102	ペンゾ ^ビ シクロ ^ン	<0.0009	<0.0009	<0.0009					0.09	委託
103	ペンゾ ^フ ェナッ ^プ	<0.00005	<0.00005	<0.00005					0.005	委託
104	ペンタゾ ^ン	<0.002	<0.002	<0.002					0.2	委託
105	ペン ^{ディ} メタリン	<0.003	<0.003	<0.003					0.3	自己
106	ペン ^フ ラカルブ ^ル	<0.0004	<0.0004	<0.0004					0.04	委託
107	ベンフルラリン(ベスロ ^シ ン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008					0.01	自己
108	ベン ^フ レセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007					0.07	委託
109	ホスチア ^セ ート	<0.00003	<0.00003	<0.00003					0.003	委託
110	マラチオン(マラ ^ソ ン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.7	自己
111	メコ ^フ ロップ ^ル (MCP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0.05	委託
112	メゾミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003					0.03	委託
113	メタラキシ ^ル	<0.0006	<0.0006	<0.0006					0.06	自己
114	メチ ^タ チオン(DMTP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.004	自己
115	メチ ^ル タイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003					0.03	自己
116	メ ^ミ ノストロビ ^ン	<0.0004	<0.0004	<0.0004					0.04	委託
117	メ ^リ フ ^ジ ン	<0.0003	<0.0003	<0.0003					0.03	委託
118	メ ^フ ェナセ ^{ット}	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0.02	自己
119	メ ^フ ロニル	<0.001	<0.001	<0.001					0.1	自己
120	モ ^リ ネート	<0.0001	<0.0001	<0.0001					0.005	自己

4-4 毎日検査

水質モニター値(平均)

4月	天候	錦見浄水場				通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)
1	晴れ	12.4	9.3	11.2	0.69	0.00	0.03	0.63	0.00	0.09	0.74	0.00	0.21	0.39	0.01	0.00	0.39
2	雨	11.7	9.8	10.9	0.70	0.00	0.04	0.65	0.00	0.09	0.76	0.00	0.22	0.38	0.01	0.00	0.39
3	晴れ	13.6	9.7	11.8	0.68	0.00	0.04	0.65	0.00	0.10	0.77	0.00	0.23	0.36	0.01	0.00	0.39
4	晴れ	14.2	10.3	12.6	0.68	0.00	0.03	0.67	0.00	0.09	0.79	0.00	0.22	0.35	0.01	0.00	0.40
5	晴れ	12.9	11.4	12.3	0.68	0.00	0.03	0.68	0.00	0.09	0.80	0.00	0.23	0.35	0.01	0.00	0.39
6	曇りのち雨	12.6	11.8	12.3	0.68	0.00	0.04	0.68	0.00	0.09	0.80	0.00	0.22	0.36	0.01	0.00	0.39
7	雨のち曇り	12.4	12.0	12.2	0.67	0.00	0.04	0.56	0.01	0.10	0.80	0.00	0.21	0.36	0.01	0.00	0.39
8	雨のち曇り	12.8	12.2	12.5	0.68	0.00	0.05	0.52	0.01	0.12	0.75	0.00	0.23	0.37	0.02	0.00	0.40
9	曇り	14.2	12.4	13.4	0.67	0.00	0.05	0.52	0.01	0.12	0.76	0.00	0.22	0.34	0.01	0.00	0.39
10	雨	12.6	11.8	12.2	0.68	0.00	0.04	0.54	0.00	0.10	0.79	0.00	0.20	0.32	0.01	0.00	0.39
11	雨	12.5	11.3	12.0	0.68	0.00	0.04	0.54	0.00	0.10	0.79	0.00	0.22	0.25	0.00	0.00	0.39
12	晴れ	14.1	11.4	13.0	0.67	0.00	0.04	0.55	0.00	0.11	0.80	0.00	0.24	0.25	0.01	0.00	0.39
13	晴れ	15.5	11.9	13.8	0.67	0.00	0.06	0.54	0.00	0.10	0.79	0.00	0.26	0.26	0.01	0.00	0.39
14	晴れ	15.9	12.4	14.4	0.67	0.00	0.04	0.53	0.01	0.10	0.78	0.01	0.30	0.25	0.00	0.00	0.39
15	晴れ	15.0	13.1	14.3	0.67	0.00	0.04	0.53	0.01	0.09	0.77	0.01	0.27	0.25	0.01	0.00	0.39
16	晴れ	17.6	14.1	16.1	0.67	0.00	0.05	0.53	0.01	0.10	0.77	0.01	0.25	0.26	0.01	0.00	0.40
17	雨	21.6	14.2	16.4	0.65	0.00	0.05	0.54	0.01	0.11	0.79	0.01	0.24	0.27	0.01	0.00	0.39
18	晴れ	22.0	12.6	13.5	0.64	0.00	0.05	0.51	0.01	0.12	0.74	0.01	0.23	0.26	0.01	0.00	0.39
19	晴れ	15.6	12.9	14.2	0.64	0.00	0.05	0.48	0.01	0.12	0.70	0.00	0.21	0.24	0.01	0.00	0.39
20	曇り	13.4	12.6	12.9	0.67	0.00	0.05	0.49	0.00	0.11	0.71	0.00	0.21	0.24	0.02	0.00	0.39
21	晴れ	15.0	12.7	14.1	0.67	0.00	0.04	0.51	0.01	0.11	0.75	0.00	0.22	0.25	0.02	0.00	0.40
22	晴れ	15.8	12.9	14.5	0.67	0.00	0.04	0.54	0.01	0.09	0.78	0.00	0.21	0.26	0.02	0.00	0.41
23	晴れ	16.5	13.1	14.7	0.67	0.00	0.05	0.54	0.01	0.09	0.78	0.00	0.21	0.26	0.01	0.00	0.40
24	晴れ	16.9	13.1	15.4	0.67	0.00	0.05	0.54	0.01	0.10	0.78	0.00	0.22	0.27	0.01	0.00	0.40
25	曇り時々晴れ	15.7	14.1	15.2	0.67	0.00	0.05	0.55	0.01	0.10	0.80	0.00	0.20	0.27	0.02	0.00	0.40
26	雨のち曇り	14.8	13.6	14.3	0.66	0.00	0.05	0.54	0.00	0.09	0.79	0.00	0.20	0.26	0.01	0.00	0.40
27	晴れ	15.4	13.0	14.3	0.64	0.02	0.10	0.52	0.00	0.11	0.76	0.00	0.23	0.27	0.03	0.02	0.40
28	晴れ	20.5	13.0	15.0	0.62	0.01	0.06	0.49	0.01	0.11	0.72	0.01	0.24	0.26	0.03	0.03	0.41
29	晴れ	17.1	13.8	15.5	0.64	0.01	0.05	0.48	0.01	0.09	0.72	0.00	0.21	0.25	0.03	0.07	0.41
30	晴れ	17.7	14.1	16.2	0.64	0.01	0.05	0.49	0.01	0.10	0.72	0.00	0.22	0.24	0.04	0.08	0.41
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
最 高		22.0	14.2	16.4	0.70	0.02	0.10	0.68	0.01	0.12	0.80	0.01	0.30	0.39	0.04	0.08	0.41
最 低		11.7	9.3	10.9	0.62	0.00	0.03	0.48	0.00	0.09	0.70	0.00	0.20	0.24	0.00	0.00	0.39
平 均		15.3	12.4	13.7	0.67	0.00	0.05	0.55	0.01	0.10	0.77	0.00	0.23	0.29	0.01	0.01	0.40

水質モニター値(平均)

5月	天候	錦見浄水場				通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)
1	雨	18.6	14.9	17.0	0.66	0.01	0.05	0.50	0.01	0.10	0.75	0.01	0.23	0.23	0.04	0.07	0.40
2	晴れ	18.4	15.5	17.0	0.66	0.01	0.05	0.54	0.01	0.09	0.82	0.11	0.69	0.24	0.02	0.02	0.41
3	晴れ	19.0	15.8	17.5	0.66	0.01	0.05	0.55	0.01	0.09	0.80	0.06	0.59	0.24	0.02	0.05	0.40
4	晴れのち曇り	19.8	16.7	18.5	0.66	0.01	0.05	0.54	0.01	0.09	0.80	0.01	0.26	0.24	0.02	0.06	0.40
5	曇り	19.7	17.7	18.7	0.67	0.01	0.05	0.54	0.01	0.09	0.79	0.01	0.24	0.26	0.02	0.02	0.39
6	晴れ	19.5	17.1	18.4	0.67	0.01	0.05	0.54	0.01	0.09	0.80	0.00	0.22	0.25	0.04	0.06	0.41
7	晴れ	20.2	16.9	18.5	0.67	0.01	0.05	0.54	0.01	0.10	0.80	0.01	0.23	0.25	0.03	0.04	0.40
8	晴れ	19.9	16.9	18.6	0.67	0.01	0.05	0.54	0.01	0.10	0.79	0.01	0.23	0.24	0.03	0.00	0.41
9	雨	17.3	15.9	16.6	0.68	0.01	0.05	0.53	0.00	0.09	0.59	0.01	0.24	0.21	0.03	0.00	0.42
10	曇り時々雨	17.7	15.7	16.6	0.67	0.01	0.05	0.54	0.01	0.10	0.51	0.01	0.25	0.21	0.03	0.00	0.44
11	晴れ	19.7	15.8	18.2	0.66	0.01	0.05	0.51	0.01	0.11	0.47	0.01	0.26	0.23	0.03	0.00	0.42
12	雨	17.9	16.5	17.3	0.66	0.01	0.05	0.49	0.01	0.10	0.45	0.00	0.24	0.25	0.03	0.00	0.42
13	晴れ	19.2	16.6	17.9	0.63	0.01	0.06	0.47	0.01	0.10	0.44	0.01	0.26	0.26	0.02	0.00	0.43
14	晴れ	20.4	16.9	18.7	0.63	0.01	0.06	0.44	0.01	0.13	0.41	0.01	0.27	0.27	0.02	0.00	0.43
15	晴れ	20.4	16.9	18.7	0.65	0.01	0.07	0.40	0.01	0.13	0.39	0.01	0.24	0.27	0.02	0.00	0.42
16	曇り時々晴れ	18.6	16.3	17.5	0.65	0.01	0.06	0.41	0.01	0.11	0.40	0.00	0.25	0.24	0.03	0.00	0.42
17	晴れのち曇り	18.3	15.9	17.2	0.66	0.01	0.06	0.44	0.01	0.09	0.44	0.00	0.25	0.24	0.03	0.00	0.44
18	晴れ	20.3	16.0	18.4	0.65	0.01	0.06	0.48	0.01	0.10	0.46	0.06	0.41	0.25	0.03	0.00	0.44
19	晴れ	20.9	16.8	19.2	0.65	0.01	0.06	0.49	0.01	0.10	0.46	0.02	0.27	0.26	0.04	0.03	0.43
20	晴れ	21.7	18.0	20.0	0.64	0.01	0.06	0.48	0.01	0.10	0.45	0.02	0.27	0.29	0.04	0.02	0.42
21	晴れ	21.4	18.2	19.9	0.64	0.01	0.06	0.47	0.01	0.10	0.44	0.01	0.27	0.28	0.03	0.00	0.41
22	晴れ	22.0	18.2	20.2	0.64	0.01	0.06	0.47	0.01	0.10	0.44	0.01	0.25	0.24	0.03	0.00	0.42
23	晴れ	21.9	18.4	20.5	0.64	0.01	0.06	0.46	0.01	0.10	0.44	0.01	0.24	0.23	0.04	0.09	0.42
24	雨	19.2	18.1	18.7	0.65	0.01	0.05	0.46	0.01	0.09	0.46	0.01	0.23	0.23	0.04	0.05	0.43
25	晴れ	21.3	18.1	19.9	0.64	0.01	0.06	0.48	0.01	0.11	0.47	0.01	0.24	0.24	0.04	0.03	0.42
26	晴れ	21.9	17.6	20.0	0.63	0.01	0.06	0.48	0.04	0.22	0.46	0.01	0.23	0.25	0.02	0.00	0.43
27	晴れ	20.8	17.5	19.2	0.63	0.01	0.06	0.46	0.02	0.09	0.45	0.01	0.24	0.24	0.02	0.00	0.42
28	晴れ	21.7	17.8	20.0	0.63	0.01	0.05	0.46	0.01	0.09	0.48	0.01	0.26	0.23	0.02	0.00	0.43
29	晴れ	22.4	18.4	20.8	0.63	0.01	0.06	0.46	0.01	0.11	0.49	0.01	0.26	0.22	0.02	0.00	0.42
30	晴れ	22.7	19.2	21.3	0.62	0.01	0.07	0.46	0.02	0.11	0.49	0.01	0.25	0.21	0.02	0.00	0.40
31	晴れ	21.2	19.0	20.3	0.64	0.01	0.07	0.46	0.01	0.10	0.49	0.01	0.24	0.22	0.02	0.00	0.41
最 高		22.7	19.2	21.3	0.68	0.01	0.07	0.55	0.04	0.22	0.82	0.11	0.69	0.29	0.04	0.09	0.44
最 低		17.3	14.9	16.6	0.62	0.01	0.05	0.40	0.00	0.09	0.39	0.00	0.22	0.21	0.02	0.00	0.39
平 均		20.1	17.1	18.8	0.65	0.01	0.06	0.49	0.01	0.10	0.55	0.02	0.28	0.24	0.03	0.02	0.42

水質モニター値(平均)

6月	天候	錦見浄水場				通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)
1	曇り	21.3	19.0	20.1	0.64	0.01	0.06	0.48	0.01	0.10	0.49	0.01	0.23	0.24	0.02	0.00	0.41
2	晴れ	22.8	18.5	20.7	0.63	0.01	0.06	0.41	0.01	0.12	0.47	0.01	0.24	0.27	0.02	0.00	0.41
3	晴れ	21.8	18.5	20.2	0.64	0.01	0.06	0.38	0.01	0.10	0.46	0.00	0.23	0.26	0.01	0.00	0.42
4	晴れ	22.1	18.5	20.4	0.64	0.01	0.06	0.38	0.01	0.11	0.46	0.01	0.23	0.25	0.01	0.00	0.42
5	晴れ	21.8	18.2	20.2	0.65	0.01	0.06	0.39	0.01	0.10	0.48	0.01	0.27	0.25	0.01	0.00	0.41
6	晴れのち曇り	20.9	18.2	19.9	0.66	0.01	0.06	0.39	0.01	0.11	0.50	0.02	0.34	0.25	0.02	0.00	0.35
7	雨	19.0	17.2	18.1	0.65	0.01	0.05	0.40	0.01	0.10	0.55	0.01	0.30	0.26	0.02	0.00	0.34
8	曇りのち晴れ	20.2	17.4	18.9	0.61	0.01	0.06	0.41	0.01	0.13	0.52	0.01	0.33	0.28	0.02	0.00	0.34
9	晴れ	21.7	17.7	20.0	0.62	0.01	0.09	0.35	0.02	0.18	0.41	0.01	0.32	0.27	0.02	0.00	0.33
10	晴れ	22.2	18.8	20.8	0.62	0.01	0.09	0.33	0.02	0.14	0.41	0.01	0.24	0.22	0.01	0.00	0.33
11	晴れ	20.4	18.5	19.8	0.63	0.01	0.07	0.34	0.01	0.12	0.41	0.00	0.23	0.20	0.01	0.00	0.33
12	晴れ	21.2	18.5	20.0	0.65	0.01	0.07	0.37	0.01	0.11	0.45	0.01	0.23	0.21	0.01	0.00	0.32
13	晴れ	22.2	18.5	20.6	0.64	0.01	0.06	0.42	0.01	0.10	0.50	0.01	0.23	0.22	0.02	0.00	0.32
14	晴れ	22.5	18.9	20.9	0.64	0.01	0.06	0.43	0.01	0.10	0.50	0.01	0.22	0.22	0.02	0.00	0.33
15	晴れ	23.2	19.2	21.5	0.62	0.01	0.06	0.43	0.01	0.10	0.51	0.01	0.22	0.23	0.02	0.00	0.33
16	晴れ	23.3	19.8	21.8	0.63	0.01	0.07	0.42	0.01	0.11	0.51	0.01	0.22	0.23	0.02	0.00	0.33
17	晴れ	23.6	20.5	22.1	0.64	0.01	0.07	0.41	0.01	0.10	0.50	0.01	0.22	0.24	0.02	0.00	0.32
18	晴れ	24.2	20.9	22.6	0.63	0.01	0.07	0.43	0.01	0.10	0.55	0.01	0.22	0.25	0.01	0.00	0.33
19	晴れ	24.6	21.0	22.8	0.63	0.01	0.07	0.42	0.02	0.11	0.55	0.02	0.27	0.29	0.01	0.00	0.33
20	晴れ	21.8	19.9	21.0	0.63	0.01	0.06	0.42	0.01	0.10	0.60	0.01	0.25	0.29	0.01	0.00	0.32
21	雨のち曇り	22.9	19.9	21.4	0.61	0.01	0.06	0.44	0.01	0.10	0.59	0.01	0.23	0.28	0.02	0.00	0.32
22	晴れ	22.0	19.7	20.9	0.62	0.01	0.06	0.42	0.01	0.11	0.48	0.01	0.23	0.27	0.01	0.00	0.32
23	晴れ	23.5	19.8	22.1	0.61	0.01	0.07	0.41	0.02	0.12	0.43	0.01	0.24	0.26	0.01	0.00	0.33
24	曇りのち雨	21.2	20.0	20.6	0.62	0.01	0.06	0.38	0.01	0.11	0.40	0.01	0.26	0.22	0.01	0.00	0.33
25	雨のち曇り	22.0	19.8	21.0	0.60	0.01	0.06	0.38	0.01	0.11	0.40	0.01	0.26	0.24	0.01	0.00	0.33
26	曇り	21.4	19.7	20.7	0.60	0.01	0.07	0.37	0.01	0.13	0.38	0.02	0.28	0.29	0.02	0.00	0.33
27	曇り	21.8	20.0	21.1	0.60	0.01	0.07	0.36	0.02	0.13	0.37	0.01	0.28	0.29	0.02	0.00	0.33
28	曇り	22.2	20.4	21.4	0.61	0.01	0.07	0.36	0.01	0.12	0.39	0.01	0.25	0.27	0.02	0.00	0.32
29	曇り時々雨	21.5	20.7	21.0	0.62	0.01	0.07	0.37	0.01	0.12	0.41	0.01	0.20	0.25	0.02	0.00	0.32
30	雨のち曇り	20.9	19.2	19.8	0.60	0.01	0.07	0.39	0.02	0.11	0.44	0.01	0.26	0.27	0.02	0.00	0.32
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
最 高		24.6	21.0	22.8	0.66	0.01	0.09	0.48	0.02	0.18	0.60	0.02	0.34	0.29	0.02	0.00	0.42
最 低		19.0	17.2	18.1	0.60	0.01	0.05	0.33	0.01	0.10	0.37	0.00	0.20	0.20	0.01	0.00	0.32
平 均		22.0	19.2	20.8	0.63	0.01	0.07	0.40	0.01	0.11	0.47	0.01	0.25	0.25	0.02	0.00	0.34

水質モニター値(平均)

7月	天候	錦見浄水場					通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水		浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素		濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/L)		度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)
1	晴れ	22.3	19.8	21.3	0.63		0.01	0.09	0.37	0.02	0.15	0.39	0.02	0.25	0.26	0.02	0.00	0.32
2	晴れ	23.1	21.1	22.0	0.62		0.01	0.09	0.34	0.02	0.14	0.37	0.02	0.24	0.27	0.02	0.00	0.32
3	晴れのち曇り	24.0	21.1	22.8	0.64		0.01	0.10	0.35	0.02	0.14	0.39	0.02	0.29	0.28	0.02	0.00	0.33
4	雨のち晴れ	23.1	21.1	21.9	0.64		0.01	0.08	0.37	0.02	0.12	0.42	0.02	0.28	0.28	0.01	0.00	0.31
5	曇り一時雨	21.4	19.2	20.3	0.60		0.01	0.08	0.38	0.02	0.13	0.43	0.01	0.23	0.27	0.01	0.00	0.30
6	曇り	20.6	19.2	20.0	0.62		0.01	0.12	0.34	0.02	0.22	0.38	0.01	0.23	0.30	0.02	0.00	0.31
7	雨のち曇り	21.1	19.7	20.3	0.62		0.01	0.12	0.33	0.02	0.16	0.40	0.01	0.23	0.30	0.01	0.00	0.31
8	曇り	21.2	19.9	20.6	0.63		0.01	0.11	0.36	0.02	0.14	0.42	0.01	0.23	0.28	0.02	0.00	0.32
9	曇り	22.4	20.2	21.3	0.63		0.01	0.09	0.38	0.02	0.13	0.44	0.02	0.25	0.29	0.02	0.00	0.32
10	曇り	22.6	20.7	21.7	0.61		0.01	0.09	0.41	0.02	0.14	0.47	0.02	0.30	0.30	0.02	0.00	0.31
11	晴れ時々曇り	23.9	21.1	22.6	0.60		0.01	0.10	0.40	0.02	0.15	0.44	0.02	0.30	0.32	0.02	0.00	0.32
12	晴れ時々曇り	24.0	21.6	22.7	0.61		0.01	0.09	0.37	0.02	0.13	0.43	0.02	0.25	0.33	0.02	0.00	0.31
13	晴れ	25.6	21.8	23.9	0.58		0.01	0.09	0.38	0.02	0.14	0.43	0.02	0.24	0.35	0.02	0.00	0.31
14	晴れ	24.8	22.4	23.6	0.59		0.01	0.09	0.35	0.02	0.14	0.40	0.02	0.26	0.35	0.02	0.00	0.31
15	晴れ	25.6	22.5	24.3	0.60		0.01	0.09	0.34	0.02	0.13	0.40	0.02	0.25	0.35	0.02	0.00	0.31
16	晴れのち曇り	26.6	23.3	25.1	0.59		0.01	0.09	0.35	0.02	0.12	0.42	0.02	0.24	0.36	0.02	0.00	0.32
17	晴れ	26.1	23.6	24.9	0.58		0.01	0.09	0.37	0.02	0.13	0.41	0.02	0.23	0.37	0.02	0.00	0.32
18	雨時々曇り	25.3	22.9	24.2	0.60		0.01	0.08	0.34	0.02	0.13	0.38	0.02	0.23	0.36	0.01	0.00	0.32
19	晴れ	26.2	22.9	24.6	0.60		0.01	0.09	0.34	0.02	0.13	0.40	0.02	0.28	0.39	0.01	0.00	0.32
20	晴れ	27.0	23.4	25.2	0.63		0.01	0.10	0.34	0.02	0.14	0.39	0.03	0.36	0.41	0.02	0.00	0.32
21	晴れ	27.3	23.8	25.6	0.65		0.01	0.10	0.36	0.02	0.14	0.43	0.04	0.40	0.40	0.02	0.00	0.32
22	晴れのち曇り	26.8	24.4	25.6	0.66		0.01	0.09	0.38	0.02	0.12	0.45	0.02	0.29	0.37	0.02	0.00	0.32
23	曇りのち晴れ	26.5	24.3	25.4	0.67		0.01	0.09	0.40	0.02	0.12	0.47	0.02	0.24	0.35	0.02	0.00	0.34
24	曇り	25.1	23.5	24.3	0.67		0.01	0.09	0.42	0.02	0.12	0.50	0.02	0.23	0.33	0.02	0.00	0.33
25	曇り一時雨	25.5	23.6	24.6	0.63		0.01	0.09	0.42	0.02	0.13	0.52	0.02	0.26	0.34	0.02	0.00	0.32
26	曇り	26.0	23.7	24.9	0.62		0.01	0.09	0.40	0.02	0.13	0.48	0.02	0.25	0.34	0.02	0.00	0.34
27	晴れ	27.0	23.8	25.6	0.60		0.01	0.09	0.36	0.02	0.13	0.48	0.02	0.23	0.34	0.02	0.00	0.33
28	曇り	26.7	24.3	25.5	0.59		0.01	0.09	0.35	0.06	0.35	0.46	0.02	0.27	0.34	0.02	0.00	0.31
29	曇りのち晴れ	27.4	24.5	26.0	0.60		0.01	0.09	0.34	0.02	0.14	0.44	0.02	0.25	0.31	0.02	0.00	0.31
30	曇りのち晴れ	28.3	24.8	26.7	0.59		0.01	0.09	0.34	0.02	0.14	0.45	0.02	0.23	0.31	0.02	0.00	0.33
31	晴れ一時雨	27.8	24.6	26.0	0.59		0.01	0.09	0.34	0.02	0.15	0.44	0.02	0.25	0.32	0.01	0.00	0.32
最 高		28.3	24.8	26.7	0.67		0.01	0.12	0.42	0.06	0.35	0.52	0.04	0.40	0.41	0.02	0.00	0.34
最 低		20.6	19.2	20.0	0.58		0.01	0.08	0.33	0.02	0.12	0.37	0.01	0.23	0.26	0.01	0.00	0.30
平 均		24.9	22.4	23.7	0.62		0.01	0.09	0.37	0.02	0.14	0.43	0.02	0.26	0.33	0.02	0.00	0.32

水質モニター値(平均)

8月	天候	錦見浄水場				通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)
1	晴れ	28.2	24.7	26.6	0.63	0.01	0.10	0.33	0.02	0.20	0.37	0.02	0.24	0.31	0.02	0.00	0.35
2	晴れ	28.4	24.9	26.7	0.63	0.01	0.09	0.35	0.03	0.24	0.37	0.02	0.32	0.36	0.01	0.00	0.37
3	晴れ	28.0	24.9	26.6	0.62	0.01	0.14	0.31	0.03	0.25	0.35	0.03	0.37	0.41	0.01	0.00	0.37
4	晴れ	28.8	25.1	27.3	0.64	0.01	0.17	0.29	0.03	0.24	0.36	0.03	0.34	0.39	0.02	0.00	0.37
5	晴れ	28.8	25.9	27.4	0.62	0.01	0.14	0.29	0.03	0.21	0.36	0.02	0.32	0.39	0.01	0.00	0.36
6	晴れのち曇り	27.3	25.1	26.4	0.63	0.01	0.12	0.28	0.02	0.20	0.36	0.02	0.31	0.39	0.01	0.00	0.36
7	晴れ	26.0	24.6	25.3	0.69	0.01	0.13	0.30	0.02	0.19	0.40	0.02	0.32	0.40	0.01	0.00	0.35
8	晴れ	27.5	24.6	25.8	0.70	0.01	0.13	0.35	0.02	0.21	0.46	0.02	0.34	0.45	0.01	0.00	0.36
9	曇り	25.9	24.6	25.3	0.71	0.01	0.13	0.36	0.02	0.20	0.45	0.02	0.36	0.45	0.01	0.00	0.36
10	晴れ	26.4	24.6	25.6	0.70	0.01	0.13	0.37	0.02	0.20	0.46	0.02	0.36	0.43	0.01	0.00	0.37
11	晴れ	27.2	24.8	26.1	0.69	0.01	0.13	0.37	0.02	0.20	0.44	0.02	0.36	0.44	0.01	0.00	0.37
12	晴れ	26.9	24.6	25.9	0.68	0.01	0.13	0.35	0.02	0.19	0.42	0.02	0.37	0.46	0.01	0.00	0.37
13	晴れ	27.5	24.7	26.1	0.68	0.01	0.12	0.34	0.02	0.19	0.43	0.02	0.36	0.48	0.01	0.00	0.36
14	曇りのち雨	25.7	24.1	25.0	0.69	0.01	0.12	0.35	0.02	0.18	0.45	0.02	0.34	0.48	0.01	0.00	0.38
15	雨のち曇り	25.3	23.5	24.4	0.64	0.01	0.11	0.35	0.02	0.18	0.45	0.02	0.34	0.49	0.01	0.00	0.37
16	雨時々曇り	24.5	23.2	23.9	0.59	0.02	0.17	0.30	0.03	0.29	0.35	0.02	0.33	0.47	0.01	0.00	0.37
17	曇り時々晴れ	26.4	23.3	25.1	0.67	0.02	0.26	0.20	0.04	0.43	0.25	0.02	0.34	0.47	0.02	0.00	0.37
18	晴れ	27.3	24.2	25.8	0.74	0.02	0.23	0.26	0.03	0.29	0.34	0.02	0.36	0.43	0.01	0.00	0.36
19	晴れ	27.6	24.6	26.1	0.77	0.01	0.17	0.34	0.02	0.21	0.43	0.02	0.38	0.41	0.02	0.00	0.35
20	晴れ	27.8	24.7	26.3	0.75	0.01	0.14	0.40	0.02	0.18	0.47	0.02	0.38	0.45	0.01	0.00	0.36
21	曇り時々雨	26.4	24.6	25.5	0.77	0.01	0.13	0.41	0.02	0.18	0.48	0.02	0.37	0.45	0.01	0.00	0.35
22	晴れ	26.9	24.7	26.1	0.72	0.01	0.12	0.44	0.02	0.18	0.53	0.02	0.35	0.48	0.01	0.00	0.34
23	晴れ	28.3	25.6	27.0	0.70	0.01	0.11	0.45	0.02	0.16	0.55	0.02	0.33	0.48	0.02	0.00	0.33
24	晴れ	28.3	25.8	27.1	0.69	0.01	0.11	0.45	0.02	0.17	0.52	0.02	0.31	0.50	0.02	0.00	0.34
25	晴れ	27.8	25.4	26.7	0.68	0.01	0.11	0.41	0.02	0.17	0.39	0.02	0.31	0.46	0.01	0.00	0.33
26	曇り	26.1	24.1	25.2	0.66	0.01	0.09	0.40	0.02	0.15	0.35	0.02	0.29	0.45	0.01	0.00	0.34
27	晴れ	27.2	24.1	25.9	0.63	0.01	0.11	0.39	0.03	0.23	0.32	0.02	0.29	0.44	0.02	0.00	0.32
28	晴れ	27.1	24.6	25.9	0.65	0.01	0.15	0.32	0.02	0.23	0.27	0.02	0.29	0.46	0.01	0.00	0.32
29	晴れ	27.2	24.6	26.2	0.66	0.01	0.14	0.33	0.02	0.20	0.29	0.02	0.29	0.47	0.01	0.00	0.34
30	晴れ	28.0	24.8	26.5	0.72	0.01	0.12	0.35	0.02	0.17	0.30	0.02	0.29	0.44	0.01	0.00	0.35
31	晴れ	27.4	23.8	25.8	0.75	0.01	0.12	0.40	0.02	0.14	0.36	0.01	0.28	0.43	0.01	0.00	0.34
最 高		28.8	25.9	27.4	0.77	0.02	0.26	0.45	0.04	0.43	0.55	0.03	0.38	0.50	0.02	0.00	0.38
最 低		24.5	23.2	23.9	0.59	0.01	0.09	0.20	0.02	0.14	0.25	0.01	0.24	0.31	0.01	0.00	0.32
平 均		27.2	24.6	26.0	0.68	0.01	0.13	0.35	0.02	0.21	0.40	0.02	0.33	0.44	0.01	0.00	0.35

水質モニター値(平均)

9月	天候	錦見浄水場					通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水		浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素		濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/L)		度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)
1	晴れ	25.6	22.8	24.5	0.71		0.01	0.10	0.46	0.02	0.12	0.39	0.01	0.28	0.43	0.01	0.00	0.35
2	晴れ	25.5	22.8	24.3	0.70		0.01	0.08	0.48	0.02	0.12	0.40	0.01	0.28	0.43	0.01	0.00	0.34
3	晴れ	25.8	22.9	24.6	0.70		0.01	0.09	0.49	0.02	0.13	0.40	0.01	0.28	0.46	0.01	0.00	0.34
4	晴れ	23.9	22.7	23.4	0.70		0.01	0.08	0.51	0.01	0.12	0.43	0.02	0.28	0.46	0.00	0.00	0.33
5	雨	23.4	22.5	22.9	0.63		0.01	0.08	0.51	0.01	0.13	0.41	0.01	0.27	0.48	0.01	0.00	0.33
6	晴れのち曇り	24.3	22.5	23.7	0.64		0.01	0.08	0.45	0.02	0.13	0.36	0.02	0.28	0.50	0.02	0.00	0.33
7	雨	23.7	21.4	22.6	0.61		0.01	0.08	0.46	0.01	0.13	0.39	0.01	0.27	0.49	0.02	0.00	0.33
8	晴れ	24.0	21.5	22.9	0.57		0.01	0.14	0.42	0.05	0.45	0.30	0.01	0.28	0.45	0.01	0.00	0.33
9	晴れ	24.5	22.1	23.3	0.66		0.02	0.25	0.27	0.05	0.48	0.22	0.01	0.28	0.40	0.01	0.00	0.33
10	晴れ	25.0	22.2	23.7	0.69		0.02	0.20	0.32	0.03	0.25	0.29	0.01	0.31	0.34	0.01	0.00	0.34
11	雨時々曇り	22.7	21.8	22.4	0.72		0.01	0.14	0.38	0.02	0.17	0.34	0.02	0.33	0.31	0.01	0.00	0.34
12	曇りのち雨	22.2	20.8	21.5	0.66		0.01	0.12	0.46	0.02	0.18	0.40	0.01	0.31	0.35	0.01	0.00	0.33
13	晴れ	22.9	20.9	22.0	0.71		0.02	0.20	0.42	0.08	0.49	0.33	0.01	0.29	0.38	0.01	0.00	0.33
14	曇り	23.1	21.0	22.0	0.71		0.02	0.16	0.41	0.03	0.24	0.37	0.01	0.28	0.39	0.01	0.00	0.34
15	曇り	21.8	20.5	21.2	0.73		0.01	0.12	0.46	0.02	0.15	0.41	0.01	0.26	0.39	0.01	0.00	0.33
16	雨	21.0	20.4	20.7	0.74		0.01	0.10	0.51	0.01	0.12	0.43	0.01	0.27	0.40	0.01	0.00	0.34
17	雨時々曇り	20.7	19.0	20.0	0.73		0.01	0.08	0.56	0.01	0.11	0.47	0.01	0.27	0.41	0.01	0.00	0.34
18	晴れ	21.3	19.3	20.5	0.72		0.01	0.10	0.58	0.01	0.15	0.46	0.02	0.30	0.43	0.01	0.00	0.35
19	晴れのち曇り	21.3	19.7	20.5	0.73		0.01	0.10	0.53	0.01	0.15	0.43	0.01	0.28	0.43	0.01	0.00	0.35
20	曇り	21.0	19.8	20.4	0.72		0.01	0.09	0.53	0.01	0.12	0.45	0.01	0.28	0.39	0.01	0.00	0.35
21	晴れのち曇り	21.7	19.8	20.8	0.72		0.01	0.07	0.57	0.01	0.11	0.48	0.01	0.27	0.38	0.01	0.00	0.35
22	曇りのち雨	20.3	19.5	19.9	0.70		0.01	0.07	0.59	0.01	0.09	0.48	0.01	0.27	0.38	0.01	0.00	0.34
23	晴れ時々曇り	20.6	19.5	20.1	0.69		0.01	0.07	0.58	0.01	0.09	0.46	0.01	0.29	0.40	0.02	0.00	0.33
24	晴れ	21.1	19.4	20.2	0.69		0.01	0.07	0.56	0.01	0.10	0.45	0.01	0.29	0.42	0.01	0.00	0.33
25	晴れ	22.3	19.5	21.0	0.66		0.01	0.07	0.57	0.01	0.10	0.46	0.01	0.29	0.41	0.02	0.00	0.32
26	晴れ	22.7	19.9	21.4	0.63		0.01	0.08	0.56	0.01	0.11	0.44	0.01	0.29	0.34	0.01	0.00	0.31
27	雨	21.0	20.1	20.7	0.65		0.01	0.08	0.49	0.01	0.10	0.37	0.01	0.27	0.33	0.01	0.00	0.31
28	晴れ	21.5	19.1	20.4	0.61		0.01	0.07	0.49	0.01	0.10	0.37	0.01	0.26	0.34	0.02	0.00	0.33
29	晴れ	21.7	19.0	20.4	0.63		0.01	0.09	0.44	0.01	0.10	0.37	0.01	0.25	0.34	0.01	0.00	0.33
30	晴れ	21.5	18.6	20.2	0.65		0.01	0.10	0.39	0.01	0.10	0.37	0.01	0.25	0.31	0.01	0.00	0.34
*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
最 高		25.8	22.9	24.6	0.74		0.02	0.25	0.59	0.08	0.49	0.48	0.02	0.33	0.50	0.02	0.00	0.35
最 低		20.3	18.6	19.9	0.57		0.01	0.07	0.27	0.01	0.09	0.22	0.01	0.25	0.31	0.00	0.00	0.31
平 均		22.6	20.7	21.7	0.68		0.01	0.11	0.48	0.02	0.16	0.40	0.01	0.28	0.40	0.01	0.00	0.33

水質モニター値(平均)

10月	天候	錦見浄水場				通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)
1	晴れのち曇り	19.9	18.6	19.4	0.64	0.01	0.08	0.41	0.01	0.10	0.37	0.01	0.29	0.28	0.01	0.00	0.35
2	雨	19.2	18.2	18.7	0.64	0.01	0.08	0.43	0.01	0.10	0.37	0.01	0.30	0.29	0.01	0.00	0.35
3	晴れ	19.8	18.4	19.2	0.62	0.01	0.08	0.47	0.02	0.11	0.38	0.01	0.26	0.32	0.02	0.00	0.34
4	晴れ	20.2	18.4	19.3	0.62	0.01	0.08	0.45	0.01	0.10	0.37	0.01	0.22	0.34	0.02	0.00	0.33
5	晴れ	19.6	18.4	19.0	0.61	0.01	0.07	0.47	0.01	0.10	0.37	0.01	0.24	0.34	0.02	0.00	0.35
6	雨	18.6	17.8	18.2	0.62	0.01	0.06	0.43	0.01	0.10	0.37	0.01	0.27	0.33	0.02	0.00	0.36
7	雨のち曇り	19.4	18.6	19.0	0.62	0.01	0.06	0.42	0.01	0.10	0.37	0.01	0.29	0.36	0.02	0.00	0.30
8	晴れ	20.1	18.8	19.4	0.61	0.01	0.07	0.41	0.02	0.11	0.37	0.01	0.28	0.35	0.02	0.00	0.24
9	晴れ	20.5	18.9	19.7	0.62	0.01	0.07	0.40	0.02	0.11	0.38	0.01	0.28	0.34	0.02	0.00	0.24
10	晴れ	21.0	19.3	20.1	0.62	0.01	0.06	0.42	0.02	0.11	0.38	0.01	0.28	0.35	0.02	0.00	0.23
11	晴れ	21.0	19.5	20.4	0.62	0.01	0.06	0.43	0.02	0.11	0.38	0.02	0.29	0.38	0.01	0.00	0.23
12	曇り	20.2	18.9	19.6	0.64	0.01	0.07	0.43	0.01	0.11	0.38	0.02	0.25	0.40	0.01	0.00	0.24
13	雨	19.4	18.5	19.0	0.63	0.01	0.06	0.45	0.01	0.10	0.37	0.01	0.23	0.41	0.01	0.00	0.27
14	曇り時々雨	19.2	18.2	18.7	0.63	0.01	0.06	0.45	0.01	0.10	0.37	0.01	0.24	0.43	0.02	0.00	0.27
15	雨	18.5	17.6	18.1	0.62	0.01	0.07	0.43	0.01	0.09	0.37	0.01	0.23	0.43	0.01	0.00	0.27
16	雨	17.8	17.2	17.5	0.64	0.01	0.06	0.42	0.01	0.09	0.37	0.01	0.23	0.44	0.03	0.00	0.27
17	雨のち曇り	18.0	16.8	17.4	0.65	0.01	0.07	0.42	0.01	0.10	0.37	0.01	0.23	0.43	0.02	0.00	0.29
18	曇りのち雨	17.5	16.5	17.0	0.66	0.01	0.07	0.43	0.01	0.09	0.37	0.01	0.23	0.39	0.02	0.00	0.29
19	雨	16.7	16.4	16.5	0.61	0.01	0.07	0.45	0.01	0.09	0.37	0.01	0.27	0.36	0.02	0.00	0.30
20	曇り	17.8	16.5	17.4	0.59	0.01	0.07	0.45	0.01	0.10	0.37	0.01	0.28	0.34	0.03	0.00	0.30
21	雨	17.3	17.0	17.1	0.62	0.01	0.07	0.41	0.01	0.10	0.37	0.01	0.25	0.37	0.02	0.00	0.30
22	雨	17.1	16.4	16.7	0.59	0.01	0.07	0.41	0.01	0.09	0.37	0.01	0.24	0.37	0.02	0.00	0.30
23	晴れ	17.2	15.5	16.3	0.58	0.01	0.07	0.41	0.01	0.09	0.37	0.00	0.25	0.38	0.02	0.00	0.31
24	晴れ	16.6	15.3	16.0	0.61	0.01	0.06	0.40	0.01	0.09	0.37	0.01	0.24	0.37	0.02	0.00	0.30
25	晴れ	16.8	15.1	15.9	0.64	0.01	0.05	0.42	0.01	0.09	0.37	0.02	0.29	0.38	0.03	0.00	0.31
26	晴れ	16.9	15.1	15.9	0.67	0.01	0.05	0.46	0.01	0.09	0.37	0.02	0.31	0.41	0.02	0.00	0.31
27	晴れ	17.2	15.2	16.3	0.67	0.01	0.04	0.49	0.01	0.10	0.37	0.02	0.30	0.42	0.02	0.00	0.31
28	雨時々曇り	16.3	15.8	16.1	0.68	0.01	0.04	0.50	0.01	0.10	0.37	0.01	0.27	0.44	0.02	0.00	0.31
29	雨のち晴れ	16.5	15.3	15.9	0.67	0.01	0.05	0.51	0.01	0.09	0.37	0.01	0.25	0.45	0.02	0.00	0.31
30	晴れ	16.5	14.3	15.4	0.63	0.01	0.06	0.50	0.00	0.15	0.35	0.01	0.26	0.45	0.02	0.00	0.28
31	晴れ	15.9	13.9	14.9	0.64	0.01	0.05	0.45	0.00	0.13	0.31	0.00	0.24	0.45	0.03	0.00	0.28
最 高		21.0	19.5	20.4	0.68	0.01	0.08	0.51	0.02	0.15	0.38	0.02	0.31	0.45	0.03	0.00	0.36
最 低		15.9	13.9	14.9	0.58	0.01	0.04	0.40	0.00	0.09	0.31	0.00	0.22	0.28	0.01	0.00	0.23
平 均		18.4	17.1	17.8	0.63	0.01	0.06	0.44	0.01	0.10	0.37	0.01	0.26	0.38	0.02	0.00	0.29

水質モニター値(平均)

11月	天候	錦見浄水場				通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)
1	晴れ	15.8	14.0	15.0	0.63	0.01	0.05	0.45	0.00	0.11	0.33	0.00	0.25	0.45	0.02	0.00	0.31
2	晴れ	16.0	14.5	15.3	0.62	0.00	0.04	0.47	0.00	0.10	0.34	0.01	0.27	0.47	0.03	0.00	0.30
3	晴れ	17.0	14.9	16.1	0.62	0.01	0.04	0.47	0.01	0.10	0.33	0.02	0.30	0.49	0.02	0.00	0.31
4	晴れ	16.6	13.9	15.4	0.62	0.01	0.04	0.46	0.00	0.09	0.33	0.01	0.26	0.50	0.02	0.00	0.31
5	晴れ	15.8	13.4	14.7	0.62	0.01	0.04	0.46	0.00	0.09	0.33	0.01	0.25	0.51	0.03	0.00	0.29
6	晴れ	15.7	13.5	14.8	0.63	0.01	0.04	0.47	0.00	0.09	0.34	0.01	0.26	0.51	0.02	0.00	0.29
7	曇り	15.5	14.1	15.2	0.63	0.01	0.04	0.47	0.01	0.09	0.33	0.01	0.27	0.52	0.03	0.00	0.30
8	曇り	15.6	14.8	15.3	0.62	0.01	0.04	0.47	0.00	0.09	0.33	0.01	0.26	0.53	0.02	0.00	0.31
9	曇り時々晴れ	16.4	14.3	15.5	0.60	0.01	0.05	0.47	0.00	0.09	0.32	0.01	0.24	0.53	0.02	0.00	0.31
10	晴れ	16.0	14.4	15.5	0.61	0.01	0.04	0.45	0.01	0.09	0.31	0.01	0.26	0.53	0.02	0.00	0.32
11	晴れ	16.2	13.7	15.1	0.61	0.01	0.03	0.44	0.00	0.07	0.30	0.01	0.24	0.53	0.02	0.00	0.32
12	晴れ	15.5	13.4	14.6	0.60	0.00	0.03	0.44	0.00	0.08	0.30	0.01	0.26	0.54	0.02	0.00	0.32
13	晴れ	15.6	13.5	15.1	0.60	0.01	0.03	0.44	0.00	0.09	0.30	0.01	0.28	0.54	0.02	0.00	0.31
14	晴れ	15.8	13.7	14.8	0.61	0.01	0.03	0.45	0.00	0.09	0.31	0.01	0.26	0.54	0.02	0.00	0.32
15	晴れ	15.2	13.0	14.3	0.60	0.00	0.03	0.45	0.00	0.08	0.31	0.01	0.25	0.54	0.02	0.00	0.32
16	晴れ	14.7	11.9	13.5	0.61	0.00	0.03	0.45	0.00	0.07	0.31	0.00	0.24	0.54	0.01	0.00	0.33
17	晴れのち曇り	13.3	11.9	13.0	0.61	0.00	0.03	0.45	0.00	0.07	0.31	0.00	0.24	0.54	0.01	0.00	0.32
18	曇り	13.8	12.0	13.0	0.61	0.00	0.03	0.45	0.00	0.07	0.31	0.00	0.23	0.54	0.02	0.00	0.33
19	晴れ	13.0	11.5	12.3	0.61	0.00	0.03	0.45	0.00	0.08	0.31	0.00	0.22	0.54	0.01	0.00	0.33
20	晴れ	12.7	10.7	11.8	0.61	0.00	0.03	0.45	0.00	0.08	0.31	0.00	0.23	0.54	0.02	0.00	0.32
21	晴れ	12.6	10.7	11.8	0.61	0.00	0.03	0.44	0.00	0.08	0.31	0.00	0.24	0.54	0.01	0.00	0.32
22	雨	11.7	11.0	11.5	0.61	0.00	0.03	0.44	0.00	0.08	0.31	0.00	0.24	0.55	0.01	0.00	0.33
23	晴れ	12.7	10.8	11.8	0.60	0.00	0.03	0.44	0.00	0.08	0.31	0.00	0.23	0.55	0.02	0.00	0.33
24	晴れ	12.2	10.6	11.4	0.60	0.00	0.03	0.43	0.00	0.08	0.31	0.00	0.22	0.55	0.01	0.00	0.34
25	晴れ	11.8	10.6	11.2	0.60	0.00	0.03	0.44	0.00	0.08	0.31	0.00	0.23	0.55	0.01	0.00	0.33
26	曇り	11.6	10.7	11.3	0.60	0.00	0.03	0.43	0.00	0.09	0.31	0.00	0.23	0.55	0.01	0.00	0.34
27	晴れ	13.2	11.1	12.3	0.60	0.00	0.03	0.43	0.00	0.09	0.31	0.00	0.22	0.57	0.02	0.00	0.34
28	晴れ	13.0	11.5	12.6	0.61	0.00	0.03	0.43	0.00	0.10	0.31	0.01	0.23	0.58	0.02	0.00	0.34
29	雨のち曇り	13.3	12.7	13.1	0.60	0.00	0.03	0.42	0.00	0.10	0.31	0.01	0.22	0.57	0.01	0.00	0.34
30	晴れ	13.5	11.6	12.8	0.59	0.00	0.03	0.43	0.00	0.09	0.32	0.00	0.22	0.55	0.01	0.00	0.33
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
最 高		17.0	14.9	16.1	0.63	0.01	0.05	0.47	0.01	0.11	0.34	0.02	0.30	0.58	0.03	0.00	0.34
最 低		11.6	10.6	11.2	0.59	0.00	0.03	0.42	0.00	0.07	0.30	0.00	0.22	0.45	0.01	0.00	0.29
平 均		14.4	12.6	13.7	0.61	0.00	0.03	0.45	0.00	0.09	0.32	0.01	0.25	0.53	0.02	0.00	0.32

水質モニター値(平均)

12月	天候	錦見浄水場				通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)
1	晴れ	13.0	10.3	11.9	0.56	0.00	0.03	0.43	0.00	0.08	0.31	0.00	0.21	0.55	0.01	0.00	0.34
2	晴れ	12.1	10.5	11.4	0.56	0.00	0.02	0.41	0.00	0.07	0.31	0.00	0.21	0.56	0.02	0.00	0.34
3	晴れ	12.5	10.3	11.5	0.57	0.00	0.02	0.42	0.00	0.07	0.30	0.00	0.22	0.56	0.01	0.00	0.33
4	曇り	11.0	9.8	10.5	0.57	0.00	0.02	0.41	0.00	0.07	0.29	0.00	0.20	0.56	0.01	0.00	0.35
5	晴れ	11.0	9.1	10.0	0.57	0.00	0.02	0.42	0.00	0.07	0.29	0.00	0.19	0.57	0.02	0.00	0.34
6	晴れ	10.5	9.1	9.9	0.57	0.00	0.02	0.42	0.00	0.08	0.29	0.00	0.21	0.59	0.02	0.00	0.36
7	晴れのち曇り	10.8	9.4	10.4	0.57	0.00	0.02	0.43	0.00	0.07	0.30	0.00	0.21	0.57	0.02	0.00	0.35
8	曇りのち晴れ	11.1	8.9	10.1	0.57	0.00	0.02	0.44	0.00	0.07	0.31	0.00	0.19	0.54	0.03	0.00	0.33
9	晴れ	10.1	8.9	9.7	0.57	0.00	0.02	0.44	0.00	0.06	0.31	0.00	0.21	0.55	0.01	0.00	0.35
10	曇り	10.4	9.6	10.1	0.57	0.00	0.02	0.44	0.00	0.07	0.31	0.00	0.21	0.54	0.02	0.00	0.34
11	曇り	10.7	8.4	9.6	0.58	0.00	0.02	0.45	0.00	0.07	0.31	0.00	0.19	0.53	0.02	0.00	0.34
12	曇り	9.1	7.7	8.5	0.58	0.00	0.02	0.45	0.00	0.08	0.32	0.00	0.21	0.52	0.01	0.00	0.34
13	晴れ	9.3	7.9	8.6	0.58	0.00	0.02	0.45	0.00	0.07	0.32	0.00	0.22	0.50	0.01	0.00	0.34
14	晴れ	9.3	8.0	8.7	0.58	0.00	0.02	0.45	0.00	0.08	0.32	0.00	0.21	0.51	0.01	0.00	0.35
15	晴れ	9.8	8.0	9.3	0.57	0.00	0.02	0.45	0.00	0.07	0.32	0.00	0.20	0.52	0.01	0.00	0.35
16	曇り	9.7	8.0	9.0	0.58	0.00	0.02	0.46	0.00	0.06	0.33	0.00	0.20	0.53	0.02	0.00	0.34
17	晴れ	9.2	7.5	8.3	0.57	0.00	0.01	0.47	0.00	0.07	0.34	0.00	0.20	0.54	0.01	0.00	0.35
18	晴れ	9.1	7.5	8.7	0.57	0.00	0.01	0.47	0.00	0.07	0.34	0.00	0.20	0.55	0.10	0.42	0.40
19	晴れ	9.8	7.4	8.7	0.57	0.00	0.02	0.46	0.00	0.07	0.34	0.00	0.20	0.55	0.01	0.00	0.35
20	晴れ	9.1	7.3	8.2	0.59	0.00	0.02	0.47	0.00	0.08	0.35	0.00	0.20	0.55	0.01	0.00	0.38
21	晴れ	9.1	7.3	8.4	0.58	0.00	0.01	0.48	0.00	0.08	0.35	0.00	0.20	0.57	0.01	0.00	0.37
22	晴れ	8.9	7.8	8.4	0.57	0.00	0.02	0.48	0.00	0.07	0.36	0.00	0.20	0.56	0.01	0.00	0.35
23	晴れ	9.2	8.0	8.7	0.57	0.00	0.02	0.47	0.00	0.07	0.36	0.00	0.20	0.56	0.00	0.00	0.37
24	雨	9.4	8.5	9.1	0.57	0.00	0.02	0.46	0.00	0.07	0.35	0.00	0.20	0.57	0.01	0.00	0.34
25	晴れ	9.8	7.6	8.8	0.57	0.00	0.02	0.46	0.00	0.07	0.35	0.00	0.19	0.57	0.01	0.00	0.35
26	晴れ	8.6	7.4	8.1	0.57	0.00	0.02	0.46	0.00	0.08	0.35	0.01	0.21	0.59	0.01	0.00	0.34
27	晴れ	8.8	6.7	7.8	0.57	0.00	0.02	0.46	0.00	0.07	0.33	0.01	0.20	0.59	0.01	0.00	0.35
28	晴れのち曇り	7.9	6.7	7.6	0.58	0.00	0.02	0.46	0.00	0.08	0.34	0.01	0.25	0.48	0.01	0.00	0.37
29	曇り	8.2	7.4	7.9	0.58	0.00	0.02	0.47	0.00	0.07	0.35	0.01	0.26	0.45	0.01	0.00	0.35
30	晴れのち曇り	9.2	7.7	8.6	0.58	0.00	0.02	0.49	0.00	0.07	0.35	0.11	0.89	0.45	0.01	0.00	0.35
31	曇り一時雨	9.3	7.6	8.4	0.58	0.00	0.02	0.49	0.00	0.07	0.35	0.00	0.19	0.47	0.01	0.00	0.36
最 高		13.0	10.5	11.9	0.59	0.00	0.03	0.49	0.00	0.08	0.36	0.11	0.89	0.59	0.10	0.42	0.40
最 低		7.9	6.7	7.6	0.56	0.00	0.01	0.41	0.00	0.06	0.29	0.00	0.19	0.45	0.00	0.00	0.33
平 均		9.9	8.3	9.2	0.57	0.00	0.02	0.45	0.00	0.07	0.33	0.00	0.23	0.54	0.02	0.01	0.35

水質モニター値(平均)

1月	天候	錦見浄水場				通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)
1	晴れ	9.1	7.1	8.1	0.57	0.00	0.02	0.48	0.00	0.07	0.34	0.00	0.20	0.47	0.02	0.00	0.35
2	晴れ	9.0	7.2	8.1	0.57	0.00	0.02	0.48	0.00	0.06	0.35	0.00	0.19	0.47	0.01	0.00	0.38
3	晴れ	8.5	7.4	8.0	0.57	0.00	0.01	0.48	0.00	0.06	0.34	0.00	0.19	0.46	0.01	0.00	0.37
4	晴れ	8.6	7.4	8.3	0.57	0.00	0.01	0.48	0.00	0.07	0.34	0.00	0.19	0.46	0.01	0.00	0.33
5	曇り	8.8	7.9	8.4	0.57	0.00	0.02	0.47	0.00	0.06	0.34	0.00	0.20	0.46	0.01	0.00	0.33
6	晴れ	9.3	7.5	8.5	0.57	0.00	0.01	0.48	0.00	0.07	0.32	0.00	0.20	0.47	0.01	0.00	0.36
7	晴れ	8.6	7.6	8.4	0.57	0.00	0.02	0.48	0.00	0.07	0.32	0.00	0.19	0.47	0.01	0.00	0.37
8	雨	8.6	7.8	8.4	0.56	0.00	0.02	0.47	0.00	0.07	0.31	0.00	0.19	0.47	0.01	0.00	0.39
9	曇り	8.4	7.1	7.7	0.57	0.00	0.02	0.47	0.00	0.08	0.31	0.00	0.20	0.46	0.01	0.00	0.38
10	曇り	8.0	6.3	7.2	0.57	0.00	0.03	0.46	0.00	0.10	0.31	0.00	0.20	0.46	0.01	0.00	0.34
11	晴れ	6.9	5.2	6.0	0.58	0.00	0.03	0.45	0.00	0.10	0.31	0.00	0.23	0.44	0.01	0.00	0.35
12	晴れ	6.6	5.2	6.0	0.58	0.00	0.01	0.47	0.00	0.09	0.32	0.00	0.25	0.43	0.01	0.00	0.33
13	晴れ	6.5	5.4	6.2	0.59	0.00	0.01	0.48	0.00	0.08	0.33	0.00	0.24	0.44	0.01	0.00	0.32
14	晴れ	7.4	5.8	6.7	0.59	0.00	0.01	0.50	0.00	0.08	0.33	0.00	0.24	0.47	0.01	0.00	0.34
15	曇り	7.1	5.8	6.7	0.59	0.00	0.01	0.51	0.00	0.08	0.34	0.00	0.22	0.48	0.01	0.00	0.34
16	晴れのち雨	8.9	6.6	8.4	0.59	0.00	0.01	0.51	0.00	0.09	0.34	0.00	0.22	0.48	0.02	0.00	0.35
17	曇り時々雨	8.9	7.0	7.7	0.57	0.00	0.03	0.51	0.00	0.08	0.34	0.00	0.21	0.48	0.01	0.00	0.30
18	晴れ	8.7	7.0	7.9	0.57	0.00	0.02	0.50	0.00	0.10	0.32	0.00	0.20	0.48	0.02	0.00	0.33
19	晴れ	9.1	7.4	8.3	0.58	0.00	0.03	0.47	0.00	0.11	0.31	0.00	0.22	0.46	0.01	0.00	0.35
20	晴れ	9.2	7.3	8.4	0.58	0.00	0.02	0.47	0.00	0.09	0.31	0.00	0.26	0.43	0.01	0.00	0.35
21	晴れ	8.7	7.2	8.2	0.58	0.00	0.02	0.48	0.00	0.09	0.32	0.00	0.24	0.43	0.01	0.00	0.37
22	雨時々雪	7.6	6.7	7.1	0.59	0.00	0.02	0.50	0.00	0.09	0.33	0.00	0.22	0.44	0.01	0.00	0.33
23	晴れ	8.0	5.8	7.0	0.59	0.00	0.02	0.50	0.00	0.10	0.33	0.00	0.20	0.45	0.01	0.00	0.33
24	晴れ時々雪	6.5	5.3	6.0	0.59	0.00	0.02	0.51	0.00	0.09	0.34	0.00	0.21	0.47	0.01	0.00	0.33
25	雪のち晴れ	7.0	5.3	6.1	0.59	0.00	0.02	0.51	0.00	0.10	0.35	0.00	0.23	0.47	0.01	0.00	0.32
26	晴れ	6.3	5.1	5.8	0.59	0.00	0.01	0.52	0.00	0.08	0.35	0.00	0.24	0.48	0.01	0.00	0.31
27	曇りのち晴れ	6.6	5.3	6.2	0.59	0.00	0.01	0.53	0.00	0.07	0.37	0.00	0.23	0.49	0.02	0.00	0.33
28	曇り時々雨	6.7	5.8	6.3	0.59	0.00	0.02	0.54	0.00	0.07	0.36	0.00	0.21	0.50	0.01	0.00	0.33
29	曇り	6.8	5.2	6.1	0.59	0.00	0.02	0.54	0.00	0.09	0.37	0.00	0.20	0.51	0.01	0.00	0.33
30	晴れ	6.7	5.0	5.9	0.58	0.00	0.02	0.54	0.00	0.09	0.37	0.00	0.20	0.51	0.00	0.00	0.38
31	晴れ	6.9	5.0	6.4	0.59	0.00	0.02	0.54	0.00	0.08	0.38	0.00	0.21	0.50	0.01	0.00	0.39
最 高		9.3	7.9	8.5	0.59	0.00	0.03	0.54	0.00	0.11	0.38	0.00	0.26	0.51	0.02	0.00	0.39
最 低		6.3	5.0	5.8	0.56	0.00	0.01	0.45	0.00	0.06	0.31	0.00	0.19	0.43	0.00	0.00	0.30
平 均		7.9	6.4	7.2	0.58	0.00	0.02	0.49	0.00	0.08	0.34	0.00	0.21	0.47	0.01	0.00	0.35

水質モニター値(平均)

2月	天候	錦見浄水場				通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)
1	曇りのち晴れ	7.5	5.7	6.6	0.58	0.01	0.03	0.54	0.00	0.07	0.45	0.00	0.21	0.51	0.01	0.00	0.38
2	曇り	7.2	5.7	6.7	0.58	0.05	0.07	0.54	0.00	0.07	0.49	0.00	0.20	0.52	0.01	0.00	0.37
3	晴れ	7.7	6.1	7.0	0.59	0.01	0.03	0.54	0.00	0.07	0.48	0.00	0.20	0.51	0.01	0.00	0.37
4	晴れ	7.3	5.1	6.4	0.59	0.01	0.03	0.54	0.00	0.07	0.49	0.00	0.18	0.51	0.01	0.00	0.34
5	晴れ時々雪	6.7	5.8	5.8	0.58	0.02	0.04	0.54	0.00	0.08	0.49	0.00	0.19	0.51	0.01	0.00	0.37
6	晴れ	6.4	4.7	5.4	0.59	0.01	0.02	0.54	0.00	0.08	0.50	0.00	0.19	0.52	0.01	0.00	0.36
7	晴れ	6.5	4.4	5.4	0.59	0.00	0.02	0.55	0.00	0.09	0.51	0.03	0.26	0.53	0.02	0.00	0.29
8	晴れのち曇り	6.4	4.5	5.7	0.59	0.00	0.03	0.55	0.00	0.08	0.52	0.00	0.21	0.54	0.01	0.00	0.29
9	晴れ	7.0	4.8	6.5	0.58	0.00	0.02	0.56	0.00	0.07	0.52	0.00	0.20	0.53	0.02	0.00	0.32
10	雨	6.8	6.1	6.6	0.58	0.00	0.01	0.55	0.00	0.06	0.53	0.00	0.19	0.52	0.01	0.00	0.32
11	晴れ	7.0	5.3	6.2	0.58	0.00	0.02	0.55	0.00	0.08	0.49	0.00	0.19	0.53	0.01	0.00	0.31
12	晴れ	7.1	5.3	6.2	0.57	0.00	0.02	0.54	0.00	0.08	0.49	0.00	0.20	0.53	0.01	0.00	0.32
13	曇り時々雪	7.0	5.1	6.1	0.57	0.00	0.02	0.53	0.00	0.08	0.49	0.00	0.20	0.53	0.01	0.00	0.31
14	晴れ	7.6	5.1	6.9	0.58	0.00	0.02	0.53	0.00	0.08	0.49	0.00	0.20	0.52	0.01	0.00	0.29
15	曇り	7.4	5.9	6.8	0.59	0.00	0.02	0.53	0.00	0.08	0.49	0.00	0.20	0.52	0.01	0.00	0.28
16	曇り	7.1	5.9	6.6	0.58	0.00	0.02	0.53	0.00	0.08	0.50	0.00	0.19	0.52	0.01	0.00	0.29
17	晴れ	8.1	6.0	7.1	0.58	0.00	0.02	0.53	0.00	0.07	0.46	0.00	0.18	0.52	0.01	0.00	0.29
18	晴れ	8.2	5.8	7.4	0.58	0.00	0.02	0.52	0.00	0.07	0.45	0.00	0.19	0.52	0.01	0.00	0.32
19	曇り	7.8	6.6	7.3	0.58	0.01	0.05	0.51	0.00	0.07	0.45	0.00	0.20	0.52	0.01	0.00	0.35
20	晴れ	9.0	6.6	8.3	0.58	0.01	0.04	0.53	0.00	0.08	0.46	0.00	0.19	0.51	0.01	0.00	0.34
21	曇り	9.1	7.0	8.3	0.58	0.00	0.03	0.54	0.00	0.08	0.46	0.00	0.19	0.52	0.00	0.00	0.33
22	晴れ	8.7	6.7	7.9	0.59	0.00	0.02	0.53	0.00	0.07	0.46	0.00	0.19	0.52	0.01	0.00	0.31
23	晴れ	8.7	6.7	7.8	0.58	0.00	0.03	0.53	0.00	0.07	0.46	0.00	0.20	0.54	0.01	0.00	0.29
24	晴れ	9.0	6.9	8.3	0.58	0.00	0.02	0.54	0.00	0.07	0.47	0.01	0.25	0.53	0.01	0.00	0.29
25	曇り	8.8	7.7	8.5	0.58	0.00	0.02	0.54	0.00	0.07	0.47	0.04	0.53	0.52	0.01	0.00	0.30
26	曇り	10.4	7.8	9.2	0.58	0.00	0.03	0.54	0.00	0.07	0.48	0.03	0.49	0.54	0.01	0.00	0.30
27	晴れ	10.4	7.8	9.3	0.57	0.00	0.03	0.54	0.00	0.07	0.48	0.01	0.33	0.54	0.01	0.00	0.31
28	曇りのち雨	8.9	7.7	8.5	0.54	0.00	0.03	0.54	0.00	0.07	0.48	0.01	0.30	0.54	0.01	0.00	0.33
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
最 高		10.4	7.8	9.3	0.59	0.05	0.07	0.56	0.00	0.09	0.53	0.04	0.53	0.54	0.02	0.00	0.38
最 低		6.4	4.4	5.4	0.54	0.00	0.01	0.51	0.00	0.06	0.45	0.00	0.18	0.51	0.00	0.00	0.28
平 均		7.9	6.0	7.1	0.58	0.00	0.03	0.54	0.00	0.07	0.48	0.00	0.23	0.52	0.01	0.00	0.32

水質モニター値(平均)

3月	天候	錦見浄水場				通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		錦川表流水			浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
		水温(℃)			残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	色度	残留塩素
		最高	最低	平均	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)	度	度	(mg/L)
1	曇り	8.8	7.5	8.2	0.58	0.00	0.03	0.53	0.00	0.09	0.43	0.01	0.22	0.52	0.01	0.00	0.36
2	晴れ	9.8	7.6	8.6	0.62	0.00	0.03	0.41	0.00	0.11	0.42	0.00	0.19	0.52	0.01	0.00	0.34
3	晴れのち曇り	9.0	7.9	8.6	0.62	0.00	0.03	0.38	0.00	0.10	0.47	0.00	0.22	0.49	0.01	0.00	0.34
4	曇りのち晴れ	10.8	8.4	10.0	0.61	0.00	0.03	0.41	0.00	0.11	0.51	0.01	0.24	0.47	0.01	0.00	0.31
5	雨	10.6	9.0	9.8	0.64	0.00	0.03	0.44	0.00	0.09	0.52	0.00	0.21	0.48	0.01	0.00	0.34
6	晴れ	10.8	8.6	9.7	0.70	0.00	0.03	0.45	0.00	0.12	0.52	0.00	0.16	0.49	0.02	0.00	0.37
7	晴れ	10.1	8.7	9.5	0.69	0.00	0.03	0.47	0.00	0.11	0.58	0.00	0.16	0.48	0.02	0.00	0.34
8	雨のち曇り	9.5	9.0	9.3	0.68	0.00	0.03	0.50	0.00	0.10	0.59	0.00	0.18	0.46	0.03	0.00	0.33
9	晴れ	9.6	7.5	8.8	0.65	0.00	0.03	0.51	0.00	0.08	0.57	0.00	0.19	0.45	0.02	0.00	0.32
10	晴れ	10.2	7.8	8.9	0.66	0.00	0.03	0.51	0.00	0.08	0.55	0.00	0.18	0.45	0.01	0.00	0.33
11	晴れ	10.7	8.0	9.3	0.66	0.00	0.03	0.50	0.00	0.09	0.55	0.00	0.19	0.46	0.01	0.00	0.35
12	晴れ	10.8	8.1	9.6	0.67	0.00	0.03	0.50	0.00	0.11	0.57	0.00	0.19	0.46	0.01	0.00	0.29
13	晴れ	11.8	8.7	10.6	0.67	0.00	0.04	0.51	0.00	0.09	0.58	0.00	0.20	0.47	0.01	0.00	0.31
14	晴れ	12.7	9.9	11.6	0.64	0.00	0.04	0.51	0.00	0.09	0.57	0.00	0.20	0.48	0.01	0.00	0.30
15	曇り	12.1	10.9	11.7	0.58	0.00	0.04	0.51	0.00	0.09	0.56	0.01	0.19	0.48	0.01	0.00	0.31
16	曇り	11.4	9.0	10.4	0.56	0.00	0.03	0.49	0.00	0.07	0.51	0.00	0.15	0.49	0.01	0.00	0.34
17	晴れ	11.8	9.1	10.4	0.55	0.00	0.03	0.46	0.00	0.07	0.49	0.00	0.16	0.49	0.01	0.00	0.38
18	曇り	11.2	9.5	10.5	0.56	0.00	0.03	0.43	0.00	0.09	0.46	0.00	0.22	0.44	0.01	0.00	0.38
19	雨	10.6	10.1	10.3	0.56	0.00	0.03	0.42	0.00	0.08	0.46	0.01	0.24	0.38	0.01	0.00	0.37
20	曇り	10.5	9.1	9.9	0.55	0.00	0.03	0.42	0.00	0.08	0.46	0.00	0.21	0.37	0.01	0.00	0.31
21	雨	9.2	9.0	9.1	0.57	0.00	0.03	0.40	0.00	0.10	0.44	0.00	0.19	0.40	0.01	0.00	0.31
22	晴れ	10.6	8.2	9.4	0.56	0.00	0.04	0.40	0.00	0.10	0.45	0.00	0.19	0.39	0.01	0.00	0.33
23	晴れ	10.6	8.5	9.6	0.58	0.00	0.04	0.40	0.00	0.09	0.45	0.00	0.19	0.38	0.02	0.00	0.37
24	晴れ	11.2	9.2	10.3	0.58	0.00	0.03	0.40	0.00	0.08	0.47	0.00	0.19	0.38	0.01	0.00	0.36
25	晴れ	11.9	9.6	10.8	0.57	0.00	0.03	0.42	0.00	0.08	0.48	0.00	0.22	0.38	0.01	0.00	0.33
26	晴れ	12.5	10.0	11.2	0.57	0.00	0.03	0.42	0.00	0.08	0.48	0.01	0.23	0.38	0.01	0.00	0.40
27	晴れ	13.5	10.3	12.0	0.57	0.00	0.03	0.42	0.00	0.08	0.47	0.01	0.22	0.37	0.01	0.00	0.36
28	晴れ	14.4	11.0	12.8	0.57	0.00	0.03	0.43	0.00	0.08	0.47	0.01	0.21	0.38	0.01	0.00	0.32
29	晴れ	14.6	11.4	13.3	0.57	0.00	0.03	0.43	0.01	0.09	0.47	0.01	0.20	0.39	0.02	0.00	0.33
30	晴れ	14.8	11.4	13.2	0.57	0.00	0.03	0.43	0.00	0.07	0.46	0.01	0.19	0.39	0.01	0.00	0.36
31	晴れ	14.7	11.5	13.4	0.58	0.00	0.03	0.43	0.00	0.07	0.46	0.03	0.36	0.39	0.02	0.00	0.35
最 高		14.8	11.5	13.4	0.70	0.00	0.04	0.53	0.01	0.12	0.59	0.03	0.36	0.52	0.03	0.00	0.40
最 低		8.8	7.5	8.2	0.55	0.00	0.03	0.38	0.00	0.07	0.42	0.00	0.15	0.37	0.01	0.00	0.29
平 均		11.3	9.2	10.4	0.60	0.00	0.03	0.45	0.00	0.09	0.50	0.00	0.20	0.44	0.01	0.00	0.34

水質モニタ一値集計表(平均)

H29年度	項目	錦見浄水場		通津			和木			由宇(神東原)			玖珂(野口)		
		水温 (℃)	残留塩素 (mg/L)	濁度 (度)	色度 (度)	残留塩素 (mg/L)	濁度 (度)	色度 (度)	残留塩素 (mg/L)	濁度 (度)	色度 (度)	残留塩素 (mg/L)	濁度 (度)	色度 (度)	残留塩素 (mg/L)
		表流水	浄水	浄水			浄水			浄水			浄水		
4	最高	22.0	0.70	0.02	0.10	0.68	0.01	0.12	0.80	0.01	0.30	0.39	0.04	0.08	0.41
	最低	9.3	0.62	0.00	0.03	0.48	0.00	0.09	0.70	0.00	0.20	0.24	0.00	0.00	0.39
	平均	13.7	0.67	0.00	0.05	0.55	0.01	0.10	0.77	0.00	0.23	0.29	0.01	0.01	0.40
5	最高	22.7	0.68	0.01	0.07	0.55	0.04	0.22	0.82	0.11	0.69	0.29	0.04	0.09	0.44
	最低	14.9	0.62	0.01	0.05	0.40	0.00	0.09	0.39	0.00	0.22	0.21	0.02	0.00	0.39
	平均	18.8	0.65	0.01	0.06	0.49	0.01	0.10	0.55	0.02	0.28	0.24	0.03	0.02	0.42
6	最高	24.6	0.66	0.01	0.09	0.48	0.02	0.18	0.60	0.02	0.34	0.29	0.02	0.00	0.42
	最低	17.2	0.60	0.01	0.05	0.33	0.01	0.10	0.37	0.00	0.20	0.20	0.01	0.00	0.32
	平均	20.8	0.63	0.01	0.07	0.40	0.01	0.11	0.47	0.01	0.25	0.25	0.02	0.00	0.34
7	最高	28.3	0.67	0.01	0.12	0.42	0.06	0.35	0.52	0.04	0.40	0.41	0.02	0.00	0.34
	最低	19.2	0.58	0.01	0.08	0.33	0.02	0.12	0.37	0.01	0.23	0.26	0.01	0.00	0.30
	平均	23.7	0.62	0.01	0.09	0.37	0.02	0.14	0.43	0.02	0.26	0.33	0.02	0.00	0.32
8	最高	28.8	0.77	0.02	0.26	0.45	0.04	0.43	0.55	0.03	0.38	0.50	0.02	0.00	0.38
	最低	23.2	0.59	0.01	0.09	0.20	0.02	0.14	0.25	0.01	0.24	0.31	0.01	0.00	0.32
	平均	26.0	0.68	0.01	0.13	0.35	0.02	0.21	0.40	0.02	0.33	0.44	0.01	0.00	0.35
9	最高	25.8	0.74	0.02	0.25	0.59	0.08	0.49	0.48	0.02	0.33	0.50	0.02	0.00	0.35
	最低	18.6	0.57	0.01	0.07	0.27	0.01	0.09	0.22	0.01	0.25	0.31	0.00	0.00	0.31
	平均	21.7	0.68	0.01	0.11	0.48	0.02	0.16	0.40	0.01	0.28	0.40	0.01	0.00	0.33
10	最高	21.0	0.68	0.01	0.08	0.51	0.02	0.15	0.38	0.02	0.31	0.45	0.03	0.00	0.36
	最低	13.9	0.58	0.01	0.04	0.40	0.00	0.09	0.31	0.00	0.22	0.28	0.01	0.00	0.23
	平均	17.8	0.63	0.01	0.06	0.44	0.01	0.10	0.37	0.01	0.26	0.38	0.02	0.00	0.29
11	最高	17.0	0.63	0.01	0.05	0.47	0.01	0.11	0.34	0.02	0.30	0.58	0.03	0.00	0.34
	最低	10.6	0.59	0.00	0.03	0.42	0.00	0.07	0.30	0.00	0.22	0.45	0.01	0.00	0.29
	平均	13.7	0.61	0.00	0.03	0.45	0.00	0.09	0.32	0.01	0.25	0.53	0.02	0.00	0.32
12	最高	13.0	0.59	0.00	0.03	0.49	0.00	0.08	0.36	0.11	0.89	0.59	0.10	0.42	0.40
	最低	6.7	0.56	0.00	0.01	0.41	0.00	0.06	0.29	0.00	0.19	0.45	0.00	0.00	0.33
	平均	9.2	0.57	0.00	0.02	0.45	0.00	0.07	0.33	0.00	0.23	0.54	0.02	0.01	0.35
1	最高	9.3	0.59	0.00	0.03	0.54	0.00	0.11	0.38	0.00	0.26	0.51	0.02	0.00	0.39
	最低	5.0	0.56	0.00	0.01	0.45	0.00	0.06	0.31	0.00	0.19	0.43	0.00	0.00	0.30
	平均	7.2	0.58	0.00	0.02	0.49	0.00	0.08	0.34	0.00	0.21	0.47	0.01	0.00	0.35
2	最高	10.4	0.59	0.05	0.07	0.56	0.00	0.09	0.53	0.04	0.53	0.54	0.02	0.00	0.38
	最低	4.4	0.54	0.00	0.01	0.51	0.00	0.06	0.45	0.00	0.18	0.51	0.00	0.00	0.28
	平均	7.1	0.58	0.00	0.03	0.54	0.00	0.07	0.48	0.00	0.23	0.52	0.01	0.00	0.32
3	最高	14.8	0.70	0.00	0.04	0.53	0.01	0.12	0.59	0.03	0.36	0.52	0.03	0.00	0.40
	最低	7.5	0.55	0.00	0.03	0.38	0.00	0.07	0.42	0.00	0.15	0.37	0.01	0.00	0.29
	平均	10.4	0.60	0.00	0.03	0.45	0.00	0.09	0.50	0.00	0.20	0.44	0.01	0.00	0.34
年間	最高	28.8	0.77	0.05	0.26	0.68	0.08	0.49	0.82	0.11	0.89	0.59	0.10	0.42	0.44
	最低	4.4	0.54	0.00	0.01	0.20	0.00	0.06	0.22	0.00	0.15	0.20	0.00	0.00	0.23
	平均	15.8	0.63	0.01	0.06	0.46	0.01	0.11	0.45	0.01	0.25	0.40	0.02	0.00	0.34

残留塩素測定表(委託分)

(平均値)

地区	横山	御庄	楠町	平田	由宇町	由西	玖珂町	阿品	小瀬	周東町	美和東部	美和西部
4月	0.46	0.38	0.50	0.50	0.38	0.11	0.31	0.58	0.49	0.41	0.33	0.39
5月	0.34	0.35	0.49	0.45	0.38	0.11	0.40	0.54	0.47	0.38	0.35	0.39
6月	0.30	0.36	0.48	0.42	0.29	0.11	0.33	0.36	0.46	0.31	0.34	0.34
7月	0.26	0.24	0.48	0.40	0.35	0.10	0.32	0.28	0.42	0.31	0.29	0.46
8月	0.25	0.26	0.47	0.37	0.41	0.10	0.39	0.43	0.44	0.30	0.26	0.40
9月	0.33	0.33	0.48	0.48	0.46	0.11	0.35	0.40	0.47	0.28	0.29	0.40
10月	0.36	0.37	0.50	0.47	0.36	0.10	0.35	0.32	0.45	0.32	0.30	0.27
11月	0.40	0.36	0.49	0.49	0.39	0.13	0.40	0.43	0.47	0.40	0.35	0.34
12月	0.37	0.33	0.49	0.46	0.40	0.11	0.34	0.40	0.48	0.45	0.17	0.40
1月	0.36	0.32	0.50	0.47	0.35	0.10	0.32	0.55	0.47	0.43	0.19	0.28
2月	0.41	0.30	0.49	0.46	0.30	0.14	0.33	0.41	0.47	0.39	0.18	0.34
3月	0.40	0.35	0.48	0.44	0.32	0.12	0.33	0.33	0.44	0.40	0.30	0.25
年間平均値	0.35	0.33	0.49	0.45	0.37	0.11	0.35	0.42	0.46	0.37	0.28	0.35

地区	秋掛	波野中	本郷	波野原	宇塚	河山	南桑	広瀬	広東	向峠	宇佐郷	
4月	0.43	0.35	0.53	0.36	0.37	0.39	0.39	0.47	0.45	0.25	0.42	
5月	0.46	0.35	0.52	0.22	0.37	0.40	0.42	0.51	0.44	0.28	0.36	
6月	0.33	0.31	0.51	0.21	0.35	0.39	0.36	0.50	0.44	0.25	0.36	
7月	0.33	0.26	0.47	0.24	0.34	0.40	0.47	0.50	0.32	0.27	0.38	
8月	0.35	0.27	0.45	0.37	0.39	0.39	0.43	0.54	0.50	0.26	0.39	
9月	0.36	0.25	0.46	0.40	0.39	0.43	0.45	0.58	0.68	0.30	0.40	
10月	0.36	0.31	0.48	0.45	0.44	0.35	0.52	0.58	0.55	0.25	0.40	
11月	0.32	0.30	0.48	0.50	0.43	0.40	0.41	0.59	0.45	0.28	0.38	
12月	0.34	0.33	0.46	0.45	0.43	0.43	0.45	0.55	0.48	0.30	0.41	
1月	0.37	0.36	0.46	0.40	0.53	0.40	0.45	0.31	0.44	0.25	0.43	
2月	0.40	0.31	0.51	0.52	0.47	0.40	0.40	0.29	0.46	0.27	0.40	
3月	0.39	0.33	0.49	0.39	0.45	0.34	0.31	0.44	0.40	0.29	0.41	
年間平均値	0.37	0.31	0.49	0.38	0.41	0.39	0.42	0.49	0.47	0.27	0.39	

4-5 クリプトスポリジウム等、指標菌検査

クリプトスポリジウム等、指標菌検査

採水日	項 目	岩国	由宇				玖珂	阿品	小瀬	周東	美和	
		錦見	伏流水	マンガン	第3水源	第4水源	瀬田 水源	原水	水源	高森南 第3水源	東部	西部
		原水	第1・2水源	除去装置							原水	原水
		表流水	伏流水 浅井戸	処理水	浅井戸	浅井戸	浅井戸	表流水	浅井戸	浅井戸	表流水	表流水
5月18日	大腸菌	*	不検出	不検出	*	*	*	*	*	*	*	*
	嫌気性芽胞菌	*	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*
	クリプトスポリジウム	0	0	0	*	*	*	0	*	*	0	0
	ジアルジア	0	0	0	*	*	*	0	*	*	0	0
6月15日	大腸菌	*	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	*	不検出	不検出	*	*
	嫌気性芽胞菌	*	4	0	0	0	0	*	0	0	*	*
	クリプトスポリジウム	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	ジアルジア	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7月20日	大腸菌	*	検出	不検出	*	*	*	*	*	*	*	*
	嫌気性芽胞菌	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*
	クリプトスポリジウム	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*
	ジアルジア	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*
8月17日	大腸菌	*	検出	不検出	*	*	*	*	*	*	*	*
	嫌気性芽胞菌	*	4	0	*	*	*	*	*	*	*	*
	クリプトスポリジウム	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	ジアルジア	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9月21日	大腸菌	*	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	*	不検出	不検出	*	*
	嫌気性芽胞菌	*	2	0	0	0	0	*	0	0	*	*
	クリプトスポリジウム	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*
	ジアルジア	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*
10月19日	大腸菌	*	検出	不検出	*	*	*	*	*	*	*	*
	嫌気性芽胞菌	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*
	クリプトスポリジウム	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	ジアルジア	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11月16日	大腸菌	*	不検出	不検出	*	*	*	*	*	*	*	*
	嫌気性芽胞菌	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*
	クリプトスポリジウム	0	0	0	*	*	*	0	*	*	0	0
	ジアルジア	0	0	0	*	*	*	0	*	*	0	0
12月21日	大腸菌	*	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	*	不検出	不検出	*	*
	嫌気性芽胞菌	*	0	0	0	0	0	*	0	0	*	*
	クリプトスポリジウム	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	ジアルジア	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1月18日	大腸菌	*	不検出	不検出	*	*	*	*	*	*	*	*
	嫌気性芽胞菌	*	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*
	クリプトスポリジウム	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*
	ジアルジア	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*
2月15日	大腸菌	*	不検出	不検出	*	*	*	*	*	*	*	*
	嫌気性芽胞菌	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*
	クリプトスポリジウム	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	ジアルジア	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3月8日	大腸菌	*	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	*	不検出	不検出	*	*
	嫌気性芽胞菌	*	2	0	0	0	0	*	0	0	*	*
	クリプトスポリジウム	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*
	ジアルジア	*	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*

クリプトスポリジウム等、指標菌検査

採水日	項 目	美和	本郷			美川		錦				
		秋掛	波野中	波野原	宇塚	河山	南桑	広瀬	向峠	宇佐郷		
		原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水		
		表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水		
5月18日	大腸菌	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	嫌気性芽胞菌	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	クリプトスポリジウム	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ジアルジア	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6月15日	大腸菌	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	嫌気性芽胞菌	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	クリプトスポリジウム	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	ジアルジア	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
7月20日	大腸菌	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	嫌気性芽胞菌	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	クリプトスポリジウム	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	ジアルジア	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
8月17日	大腸菌	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	嫌気性芽胞菌	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	クリプトスポリジウム	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	ジアルジア	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
9月21日	大腸菌	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	嫌気性芽胞菌	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	クリプトスポリジウム	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	ジアルジア	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
10月19日	大腸菌	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	嫌気性芽胞菌	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	クリプトスポリジウム	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	ジアルジア	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
11月16日	大腸菌	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	嫌気性芽胞菌	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	クリプトスポリジウム	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ジアルジア	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12月21日	大腸菌	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	嫌気性芽胞菌	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	クリプトスポリジウム	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	ジアルジア	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
1月18日	大腸菌	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	嫌気性芽胞菌	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	クリプトスポリジウム	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	ジアルジア	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
2月15日	大腸菌	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	嫌気性芽胞菌	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	クリプトスポリジウム	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	ジアルジア	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
3月8日	大腸菌	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	嫌気性芽胞菌	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	クリプトスポリジウム	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	ジアルジア	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

4-6 錦川水系

生活環境の保全に関する環境基準【河川】

類型		AA	A	B
利用目的の適応性		水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に 掲げるもの	水道2級 水産1級 水浴 及びB以下の欄に 掲げるもの	水道3級 水産2級 及びC以下の欄に 掲げるもの
基準値	水素イオン濃度 (pH)	6.5以上 8.5以下	6.5以上 8.5以下	6.5以上 8.5以下
	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	1mg/L以下	2mg/L以下	3mg/L以下
	浮遊物質量 (SS)	25mg/L以下	25mg/L以下	25mg/L以下
	溶存酸素量 (DO)	7.5mg/L以上	7.5mg/L以上	5mg/L以上
	大腸菌群数	50MPN/100mL 以下	1,000MPN/100mL 以下	5,000MPN/100mL 以下
		宇佐川	錦川	

*錦川流域の水質調査試験年4回実施

錦川水系水質調査

平成29年5月17日

採水地点			錦川出合	宇佐川出合	本郷川	野谷川	根笠川	生見川	錦見浄水場
			地点上流	地点上流	下流	下流	下流	下流	取水口
			A類型	AA類型	A類型	A類型	A類型	A類型	A類型
			表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水
環境基準項目	天候(前日/当日)		晴/曇り	晴/曇り	晴/曇り	晴/曇り	晴/曇り	晴/曇り	晴/曇り
	気温	℃	19.0	21.9	18.2	20.6	21.0	21.8	20.8
	水温	℃	16.3	15.3	15.2	13.6	14.5	14.5	17.5
◎	pH値	電極	7.62	7.67	7.59	7.58	7.49	7.29	7.39
		比色	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1
◎	溶存酸素	(mg/L)	9.8	10.1	9.8	10.2	10.2	9.9	9.7
◎	BOD	(mg/L)	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.9	0.6
◎	浮遊物質	(mg/L)	0.2	0.3	1.1	0.8	0.1未満	4.4	0.5
◎	大腸菌群	MPN	>2,400	1,400	2,400	870	650	>2,400	610
	大腸菌	MPN	9	16	23	25	1	2	12
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.73	0.58	0.69	0.53	0.51	0.98	0.60
	色 度		1.7	1.3	3.0	1.4	1.5	4.3	1.5
	濁 度		0.38	0.28	1.04	0.40	0.18	1.34	0.45

◎印 生活環境の保全に関する環境基準

錦川水系水質調査

平成29年8月23日

採水地点			錦川出合	宇佐川出合	本郷川	野谷川	根笠川	生見川	錦見浄水場
			地点上流	地点上流	下流	下流	下流	下流	取水口
			A類型	AA類型	A類型	A類型	A類型	A類型	A類型
			表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水
環境基準項目	天候(前日/当日)		曇り/晴れ	曇り/晴れ	曇り/晴れ	曇り/晴れ	曇り/晴れ	曇り/晴れ	曇り/晴れ
	気温	℃	31.8	30.1	31.2	32.4	32.3	31.8	31.3
	水温	℃	26.1	24.0	24.9	22.1	25.2	21.9	26.7
◎	pH値	電極	7.58	7.55	7.55	7.44	7.39	6.98	7.22
		比色	7.2	7.0	7.2	7.2	7.0	6.9	7.0
◎	溶存酸素	(mg/L)	8.5	8.6	8.2	8.6	8.4	8.1	8.2
◎	BOD	(mg/L)	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3
◎	浮遊物質	(mg/L)	0.7	0.3	1.5	0.3	0.1	1.6	0.5
◎	大腸菌群	MPN	>2,400	>2,400	>2,400	1,600	>2,400	1,700	>2,400
	大腸菌	MPN	48	16	84	5	6	15	3
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.80	0.72	0.76	0.53	0.70	1.17	0.62
	色 度		2.9	2.8	3.3	1.8	2.1	3.7	1.5
	濁 度		0.65	0.44	0.70	0.41	0.23	0.56	0.63

◎印 生活環境の保全に関する環境基準

錦川水系水質調査

平成29年11月8日

採水地点			錦川出合	宇佐川出合	本郷川	野谷川	根笠川	生見川	錦見浄水場
			地点上流	地点上流	下流	下流	下流	下流	取水口
			A類型	AA類型	A類型	A類型	A類型	A類型	A類型
			表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水
環境基準項目	天候(前日/当日)		曇り/曇り	曇り/曇り	曇り/曇り	曇り/曇り	曇り/曇り	曇り/曇り	曇り/曇り
	気温	℃	15.2	16.8	15.8	15.4	15.7	16.8	17.9
	水温	℃	13.5	13.1	13.6	13.3	12.8	16.1	15.4
◎	pH値	電極	7.52	7.32	7.38	7.35	7.18	7.11	7.14
		比色	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	6.9	6.9
◎	溶存酸素	(mg/L)	10.4	10.4	10.3	10.2	10.6	9.2	9.9
◎	BOD	(mg/L)	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.3	0.5
◎	浮遊物質	(mg/L)	0.2	0.2	1.1	0.7	0.2	0.7	0.3
◎	大腸菌群	MPN	>2,400	1,300	2,000	>2,400	2,400	870	2,000
	大腸菌	MPN	140	23	88	11	47	5	27
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.51	0.45	0.49	0.46	0.45	0.79	0.44
	色 度		1.7	1.4	3.1	1.7	1.6	2.9	1.5
	濁 度		0.25	0.18	1.84	0.30	0.17	0.99	0.40

◎印 生活環境の保全に関する環境基準

錦川水系水質調査

平成30年2月28日

採水地点			錦川出合	宇佐川出合	本郷川	野谷川	根笠川	生見川	錦見浄水場
			地点上流	地点上流	下流	下流	下流	下流	取水口
			A類型	AA類型	A類型	A類型	A類型	A類型	A類型
			表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水
環境基準項目	天候(前日/当日)		晴れ/曇り	晴れ/曇り	晴れ/曇り	晴れ/曇り	晴れ/曇り	晴れ/曇り	晴れ/曇り
	気温	℃	5.6	6.0	6.1	6.5	6.5	10.7	13.4
	水温	℃	5.9	5.3	5.4	4.7	4.8	6.4	7.9
◎	pH値	電極	7.33	7.15	7.36	7.36	7.16	7.11	7.22
		比色	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7
◎	溶存酸素	(mg/L)	12.4	12.5	12.4	12.6	12.6	11.6	11.5
◎	BOD	(mg/L)	2.0	2.0	2.0	1.6	1.7	1.8	1.6
◎	浮遊物質	(mg/L)	0.7	2.1	0.8	0.1	0.3	0.4	1.9
◎	大腸菌群	MPN	250	310	520	130	68	250	410
	大腸菌	MPN	16	10	33	1	1	22	3
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.47	0.48	0.49	0.35	0.33	0.66	0.49
	色 度		1.4	1.4	2.2	1.1	1.2	2.2	1.5
	濁 度		0.47	0.98	0.68	0.31	0.44	0.68	0.85


◎印 生活環境の保全に関する環境基準

5 臨時の検査

平成29年度に実施した臨時検査35件の内、7件は給水開始前検査で水質相談等や現地調査等は28件でした。

水質相談の内容としては、「さび水」が多く、次いで「臭い」、「異物が出る」等の相談がありました。「臭い」については生臭く磯の香りがする、プラスチックのような臭いがする、泥臭いなどでした。また、「その他」としては農薬の検査をしてほしいなどの相談がありました。

(件数)

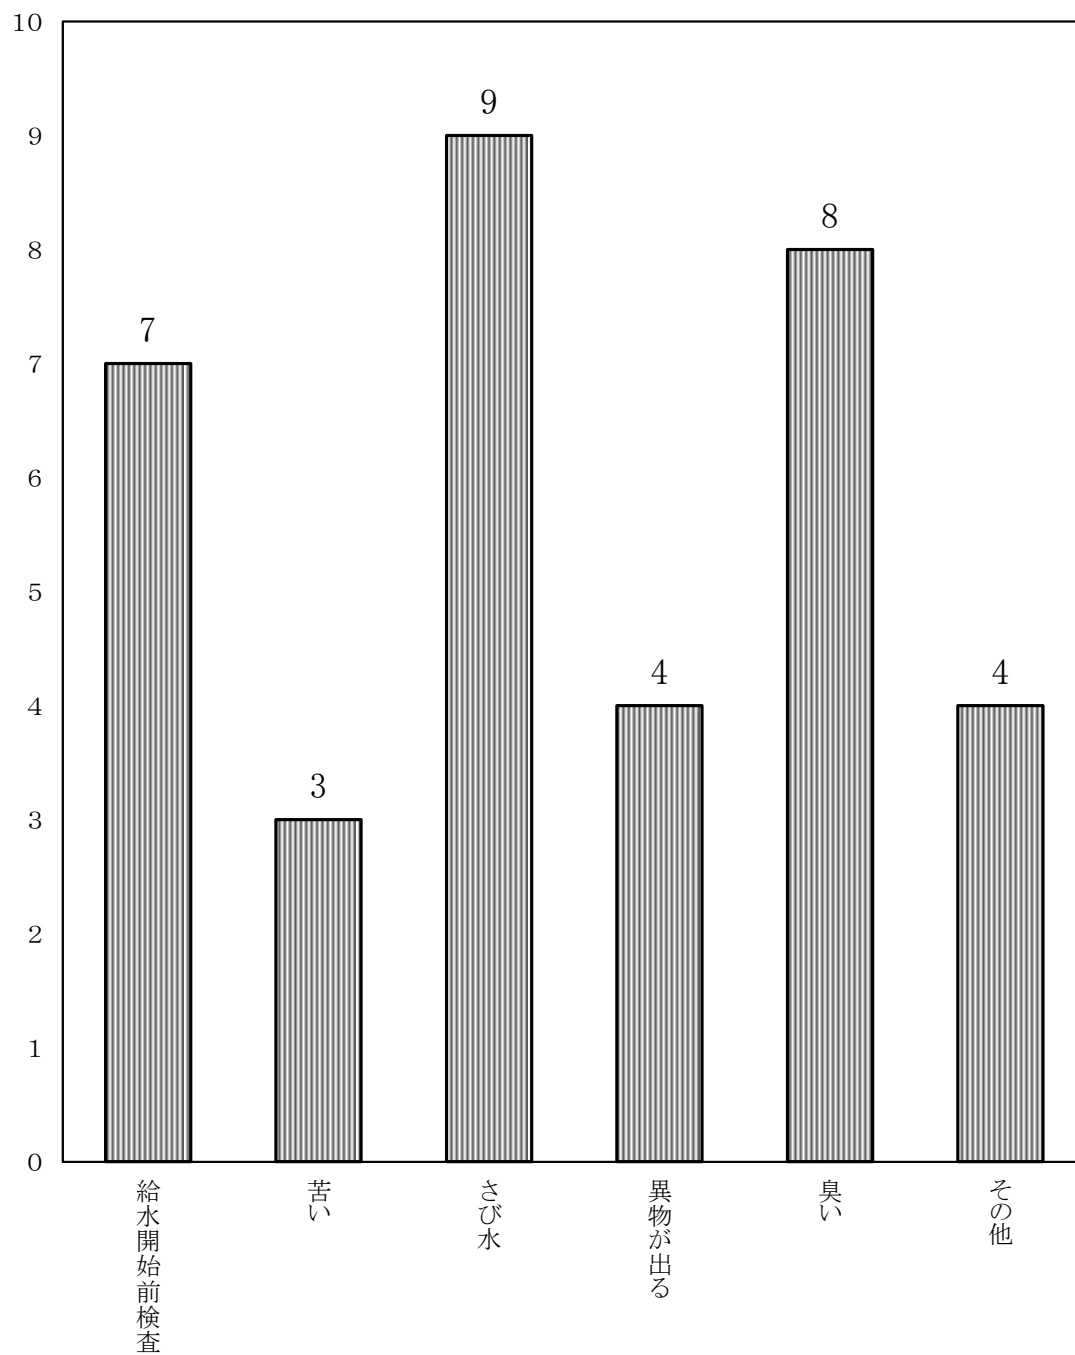

6 工業用水道


工業用水道の供給標準水質 (S.46 日本工業用水協会・工業用水水質基準制定委員会)

項目	供給標準水質
pH(水素イオン濃度)	6.5～8.0
濁度	20mg/L以下
アルカリ度	75mg/L以下
硬度	120mg/L以下
蒸発残留物	250mg/L以下
塩素イオン	80mg/L以下
鉄	0.3mg/L以下
マンガン	0.2mg/L以下

(備考)

1. 本基準は、現在供給を行っている工業用水道の供給水質の実態(処理下水等特殊な水源のものを除く)及び工業用水道受給者側の要望水質を勘案して算出した標準値である。
2. 工業用水道の供給水質は、工業用水道使用者全体の用途を考慮して効率的、経済的に定めることとなるので、原水の水質の状況によっては本表により難しい場合もある。

工業用水道施設位置図

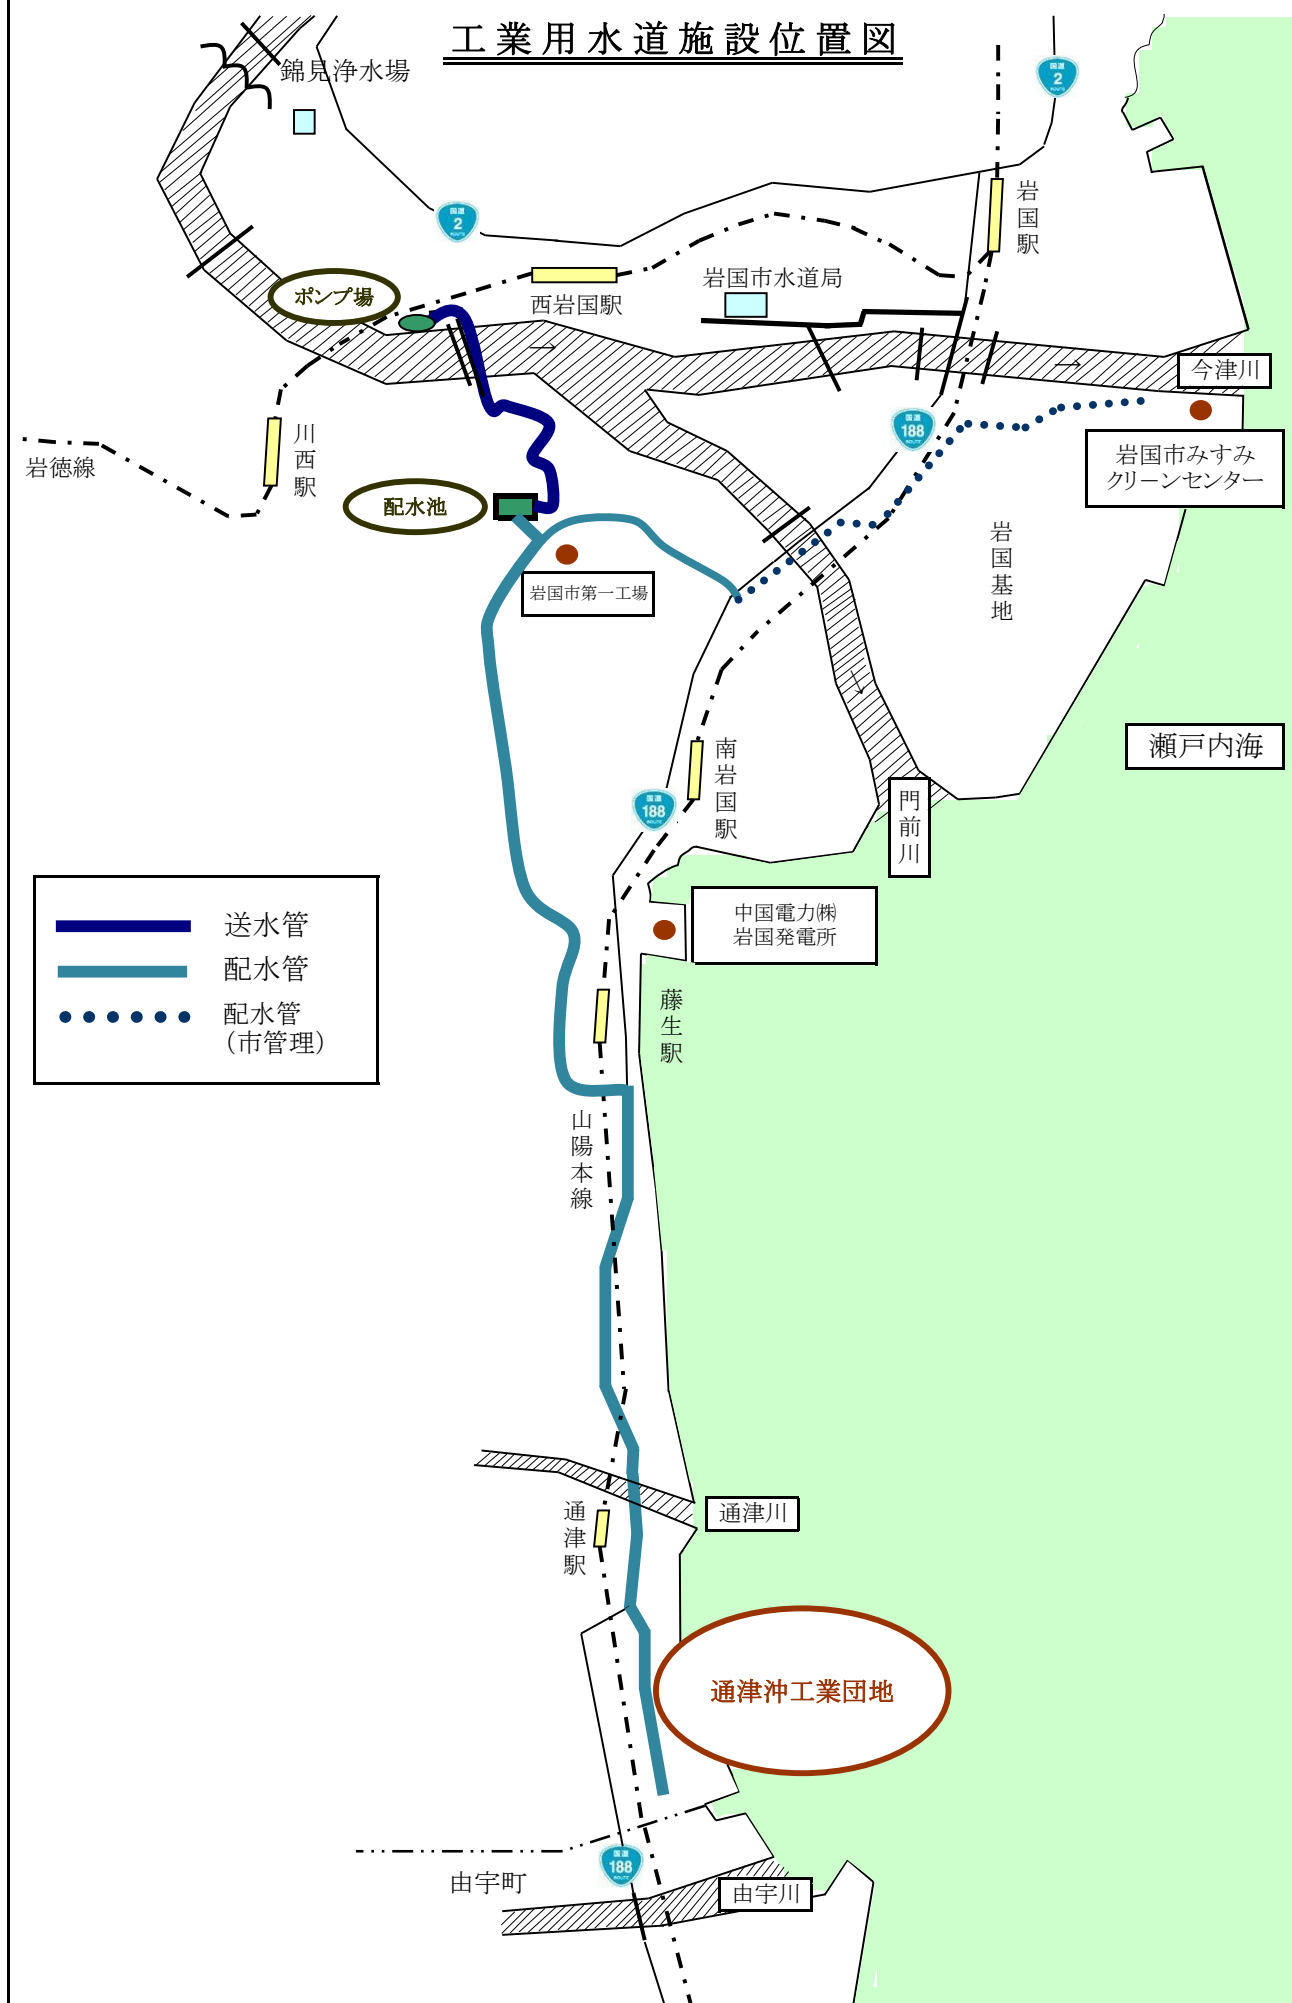


工業用水試験結果

	月		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	項目										
水質モニター値	水温	最高値	19.0	20.0	25.9	31.3	32.5	26.1	21.2	17.0	13.6
		最低値	11.0	14.4	18.8	20.1	24.5	20.7	16.5	11.1	10.1
		平均値	13.6	17.2	21.2	22.4	25.9	23.2	19.0	14.9	11.0
毎月	色度		1.1	0.9	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	0.9	0.8
	濁度		0.07	0.11	0.05未満	0.05未満	0.10	0.05未満	0.18	0.05未満	0.05未満
	pH値		6.82	7.06	7.19	6.96	7.75	7.01	6.94	6.97	6.86
	総アルカリ度		18.0	23.0	24.5	24.0	23.0	24.5	23.0	24.5	25.0
	総硬度		21.9	24.9	26.4	26.1	26.8	24.7	18.6	24.8	22.7
	蒸発残留物		*	*	*	*	*	*	*	*	*
	塩化物イオン		3.2	3.7	3.9	3.7	3.8	2.9	2.9	3.6	4.9
	鉄及びその化合物		0.05	*	*	0.06	*	*	0.05	*	*
	マンガン及びその化合物		0.013	*	*	0.028	*	*	0.018	*	*
	カドミウム及びその化合物		0.0003未満	*	*	0.0003未満	*	*	0.0003未満	*	*
	セレン及びその化合物		0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*
	鉛及びその化合物		0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*
	ヒ素及びその化合物		0.001	*	*	0.002	*	*	0.002	*	*
	六価クロム化合物		0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*
	亜硝酸態窒素		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.39	0.31	0.34	0.33	0.40	0.35	0.34	0.32	0.28
	フッ素及びその化合物		0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.09	0.12	0.10	0.13
	ホウ素及びその化合物		0.01未満	*	*	0.01未満	*	*	0.01未満	*	*
	亜鉛及びその化合物		0.025	*	*	0.003	*	*	0.025	*	*
	アルミニウム及びその化合物		0.01未満	*	*	0.01未満	*	*	0.01未満	*	*
	銅及びその化合物		0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*
	ナトリウム及びその化合物		4.4	4.9	4.9	4.9	5.1	4.2	3.8	4.2	4.4
	全有機炭素（TOC）		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.31	0.42	0.3未満	0.3未満
	電気伝導率		54.7	65.4	70.7	65.8	68.0	62.6	65.0	68.8	74.3
	アンモニア態窒素		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満

工業用水試験結果

	月		1	2	3	最高値	最低値	平均値
	項目							
水質モニター値	水温	最高値	10.0	9.3	12.3	32.5	6.8	16.3
		最低値	7.3	6.8	9.0			
		平均値	8.8	7.8	10.1			
毎月	色度		0.7	0.8	0.8	1.3	0.7	1.0
	濁度		0.05未満	0.05	0.05未満	0.18	0.05未満	0.05未満
	pH値		7.06	6.77	7.06	7.75	6.77	7.04
	総アルカリ度		22.0	22.0	21.5	25.0	18.0	22.9
	総硬度		22.1	25.6	22.0	26.8	18.6	23.9
	蒸発残留物		69	*	*	69	69	69
	塩化物イオン		5.7	6.6	4.8	6.6	2.9	4.1
	鉄及びその化合物		0.08	*	*	0.08	0.05	0.06
	マンガン及びその化合物		0.032	*	*	0.032	0.013	0.023
	カドミウム及びその化合物		0.0003未満	*	*	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	セレン及びその化合物		0.001未満	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物		0.001未満	*	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物		0.001	*	*	0.002	0.001	0.002
	六価クロム化合物		0.005未満	*	*	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	亜硝酸態窒素		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.39	0.40	0.37	0.40	0.28	0.35
	フッ素及びその化合物		0.13	0.14	0.13	0.14	0.09	0.12
	ホウ素及びその化合物		0.01未満	*	*	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	亜鉛及びその化合物		0.001未満	*	*	0.025	0.001未満	0.013
	アルミニウム及びその化合物		0.01未満	*	*	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物		0.005未満	*	*	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	ナトリウム及びその化合物		4.8	5.8	4.8	5.8	3.8	4.7
	全有機炭素 (TOC)		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.42	0.3未満	0.3未満
	電気伝導率		74.0	83.9	71.2	83.9	54.7	68.7
	アンモニア態窒素		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満

水質試験室平面図

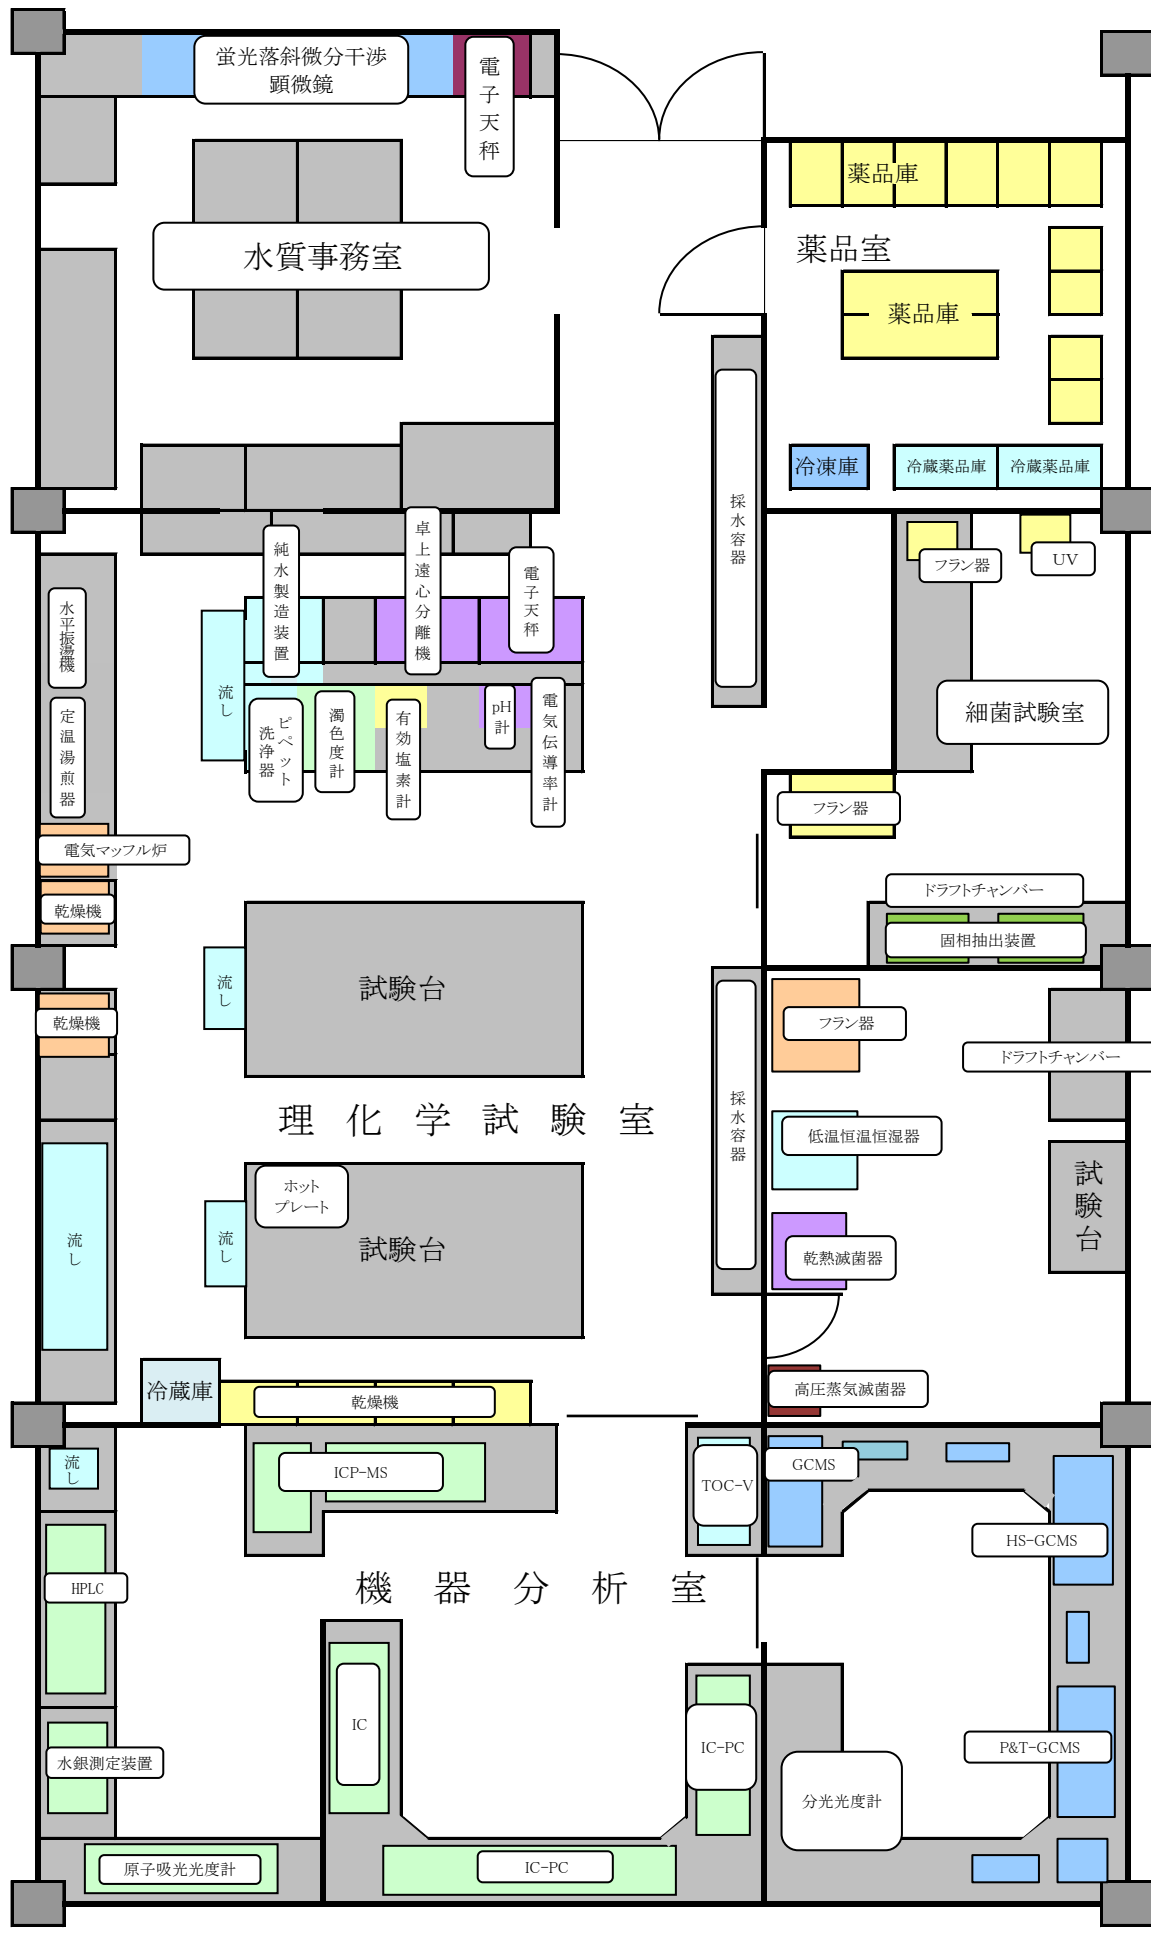



いーすいくん

平成 29 年 度 水 質 試 験 年 報

編 集 岩国市水道局浄水課水質係

〒741-0062 山口県岩国市岩国四丁目10-1
電 話 (水質係直通) 0827-44-0234
(浄水課) 0827-41-0434
FAX 0827-41-0446
Email jyousui.water@city.iwakuni.lg.jp