水　質　試　験　年　報

平成２１年度

岩　国　市　水　道　局

ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss　目次　ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss

はしがき ---------- 1

1 岩国市水道概要 ---------- 3

2 水質の概況 ---------- 15

3 上水道水質試験成績 ---------- 21

(1) 毎日試験成績 ---------- 21

(2) 毎月検査成績 ---------- 85

毎月検査成績集計 ---------- 160

高台団地検査成績 ---------- 168

(3) 水質管理目標設定項目検査成績 ---------- 203

(4) 遊離残留塩素検査成績(依頼分) ---------- 275

4 その他の試験成績 ---------- 283

(1) 臨時水質検査成績 ---------- 283

(2) 工業用水試験成績 ---------- 291

(3) 錦川水質調査試験成績 ---------- 297

(4) クリプトスポリジウム検査成績 ---------- 309

5 錦川水系ダム流量記録表 ---------- 313

6 水質基準項目と基準値 ---------- 319

はし がき

1　この年報は、岩国市水道局浄水課水質監視室が平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの１年間に行った水質試験の結果をまとめたものである。

2　上水道についての試験は、水質基準に関する省令で定められた検査方法で行った。省令に定めのない項目については、上水試験方法（日本水道協会２００１年版）によって行った。

3　測定値単位は、上水試験方法に記載されている測定表示単位と同じものを用いた。

4　工業用水についての水質試験は、日本工業規格（ＪＩＳ Ｋ０１０１工業用水試験方法）と水質基準に関する省令で定められた検査方法、上水試験方法（日本水道協会２００１年版－追補版）によって行った。

5　錦川の流量は、山口県菅野ダム管理事務所の測定によるものである。

6　気象観測記録表は、下関地方気象台の測定値である。

7　水質管理目標設定項目（農薬類の一部３６項目）の分析は、(財)広島県環境保健協会に委託した。

8　クリプトスポリジウムの検査は、(財)山口県予防保健協会に委託した。

1　岩　国　市　水　道　概　要

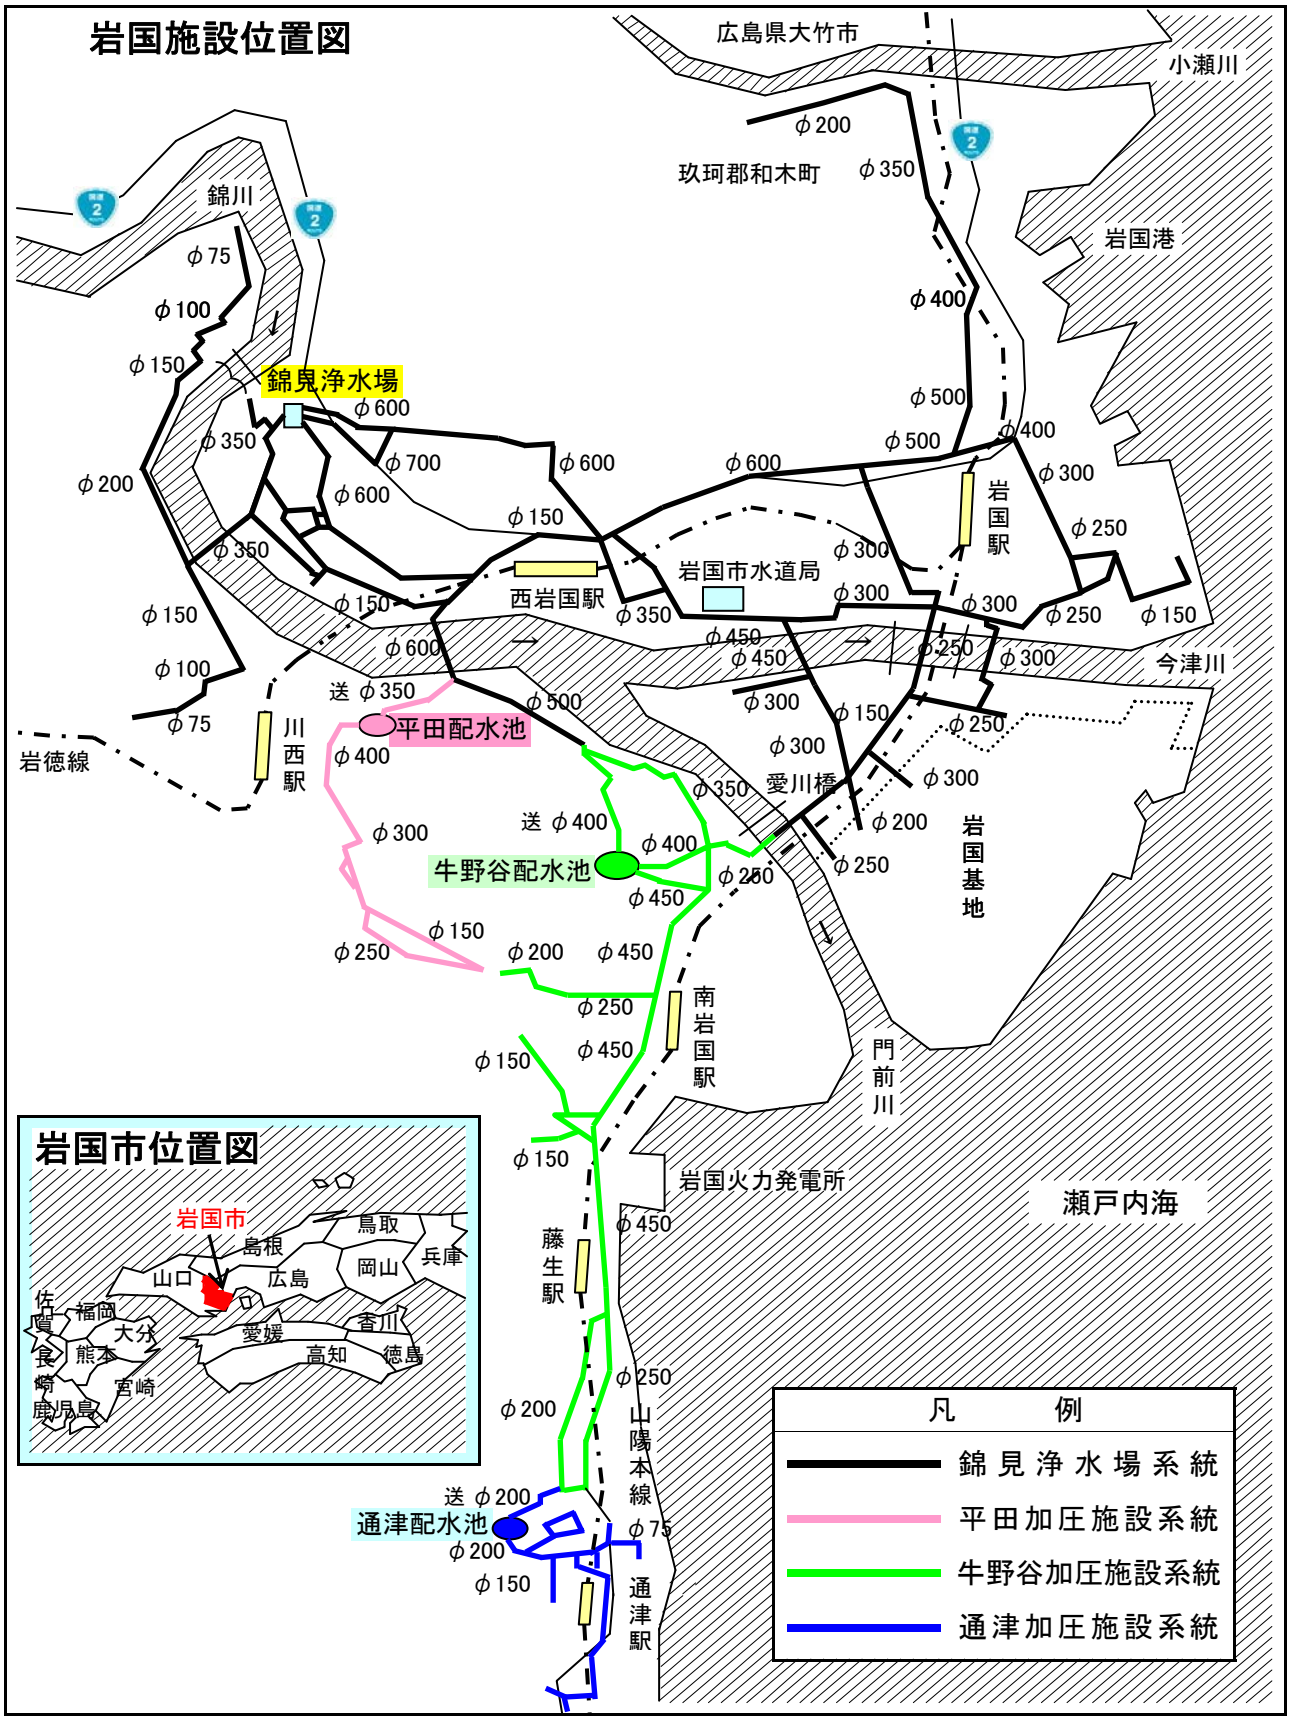
岩国施設位置図
広島県大竹市
小瀬川
玖珂郡和木町
岩国港
錦川
φ75
φ100
φ150
φ200
φ350
φ400
φ500
φ600
φ700
錦帯浄水場
岩国駅
岩国市水道局
西岩国駅
岩国基地
今津川
愛川橋
川西駅
岩徳線
送 φ350
平田配水池
送 φ400
牛野谷配水池
φ450
南岩国駅
門前川
岩国火力発電所
瀬戸内海
藤生駅
山陽本線
送 φ200
通津配水池
φ250
φ300
通津駅
岩国市位置図
岩国市
島根
鳥取
山口
広島
岡山
兵庫
福岡
佐賀
大分
愛媛
香川
熊本
高知
徳島
長崎
宮崎
鹿児島
凡　例
錦見浄水場系統
平田加圧施設系統
牛野谷加圧施設系統
通津加圧施設系統

由宇地区各施設

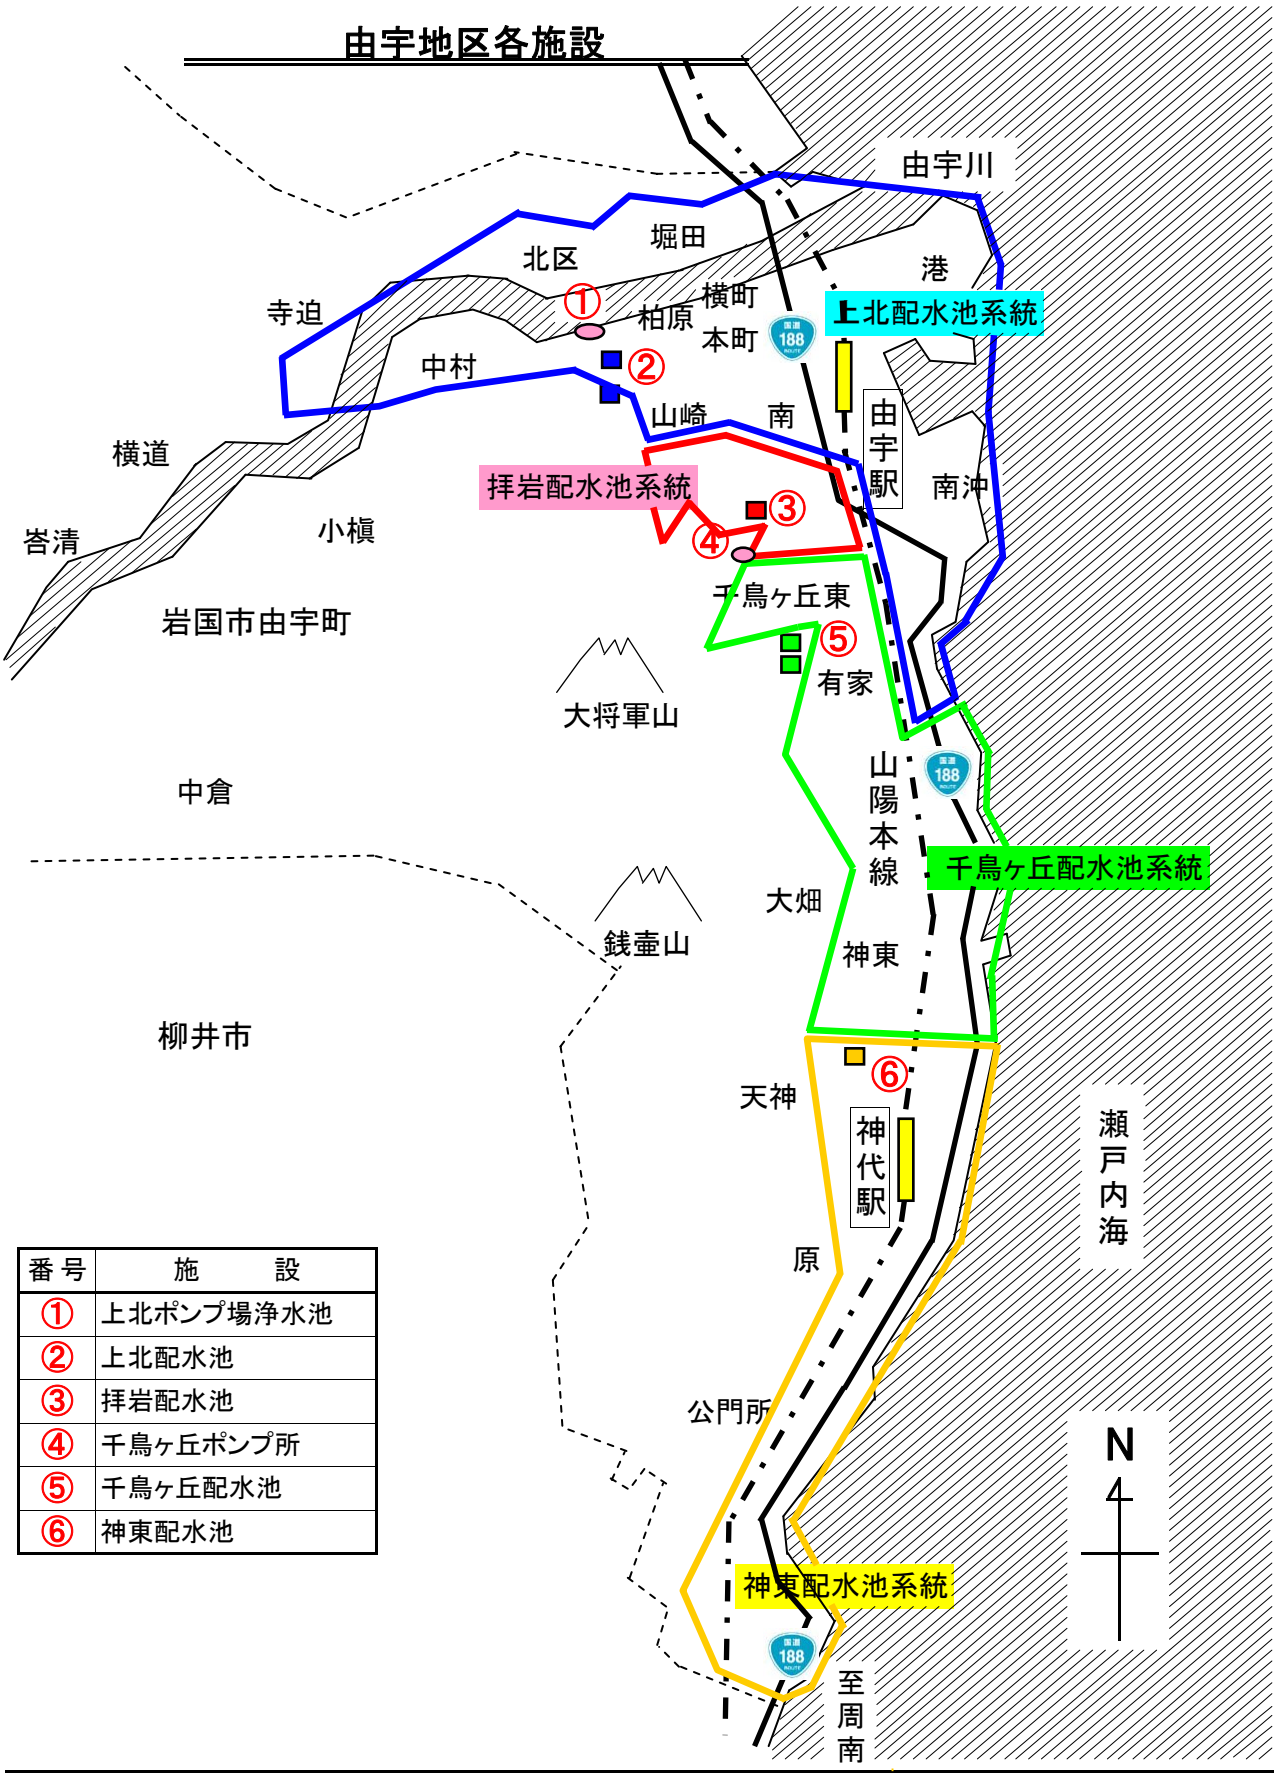

番号	施設
①	上北ポンプ場浄水池
②	上北配水池
③	拝岩配水池
④	千鳥ヶ丘ポンプ所
⑤	千鳥ヶ丘配水池
⑥	神東配水池

玖珂地区各施設

番号	施設
①	有延受水場
②	瀬田水源地
③	瀬田配水池
④	谷津ポンプ場
⑤	谷津配水池
⑥	野口水源地
⑦	野口配水池

岩国市水道局錦見浄水場施設フローシート

錦見浄水場

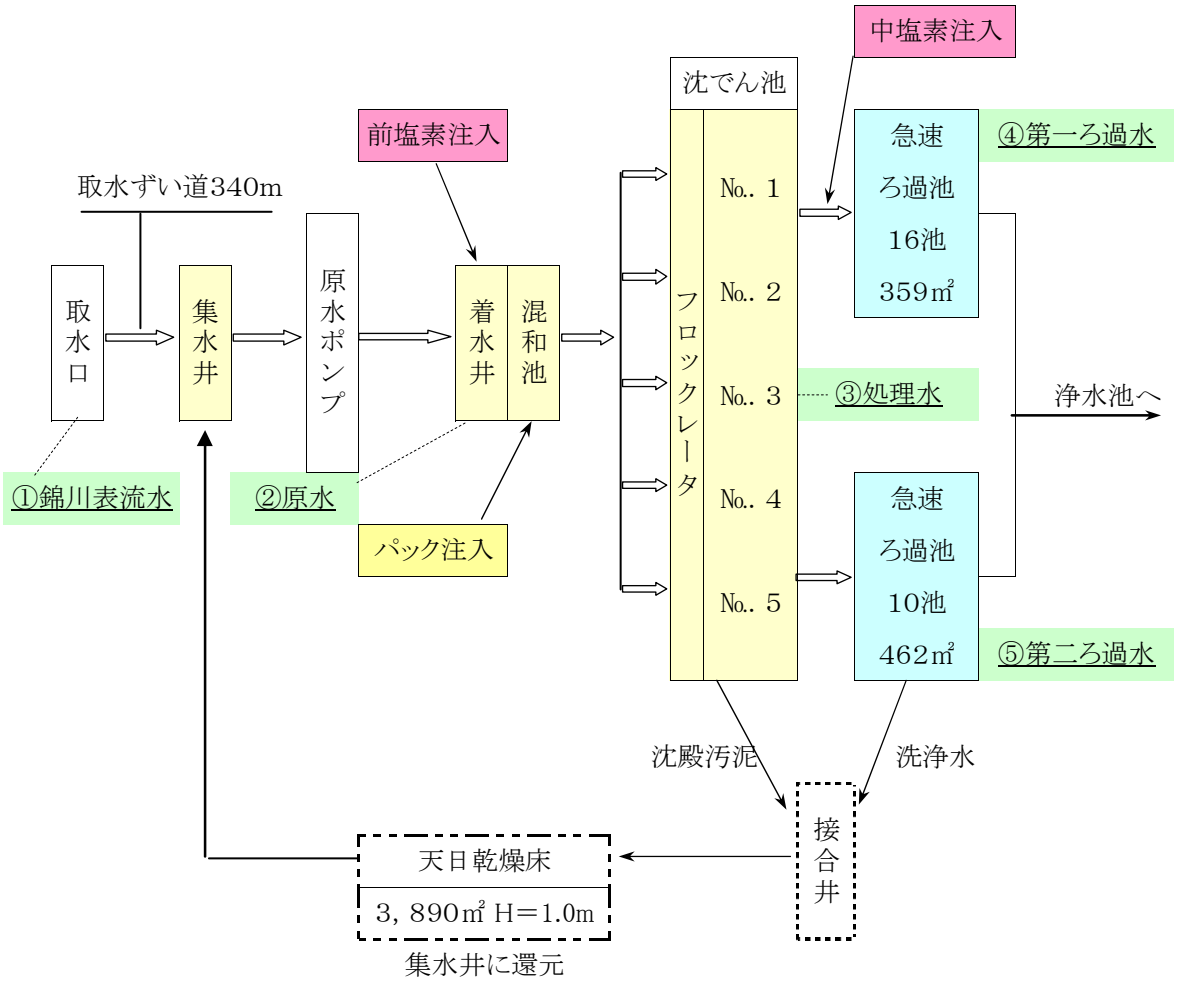

※ ①～⑰は毎月試験採水か所

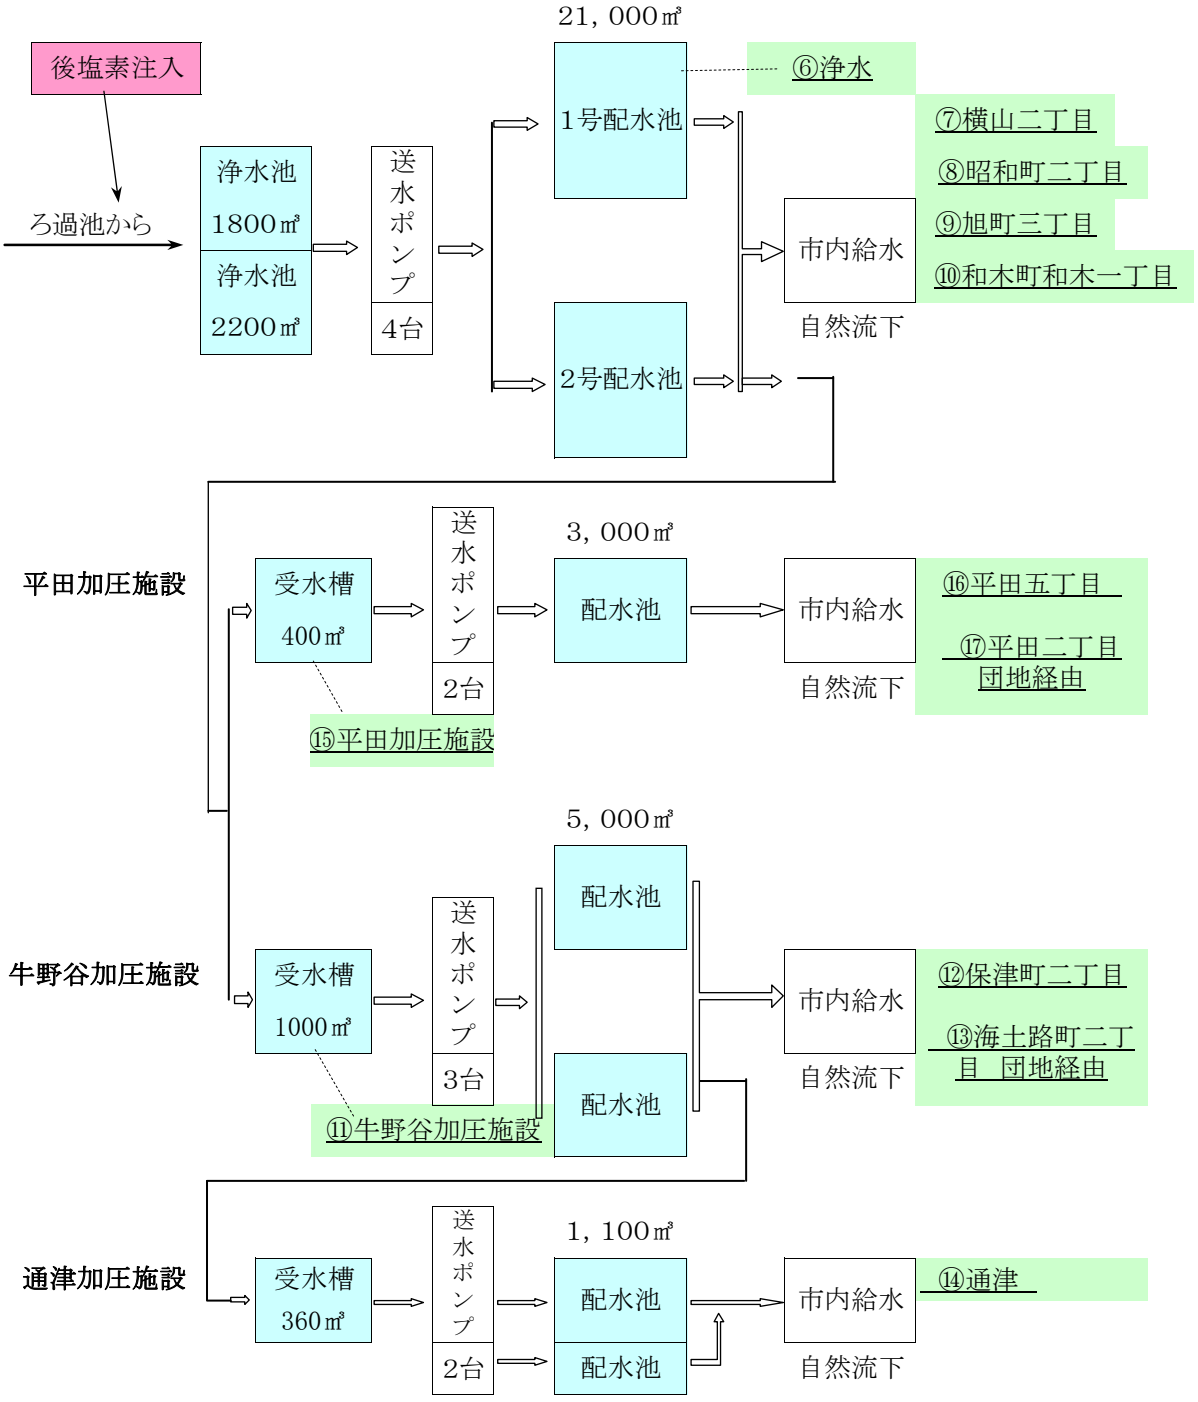
21，000㎥
後塩素注入
⑥浄水
ろ過池から
浄水池
1800㎥
浄水池
2200㎥
送水ポンプ
4台
1号配水池
2号配水池
市内給水
自然流下
⑦横山二丁目
⑧昭和町二丁目
⑨旭町三丁目
⑩和木町和木一丁目
平田加圧施設
受水槽
400㎥
送水ポンプ
2台
3，000㎥
配水池
市内給水
自然流下
⑯平田五丁目
⑰平田二丁目
団地経由
⑮平田加圧施設
牛野谷加圧施設
受水槽
1000㎥
送水ポンプ
3台
5，000㎥
配水池
配水池
市内給水
自然流下
⑫保津町二丁目
⑬海土路町二丁目　団地経由
⑪牛野谷加圧施設
通津加圧施設
受水槽
360㎥
送水ポンプ
2台
1，100㎥
配水池
配水池
市内給水
自然流下
⑭通津

由宇地区上水道配水フロー図

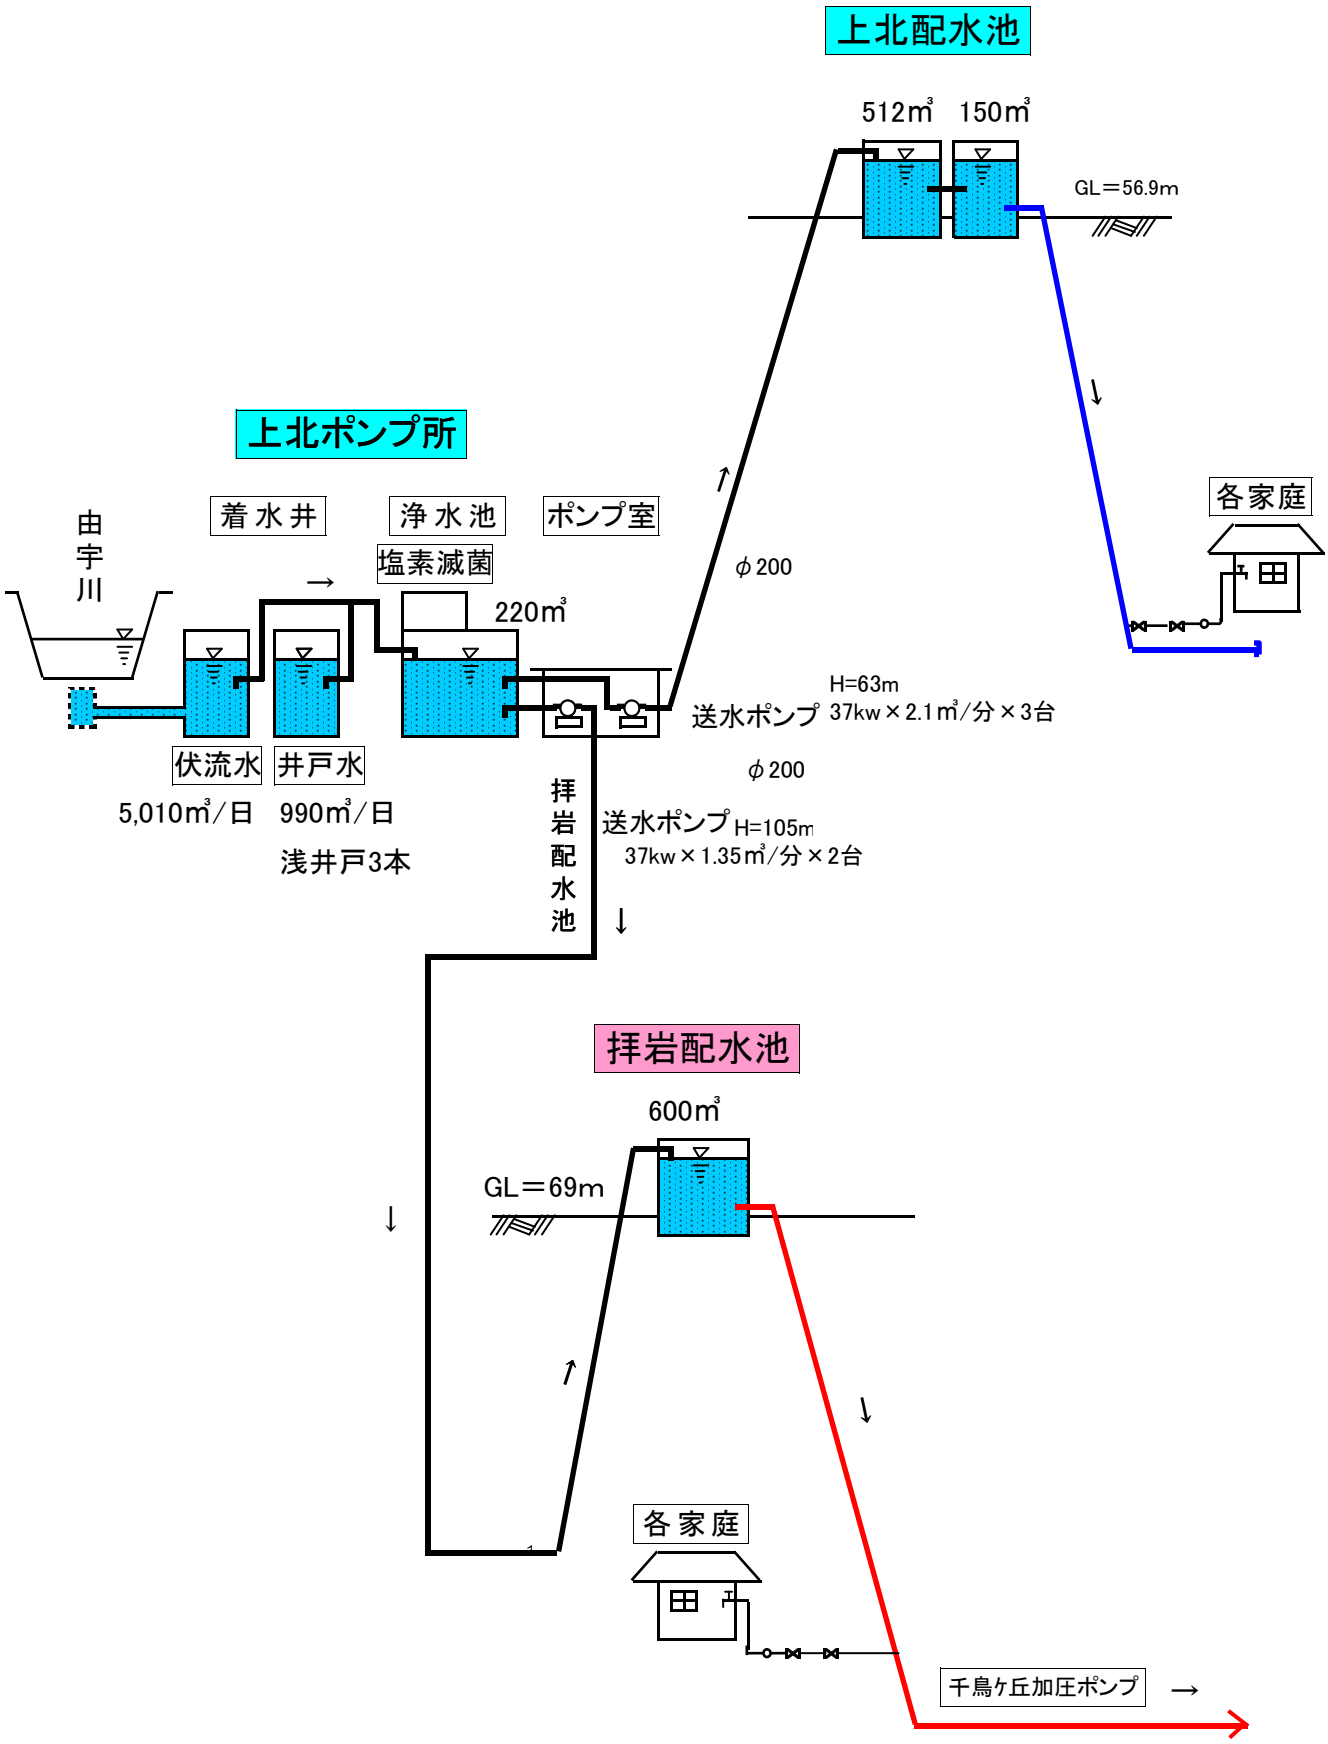

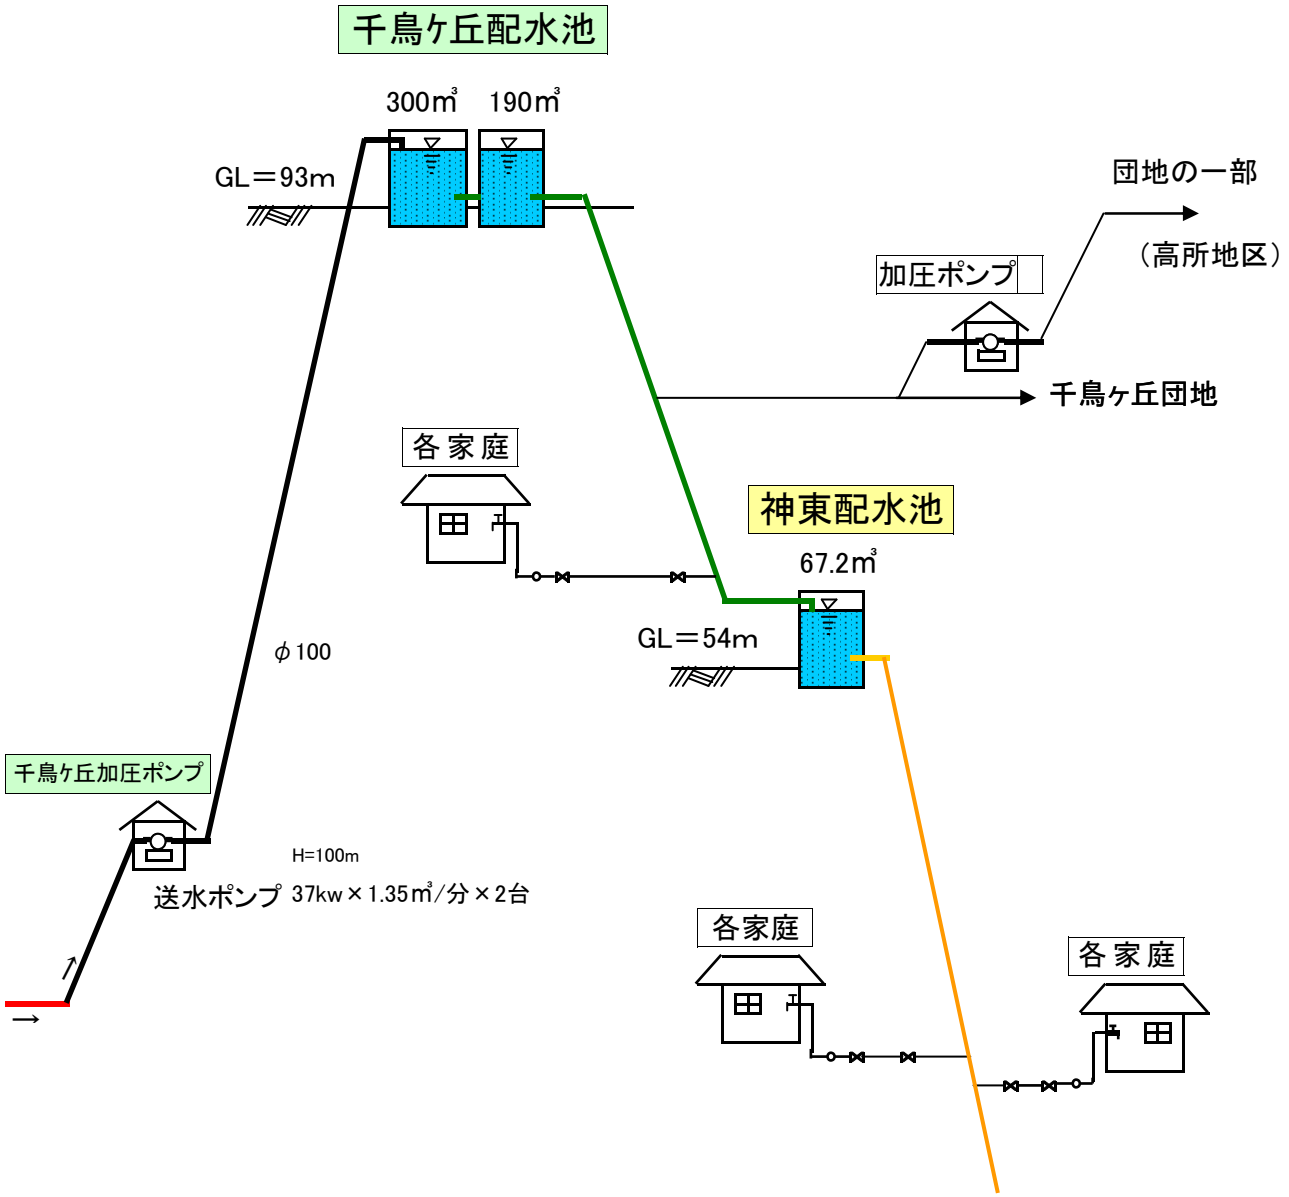
千鳥ヶ丘配水池
300㎥
190㎥
GL＝93m
団地の一部
（高所地区）
加圧ポンプ
千鳥ヶ丘団地
各家庭
神東配水池
67.2㎥
GL＝54m
φ100
千鳥ヶ丘加圧ポンプ
H=100m
送水ポンプ 37kw×1.35㎥/分×2台
各家庭
各家庭

玖珂地区上水道

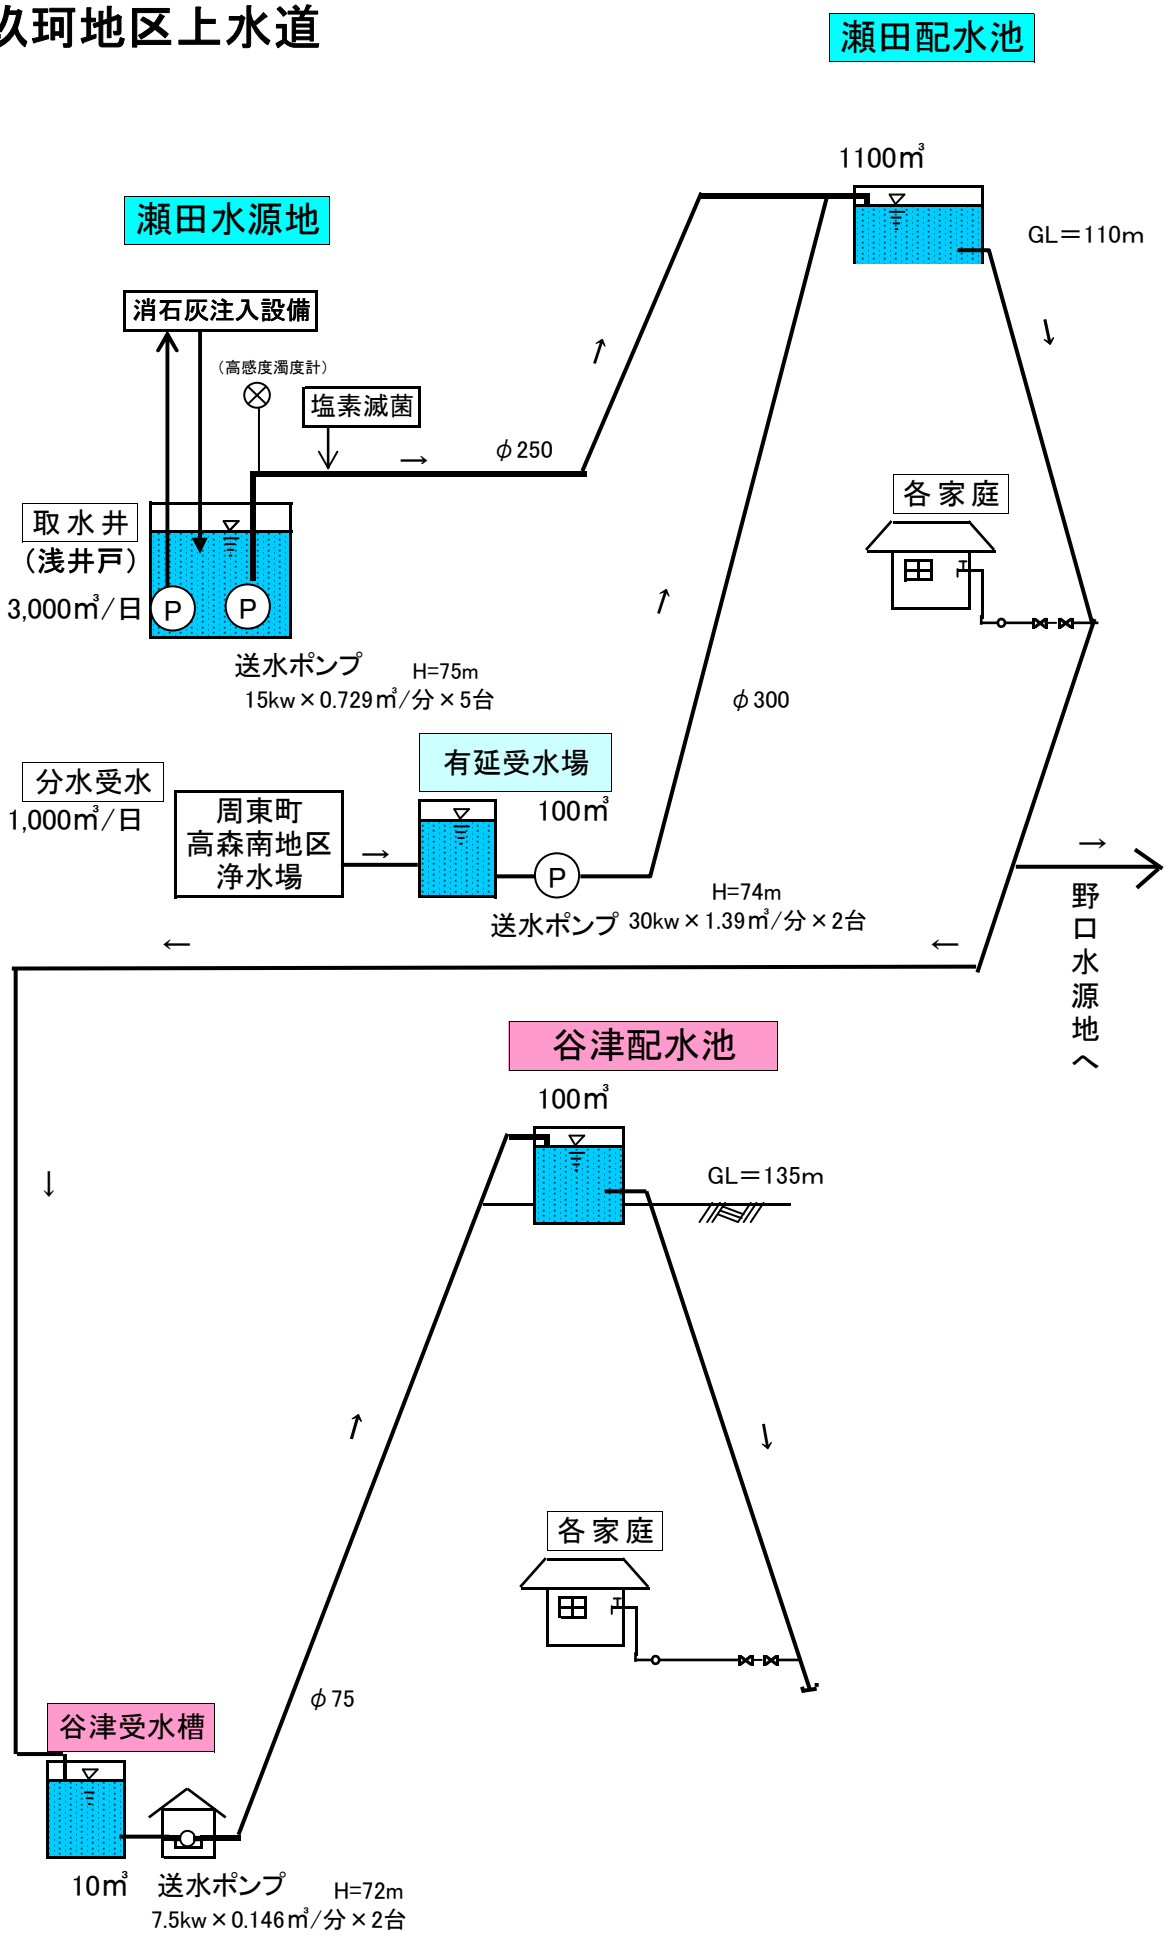
瀬田配水池
1100㎥
瀬田水源地
GL＝110m
消石灰注入設備
（高感度濁度計）
塩素滅菌
φ250
各家庭
取水井
（浅井戸）
3,000㎥/日
P
P
送水ポンプ H=75m
15kw×0.729㎥/分×5台
φ300
有延受水場
100㎥
分水受水
1,000㎥/日
周東町
高森南地区
浄水場
P
H=74m
送水ポンプ 30kw×1.39㎥/分×2台
野口水源地へ
谷津配水池
100㎥
GL＝135m
各家庭
φ75
谷津受水槽
10㎥
送水ポンプ H=72m
7.5kw×0.146㎥/分×2台

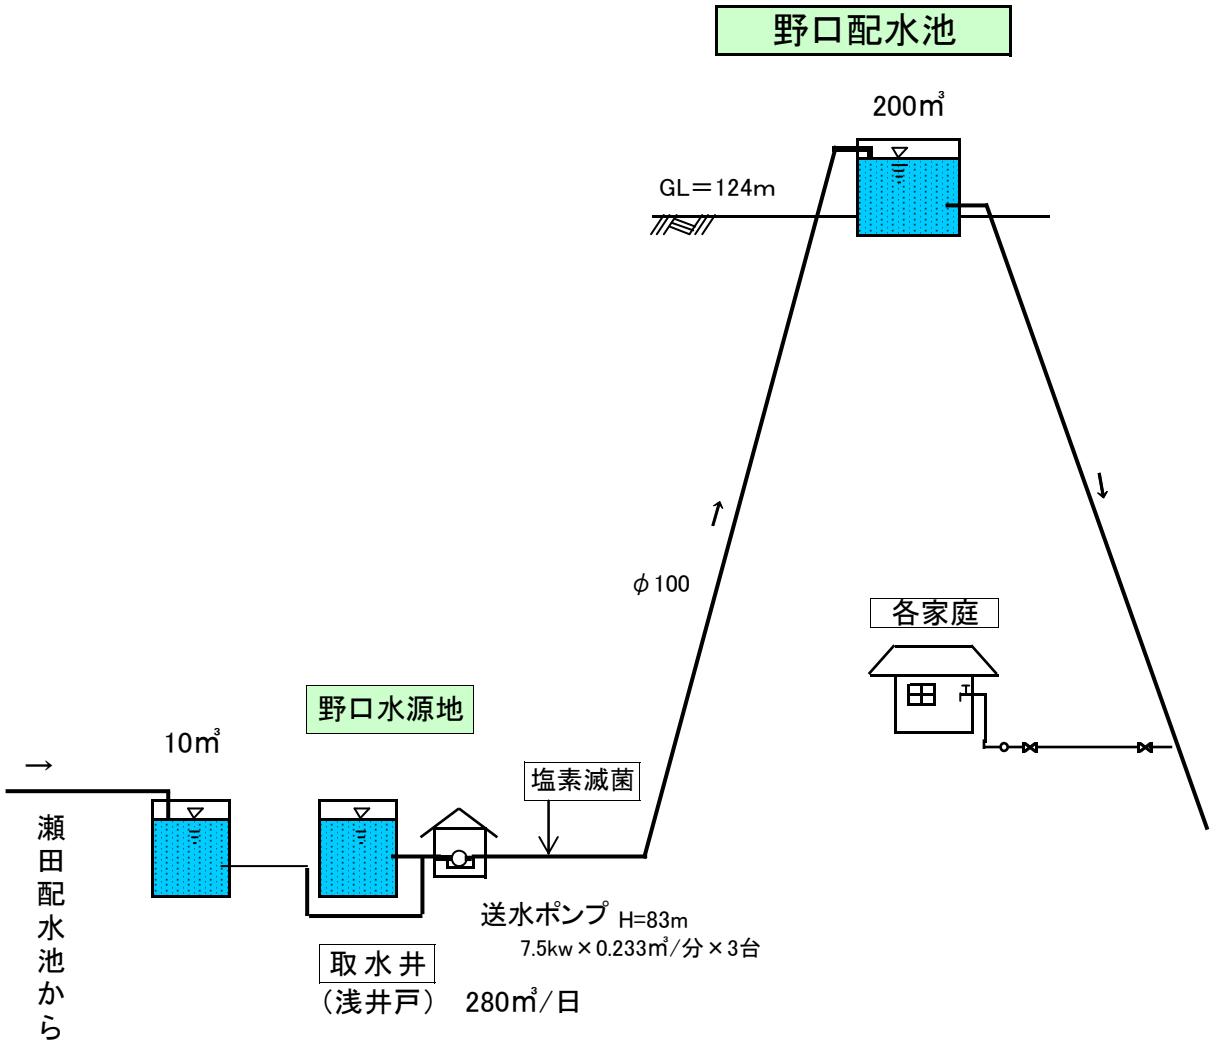
野口配水池
200㎥
GL＝124m
φ100
各家庭
野口水源地
10㎥
塩素滅菌
瀬田配水池から
送水ポンプ H=83m
7.5kw×0.233㎥/分×3台
取水井
（浅井戸）
280㎥/日

水質監視室設置機器

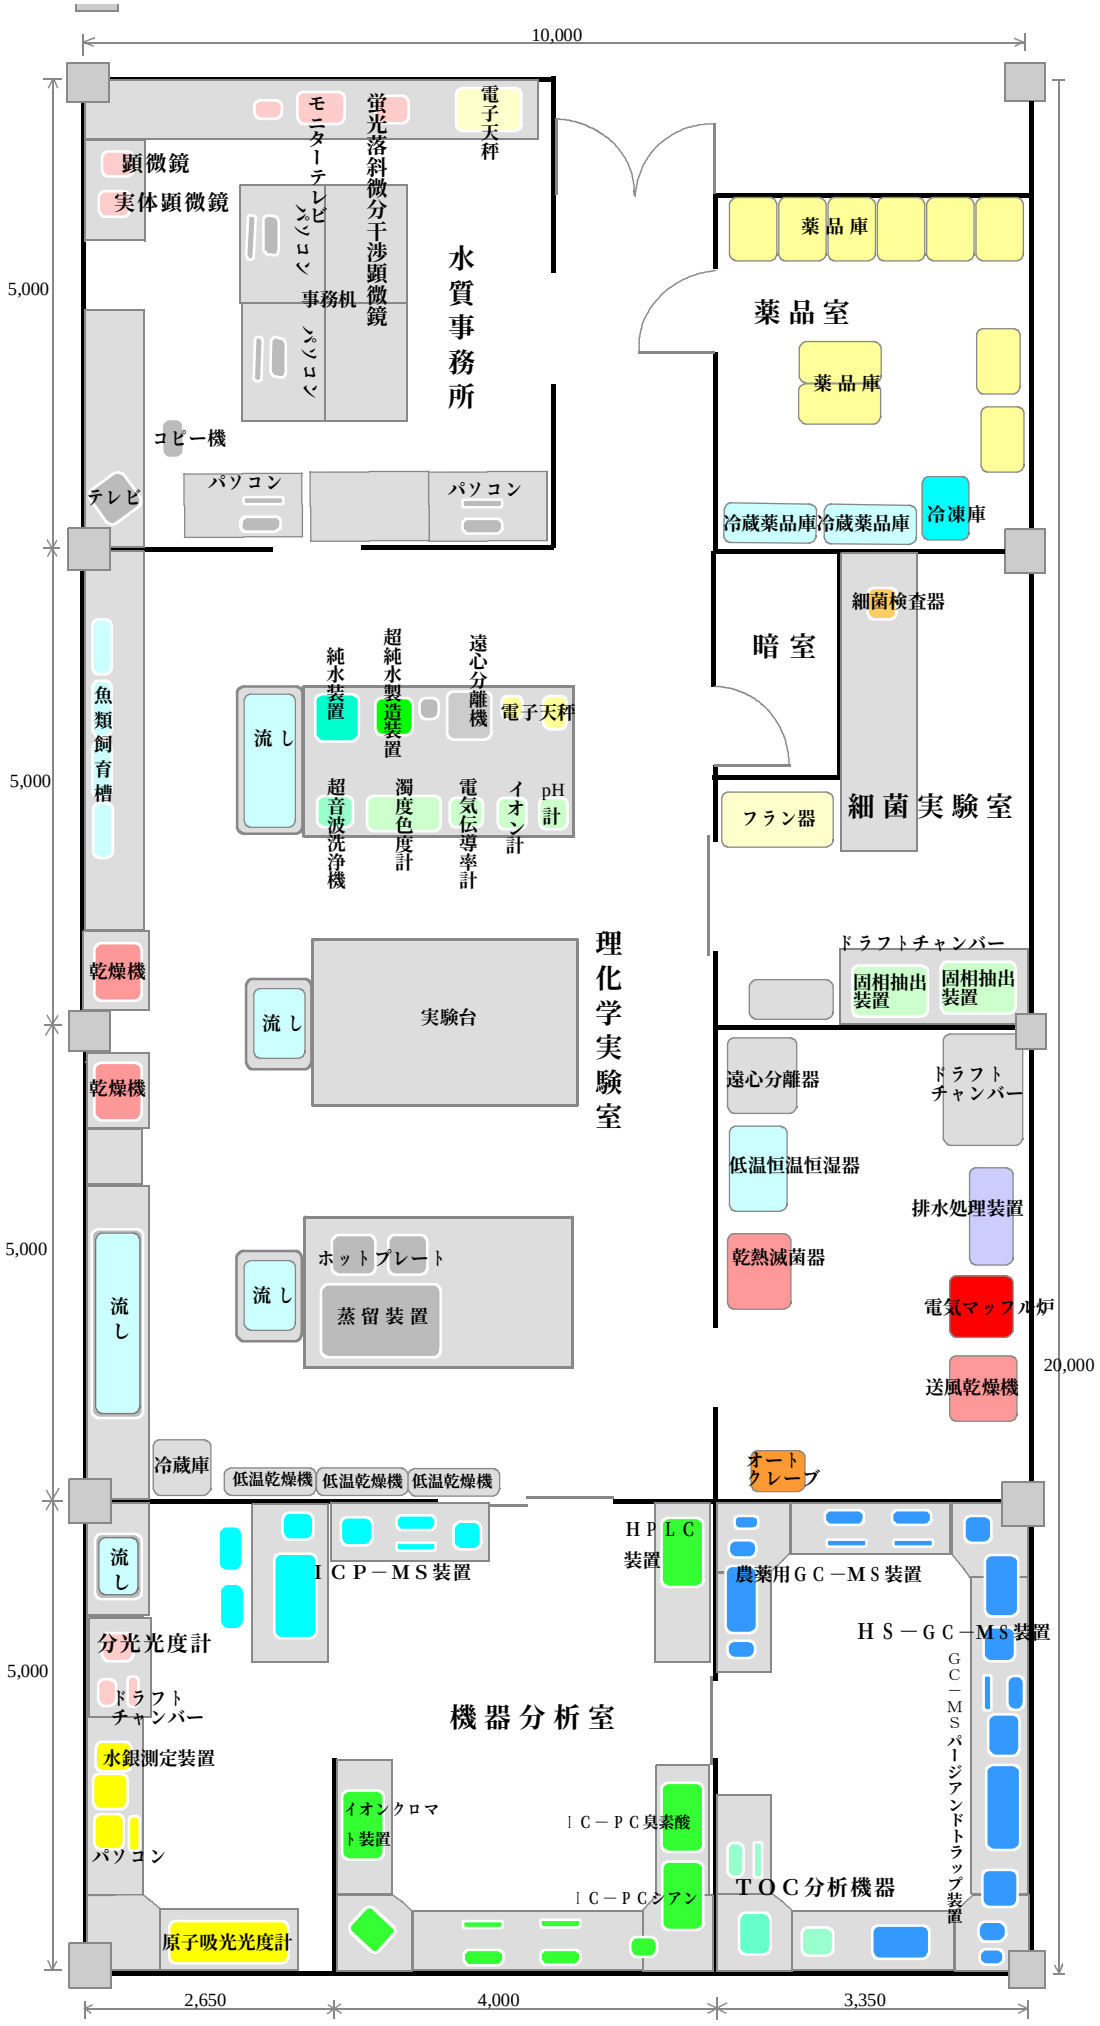
10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
20,000
2,650
4,000
3,350
水質事務所
モニターテレビ
パソコン
蛍光落斜微分干渉顕微鏡
電子天秤
顕微鏡
実体顕微鏡
事務机
パソコン
コピー機
テレビ
パソコン
パソコン
薬品庫
薬品室
薬品庫
冷蔵薬品庫
冷蔵薬品庫
冷凍庫
暗室
細菌検査器
細菌実験室
フラン器
魚類飼育槽
流し
純水装置
超純水製造装置
遠心分離機
電子天秤
超音波洗浄機
濁度色度計
電気伝導率計
イオン計
pH計
理化学実験室
実験台
流し
乾燥機
乾燥機
ドラフトチャンバー
固相抽出装置
固相抽出装置
遠心分離器
ドラフトチャンバー
低温恒温恒湿器
排水処理装置
乾熱滅菌器
電気マッフル炉
送風乾燥機
流し
ホットプレート
蒸留装置
流し
冷蔵庫
低温乾燥機
低温乾燥機
低温乾燥機
オートクレーブ
流し
ＩＣＰ－ＭＳ装置
ＨＰＬＣ装置
農薬用ＧＣ－ＭＳ装置
ＨＳ－ＧＣ－ＭＳ装置
ＧＣ－ＭＳパージアンドトラップ装置
分光光度計
ドラフトチャンバー
機器分析室
水銀測定装置
イオンクロマト装置
ＩＣ－ＰＣ臭素酸
ＩＣ－ＰＣシアン
ＴＯＣ分析機器
パソコン
原子吸光光度計

２　水　質　の　概　況

水質の概況

1　降水量について

平成２１年度は、広瀬地区（錦川上流地域）2,295.0㎜、岩国地区1,562㎜であった。広瀬地区は、過去５年間平均値 2,194.6㎜を上回った。岩国地区は、過去５年間平均値1,753.8㎜を下回る降水量であった。

2　錦川の流量について

錦川臥竜橋地点における平成２１年度の年間総流量は 10億8,417万㎥で、最低の5月で3,144万㎥、最高は 7月で 4億8,363万㎥となる流量であった。

3　錦川の水質について

（1）錦川水系

浮遊物質量（ＳＳ）は、各地点（１０か所）とも環境基準を満足し達成されているが、水素イオン濃度（ｐH)、大腸菌群数は、宇佐川（ＡＡ類型)、錦川水系（A類型）ともに満足していない。 溶存酸素量（ＤＯ）は錦川水系（A類型）のみ満足していない。生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）は、宇佐川（ＡＡ類型）のみ満足していない。

（2）錦川錦見浄水場取水口地点の水質変動

各項目とも過去２０年間ほとんど水質変化は認められない。

4　浄水の水質について

水質基準項目（５０項目）の測定値等は、水質基準値と比較して良好であり、全般的に良質な浄水といえる。

（1）水質基準項目（５０項目）

病原生物（一般細菌、大腸菌)、一般有機化合物（８項目）についてはいずれも検出されなかった。

消毒副生成物については、市内末端給水栓（１５か所測定）の総トリハロメタン平均値は0.012(㎎/ℓ)であり、年間変動は0.001未満～0.032(㎎/ℓ)である。

無機物質金属については、鉄、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素とフッ素が検出されたが、全般的には年間を通じて良好であった。

（2）水質管理目標設定項目（２８項目）

各項目とも良好である。

5　給水栓の残留塩素について

市内１１か所の末端給水栓中の残留塩素の毎日検査年間平均値は0.41(㎎/ℓ)であり、基準値の0.1(㎎/ℓ)を満足していた。

6　水質苦情について

請求による給水栓水の検査依頼は２２件で、現地了解８件で、持ち帰り検査が異臭味物１０件、錆２件、配水管付設替に伴う給水前の検査１件、引き取りに伴う配水池の検査１件があった。

２件は、老朽管等で給水管の布設替等の改善策を提示した。

また、混合給水栓の取り付け部の管内皮膜の剥離による異物が増えてきた。

その他は、いずれも異常は認められなかった。

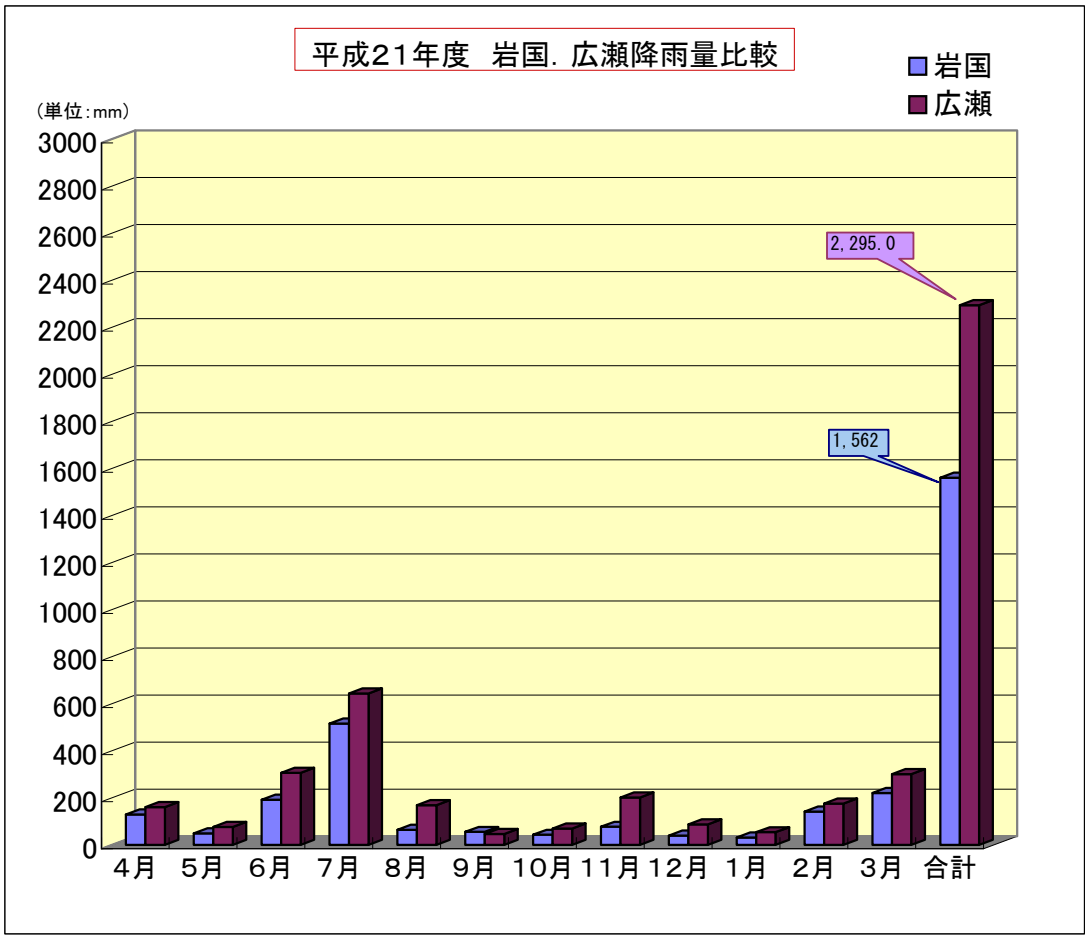

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	合計
岩国	129.5	49.5	192	516.5	64	55.5	43.5	77.5	39.5	32	141.5	220.5	1,562
広瀬	161	77	306.5	644	169.5	46.5	70	201.5	87.5	54	176	301.5	2,295.0

気象庁ホームページ【下関地方気象台】の数値

降　水　量　比　較　（年度別）

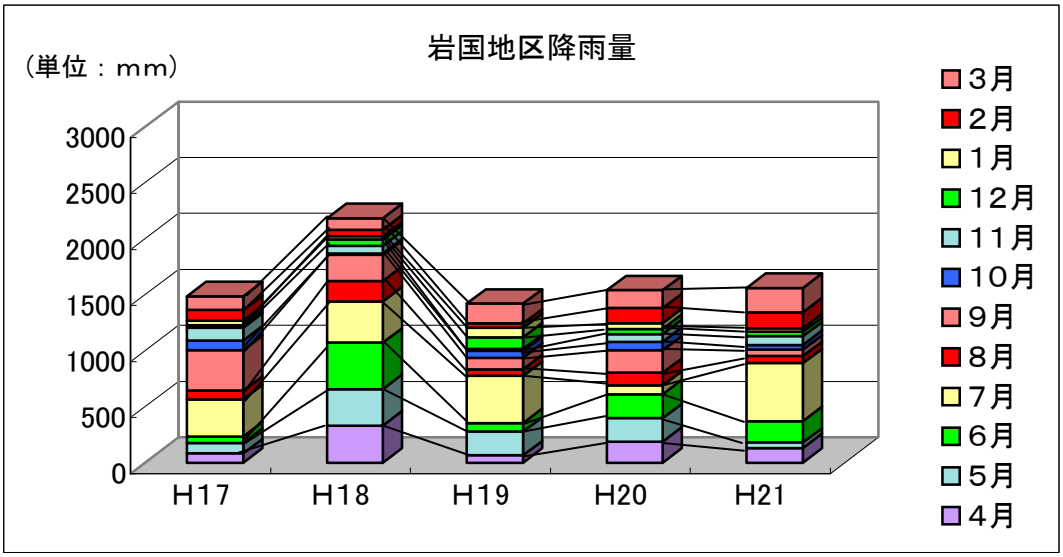

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H17	82	93	58	333	75	365	84	114	24	42	92	124	1,486
H18	331	324	416	369	183	231	16	68	53	30	60	102	2,183
H19	65	210	77	422	60	104	59	16	105	85	40	176	1,419
H20	189	208	214	76.5	114	201.5	75	71.5	46	48.5	136	159.5	1,539.5
H21	129.5	49.5	192	516.5	64	55.5	43.5	77.5	39.5	32	141.5	220.5	1,561.5

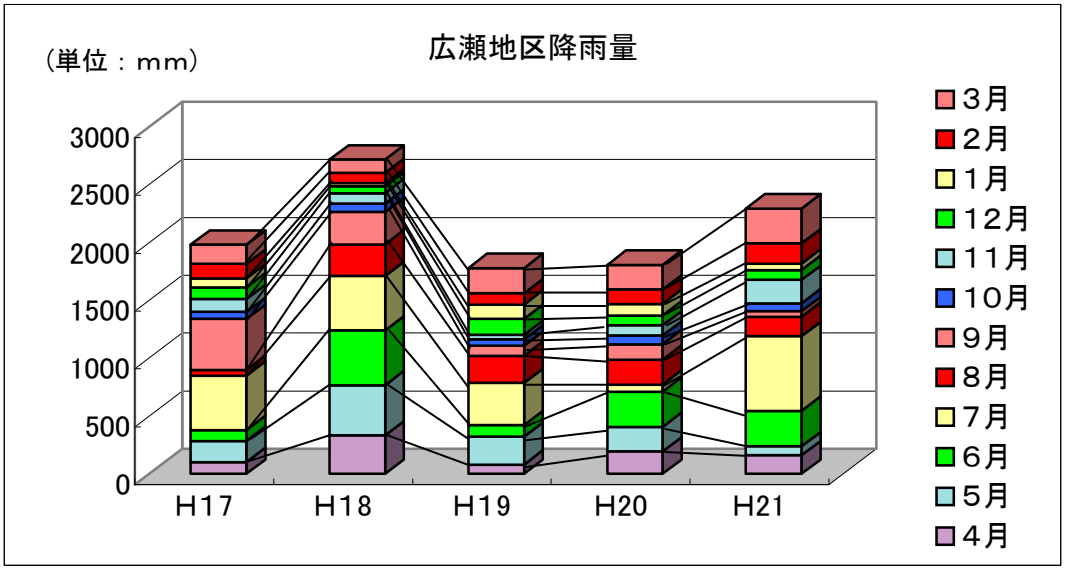

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H17	101	185	94	470	50	441	60	111	101	78	125	165	1,981
H18	333	433	475	468	276	279	73	91	56	28	89	118	2,719
H19	81	241	100	364	236	86	55	37	139	125	97	219.5	1,780.5
H20	193.5	213.5	303	61	216	133	75	88	87	100	125.5	212	1,807.5
H21	161	77	306.5	644	169.5	46.5	70	201.5	87.5	54	176	301.5	2,295.0

月別降水量の経年変化(岩国)

(単位 mm)

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
昭40	152.5	265.0	404.5	286.0	85.5	247.0	78.0	139.0	48.5	26.0	56.5	263.0	2,051.5
昭41	108.5	122.0	284.5	129.5	38.0	358.0	39.5	102.5	17.0	37.5	6.5	124.5	1,368.0
昭42	273.0	59.5	102.5	326.5	4.0	2.5	75.0	25.0	3.0	35.5	44.0	80.5	1,031.0
昭43	40.0	27.0	130.5	264.5	87.5	218.5	103.0	36.5	67.0	78.5	54.5	68.0	1,175.5
昭44	89.5	67.0	290.0	416.0	41.5	37.5	24.5	60.5	21.0	17.5	17.5	41.0	1,123.5
昭45	136.5	214.0	376.5	118.0	125.5	157.0	92.0	22.5	22.0	32.0	67.0	87.5	1,450.5
昭46	54.5	166.0	166.0	246.0	155.0	169.0	67.0	9.0	28.0	119.0	108.0	114.0	1,401.5
昭47	222.5	178.0	366.0	340.0	295.0	184.0	49.5	182.0	44.5	99.5	66.0	8.0	2,035.0
昭48	237.0	214.0	197.0	30.5	39.5	174.5	76.0	14.0	2.0	21.5	73.5	86.0	1,165.5
昭49	127.5	71.0	222.0	286.5	116.5	207.0	162.0	19.5	51.5	62.0	33.0	100.0	1,458.5
昭50	197.5	72.5	354.5	115.5	129.5	97.5	142.5	77.0	34.0	13.5	157.5	90.5	1,482.0
昭51	258.5	187.5	152.0	150.0	124.5	283.5	118.5	73.5	68.0	2.5	18.5	201.0	1,638.0
昭52	322.5	135.0	272.0	70.5	125.5	51.5	34.5	75.5	34.0	34.0	34.0	75.0	1,264.0
昭53	60.5	58.5	278.0	3.0	52.5	157.0	83.0	52.5	52.0	69.0	139.0	161.0	1,166.0
昭54	204.0	159.0	463.0	139.0	109.0	133.0	134.0	120.0	89.0	41.0	43.0	197.0	1,831.0
昭55	159.0	384.0	172.0	625.0	528.0	105.0	141.0	87.5	52.0	25.0	73.0	163.0	2,514.5
昭56	244.0	132.0	445.0	147.0	62.0	68.0	118.0	100.0	23.0	27.0	72.0	160.0	1,598.0
昭57	145.0	109.0	65.0	501.0	225.0	214.0	58.0	158.0	16.0	53.0	67.0	260.0	1,871.0
昭58	229.0	142.0	240.0	257.0	48.0	371.0	74.0	13.0	64.0	36.0	59.0	72.0	1,605.0
昭59	202.0	90.0	326.0	116.0	114.0	139.0	44.0	53.0	59.0	13.0	145.0	196.0	1,497.0
昭60	227.0	211.0	552.0	209.0	74.0	180.0	136.0	51.0	38.0	23.0	52.0	92.0	1,845.0
昭61	268.0	330.0	342.0	255.0	50.0	240.0	40.0	6.0	67.0	76.0	41.0	227.0	1,942.0
昭62	119.0	210.0	294.0	422.0	218.0	169.0	122.0	55.0	7.0	30.0	53.0	188.0	1,887.0
昭63	188.0	229.0	475.0	135.0	48.0	228.0	63.0	11.0	6.0	31.0	185.0	92.0	1,691.0
平1	58.0	241.0	229.0	179.0	141.0	297.0	29.0	71.0	9.0	117.0	140.0	136.0	1,647.0
平2	234.0	245.0	390.0	204.0	132.0	250.0	223.0	123.0	32.0	57.0	114.0	249.0	2,253.0
平3	227.0	137.0	207.0	428.0	160.0	179.0	27.0	48.0	56.0	46.0	75.0	250.0	1,840.0
平4	198.0	124.0	172.0	88.0	440.0	135.0	65.0	37.0	89.0	62.0	84.0	111.0	1,605.0
平5	92.0	185.0	361.0	829.0	380.0	230.0	101.0	153.0	72.0	33.0	133.0	121.0	2,690.0
平6	238.0	182.0	218.0	122.0	11.0	12.0	69.0	39.0	29.0	40.0	36.0	100.0	1,096.0
平7	199.0	320.0	173.0	376.0	23.0	216.0	90.0	27.0	4.0	36.0	49.0	213.0	1,726.0
平8	102.0	97.0	452.0	122.0	140.0	126.0	58.0	39.0	53.0	7.0	12.0	121.0	1,329.0
平9	163.0	300.0	286.0	383.0	90.0	253.0	37.0	225.0	51.0	169.0	86.0	123.0	2,166.0
平10	225.0	200.0	356.0	159.0	51.0	102.0	274.0	23.0	4.0	44.0	56.0	148.0	1,642.0
平11	129.0	214.0	492.0	172.0	257.0	343.0	66.0	74.0	9.0	73.0	41.0	198.0	2,068.0
平12	130.0	140.0	238.0	58.0	58.0	185.0	72.0	93.0	36.0	124.0	88.0	55.0	1,277.0
平13	37.0	217.0	385.0	99.0	56.0	194.0	306.0	77.0	68.0	65.0	31.0	209.0	1,744.0
平14	180.0	241.0	170.0	188.0	54.0	174.0	43.0	25.0	82.0	63.0	67.0	125.0	1,412.0
平15	239.0	202.0	211.0	440.0	132.0	88.0	10.0	154.0	37.0	8.0	65.0	72.0	1,658.0
平16	215.0	360.0	232.0	106.0	343.0	274.0	213.0	48.0	92.0	10.0	91.0	157.0	2,141.0
平17	82.0	93.0	58.0	333.0	75.0	365.0	84.0	114.0	24.0	42.0	92.0	124.0	1,486.0
平18	331.0	324.0	416.0	369.0	183.0	231.0	16.0	68.0	53.0	30.0	60.0	102.0	2,183.0
平19	65.0	210.0	77.0	422.0	60.0	104.0	59.0	16.0	105.0	85.0	40.0	176.0	1,419.0
平20	189.0	208.0	214.0	76.5	114.0	201.5	75.0	71.5	46.0	48.5	136.0	159.5	1,539.5
平21	**129.5**	**49.5**	**192.0**	**516.5**	**64.0**	**55.5**	**43.5**	**77.5**	**39.5**	**32.0**	**141.5**	**220.5**	**1,561.5**
平均	171.7	180.5	277.8	250.2	130.2	182.4	89.7	69.9	42.3	48.8	73.4	140.4	1,657.2
平均との差	−42.2	−131.0	−85.8	266.3	−66.2	−126.9	−46.2	7.6	−2.8	−16.8	68.1	80.1	−95.7
最大値	331.0	384.0	552.0	829.0	528.0	371.0	306.0	225.0	105.0	169.0	185.0	263.0	2,690
最小値	37.0	27.0	58.0	3.0	4.0	2.5	10.0	6.0	2.0	2.5	6.5	8.0	1,031

資料:「岩国市の環境」及び「月間気象状況(昭和54年から)」

3　上水道水質試験成績

1 毎日試験成績

毎日試験成績

毎日試験月平均グラフ

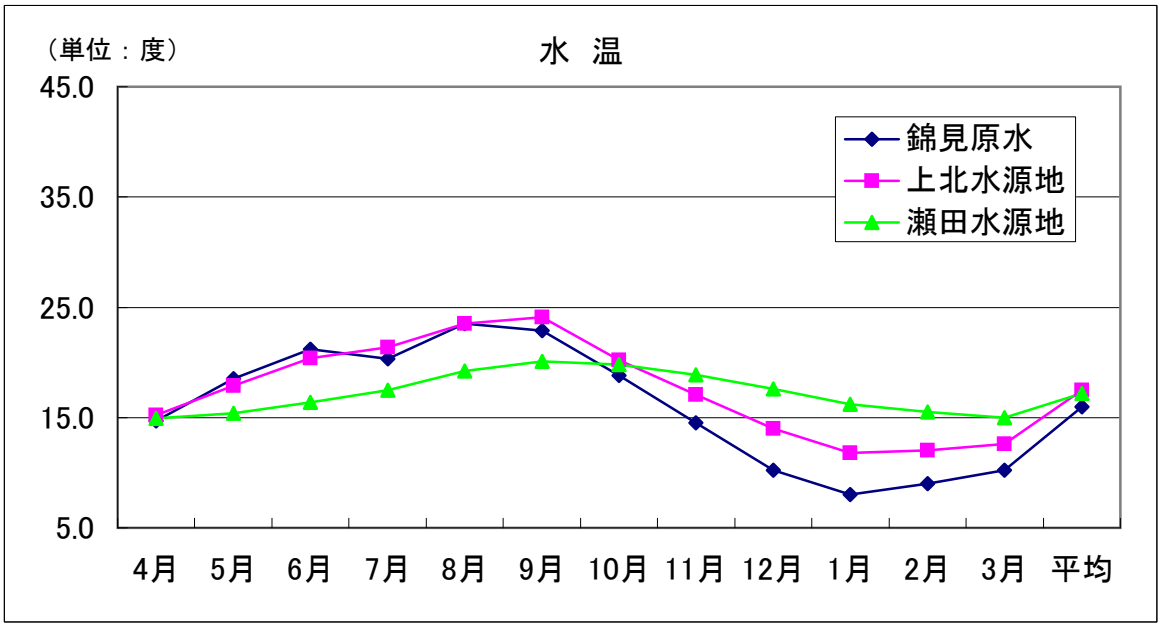

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
錦見原水	14.7	18.5	21.2	20.3	23.5	22.9	18.8	14.5	10.2	8.0	9.0	10.2	16.0
上北水源地	15.2	17.9	20.4	21.4	23.5	24.1	20.2	17.1	14.0	11.8	12.0	12.6	17.5
瀬田水源地	14.9	15.4	16.4	17.5	19.2	20.1	19.8	18.9	17.6	16.2	15.5	15.0	17.2

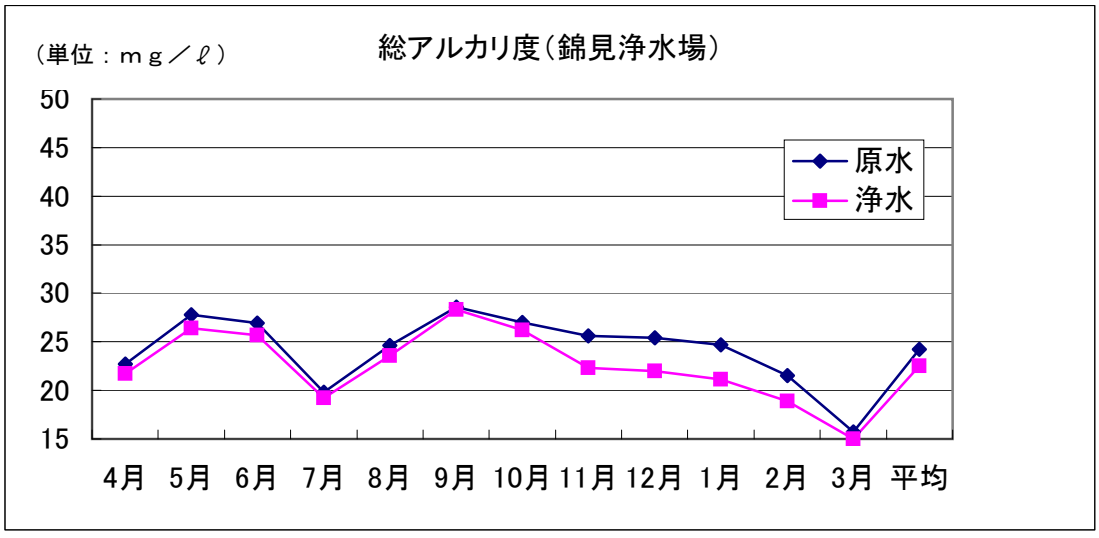

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
原水	22.7	27.8	26.9	19.8	24.6	28.6	27.0	25.6	25.4	24.7	21.5	15.7	24.2
浄水	21.7	26.4	25.7	19.2	23.6	28.3	26.2	22.3	22.0	21.1	18.9	15.0	22.5

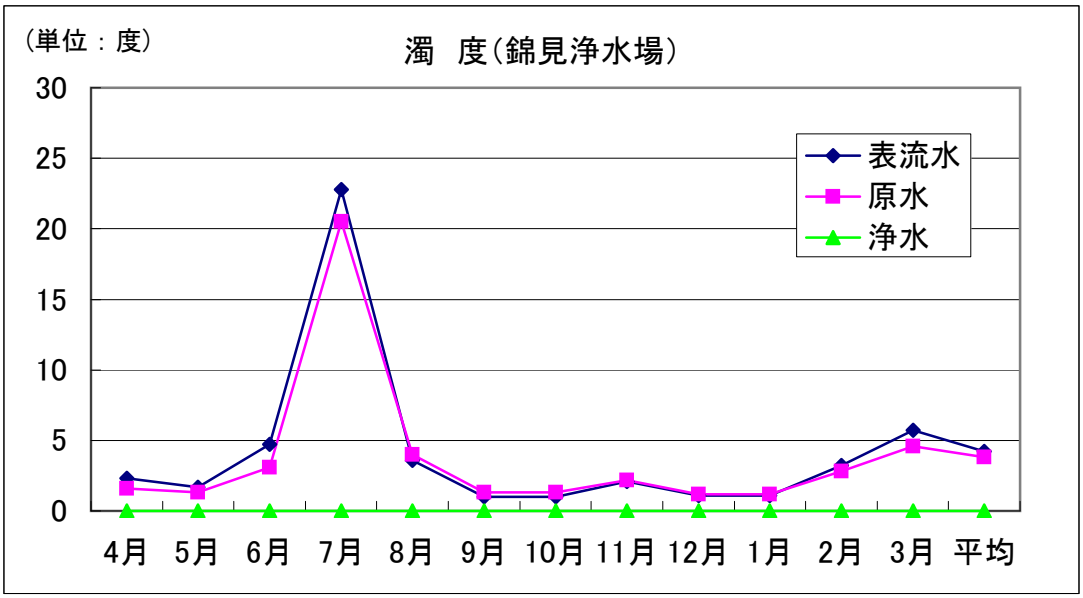

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
表流水	2.3	1.7	4.7	22.8	3.6	1.0	1.0	2.1	1.1	1.1	3.2	5.7	4.2
原水	1.6	1.3	3.1	20.5	4.0	1.3	1.3	2.2	1.2	1.2	2.8	4.6	3.8
浄水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

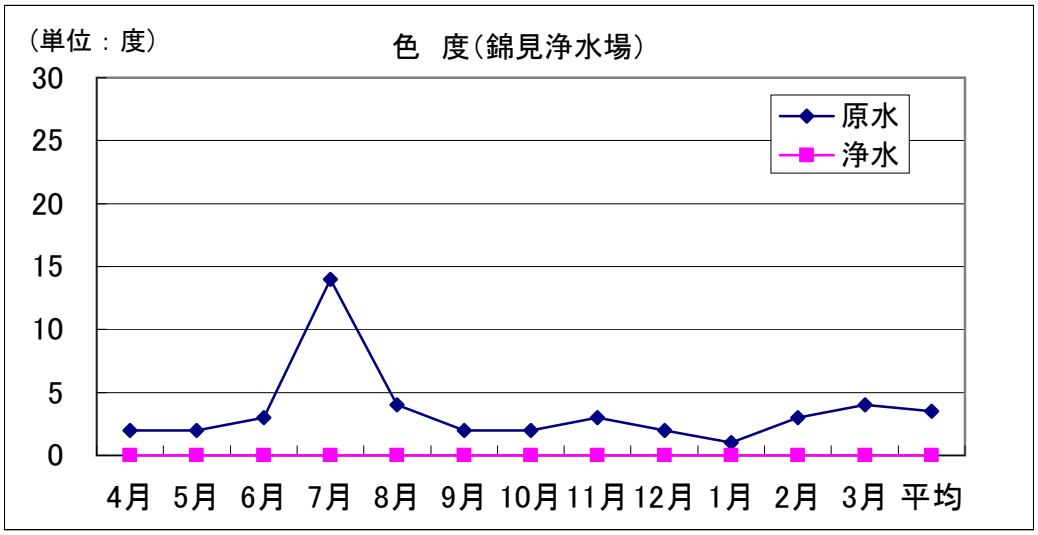

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
原水	2	2	3	14	4	2	2	3	2	1	3	4	4
浄水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

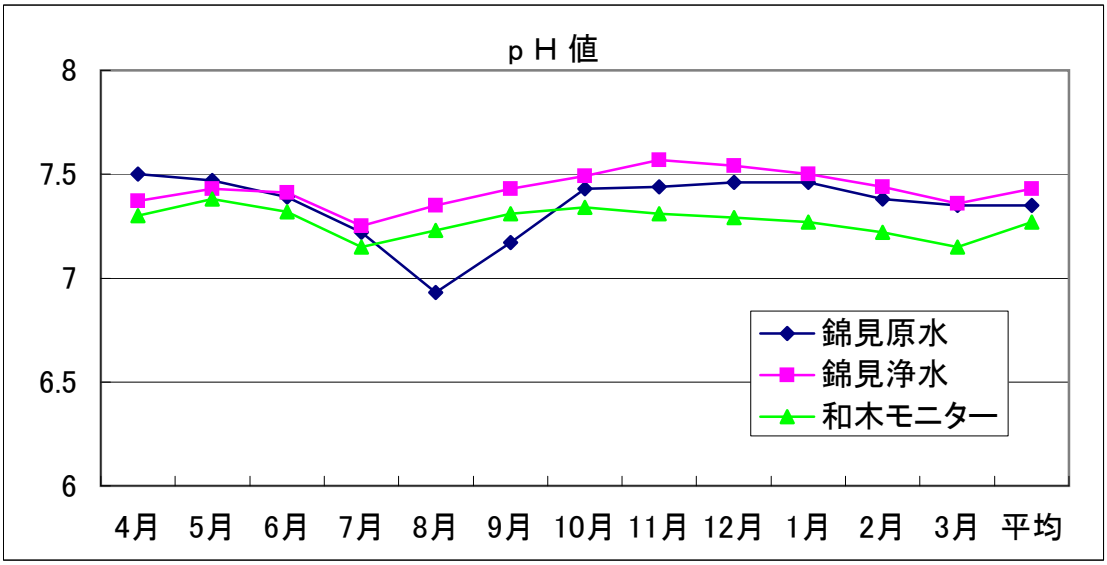

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
錦見原水	7.50	7.47	7.39	7.22	6.93	7.17	7.43	7.44	7.46	7.46	7.38	7.35	7.35
錦見浄水	7.37	7.43	7.41	7.25	7.35	7.43	7.49	7.57	7.54	7.50	7.44	7.36	7.43
和木モニター	7.30	7.38	7.32	7.15	7.23	7.31	7.34	7.31	7.29	7.27	7.22	7.15	7.27

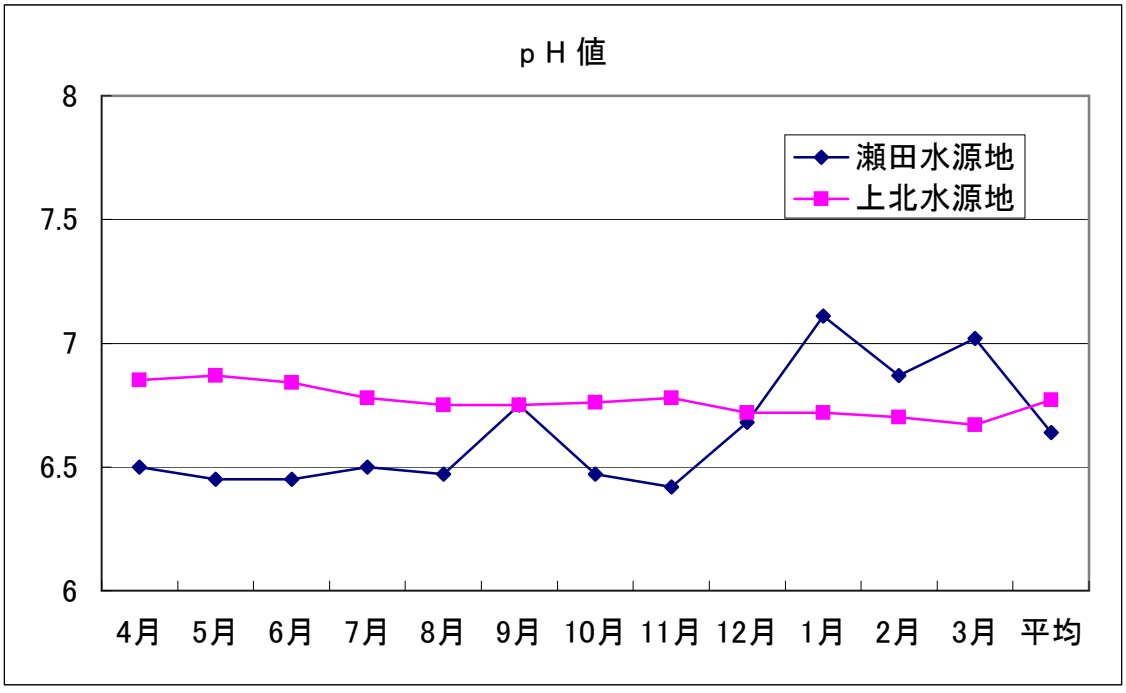

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
瀬田水源地	6.50	6.45	6.45	6.50	6.47	6.75	6.47	6.42	6.68	7.11	6.87	7.02	6.64
上北水源地	6.85	6.87	6.84	6.78	6.75	6.75	6.76	6.78	6.72	6.72	6.70	6.67	6.77

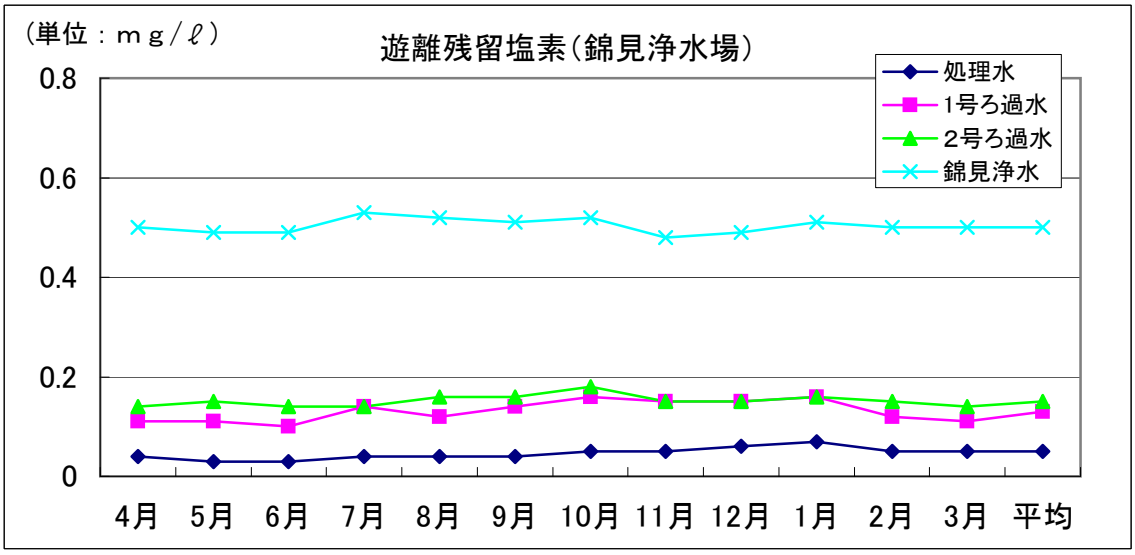

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
処理水	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.05	0.05	0.05
1号ろ過水	0.11	0.11	0.10	0.14	0.12	0.14	0.16	0.15	0.15	0.16	0.12	0.11	0.13
2号ろ過水	0.14	0.15	0.14	0.14	0.16	0.16	0.18	0.15	0.15	0.16	0.15	0.14	0.15
錦見浄水	0.50	0.49	0.49	0.53	0.52	0.51	0.52	0.48	0.49	0.51	0.50	0.50	0.50

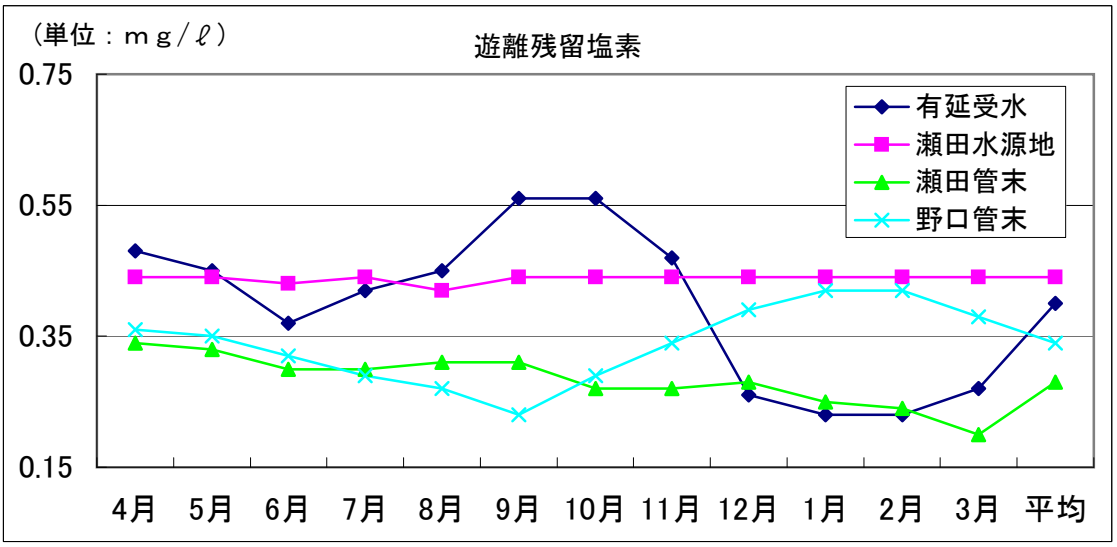

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
有延受水	0.48	0.45	0.37	0.42	0.45	0.56	0.56	0.47	0.26	0.23	0.23	0.27	0.40
瀬田水源地	0.44	0.44	0.43	0.44	0.42	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
瀬田管末	0.34	0.33	0.30	0.30	0.31	0.31	0.27	0.27	0.28	0.25	0.24	0.20	0.28
野口管末	0.36	0.35	0.32	0.29	0.27	0.23	0.29	0.34	0.39	0.42	0.42	0.38	0.34

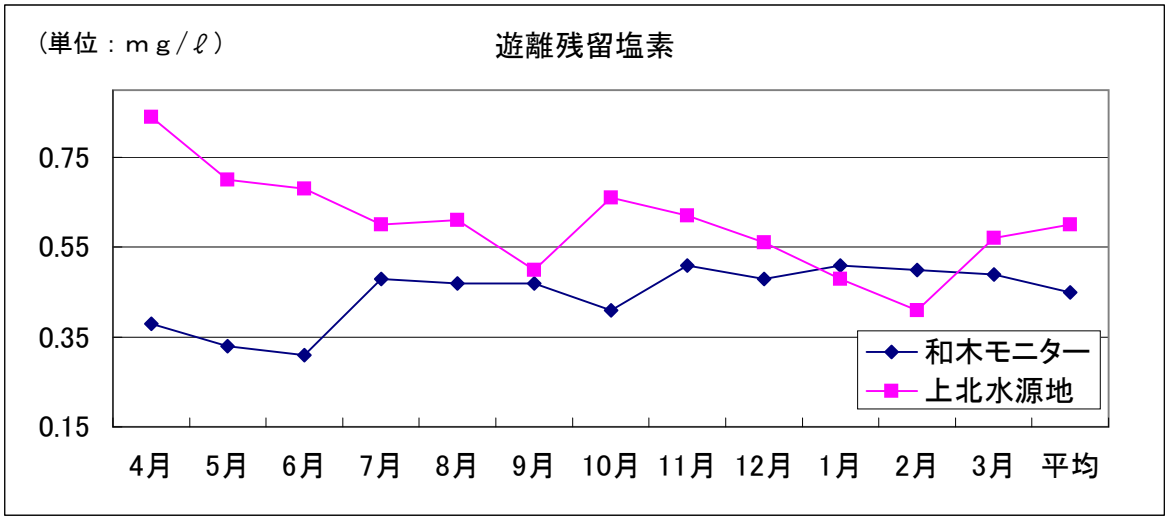

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
和木モニター	0.38	0.33	0.31	0.48	0.47	0.47	0.41	0.51	0.48	0.51	0.50	0.49	0.45
上北水源地	0.84	0.70	0.68	0.60	0.61	0.50	0.66	0.62	0.56	0.48	0.41	0.57	0.60

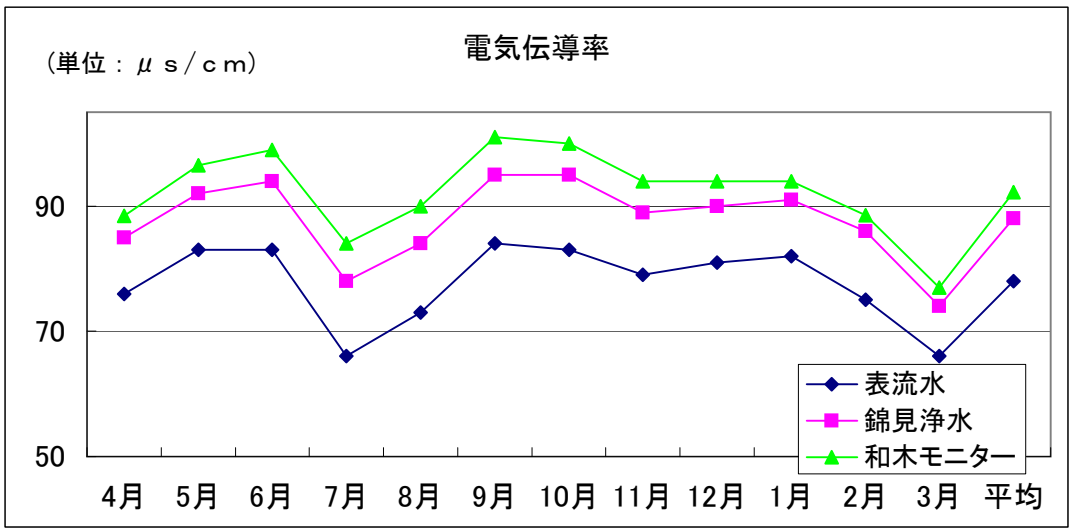

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
表流水	76	83	83	66	73	84	83	79	81	82	75	66	78
錦見浄水	85	92	94	78	84	95	95	89	90	91	86	74	88
和木モニター	88.4	96.5	99.0	84.0	90.0	101	100	94.0	94.0	94.0	88.5	77.0	92.2

毎日試験成績(錦見浄水場)

平成21年4月

項目	天候	水温 (℃)	濁度					色度		アルカリ度 (mg/ℓ)		pH値		遊離残留塩素 (mg/ℓ)				電気伝導率 (μs/cm)	
		原水	表流水	原水	浄水	浄水(高)		原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	処理水	1号ろ過	2号ろ過	浄水	表流水	浄水
1	晴時々雨	11.6	2.0	1.8	0.0	0.010		2	0	22.0	20.5	7.46	7.31	0.01	0.15	0.16	0.53	75	83
2	晴	11.3	1.7	1.7	0.0	0.008		2	0	22.1	20.6	7.48	7.31	0.08	0.15	0.17	0.52	77	84
3	晴	12.2	1.7	1.2	0.0	0.005		2	0	22.2	20.7	7.47	7.31	0.07	0.14	0.16	0.53	78	84
4	雨	11.4	1.7	1.2	0.0	0.005		0	0	22.5	20.9	7.41	7.31	0.08	0.14	0.17	0.53	78	86
5	晴	12.3	1.7	1.7	0.0	0.005		2	0	22.4	21.0	7.52	7.31	0.07	0.13	0.15	0.52	77	86
6	晴	13.3	2.0	1.2	0.0	0.005		2	0	22.3	20.8	7.52	7.33	0.06	0.12	0.15	0.50	77	86
7	晴	13.4	2.0	1.2	0.0	0.003		2	0	23.0	21.2	7.54	7.34	0.06	0.12	0.15	0.50	77	86
8	晴	14.2	2.1	1.1	0.0	0.001		2	0	22.2	21.6	7.54	7.35	0.06	0.12	0.14	0.50	78	86
9	晴	14.7	2.1	1.4	0.0	0.001		2	0	23.2	21.7	7.56	7.34	0.05	0.12	0.15	0.50	78	87
10	晴	15.2	2.1	1.2	0.0	0.001		2	0	23.8	22.0	7.58	7.36	0.05	0.12	0.15	0.49	79	87
11	晴	16.0	2.5	1.3	0.0	0.000		2	0	24.1	22.3	7.61	7.36	0.04	0.11	0.13	0.48	79	88
12	晴	16.2	2.3	1.0	0.0	0.000		2	0	24.2	22.6	7.63	7.37	0.03	0.11	0.12	0.48	80	88
13	晴後曇	16.6	2.4	1.5	0.0	0.000		2	0	24.4	22.9	7.63	7.38	0.04	0.11	0.13	0.47	80	89
14	雨後曇	14.9	4.2	3.7	0.0	0.000		3	0	21.0	22.5	7.36	7.37	0.03	0.07	0.10	0.45	70	88
15	晴	15.7	2.6	2.0	0.0	0.006		5	0	21.1	20.8	7.40	7.31	0.03	0.08	0.11	0.48	70	83
16	曇	14.7	2.3	1.5	0.0	0.000		2	0	22.3	20.2	7.35	7.28	0.05	0.13	0.15	0.51	76	82
17	晴時々曇	16.0	2.1	1.4	0.0	0.001		3	0	22.7	20.8	7.46	7.27	0.04	0.09	0.12	0.49	76	83
18	晴	16.8	2.1	1.4	0.0	0.001		2	0	23.4	21.5	7.50	7.32	0.04	0.10	0.13	0.51	77	84
19	晴	17.3	2.1	1.3	0.0	0.002		2	0	24.0	22.3	7.54	7.39	0.04	0.10	0.14	0.50	77	86
20	曇後雨	16.1	2.1	1.4	0.0	0.001		2	0	24.2	23.0	7.45	7.44	0.04	0.12	0.15	0.52	78	87
21	晴	16.2	2.6	1.6	0.0	0.006		3	0	23.6	23.3	7.51	7.45	0.02	0.10	0.14	0.49	75	87
22	晴	16.2	2.1	1.3	0.0	0.013		3	0	22.8	22.8	7.51	7.46	0.02	0.09	0.12	0.47	72	85
23	晴	16.2	1.9	1.0	0.0	0.003		3	0	23.5	22.4	7.56	7.47	0.03	0.09	0.14	0.49	74	83
24	晴後曇	15.2	1.9	1.2	0.0	0.002		2	0	23.8	22.7	7.55	7.47	0.04	0.11	0.15	0.51	75	83
25	雨後曇	14.1	4.6	3.8	0.0	0.004		1	0	20.3	22.4	7.41	7.47	0.02	0.10	0.13	0.49	69	82
26	曇	13.2	2.8	2.1	0.0	0.019		5	1	19.9	21.0	7.37	7.44	0.03	0.10	0.13	0.49	67	79
27	曇時々晴	14.7	2.3	1.6	0.0	0.000		3	0	22.7	21.7	7.50	7.37	0.04	0.11	0.14	0.50	76	85
28	晴	14.7	2.3	1.6	0.0	0.000		2	0	22.7	21.7	7.50	7.37	0.04	0.11	0.14	0.50	76	85
29	晴	14.7	2.3	1.6	0.0	0.000		2	0	22.7	21.7	7.50	7.37	0.04	0.11	0.14	0.50	76	85
30	晴	14.7	2.3	1.6	0.0	0.000		2	0	22.7	21.7	7.50	7.37	0.04	0.11	0.14	0.50	76	85
最高		17.3	4.6	3.8	0.0	0.019		5	1	24.4	23.3	7.63	7.47	0.08	0.15	0.17	0.53	80	89
最低		11.3	1.7	1.0	0.0	0.000		0	0	19.9	20.2	7.35	7.27	0.01	0.07	0.10	0.45	67	79
平均		14.7	2.3	1.6	0.0	0.003		2	0	22.7	21.7	7.50	7.37	0.04	0.11	0.14	0.50	76	85

毎日試験成績(錦見浄水場)

平成21年5月

項目	天候	水温 (℃)	濁度					色度		アルカリ度 (mg/ℓ)		pH値		遊離残留塩素 (mg/ℓ)				電気伝導率 (μs/cm)	
		原水	表流水	原水	浄水	浄水(高)		原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	処理水	1号ろ過	2号ろ過	浄水	表流水	浄水
1	晴	18.5	1.7	1.3	0.0	0.000		2	0	27.8	26.4	7.47	7.43	0.03	0.11	0.15	0.49	83	92
2	晴	16.4	1.5	0.9	0.0	0.000		2	0	24.0	22.1	7.59	7.43	0.05	0.12	0.16	0.50	76	85
3	曇	15.7	1.5	1.0	0.0	0.000		2	0	24.3	22.7	7.56	7.45	0.05	0.12	0.16	0.51	78	86
4	曇	15.8	1.5	1.1	0.0	0.000		2	0	24.6	23.1	7.57	7.46	0.05	0.13	0.16	0.50	80	86
5	晴後雨	17.3	1.8	1.3	0.0	0.000		2	0	24.6	23.3	7.53	7.47	0.03	0.10	0.14	0.49	80	87
6	晴	17.5	1.6	1.2	0.0	0.000		2	0	24.7	23.4	7.55	7.45	0.03	0.09	0.14	0.48	81	88
7	曇後雨	17.0	1.4	1.3	0.0	0.000		2	0	25.0	24.2	7.51	7.45	0.03	0.11	0.15	0.49	80	89
8	晴	18.3	1.3	1.3	0.0	0.001		2	0	26.8	25.1	7.54	7.45	0.03	0.09	0.13	0.48	82	90
9	快晴	18.8	1.4	1.1	0.0	0.000		2	0	27.3	25.4	7.54	7.44	0.02	0.09	0.13	0.47	83	91
10	晴	19.3	1.3	1.1	0.0	0.000		2	0	27.4	25.8	7.51	7.46	0.02	0.09	0.13	0.46	84	92
11	晴	19.5	1.4	1.0	0.0	0.000		1	0	27.8	26.1	7.51	7.46	0.02	0.08	0.12	0.46	84	93
12	晴後雨	19.9	1.6	1.2	0.0	0.000		2	0	28.0	26.5	7.45	7.47	0.03	0.10	0.14	0.47	85	94
13	晴	20.0	1.4	1.2	0.0	0.000		2	0	29.0	27.6	7.51	7.46	0.04	0.12	0.16	0.49	85	94
14	晴	19.2	1.6	1.3	0.0	0.000		2	0	29.6	28.1	7.54	7.47	0.04	0.13	0.17	0.50	86	95
15	晴後曇	18.1	1.3	1.0	0.0	0.000		2	0	29.8	28.3	7.51	7.48	0.04	0.14	0.18	0.51	86	96
16	曇一時雨	17.3	1.3	0.9	0.0	0.000		2	0	29.9	28.6	7.39	7.49	0.06	0.17	0.21	0.54	86	96
17	曇時々雨	16.9	1.5	1.3	0.0	0.000		2	0	29.4	28.7	7.35	7.46	0.05	0.16	0.20	0.53	87	96
18	晴	18.5	1.5	1.5	0.0	0.000		2	0	29.7	28.4	7.48	7.45	0.03	0.13	0.17	0.51	86	95
19	晴	18.7	1.6	1.3	0.0	0.000		2	0	29.2	28.2	7.46	7.46	0.02	0.12	0.15	0.50	84	95
20	曇	19.5	1.7	1.3	0.0	0.000		2	0	29.9	28.1	7.47	7.47	0.03	0.12	0.16	0.50	86	95
21	曇後雨	18.1	2.1	1.8	0.0	0.000		2	0	29.5	28.6	7.34	7.50	0.03	0.13	0.18	0.52	86	96
22	晴	17.6	3.6	3.1	0.0	0.011		4	0	26.6	27.1	7.36	7.40	0.02	0.09	0.13	0.46	81	94
23	晴後曇	19.0	2.3	1.9	0.0	0.004		4	0	26.1	25.5	7.36	7.34	0.02	0.07	0.10	0.45	79	90
24	晴一時曇	19.2	1.6	1.8	0.0	0.000		2	0	27.2	25.1	7.41	7.39	0.02	0.09	0.14	0.49	81	89
25	晴	19.6	1.7	1.4	0.0	0.000		2	0	28.0	26.0	7.45	7.37	0.02	0.09	0.14	0.51	82	91
26	晴	19.8	1.7	1.7	0.0	0.000		2	0	28.5	26.9	7.46	7.38	0.03	0.10	0.15	0.49	83	93
27	曇	18.1	1.6	1.1	0.0	0.000		2	0	28.6	27.4	7.36	7.39	0.04	0.12	0.18	0.51	85	94
28	曇時々雨	18.8	1.7	1.3	0.0	0.000		2	0	28.9	27.5	7.45	7.38	0.04	0.13	0.18	0.51	85	94
29	晴	20.3	1.8	1.1	0.0	0.000		2	0	29.9	27.5	7.46	7.38	0.03	0.12	0.16	0.49	85	95
30	晴一時雨	20.6	2.1	1.7	0.0	0.000		2	0	30.0	27.8	7.41	7.39	0.03	0.10	0.14	0.48	85	96
31	晴	20.3	1.6	1.2	0.0	0.000		2	0	30.3	27.6	7.51	7.38	0.02	0.11	0.15	0.49	87	96
最高		20.6	3.6	3.1	0.0	0.011		4	0	30.3	28.7	7.59	7.50	0.06	0.17	0.21	0.54	87	96
最低		15.7	1.3	0.9	0.0	0.000		1	0	24.0	22.1	7.34	7.34	0.02	0.07	0.10	0.45	76	85
平均		18.5	1.7	1.3	0.0	0.001		2	0	27.8	26.4	7.47	7.43	0.03	0.11	0.15	0.49	83	92

毎日試験成績(錦見浄水場)

平成21年6月

項目	天候	水温 (℃)	濁度					色度		アルカリ度 (mg/ℓ)		pH値		遊離残留塩素 (mg/ℓ)				電気伝導率 (μs/cm)	
		原水	表流水	原水	浄水	浄水(高)		原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	処理水	1号ろ過	2号ろ過	浄水	表流水	浄水
1	晴	20.5	1.6	1.2	0.0	0.000		2	0	30.9	28.1	7.51	7.41	0.04	0.13	0.17	0.50	89	97
2	曇	20.4	2.0	1.2	0.0	0.000		2	0	31.3	28.7	7.50	7.47	0.04	0.13	0.17	0.50	89	98
3	曇後雨	18.7	1.9	1.1	0.0	0.000		2	0	31.3	29.1	7.31	7.47	0.04	0.16	0.20	0.53	93	99
4	雨後曇	18.9	2.0	1.2	0.0	0.000		0	0	31.3	29.0	7.41	7.44	0.04	0.13	0.18	0.51	92	99
5	曇後雨	19.2	3.1	2.0	0.0	0.000		2	0	30.8	28.8	7.43	7.43	0.04	0.14	0.17	0.51	93	99
6	晴時々曇	19.2	6.3	5.8	0.0	0.024		7	1	24.7	27.0	7.21	7.43	0.02	0.08	0.10	0.45	76	95
7	晴	21.0	2.9	1.6	0.0	0.005		6	0	27.9	23.8	7.39	7.35	0.02	0.07	0.11	0.45	79	89
8	曇	21.2	2.6	1.5	0.0	0.002		2	0	28.3	24.7	7.46	7.38	0.02	0.08	0.12	0.47	82	92
9	曇	19.7	2.4	1.5	0.0	0.002		1	2	29.0	25.9	7.36	7.42	0.04	0.12	0.17	0.49	89	94
10	雨	18.6	5.3	4.0	0.0	0.002		4	0	25.7	26.4	7.25	7.41	0.03	0.09	0.12	0.47	91	95
11	晴	19.4	4.0	2.9	0.0	0.014		6	1	22.6	23.7	7.28	7.36	0.02	0.08	0.11	0.48	78	90
12	晴	20.2	3.0	2.0	0.0	0.000		3	0	24.9	21.7	7.32	7.32	0.03	0.08	0.12	0.48	74	85
13	晴	20.2	2.7	1.7	0.0	0.000		3	0	26.0	22.8	7.33	7.33	0.04	0.11	0.15	0.51	77	86
14	晴	21.3	2.7	1.4	0.0	0.000		3	0	27.0	23.8	7.44	7.35	0.03	0.10	0.13	0.49	87	88
15	晴時々曇	21.4	2.7	1.7	0.0	0.000		3	0	27.4	24.7	7.46	7.40	0.03	0.11	0.14	0.49	81	91
16	晴	21.9	2.7	1.8	0.0	0.000		2	0	27.7	25.3	7.52	7.44	0.02	0.11	0.14	0.49	81	92
17	晴	22.1	2.6	1.6	0.0	0.001		6	0	28.0	25.7	7.55	7.46	0.02	0.11	0.14	0.49	83	94
18	晴	22.8	2.7	1.5	0.0	0.001		2	0	27.9	25.9	7.58	7.48	0.01	0.10	0.12	0.47	83	95
19	晴時々曇	23.1	2.6	1.4	0.0	0.000		2	0	28.2	26.1	7.54	7.48	0.02	0.10	0.13	0.48	88	96
20	晴曇	23.4	2.6	1.3	0.0	0.000		3	0	28.5	26.5	7.46	7.48	0.02	0.10	0.13	0.48	86	97
21	雨後曇	21.9	3.0	1.9	0.0	0.000		2	0	28.0	26.7	7.28	7.47	0.02	0.11	0.13	0.47	85	97
22	曇一時雨	22.4	3.8	2.7	0.0	0.000		4	0	27.8	26.4	7.32	7.42	0.02	0.10	0.13	0.47	84	96
23	晴後雨	22.1	3.8	2.3	0.0	0.000		4	0	23.8	25.9	7.30	7.40	0.02	0.08	0.11	0.45	85	95
24	晴	22.5	3.1	1.8	0.0	0.000		4	0	24.7	24.7	7.34	7.38	0.02	0.07	0.09	0.45	83	92
25	晴	22.8	2.9	1.7	0.0	0.000		3	0	25.8	24.7	7.39	7.38	0.02	0.07	0.11	0.47	82	92
26	晴	23.4	2.6	1.8	0.0	0.000		3	0	26.2	25.4	7.44	7.40	0.02	0.08	0.17	0.50	84	94
27	晴時々曇	22.9	2.4	1.5	0.0	0.000		2	0	26.6	25.8	7.45	7.41	0.02	0.07	0.17	0.53	85	95
28	晴	24.2	2.6	1.6	0.0	0.000		2	0	26.7	26.1	7.44	7.43	0.02	0.11	0.12	0.53	87	96
29	雨	21.7	34.5	19.8	0.0	0.000		3	0	22.0	26.3	7.19	7.43	0.02	0.13	0.14	0.56	73	97
30	雨	19.3	24.0	19.8	0.0	0.013		12	0	16.9	22.3	7.16	7.34	0.04	0.16	0.14	0.54	59	88
最高		24.2	34.5	19.8	0.0	0.024		12	2	31.3	29.1	7.58	7.48	0.04	0.16	0.20	0.56	93	99
最低		18.6	1.6	1.1	0.0	0.000		0	0	16.9	21.7	7.16	7.32	0.01	0.07	0.09	0.45	59	85
平均		21.2	4.7	3.1	0.0	0.002		3	0	26.9	25.7	7.39	7.41	0.03	0.10	0.14	0.49	83	94

毎日試験成績(錦見浄水場)

平成21年7月

項目	天候	水温 (℃)	濁度				色度		アルカリ度 (mg/ℓ)		pH値		遊離残留塩素 (mg/ℓ)				電気伝導率 (μs/cm)	
		原水	表流水	原水	浄水	浄水(高)	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	処理水	1号ろ過	2号ろ過	浄水	表流水	浄水
1	雨	18.6	39.6	24.7	0.0	0.000	10	0	16.0	17.9	7.20	7.22	0.04	0.16	0.14	0.54	56	78
2	曇時々晴	18.9	23.7	18.6	0.0	0.002	17	0	19.6	16.3	7.26	7.17	0.04	0.16	0.15	0.52	66	73
3	晴後曇	18.7	6.6	5.6	0.0	0.004	7	0	20.9	18.3	7.25	7.22	0.05	0.16	0.16	0.54	70	76
4	晴	20.1	4.9	4.2	0.0	0.003	5	0	21.3	19.9	7.27	7.28	0.03	0.15	0.14	0.53	70	79
5	曇時々雨	19.3	3.9	3.1	0.0	0.001	6	0	22.2	20.8	7.26	7.30	0.05	0.17	0.16	0.54	72	81
6	晴	20.9	3.7	3.3	0.0	0.002	3	0	22.5	21.4	7.25	7.30	0.04	0.16	0.15	0.54	74	83
7	曇	21.3	3.0	3.3	0.0	0.001	3	0	23.1	21.9	7.28	7.29	0.05	0.15	0.14	0.55	75	85
8	雨	20.2	5.6	4.8	0.0	0.000	4	1	20.9	22.5	7.26	7.31	0.03	0.16	0.15	0.55	68	86
9	曇	20.1	6.6	5.3	0.0	0.004	7	0	19.6	21.0	7.27	7.30	0.04	0.13	0.13	0.53	64	82
10	雨時々曇	19.5	45.4	31.7	0.0	0.001	0	0	18.3	19.5	7.10	7.28	0.03	0.13	0.12	0.52	59	78
11	晴後曇	19.4	19.0	16.2	0.0	0.001	12	0	19.4	17.9	6.86	7.23	0.05	0.15	0.13	0.53	64	75
12	曇	20.3	6.9	5.9	0.0	0.001	11	0	20.7	18.4	7.30	7.21	0.04	0.17	0.15	0.54	67	76
13	晴時々曇	21.0	3.2	3.5	0.0	0.001	2	0	21.5	19.7	7.29	7.24	0.04	0.16	0.15	0.54	70	79
14	晴	22.3	2.6	2.7	0.0	0.000	3	0	21.8	20.7	7.29	7.26	0.04	0.16	0.14	0.54	72	81
15	晴一時雨	21.8	2.6	2.5	0.0	0.005	2	0	22.7	21.5	7.34	7.28	0.04	0.17	0.15	0.54	73	83
16	曇一時雨	21.0	2.8	2.3	0.0	0.012	3	0	23.1	22.2	7.31	7.31	0.04	0.17	0.16	0.54	74	85
17	雨後曇	20.5	3.0	2.1	0.0	0.011	3	0	22.6	22.5	7.30	7.31	0.04	0.17	0.16	0.54	73	86
18	晴	22.2	2.4	2.4	0.0	0.001	4	0	22.3	22.1	7.34	7.30	0.03	0.12	0.12	0.51	72	85
19	晴	22.5	2.3	1.9	0.0	0.000	2	0	22.8	22.0	7.35	7.31	0.03	0.13	0.13	0.52	73	84
20	雨	20.2	62.0	85.8	0.0	0.012	3	0	17.6	21.9	7.20	7.32	0.03	0.11	0.11	0.50	58	84
21	雨	19.5	90.2	104.9	0.0	0.007	31	0	15.9	18.0	7.21	7.25	0.03	0.13	0.11	0.49	56	75
22	晴	19.8	54.6	43.2	0.0	0.004	53	0	18.6	16.0	7.24	7.17	0.04	0.14	0.12	0.50	63	71
23	晴	20.7	23.3	18.9	0.0	0.006	13	0	19.1	17.1	7.25	7.20	0.05	0.14	0.13	0.52	65	73
24	曇後雨	20.0	33.0	27.9	0.0	0.001	8	0	18.0	18.3	7.22	7.24	0.05	0.17	0.14	0.52	61	75
25	曇	19.4	87.9	66.0	0.0	0.006	96	0	15.1	17.2	7.17	7.24	0.05	0.11	0.12	0.52	54	71
26	雨時々曇	19.1	71.4	57.0	0.0	0.004	50	0	15.0	15.6	7.16	7.21	0.04	0.12	0.16	0.56	53	67
27	晴	19.5	49.5	40.3	0.0	0.005	39	0	15.9	15.0	7.11	7.19	0.06	0.11	0.16	0.55	56	65
28	晴後曇	19.7	22.0	24.3	0.0	0.005	14	0	17.7	15.5	7.07	7.19	0.07	0.11	0.17	0.56	60	67
29	曇時々雨	19.7	12.5	9.8	0.0	0.004	10	0	18.9	16.7	7.11	7.19	0.07	0.12	0.17	0.57	63	71
30	晴	20.9	8.4	8.6	0.0	0.007	6	0	19.5	17.9	7.16	7.23	0.05	0.10	0.15	0.56	65	74
31	晴	21.5	5.3	6.1	0.0	0.004	4	0	20.4	18.9	7.15	7.25	0.06	0.12	0.16	0.56	67	77
最高		22.5	90.2	104.9	0.0	0.012	96	1	23.1	22.5	7.35	7.32	0.07	0.17	0.17	0.57	75	86
最低		18.6	2.3	1.9	0.0	0.000	0	0	15.0	15.0	6.86	7.17	0.03	0.10	0.11	0.49	53	65
平均		20.3	22.8	20.5	0.0	0.004	14	0	19.8	19.2	7.22	7.25	0.04	0.14	0.14	0.53	66	78

毎日試験成績(錦見浄水場)

平成21年8月

項目	天候	水温 (℃)	濁度				色度		アルカリ度 (mg/ℓ)		pH値		遊離残留塩素 (mg/ℓ)				電気伝導率 (μs/cm)	
		原水	表流水	原水	浄水	浄水(高)	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	処理水	1号ろ過	2号ろ過	浄水	表流水	浄水
1	晴	21.7	5.6	5.1	0.0	0.002	4	0	20.5	19.6	7.05	7.25	0.05	0.11	0.16	0.55	67	79
2	晴	22.3	4.4	4.5	0.0	0.002	4	0	21.2	19.9	6.83	7.26	0.05	0.12	0.16	0.54	70	79
3	晴後曇	22.4	3.7	6.0	0.0	0.006	3	0	21.5	20.5	6.83	7.27	0.06	0.13	0.17	0.55	71	81
4	雨後晴	21.6	35.9	29.9	0.0	0.021	16	0	17.9	20.3	6.80	7.27	0.03	0.09	0.13	0.50	56	80
5	晴	22.2	12.3	12.2	0.0	0.006	8	0	19.4	18.4	6.81	7.25	0.05	0.11	0.15	0.53	61	73
6	曇一時雨	22.3	5.7	5.9	0.0	0.005	6	0	20.9	18.6	6.77	7.25	0.06	0.13	0.18	0.55	66	74
7	晴	23.1	4.4	3.8	0.0	0.003	4	0	21.6	19.8	6.79	7.27	0.05	0.13	0.18	0.55	69	77
8	快晴	24.1	3.1	3.7	0.0	0.002	3	0	22.3	20.8	6.76	7.28	0.06	0.14	0.17	0.54	72	80
9	曇時々雨	22.5	1.6	3.4	0.0	0.001	4	0	23.1	21.7	6.72	7.29	0.06	0.15	0.19	0.55	73	83
10	晴後雨	22.9	3.9	4.6	0.0	0.001	9	0	21.8	22.5	6.38	7.33	0.05	0.14	0.17	0.54	69	84
11	晴一時曇	23.7	3.4	4.5	0.0	0.001	6	0	20.8	21.5	6.35	7.34	0.05	0.09	0.14	0.50	66	81
12	晴時々曇	23.2	2.3	3.2	0.0	0.000	3	0	22.2	20.8	6.91	7.31	0.05	0.10	0.16	0.52	71	80
13	曇一時雨	23.1	2.0	2.3	0.0	0.001	3	0	23.0	21.5	7.03	7.33	0.05	0.12	0.17	0.53	72	82
14	晴	24.0	1.5	2.4	0.0	0.000	3	0	23.6	22.3	7.05	7.35	0.04	0.11	0.15	0.52	74	83
15	曇時々雨	22.2	1.6	2.1	0.0	0.002	4	0	23.4	22.8	6.83	7.37	0.05	0.12	0.17	0.52	73	85
16	晴	23.0	1.5	2.5	0.0	0.004	3	0	23.2	22.8	6.98	7.37	0.04	0.11	0.15	0.51	72	85
17	晴一時曇	23.7	1.5	2.5	0.0	0.006	3	0	23.6	22.7	7.10	7.39	0.04	0.10	0.14	0.50	74	84
18	晴	24.4	1.3	1.9	0.0	0.005	5	0	24.2	23.1	7.12	7.37	0.03	0.10	0.14	0.50	75	85
19	晴	24.8	1.3	2.1	0.0	0.005	2	0	24.8	23.9	7.02	7.37	0.04	0.12	0.15	0.51	75	86
20	晴	24.5	0.7	2.0	0.0	0.004	2	0	25.5	24.4	6.77	7.39	0.05	0.13	0.17	0.51	76	87
21	晴	25.1	0.9	2.3	0.0	0.000	2	0	25.6	24.7	6.81	7.40	0.04	0.12	0.16	0.51	76	87
22	晴	25.1	1.5	1.9	0.0	0.002	2	0	25.8	25.0	6.96	7.40	0.03	0.11	0.15	0.50	77	88
23	曇	24.0	1.8	1.7	0.0	0.007	2	0	26.1	25.3	7.01	7.42	0.04	0.12	0.16	0.50	78	88
24	晴	23.4	2.3	1.9	0.0	0.005	2	0	27.4	26.6	6.95	7.41	0.03	0.12	0.15	0.51	78	89
25	晴	23.4	0.8	1.9	0.0	0.008	3	0	27.7	26.8	7.10	7.42	0.03	0.12	0.15	0.50	79	90
26	晴	23.7	0.9	1.7	0.0	0.008	2	0	27.9	26.9	7.09	7.45	0.03	0.12	0.16	0.51	79	90
27	晴	24.3	1.0	1.5	0.0	0.007	2	0	28.1	27.1	7.12	7.45	0.04	0.12	0.16	0.52	80	91
28	雨後曇	23.5	0.9	1.6	0.0	0.006	2	0	31.6	30.1	7.14	7.42	0.05	0.13	0.17	0.53	81	92
29	晴	24.7	1.1	1.5	0.0	0.006	2	0	32.2	30.7	7.19	7.40	0.03	0.12	0.15	0.52	81	92
30	晴時々曇	24.6	0.8	1.5	0.0	0.008	2	0	32.5	30.9	7.29	7.41	0.03	0.11	0.14	0.51	81	92
31	晴	24.2	1.0	1.8	0.0	0.006	2	0	31.8	31.1	7.38	7.43	0.03	0.11	0.14	0.50	80	92
最　高		25.1	35.9	29.9	0.0	0.021	16	0	32.5	31.1	7.38	7.45	0.06	0.15	0.19	0.55	81	92
最　低		21.6	0.7	1.5	0.0	0.000	2	0	17.9	18.4	6.35	7.25	0.03	0.09	0.13	0.50	56	73
平　均		23.5	3.6	4.0	0.0	0.005	4	0	24.6	23.6	6.93	7.35	0.04	0.12	0.16	0.52	73	84

毎日試験成績(錦見浄水場)

平成21年9月

項目	天候	水温 (℃)	濁度					色度		アルカリ度 (mg/ℓ)		pH値		遊離残留塩素 (mg/ℓ)				電気伝導率 (μs/cm)	
		原水	表流水	原水	浄水	浄水(高)		原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	処理水	1号ろ過	2号ろ過	浄水	表流水	浄水
1	晴	24.1	1.0	1.5	0.0	0.002		2	0	32.2	31.1	7.38	7.43	0.03	0.10	0.13	0.48	81	92
2	快晴	24.4	1.3	1.7	0.0	0.000		2	0	32.5	31.3	7.35	7.43	0.03	0.10	0.13	0.48	82	93
3	晴後曇	24.1	1.5	1.3	0.0	0.005		2	0	30.8	30.0	7.29	7.45	0.03	0.10	0.13	0.48	82	93
4	晴	24.6	1.2	1.4	0.0	0.005		2	0	30.0	29.3	7.25	7.44	0.04	0.11	0.15	0.50	83	93
5	晴	24.7	1.4	1.5	0.0	0.005		2	0	30.5	29.4	7.23	7.42	0.04	0.13	0.16	0.50	84	94
6	晴	24.9	1.4	1.4	0.0	0.005		2	0	30.3	29.6	7.18	7.43	0.04	0.13	0.16	0.50	84	95
7	晴	25.0	1.5	1.4	0.0	0.005		2	0	30.4	29.8	7.18	7.44	0.03	0.13	0.15	0.50	85	95
8	晴時々曇	24.4	1.4	1.2	0.0	0.005		2	0	30.7	30.0	7.19	7.43	0.04	0.14	0.15	0.51	85	96
9	晴	23.5	1.4	1.5	0.0	0.006		3	0	29.8	29.2	7.18	7.43	0.04	0.13	0.16	0.50	85	96
10	晴	23.3	1.3	1.4	0.0	0.003		2	0	29.2	28.8	7.23	7.44	0.04	0.14	0.17	0.50	85	97
11	晴後曇	23.1	1.3	1.2	0.0	0.001		2	0	29.1	28.9	7.17	7.45	0.04	0.15	0.18	0.51	85	97
12	雨後曇	21.4	1.4	1.1	0.0	0.001		2	0	28.8	28.9	7.12	7.44	0.04	0.16	0.19	0.52	85	97
13	晴	22.2	1.2	1.2	0.0	0.002		2	0	28.8	28.7	7.15	7.41	0.04	0.14	0.16	0.50	85	96
14	曇	22.1	1.2	1.0	0.0	0.002		2	0	28.2	28.4	7.14	7.42	0.04	0.14	0.17	0.50	84	96
15	曇一時雨	21.5	0.9	1.0	0.0	0.002		2	0	28.1	28.2	7.08	7.41	0.05	0.15	0.18	0.51	83	96
16	晴	21.9	1.0	1.5	0.0	0.002		2	0	26.3	27.3	7.05	7.39	0.05	0.18	0.16	0.51	84	95
17	晴	21.8	0.9	1.3	0.0	0.002		2	0	27.8	27.3	7.06	7.41	0.05	0.19	0.17	0.51	84	95
18	晴	21.4	0.8	1.0	0.0	0.003		2	0	27.8	27.5	7.07	7.44	0.05	0.18	0.17	0.52	84	96
19	晴	21.9	1.0	1.1	0.0	0.003		2	0	27.9	27.7	7.02	7.46	0.05	0.17	0.17	0.52	84	96
20	晴	22.0	0.5	1.1	0.0	0.003		2	0	27.9	27.7	7.02	7.47	0.05	0.16	0.16	0.51	84	96
21	晴	22.3	0.9	1.2	0.0	0.003		1	0	27.9	27.6	7.06	7.46	0.05	0.16	0.17	0.52	84	96
22	雨	21.5	0.7	1.1	0.0	0.002		1	0	27.6	27.6	7.00	7.45	0.06	0.17	0.18	0.52	83	96
23	晴後曇	22.0	0.9	1.4	0.0	0.003		1	0	27.3	27.5	7.09	7.42	0.04	0.15	0.17	0.51	83	96
24	晴	22.9	0.9	1.3	0.0	0.003		2	0	26.4	26.6	7.06	7.41	0.03	0.14	0.17	0.51	82	95
25	晴	23.4	1.4	1.1	0.0	0.002		2	0	27.0	26.4	7.30	7.43	0.03	0.14	0.16	0.50	83	95
26	晴	23.7	0.5	0.9	0.0	0.002		1	0	27.3	26.6	7.38	7.44	0.03	0.13	0.15	0.50	83	95
27	曇時々雨	23.0	0.3	1.0	0.0	0.002		2	0	27.4	26.9	7.33	7.45	0.03	0.14	0.16	0.51	83	95
28	曇後雨	22.5	0.7	1.5	0.0	0.002		2	0	27.1	27.2	7.28	7.43	0.03	0.16	0.18	0.52	82	96
29	曇	22.4	0.7	1.4	0.0	0.003		2	0	26.9	26.9	7.22	7.40	0.04	0.15	0.18	0.51	83	96
30	雨	21.8	0.7	1.2	0.0	0.003		2	0	26.6	26.8	7.17	7.36	0.04	0.15	0.19	0.51	82	96
最　高		25.0	1.5	1.7	0.0	0.006		3	0	32.5	31.3	7.38	7.47	0.06	0.19	0.19	0.52	85	97
最　低		21.4	0.3	0.9	0.0	0.000		1	0	26.3	26.4	7.00	7.36	0.03	0.10	0.13	0.48	81	92
平　均		22.9	1.0	1.3	0.0	0.003		2	0	28.6	28.3	7.17	7.43	0.04	0.14	0.16	0.51	84	95

毎日試験成績(錦見浄水場)

平成21年10月

項目	天候	水温 (℃)	濁度				色度		アルカリ度 (mg/ℓ)		pH値		遊離残留塩素 (mg/ℓ)				電気伝導率 (μs/cm)	
		原水	表流水	原水	浄水	浄水(高)	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	処理水	1号ろ過	2号ろ過	浄水	表流水	浄水
1	曇	22.3	0.7	1.1	0.0	0.001	2	0	27.2	26.7	7.27	7.35	0.03	0.14	0.17	0.49	84	95
2	雨	21.4	4.7	4.9	0.0	0.000	1	0	24.7	26.8	7.23	7.36	0.03	0.13	0.16	0.48	76	96
3	晴	21.1	3.4	4.0	0.0	0.079	10	0	22.0	24.9	7.16	7.34	0.02	0.06	0.10	0.44	72	91
4	晴	20.8	1.1	1.2	0.0	0.012	1	0	24.8	23.3	7.23	7.31	0.02	0.08	0.13	0.51	79	88
5	晴後曇	20.2	0.8	1.2	0.0	0.010	2	0	26.2	24.6	7.26	7.35	0.04	0.12	0.17	0.55	83	91
6	曇	20.0	1.2	1.2	0.0	0.010	2	0	26.8	25.9	7.30	7.37	0.04	0.12	0.17	0.51	84	93
7	曇後雨	18.9	0.5	1.1	0.0	0.011	2	0	27.4	26.8	7.24	7.37	0.05	0.13	0.19	0.53	84	95
8	晴	19.5	1.2	1.2	0.0	0.010	1	0	27.3	27.1	7.37	7.36	0.05	0.14	0.18	0.53	83	96
9	曇一時雨	18.8	0.9	1.1	0.0	0.011	0	1	27.6	27.2	7.36	7.39	0.05	0.14	0.18	0.53	86	97
10	晴	19.0	0.7	0.9	0.0	0.011	2	0	27.4	27.4	7.39	7.41	0.05	0.14	0.17	0.53	86	98
11	晴	19.0	0.7	1.1	0.0	0.012	2	0	27.6	27.5	7.42	7.42	0.05	0.14	0.17	0.53	86	98
12	晴	19.2	0.8	1.2	0.0	0.012	1	0	27.5	27.4	7.40	7.44	0.06	0.16	0.19	0.55	85	98
13	晴	19.6	0.4	1.1	0.0	0.008	2	0	27.3	27.4	7.40	7.41	0.05	0.16	0.19	0.55	85	98
14	晴一時雨	18.5	0.5	1.1	0.0	0.001	1	0	27.2	27.3	7.38	7.42	0.06	0.17	0.20	0.55	85	97
15	晴	19.0	0.3	1.1	0.0	0.007	1	0	27.3	27.2	7.42	7.44	0.06	0.17	0.20	0.55	84	96
16	晴	18.9	0.5	1.1	0.0	0.000	1	0	27.2	27.0	7.42	7.44	0.06	0.16	0.19	0.54	84	96
17	曇後晴	19.0	0.6	1.0	0.0	0.001	1	0	27.3	27.0	7.42	7.45	0.06	0.16	0.19	0.55	83	96
18	晴	18.6	0.6	1.2	0.0	0.004	1	0	27.1	27.0	7.45	7.45	0.06	0.17	0.20	0.55	83	96
19	晴	18.8	0.7	1.0	0.0	0.013	0	0	27.1	27.0	7.44	7.45	0.06	0.17	0.20	0.55	83	95
20	晴	17.9	1.2	1.0	0.0	0.004	0	0	27.1	25.6	7.52	7.44	0.06	0.17	0.19	0.55	84	95
21	晴	17.8	1.1	0.8	0.0	0.000	1	0	26.9	25.3	7.57	7.63	0.04	0.19	0.18	0.54	83	95
22	晴	17.9	1.0	0.8	0.0	0.000	1	0	26.9	28.3	7.57	7.67	0.03	0.19	0.18	0.52	82	95
23	晴	18.2	1.0	0.9	0.0	0.000	1	0	27.2	26.9	7.56	7.65	0.07	0.21	0.21	0.53	82	95
24	晴	17.5	1.0	1.0	0.0	0.000	1	0	27.6	26.2	7.59	7.65	0.07	0.22	0.21	0.53	81	95
25	晴後曇	17.2	1.0	1.0	0.0	0.000	1	0	27.5	26.2	7.51	7.65	0.05	0.19	0.20	0.52	84	94
26	雨後晴	17.2	1.0	1.1	0.0	0.000	2	0	27.4	25.1	7.52	7.61	0.08	0.19	0.19	0.50	84	94
27	晴	17.3	0.5	1.0	0.0	0.000	2	0	27.4	24.6	7.59	7.63	0.07	0.19	0.19	0.49	84	94
28	晴	17.4	0.6	1.1	0.0	0.001	1	0	27.5	24.6	7.59	7.65	0.07	0.18	0.18	0.48	83	94
29	晴	17.4	0.6	1.0	0.0	0.001	1	0	27.8	24.6	7.60	7.66	0.07	0.18	0.18	0.48	84	94
30	晴後曇	17.2	0.6	1.1	0.0	0.001	1	0	28.0	24.9	7.53	7.68	0.07	0.20	0.19	0.48	84	94
31	晴	18.1	0.7	1.0	0.0	0.001	2	0	28.0	24.8	7.60	7.68	0.06	0.18	0.18	0.48	84	94
最　高		22.3	4.7	4.9	0.0	0.079	10	1	28.0	28.3	7.60	7.68	0.08	0.22	0.21	0.55	86	98
最　低		17.2	0.3	0.8	0.0	0.000	0	0	22.0	23.3	7.16	7.31	0.02	0.06	0.10	0.44	72	88
平　均		18.8	1.0	1.3	0.0	0.007	2	0	27.0	26.2	7.43	7.49	0.05	0.16	0.18	0.52	83	95

毎日試験成績(錦見浄水場)

平成21年11月

項目	天候	水温 (℃)	濁度				色度		アルカリ度 (mg/ℓ)		pH値		遊離残留塩素 (mg/ℓ)				電気伝導率 (μs/cm)	
		原水	表流水	原水	浄水	浄水(高)	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	処理水	1号ろ過	2号ろ過	浄水	表流水	浄水
1	雨後曇	17.8	0.8	1.1	0.0	0.001	1	0	28.0	25.0	7.42	7.64	0.05	0.14	0.14	0.45	84	94
2	晴一時曇	16.0	0.7	1.1	0.0	0.002	2	0	27.7	24.6	7.60	7.67	0.05	0.15	0.15	0.44	84	94
3	晴	15.1	1.2	0.9	0.0	0.003	1	0	28.0	24.4	7.62	7.70	0.04	0.15	0.15	0.43	84	94
4	晴	15.1	0.9	1.0	0.0	0.003	2	0	28.0	24.5	7.62	7.70	0.05	0.15	0.14	0.51	85	94
5	晴	15.7	0.9	1.2	0.0	0.004	1	0	28.0	24.3	7.63	7.68	0.05	0.16	0.16	0.50	85	94
6	晴	16.7	0.9	1.0	0.0	0.001	1	0	27.8	24.8	7.64	7.68	0.05	0.15	0.15	0.49	85	94
7	晴	17.2	0.9	1.0	0.0	0.002	1	0	27.8	25.1	7.62	7.68	0.04	0.15	0.15	0.49	85	94
8	晴	17.7	0.9	1.1	0.0	0.001	0	0	27.9	25.3	7.62	7.68	0.05	0.15	0.14	0.49	85	94
9	晴	17.5	0.9	1.1	0.0	0.000	0	0	28.3	26.2	7.47	7.68	0.05	0.15	0.15	0.48	85	94
10	曇後雨	17.3	3.3	2.7	0.0	0.001	0	0	26.8	25.9	7.39	7.66	0.05	0.15	0.14	0.47	80	94
11	曇後晴	15.9	11.9	8.7	0.0	0.019	15	0	19.9	22.7	7.28	7.61	0.02	0.11	0.11	0.44	65	90
12	晴	15.7	1.8	2.2	0.0	0.004	5	0	24.1	18.8	7.30	7.48	0.03	0.11	0.11	0.46	76	84
13	曇後雨	15.7	2.9	3.3	0.0	0.003	2	0	24.2	20.5	7.31	7.47	0.04	0.12	0.11	0.47	75	86
14	晴	15.4	6.5	6.6	0.0	0.005	12	0	19.2	20.2	7.30	7.48	0.03	0.11	0.11	0.48	62	84
15	晴	14.6	1.9	2.1	0.0	0.004	3	0	21.8	17.8	7.32	7.45	0.04	0.12	0.11	0.50	70	78
16	曇	14.0	2.1	2.6	0.0	0.006	3	0	24.1	18.8	7.34	7.46	0.04	0.14	0.13	0.50	75	80
17	曇	13.0	4.2	3.3	0.0	0.012	2	0	24.6	20.4	7.39	7.49	0.05	0.15	0.14	0.50	75	83
18	晴	12.7	2.9	2.7	0.0	0.011	3	0	24.7	20.7	7.42	7.51	0.05	0.15	0.14	0.47	77	85
19	晴	12.4	2.5	2.7	0.0	0.011	2	0	24.8	20.8	7.41	7.53	0.05	0.16	0.16	0.49	79	87
20	晴	12.5	2.1	1.9	0.0	0.011	2	0	25.4	20.8	7.41	7.52	0.06	0.16	0.16	0.48	80	88
21	晴後曇	12.2	1.8	1.8	0.0	0.010	3	0	25.9	21.1	7.44	7.52	0.06	0.16	0.16	0.48	80	89
22	曇後雨	11.7	1.3	1.3	0.0	0.010	2	0	26.3	21.7	7.41	7.53	0.07	0.17	0.17	0.47	81	89
23	晴	12.4	1.1	1.3	0.0	0.010	2	0	26.2	22.0	7.45	7.54	0.06	0.17	0.16	0.48	81	89
24	曇後雨	11.9	1.4	2.2	0.0	0.013	1	0	25.1	22.4	7.35	7.54	0.06	0.16	0.16	0.47	79	90
25	晴	12.8	1.3	1.9	0.0	0.011	2	0	24.1	21.9	7.41	7.51	0.06	0.15	0.15	0.46	77	88
26	晴	13.0	1.4	2.2	0.0	0.011	2	0	24.6	21.0	7.41	7.51	0.06	0.17	0.16	0.46	79	87
27	晴後曇	13.4	1.4	2.0	0.0	0.011	1	0	25.4	21.4	7.41	7.52	0.06	0.16	0.16	0.49	81	88
28	晴	13.6	1.1	1.7	0.0	0.010	1	0	25.8	21.6	7.44	7.52	0.06	0.16	0.16	0.51	81	89
29	晴	12.7	0.8	1.3	0.0	0.010	2	0	26.1	21.9	7.44	7.54	0.06	0.16	0.16	0.51	81	90
30	晴	12.4	1.0	1.5	0.0	0.010	3	0	26.3	22.1	7.46	7.55	0.06	0.17	0.16	0.51	82	90
最　高		17.8	11.9	8.7	0.0	0.019	15	0	28.3	26.2	7.64	7.70	0.07	0.17	0.17	0.51	85	94
最　低		11.7	0.7	0.9	0.0	0.000	0	0	19.2	17.8	7.28	7.45	0.02	0.11	0.11	0.43	62	78
平　均		14.5	2.1	2.2	0.0	0.007	3	0	25.6	22.3	7.44	7.57	0.05	0.15	0.15	0.48	79	89

毎日試験成績(錦見浄水場)

平成21年12月

項目	天候	水温 (℃)	濁度				色度		アルカリ度 (mg/ℓ)		pH値		遊離残留塩素 (mg/ℓ)				電気伝導率 (μs/cm)	
		原水	表流水	原水	浄水	浄水(高)	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	処理水	1号ろ過	2号ろ過	浄水	表流水	浄水
1	晴	12.5	2.3	1.0	0.0	0.010	0	0	26.5	22.2	7.48	7.55	0.06	0.17	0.17	0.46	82	91
2	晴	12.6	1.4	1.6	0.0	0.011	4	0	26.9	21.6	7.35	7.38	0.07	0.16	0.16	0.46	82	91
3	晴時々曇	12.5	1.1	1.2	0.0	0.010	18	0	27.6	22.6	7.45	7.55	0.07	0.18	0.17	0.46	83	91
4	晴	12.4	1.2	1.4	0.0	0.011	1	0	26.5	23.5	7.51	7.56	0.06	0.17	0.17	0.46	82	92
5	晴一時雨	11.8	1.3	0.9	0.0	0.010	2	0	26.8	24.1	7.50	7.57	0.06	0.16	0.16	0.46	83	92
6	晴	11.0	0.8	0.5	0.0	0.011	2	0	27.2	24.0	7.53	7.58	0.06	0.17	0.16	0.46	84	93
7	晴	10.8	1.1	0.8	0.0	0.012	1	0	27.1	23.7	7.52	7.59	0.06	0.17	0.16	0.46	83	93
8	晴	10.8	0.5	0.7	0.0	0.014	1	0	26.9	23.4	7.52	7.59	0.06	0.17	0.17	0.46	83	92
9	曇時々雨	10.7	0.7	0.9	0.0	0.016	2	0	26.6	23.5	7.43	7.59	0.02	0.18	0.18	0.47	84	93
10	雨後曇	11.3	1.0	1.4	0.0	0.017	1	0	26.5	23.3	7.35	7.56	0.05	0.17	0.18	0.46	82	93
11	雨後曇	11.4	2.0	1.8	0.0	0.014	3	0	23.9	22.7	7.46	7.52	0.04	0.15	0.14	0.44	75	92
12	晴	11.9	1.5	1.2	0.0	0.012	2	0	22.8	20.8	7.38	7.51	0.04	0.14	0.14	0.43	74	87
13	晴	11.8	0.9	0.7	0.0	0.011	2	0	23.9	19.7	7.40	7.49	0.05	0.15	0.15	0.45	77	85
14	晴	11.7	0.8	0.9	0.0	0.015	3	0	24.7	20.0	7.43	7.50	0.05	0.14	0.15	0.45	79	85
15	曇	11.2	1.2	0.9	0.0	0.014	2	0	25.1	20.7	7.38	7.51	0.06	0.10	0.10	0.46	79	87
16	晴	10.8	1.3	1.1	0.0	0.016	2	0	25.2	21.5	7.46	7.51	0.06	0.08	0.09	0.54	79	88
17	晴	9.7	1.3	1.5	0.0	0.021	2	0	23.4	21.8	7.47	7.52	0.06	0.08	0.09	0.53	80	89
18	晴時々雪	8.8	1.0	2.1	0.0	0.010	2	0	25.4	21.8	7.50	7.53	0.06	0.15	0.15	0.53	80	90
19	晴	8.3	1.0	1.0	0.0	0.018	1	0	25.5	21.8	7.51	7.54	0.07	0.15	0.16	0.53	81	90
20	晴	8.4	0.6	0.7	0.0	0.019	1	0	25.5	21.8	7.49	7.55	0.07	0.15	0.16	0.53	81	90
21	晴	8.5	1.6	1.7	0.0	0.020	1	0	25.9	21.8	7.50	7.56	0.07	0.15	0.15	0.52	81	91
22	晴	8.7	0.8	1.5	0.0	0.009	1	0	26.0	21.8	7.50	7.56	0.07	0.16	0.16	0.53	82	92
23	晴時々雨	9.4	0.6	1.0	0.0	0.006	1	0	25.9	21.9	7.47	7.55	0.07	0.15	0.16	0.52	83	92
24	晴時々曇	9.4	0.7	1.0	0.0	0.002	2	0	25.9	21.9	7.52	7.55	0.06	0.15	0.15	0.52	83	93
25	雨	9.4	1.4	1.8	0.0	0.004	1	0	24.7	23.1	7.44	7.55	0.06	0.15	0.15	0.52	84	94
26	晴	9.3	1.6	1.9	0.0	0.008	1	0	24.3	22.1	7.50	7.52	0.06	0.15	0.15	0.52	81	94
27	晴	9.0	1.1	1.2	0.0	0.007	2	0	23.8	21.5	7.47	7.52	0.06	0.15	0.15	0.52	78	92
28	曇後晴	8.7	0.6	1.0	0.0	0.007	1	0	23.9	21.0	7.49	7.53	0.06	0.15	0.15	0.52	77	89
29	晴後曇	8.7	0.6	0.9	0.0	0.010	1	0	24.1	20.9	7.46	7.54	0.07	0.16	0.16	0.52	77	87
30	曇後雨	8.5	1.5	0.8	0.0	0.006	1	0	24.3	20.9	7.42	7.53	0.07	0.16	0.16	0.52	80	88
31	雪	7.4	0.7	0.6	0.0	0.009	1	0	24.6	21.0	7.52	7.53	0.07	0.15	0.16	0.52	79	89
最　高		12.6	2.3	2.1	0.0	0.021	18	0	27.6	24.1	7.53	7.59	0.07	0.18	0.18	0.54	84	94
最　低		7.4	0.5	0.5	0.0	0.002	0	0	22.8	19.7	7.35	7.38	0.02	0.08	0.09	0.43	74	85
平　均		10.2	1.1	1.2	0.0	0.012	2	0	25.4	22.0	7.46	7.54	0.06	0.15	0.15	0.49	81	90

毎日試験成績(錦見浄水場)

平成22年1月

項目	天候	水温 (℃)	濁度				色度		アルカリ度 (mg/ℓ)		pH値		遊離残留塩素 (mg/ℓ)				電気伝導率 (μs/cm)	
		原水	表流水	原水	浄水	浄水(高)	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	処理水	1号ろ過	2号ろ過	浄水	表流水	浄水
1	晴時々雪	7.2	0.6	0.5	0.0	0.009	1	0	24.3	21.1	7.48	7.54	0.07	0.15	0.16	0.51	80	89
2	晴後雨	8.0	0.8	0.5	0.0	0.011	1	0	24.5	21.1	7.46	7.54	0.07	0.15	0.16	0.51	82	89
3	晴	8.0	0.7	0.5	0.0	0.011	1	0	25.0	21.2	7.51	7.53	0.07	0.15	0.15	0.50	82	90
4	晴	8.1	0.6	0.6	0.0	0.012	1	0	25.0	21.5	7.49	7.54	0.07	0.15	0.15	0.50	83	91
5	曇時々雪	7.9	0.6	1.1	0.0	0.017	1	0	25.3	21.5	7.49	7.53	0.07	0.15	0.16	0.50	85	92
6	晴	7.6	0.7	1.4	0.0	0.016	1	0	25.0	21.4	7.48	7.51	0.07	0.16	0.17	0.51	84	94
7	晴	7.5	0.6	0.9	0.0	0.016	1	0	24.1	21.4	7.49	7.52	0.07	0.16	0.16	0.51	85	94
8	晴	7.4	0.5	0.7	0.0	0.014	1	0	23.5	21.5	7.48	7.52	0.07	0.16	0.16	0.51	85	94
9	晴	8.2	1.2	1.5	0.0	0.015	1	0	25.0	21.6	7.49	7.52	0.07	0.16	0.17	0.51	84	94
10	曇	8.3	0.6	0.6	0.0	0.014	1	0	25.3	21.7	7.47	7.52	0.07	0.16	0.16	0.51	84	94
11	曇時々雨	8.6	0.6	0.8	0.0	0.013	0	0	25.5	21.8	7.40	7.51	0.07	0.16	0.17	0.51	86	93
12	曇	8.3	1.7	0.8	0.0	0.012	1	0	27.1	23.0	7.49	7.51	0.07	0.16	0.16	0.51	86	94
13	晴後雪	7.3	0.9	0.9	0.0	0.014	1	0	27.3	23.1	7.50	7.53	0.12	0.16	0.17	0.51	86	95
14	雪時々晴	7.0	1.1	1.2	0.0	0.022	1	0	27.4	23.3	7.49	7.54	0.08	0.16	0.17	0.52	85	95
15	晴	7.3	1.0	1.1	0.1	0.025	1	0	27.2	23.1	7.49	7.52	0.07	0.16	0.16	0.53	84	95
16	晴	7.8	1.1	1.3	0.1	0.018	1	0	27.2	23.0	7.50	7.52	0.07	0.16	0.17	0.53	84	94
17	晴	7.9	0.8	0.8	0.0	0.013	1	0	27.3	23.1	7.49	7.53	0.07	0.16	0.17	0.52	84	94
18	晴	7.8	0.6	0.7	0.0	0.010	1	0	27.1	22.7	7.49	7.53	0.07	0.16	0.17	0.52	86	94
19	晴	8.1	1.5	2.0	0.0	0.016	0	0	26.2	22.8	7.49	7.53	0.06	0.16	0.17	0.52	86	95
20	曇後雨	8.9	1.8	2.3	0.0	0.021	1	0	26.8	22.8	7.44	7.52	0.06	0.16	0.16	0.52	87	96
21	雨後晴	8.8	1.4	1.9	0.0	0.017	2	0	25.2	22.7	7.48	7.50	0.06	0.15	0.16	0.51	84	96
22	晴	8.3	1.9	2.5	0.0	0.020	3	0	19.0	20.8	7.37	7.49	0.05	0.15	0.15	0.51	73	93
23	晴	7.9	1.1	1.5	0.0	0.015	2	0	21.0	17.7	7.39	7.44	0.06	0.15	0.16	0.51	73	87
24	晴	7.7	0.6	0.7	0.0	0.017	1	0	22.6	17.6	7.40	7.42	0.06	0.15	0.16	0.51	76	84
25	晴	7.4	1.2	1.8	0.0	0.020	2	0	23.2	18.5	7.39	7.44	0.07	0.16	0.17	0.52	77	85
26	晴	7.7	2.3	1.3	0.0	0.016	1	0	23.3	19.1	7.43	7.44	0.06	0.16	0.16	0.52	76	86
27	晴	8.3	1.7	1.4	0.0	0.010	1	0	23.1	19.0	7.42	7.44	0.06	0.16	0.16	0.52	77	87
28	晴	8.8	1.9	1.7	0.0	0.014	2	0	23.1	19.2	7.46	7.44	0.06	0.15	0.16	0.51	77	87
29	晴	8.2	1.8	1.5	0.0	0.017	1	0	22.7	19.3	7.45	7.45	0.06	0.15	0.15	0.51	76	87
30	晴後曇	8.7	1.3	1.4	0.0	0.020	1	0	22.9	19.3	7.42	7.46	0.06	0.15	0.15	0.51	77	86
31	雨	8.6	1.1	1.2	0.0	0.020	1	0	23.5	19.3	7.35	7.45	0.06	0.15	0.16	0.52	78	86
最高		8.9	2.3	2.5	0.1	0.025	3	0	27.4	23.3	7.51	7.54	0.12	0.16	0.17	0.53	87	96
最低		7.0	0.5	0.5	0.0	0.009	0	0	19.0	17.6	7.35	7.42	0.05	0.15	0.15	0.50	73	84
平均		8.0	1.1	1.2	0.0	0.016	1	0	24.7	21.1	7.46	7.50	0.07	0.16	0.16	0.51	82	91

毎日試験成績(錦見浄水場)

平成22年2月

項目	天候	水温 (℃)	濁度				色度		アルカリ度 (mg/ℓ)		pH値		遊離残留塩素 (mg/ℓ)				電気伝導率 (μs/cm)	
		原水	表流水	原水	浄水	浄水(高)	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	処理水	1号ろ過	2号ろ過	浄水	表流水	浄水
1	雨	8.1	2.0	2.3	0.0	0.024	1	0	23.5	19.6	7.37	7.43	0.06	0.15	0.16	0.52	78	87
2	曇後晴	8.0	1.3	1.9	0.0	0.021	5	0	22.9	19.4	7.45	7.43	0.05	0.15	0.16	0.51	77	86
3	晴時々曇	7.7	0.9	1.5	0.0	0.022	3	0	23.3	19.2	7.43	7.45	0.06	0.14	0.16	0.51	80	87
4	晴	7.0	1.0	1.6	0.0	0.021	1	0	23.9	19.3	7.44	7.46	0.06	0.15	0.16	0.51	80	88
5	晴	7.2	0.8	1.1	0.0	0.022	1	0	24.2	19.6	7.44	7.47	0.07	0.14	0.16	0.51	80	88
6	晴	7.0	0.8	1.0	0.0	0.022	1	0	24.2	20.0	7.45	7.49	0.06	0.14	0.16	0.51	79	88
7	晴	7.6	0.6	0.8	0.1	0.023	1	0	24.4	20.3	7.44	7.50	0.06	0.14	0.16	0.51	80	89
8	晴	8.3	1.3	2.2	0.1	0.023	1	0	24.4	20.4	7.41	7.49	0.07	0.14	0.17	0.51	79	89
9	曇	9.9	2.7	1.6	0.1	0.020	1	0	24.6	20.4	7.41	7.45	0.06	0.14	0.16	0.51	81	90
10	雨時々曇	10.3	2.5	2.2	0.0	0.018	1	0	24.6	20.5	7.36	7.44	0.05	0.12	0.14	0.50	80	90
11	雨	9.3	4.0	3.4	0.0	0.017	2	0	21.7	20.3	7.34	7.43	0.05	0.12	0.15	0.49	73	89
12	曇後晴	8.7	4.2	3.7	0.0	0.020	5	0	19.4	18.3	7.37	7.42	0.05	0.10	0.14	0.47	67	85
13	晴後曇	8.4	2.5	2.1	0.0	0.021	2	0	20.8	16.8	7.38	7.40	0.05	0.11	0.15	0.49	71	80
14	曇時々晴	8.5	1.4	1.0	0.0	0.021	1	0	21.8	17.1	7.38	7.41	0.05	0.11	0.15	0.50	73	80
15	曇一時雨	8.8	2.3	2.3	0.0	0.021	2	0	19.2	17.3	7.34	7.43	0.06	0.12	0.16	0.51	73	81
16	曇	8.6	1.7	2.2	0.0	0.019	2	0	19.2	17.8	7.38	7.42	0.06	0.12	0.16	0.50	75	83
17	曇	8.3	1.5	2.1	0.0	0.019	1	0	21.4	18.3	7.39	7.43	0.06	0.12	0.16	0.51	76	84
18	晴時々曇	8.0	1.6	2.1	0.0	0.022	2	0	21.8	19.0	7.39	7.44	0.06	0.12	0.16	0.51	78	85
19	晴一時曇	8.0	1.8	2.6	0.0	0.025	1	0	21.6	19.2	7.41	7.45	0.06	0.12	0.16	0.51	78	86
20	晴	8.3	1.7	2.4	0.0	0.023	1	0	21.7	19.3	7.40	7.45	0.06	0.12	0.16	0.51	80	87
21	晴	8.7	0.8	1.0	0.0	0.017	1	0	21.8	19.4	7.41	7.46	0.06	0.12	0.16	0.51	79	88
22	晴	9.3	1.4	1.9	0.0	0.019	1	0	22.4	19.8	7.40	7.46	0.06	0.12	0.15	0.51	81	89
23	晴	10.3	4.6	2.9	0.0	0.023	1	0	22.7	20.0	7.41	7.46	0.05	0.12	0.15	0.51	81	90
24	晴	11.2	2.5	1.8	0.0	0.021	1	0	22.7	20.3	7.42	7.46	0.05	0.12	0.15	0.50	81	90
25	曇後雨	12.3	2.2	1.5	0.0	0.016	2	0	22.8	20.4	7.41	7.46	0.04	0.12	0.14	0.50	81	90
26	雨	11.4	27.8	18.1	0.0	0.011	23	0	13.4	19.5	7.23	7.46	0.03	0.10	0.13	0.48	55	87
27	晴後曇	11.6	9.7	7.3	0.0	0.013	8	0	13.3	14.3	7.24	7.36	0.04	0.10	0.13	0.49	56	74
28	晴	12.0	4.3	2.8	0.0	0.014	4	0	15.3	12.5	7.26	7.30	0.04	0.11	0.14	0.49	61	68
最高		12.3	27.8	18.1	0.1	0.025	23	0	24.6	20.5	7.45	7.50	0.07	0.15	0.17	0.52	81	90
最低		7.0	0.6	0.8	0.0	0.011	1	0	13.3	12.5	7.23	7.30	0.03	0.10	0.13	0.47	55	68
平均		9.0	3.2	2.8	0.0	0.020	3	0	21.5	18.9	7.38	7.44	0.05	0.12	0.15	0.50	75	86

毎日試験成績(錦見浄水場)

平成22年3月

項目	天候	水温 (℃)	濁度				色度		アルカリ度 (mg/ℓ)		pH値		遊離残留塩素 (mg/ℓ)				電気伝導率 (μs/cm)	
		原水	表流水	原水	浄水	浄水(高)	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	処理水	1号ろ過	2号ろ過	浄水	表流水	浄水
1	雨	10.9	4.5	3.4	0.0	0.014	3	0	16.5	13.3	7.25	7.30	0.05	0.12	0.14	0.50	64	70
2	曇時々雨	10.9	3.0	3.2	0.0	0.016	4	0	16.8	14.0	7.29	7.31	0.04	0.11	0.14	0.50	65	72
3	曇	11.1	2.5	3.4	0.0	0.014	3	0	17.6	14.5	7.31	7.33	0.05	0.12	0.15	0.50	67	73
4	雨	10.3	2.1	2.4	0.0	0.014	3	0	18.3	15.3	7.29	7.35	0.05	0.12	0.15	0.51	68	75
5	晴	11.4	2.7	2.6	0.0	0.015	4	0	17.4	15.7	7.31	7.36	0.04	0.11	0.13	0.50	65	75
6	雨時々曇	11.4	3.5	3.6	0.0	0.016	3	0	16.9	15.4	7.28	7.36	0.04	0.11	0.14	0.50	64	74
7	曇	10.6	2.6	2.4	0.0	0.019	3	0	16.6	15.1	7.33	7.36	0.05	0.11	0.14	0.50	64	73
8	曇時々晴	10.2	2.6	2.5	0.0	0.021	2	0	17.0	14.9	7.34	7.37	0.05	0.12	0.14	0.51	65	73
9	雪後雨	7.9	5.3	3.8	0.0	0.025	4	0	16.2	15.0	7.36	7.38	0.06	0.12	0.16	0.51	63	73
10	雪後曇	7.6	3.8	3.6	0.0	0.027	3	0	16.3	14.6	7.38	7.37	0.06	0.12	0.15	0.50	65	73
11	晴	8.6	3.0	2.2	0.0	0.023	2	0	17.1	14.6	7.39	7.36	0.05	0.12	0.15	0.51	67	74
12	晴	9.4	2.8	2.2	0.0	0.023	2	0	17.3	15.0	7.40	7.37	0.06	0.12	0.15	0.51	68	75
13	雨後晴	10.0	4.4	3.7	0.0	0.014	3	0	17.1	15.2	7.42	7.38	0.06	0.12	0.15	0.51	67	76
14	曇時々雨	9.5	3.5	2.5	0.0	0.006	4	0	16.1	15.0	7.38	7.38	0.06	0.13	0.15	0.51	63	75
15	雨	10.1	35.4	18.0	0.0	0.006	2	0	14.8	14.6	7.34	7.37	0.05	0.12	0.15	0.51	59	73
16	晴	10.5	30.1	26.7	0.0	0.012	27	0	15.9	13.7	7.36	7.34	0.03	0.10	0.13	0.49	61	70
17	晴	10.2	9.0	8.1	0.0	0.016	7	0	16.7	13.9	7.37	7.35	0.04	0.11	0.14	0.50	63	69
18	晴	9.2	4.6	4.1	0.0	0.012	4	0	15.7	14.7	7.37	7.38	0.05	0.12	0.15	0.50	66	71
19	晴	10.3	3.2	2.5	0.0	0.013	3	0	14.1	15.3	7.32	7.39	0.04	0.11	0.14	0.50	67	73
20	晴後雨	11.5	5.3	5.3	0.0	0.017	2	0	14.8	15.4	7.33	7.37	0.04	0.11	0.13	0.50	68	74
21	晴	11.4	4.5	4.3	0.0	0.015	4	0	14.7	15.5	7.35	7.36	0.04	0.10	0.13	0.49	68	75
22	晴後曇	11.4	3.4	3.4	0.0	0.011	2	0	15.1	15.7	7.33	7.37	0.04	0.11	0.14	0.50	70	76
23	雨	10.5	7.0	4.3	0.0	0.008	12	0	14.7	16.1	7.31	7.36	0.04	0.11	0.14	0.51	69	78
24	雨後曇	10.0	6.3	4.3	0.0	0.007	7	0	13.9	15.7	7.38	7.34	0.04	0.11	0.15	0.50	64	77
25	雨後晴	9.8	4.5	4.4	0.0	0.010	5	0	13.4	15.0	7.38	7.35	0.04	0.11	0.15	0.50	62	74
26	晴	9.6	2.5	2.5	0.0	0.011	3	0	13.2	14.5	7.37	7.35	0.04	0.11	0.14	0.50	63	72
27	晴後曇	9.8	2.0	2.1	0.0	0.015	3	0	13.9	14.5	7.36	7.36	0.05	0.11	0.15	0.51	64	71
28	晴	10.3	1.4	1.6	0.0	0.012	2	0	14.4	14.9	7.38	7.36	0.05	0.11	0.15	0.51	66	73
29	晴	10.1	1.7	1.9	0.0	0.013	2	0	14.9	15.6	7.40	7.38	0.05	0.11	0.15	0.50	68	74
30	晴	10.3	5.9	4.0	0.0	0.019	2	0	15.2	16.1	7.41	7.40	0.05	0.11	0.15	0.50	70	76
31	曇後雨	10.6	3.5	2.5	0.0	0.011	3	0	15.3	16.4	7.37	7.39	0.05	0.11	0.15	0.51	70	78
最　高		11.5	35.4	26.7	0.0	0.027	27	0	18.3	16.4	7.42	7.40	0.06	0.13	0.16	0.51	70	78
最　低		7.6	1.4	1.6	0.0	0.006	2	0	13.2	13.3	7.25	7.30	0.03	0.10	0.13	0.49	59	69
平　均		10.2	5.7	4.6	0.0	0.015	4	0	15.7	15.0	7.35	7.36	0.05	0.11	0.14	0.50	66	74

平成21年度

月	項目	水温 (℃)	濁度				色度		アルカリ度 (mg/ℓ)		pH値		遊離残留塩素 (mg/ℓ)				電気伝導率 (μs/cm)	
		原水	表流水	原水	浄水	浄水(高)	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	処理水	1号ろ過	2号ろ過	浄水	表流水	浄水
4	最高	17.3	4.6	3.8	0.0	0.019	5	1	24.4	23.3	7.63	7.47	0.08	0.15	0.17	0.53	80	89
	最低	11.3	1.7	1.0	0.0	0.000	0	0	19.9	20.2	7.35	7.27	0.01	0.07	0.10	0.45	67	79
	平均	14.7	2.3	1.6	0.0	0.003	2	0	22.7	21.7	7.50	7.37	0.04	0.11	0.14	0.50	76	85
5	最高	20.6	3.6	3.1	0.0	0.011	4	0	30.3	28.7	7.59	7.50	0.06	0.17	0.21	0.54	87	96
	最低	15.7	1.3	0.9	0.0	0.000	1	0	24.0	22.1	7.34	7.34	0.02	0.07	0.10	0.45	76	85
	平均	18.5	1.7	1.3	0.0	0.001	2	0	27.8	26.4	7.47	7.43	0.03	0.11	0.15	0.49	83	92
6	最高	24.2	34.5	19.8	0.0	0.024	12	2	31.3	29.1	7.58	7.48	0.04	0.16	0.20	0.56	93	99
	最低	18.6	1.6	1.1	0.0	0.000	0	0	16.9	21.7	7.16	7.32	0.01	0.07	0.09	0.45	59	85
	平均	21.2	4.7	3.1	0.0	0.002	3	0	26.9	25.7	7.39	7.41	0.03	0.10	0.14	0.49	83	94
7	最高	22.5	90.2	104.9	0.0	0.012	96	1	23.1	22.5	7.35	7.32	0.07	0.17	0.17	0.57	75	86
	最低	18.6	2.3	1.9	0.0	0.000	0	0	15.0	15.0	6.86	7.17	0.03	0.10	0.11	0.49	53	65
	平均	20.3	22.8	20.5	0.0	0.004	14	0	19.8	19.2	7.22	7.25	0.04	0.14	0.14	0.53	66	78
8	最高	25.1	35.9	29.9	0.0	0.021	16	0	32.5	31.1	7.38	7.45	0.06	0.15	0.19	0.55	81	92
	最低	21.6	0.7	1.5	0.0	0.000	2	0	17.9	18.4	6.35	7.25	0.03	0.09	0.13	0.50	56	73
	平均	23.5	3.6	4.0	0.0	0.005	4	0	24.6	23.6	6.93	7.35	0.04	0.12	0.16	0.52	73	84
9	最高	25.0	1.5	1.7	0.0	0.006	3	0	32.5	31.3	7.38	7.47	0.06	0.19	0.19	0.52	85	97
	最低	21.4	0.3	0.9	0.0	0.000	1	0	26.3	26.4	7.00	7.36	0.03	0.10	0.13	0.48	81	92
	平均	22.9	1.0	1.3	0.0	0.003	2	0	28.6	28.3	7.17	7.43	0.04	0.14	0.16	0.51	84	95
10	最高	22.3	4.7	4.9	0.0	0.079	10	1	28.0	28.3	7.60	7.68	0.08	0.22	0.21	0.55	86	98
	最低	17.2	0.3	0.8	0.0	0.000	0	0	22.0	23.3	7.16	7.31	0.02	0.06	0.10	0.44	72	88
	平均	18.8	1.0	1.3	0.0	0.007	2	0	27.0	26.2	7.43	7.49	0.05	0.16	0.18	0.52	83	95
11	最高	17.8	11.9	8.7	0.0	0.019	15	0	28.3	26.2	7.64	7.70	0.07	0.17	0.17	0.51	85	94
	最低	11.7	0.7	0.9	0.0	0.000	0	0	19.2	17.8	7.28	7.45	0.02	0.11	0.11	0.43	62	78
	平均	14.5	2.1	2.2	0.0	0.007	3	0	25.6	22.3	7.44	7.57	0.05	0.15	0.15	0.48	79	89
12	最高	12.6	2.3	2.1	0.0	0.021	18	0	27.6	24.1	7.53	7.59	0.07	0.18	0.18	0.54	84	94
	最低	7.4	0.5	0.5	0.0	0.002	0	0	22.8	19.7	7.35	7.38	0.02	0.08	0.09	0.43	74	85
	平均	10.2	1.1	1.2	0.0	0.012	2	0	25.4	22.0	7.46	7.54	0.06	0.15	0.15	0.49	81	90
1	最高	8.9	2.3	2.5	0.1	0.025	3	0	27.4	23.3	7.51	7.54	0.12	0.16	0.17	0.53	87	96
	最低	7.0	0.5	0.5	0.0	0.009	0	0	19.0	17.6	7.35	7.42	0.05	0.15	0.15	0.50	73	84
	平均	8.0	1.1	1.2	0.0	0.016	1	0	24.7	21.1	7.46	7.50	0.07	0.16	0.16	0.51	82	91
2	最高	12.3	27.8	18.1	0.1	0.025	23	0	24.6	20.5	7.45	7.50	0.07	0.15	0.17	0.52	81	90
	最低	7.0	0.6	0.8	0.0	0.011	1	0	13.3	12.5	7.23	7.30	0.03	0.10	0.13	0.47	55	68
	平均	9.0	3.2	2.8	0.0	0.020	3	0	21.5	18.9	7.38	7.44	0.05	0.12	0.15	0.50	75	86
3	最高	11.5	35.4	26.7	0.0	0.027	27	0	18.3	16.4	7.42	7.40	0.06	0.13	0.16	0.51	70	78
	最低	7.6	1.4	1.6	0.0	0.006	2	0	13.2	13.3	7.25	7.30	0.03	0.10	0.13	0.49	59	69
	平均	10.2	5.7	4.6	0.0	0.015	4	0	15.7	15.0	7.35	7.36	0.05	0.11	0.14	0.50	66	74
平均	最高	25.1	90.2	104.9	0.1	0.079	96	2	32.5	31.3	7.64	7.70	0.12	0.22	0.21	0.57	93	99
	最低	7.0	0.3	0.5	0.0	0.000	0	0	13.2	12.5	6.35	7.17	0.01	0.06	0.09	0.43	53	65
	平均	16.0	4.2	3.7	0.0	0.008	3	0	24.2	22.5	7.35	7.43	0.05	0.13	0.15	0.50	78	88

毎日試験成績(通津、和木地区)

平成21年4月

項目	通津受水槽(通津地区)						和木水質モニター(和木地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	13.0	0.0	0	7.19	0.48	86.0	12.7	0.0	0	7.23	0.46	85.0
2	13.0	0.0	0	7.21	0.49	87.0	12.7	0.0	0	7.24	0.46	86.0
3	13.1	0.0	0	7.22	0.49	87.0	12.7	0.0	0	7.26	0.46	87.0
4	13.2	0.0	0	7.22	0.49	88.0	12.8	0.0	0	7.26	0.45	88.0
5	13.2	0.0	0	7.21	0.48	90.0	12.9	0.0	0	7.25	0.44	90.0
6	13.5	0.0	0	7.23	0.48	89.0	13.1	0.0	0	7.27	0.44	89.0
7	14.0	0.0	0	7.25	0.46	89.0	13.5	0.0	0	7.29	0.42	89.0
8	14.6	0.0	0	7.28	0.45	89.0	14.0	0.0	0	7.30	0.41	90.0
9	15.1	0.0	0	7.27	0.45	90.0	14.5	0.0	0	7.30	0.41	90.0
10	15.7	0.0	0	7.28	0.45	91.0	15.1	0.0	0	7.30	0.41	91.0
11	16.3	0.0	0	7.30	0.44	92.0	15.7	0.0	0	7.32	0.41	92.0
12	16.9	0.0	0	7.31	0.43	93.0	16.3	0.0	0	7.32	0.40	92.0
13	17.4	0.0	0	7.32	0.41	93.0	16.8	0.0	0	7.33	0.38	93.0
14	17.4	0.0	0	7.33	0.40	93.0	17.0	0.0	0	7.33	0.37	93.0
15	17.4	0.0	0	7.28	0.36	90.0	16.8	0.0	0	7.29	0.32	88.0
16	17.3	0.0	0	7.22	0.34	85.0	16.8	0.0	0	7.26	0.31	85.0
17	17.2	0.0	0	7.20	0.37	87.0	16.8	0.0	0	7.23	0.34	86.0
18	17.5	0.0	0	7.22	0.38	88.0	17.0	0.0	0	7.26	0.35	87.0
19	18.0	0.0	0	7.27	0.39	89.0	17.5	0.0	0	7.30	0.35	89.0
20	18.2	0.0	0	7.31	0.39	90.0	17.9	0.0	0	7.33	0.36	90.0
21	18.2	0.0	0	7.34	0.40	91.0	17.8	0.0	0	7.35	0.36	91.0
22	18.2	0.0	0	7.34	0.38	91.0	17.7	0.0	0	7.36	0.34	89.0
23	17.9	0.0	0	7.35	0.34	87.0	17.8	0.0	0	7.35	0.30	85.0
24	17.7	0.0	0	7.35	0.34	87.0	17.6	0.0	0	7.35	0.29	85.0
25	17.4	0.0	0	7.35	0.36	87.0	17.5	0.0	0	7.38	0.33	86.0
26	17.0	0.0	0	7.35	0.36	85.0	17.0	0.0	0	7.36	0.33	83.0
27	点検中	0.0	0	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中
28	〃	0.0	0	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
29	〃	0.0	0	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	〃	0.0	0	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
最高	18.2	0.0	0	7.35	0.49	93.0	17.9	0.0	0	7.38	0.46	93.0
最低	13.0	0.0	0	7.19	0.34	85.0	12.7	0.0	0	7.23	0.29	83.0
平均	16.1	0.0	0	7.28	0.42	89.0	15.7	0.0	0	7.30	0.38	88.4

毎日試験成績(通津、和木地区)

平成21年5月

項目	通津受水槽(通津地区)						和木水質モニター(和木地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	点検中	0.0	0	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中
2	17.4	0.0	0	7.32	0.44	88.0	17.5	0.0	0	7.35	0.42	88.0
3	17.6	0.0	0	7.33	0.43	89.0	17.8	0.0	0	7.36	0.41	89.0
4	17.6	0.0	0	7.35	0.42	90.0	17.8	0.0	0	7.37	0.40	90.0
5	17.7	0.0	0	7.35	0.43	91.0	18.0	0.0	0	7.38	0.40	91.0
6	18.1	0.0	0	7.35	0.41	92.0	18.4	0.0	0	7.37	0.38	92.0
7	18.5	0.0	0	7.34	0.39	94.0	18.7	0.0	0	7.36	0.37	93.0
8	18.7	0.0	0	7.35	0.39	95.0	18.8	0.0	0	7.37	0.37	95.0
9	19.0	0.0	0	7.34	0.38	96.0	19.2	0.0	0	7.37	0.35	96.0
10	19.5	0.0	0	7.35	0.36	96.0	19.8	0.0	0	7.38	0.35	96.0
11	20.1	0.0	0	7.36	0.36	97.0	20.3	0.0	0	7.39	0.34	97.0
12	20.6	0.0	0	7.36	0.34	98.0	20.8	0.0	0	7.39	0.32	98.0
13	20.9	0.0	0	7.36	0.35	99.0	21.1	0.0	0	7.39	0.33	98.0
14	21.1	0.0	0	7.36	0.36	100	21.3	0.0	0	7.38	0.35	99.0
15	21.5	0.0	0	7.37	0.37	100	21.2	0.0	0	7.39	0.36	99.0
16	21.1	0.0	0	7.37	0.38	101	20.9	0.0	0	7.40	0.37	99.0
17	20.5	0.0	0	7.37	0.41	101	20.3	0.0	0	7.40	0.40	100
18	20.1	0.0	0	7.35	0.43	101	19.8	0.0	0	7.37	0.41	100
19	20.2	0.0	0	7.35	0.40	100	19.9	0.0	0	7.38	0.37	99.0
20	20.6	0.0	0	7.37	0.37	100	20.2	0.0	0	7.39	0.35	99.0
21	20.7	0.0	0	7.38	0.36	100	20.5	0.1	1	7.38	0.19	99.0
22	20.6	0.0	0	7.38	0.38	101	20.2	0.0	0	7.41	0.36	100
23	20.5	0.0	0	7.34	0.32	97.0	20.0	0.0	0	7.40	0.31	96.0
24	20.6	0.0	0	7.29	0.27	94.0	20.2	0.0	0	7.36	0.25	93.0
25	21.0	0.0	0	7.31	0.30	95.0	20.5	0.0	0	7.37	0.24	95.0
26	21.3	0.0	0	7.36	0.33	97.0	20.8	0.0	0	7.39	0.24	97.0
27	21.3	0.0	0	7.36	0.33	98.0	21.0	0.0	0	7.40	0.23	98.0
28	21.1	0.0	0	7.36	0.34	99.0	20.7	0.0	0	7.40	0.24	99.0
29	20.9	0.0	0	7.37	0.36	100	20.6	0.0	0	7.41	0.25	100
30	21.6	0.0	0	7.38	0.35	101	21.1	0.0	0	7.41	0.24	100
31	22.0	0.0	0	7.38	0.33	101	21.6	0.0	0	7.36	0.23	100
最高	22.0	0.0	0	7.38	0.44	101	21.6	0.1	1	7.41	0.42	100
最低	17.4	0.0	0	7.29	0.27	88.0	17.5	0.0	0	7.35	0.19	88.0
平均	20.1	0.0	0	7.35	0.37	97.0	20.0	0.0	0	7.38	0.33	96.5

毎日試験成績(通津、和木地区)

平成21年6月

項目	通津受水槽(通津地区)						和木水質モニター(和木地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	22.2	0.0	0	7.39	0.33	102	21.8	0.0	0	7.37	0.24	101
2	22.6	0.0	0	7.41	0.36	103	22.1	0.0	0	7.39	0.26	102
3	22.3	0.0	0	7.41	0.36	103	22.0	0.0	0	7.39	0.26	102
4	21.8	0.0	0	7.39	0.38	104	21.6	0.0	0	7.37	0.27	103
5	21.4	0.0	0	7.36	0.37	104	21.2	0.0	0	7.36	0.26	104
6	21.5	0.0	0	7.37	0.36	103	21.2	0.0	0	7.37	0.24	103
7	21.7	0.0	0	7.30	0.26	95.0	21.4	0.1	0	7.31	0.17	95.0
8	22.2	0.0	0	7.27	0.25	96.0	21.9	0.0	0	7.29	0.17	96.0
9	22.5	0.0	0	7.31	0.27	98.0	22.2	0.0	0	7.32	0.18	98.0
10	22.0	0.0	0	7.33	0.30	100	22.0	0.0	0	7.32	0.20	100
11	21.7	0.0	0	7.29	0.28	98.0	21.5	0.0	0	7.29	0.18	98.0
12	21.9	0.0	0	7.23	0.24	91.0	21.5	0.0	0	7.24	0.16	90.0
13	22.3	0.0	0	7.21	0.24	90.0	21.9	0.0	0	7.23	0.17	91.0
14	22.5	0.0	0	7.23	0.29	93.0	22.3	0.0	0	7.25	0.20	93.0
15	23.0	0.0	0	7.28	0.31	95.0	22.7	0.0	0	7.27	0.45	95.0
16	23.8	0.0	0	7.33	0.31	97.0	23.1	0.0	0	7.31	0.47	97.0
17	23.8	0.1	0	7.37	0.31	98.0	23.5	0.0	0	7.33	0.47	98.0
18	24.4	0.0	0	7.39	0.31	100	23.9	0.0	0	7.35	0.48	99.0
19	24.7	0.0	0	7.40	0.28	101	24.4	0.0	0	7.35	0.43	101
20	25.3	0.0	0	7.40	0.27	102	24.9	0.0	0	7.35	0.42	101
21	25.2	0.0	0	7.40	0.27	102	24.9	0.0	0	7.35	0.43	102
22	25.1	0.0	0	7.37	0.25	102	24.7	0.0	0	7.33	0.39	102
23	24.8	0.0	0	7.33	0.26	102	24.4	0.0	0	7.30	0.41	101
24	24.6	0.0	0	7.31	0.23	99.0	24.3	0.0	0	7.29	0.36	98.0
25	24.7	0.0	0	7.29	0.29	96.0	24.4	0.0	0	7.27	0.34	96.0
26	25.0	0.0	0	7.31	0.29	98.0	24.6	0.0	0	7.29	0.35	99.0
27	25.1	0.0	0	7.33	0.23	100	24.9	0.0	0	7.30	0.31	100
28	25.5	0.0	0	7.36	0.23	101	25.2	0.0	0	7.32	0.34	101
29	25.6	0.0	0	7.37	0.26	102	25.4	0.0	0	7.32	0.37	102
30	25.2	0.0	0	7.34	0.26	100	25.0	0.0	0	7.30	0.38	98.0
最高	25.6	0.1	0	7.41	0.38	104	25.4	0.0	0	7.39	0.48	104
最低	21.4	0.0	0	7.21	0.23	90.0	21.2	0.0	0	7.23	0.16	90.0
平均	23.5	0.0	0	7.34	0.29	99.2	23.2	0.0	0	7.32	0.31	98.9

毎日試験成績(通津、和木地区)

平成21年7月

項目	通津受水槽(通津地区)						和木水質モニター(和木地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	24.2	0.0	0	7.19	0.27	87.0	24.1	0.0	0	7.19	0.40	86.0
2	23.2	0.0	0	7.07	0.31	78.0	23.1	0.0	0	7.11	0.45	79.0
3	22.7	0.0	0	7.07	0.32	78.0	22.7	0.0	0	7.11	0.47	80.0
4	22.5	0.0	0	7.13	0.34	82.0	22.6	0.0	0	7.15	0.50	84.0
5	22.6	0.0	0	7.17	0.34	85.0	22.8	0.0	0	7.18	0.49	86.0
6	22.7	0.0	0	7.18	0.35	87.0	22.8	0.0	0	7.18	0.52	89.0
7	23.2	0.0	0	7.18	0.38	90.0	23.3	0.0	0	7.18	0.53	91.0
8	23.6	0.0	0	7.20	0.38	91.0	23.7	0.0	0	7.19	0.54	92.0
9	23.6	0.0	0	7.21	0.37	90.0	23.5	0.0	0	7.19	0.52	90.0
10	23.5	0.0	0	7.18	0.33	84.0	23.5	0.0	0	7.17	0.46	84.0
11	23.2	0.0	0	7.15	0.33	81.0	23.2	0.0	0	7.15	0.47	82.0
12	23.2	0.0	0	7.10	0.34	80.0	23.1	0.0	0	7.12	0.50	82.0
13	23.5	0.0	0	7.13	0.38	82.0	23.3	0.0	0	7.13	0.55	85.0
14	24.0	0.0	0	7.16	0.40	86.0	23.8	0.0	0	7.15	0.49	88.0
15	24.5	0.0	0	7.18	0.41	88.0	24.3	0.0	0	7.16	0.49	89.0
16	24.7	0.0	0	7.21	0.41	89.0	24.5	0.0	0	7.18	0.49	91.0
17	24.4	0.0	0	7.22	0.42	91.0	24.2	0.0	0	7.20	0.50	92.0
18	24.1	0.0	0	7.21	0.42	91.0	23.9	0.0	0	7.19	0.51	92.0
19	24.5	0.0	0	7.22	0.37	97.0	24.3	0.0	0	7.19	0.45	91.0
20	24.8	0.0	0	7.23	0.35	101	24.6	0.0	0	7.21	0.42	90.0
21	24.5	0.0	0	7.20	0.34	97.0	24.3	0.0	0	7.19	0.41	85.0
22	23.8	0.0	0	7.10	0.33	86.0	23.6	0.0	0	7.10	0.40	77.0
23	23.7	0.0	0	7.08	0.35	87.0	23.5	0.0	0	7.09	0.43	79.0
24	23.7	0.0	0	7.11	0.39	89.0	23.8	0.0	0	7.12	0.46	81.0
25	23.3	0.0	0	7.13	0.36	89.0	23.7	0.0	0	7.14	0.42	80.0
26	23.2	0.0	0	7.11	0.33	82.0	23.4	0.0	0	7.12	0.40	74.0
27	23.1	0.0	0	7.08	0.38	80.0	23.0	0.0	0	7.09	0.48	72.0
28	23.4	0.0	0	7.07	0.41	80.0	23.2	0.0	0	7.08	0.50	73.0
29	23.3	0.0	0	7.08	0.44	84.0	23.3	0.0	0	7.08	0.52	76.0
30	23.5	0.0	0	7.10	0.46	88.0	23.3	0.0	0	7.10	0.52	80.0
31	23.9	0.0	0	7.14	0.45	91.0	23.9	0.0	0	7.13	0.52	82.0
最高	24.8	0.0	0	7.23	0.46	101	24.6	0.0	0	7.21	0.55	92.0
最低	22.5	0.0	0	7.07	0.27	78.0	22.6	0.0	0	7.08	0.40	72.0
平均	23.6	0.0	0	7.15	0.37	86.8	23.6	0.0	0	7.15	0.48	83.9

毎日試験成績(通津、和木地区)

平成21年8月

項目	通津受水槽(通津地区)						和木水質モニター(和木地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	24.4	0.0	0	7.14	0.45	94.0	24.4	0.0	0	7.13	0.53	85.0
2	24.7	0.0	0	7.15	0.44	95.0	24.7	0.0	0	7.15	0.52	85.0
3	25.1	0.0	0	7.16	0.43	96.0	25.1	0.0	0	7.15	0.50	87.0
4	25.4	0.0	0	7.16	0.43	98.0	25.3	0.0	0	7.16	0.51	88.0
5	25.7	0.0	0	7.15	0.37	92.0	25.5	0.0	0	7.16	0.43	81.0
6	25.7	0.0	0	7.13	0.37	88.0	25.6	0.0	0	7.14	0.45	79.0
7	25.7	0.0	0	7.14	0.40	90.0	25.7	0.0	0	7.15	0.49	83.0
8	26.1	0.0	0	7.16	0.43	95.0	26.1	0.0	0	7.16	0.49	86.0
9	26.3	0.0	0	7.17	0.43	98.0	26.4	0.0	0	7.16	0.47	88.0
10	26.0	0.0	0	7.20	0.45	100	26.1	0.0	0	7.18	0.53	90.0
11	26.1	0.0	0	7.22	0.43	100	26.0	0.0	0	7.20	0.51	89.0
12	26.2	0.0	0	7.20	0.35	96.0	26.1	0.0	0	7.19	0.45	86.0
13	26.1	0.0	0	7.19	0.35	97.0	26.0	0.0	0	7.19	0.45	87.0
14	26.1	0.0	0	7.22	0.37	100	26.0	0.0	0	7.20	0.48	89.0
15	26.0	0.0	0	7.23	0.36	101	26.1	0.0	0	7.21	0.46	90.0
16	25.8	0.0	0	7.25	0.37	102	25.8	0.0	0	7.23	0.47	91.0
17	25.7	0.0	0	7.26	0.36	101	25.6	0.0	0	7.24	0.45	90.0
18	26.1	0.0	0	7.28	0.35	101	25.9	0.0	0	7.25	0.44	91.0
19	26.6	0.0	0	7.29	0.35	103	26.4	0.0	0	7.25	0.42	92.0
20	27.1	0.0	0	7.30	0.37	103	26.8	0.0	0	7.27	0.45	93.0
21	27.4	0.0	0	7.32	0.38	104	27.0	0.0	0	7.28	0.47	93.0
22	27.5	0.0	0	7.33	0.38	105	27.2	0.0	0	7.28	0.46	94.0
23	27.4	0.0	0	7.33	0.37	105	27.3	0.0	0	7.29	0.45	93.0
24	27.2	0.0	0	7.34	0.36	106	27.0	0.0	0	7.30	0.45	94.0
25	26.8	0.0	0	7.33	0.37	107	26.7	0.0	0	7.30	0.46	95.0
26	26.6	0.0	0	7.34	0.38	108	26.4	0.0	0	7.30	0.47	95.0
27	26.7	0.0	0	7.36	0.39	108	26.5	0.0	0	7.32	0.49	96.0
28	26.7	0.0	0	7.36	0.41	108	26.6	0.0	0	7.32	0.50	97.0
29	26.6	0.0	0	7.34	0.43	110	26.6	0.0	0	7.31	0.49	98.0
30	26.8	0.0	0	7.34	0.42	111	26.8	0.0	0	7.30	0.50	98.0
31	27.0	0.0	0	7.35	0.40	110	26.9	0.0	0	7.32	0.48	98.0
最高	27.5	0.0	0	7.36	0.45	111	27.3	0.0	0	7.32	0.53	98.0
最低	24.4	0.0	0	7.13	0.35	88.0	24.4	0.0	0	7.13	0.42	79.0
平均	26.2	0.0	0	7.25	0.39	101	26.1	0.0	0	7.23	0.47	90.4

毎日試験成績(通津、和木地区)

平成21年9月

項目	通津受水槽(通津地区)						和木水質モニター(和木地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	27.0	0.0	0	7.36	0.37	110	26.8	0.0	0	7.32	0.46	97.0
2	27.0	0.0	0	7.35	0.36	111	26.8	0.0	0	7.32	0.45	98.0
3	27.0	0.0	0	7.35	0.36	111	26.9	0.0	0	7.33	0.45	99.0
4	27.0	0.0	0	7.35	0.36	111	26.9	0.0	0	7.32	0.45	99.0
5	27.1	0.0	0	7.35	0.38	113	27.0	0.0	0	7.32	0.47	100
6	27.3	0.0	0	7.34	0.40	113	27.2	0.0	0	7.31	0.50	101
7	27.4	0.0	0	7.35	0.42	115	27.3	0.0	0	7.31	0.50	101
8	27.5	0.0	0	7.35	0.42	115	27.3	0.0	0	7.31	0.45	101
9	27.3	0.0	0	7.35	0.42	115	27.2	0.0	0	7.31	0.48	101
10	26.9	0.0	0	7.35	0.44	116	26.7	0.0	0	7.32	0.50	101
11	26.5	0.0	0	7.36	0.46	116	26.4	0.0	0	7.33	0.53	102
12	26.0	0.0	0	7.36	0.47	116	26.0	0.0	0	7.32	0.54	102
13	25.5	0.0	0	7.35	0.48	115	25.3	0.0	0	7.31	0.55	102
14	25.2	0.0	0	7.34	0.46	115	25.0	0.0	0	7.30	0.53	102
15	24.9	0.0	0	7.35	0.44	116	24.8	0.0	0	7.30	0.53	101
16	24.6	0.0	0	7.32	0.46	115	24.4	0.0	0	7.28	0.54	101
17	24.6	0.0	0	7.32	0.46	114	24.3	0.0	0	7.28	0.54	101
18	24.6	0.0	0	7.35	0.48	114	24.2	0.0	0	7.30	0.53	101
19	24.4	0.0	0	7.37	0.50	114	24.1	0.0	0	7.33	0.56	101
20	24.4	0.0	0	7.39	0.51	115	24.2	0.0	0	7.33	0.57	101
21	24.6	0.0	0	7.39	0.51	114	24.4	0.0	0	7.34	0.58	101
22	24.6	0.0	0	7.38	0.52	114	24.4	0.0	0	7.33	0.59	101
23	24.4	0.0	0	7.36	0.33	115	24.1	0.0	0	7.32	0.32	102
24	24.3	0.0	0	7.35	0.35	114	24.0	0.0	0	7.31	0.36	102
25	24.7	0.0	0	7.35	0.45	114	24.3	0.0	0	7.30	0.38	101
26	25.1	0.0	0	7.35	0.43	114	24.7	0.0	0	7.31	0.38	101
27	25.3	0.0	0	7.37	0.41	113	25.0	0.0	0	7.32	0.37	101
28	25.3	0.0	0	7.37	0.41	114	25.0	0.0	0	7.32	0.36	102
29	25.0	0.0	0	7.36	0.42	114	24.7	0.0	0	7.31	0.38	102
30	24.6	0.0	0	7.31	0.42	113	24.4	0.0	0	7.27	0.39	102
最高	27.5	0.0	0	7.39	0.52	116	27.3	0.0	0	7.34	0.59	102
最低	24.3	0.0	0	7.31	0.33	110	24.0	0.0	0	7.27	0.32	97.0
平均	25.7	0.0	0	7.35	0.43	114	25.5	0.0	0	7.31	0.47	101

毎日試験成績(通津、和木地区)

平成21年10月

項目	通津受水槽(通津地区)						和木水質モニター(和木地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	24.4	0.0	0	7.29	0.41	114	24.0	0.0	0	7.25	0.39	102
2	24.4	0.0	0	7.28	0.39	115	23.9	0.0	0	7.25	0.38	102
3	24.1	0.0	0	7.28	0.35	113	23.7	0.0	0	7.24	0.33	99.0
4	23.8	0.0	0	7.23	0.22	105	23.4	0.1	0.4	7.20	0.23	94.0
5	23.6	0.0	0	7.22	0.31	106	23.1	0.0	0.2	7.20	0.26	96.0
6	23.1	0.0	0	7.26	0.41	110	22.8	0.0	0.1	7.23	0.28	99.0
7	22.7	0.0	0	7.28	0.44	113	22.4	0.0	0.1	7.25	0.29	101
8	22.1	0.0	0	7.29	0.49	114	21.9	0.0	0.1	7.27	0.29	102
9	21.7	0.0	0	7.30	0.53	116	21.6	0.0	0.1	7.28	0.32	103
10	21.6	0.0	0	7.33	0.56	116	21.3	0.0	0.1	7.30	0.34	103
11	21.5	0.0	0	7.34	0.57	116	21.1	0.0	0.1	7.31	0.34	103
12	21.4	0.0	0	7.35	0.59	117	21.0	0.0	0.1	7.33	0.35	103
13	21.5	0.0	0	7.36	0.61	116	20.9	0.0	0.1	7.33	0.36	103
14	21.4	0.0	0	7.40	0.47	113	20.9	0.0	0.1	7.33	0.37	102
15	21.0	0.0	0	7.42	0.44	113	20.6	0.0	0.1	7.33	0.38	102
16	20.9	0.0	0	7.42	0.44	112	20.4	0.0	0.1	7.42	0.42	101
17	21.0	0.0	0	7.43	0.44	112	20.4	0.0	0.2	7.46	0.44	101
18	21.0	0.0	0	7.43	0.44	112	20.4	0.0	0.1	7.40	0.44	101
19	20.9	0.0	0	7.43	0.45	113	20.2	0.0	0.2	7.40	0.45	101
20	20.8	0.0	0	7.43	0.45	113	20.1	0.0	0.2	7.39	0.45	100
21	20.5	0.0	0	7.43	0.46	113	19.9	0.0	0.1	7.39	0.46	100
22	20.2	0.0	0	7.42	0.50	112	19.6	0.0	0.1	7.40	0.51	100
23	20.2	0.0	0	7.41	0.51	112	19.5	0.0	0.1	7.41	0.52	100
24	20.2	0.0	0	7.41	0.49	112	19.5	0.0	0.1	7.40	0.49	99.0
25	20.0	0.0	0	7.42	0.50	112	19.4	0.0	0.1	7.41	0.50	100
26	19.6	0.0	0	7.42	0.51	112	19.0	0.0	0.1	7.40	0.51	99.0
27	19.4	0.0	0	7.40	0.52	113	18.8	0.0	0.1	7.39	0.51	99.0
28	19.3	0.0	0	7.41	0.53	111	18.6	0.0	0.1	7.41	0.52	99.0
29	19.2	0.0	0	7.42	0.53	111	18.6	0.0	0.1	7.41	0.53	99.0
30	19.2	0.0	0	7.42	0.53	111	18.5	0.0	0.1	7.42	0.53	99.0
31	19.3	0.0	0	7.41	0.54	111	18.5	0.0	0.1	7.41	0.54	100
最高	24.4	0.0	0	7.43	0.61	117	24.0	0.1	0.4	7.46	0.54	103
最低	19.2	0.0	0	7.22	0.22	105	18.5	0.0	0.1	7.20	0.23	94.0
平均	21.3	0.0	0	7.37	0.47	113	20.8	0.0	0.1	7.34	0.41	100

毎日試験成績(通津、和木地区)

平成21年11月

項目	通津受水槽(通津地区)						和木水質モニター(和木地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	19.4	0.0	0	7.40	0.53	111	18.7	0.0	0	7.41	0.53	99.0
2	19.2	0.0	0	7.40	0.54	111	18.6	0.0	0	7.39	0.53	98.0
3	18.6	0.0	0	7.40	0.55	111	18.0	0.0	0	7.40	0.55	97.0
4	17.9	0.0	0	7.42	0.56	111	17.4	0.0	0	7.42	0.55	98.0
5	17.6	0.0	0	7.41	0.50	111	17.0	0.0	0	7.41	0.49	99.0
6	17.6	0.0	0	7.42	0.49	111	17.1	0.0	0	7.42	0.49	100
7	17.9	0.0	0	7.42	0.48	112	17.3	0.0	0	7.43	0.48	100
8	18.3	0.0	0	7.42	0.48	111	17.7	0.0	0	7.42	0.48	100
9	18.6	0.0	0	7.42	0.47	111	18.0	0.0	0	7.42	0.48	100
10	18.6	0.0	0	7.41	0.48	112	18.2	0.0	0	7.41	0.49	100
11	18.6	0.0	0	7.37	0.48	110	18.1	0.0	0	7.38	0.49	98.0
12	18.3	0.0	0	7.25	0.43	101	17.8	0.0	0	7.28	0.43	89.0
13	17.9	0.0	0	7.17	0.43	101	17.4	0.0	0	7.23	0.46	91.0
14	17.6	0.0	0	7.19	0.45	102	17.2	0.0	0	7.24	0.45	92.0
15	17.5	0.0	0	7.16	0.42	95.0	16.9	0.0	0	7.21	0.43	83.0
16	17.0	0.0	0	7.14	0.44	93.0	16.6	0.0	0	7.19	0.46	83.0
17	16.2	0.0	0	7.17	0.48	96.0	16.0	0.0	0	7.20	0.50	86.0
18	15.6	0.0	0	7.20	0.53	99.0	15.4	0.0	0	7.22	0.54	89.0
19	15.2	0.0	0	7.22	0.52	100	14.8	0.0	0	7.24	0.54	90.0
20	14.8	0.0	0	7.23	0.54	102	14.5	0.0	0	7.24	0.55	93.0
21	14.6	0.0	0	7.22	0.53	104	14.2	0.0	0	7.24	0.54	93.0
22	14.3	0.0	0	7.24	0.53	105	14.0	0.0	0	7.25	0.54	93.0
23	14.0	0.0	0	7.26	0.55	104	13.6	0.0	0	7.25	0.56	94.0
24	13.7	0.0	0	7.27	0.55	104	13.4	0.0	0	7.27	0.56	94.0
25	13.8	0.0	0	7.26	0.56	104	13.3	0.0	0	7.26	0.57	94.0
26	13.5	0.0	0	7.12	0.55	100	13.4	0.0	0	7.24	0.57	92.0
27	14.2	0.0	0	7.24	0.56	101	13.6	0.0	0	7.26	0.51	93.0
28	14.4	0.0	0	7.25	0.54	103	13.8	0.0	0	7.27	0.48	94.0
29	14.6	0.0	0	7.27	0.54	104	13.9	0.0	0	7.27	0.47	94.0
30	14.4	0.0	0	7.28	0.53	104	13.8	0.0	0	7.29	0.48	95.0
最高	19.4	0.0	0	7.42	0.51	112	18.7	0.0	0	7.43	0.57	100
最低	13.5	0.0	0	7.12	0.41	93.0	13.3	0.0	0	7.19	0.43	83.0
平均	16.5	0.0	0	7.29	0.48	105	16.0	0.0	0	7.31	0.51	94.0

毎日試験成績(通津、和木地区)

平成21年12月

項目	通津受水槽(通津地区)						和木水質モニター(和木地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	14.2	0.0	0	7.28	0.53	105	13.6	0.0	0	7.30	0.47	95.0
2	14.1	0.0	0	7.29	0.51	105	13.5	0.0	0	7.30	0.46	95.0
3	14.1	0.0	0	7.30	0.51	105	13.5	0.0	0	7.30	0.46	96.0
4	14.1	0.0	0	7.30	0.50	106	13.5	0.0	0	7.30	0.45	96.0
5	13.9	0.0	0	7.31	0.50	106	13.4	0.0	0	7.32	0.45	96.0
6	13.5	0.0	0	7.32	0.49	107	13.1	0.0	0	7.32	0.44	96.0
7	13.0	0.0	0	7.33	0.50	107	12.6	0.0	0	7.32	0.45	97.0
8	12.6	0.0	0	7.33	0.50	107	12.2	0.0	0	7.33	0.46	97.0
9	12.4	0.0	0	7.33	0.51	106	11.9	0.0	0	7.33	0.46	96.0
10	12.3	0.0	0	7.31	0.52	107	11.8	0.0	0	7.32	0.48	98.0
11	12.4	0.0	0	7.27	0.52	107	11.9	0.0	0	7.29	0.47	98.0
12	12.7	0.0	0	7.25	0.48	103	12.2	0.0	0	7.28	0.44	93.0
13	12.8	0.0	0	7.24	0.45	99.0	12.3	0.0	0	7.26	0.41	89.0
14	12.9	0.0	0	7.23	0.46	99.0	12.3	0.0	0	7.25	0.43	89.0
15	12.8	0.0	0	7.25	0.48	100	12.3	0.0	0	7.27	0.44	91.0
16	12.6	0.0	0	7.25	0.50	105	12.1	0.0	0	7.25	0.47	92.0
17	12.1	0.0	0	7.25	0.57	105	11.7	0.0	0	7.26	0.53	92.0
18	11.6	0.0	0	7.25	0.57	106	11.2	0.0	0	7.27	0.52	93.0
19	11.0	0.0	0	7.26	0.55	106	10.7	0.0	0	7.28	0.50	94.0
20	10.5	0.0	0	7.28	0.55	103	10.1	0.0	0	7.29	0.50	93.0
21	10.1	0.0	0	7.28	0.56	103	9.8	0.0	0	7.30	0.51	95.0
22	10.0	0.0	0	7.27	0.56	104	9.6	0.0	0	7.29	0.51	95.0
23	10.0	0.0	0	7.28	0.56	105	9.6	0.0	0	7.29	0.51	95.0
24	10.2	0.0	0	7.28	0.56	106	9.7	0.0	0	7.29	0.51	96.0
25	10.4	0.0	0	7.28	0.56	107	9.9	0.0	0	7.30	0.51	97.0
26	10.5	0.0	0	7.27	0.55	109	10.0	0.0	0	7.28	0.50	98.0
27	10.4	0.0	0	7.25	0.55	109	10.0	0.0	0	7.27	0.50	96.0
28	10.3	0.0	0	7.25	0.54	104	9.9	0.0	0	7.27	0.50	93.0
29	10.0	0.0	0	7.26	0.55	101	9.7	0.0	0	7.28	0.51	91.0
30	9.9	0.0	0	7.26	0.56	102	9.5	0.0	0	7.28	0.52	90.0
31	9.6	0.0	0	7.25	0.57	103	9.4	0.0	0	7.28	0.52	94.0
最高	14.2	0.0	0	7.33	0.57	109	13.6	0.0	0	7.33	0.53	98.0
最低	9.6	0.0	0	7.23	0.45	99.0	9.4	0.0	0	7.25	0.41	89.0
平均	11.8	0.0	0	7.28	0.53	105	11.4	0.0	0	7.29	0.48	94.4

毎日試験成績(通津、和木地区)

平成22年1月

項目	通津受水槽(通津地区)						和木水質モニター(和木地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	9.2	0.0	0	7.26	0.56	103	9.1	0.0	0	7.29	0.51	93.0
2	9.0	0.0	0	7.27	0.54	102	8.8	0.0	0	7.29	0.50	92.0
3	8.9	0.0	0	7.27	0.54	102	8.7	0.0	0	7.28	0.49	93.0
4	9.0	0.0	0	7.27	0.53	103	8.8	0.0	0	7.29	0.50	94.0
5	9.1	0.0	0	7.27	0.53	104	8.7	0.0	0	7.28	0.49	94.0
6	8.9	0.0	0	7.25	0.54	106	8.7	0.0	0	7.29	0.50	97.0
7	8.8	0.0	0	7.25	0.54	107	8.6	0.0	0	7.29	0.50	97.0
8	8.7	0.0	0	7.26	0.55	107	8.4	0.0	0	7.29	0.51	96.0
9	8.7	0.0	0	7.27	0.55	108	8.3	0.0	0	7.29	0.51	96.0
10	8.9	0.0	0	7.26	0.56	108	8.4	0.0	0	7.29	0.51	96.0
11	9.1	0.0	0	7.25	0.55	106	8.6	0.0	0	7.29	0.51	95.0
12	9.2	0.0	0	7.25	0.55	107	8.8	0.0	0	7.28	0.51	97.0
13	9.1	0.0	0	7.25	0.55	108	8.8	0.0	0	7.30	0.51	99.0
14	8.7	0.0	0	7.27	0.55	108	8.4	0.0	0	7.31	0.52	98.0
15	8.4	0.0	0	7.27	0.56	107	8.1	0.0	0	7.30	0.52	97.0
16	8.3	0.0	0	7.25	0.57	107	8.0	0.0	0	7.29	0.53	97.0
17	8.4	0.0	0	7.26	0.57	107	8.1	0.0	0	7.29	0.53	96.0
18	8.5	0.0	0	7.26	0.57	107	8.1	0.0	0	7.29	0.52	96.0
19	8.7	0.0	0	7.27	0.56	107	8.2	0.0	0	7.29	0.53	97.0
20	8.9	0.0	0	7.26	0.57	109	8.4	0.0	0	7.30	0.53	99.0
21	9.4	0.0	0	7.25	0.57	110	8.8	0.0	0	7.27	0.52	99.0
22	9.7	0.0	0	7.24	0.55	109	9.1	0.0	0	7.26	0.51	97.0
23	9.5	0.0	0	7.20	0.54	102	9.0	0.0	0	7.23	0.50	91.0
24	9.3	0.0	0	7.15	0.54	96.0	8.8	0.0	0	7.20	0.50	85.0
25	9.1	0.0	0	7.16	0.55	96.0	8.6	0.0	0	7.21	0.51	86.0
26	8.9	0.0	0	7.16	0.56	98.0	8.5	0.0	0	7.22	0.52	88.0
27	8.9	0.0	0	7.17	0.57	99.0	8.4	0.0	0	7.23	0.53	89.0
28	9.2	0.0	0	7.17	0.53	99.0	8.5	0.0	0	7.22	0.52	89.0
29	9.5	0.0	0	7.18	0.51	99.0	8.9	0.0	0	7.22	0.52	89.0
30	9.6	0.0	0	7.19	0.51	98.0	8.9	0.0	0	7.24	0.51	89.0
31	9.6	0.0	0	7.19	0.50	98.0	9.0	0.0	0	7.23	0.51	88.0
最高	9.7	0.0	0	7.27	0.57	110	9.1	0.0	0	7.31	0.53	99.0
最低	8.3	0.0	0	7.15	0.50	96.0	8.0	0.0	0	7.20	0.49	85.0
平均	9.0	0.0	0	7.23	0.55	104	8.6	0.0	0	7.27	0.51	93.8

毎日試験成績(通津、和木地区)

平成22年2月

項目	通津受水槽(通津地区)						和木水質モニター(和木地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	9.4	0.0	0	7.17	0.50	98.0	8.9	0.0	0	7.21	0.51	88.0
2	9.3	0.0	0	7.16	0.51	98.0	8.8	0.0	0	7.21	0.51	89.0
3	9.1	0.0	0	7.18	0.51	98.0	8.7	0.0	0	7.23	0.51	89.0
4	8.9	0.0	0	7.19	0.50	99.0	8.5	0.0	0	7.24	0.51	91.0
5	8.6	0.0	0	7.20	0.51	100	8.3	0.0	0	7.25	0.52	92.0
6	8.4	0.0	0	7.22	0.51	100	8.1	0.0	0	7.26	0.52	91.0
7	8.3	0.0	0	7.23	0.51	100	8.0	0.0	0	7.27	0.53	91.0
8	8.5	0.0	0	7.24	0.52	101	8.1	0.0	0	7.27	0.51	91.0
9	9.1	0.0	0	7.20	0.53	102	8.5	0.0	0	7.25	0.51	93.0
10	9.8	0.0	0	7.19	0.53	103	9.2	0.0	0	7.24	0.50	94.0
11	10.2	0.0	0	7.18	0.39	102	9.7	0.0	0	7.22	0.49	92.0
12	10.2	0.0	0	7.17	0.37	99.0	9.8	0.0	0	7.21	0.47	88.0
13	10.1	0.0	0	7.14	0.35	93.0	9.6	0.0	0	7.19	0.45	82.0
14	9.8	0.0	0	7.14	0.35	90.0	9.4	0.0	0	7.19	0.47	82.0
15	9.7	0.0	0	7.15	0.37	92.0	9.3	0.0	0	7.18	0.49	83.0
16	9.6	0.0	0	7.15	0.39	93.0	9.3	0.0	0	7.18	0.50	84.0
17	9.5	0.0	0	7.16	0.39	95.0	9.2	0.0	0	7.18	0.51	85.0
18	9.4	0.0	0	7.17	0.39	96.0	9.1	0.0	0	7.20	0.51	87.0
19	9.3	0.0	0	7.18	0.40	97.0	9.0	0.0	0	7.21	0.51	88.0
20	9.2	0.0	0	7.18	0.40	98.0	8.9	0.0	0	7.21	0.52	90.0
21	9.3	0.0	0	7.19	0.40	99.0	8.9	0.0	0	7.21	0.52	90.0
22	9.5	0.0	0	7.20	0.40	100	9.0	0.0	0	7.22	0.52	91.0
23	9.9	0.0	0	7.20	0.40	102	9.4	0.0	0	7.23	0.52	92.0
24	10.4	0.0	0	7.21	0.40	102	9.9	0.0	0	7.24	0.52	93.0
25	11.2	0.0	0	7.21	0.40	103	10.6	0.0	0	7.26	0.51	95.0
26	11.9	0.0	0	7.22	0.39	103	11.2	0.0	0	7.26	0.51	94.0
27	12.3	0.0	0	7.18	0.36	93.0	11.6	0.0	0	7.21	0.46	81.0
28	12.4	0.0	0	7.06	0.35	79.0	11.8	0.0	0	7.11	0.45	71.0
最高	12.4	0.0	0	7.24	0.53	103	11.8	0.0	0	7.27	0.53	95.0
最低	8.3	0.0	0	7.06	0.35	79.0	8.0	0.0	0	7.11	0.45	71.0
平均	9.8	0.0	0	7.18	0.43	97.7	9.3	0.0	0	7.22	0.50	88.5

毎日試験成績(通津、和木地区)

平成22年3月

項目	通津受水槽(通津地区)						和木水質モニター(和木地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	12.5	0.0	0	7.04	0.36	78.0	11.9	0.0	0	7.10	0.48	72.0
2	12.3	0.0	0	7.07	0.38	81.0	11.8	0.0	0	7.11	0.49	75.0
3	12.1	0.0	0	7.08	0.38	83.0	11.7	0.0	0	7.12	0.49	76.0
4	11.9	0.0	0	7.10	0.38	84.0	11.6	0.0	0	7.13	0.49	78.0
5	11.9	0.0	0	7.12	0.39	87.0	11.6	0.0	0	7.16	0.50	80.0
6	12.0	0.0	0	7.13	0.38	86.0	11.7	0.0	0	7.16	0.49	79.0
7	11.9	0.0	0	7.12	0.38	84.0	11.7	0.0	0	7.14	0.49	77.0
8	11.7	0.0	0	7.12	0.38	82.0	11.5	0.0	0	7.14	0.49	76.0
9	11.1	0.0	0	7.12	0.39	82.0	11.1	0.0	0	7.15	0.50	75.0
10	10.4	0.0	0	7.12	0.39	82.0	10.4	0.0	0	7.14	0.51	76.0
11	9.9	0.0	0	7.10	0.39	83.0	9.7	0.0	0	7.14	0.51	76.0
12	9.9	0.0	0	7.10	0.40	84.0	9.7	0.0	0	7.15	0.52	78.0
13	10.4	0.0	0	7.13	0.40	85.0	10.0	0.0	0	7.16	0.52	80.0
14	10.7	0.0	0	7.13	0.40	86.0	10.4	0.0	0	7.16	0.52	80.0
15	10.9	0.0	0	7.13	0.40	84.0	10.6	0.0	0	7.16	0.52	78.0
16	11.1	0.0	0	7.10	0.40	80.0	10.7	0.0	0	7.08	0.50	73.0
17	11.3	0.0	0	7.09	0.38	78.0	10.9	0.0	0	7.13	0.46	72.0
18	11.2	0.0	0	7.12	0.38	79.0	10.9	0.0	0	7.15	0.46	73.0
19	11.0	0.0	0	7.13	0.39	81.0	10.7	0.0	0	7.17	0.47	76.0
20	11.4	0.0	0	7.13	0.40	84.0	10.9	0.0	0	7.17	0.48	79.0
21	11.9	0.0	0	7.12	0.39	85.0	11.3	0.0	0	7.15	0.47	78.0
22	12.2	0.0	0	7.13	0.38	86.0	11.7	0.0	0	7.16	0.46	79.0
23	12.3	0.0	0	7.13	0.39	88.0	11.8	0.0	0	7.15	0.47	80.0
24	11.9	0.0	0	7.11	0.39	89.0	11.6	0.0	0	7.14	0.47	81.0
25	11.6	0.0	0	7.10	0.39	86.0	11.3	0.0	0	7.14	0.46	78.0
26	11.3	0.0	0	7.11	0.39	82.0	11.0	0.0	0	7.14	0.46	75.0
27	11.3	0.0	0	7.12	0.39	80.0	10.9	0.0	0	7.15	0.47	74.0
28	11.4	0.0	0	7.12	0.40	82.0	11.0	0.0	0	7.15	0.48	76.0
29	11.4	0.0	0	7.13	0.41	83.0	11.1	0.0	0	7.16	0.48	76.0
30	11.4	0.0	0	7.16	0.41	85.0	11.1	0.0	0	7.18	0.48	78.0
31	11.6	0.0	0	7.16	0.41	88.0	11.3	0.0	0	7.19	0.49	81.0
最高	12.5	0.0	0	7.16	0.41	89.0	11.9	0.0	0	7.19	0.52	81.0
最低	9.9	0.0	0	7.04	0.36	78.0	9.7	0.0	0	7.08	0.46	72.0
平均	11.4	0.0	0	7.12	0.39	83.5	11.1	0.0	0	7.15	0.49	76.9

毎日試験成績(通津、和木地区)集計

項目		通津受水槽						和木水質モニター					
		水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
		(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)
4	最高	18.2	0.0	0	7.35	0.49	93.0	17.9	0.0	0	7.38	0.46	93.0
	最低	13.0	0.0	0	7.19	0.34	85.0	12.7	0.0	0	7.23	0.29	83.0
	平均	16.1	0.0	0	7.28	0.42	89.0	15.7	0.0	0	7.30	0.38	88.4
5	最高	22.0	0.0	0	7.38	0.44	101	21.6	0.1	1	7.41	0.42	100
	最低	17.4	0.0	0	7.29	0.27	88.0	17.5	0.0	0	7.35	0.19	88.0
	平均	20.1	0.0	0	7.35	0.37	97.0	20.0	0.0	0	7.38	0.33	96.5
6	最高	25.6	0.1	0	7.41	0.38	104	25.4	0.0	0	7.39	0.48	104
	最低	21.4	0.0	0	7.21	0.23	90.0	21.2	0.0	0	7.23	0.16	90.0
	平均	23.5	0.0	0	7.34	0.29	99.2	23.2	0.0	0	7.32	0.31	98.9
7	最高	24.8	0.0	0	7.23	0.46	101	24.6	0.0	0	7.21	0.55	92.0
	最低	22.5	0.0	0	7.07	0.27	78.0	22.6	0.0	0	7.08	0.40	72.0
	平均	23.6	0.0	0	7.15	0.37	86.8	23.6	0.0	0	7.15	0.48	83.9
8	最高	27.5	0.0	0	7.36	0.45	111	27.3	0.0	0	7.32	0.53	98.0
	最低	24.4	0.0	0	7.13	0.35	88.0	24.4	0.0	0	7.13	0.42	79.0
	平均	26.2	0.0	0	7.25	0.39	101	26.1	0.0	0	7.23	0.47	90.4
9	最高	27.5	0.0	0	7.39	0.52	116	27.3	0.0	0	7.34	0.59	102
	最低	24.3	0.0	0	7.31	0.33	110	24.0	0.0	0	7.27	0.32	97.0
	平均	25.7	0.0	0	7.35	0.43	114	25.5	0.0	0	7.31	0.47	101
10	最高	24.4	0.0	0	7.43	0.61	117	24.0	0.1	0	7.46	0.54	103
	最低	19.2	0.0	0	7.22	0.22	105	18.5	0.0	0	7.20	0.23	94.0
	平均	21.3	0.0	0	7.37	0.47	113	20.8	0.0	0	7.34	0.41	100
11	最高	19.4	0.0	0	7.42	0.51	112	18.7	0.0	0	7.43	0.57	100
	最低	13.5	0.0	0	7.12	0.41	93.0	13.3	0.0	0	7.19	0.43	83.0
	平均	16.5	0.0	0	7.29	0.48	105	16.0	0.0	0	7.31	0.51	94.0
12	最高	14.2	0.0	0	7.33	0.57	109	13.6	0.0	0	7.33	0.53	98.0
	最低	9.6	0.0	0	7.23	0.45	99.0	9.4	0.0	0	7.25	0.41	89.0
	平均	11.8	0.0	0	7.28	0.53	105	11.4	0.0	0	7.29	0.48	94.4
1	最高	9.7	0.0	0	7.27	0.57	110	9.1	0.0	0	7.31	0.53	99.0
	最低	8.3	0.0	0	7.15	0.50	96.0	8.0	0.0	0	7.20	0.49	85.0
	平均	9.0	0.0	0	7.23	0.55	104	8.6	0.0	0	7.27	0.51	93.8
2	最高	12.4	0.0	0	7.24	0.53	103	11.8	0.0	0	7.27	0.53	95.0
	最低	8.3	0.0	0	7.06	0.35	79.0	8.0	0.0	0	7.11	0.45	71.0
	平均	9.8	0.0	0	7.18	0.43	97.7	9.3	0.0	0	7.22	0.50	88.5
3	最高	12.5	0.0	0	7.16	0.41	89.0	11.9	0.0	0	7.19	0.52	81.0
	最低	9.9	0.0	0	7.04	0.36	78.0	9.7	0.0	0	7.08	0.46	72.0
	平均	11.4	0.0	0	7.12	0.39	83.5	11.1	0.0	0	7.15	0.49	76.9
平均	最高	19.9	0.0	0	7.33	0.50	106	19.4	0.0	0.3	7.34	0.52	97.1
	最低	16.0	0.0	0	7.17	0.34	90.8	15.8	0.0	0.1	7.19	0.35	83.6
	平均	17.9	0.0	0	7.26	0.43	99.5	17.6	0.0	0.1	7.27	0.45	92.3

毎日試験成績(由宇地区)

平成21年4月

項目	上北水源地水質モニター(由宇地区)						神東原水質モニター(由宇地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)					(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	13.2	0.0	0	6.83	0.88	134	11.6	0.0	0	7.01	0.26	133
2	13.2	0.0	0	6.84	0.88	134	11.2	0.0	0	7.00	0.28	133
3	13.2	0.0	0	6.85	0.89	134	12.4	0.0	0	7.02	0.29	135
4	13.3	0.0	0	6.85	0.89	134	11.9	0.0	0	7.03	0.28	134
5	13.3	0.0	0	6.86	0.88	135	11.8	0.0	0	7.02	0.29	134
6	13.6	0.0	0	6.85	0.89	135	13.0	0.0	0	7.03	0.29	135
7	14.0	0.0	0	6.85	0.89	135	14.1	0.0	0	7.03	0.29	135
8	14.3	0.0	0	6.85	0.89	135	15.3	0.0	0	7.01	0.29	135
9	14.6	0.0	0	6.85	0.89	136	16.0	0.0	0	7.02	0.29	135
10	14.9	0.0	0	6.85	0.88	136	16.9	0.0	0	7.02	0.29	136
11	15.3	0.0	0	6.86	0.87	137	17.9	0.0	0	7.04	0.29	137
12	15.7	0.0	0	6.85	0.86	137	18.6	0.0	0	7.03	0.29	138
13	16.1	0.0	0	6.86	0.87	139	19.0	0.0	0	7.00	0.29	138
14	16.2	0.0	0	6.85	0.80	135	17.3	0.0	0	7.01	0.27	138
15	16.0	0.0	0	6.84	0.77	132	17.7	0.0	0	7.02	0.26	139
16	16.0	0.0	0	6.83	0.79	133	17.7	0.0	0	7.01	0.20	137
17	16.0	0.0	0	6.84	0.81	135	18.2	0.0	0	7.00	0.15	134
18	16.3	0.0	0	6.84	0.81	136	18.6	0.0	0	7.00	0.13	135
19	16.6	0.0	0	6.85	0.82	137	19.4	0.0	0	6.99	0.14	136
20	16.7	0.0	0	6.85	0.86	137	19.0	0.0	0	7.01	0.15	137
21	16.6	0.0	0	6.84	0.82	137	18.2	0.0	0	7.00	0.16	138
22	16.5	0.0	0	6.84	0.82	135	18.5	0.0	0	7.02	0.18	138
23	16.4	0.0	0	6.84	0.82	136	18.7	0.0	0	7.03	0.17	137
24	16.4	0.0	0	6.85	0.82	136	17.9	0.0	0	7.03	0.17	136
25	16.0	0.0	0	6.84	0.77	132	16.4	0.0	0	7.02	0.16	136
26	15.6	0.0	0	6.82	0.78	128	16.0	0.0	0	7.02	0.17	136
27	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中
28	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
29	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
最高	16.7	0.0	0	6.86	0.89	139	19.4	0.0	0	7.04	0.29	139
最低	13.2	0.0	0	6.82	0.77	128	11.2	0.0	0	6.99	0.13	133
平均	15.2	0.0	0	6.85	0.84	135	16.3	0.0	0	7.02	0.23	136

毎日試験成績(由宇地区)

平成21年5月

項目	上北水源地水質モニター(由宇地区)						神東原水質モニター(由宇地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)					(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中
2	16.2	0.0	0	6.83	0.84	136	20.1	0.0	0	7.00	0.16	136
3	16.4	0.0	0	6.84	0.83	137	19.7	0.0	0	6.99	0.17	137
4	16.4	0.0	0	6.85	0.82	138	19.1	0.0	0	7.01	0.17	138
5	16.6	0.0	0	6.85	0.82	139	20.1	0.0	0	7.02	0.16	139
6	16.9	0.0	0	6.84	0.82	140	20.5	0.0	0	7.01	0.16	140
7	17.3	0.0	0	6.84	0.83	141	20.8	0.0	0	7.03	0.16	141
8	17.5	0.0	0	6.86	0.82	142	21.4	0.0	0	7.01	0.16	142
9	17.8	0.0	0	6.86	0.81	142	22.2	0.0	0	7.01	0.16	143
10	17.9	0.0	0	6.86	0.81	143	22.8	0.0	0	7.02	0.15	143
11	18.1	0.1	0	6.86	0.81	144	23.3	0.0	0	7.03	0.14	144
12	18.4	0.1	0	6.86	0.81	145	24.3	0.0	0	7.03	0.13	145
13	18.7	0.1	0	6.86	0.79	145	24.1	0.0	0	7.05	0.13	145
14	18.7	0.1	0	6.86	0.78	145	23.4	0.0	0	7.06	0.13	146
15	18.4	0.1	0	6.87	0.78	145	22.0	0.0	0	7.08	0.11	145
16	18.0	0.1	0	6.87	0.78	146	21.3	0.0	0	7.07	0.11	146
17	17.8	0.1	0	6.87	0.77	147	20.2	0.0	0	7.05	0.12	147
18	17.6	0.1	0	6.87	0.80	146	20.9	0.0	0	7.08	0.12	148
19	17.7	0.1	0	6.86	0.64	145	21.0	0.0	0	6.95	0.11	140
20	17.9	0.1	0	6.87	0.60	146	22.0	0.0	0	7.11	0.14	149
21	18.0	0.0	0	6.90	0.52	146	21.5	0.0	0	7.09	0.10	148
22	17.9	0.0	0	6.89	0.54	145	21.2	0.0	0	7.09	0.12	148
23	18.0	0.0	0	6.89	0.56	145	22.1	0.0	0	7.09	0.10	148
24	18.2	0.0	0	6.88	0.56	145	22.1	0.0	0	7.08	0.12	147
25	18.3	0.0	0	6.89	0.55	146	22.6	0.0	0	7.07	0.12	146
26	18.6	0.0	0	6.88	0.55	147	23.0	0.0	0	7.08	0.11	147
27	18.6	0.0	0	6.89	0.55	148	21.8	0.0	0	7.08	0.11	147
28	18.3	0.0	0	6.86	0.57	149	21.8	0.0	0	7.12	0.11	148
29	18.5	0.0	0	6.86	0.55	149	23.3	0.0	0	7.11	0.12	150
30	18.9	0.0	0	6.87	0.55	150	23.9	0.0	0	7.10	0.12	150
31	19.0	0.0	0	6.87	0.55	150	24.0	0.0	0	7.10	0.10	150
最高	19.0	0.1	0	6.90	0.84	150	24.3	0.0	0	7.12	0.17	150
最低	16.2	0.0	0	6.83	0.52	136	19.1	0.0	0	6.95	0.10	136
平均	17.9	0.0	0	6.87	0.70	144	21.9	0.0	0	7.05	0.13	145

毎日試験成績(由宇地区)

平成21年6月

項目	上北水源地水質モニター(由宇地区)						神東原水質モニター(由宇地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)					(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	18.8	0.0	0	6.87	0.57	150	24.2	0.0	0	7.11	0.12	150
2	19.0	0.0	0	6.87	0.57	150	24.6	0.1	1	7.09	0.10	151
3	18.9	0.0	0	6.88	0.56	151	22.9	0.0	0	7.10	0.10	150
4	18.6	0.0	0	6.89	0.55	153	22.0	0.0	0	7.07	0.11	151
5	18.7	0.0	0	6.88	0.54	153	22.3	0.0	0	7.09	0.10	153
6	19.0	0.0	0	6.88	0.52	153	23.5	0.0	0	7.10	0.10	154
7	19.3	0.0	0	6.87	0.50	152	24.5	0.0	0	7.10	0.12	155
8	19.7	0.0	0	6.87	0.51	152	24.7	0.0	0	7.09	0.10	155
9	19.7	0.0	0	6.86	0.51	153	23.8	0.0	0	7.08	0.10	154
10	19.5	0.0	0	6.87	0.48	151	22.1	0.0	0	7.08	0.10	153
11	19.1	0.0	0	6.82	0.69	145	22.3	0.0	0	7.07	0.12	154
12	19.4	0.0	0	6.83	0.79	146	23.9	0.0	0	7.11	0.12	153
13	19.8	0.0	0	6.83	0.78	148	24.3	0.0	0	7.09	0.11	150
14	20.1	0.0	0	6.83	0.79	149	25.3	0.0	0	7.09	0.10	149
15	20.5	0.0	0	6.83	0.84	151	25.8	0.0	0	7.09	0.10	149
16	20.8	0.0	0	6.84	0.86	152	26.2	0.0	0	7.09	0.15	150
17	21.0	0.0	0	6.83	0.83	153	26.6	0.0	0	7.11	0.22	152
18	21.1	0.0	0	6.83	0.84	154	27.3	0.0	0	7.10	0.26	154
19	21.4	0.0	0	6.83	0.82	154	27.4	0.0	0	7.12	0.26	155
20	21.6	0.0	0	6.84	0.81	155	27.7	0.0	0	7.14	0.26	156
21	21.6	0.0	0	6.84	0.80	157	26.4	0.0	0	7.12	0.27	156
22	21.6	0.0	0	6.83	0.79	158	26.3	0.0	0	7.12	0.27	157
23	21.5	0.0	0	6.82	0.71	152	26.0	0.0	0	7.11	0.27	158
24	21.4	0.0	0	6.81	0.64	147	26.0	0.0	0	7.10	0.25	159
25	21.4	0.0	0	6.81	0.65	147	27.0	0.0	0	7.13	0.19	156
26	21.6	0.0	0	6.81	0.67	149	27.5	0.0	0	7.11	0.14	152
27	21.8	0.0	0	6.82	0.69	151	27.1	0.0	0	7.11	0.13	150
28	21.9	0.0	0	6.82	0.71	153	28.1	0.0	0	7.11	0.13	152
29	22.4	0.0	0	6.81	0.66	148	26.1	0.0	0	7.10	0.13	152
30	21.8	0.0	0	6.80	0.60	138	25.0	0.0	0	7.11	0.14	154
最高	22.4	0.0	0	6.89	0.86	158	28.1	0.1	1	7.14	0.27	159
最低	18.6	0.0	0	6.80	0.48	138	22.0	0.0	0	7.07	0.10	149
平均	20.4	0.0	0	6.84	0.68	151	25.2	0.0	0	7.10	0.16	153

毎日試験成績(由宇地区)

平成21年7月

項目	上北水源地水質モニター(由宇地区)						神東原水質モニター(由宇地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)					(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	21.2	0.0	0	6.79	0.58	134	24.0	0.0	0	7.11	0.12	151
2	20.6	0.0	0	6.78	0.64	135	24.6	0.0	0	7.08	0.10	144
3	20.4	0.0	0	6.79	0.73	137	24.5	0.0	0	7.09	0.10	139
4	20.4	0.0	0	6.80	0.72	140	25.4	0.0	0	7.08	0.12	138
5	20.5	0.0	0	6.80	0.74	141	24.5	0.0	0	7.08	0.20	138
6	20.6	0.0	0	6.80	0.69	142	25.6	0.0	0	7.07	0.26	141
7	20.9	0.0	0	6.82	0.66	145	27.0	0.0	0	7.05	0.28	143
8	21.3	0.0	0	6.82	0.68	143	25.6	0.0	0	7.06	0.26	143
9	21.1	0.0	0	6.81	0.62	139	27.6	0.0	0	7.04	0.28	146
10	21.3	0.0	0	6.82	0.63	137	26.1	0.0	0	7.07	0.25	144
11	20.9	0.0	0	6.81	0.63	137	25.4	0.0	0	7.06	0.21	142
12	21.0	0.0	0	6.81	0.61	139	27.4	0.0	0	7.07	0.19	141
13	21.5	0.0	0	6.81	0.59	141	28.8	0.0	0	7.07	0.18	140
14	21.9	0.0	0	6.81	0.59	143	29.6	0.0	0	7.06	0.19	140
15	22.2	0.0	0	6.81	0.60	144	29.0	0.0	0	7.08	0.21	142
16	22.1	0.0	0	6.81	0.61	145	28.2	0.0	0	7.08	0.22	143
17	21.8	0.0	0	6.79	0.63	146	26.8	0.0	0	7.07	0.25	145
18	21.7	0.1	0	6.79	0.59	146	27.5	0.0	0	7.06	0.28	147
19	22.2	0.1	0	6.79	0.58	147	28.5	0.0	0	7.07	0.28	148
20	22.4	0.1	0	6.79	0.57	145	27.2	0.0	0	7.08	0.27	147
21	22.1	0.1	0	6.77	0.52	133	25.3	0.0	0	7.07	0.25	147
22	21.7	0.1	0	6.76	0.58	132	25.8	0.0	0	7.09	0.22	146
23	21.5	0.1	0	6.76	0.56	134	27.1	0.1	1	7.06	0.19	138
24	21.5	0.1	0	6.75	0.57	136	26.4	0.1	1	7.06	0.17	135
25	21.3	0.1	0	6.74	0.51	132	25.4	0.1	1	7.06	0.17	135
26	21.1	0.1	0	6.73	0.51	132	24.9	0.0	0	7.07	0.18	136
27	21.1	0.1	0	6.74	0.53	135	26.8	0.1	1	7.04	0.22	134
28	21.4	0.1	0	6.74	0.55	135	27.0	0.1	1	7.04	0.22	134
29	21.2	0.2	0	6.74	0.53	137	26.7	0.1	1	7.02	0.21	135
30	21.4	0.2	1	6.74	0.54	139	27.5	0.0	0	7.04	0.21	136
31	21.8	0.1	0	6.74	0.53	139	28.0	0.1	0	7.06	0.22	138
最高	22.4	0.2	1	6.82	0.74	147	29.6	0.1	1	7.30	0.28	151
最低	20.4	0.0	0	6.73	0.51	132	24.0	0.0	0	7.02	0.10	134
平均	21.4	0.0	0	6.78	0.60	139	26.6	0.0	0	7.07	0.21	141

毎日試験成績(由宇地区)

平成21年8月

項目	上北水源地水質モニター(由宇地区)						神東原水質モニター(由宇地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)					(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	22.0	0.1	0	6.74	0.51	139	27.3	0.0	0	6.67	0.23	139
2	22.2	0.1	0	6.74	0.49	141	28.1	0.0	0	6.50	0.23	141
3	22.5	0.1	0	6.75	0.51	142	28.4	0.1	1	6.51	0.23	141
4	22.6	0.1	1	6.75	0.48	141	28.4	0.1	1	6.51	0.19	142
5	22.9	0.1	1	6.75	0.82	141	29.3	0.1	1	6.51	0.20	143
6	23.0	0.1	0	6.78	1.07	143	29.4	0.1	1	6.51	0.18	143
7	23.0	0.1	0	6.79	1.13	144	29.9	0.1	1	6.50	0.17	144
8	23.4	0.1	0	6.79	1.11	144	30.3	0.1	1	6.53	0.17	145
9	23.5	0.1	1	6.79	1.09	143	28.0	0.1	1	6.54	0.17	145
10	23.1	0.1	1	6.78	1.11	143	28.4	0.1	1	6.52	0.19	146
11	23.4	0.1	1	6.78	0.66	142	29.8	0.1	1	6.89	0.17	147
12	23.6	0.1	1	6.78	0.54	143	29.4	0.1	1	7.04	0.16	146
13	23.4	0.1	0	6.76	0.58	143	28.6	0.1	1	7.05	0.13	146
14	23.4	0.1	0	6.78	0.58	143	28.9	0.1	1	7.06	0.12	146
15	23.4	0.1	1	6.78	0.60	143	27.0	0.1	1	7.07	0.12	145
16	23.0	0.1	0	6.77	0.59	144	27.6	0.1	1	7.07	0.12	146
17	23.2	0.1	0	6.76	0.58	144	27.9	0.1	1	7.07	0.12	146
18	23.5	0.1	0	6.75	0.58	144	28.7	0.1	1	7.06	0.13	147
19	23.7	0.1	0	6.74	0.56	145	29.1	0.1	1	7.07	0.12	147
20	24.1	0.1	0	6.73	0.57	146	29.9	0.1	1	7.06	0.12	148
21	24.4	0.1	0	6.74	0.54	146	30.3	0.1	1	7.06	0.11	149
22	24.7	0.1	0	6.73	0.50	146	29.3	0.1	1	7.07	0.10	149
23	24.5	0.1	0	6.73	0.49	146	29.0	0.1	1	7.07	0.12	150
24	24.1	0.1	0	6.73	0.48	146	28.6	0.1	1	7.08	0.12	150
25	23.9	0.1	0	6.73	0.48	145	28.1	0.1	1	7.08	0.11	150
26	23.8	0.1	0	6.73	0.45	145	28.0	0.1	1	7.07	0.11	150
27	24.0	0.1	0	6.74	0.46	146	28.6	0.1	1	7.07	0.10	151
28	24.2	0.1	0	6.74	0.43	146	28.2	0.1	1	7.07	0.11	151
29	24.3	0.1	0	6.74	0.38	145	28.3	0.1	1	7.09	0.10	151
30	24.5	0.1	0	6.73	0.34	145	28.6	0.2	1	7.09	0.10	151
31	24.6	0.1	0	6.73	0.33	145	28.2	0.1	1	7.11	0.11	150
最高	24.7	0.1	1	6.79	1.13	146	30.3	0.2	1	7.11	0.23	151
最低	26.9	0.1	0	6.73	0.33	139	27.0	0.0	0	6.50	0.10	139
平均	23.5	0.1	0	6.75	0.61	144	28.7	0.1	1	6.89	0.14	147

毎日試験成績(由宇地区)

平成21年9月

項目	上北水源地水質モニター(由宇地区)						神東原水質モニター(由宇地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)					(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	24.3	0.1	0	6.74	0.32	145	28.0	0.1	1	7.12	0.11	150
2	24.3	0.1	0	6.74	0.30	145	28.0	0.2	1	7.11	0.11	150
3	24.2	0.1	0	6.72	0.32	146	28.2	0.1	1	7.10	0.10	151
4	24.0	0.1	0	6.74	0.18	148	28.4	0.1	1	7.10	0.10	151
5	24.4	0.1	0	6.75	0.14	150	28.6	0.1	1	7.09	0.11	152
6	24.5	0.1	0	6.74	0.22	151	28.9	0.1	1	7.10	0.11	152
7	24.7	0.1	0	6.75	0.49	150	28.7	0.1	1	7.10	0.11	152
8	24.7	0.1	0	6.75	0.30	148	28.9	0.2	1	7.11	0.12	153
9	24.4	0.1	0	6.75	0.56	147	28.1	0.4	1	7.10	0.12	152
10	24.0	0.1	0	6.75	0.61	147	27.0	0.1	1	7.10	0.13	150
11	23.9	0.1	0	6.76	0.60	148	27.1	0.1	0	7.08	0.19	150
12	23.5	0.1	0	6.75	0.59	147	25.1	0.1	0	7.09	0.19	149
13	23.2	0.0	0	6.75	0.58	147	24.9	0.1	0	7.09	0.20	150
14	23.1	0.1	0	6.74	0.58	147	25.2	0.1	0	7.09	0.20	150
15	22.7	0.0	0	6.74	0.60	146	24.0	0.1	0	7.08	0.20	147
16	22.6	0.0	0	6.75	0.60	147	24.2	0.1	0	7.09	0.20	149
17	22.9	0.0	0	6.75	0.60	146	24.2	0.1	1	7.09	0.16	149
18	22.9	0.0	0	6.75	0.61	146	23.7	0.4	1	7.07	0.17	149
19	23.0	0.0	0	6.75	0.60	146	24.4	0.6	1	7.10	0.18	148
20	23.2	0.0	0	6.75	0.59	146	24.8	0.2	1	7.05	0.23	148
21	23.6	0.0	0	6.75	0.58	147	25.4	0.2	1	7.04	0.24	148
22	23.7	0.0	0	6.74	0.57	147	24.5	0.2	1	7.05	0.25	148
23	23.8	0.0	0	6.75	0.56	147	24.4	0.1	1	7.02	0.24	149
24	24.3	0.0	0	6.74	0.62	148	25.2	0.1	1	7.04	0.23	149
25	24.8	0.0	0	6.74	0.67	148	25.8	0.1	1	7.04	0.23	149
26	25.6	0.0	0	6.75	0.60	148	26.1	0.1	1	7.05	0.27	150
27	26.0	0.0	0	6.75	0.58	148	26.2	0.1	0	7.04	0.28	150
28	26.0	0.0	0	6.76	0.57	149	26.0	0.1	0	7.03	0.25	150
29	25.8	0.0	0	6.76	0.53	147	25.3	0.1	1	7.05	0.24	150
30	25.4	0.0	0	6.88	0.46	145	24.2	0.3	1	7.09	0.22	149
最高	26.0	0.1	0	6.88	0.67	151	28.9	0.6	1	7.12	0.28	153
最低	22.6	0.0	0	6.72	0.14	145	23.7	0.1	0	7.02	0.10	147
平均	24.1	0.0	0	6.75	0.50	147	26.1	0.2	1	7.08	0.18	150

毎日試験成績(由宇地区)

平成21年10月

項目	上北水源地水質モニター(由宇地区)						神東原水質モニター(由宇地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)					(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	23.9	0.0	0	6.79	0.53	148	24.6	0.3	1	7.02	0.18	147
2	23.5	0.0	0	6.72	0.51	148	24.1	0.3	1	7.00	0.13	146
3	23.1	0.0	0	6.70	0.49	146	23.7	0.1	1	7.00	0.10	146
4	22.9	0.0	0	6.71	0.52	148	23.3	0.1	1	7.01	0.11	146
5	22.7	0.0	0	6.74	0.60	149	23.2	0.1	0	7.02	0.11	146
6	21.6	0.0	0	6.79	0.66	149	22.4	0.0	0	7.06	0.12	147
7	20.8	0.0	0	6.78	0.71	149	21.4	0.1	0	7.07	0.13	148
8	20.3	0.1	0	6.77	0.69	147	20.7	0.1	0	7.03	0.20	148
9	20.2	0.0	0	6.79	0.70	147	20.5	0.1	0	6.99	0.28	148
10	20.1	0.0	0	6.78	0.69	147	20.5	0.1	0	6.99	0.28	148
11	19.9	0.0	0	6.78	0.70	148	20.5	0.1	0	6.99	0.28	148
12	20.0	0.0	0	6.79	0.71	148	20.5	0.1	0	6.99	0.28	148
13	20.1	0.0	0	6.79	0.70	148	20.2	0.0	0	7.05	0.21	148
14	20.0	0.0	0	6.78	0.72	147	19.5	0.0	0	7.08	0.20	147
15	19.8	0.0	0	6.25	0.62	131	19.3	0.1	0	7.08	0.22	148
16	19.7	0.0	1	6.77	0.71	149	20.0	0.1	0	7.06	0.24	148
17	19.8	0.0	1	6.78	0.71	149	20.5	0.1	0	7.07	0.25	148
18	19.8	0.0	1	6.79	0.71	149	20.3	0.1	0	7.08	0.26	147
19	19.8	0.0	1	6.80	0.67	149	20.5	0.1	0	7.06	0.27	148
20	19.7	0.0	1	6.81	0.66	148	19.9	0.1	0	7.07	0.27	147
21	19.6	0.0	1	6.81	0.67	148	19.0	0.1	0	7.06	0.26	147
22	19.4	0.0	1	6.82	0.66	148	19.1	0.1	0	7.06	0.26	147
23	19.4	0.0	1	6.83	0.66	149	19.3	0.1	0	7.06	0.26	147
24	19.5	0.0	1	6.83	0.66	148	19.7	0.1	0	7.08	0.26	148
25	19.3	0.0	1	6.77	0.65	148	19.2	0.1	0	7.07	0.26	147
26	19.1	0.0	1	6.75	0.66	148	18.4	0.1	0	7.04	0.27	147
27	18.9	0.0	1	6.75	0.69	148	18.0	0.1	0	7.02	0.27	147
28	18.6	0.0	1	6.76	0.69	149	17.8	0.1	0	7.02	0.27	147
29	18.6	0.0	1	6.77	0.69	149	17.8	0.1	0	7.01	0.29	147
30	18.5	0.0	1	6.77	0.73	149	18.3	0.1	0	6.71	0.30	147
31	18.6	0.0	1	6.78	0.73	150	19.0	0.1	0	6.55	0.30	148
最高	23.9	0.1	1	6.83	0.73	150	24.6	0.3	1	7.08	0.30	148
最低	18.5	0.0	0	6.25	0.49	131	17.8	0.0	0	6.55	0.10	146
平均	20.2	0.0	0	6.76	0.66	148	20.4	0.1	0	7.01	0.23	147

毎日試験成績(由宇地区)

平成21年11月

項目	上北水源地水質モニター(由宇地区)						神東原水質モニター(由宇地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)					(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	18.7	0.0	1	6.78	0.73	149	18.9	0.1	0	6.56	0.32	147
2	18.5	0.0	1	6.75	0.63	147	17.2	0.1	0	6.58	0.33	146
3	18.0	0.0	1	6.75	0.61	146	16.8	0.1	0	6.57	0.33	145
4	17.6	0.0	1	6.86	0.64	147	16.6	0.1	0	6.54	0.32	145
5	17.6	0.0	1	6.89	0.64	147	17.7	0.1	0	6.53	0.32	145
6	17.8	0.0	1	6.89	0.65	148	18.5	0.2	0	6.47	0.34	146
7	18.0	0.0	1	6.90	0.64	148	19.2	0.2	0	6.42	0.35	146
8	18.3	0.0	1	6.90	0.64	148	19.9	0.1	0	6.42	0.36	146
9	18.5	0.0	1	6.89	0.64	149	20.1	0.1	0	6.74	0.35	146
10	18.6	0.0	1	6.90	0.65	148	19.6	0.1	0	6.90	0.35	147
11	18.5	0.1	1	6.86	0.58	140	19.0	0.1	0	6.91	0.36	147
12	18.2	0.0	1	6.85	0.60	141	18.4	0.2	0	6.92	0.33	144
13	18.0	0.0	1	6.87	0.61	144	18.0	0.2	0	6.89	0.27	140
14	17.9	0.1	1	6.75	0.58	139	17.9	0.1	0	6.87	0.26	141
15	17.8	0.0	1	6.72	0.58	139	17.0	0.1	0	6.84	0.26	139
16	17.5	0.0	1	6.72	0.61	141	16.2	0.1	0	6.83	0.23	137
17	16.9	0.0	1	6.72	0.62	140	14.6	0.1	0	6.83	0.24	137
18	16.6	0.0	1	6.72	0.63	140	14.4	0.1	0	6.84	0.28	138
19	16.3	0.0	1	6.73	0.63	141	14.4	0.1	0	6.65	0.31	138
20	16.1	0.0	1	6.74	0.64	143	13.9	0.3	0	6.66	0.31	138
21	16.0	0.0	1	6.73	0.65	143	13.8	0.1	0	6.71	0.31	139
22	15.6	0.0	1	6.74	0.64	143	13.2	0.1	0	6.67	0.34	140
23	15.5	0.0	1	6.74	0.66	144	13.2	0.1	0	6.67	0.35	141
24	15.5	0.0	1	6.73	0.59	144	13.3	0.1	0	6.66	0.36	141
25	15.6	0.0	1	6.71	0.55	140	14.3	0.1	0	6.67	0.37	142
26	15.8	0.0	1	6.70	0.55	140	14.2	0.1	0	6.69	0.33	141
27	15.9	0.0	1	6.71	0.56	142	14.9	0.1	0	6.67	0.29	139
28	16.1	0.0	1	6.71	0.57	143	15.4	0.1	0	6.71	0.27	139
29	16.0	0.0	1	6.70	0.57	142	14.7	0.1	0	6.89	0.29	139
30	15.9	0.0	1	6.70	0.59	143	14.3	0.1	0	6.99	0.30	139
最高	18.7	0.1	1	6.90	0.73	149	20.1	0.3	0	6.99	0.37	147
最低	15.5	0.0	1	6.70	0.55	139	13.2	0.1	0	6.42	0.23	137
平均	17.1	0.0	1	6.78	0.62	144	16.3	0.1	0	6.71	0.31	142

毎日試験成績(由宇地区)

平成21年12月

項目	上北水源地水質モニター(由宇地区)						神東原水質モニター(由宇地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)					(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	15.7	0.0	0	6.70	0.59	143	14.2	0.1	0	6.98	0.32	140
2	15.6	0.0	0	6.70	0.59	143	14.3	0.1	0	6.98	0.33	141
3	15.6	0.0	0	6.70	0.59	143	14.5	0.1	0	7.00	0.34	141
4	15.6	0.0	0	6.71	0.59	144	14.2	0.1	0	7.00	0.35	141
5	15.5	0.0	0	6.71	0.60	144	14.0	0.1	0	7.00	0.36	141
6	15.1	0.0	0	6.71	0.59	143	12.6	0.2	0	6.99	0.36	140
7	14.7	0.0	0	6.71	0.59	143	12.0	0.1	0	6.99	0.37	140
8	14.6	0.0	0	6.71	0.61	143	12.1	0.1	0	6.98	0.38	140
9	14.6	0.0	0	6.69	0.62	143	12.2	0.1	0	6.93	0.38	140
10	14.9	0.1	0	6.69	0.60	144	12.2	0.1	0	6.95	0.39	141
11	14.8	0.0	0	6.71	0.56	142	13.0	0.1	0	6.90	0.40	142
12	15.0	0.0	1	6.70	0.54	139	13.5	0.1	0	6.92	0.39	142
13	15.1	0.0	1	6.70	0.55	141	13.3	0.0	0	6.92	0.35	138
14	15.0	0.0	0	6.71	0.54	141	12.9	0.0	0	6.94	0.31	136
15	14.8	0.0	0	6.72	0.54	142	12.5	0.0	0	6.96	0.32	137
16	14.5	0.0	0	6.72	0.55	142	11.6	0.0	0	6.97	0.33	138
17	14.0	0.0	0	6.72	0.54	141	10.5	0.0	0	7.00	0.34	139
18	13.6	0.0	0	6.72	0.55	142	9.6	0.0	0	7.03	0.36	138
19	13.1	0.0	0	6.74	0.54	141	9.0	0.0	0	7.08	0.37	138
20	12.8	0.0	0	6.73	0.55	141	8.9	0.0	0	7.10	0.38	138
21	12.7	0.0	0	6.74	0.54	141	8.7	0.0	0	7.09	0.38	138
22	12.6	0.0	0	6.74	0.46	140	9.0	0.0	0	7.06	0.39	137
23	12.7	0.0	0	6.74	0.54	141	9.7	0.1	0	7.02	0.37	137
24	12.9	0.0	0	6.73	0.54	141	10.0	0.0	0	7.00	0.36	137
25	13.0	0.0	0	6.73	0.54	141	10.4	0.0	0	7.00	0.38	137
26	13.0	0.0	0	6.73	0.53	141	10.2	0.0	0	7.00	0.39	137
27	13.0	0.0	0	6.73	0.54	141	10.0	0.1	0	6.98	0.40	136
28	12.8	0.0	0	6.72	0.55	141	9.3	0.1	0	7.06	0.40	137
29	12.5	0.0	0	6.73	0.55	141	9.0	0.1	0	7.07	0.41	137
30	12.5	0.0	0	6.73	0.55	140	9.2	0.1	0	7.08	0.42	136
31	12.3	0.0	0	6.73	0.55	141	7.9	0.1	0	7.13	0.43	137
最高	15.7	0.1	1	6.74	0.62	144	14.5	0.2	0	7.13	0.43	142
最低	12.3	0.0	0	6.69	0.46	139	7.9	0.0	0	6.90	0.31	136
平均	14.0	0.0	0	6.72	0.56	142	11.3	0.1	0	7.00	0.37	139

毎日試験成績(由宇地区)

平成22年1月

項目	上北水源地水質モニター(由宇地区)						神東原水質モニター(由宇地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)					(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	11.8	0.0	0	6.74	0.54	140	7.5	0.0	0	7.13	0.43	137
2	11.7	0.0	0	6.74	0.54	140	8.1	0.0	0	7.09	0.43	136
3	11.9	0.0	0	6.73	0.55	140	8.3	0.0	0	7.07	0.43	136
4	11.9	0.0	0	6.75	0.55	141	7.5	0.0	0	7.12	0.43	135
5	12.0	0.0	0	6.74	0.55	140	7.2	0.0	0	7.16	0.43	136
6	11.9	0.0	0	6.75	0.55	141	6.6	0.0	0	7.17	0.43	136
7	11.6	0.0	0	6.75	0.56	140	6.1	0.0	0	7.18	0.43	135
8	11.6	0.0	0	6.75	0.54	141	6.3	0.0	0	7.07	0.44	135
9	11.8	0.0	0	6.74	0.55	143	7.0	0.0	0	7.00	0.45	135
10	11.8	0.0	0	6.75	0.54	142	7.7	0.0	0	6.98	0.45	134
11	12.1	0.0	0	6.75	0.54	143	7.9	0.1	0	6.99	0.44	135
12	12.1	0.0	0	6.75	0.54	143	7.5	0.1	0	7.04	0.44	135
13	11.8	0.0	0	6.73	0.55	143	5.9	0.0	0	7.08	0.45	135
14	11.5	0.0	0	6.72	0.51	142	5.4	0.0	0	7.08	0.45	135
15	11.3	0.0	0	6.73	0.53	144	6.0	0.0	0	7.05	0.44	134
16	11.3	0.0	0	6.73	0.53	145	6.4	0.0	0	7.02	0.44	134
17	11.3	0.0	0	6.73	0.53	145	6.6	0.0	0	7.00	0.45	134
18	11.4	0.0	0	6.73	0.54	145	7.1	0.0	0	7.02	0.45	134
19	11.5	0.0	0	6.72	0.46	145	7.2	0.0	0	7.02	0.46	134
20	11.9	0.0	0	6.73	0.43	146	8.7	0.0	0	7.01	0.44	135
21	12.3	0.0	0	6.73	0.41	146	9.6	0.0	0	7.01	0.38	135
22	12.4	0.0	0	6.71	0.41	146	8.4	0.0	0	7.04	0.31	135
23	12.2	0.0	0	6.69	0.41	146	7.3	0.0	0	7.06	0.28	134
24	11.9	0.0	0	6.70	0.40	146	7.1	0.0	0	7.05	0.28	135
25	11.8	0.0	0	6.70	0.40	146	6.9	0.0	0	7.04	0.28	135
26	11.5	0.0	0	6.70	0.40	146	6.9	0.0	0	7.03	0.28	135
27	11.8	0.0	0	6.70	0.41	147	7.7	0.0	0	7.04	0.29	135
28	12.1	0.0	0	6.69	0.39	145	8.9	0.0	0	7.04	0.28	135
29	12.2	0.0	0	6.68	0.37	143	8.2	0.0	0	7.04	0.28	134
30	12.3	0.0	0	6.69	0.36	145	8.3	0.0	0	7.03	0.26	132
31	12.3	0.0	0	6.69	0.37	145	8.2	0.0	0	7.01	0.24	131
最高	12.4	0.0	0	6.75	0.56	147	9.6	0.1	0	7.18	0.46	137
最低	11.3	0.0	0	6.68	0.36	140	5.4	0.0	0	6.98	0.24	131
平均	11.8	0.0	0	6.72	0.48	144	7.4	0.0	0	7.05	0.39	135

毎日試験成績(由宇地区)

平成22年2月

項目	上北水源地水質モニター(由宇地区)						神東原水質モニター(由宇地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)					(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	11.9	0.0	0	6.69	0.37	145	7.4	0.0	0	7.04	0.24	133
2	11.8	0.0	0	6.68	0.34	142	7.2	0.0	0	7.04	0.26	134
3	11.7	0.0	0	6.68	0.34	143	6.6	0.0	0	7.05	0.24	132
4	11.6	0.0	0	6.68	0.35	144	6.1	0.0	0	7.04	0.22	131
5	11.5	0.0	0	6.69	0.36	145	6.0	0.0	0	7.02	0.22	131
6	11.4	0.0	0	6.70	0.36	145	6.0	0.0	0	7.01	0.24	132
7	11.3	0.0	0	6.70	0.37	145	6.4	0.0	0	7.00	0.26	133
8	11.7	0.0	0	6.71	0.37	147	7.9	0.1	0	7.00	0.26	133
9	12.5	0.0	0	6.71	0.37	148	10.1	0.8	0	6.96	0.27	135
10	13.2	0.0	0	6.70	0.39	149	11.3	0.1	0	6.96	0.27	136
11	13.1	0.0	0	6.69	0.36	144	9.9	0.0	0	6.98	0.27	134
12	12.2	0.0	0	6.68	0.33	141	8.9	0.0	0	6.99	0.27	133
13	11.8	0.0	0	6.70	0.33	142	8.8	0.0	0	6.94	0.24	131
14	11.6	0.0	0	6.71	0.33	144	8.5	0.0	0	6.95	0.21	130
15	11.6	0.0	0	6.70	0.45	144	8.4	0.0	0	7.01	0.21	130
16	11.5	0.0	0	6.71	0.50	144	8.1	0.0	0	7.04	0.23	132
17	11.4	0.0	0	6.71	0.48	145	7.6	0.0	0	7.04	0.26	132
18	11.2	0.0	0	6.71	0.48	145	7.7	0.0	0	7.03	0.27	133
19	11.2	0.0	0	6.71	0.48	145	7.7	0.0	0	7.03	0.27	133
20	11.2	0.0	0	6.72	0.48	146	8.0	0.0	0	7.03	0.28	133
21	11.3	0.0	0	6.72	0.48	146	8.2	0.0	0	7.02	0.29	133
22	11.5	0.0	0	6.72	0.49	146	8.9	0.0	0	7.00	0.29	133
23	11.9	0.0	0	6.72	0.48	147	9.9	0.0	0	6.97	0.29	134
24	12.3	0.0	0	6.73	0.48	148	11.0	0.0	0	6.95	0.29	135
25	13.1	0.0	0	6.74	0.47	150	12.7	0.0	0	6.97	0.29	137
26	13.6	0.0	0	6.72	0.41	145	13.0	0.0	0	6.99	0.28	137
27	13.7	0.0	0	6.69	0.36	138	12.8	0.0	0	7.03	0.26	136
28	13.8	0.0	0	6.68	0.37	139	12.7	0.0	0	6.99	0.19	130
最高	13.8	0.0	0	6.74	0.50	150	13.0	0.8	0	7.05	0.29	137
最低	11.2	0.0	0	6.68	0.33	138	6.0	0.0	0	6.94	0.19	130
平均	12.0	0.0	0	6.70	0.41	145	8.9	0.1	0	7.00	0.26	133

毎日試験成績(由宇地区)

平成22年3月

項目	上北水源地水質モニター(由宇地区)						神東原水質モニター(由宇地区)					
	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)					(mg/ℓ)	(μs/cm)
1	13.7	0.0	0	6.68	0.38	140	12.3	0.0	0	6.95	0.15	127
2	13.5	0.0	0	6.68	0.38	139	11.9	0.0	0	6.98	0.15	127
3	13.4	0.0	0	6.68	0.38	141	11.8	0.0	0	6.95	0.17	128
4	13.0	0.0	0	6.67	0.39	142	11.0	0.0	0	6.91	0.18	128
5	13.2	0.0	0	6.68	0.37	141	12.1	0.0	0	6.97	0.19	130
6	13.5	0.0	0	6.67	0.35	138	12.1	0.0	0	6.94	0.20	130
7	13.1	0.0	0	6.66	0.35	137	10.9	0.0	0	6.97	0.18	127
8	12.8	0.0	0	6.67	0.36	138	10.3	0.0	0	7.02	0.16	125
9	11.9	0.0	0	6.67	0.34	134	8.2	0.0	0	7.03	0.17	126
10	11.1	0.0	0	6.67	0.57	131	7.1	0.0	0	7.03	0.19	126
11	11.0	0.0	0	6.68	0.67	132	7.7	0.0	0	6.97	0.20	122
12	11.5	0.0	0	6.68	0.69	135	9.3	0.0	0	6.96	0.25	121
13	12.1	0.0	0	6.68	0.69	137	10.6	0.0	0	6.95	0.28	122
14	12.4	0.0	0	6.68	0.70	138	10.7	0.0	0	6.98	0.30	123
15	12.5	0.0	0	6.69	0.67	138	11.4	0.0	0	6.94	0.31	126
16	12.7	0.0	0	6.67	0.64	134	11.3	0.0	0	6.99	0.31	126
17	12.7	0.0	0	6.67	0.65	135	10.9	0.0	0	6.99	0.29	124
18	12.4	0.0	0	6.67	0.66	137	10.2	0.0	0	6.97	0.28	122
19	12.2	0.0	0	6.68	0.69	138	9.9	0.0	0	6.96	0.29	123
20	13.0	0.0	0	6.69	0.68	140	10.0	0.0	0	6.97	0.29	124
21	13.3	0.0	0	6.67	0.65	137	9.9	0.0	0	6.96	0.29	123
22	13.4	0.1	0	6.67	0.64	138	9.9	0.0	0	6.96	0.29	123
23	13.3	0.0	0	6.67	0.64	138	9.9	0.0	0	6.95	0.29	123
24	12.7	0.0	0	6.66	0.61	135	9.9	0.0	0	6.95	0.28	123
25	12.3	0.0	0	6.66	0.58	131	9.9	0.0	0	6.98	0.30	124
26	12.1	0.0	0	6.66	0.61	132	9.9	0.0	0	7.00	0.28	123
27	12.1	0.1	0	6.66	0.63	134	10.7	0.0	0	6.97	0.27	121
28	12.4	0.0	0	6.67	0.63	135	11.4	0.0	0	6.98	0.29	121
29	12.5	0.0	0	6.67	0.64	136	11.0	0.0	0	6.99	0.32	122
30	12.4	0.1	0	6.67	0.65	137	11.2	0.0	0	6.98	0.33	123
31	12.7	0.0	0	6.68	0.65	138	11.7	0.0	0	6.98	0.35	125
最高	13.7	0.1	0	6.69	0.70	142	12.3	0.0	0	7.03	0.35	130
最低	11.0	0.0	0	6.66	0.34	131	7.1	0.0	0	6.91	0.15	121
平均	12.6	0.0	0	6.67	0.57	137	10.5	0.0	0	6.97	0.25	124

毎日試験成績(由宇地区)集計

項目		上北水源地水質モニター(由宇地区)						神東原水質モニター(由宇地区)					
		水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率	水温	濁度	色度	pH 値	残留塩素	電気伝導率
		(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)	(℃)				(mg/ℓ)	(μs/cm)
4	最高	16.7	0.0	0	6.86	0.89	139	19.4	0.0	0	7.04	0.29	139
	最低	13.2	0.0	0	6.82	0.77	128	11.2	0.0	0	6.99	0.13	133
	平均	15.2	0.0	0	6.85	0.84	135	16.3	0.0	0	7.02	0.23	136
5	最高	19.0	0.1	0	6.90	0.84	150	24.3	0.0	0	7.12	0.17	150
	最低	16.2	0.0	0	6.83	0.52	136	19.1	0.0	0	6.95	0.10	136
	平均	17.9	0.0	0	6.87	0.70	144	21.9	0.0	0	7.05	0.12	145
6	最高	22.4	0.0	0	6.89	0.86	158	28.1	0.1	1	7.14	0.27	159
	最低	18.6	0.0	0	6.80	0.48	138	22.0	0.0	0	7.07	0.10	149
	平均	20.4	0.0	0	6.84	0.68	151	25.2	0.0	0	7.10	0.14	153
7	最高	22.4	0.2	1	6.82	0.74	147	29.6	0.1	1	7.30	0.28	151
	最低	20.4	0.0	0	6.73	0.51	132	24.0	0.0	0	7.02	0.10	134
	平均	21.4	0.0	0	6.78	0.60	139	26.6	0.0	0	7.07	0.21	141
8	最高	24.7	0.1	1	6.79	1.13	146	30.3	0.2	1	7.11	0.23	151
	最低	26.9	0.1	0	6.73	0.33	139	27.0	0.0	0	6.50	0.10	139
	平均	23.5	0.1	0	6.75	0.61	144	28.7	0.1	1	6.89	0.13	147
9	最高	26.0	0.1	0	6.88	0.67	151	28.9	0.6	1	7.12	0.28	153
	最低	22.6	0.0	0	6.72	0.14	145	23.7	0.1	0	7.02	0.10	147
	平均	24.1	0.0	0	6.75	0.50	147	26.1	0.2	1	7.08	0.17	150
10	最高	23.9	0.1	1	6.83	0.73	150	24.6	0.3	1	7.08	0.30	148
	最低	18.5	0.0	0	6.25	0.49	131	17.8	0.0	0	6.55	0.10	146
	平均	20.2	0.0	0	6.76	0.66	148	20.4	0.1	0	7.01	0.23	147
11	最高	18.7	0.1	1	6.90	0.73	149	20.1	0.3	0	6.99	0.37	147
	最低	15.5	0.0	1	6.70	0.55	139	13.2	0.1	0	6.42	0.23	137
	平均	17.1	0.0	1	6.78	0.62	144	16.3	0.1	0	6.71	0.31	142
12	最高	15.7	0.1	1	6.74	0.62	144	14.5	0.2	0	7.13	0.43	142
	最低	12.3	0.0	0	6.69	0.46	139	7.9	0.0	0	6.90	0.31	136
	平均	14.0	0.0	0	6.72	0.56	142	11.3	0.1	0	7.00	0.37	139
1	最高	12.4	0.0	0	6.75	0.56	147	9.6	0.1	0	7.18	0.46	137
	最低	11.3	0.0	0	6.68	0.36	140	5.4	0.0	0	6.98	0.24	131
	平均	11.8	0.0	0	6.72	0.48	144	7.4	0.0	0	7.05	0.39	135
2	最高	13.8	0.0	0	6.74	0.50	150	13.0	0.8	0	7.05	0.29	137
	最低	11.2	0.0	0	6.68	0.33	138	6.0	0.0	0	6.94	0.19	130
	平均	12.0	0.0	0	6.70	0.41	145	8.9	0.1	0	7.00	0.26	133
3	最高	13.7	0.1	0	6.69	0.70	142	12.3	0.0	0	7.03	0.35	130
	最低	11.0	0.0	0	6.66	0.34	131	7.1	0.0	0	6.91	0.15	121
	平均	12.6	0.0	0	6.67	0.57	137	10.5	0.0	0	6.97	0.25	124
平均	最高	26.9	0.2	1	6.90	1.13	158	30.3	0.8	1	7.30	0.46	159
	最低	11.0	0.0	0	6.25	0.14	128	5.4	0.0	0	6.42	0.10	121
	平均	17.7	0.0	0	6.76	0.60	142	18.3	0.1	0	6.99	0.23	141

毎日試験成績(玖珂地区)

平成21年4月

項目	有延受水	瀬田水源地				瀬田管末			野口水源地	野口管末		
	残留塩素	水温	濁度	pH 値	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	濁度	色度	残留塩素
	(mg/ℓ)	(℃)	(高感度)		(mg/ℓ)			(mg/ℓ)	(高感度)			(mg/ℓ)
1	0.55	15.1	0.023	6.51	0.46	0.0	0	0.32	0.012	0.0	0	0.35
2	0.49	15.2	0.012	6.49	0.44	0.1	0	0.32	0.012	0.0	0	0.35
3	0.49	15.1	0.010	6.48	0.45	0.1	0	0.32	0.009	0.0	0	0.35
4	0.50	15.1	0.010	6.48	0.44	0.0	0	0.33	0.008	0.0	0	0.34
5	0.48	15.1	0.010	6.48	0.44	0.0	0	0.34	0.047	0.0	0	0.35
6	0.59	14.6	0.005	6.47	0.44	0.0	0	0.36	0.019	0.0	0	0.39
7	0.61	14.7	0.024	6.51	0.43	0.0	0	0.36	0.007	0.0	0	0.38
8	0.58	14.6	0.016	6.55	0.44	0.0	0	0.35	0.009	0.0	0	0.37
9	0.53	14.7	0.006	6.50	0.44	0.0	0	0.36	0.009	0.0	0	0.37
10	0.51	14.7	0.015	6.50	0.45	0.0	0	0.36	0.008	0.0	0	0.36
11	0.41	14.7	0.012	6.50	0.44	0.0	0	0.36	0.008	0.0	0	0.36
12	0.37	14.8	0.013	6.49	0.44	0.0	0	0.36	0.007	0.1	0	0.36
13	0.45	14.8	0.012	6.49	0.44	0.0	0	0.35	0.012	0.0	0	0.35
14	0.46	14.8	0.012	6.48	0.44	0.0	0	0.36	0.007	0.0	0	0.34
15	0.39	14.8	0.057	6.47	0.44	0.0	0	0.35	0.015	0.0	0	0.34
16	0.44	14.8	0.056	6.50	0.44	0.1	0	0.35	0.008	0.0	0	0.35
17	0.47	14.9	0.007	6.48	0.44	0.1	0	0.35	0.063	0.0	0	0.33
18	0.42	15.0	0.007	6.48	0.44	0.1	0	0.35	0.009	0.0	0	0.33
19	0.40	15.1	0.069	6.47	0.44	0.1	0	0.34	0.028	0.0	0	0.33
20	0.44	15.1	0.007	6.47	0.44	0.0	0	0.34	0.008	0.0	0	0.32
21	0.45	15.1	0.011	6.47	0.45	0.0	0	0.33	0.007	0.0	0	0.33
22	0.47	15.1	0.074	6.52	0.44	0.0	0	0.33	0.008	0.0	0	0.42
23	0.50	15.1	0.023	6.52	0.43	0.1	0	0.33	0.013	0.0	0	0.43
24	0.53	15.1	0.030	6.54	0.44	0.1	0	0.33	0.012	0.0	0	0.41
25	0.49	15.1	0.015	6.51	0.45	0.1	0	0.32	0.014	0.0	0	0.38
26	0.47	15.0	0.014	6.51	0.43	0.0	0	0.32	0.020	0.0	0	0.38
27	0.48	15.0	0.013	6.52	0.45	0.0	0	0.33	0.017	0.0	0	0.37
28	0.44	15.0	0.032	6.55	0.44	0.0	0	0.33	0.009	0.0	0	0.37
29	0.45	15.0	0.013	6.54	0.44	0.0	0	0.33	0.010	0.0	0	0.36
30	0.50	15.1	0.013	6.53	0.44	0.0	0	0.32	0.009	0.0	0	0.36
最高	0.61	15.2	0.074	6.55	0.46	0.1	0	0.36	0.063	0.1	0	0.43
最低	0.37	14.6	0.005	6.47	0.43	0.0	0	0.32	0.007	0.0	0	0.32
平均	0.48	14.9	0.021	6.50	0.44	0.0	0	0.34	0.014	0.0	0	0.36

毎日試験成績(玖珂地区)

平成21年5月

項目	有延受水	瀬田水源地				瀬田管末			野口水源地	野口管末		
	残留塩素	水温	濁度	pH 値	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	濁度	色度	残留塩素
	(mg/ℓ)	(℃)	(高感度)		(mg/ℓ)			(mg/ℓ)	(高感度)			(mg/ℓ)
1	0.55	15.1	0.023	6.51	0.46	0.0	0	0.32	0.012	0.0	0	0.35
2	0.49	15.2	0.012	6.49	0.44	0.1	0	0.32	0.012	0.0	0	0.35
3	0.49	15.1	0.010	6.48	0.45	0.1	0	0.32	0.009	0.0	0	0.35
4	0.50	15.1	0.010	6.48	0.44	0.0	0	0.33	0.008	0.0	0	0.34
5	0.48	15.1	0.010	6.48	0.44	0.0	0	0.34	0.047	0.0	0	0.35
6	0.46	15.1	0.009	6.47	0.44	0.1	0	0.33	0.009	0.0	0	0.34
7	0.49	15.2	0.010	6.48	0.44	0.0	0	0.33	0.005	0.1	0	0.34
8	0.47	15.2	0.011	6.47	0.44	0.1	0	0.32	0.008	0.1	0	0.33
9	0.47	15.3	0.008	6.46	0.46	0.1	0	0.33	0.107	0.0	0	0.36
10	0.48	15.3	0.006	6.44	0.44	0.1	0	0.33	0.014	0.1	0	0.35
11	0.52	15.4	0.008	6.44	0.43	0.0	0	0.33	0.020	0.1	0	0.36
12	0.51	15.4	0.009	6.43	0.44	0.1	0	0.33	0.020	0.0	0	0.35
13	0.51	15.5	0.009	6.42	0.45	0.1	0	0.33	0.008	0.0	0	0.36
14	0.46	15.5	0.010	6.43	0.44	0.1	0	0.32	0.012	0.1	0	0.36
15	0.45	15.5	0.014	6.44	0.42	0.1	0	0.33	0.008	0.0	0	0.36
16	0.41	15.5	0.008	6.45	0.44	0.0	0	0.33	0.008	0.0	0	0.35
17	0.43	15.5	0.008	6.43	0.44	0.1	0	0.33	0.007	0.0	0	0.35
18	0.47	15.4	0.009	6.44	0.45	0.1	0	0.33	0.006	0.0	0	0.36
19	0.54	15.4	0.008	6.44	0.45	0.0	0	0.33	0.007	0.0	0	0.35
20	0.65	15.5	0.007	6.44	0.44	0.0	0	0.33	0.009	0.0	0	0.36
21	0.54	15.6	0.014	6.44	0.44	0.0	0	0.33	0.006	0.0	0	0.35
22	0.42	15.5	0.010	6.45	0.44	0.0	0	0.33	0.007	0.0	0	0.35
23	0.35	15.5	0.006	6.46	0.45	0.0	0	0.32	0.008	0.0	0	0.35
24	0.24	15.5	0.006	6.44	0.45	0.0	0	0.33	0.008	0.1	0	0.35
25	0.31	15.6	0.006	6.45	0.44	0.0	0	0.32	0.007	0.0	0	0.35
26	0.39	15.7	0.010	6.45	0.44	0.1	0	0.32	0.006	0.1	0	0.35
27	0.44	15.8	0.008	6.44	0.44	0.0	0	0.31	0.006	0.1	0	0.34
28	0.37	15.8	0.008	6.44	0.44	0.1	0	0.31	0.009	0.0	0	0.33
29	0.35	15.8	0.008	6.43	0.47	0.1	0	0.31	0.016	0.0	0	0.33
30	0.31	15.9	0.007	6.43	0.44	0.0	0	0.32	0.007	0.0	0	0.35
31	0.26	15.9	0.007	6.43	0.44	0.0	0	0.32	0.006	0.0	0	0.35
最高	0.65	15.9	0.023	6.51	0.47	0.1	0	0.34	0.107	0.1	0	0.36
最低	0.24	15.1	0.006	6.42	0.42	0.0	0	0.31	0.005	0.0	0	0.33
平均	0.45	15.4	0.009	6.45	0.44	0.0	0	0.33	0.014	0.0	0	0.35

毎日試験成績(玖珂地区)

平成21年6月

項目	有延受水	瀬田水源地				瀬田管末			野口水源地	野口管末		
	残留塩素	水温	濁度	pH 値	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	濁度	色度	残留塩素
	(mg/ℓ)	(℃)	(高感度)		(mg/ℓ)			(mg/ℓ)	(高感度)			(mg/ℓ)
1	0.38	16.0	0.008	6.43	0.44	0.0	0	0.31	0.006	0.0	0	0.34
2	0.42	16.1	0.010	6.44	0.44	0.1	0	0.31	0.007	0.0	0	0.34
3	0.41	16.2	0.011	6.43	0.42	0.1	0	0.31	0.007	0.0	0	0.34
4	0.36	16.1	0.010	6.45	0.43	0.1	0	0.30	0.006	0.0	0	0.34
5	0.38	16.1	0.009	6.44	0.44	0.0	0	0.31	0.006	0.0	0	0.34
6	0.29	15.9	0.010	6.45	0.44	0.0	0	0.32	0.006	0.0	0	0.34
7	0.28	15.9	0.011	6.46	0.45	0.0	0	0.30	0.006	0.0	0	0.35
8	0.39	16.0	0.009	6.46	0.44	0.1	0	0.30	0.006	0.0	0	0.34
9	0.49	16.0	0.007	6.45	0.43	0.0	0	0.28	0.006	0.1	0	0.33
10	0.50	16.1	0.013	6.44	0.42	0.1	0	0.29	0.007	0.0	0	0.32
11	0.38	16.0	0.011	6.44	0.43	0.0	0	0.27	0.007	0.1	0	0.31
12	0.32	15.9	0.008	6.45	0.44	0.0	0	0.28	0.013	0.0	0	0.31
13	0.34	15.9	0.008	6.46	0.45	0.0	0	0.29	0.006	0.1	0	0.32
14	0.28	15.9	0.006	6.45	0.42	0.1	0	0.29	0.006	0.0	0	0.32
15	0.31	16.3	0.010	6.45	0.40	0.0	0	0.28	0.011	0.1	0	0.31
16	0.38	16.4	0.007	6.45	0.42	0.0	0	0.29	0.006	0.1	0	0.31
17	0.45	16.5	0.007	6.44	0.42	0.1	0	0.29	0.020	0.1	0	0.30
18	0.42	16.7	0.008	6.43	0.44	0.0	0	0.31	0.007	0.0	0	0.30
19	0.37	16.7	0.008	6.43	0.44	0.3	1	0.32	0.007	0.1	0	0.30
20	0.35	16.8	0.008	6.43	0.44	0.1	0	0.31	0.006	0.0	0	0.30
21	0.31	16.9	0.008	6.43	0.45	0.2	0	0.32	0.006	0.1	0	0.29
22	0.36	16.7	0.008	6.46	0.44	0.1	0	0.32	0.007	0.1	0	0.30
23	0.38	16.5	0.008	6.47	0.42	0.0	0	0.31	0.006	0.1	0	0.30
24	0.40	16.5	0.008	6.49	0.42	0.0	0	0.32	0.007	0.0	0	0.30
25	0.39	16.5	0.008	6.50	0.44	0.1	0	0.32	0.006	0.1	0	0.31
26	0.33	16.8	0.007	6.48	0.44	0.0	0	0.31	0.006	0.1	0	0.30
27	0.38	16.7	0.008	6.49	0.45	0.0	0	0.32	0.005	0.1	0	0.31
28	0.30	16.9	0.006	6.47	0.44	0.1	0	0.31	0.012	0.0	0	0.31
29	0.36	17.0	0.008	6.48	0.45	0.0	0	0.31	0.005	0.1	0	0.30
30	0.39	17.0	0.009	6.49	0.44	0.1	0	0.30	0.007	0.1	0	0.30
最高	0.50	17.0	0.013	6.50	0.45	0.3	1	0.32	0.020	0.1	0	0.35
最低	0.28	15.9	0.006	6.43	0.40	0.0	0	0.27	0.005	0.0	0	0.29
平均	0.37	16.4	0.009	6.45	0.43	0.1	0	0.30	0.007	0.0	0	0.32

毎日試験成績(玖珂地区)

平成21年7月

項目	有延受水	瀬田水源地				瀬田管末			野口水源地	野口管末		
	残留塩素	水温	濁度	pH 値	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	濁度	色度	残留塩素
	(mg/ℓ)	(℃)	(高感度)		(mg/ℓ)			(mg/ℓ)	(高感度)			(mg/ℓ)
1	0.38	17.0	0.009	6.50	0.44	0.2	1	0.31	0.007	0.1	0	0.30
2	0.34	16.8	0.009	6.51	0.43	0.2	0	0.32	0.006	0.0	0	0.30
3	0.41	16.7	0.008	6.52	0.44	0.1	0	0.32	0.009	0.1	0	0.32
4	0.31	16.7	0.008	6.52	0.43	0.0	0	0.30	0.008	0.0	0	0.31
5	0.33	16.8	0.008	6.54	0.45	0.0	0	0.30	0.006	0.0	0	0.30
6	0.32	16.8	0.008	6.53	0.44	0.0	0	0.30	0.008	0.0	0	0.30
7	0.36	17.0	0.008	6.51	0.45	0.0	0	0.28	0.009	0.0	0	0.29
8	0.33	17.1	0.007	6.51	0.43	0.0	0	0.29	0.009	0.0	1	0.29
9	0.32	17.2	0.013	6.50	0.46	0.0	0	0.30	0.016	0.1	0	0.30
10	0.40	17.2	0.010	6.50	0.45	0.0	0	0.29	0.005	0.0	0	0.29
11	0.50	17.4	0.010	6.51	0.48	0.0	0	0.31	0.006	0.0	1	0.30
12	0.48	17.3	0.010	6.51	0.44	0.0	0	0.32	0.006	0.1	0	0.31
13	0.47	17.4	0.009	6.50	0.46	0.0	0	0.29	0.006	0.1	0	0.31
14	0.44	17.5	0.009	6.51	0.44	0.1	0	0.29	0.015	0.1	0	0.31
15	0.44	17.6	0.009	6.51	0.43	0.1	0	0.27	0.009	0.0	0	0.31
16	0.46	17.6	0.009	6.51	0.43	0.0	0	0.29	0.009	0.1	0	0.29
17	0.47	17.7	0.009	6.52	0.44	0.0	0	0.28	0.008	0.1	0	0.31
18	0.51	17.8	0.009	6.50	0.43	0.0	0	0.29	0.011	0.0	0	0.30
19	0.50	17.9	0.009	6.49	0.44	0.1	0	0.31	0.008	0.1	1	0.30
20	0.44	18.0	0.010	6.49	0.44	0.0	0	0.30	0.007	0.1	0	0.30
21	0.45	18.1	0.039	6.49	0.46	0.1	0	0.30	0.013	0.1	0	0.29
22	0.36	17.9	0.010	6.49	0.44	0.0	0	0.30	0.010	0.0	0	0.29
23	0.34	18.0	0.019	6.49	0.45	0.0	0	0.29	0.005	0.0	0	0.28
24	0.38	18.0	0.009	6.50	0.42	0.1	0	0.28	0.006	0.1	0	0.27
25	0.43	18.0	0.010	6.50	0.45	0.0	0	0.28	0.010	0.1	0	0.26
26	0.40	17.9	0.007	6.50	0.43	0.0	0	0.31	0.012	0.1	0	0.25
27	0.41	17.9	0.009	6.49	0.44	0.0	0	0.31	0.012	0.1	0	0.26
28	0.40	18.1	0.028	6.48	0.43	0.0	0	0.31	0.008	0.1	0	0.26
29	0.55	18.1	0.010	6.48	0.44	0.0	0	0.31	0.006	0.1	0	0.25
30	0.57	18.1	0.010	6.48	0.44	0.0	0	0.31	0.007	0.1	0	0.25
31	0.51	18.3	0.010	6.47	0.44	0.0	0	0.32	0.009	0.1	0	0.25
最高	0.57	18.3	0.039	6.54	0.48	0.2	1	0.32	0.016	0.1	1	0.32
最低	0.31	16.7	0.007	6.47	0.42	0.0	0	0.27	0.005	0.0	0	0.25
平均	0.42	17.5	0.011	6.50	0.44	0.0	0	0.30	0.008	0.1	0	0.29

毎日試験成績(玖珂地区)

平成21年8月

項目	有延受水	瀬田水源地				瀬田管末			野口水源地	野口管末		
	残留塩素	水温	濁度	pH 値	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	濁度	色度	残留塩素
	(mg/ℓ)	(℃)	(高感度)		(mg/ℓ)			(mg/ℓ)	(高感度)			(mg/ℓ)
1	0.51	18.4	0.010	6.47	0.44	0.0	0	0.30	0.013	0.1	0	0.26
2	0.45	18.4	0.010	6.47	0.44	0.0	0	0.33	0.026	0.0	0	0.24
3	0.48	18.5	0.011	6.47	0.43	0.0	0	0.33	0.011	0.1	0	0.24
4	0.51	18.6	0.011	6.46	0.43	0.1	0	0.31	0.011	0.0	0	0.28
5	0.35	18.7	0.011	6.47	0.44	0.1	0	0.34	0.009	0.2	1	0.29
6	0.29	18.9	0.011	6.46	0.43	0.0	0	0.36	0.006	0.1	0	0.32
7	0.56	18.9	0.010	6.46	0.44	0.0	0	0.33	0.008	0.2	0	0.31
8	点検中	19.0	0.011	6.46	0.44	0.1	0	0.32	0.010	0.1	0	0.30
9	〃	19.0	0.010	6.46	0.44	0.1	0	0.31	0.010	0.2	0	0.29
10	0.58	19.0	0.012	6.47	0.45	0.1	0	0.31	0.010	0.1	0	0.29
11	0.45	19.0	0.012	6.47	0.44	0.1	0	0.31	0.010	0.1	0	0.30
12	0.47	19.0	0.011	6.47	0.44	0.0	0	0.32	0.008	0.0	0	0.29
13	0.51	19.1	0.012	6.46	0.45	0.0	0	0.33	0.007	0.0	0	0.30
14	0.47	19.1	0.010	6.47	0.50	0.0	0	0.33	0.010	0.0	0	0.30
15	0.44	19.1	0.011	6.48	0.43	0.0	0	0.31	0.012	0.0	0	0.30
16	0.44	19.2	0.010	6.49	0.43	0.0	0	0.33	0.012	0.1	0	0.29
17	0.38	19.3	0.010	6.48	0.44	0.1	0	0.33	0.010	0.1	1	0.29
18	0.47	19.3	0.013	6.47	0.44	0.1	0	0.31	0.012	0.0	1	0.28
19	0.39	19.4	0.012	6.47	0.44	0.0	0	0.33	0.018	0.0	0	0.28
20	0.42	19.5	0.011	6.46	0.45	0.1	0	0.32	0.054	0.0	0	0.27
21	0.40	19.6	0.011	6.45	0.45	0.0	0	0.33	0.009	0.0	1	0.27
22	0.50	19.6	0.011	6.45	0.43	0.0	0	0.32	0.008	0.0	0	0.28
23	0.46	19.6	0.010	6.46	0.44	0.1	0	0.32	0.007	0.1	0	0.28
24	0.48	19.6	0.099	6.47	0.45	0.1	0	0.33	0.007	0.1	0	0.27
25	0.47	19.6	0.010	6.48	0.39	0.1	0	0.30	0.011	0.2	0	0.27
26	0.45	19.7	0.009	6.47	0.31	0.0	0	0.32	0.007	0.0	0	0.26
27	0.45	19.8	0.010	6.46	0.31	0.0	0	0.24	0.008	0.0	0	0.25
28	0.38	19.9	0.009	6.45	0.32	0.0	0	0.27	0.008	0.0	0	0.21
29	0.37	19.9	0.009	6.45	0.33	0.0	0	0.25	0.008	0.2	0	0.21
30	点検中	19.9	0.009	6.46	0.33	0.0	0	0.26	0.008	0.0	0	0.21
31	〃	20.0	0.010	6.46	0.37	0.0	0	0.26	0.008	0.1	0	0.20
最高	0.58	20.0	0.099	6.49	0.50	0.1	0	0.36	0.054	0.2	1	0.32
最低	0.29	18.4	0.009	6.45	0.31	0.0	0	0.24	0.006	0.0	0	0.20
平均	0.45	19.2	0.013	6.47	0.42	0.0	0	0.31	0.012	0.1	0	0.27

毎日試験成績(玖珂地区)

平成21年9月

項目	有延受水	瀬田水源地				瀬田管末			野口水源地	野口管末		
	残留塩素	水温	濁度	pH 値	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	濁度	色度	残留塩素
	(mg/ℓ)	(℃)	(高感度)		(mg/ℓ)			(mg/ℓ)	(高感度)			(mg/ℓ)
1	0.39	20.0	0.009	6.48	0.44	0.0	0	0.29	0.017	0.0	0	0.21
2	0.37	20.0	0.009	6.48	0.44	0.0	0	0.32	0.009	0.0	0	0.22
3	0.37	20.0	0.009	6.47	0.46	0.0	0	0.33	0.008	0.0	0	0.23
4	0.38	20.1	0.008	6.46	0.44	0.0	0	0.34	0.006	0.1	0	0.23
5	0.35	20.1	0.007	6.45	0.44	0.0	0	0.33	0.006	0.0	0	0.24
6	0.32	20.1	0.007	6.45	0.44	0.0	0	0.33	0.007	0.3	0	0.23
7	0.34	20.1	0.008	6.45	0.45	0.0	0	0.33	0.013	0.0	0	0.23
8	0.35	20.2	0.008	6.45	0.44	0.0	0	0.32	0.007	0.0	0	0.23
9	0.38	20.2	0.008	6.47	0.43	0.0	0	0.32	0.011	0.1	0	0.23
10	0.38	20.1	0.054	6.53	0.45	0.0	0	0.33	0.009	0.2	0	0.23
11	0.40	20.2	0.163	6.71	0.44	0.0	0	0.32	0.006	0.0	0	0.22
12	0.35	20.1	0.028	6.57	0.43	0.0	0	0.31	0.007	0.1	0	0.23
13	0.33	20.1	0.007	6.49	0.44	0.0	0	0.31	0.007	0.1	0	0.22
14	0.33	20.2	0.091	6.69	0.43	0.0	0	0.32	0.005	0.0	0	0.19
15	0.36	20.2	0.076	7.08	0.44	0.0	0	0.31	0.007	0.0	0	0.20
16	0.36	20.1	0.739	7.11	0.44	0.0	0	0.30	0.006	0.0	0	0.22
17	0.36	20.1	0.052	7.04	0.44	0.0	0	0.31	0.008	0.0	0	0.22
18	0.36	20.1	0.176	7.29	0.44	0.0	0	0.31	0.006	0.0	0	0.22
19	0.36	20.1	0.211	7.22	0.44	0.0	0	0.30	0.007	0.0	0	0.25
20	0.29	20.1	0.056	7.00	0.44	0.0	0	0.31	0.006	0.0	0	0.16
21	0.32	20.0	0.064	7.03	0.44	0.0	0	0.31	0.006	0.0	0	0.15
22	0.27	19.9	0.045	6.97	0.44	0.0	0	0.30	0.006	0.0	0	0.15
23	0.27	19.9	0.041	6.97	0.44	0.0	0	0.31	0.013	0.0	0	0.23
24	0.31	19.9	0.040	7.00	0.44	0.0	0	0.31	0.006	0.0	0	0.24
25	0.36	20.0	0.037	7.01	0.45	0.0	0	0.30	0.008	0.1	0	0.30
26	0.32	20.0	0.029	6.83	0.45	0.0	0	0.29	0.007	0.0	0	0.30
27	0.28	20.0	0.020	6.70	0.44	0.0	0	0.31	0.013	0.0	0	0.30
28	0.31	20.0	0.021	6.72	0.44	0.0	0	0.30	0.006	0.0	0	0.30
29	0.34	20.0	0.059	6.65	0.44	0.0	0	0.29	0.007	0.0	0	0.30
30	0.37	20.0	0.025	6.61	0.44	0.0	0	0.30	0.006	0.0	0	0.29
最高	0.40	20.2	0.739	7.29	0.46	0.0	0	0.34	0.017	0.3	0	0.30
最低	0.27	19.9	0.007	6.45	0.43	0.0	0	0.29	0.005	0.0	0	0.15
平均	0.34	20.1	0.070	6.75	0.44	0.0	0	0.31	0.008	0.0	0	0.23

毎日試験成績(玖珂地区)

平成21年10月

項目	有延受水	瀬田水源地				瀬田管末			野口水源地	野口管末		
	残留塩素	水温	濁度	pH 値	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	濁度	色度	残留塩素
	(mg/ℓ)	(℃)	(高感度)		(mg/ℓ)			(mg/ℓ)	(高感度)			(mg/ℓ)
1	0.38	20.0	0.009	6.51	0.43	0.0	0	0.30	0.007	0.0	0	0.30
2	0.28	20.1	0.007	6.44	0.44	0.0	0	0.30	0.007	0.0	0	0.29
3	0.27	20.0	0.007	6.43	0.44	0.0	0	0.28	0.006	0.0	0	0.30
4	0.26	20.0	0.008	6.44	0.44	0.0	0	0.29	0.006	0.0	0	0.29
5	0.25	20.0	0.030	6.46	0.44	0.0	0	0.28	0.006	0.0	0	0.29
6	0.29	20.0	0.008	6.44	0.43	0.0	0	0.26	0.012	0.0	0	0.28
7	0.38	20.0	0.009	6.44	0.44	0.0	0	0.26	0.012	0.0	0	0.27
8	0.44	20.0	0.071	6.49	0.44	0.0	0	0.26	0.008	0.1	0	0.27
9	0.42	20.0	0.064	6.49	0.44	0.0	0	0.26	0.007	0.0	0	0.27
10	0.40	20.0	0.058	6.50	0.44	0.0	0	0.26	0.007	0.0	0	0.27
11	0.45	20.0	0.067	6.52	0.44	0.0	0	0.27	0.006	0.0	0	0.29
12	0.39	20.0	0.014	6.49	0.44	0.0	0	0.27	0.009	0.0	0	0.31
13	0.32	20.0	0.026	6.46	0.44	0.0	0	0.27	0.009	0.0	0	0.30
14	0.43	19.9	0.013	6.47	0.44	0.0	0	0.26	0.018	0.0	0	0.28
15	0.40	19.8	0.013	6.48	0.44	0.0	0	0.27	0.008	0.0	0	0.28
16	0.35	19.8	0.018	6.48	0.44	0.0	0	0.27	0.006	0.0	0	0.29
17	0.28	19.8	0.023	6.47	0.44	0.0	0	0.26	0.007	0.0	0	0.29
18	0.23	19.7	0.052	6.49	0.44	0.0	0	0.27	0.006	0.0	0	0.30
19	0.28	19.7	0.077	6.49	0.44	0.0	0	0.27	0.006	0.0	0	0.30
20	0.30	19.7	0.041	6.50	0.44	0.0	0	0.27	0.007	0.0	0	0.30
21	0.33	19.6	0.066	6.53	0.44	0.0	0	0.27	0.007	0.1	0	0.31
22	0.36	19.6	0.032	6.52	0.44	0.0	0	0.27	0.013	0.0	0	0.30
23	0.29	19.6	0.014	6.47	0.45	0.0	0	0.27	0.009	0.0	0	0.30
24	0.27	19.5	0.009	6.43	0.45	0.0	0	0.27	0.006	0.0	0	0.30
25	0.24	19.5	0.008	6.43	0.44	0.0	0	0.27	0.005	0.0	0	0.30
26	0.28	19.5	0.010	6.43	0.44	0.0	0	0.28	0.006	0.0	0	0.31
27	0.26	19.4	0.007	6.42	0.44	0.0	0	0.27	0.034	0.0	0	0.30
28	0.28	19.4	0.006	6.43	0.44	0.0	0	0.28	0.005	0.0	0	0.30
29	0.30	19.3	0.020	6.44	0.44	0.0	0	0.28	0.005	0.0	0	0.30
30	0.30	19.3	0.006	6.43	0.43	0.0	0	0.27	0.004	0.0	0	0.33
31	0.37	19.3	0.006	6.42	0.44	0.0	0	0.26	0.004	0.0	0	0.32
最高	0.45	20.1	0.077	6.53	0.45	0.0	0	0.30	0.034	0.1	0	0.33
最低	0.23	19.3	0.006	6.42	0.43	0.0	0	0.26	0.004	0.0	0	0.27
平均	0.33	19.8	0.026	6.47	0.44	0.0	0	0.27	0.008	0.0	0	0.29

毎日試験成績(玖珂地区)

平成21年11月

項目	有延受水	瀬田水源地				瀬田管末			野口水源地	野口管末		
	残留塩素	水温	濁度	pH 値	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	濁度	色度	残留塩素
	(mg/ℓ)	(℃)	(高感度)		(mg/ℓ)			(mg/ℓ)	(高感度)			(mg/ℓ)
1	0.31	19.3	0.006	6.40	0.44	0.0	0	0.26	0.003	0.0	0	0.32
2	0.28	19.3	0.007	6.43	0.44	0.0	0	0.25	0.005	0.0	0	0.32
3	0.25	19.2	0.005	6.44	0.44	0.0	0	0.26	0.005	0.0	0	0.33
4	0.30	19.2	0.011	6.46	0.44	0.0	0	0.27	0.007	0.0	0	0.34
5	0.33	19.1	0.526	6.47	0.44	0.0	0	0.28	0.007	0.0	0	0.34
6	0.30	19.2	0.029	6.43	0.42	0.0	0	0.28	0.005	0.0	0	0.33
7	0.26	19.2	0.006	6.40	0.44	0.0	0	0.27	0.004	0.0	0	0.33
8	0.23	19.2	0.041	6.41	0.41	0.0	0	0.28	0.006	0.0	0	0.33
9	0.32	19.1	0.027	6.42	0.42	0.0	0	0.26	0.007	0.0	0	0.32
10	0.36	19.1	0.019	6.43	0.42	0.0	0	0.26	0.004	0.0	0	0.32
11	0.31	19.0	0.007	6.40	0.42	0.0	0	0.26	0.004	0.0	0	0.31
12	0.28	19.0	0.006	6.43	0.41	0.0	0	0.28	0.004	0.0	0	0.32
13	0.26	19.0	0.007	6.42	0.41	0.0	0	0.26	0.004	0.0	0	0.32
14	0.25	18.9	0.013	6.40	0.44	0.0	0	0.27	0.004	0.0	0	0.33
15	0.19	18.9	0.006	6.42	0.44	0.0	0	0.28	0.005	0.0	0	0.34
16	0.26	18.9	0.032	6.44	0.43	0.0	0	0.27	0.004	0.0	0	0.34
17	0.28	18.9	0.007	6.43	0.43	0.0	0	0.27	0.005	0.0	0	0.34
18	0.24	18.8	0.005	6.42	0.44	0.0	0	0.27	0.005	0.0	0	0.34
19	0.26	18.8	0.006	6.43	0.44	0.0	0	0.28	0.005	0.0	0	0.35
20	0.29	18.8	0.005	6.43	0.48	0.0	0	0.27	0.004	0.0	0	0.34
21	0.20	18.8	0.005	6.41	0.44	0.0	0	0.26	0.005	0.0	0	0.35
22	0.16	18.8	0.005	6.41	0.43	0.0	0	0.26	0.005	0.0	0	0.35
23	0.27	18.7	0.005	6.41	0.44	0.0	0	0.26	0.005	0.0	0	0.34
24	0.26	18.7	0.005	6.42	0.44	0.0	0	0.27	0.005	0.0	0	0.34
25	0.22	18.7	0.005	6.39	0.44	0.0	0	0.27	0.004	0.0	0	0.37
26	0.22	18.6	0.005	6.41	0.43	0.0	0	0.27	0.004	0.0	0	0.36
27	0.22	18.5	0.004	6.41	0.44	0.0	0	0.27	0.005	0.0	0	0.37
28	0.18	18.6	0.004	6.40	0.44	0.0	0	0.28	0.005	0.0	0	0.37
29	0.16	18.5	0.004	6.42	0.45	0.0	0	0.28	0.004	0.0	0	0.38
30	0.19	18.4	0.006	6.43	0.45	0.0	0	0.27	0.004	0.0	0	0.38
最高	0.36	19.3	0.526	6.47	0.48	0.0	0	0.28	0.007	0.0	0	0.38
最低	0.16	18.4	0.004	6.39	0.41	0.0	0	0.25	0.003	0.0	0	0.31
平均	0.25	18.9	0.027	6.42	0.44	0.0	0	0.27	0.005	0.0	0	0.34

毎日試験成績(玖珂地区)

平成21年12月

項目	有延受水	瀬田水源地				瀬田管末			野口水源地	野口管末		
	残留塩素	水温	濁度	pH 値	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	濁度	色度	残留塩素
	(mg/ℓ)	(℃)	(高感度)		(mg/ℓ)			(mg/ℓ)	(高感度)			(mg/ℓ)
1	0.27	18.3	0.005	6.43	0.46	0.0	0	0.28	0.005	0.0	0	0.36
2	0.34	18.3	0.005	6.43	0.45	0.0	0	0.29	0.003	0.0	0	0.36
3	0.22	18.3	0.005	6.42	0.44	0.0	0	0.28	0.004	0.0	0	0.36
4	0.29	18.2	0.005	6.43	0.44	0.0	0	0.28	0.003	0.0	0	0.36
5	0.35	18.1	0.005	6.43	0.44	0.0	0	0.28	0.003	0.0	0	0.36
6	0.32	18.1	0.005	6.44	0.44	0.0	0	0.28	0.004	0.0	0	0.37
7	0.25	18.0	0.005	6.46	0.44	0.0	0	0.29	0.004	0.0	0	0.37
8	0.32	18.0	0.004	6.44	0.44	0.0	0	0.29	0.005	0.0	0	0.37
9	0.35	18.0	0.005	6.43	0.46	0.0	0	0.29	0.004	0.0	0	0.37
10	0.34	17.9	0.005	6.42	0.49	0.0	0	0.29	0.004	0.0	0	0.37
11	0.32	17.8	0.005	6.39	0.44	0.0	0	0.29	0.004	0.0	0	0.36
12	0.33	17.9	0.004	6.39	0.43	0.0	0	0.29	0.005	0.0	0	0.36
13	0.29	17.9	0.004	6.40	0.44	0.0	0	0.29	0.004	0.0	0	0.36
14	0.24	17.8	0.005	6.41	0.44	0.0	0	0.29	0.005	0.0	0	0.37
15	0.25	17.7	0.005	6.43	0.44	0.0	0	0.30	0.005	0.0	0	0.37
16	0.29	17.7	0.005	6.42	0.45	0.0	0	0.29	0.005	0.0	0	0.41
17	0.25	17.5	0.005	6.44	0.44	0.0	0	0.29	0.005	0.0	0	0.41
18	0.20	17.4	0.005	6.44	0.44	0.0	0	0.29	0.006	0.0	0	0.42
19	0.14	17.4	0.004	6.44	0.44	0.0	0	0.29	0.008	0.0	0	0.41
20	0.21	17.3	0.004	6.42	0.43	0.0	0	0.30	0.005	0.0	0	0.42
21	0.21	17.3	0.015	6.43	0.44	0.0	0	0.30	0.005	0.0	0	0.42
22	0.23	17.3	0.005	6.55	0.44	0.0	0	0.31	0.005	0.0	0	0.41
23	0.26	17.2	0.005	7.40	0.43	1.6	点検中	0.11	0.005	0.0	0	0.42
24	0.26	17.2	0.006	7.38	0.45	0.8	点検中	0.17	0.004	0.0	0	0.41
25	0.20	17.1	0.005	7.43	0.44	0.0	0	0.29	0.005	0.0	0	0.41
26	0.17	17.1	0.004	7.20	0.46	0.0	0	0.29	0.004	0.0	0	0.41
27	0.22	17.0	0.004	7.18	0.44	0.0	0	0.28	0.006	0.0	0	0.41
28	0.28	16.9	0.004	7.19	0.45	0.0	0	0.28	0.005	0.0	0	0.41
29	0.22	16.8	0.004	7.35	0.44	0.0	0	0.27	0.005	0.0	0	0.42
30	0.24	16.7	0.004	7.22	0.44	0.0	0	0.28	0.029	0.0	0	0.42
31	0.21	16.6	0.004	7.26	0.44	0.0	0	0.27	0.022	0.0	0	0.43
最高	0.35	18.3	0.015	7.43	0.49	1.6	0	0.31	0.029	0.0	0	0.43
最低	0.14	16.6	0.004	6.39	0.43	0.0	0	0.11	0.003	0.0	0	0.36
平均	0.26	17.6	0.005	6.68	0.44	0.1	0	0.28	0.006	0.0	0	0.39

毎日試験成績(玖珂地区)

平成22年1月

項目	有延受水	瀬田水源地				瀬田管末			野口水源地	野口管末		
	残留塩素	水温	濁度	pH 値	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	濁度	色度	残留塩素
	(mg/ℓ)	(℃)	(高感度)		(mg/ℓ)			(mg/ℓ)	(高感度)			(mg/ℓ)
1	0.24	16.5	0.004	7.48	0.44	0.0	0	0.27	0.004	0.0	0	0.43
2	0.28	16.5	0.005	7.27	0.44	0.0	0	0.26	0.005	0.0	0	0.43
3	0.26	16.5	0.005	7.38	0.44	0.0	0	0.26	0.004	0.0	0	0.42
4	0.17	16.5	0.006	7.50	0.47	0.0	0	0.26	0.010	0.0	0	0.42
5	0.21	16.4	0.006	7.19	0.44	0.0	0	0.26	0.006	0.0	0	0.42
6	0.25	16.4	0.005	7.16	0.44	0.0	0	0.26	0.006	0.0	0	0.43
7	0.24	16.5	0.006	7.14	0.44	0.0	0	0.27	0.005	0.0	0	0.43
8	0.28	16.5	0.006	7.28	0.44	0.0	0	0.26	0.004	0.0	0	0.43
9	0.29	16.5	0.006	7.13	0.45	0.0	0	0.26	0.011	0.0	0	0.42
10	0.30	16.5	0.006	6.94	0.44	0.0	0	0.26	0.004	0.0	0	0.41
11	0.29	16.5	0.005	6.69	0.45	0.0	0	0.25	0.008	0.0	0	0.41
12	0.26	16.5	0.017	6.53	0.45	0.0	0	0.26	0.004	0.0	0	0.40
13	0.28	16.4	0.050	6.50	0.44	0.0	0	0.26	0.007	0.0	0	0.41
14	0.23	16.3	0.019	6.49	0.45	0.0	0	0.25	0.007	0.0	0	0.41
15	0.20	16.3	0.011	6.48	0.45	0.0	0	0.25	0.007	0.0	0	0.41
16	0.24	16.3	0.003	6.46	0.43	0.0	0	0.25	0.005	0.0	0	0.41
17	0.27	16.2	0.003	6.47	0.48	0.0	0	0.25	0.004	0.0	0	0.43
18	0.24	16.2	0.003	6.59	0.44	0.0	0	0.24	0.003	0.0	0	0.41
19	0.23	16.1	0.041	7.52	0.43	0.0	0	0.24	0.004	0.0	0	0.41
20	0.16	16.2	0.091	7.39	0.43	0.0	0	0.23	0.005	0.0	0	0.41
21	0.21	16.2	0.011	7.33	0.43	0.0	0	0.24	0.005	0.0	0	0.41
22	0.21	16.1	0.011	7.41	0.44	0.0	0	0.24	0.004	0.0	0	0.41
23	0.16	16.1	0.010	7.34	0.44	0.0	0	0.24	0.006	0.0	0	0.42
24	0.18	16.0	0.010	7.33	0.44	0.0	0	0.23	0.005	0.0	0	0.42
25	0.19	15.9	0.015	7.60	0.45	0.0	0	0.24	0.007	0.0	0	0.43
26	0.22	15.9	0.008	7.18	0.44	0.0	0	0.24	0.004	0.0	0	0.44
27	0.26	15.9	0.008	7.36	0.44	0.0	0	0.24	0.004	0.0	0	0.43
28	0.22	15.9	0.028	7.30	0.45	0.0	0	0.25	0.005	0.0	0	0.41
29	0.26	15.9	0.014	7.37	0.45	0.0	0	0.25	0.006	0.0	0	0.45
30	0.19	15.9	0.019	7.37	0.44	0.0	0	0.25	0.005	0.0	0	0.46
31	0.18	15.9	0.010	7.17	0.45	0.0	0	0.25	0.005	0.0	0	0.46
最高	0.30	16.5	0.091	7.60	0.48	0.0	0	0.27	0.011	0.0	0	0.46
最低	0.16	15.9	0.003	6.46	0.43	0.0	0	0.23	0.003	0.0	0	0.40
平均	0.23	16.2	0.014	7.11	0.44	0.0	0	0.25	0.005	0.0	0	0.42

毎日試験成績(玖珂地区)

平成22年2月

項目	有延受水	瀬田水源地				瀬田管末			野口水源地	野口管末		
	残留塩素	水温	濁度	pH 値	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	濁度	色度	残留塩素
	(mg/ℓ)	(℃)	(高感度)		(mg/ℓ)			(mg/ℓ)	(高感度)			(mg/ℓ)
1	0.21	15.8	0.039	7.53	0.43	0.0	0	0.24	0.005	0.0	0	0.45
2	0.24	15.8	0.014	7.33	0.45	0.0	0	0.24	0.006	0.0	0	0.46
3	0.27	15.7	0.021	7.36	0.44	0.0	0	0.24	0.005	0.0	0	0.46
4	0.26	15.7	0.013	7.43	0.44	0.0	0	0.25	0.007	0.0	0	0.46
5	0.24	15.6	0.007	7.22	0.44	0.0	0	0.24	0.008	0.0	0	0.45
6	0.22	15.6	0.013	7.01	0.46	0.0	0	0.25	0.004	0.0	0	0.46
7	0.21	15.6	0.006	6.74	0.44	0.0	0	0.25	0.005	0.0	0	0.45
8	0.19	15.6	0.005	6.57	0.45	0.0	0	0.25	0.004	0.0	0	0.44
9	0.26	15.7	0.040	6.48	0.44	0.0	0	0.26	0.005	0.0	0	0.43
10	0.21	15.7	0.023	6.47	0.43	0.0	0	0.26	0.006	0.0	0	0.43
11	0.22	15.6	0.025	6.49	0.43	0.0	0	0.25	0.006	0.0	0	0.43
12	0.23	15.6	0.015	6.49	0.47	0.0	0	0.25	0.006	0.0	0	0.43
13	0.19	15.5	0.012	6.50	0.43	0.0	0	0.25	0.006	0.0	0	0.43
14	0.20	15.5	0.018	6.52	0.43	0.0	0	0.25	0.005	0.0	0	0.43
15	0.21	15.5	0.020	6.51	0.44	0.0	0	0.24	0.004	0.0	0	0.43
16	0.22	15.5	0.012	6.49	0.44	0.0	0	0.25	0.006	0.0	0	0.42
17	0.27	15.4	0.011	6.49	0.44	0.0	0	0.23	0.008	0.0	0	0.42
18	0.23	15.4	0.011	6.50	0.44	0.0	0	0.24	0.006	0.0	0	0.42
19	0.27	15.4	0.011	6.49	0.44	0.0	0	0.22	0.006	0.0	0	0.39
20	0.20	15.4	0.011	6.50	0.44	0.0	0	0.23	0.005	0.0	0	0.38
21	0.23	15.4	0.012	6.51	0.44	0.0	0	0.23	0.006	0.0	0	0.40
22	0.29	15.4	0.011	6.50	0.44	0.0	0	0.24	0.006	0.0	0	0.39
23	0.26	15.4	0.012	6.48	0.44	0.0	0	0.24	0.007	0.0	0	0.39
24	0.27	15.4	0.013	6.65	0.41	0.0	0	0.24	0.006	0.0	0	0.40
25	0.27	15.4	0.079	7.95	0.44	0.0	0	0.25	0.007	0.0	0	0.39
26	0.28	15.4	0.026	7.76	0.44	0.0	0	0.24	0.006	0.0	0	0.40
27	0.22	15.4	0.033	7.57	0.44	0.0	0	0.24	0.007	0.0	0	0.40
28	0.16	15.5	0.049	7.74	0.44	0.0	0	0.24	0.007	0.0	0	0.40
最高	0.29	15.8	0.079	7.95	0.47	0.0	0	0.26	0.008	0.0	0	0.46
最低	0.16	15.4	0.005	6.47	0.41	0.0	0	0.22	0.004	0.0	0	0.38
平均	0.23	15.5	0.020	6.87	0.44	0.0	0	0.24	0.006	0.0	0	0.42

毎日試験成績(玖珂地区)

平成22年3月

項目	有延受水	瀬田水源地				瀬田管末			野口水源地	野口管末		
	残留塩素	水温	濁度	pH 値	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	濁度	色度	残留塩素
	(mg/ℓ)	(℃)	(高感度)		(mg/ℓ)			(mg/ℓ)	(高感度)			(mg/ℓ)
1	0.27	15.5	0.055	7.76	0.44	0.1	1	0.34	0.006	0.0	0	0.40
2	0.37	15.5	0.037	7.84	0.44	0.1	1	0.47	0.017	0.2	1	0.29
3	0.32	15.5	0.013	7.38	0.43	0.0	0	0.42	0.028	0.1	0	0.40
4	0.35	15.4	0.027	7.53	0.44	0.0	0	0.49	0.048	0.0	0	0.41
5	0.26	15.4	0.035	7.33	0.44	0.0	0	0.44	0.006	0.0	0	0.38
6	0.24	15.5	0.020	7.54	0.46	0.0	0	0.28	0.009	0.0	0	0.40
7	0.19	15.5	0.015	7.58	0.45	0.0	0	0.24	0.008	0.0	0	0.40
8	0.24	15.4	0.009	7.60	0.44	0.1	0	0.23	0.011	0.0	0	0.40
9	0.25	15.3	0.006	7.70	0.43	0.0	0	0.25	0.007	0.0	0	0.43
10	0.34	15.3	0.005	7.45	0.43	0.2	1	0.19	0.195	0.1	0	0.44
11	0.39	15.3	0.042	7.72	0.43	0.0	0	0.28	0.026	0.0	0	0.44
12	0.29	15.3	0.013	7.45	0.42	0.0	0	0.14	0.008	0.1	0	0.43
13	0.23	15.4	0.012	7.32	0.44	0.0	0	0.27	0.006	0.1	0	0.42
14	0.18	15.4	0.012	7.34	0.42	0.0	0	0.40	0.008	0.0	0	0.41
15	0.27	15.4	0.010	7.40	0.43	0.0	0	0.39	0.007	0.1	0	0.40
16	0.37	15.4	0.008	6.90	0.48	0.0	0	0.40	0.013	0.1	0	0.39
17	0.33	15.4	0.005	6.67	0.44	0.0	0	0.40	0.009	0.1	0	0.40
18	0.32	15.3	0.004	6.57	0.44	0.0	0	0.39	0.007	0.1	0	0.39
19	0.32	15.3	0.020	6.49	0.43	0.1	0	0.39	0.009	0.1	0	0.39
20	0.33	15.3	0.003	6.42	0.48	0.0	0	0.40	0.008	0.1	0	0.39
21	0.34	15.3	0.014	6.46	0.44	0.0	0	0.36	0.007	0.1	0	0.39
22	0.29	15.3	0.018	6.49	0.45	0.0	0	0.35	0.008	0.0	0	0.47
23	0.36	15.3	0.035	6.51	0.43	0.0	0	0.30	0.008	0.1	0	0.51
24	0.36	15.2	0.024	6.50	0.44	0.0	0	0.28	0.008	0.0	0	0.53
25	0.39	15.1	0.026	6.59	0.44	0.0	0	0.28	0.008	0.0	0	0.52
26	0.38	15.0	0.057	7.92	0.43	0.0	0	0.26	0.009	0.0	0	0.59
27	0.37	15.0	0.041	7.55	0.43	0.0	0	0.25	0.008	0.0	0	0.64
28	0.31	15.1	0.042	7.80	0.44	0.0	0	0.25	0.008	0.0	0	0.65
29	0.34	15.0	0.081	7.73	0.42	0.0	0	0.24	0.006	0.0	0	0.58
30	0.33	15.0	0.012	7.26	0.44	0.0	0	0.24	0.007	0.0	0	0.37
31	0.34	15.0	0.027	7.41	0.44	0.0	0	0.23	0.021	0.0	0	0.38
最高	0.39	15.5	0.081	7.92	0.48	0.2	1	0.49	0.195	0.2	1	0.65
最低	0.18	15.0	0.003	6.42	0.42	0.0	0	0.14	0.006	0.0	0	0.29
平均	0.31	15.3	0.023	7.23	0.44	0.0	0	0.32	0.017	0.1	0	0.44

毎日試験成績(玖珂地区)集計

平成21年度

項目		有延受水	瀬田水源地				瀬田管末			野口水源地	野口管末		
		残留塩素	水温	濁度	pH 値	残留塩素	濁度	色度	残留塩素	濁度	濁度	色度	残留塩素
		(mg/ℓ)	(℃)	(高感度)		(mg/ℓ)			(mg/ℓ)	(高感度)			(mg/ℓ)
4	最高	0.61	15.2	0.074	6.55	0.46	0.1	0	0.36	0.063	0.1	0	0.43
	最低	0.37	14.6	0.005	6.47	0.43	0.0	0	0.32	0.007	0.0	0	0.32
	平均	0.48	14.9	0.021	6.50	0.44	0.0	0	0.34	0.014	0.0	0	0.36
5	最高	0.65	15.9	0.023	6.51	0.47	0.1	0	0.34	0.107	0.1	0	0.36
	最低	0.24	15.1	0.006	6.42	0.42	0.0	0	0.31	0.005	0.0	0	0.33
	平均	0.45	15.4	0.009	6.45	0.44	0.0	0	0.33	0.014	0.0	0	0.35
6	最高	0.50	17.0	0.013	6.50	0.45	0.3	1	0.32	0.020	0.1	0	0.35
	最低	0.28	15.9	0.006	6.43	0.40	0.0	0	0.27	0.005	0.0	0	0.29
	平均	0.37	16.4	0.009	6.45	0.43	0.1	0	0.30	0.007	0.0	0	0.32
7	最高	0.57	18.3	0.039	6.54	0.48	0.2	1	0.32	0.016	0.1	1	0.32
	最低	0.31	16.7	0.007	6.47	0.42	0.0	0	0.27	0.005	0.0	0	0.25
	平均	0.42	17.5	0.011	6.50	0.44	0.0	0	0.30	0.008	0.1	0	0.29
8	最高	0.58	20.0	0.099	6.49	0.50	0.1	0	0.36	0.054	0.2	1	0.32
	最低	0.29	18.4	0.009	6.45	0.31	0.0	0	0.24	0.006	0.0	0	0.20
	平均	0.45	19.2	0.013	6.47	0.42	0.0	0	0.31	0.012	0.1	0	0.27
9	最高	0.64	20.2	0.739	7.29	0.46	0.0	0	0.34	0.017	0.3	0	0.30
	最低	0.46	19.9	0.007	6.45	0.43	0.0	0	0.29	0.005	0.0	0	0.15
	平均	0.56	20.1	0.070	6.75	0.44	0.0	0	0.31	0.008	0.0	0	0.23
10	最高	0.63	20.1	0.077	6.53	0.45	0.0	0	0.30	0.034	0.1	0	0.33
	最低	0.50	19.3	0.006	6.42	0.43	0.0	0	0.26	0.004	0.0	0	0.27
	平均	0.56	19.8	0.026	6.47	0.44	0.0	0	0.27	0.008	0.0	0	0.29
11	最高	0.57	19.3	0.526	6.47	0.48	0.0	0	0.28	0.007	0.0	0	0.38
	最低	0.35	18.4	0.004	6.39	0.41	0.0	0	0.25	0.003	0.0	0	0.31
	平均	0.47	18.9	0.027	6.42	0.44	0.0	0	0.27	0.005	0.0	0	0.34
12	最高	0.35	18.3	0.015	7.43	0.49	1.6	0	0.31	0.029	0.0	0	0.43
	最低	0.14	16.6	0.004	6.39	0.43	0.0	0	0.11	0.003	0.0	0	0.36
	平均	0.26	17.6	0.005	6.68	0.44	0.1	0	0.28	0.006	0.0	0	0.39
1	最高	0.30	16.5	0.091	7.60	0.48	0.0	0	0.27	0.011	0.0	0	0.46
	最低	0.16	15.9	0.003	6.46	0.43	0.0	0	0.23	0.003	0.0	0	0.40
	平均	0.23	16.2	0.014	7.11	0.44	0.0	0	0.25	0.005	0.0	0	0.42
2	最高	0.29	15.8	0.079	7.95	0.47	0.0	0	0.26	0.008	0.0	0	0.46
	最低	0.16	15.4	0.005	6.47	0.41	0.0	0	0.22	0.004	0.0	0	0.38
	平均	0.23	15.5	0.020	6.87	0.44	0.0	0	0.24	0.006	0.0	0	0.42
3	最高	0.33	15.2	0.029	7.81	0.46	0.0	0	0.22	0.010	0.0	0	0.42
	最低	0.17	14.9	0.000	6.42	0.35	0.0	0	0.19	0.000	0.0	0	0.34
	平均	0.27	15.0	0.004	7.02	0.44	0.0	0	0.20	0.001	0.0	0	0.38
平均	最高	0.65	20.2	0.739	7.95	0.50	1.6	1	0.36	0.107	0.3	1	0.46
	最低	0.14	14.6	0.000	6.39	0.31	0.0	0	0.11	0.000	0.0	0	0.15
	平均	0.39	17.2	0.058	6.68	0.44	0.1	0	0.28	0.014	0.0	0	0.34

3　上水道水質試験成績

2 毎月検査成績

毎月検査採水場所

		採水場所			管路距離(km)
1	岩国地区	1	錦川表流水	取水口	
2		2	錦見浄水場原水	着水井	場内
3		3	錦見浄水場処理水	集合井	場内
4		4	錦見浄水場第１ろ過水	量水井	場内
5		5	錦見浄水場第２ろ過水	量水井	場内
6		6	錦見浄水場浄水	配水池	場内
7		7	横山二丁目	給水栓	2.4
8		8	昭和町二丁目	給水栓	5.3
9		9	旭町三丁目	給水栓	5.8
10		10	和木一丁目	給水栓	8.4
11		11	牛野谷加圧施設	受水槽	2.6
12		12	保津町二丁目	給水栓	12.3
13		13	海土路町二丁目	給水栓	6.5
14		14	通津	給水栓	13.5
15		15	平田配水池	配水池	1.9
16		16	平田五丁目	給水栓	5.2
17		17	平田二丁目	給水栓	5.4
18	由宇地区	1	伏流水、第１第２水源	受水槽	場内
19		2	第３水源	浅井戸	場内
20		3	第４水源	浅井戸	場内
21		4	上北配水池	浄水池	場内
22		5	由宇崎	給水栓	2.5
23		6	千鳥ヶ丘一丁目	給水栓	4.7
24		7	神東原	給水栓	9.2
25	玖珂地区	1	周東分水	受水槽	場内
26		2	瀬田原水	浅井戸	場内
27		3	瀬田配水池	配水池	1.2
28		4	瀬田末端	給水栓	4.6
29		5	谷津	給水栓	6.5
30		6	野口原水	浅井戸	場内
31		7	野口配水池	配水池	0.8
32		8	野口末端	給水栓	1.6

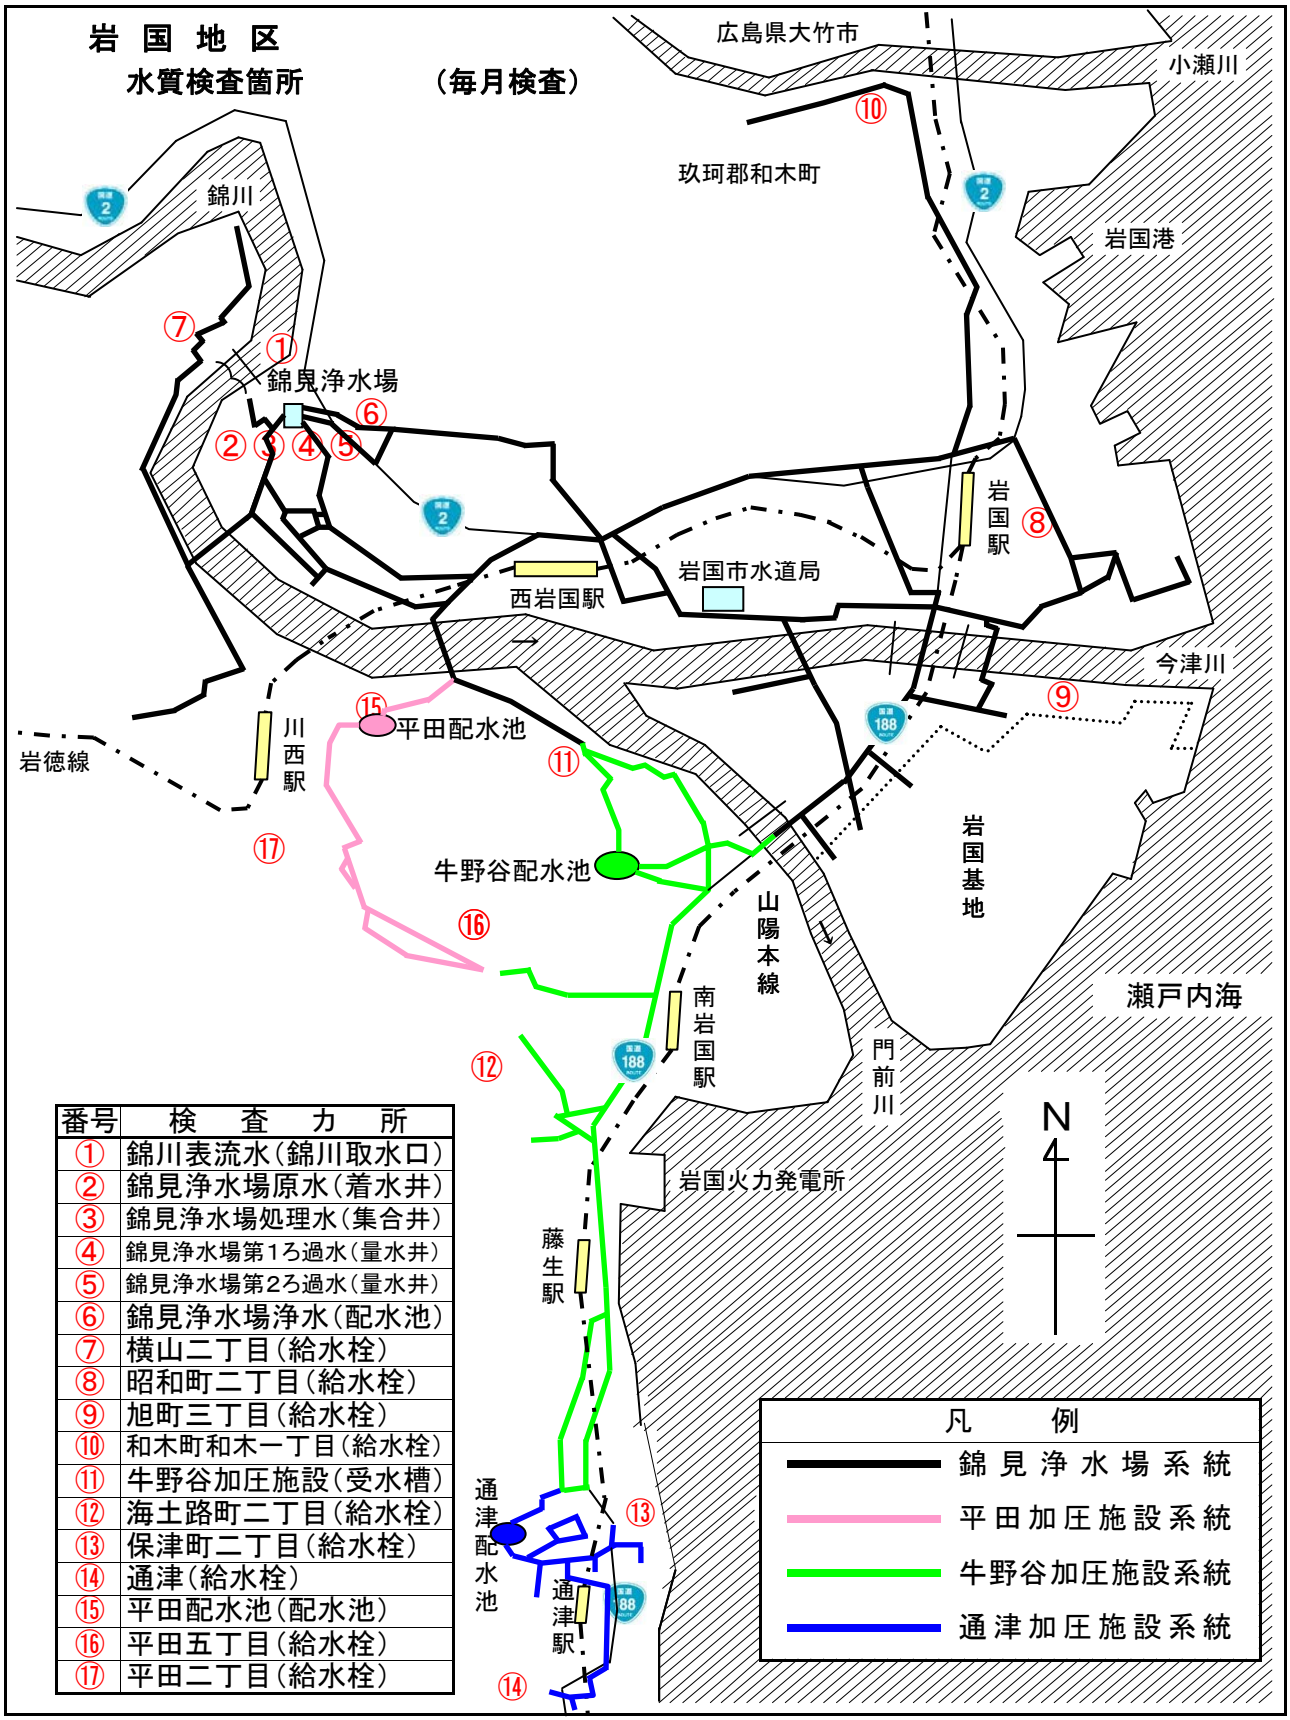

番号	検 査 力 所
①	錦川表流水（錦川取水口）
②	錦見浄水場原水（着水井）
③	錦見浄水場処理水（集合井）
④	錦見浄水場第1ろ過水（量水井）
⑤	錦見浄水場第2ろ過水（量水井）
⑥	錦見浄水場浄水（配水池）
⑦	横山二丁目（給水栓）
⑧	昭和町二丁目（給水栓）
⑨	旭町三丁目（給水栓）
⑩	和木町和木一丁目（給水栓）
⑪	牛野谷加圧施設（受水槽）
⑫	海土路町二丁目（給水栓）
⑬	保津町二丁目（給水栓）
⑭	通津（給水栓）
⑮	平田配水池（配水池）
⑯	平田五丁目（給水栓）
⑰	平田二丁目（給水栓）

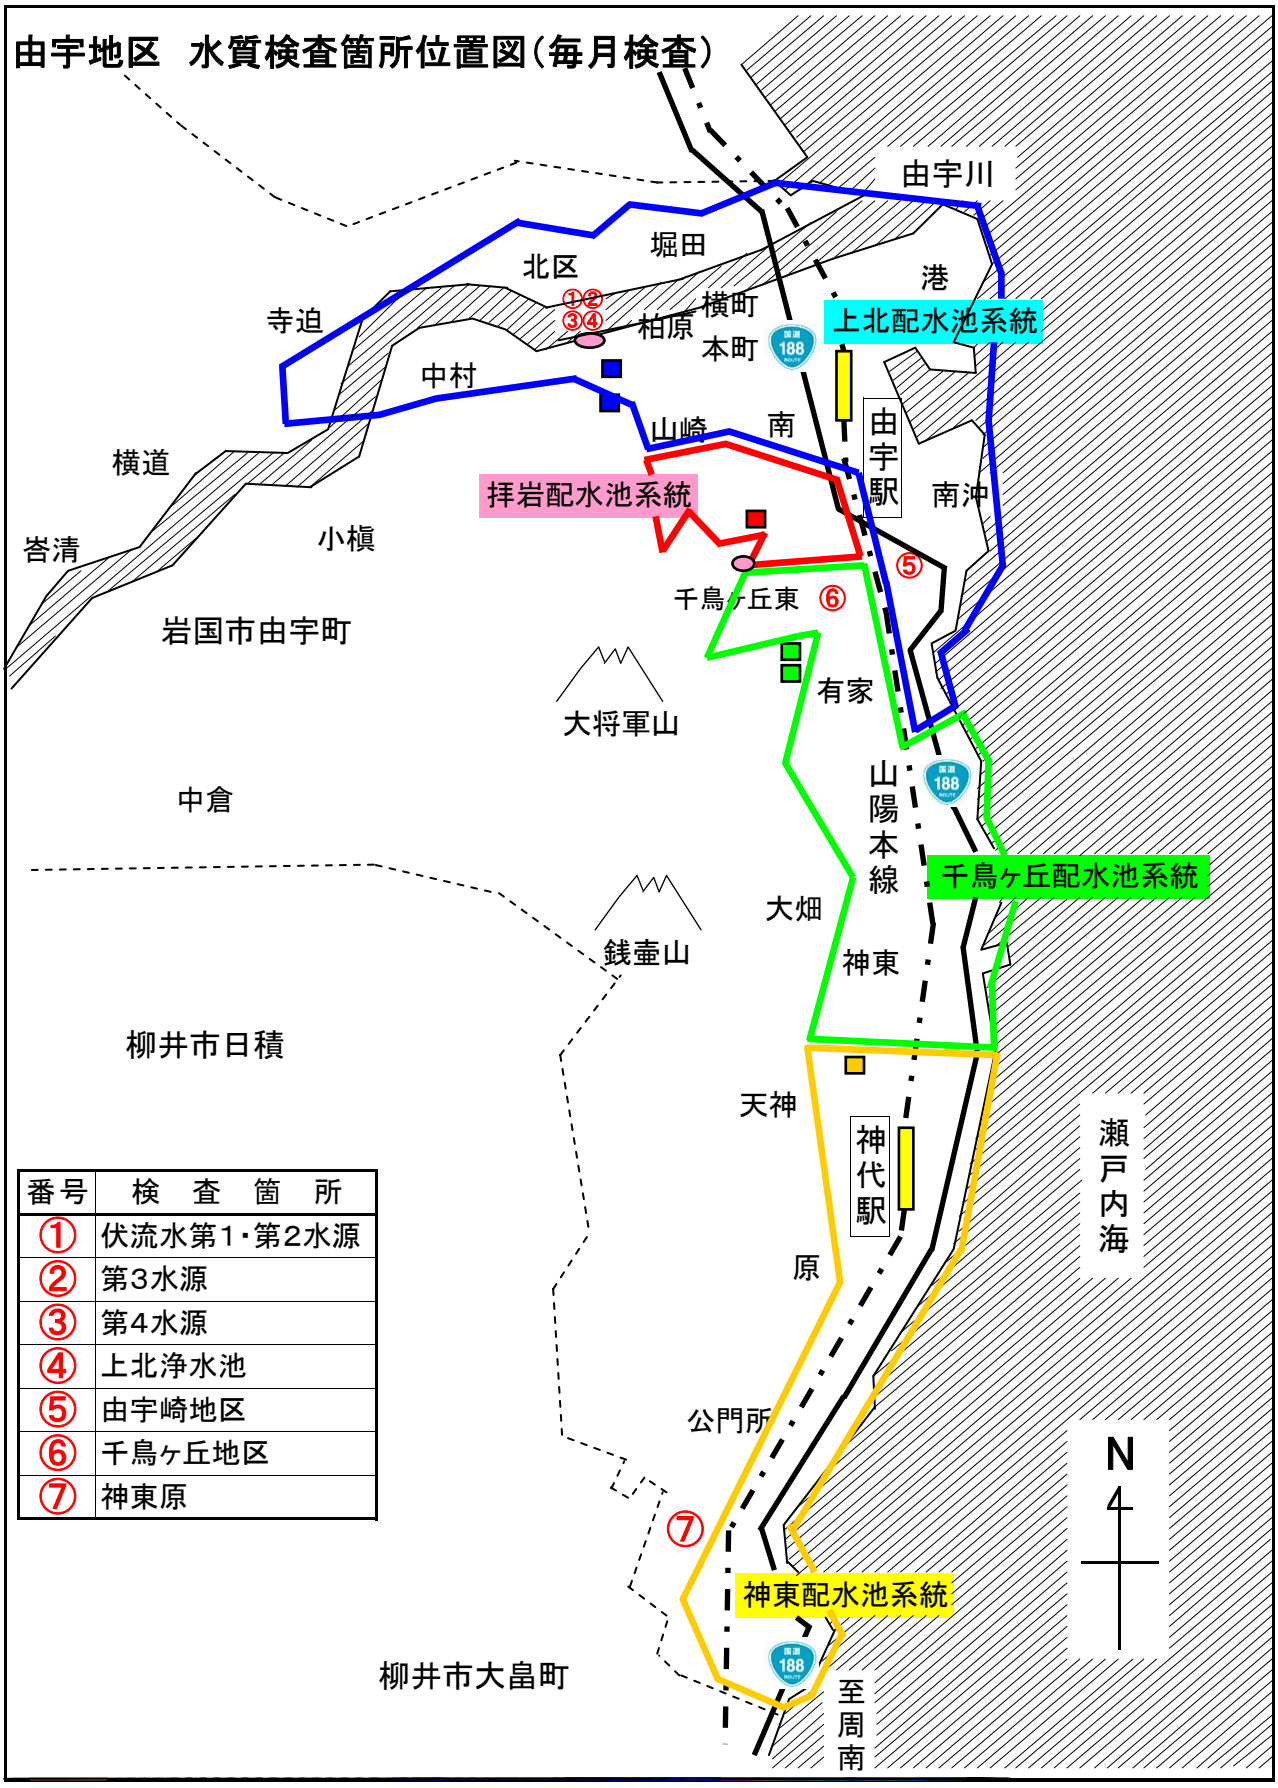
由宇地区　水質検査箇所位置図(毎月検査)
由宇川
堀田
北区
港
寺迫
①②
③④
柏原
横町
本町
上北配水池系統
中村
山崎
南
由宇駅
横道
拝岩配水池系統
南沖
峇清
小槇
⑤
千鳥ヶ丘東
⑥
岩国市由宇町
有家
大将軍山
山陽本線
中倉
千鳥ヶ丘配水池系統
大畑
銭壷山
神東
柳井市日積
天神
神代駅
瀬戸内海
原
公門所
⑦
神東配水池系統
柳井市大畠町
至周南
N
番号
検　査　箇　所
①
伏流水第1・第2水源
②
第3水源
③
第4水源
④
上北浄水池
⑤
由宇崎地区
⑥
千鳥ヶ丘地区
⑦
神東原

玖珂地区　水質検査箇所位置図(毎月検査)

番号	検査箇所
①	有延受水槽
②	瀬田原水
③	瀬田配水池
④	瀬田末端
⑤	谷津地区
⑥	野口原水
⑦	野口配水池
⑧	野口末端

錦川表流水（取水口地点）の水質変動

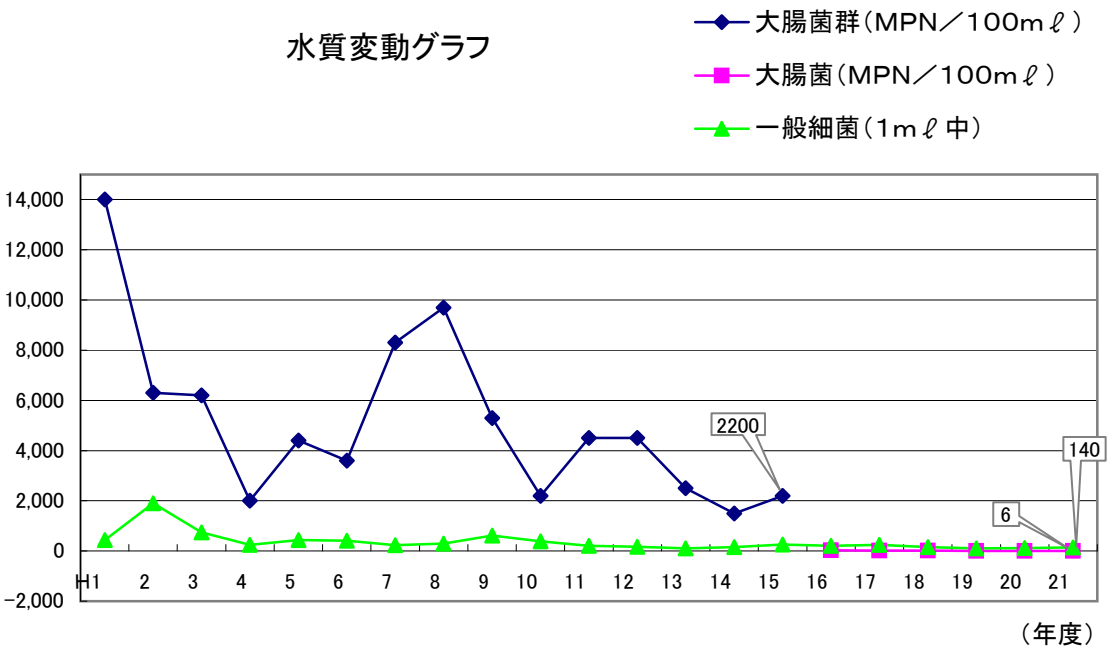

	大腸菌群	大腸菌	一般細菌
S54	6,200		500
S55	2,800		410
S56	2,700		190
S57	7,000		650
S58	3,200		230
S59	2,600		250
S60	6,900		300
S61	6,500		390
S62	11,000		650
S63	7,800		3000
H1	14,000		440
H2	6,300		1900
H3	6,200		740
H4	2,000		240
H5	4,400		430
H6	3,600		410

	大腸菌群	大腸菌	一般細菌
H7	8,300		230
H8	9,700		290
H9	5,300		610
H10	2,200		390
H11	4,500		200
H12	4,500		170
H13	2,500		110
H14	1,500		150
H15	2,200		260
H16		25	200
H17		14	240
H18		11	150
H19		5	108
H20		5	113
H21		6	140
平均	5,300	8	455

錦川表流水（取水口地点）の水質変動

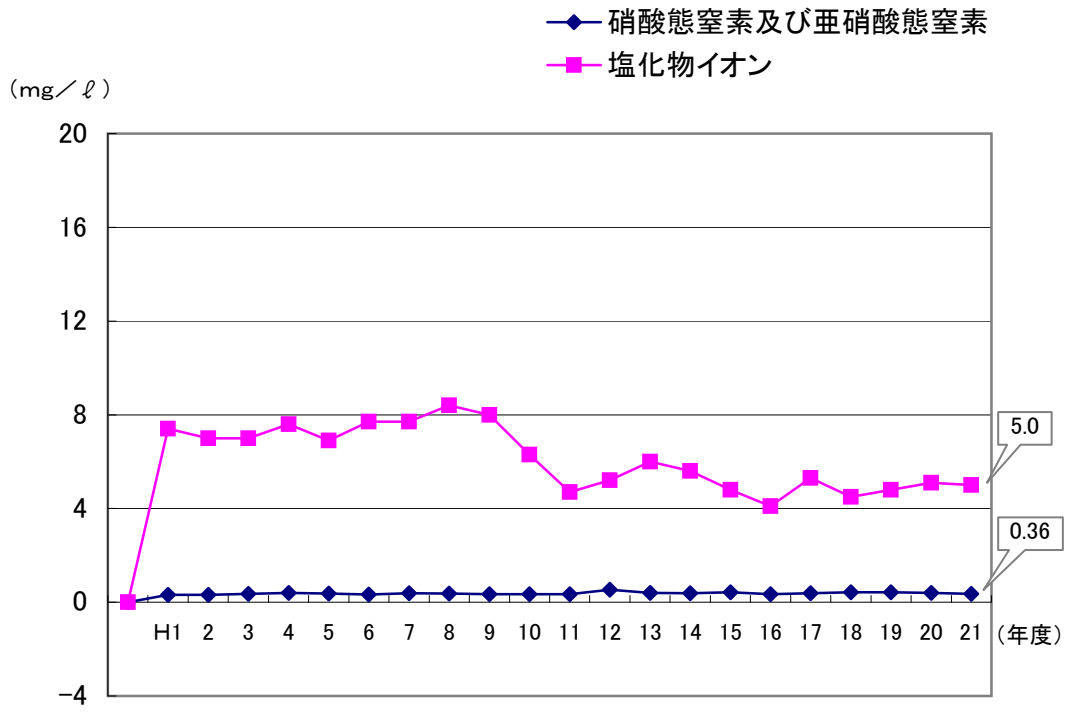

	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	塩素イオン
S54	0.32	7.2
S55	0.35	6.8
S56	0.32	7.2
S57	0.29	6.6
S58	0.27	8
S59	0.32	7.8
S60	0.31	7.9
S61	0.33	7.1
S62	0.30	7.8
S63	0.38	7
H1	0.32	7.4
H2	0.31	7
H3	0.36	7.0
H4	0.40	7.6
H5	0.37	6.9
H6	0.33	7.7

	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	塩化物イオン
H7	0.39	7.7
H8	0.37	8.4
H9	0.34	8
H10	0.35	6.3
H11	0.35	4.7
H12	0.53	5.2
H13	0.40	6
H14	0.38	5.6
H15	0.42	4.8
H16	0.34	4.1
H17	0.39	5.3
H18	0.42	4.5
H19	0.43	4.8
H20	0.40	5.1
H21	0.36	5.0
平均	0.36	6.5

錦川表流水(取水口地点)の水質変動

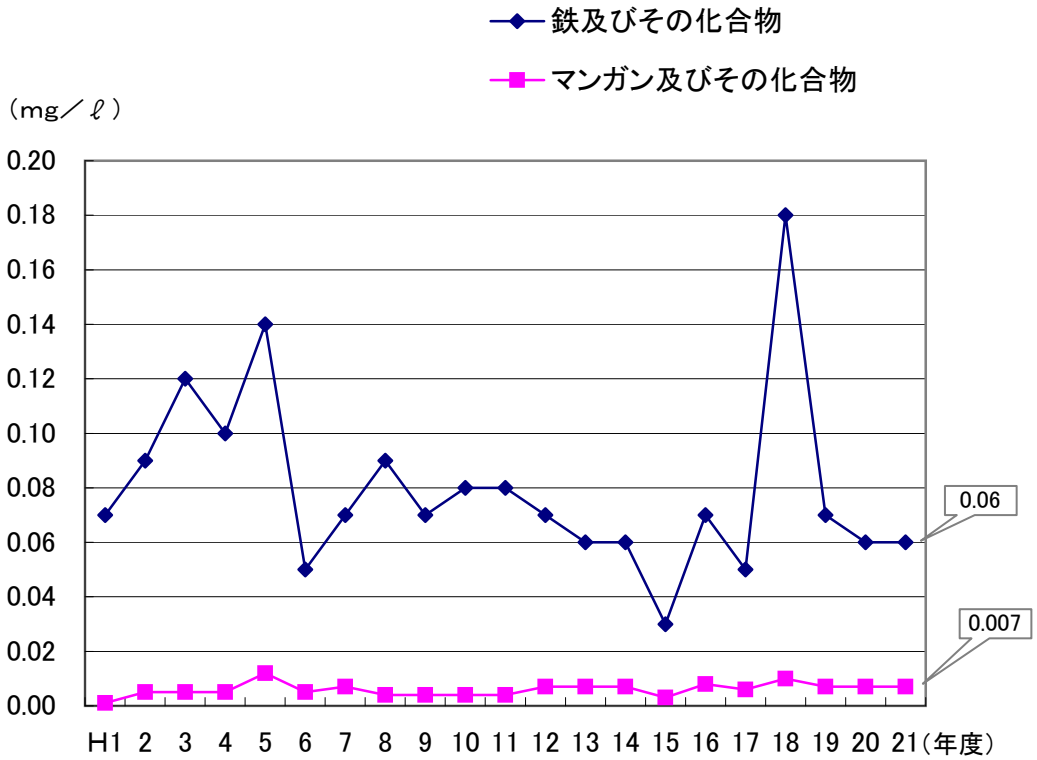

	総鉄	総マンガン
S54	0.06	0.001
S55	0.15	0.001
S56	0.05	0.001
S57	0.06	0.001
S58	0.04	0.001
S59	0.05	0.001
S60	0.05	0.001
S61	0.09	0.001
S62	0.06	0.001
S63	0.05	0.001
H1	0.07	0.001
H2	0.09	0.005
H3	0.12	0.005
H4	0.10	0.005
H5	0.14	0.012
H6	0.05	0.005

	鉄及びその化合物	マンガン及びその化合物
H7	0.07	0.007
H8	0.09	0.004
H9	0.07	0.004
H10	0.08	0.004
H11	0.08	0.004
H12	0.07	0.007
H13	0.06	0.007
H14	0.06	0.007
H15	0.03	0.003
H16	0.07	0.008
H17	0.05	0.006
H18	0.18	0.010
H19	0.07	0.007
H20	0.06	0.007
H21	0.06	0.007
平均	0.08	0.004

錦川表流水（取水口地点）の水質変動

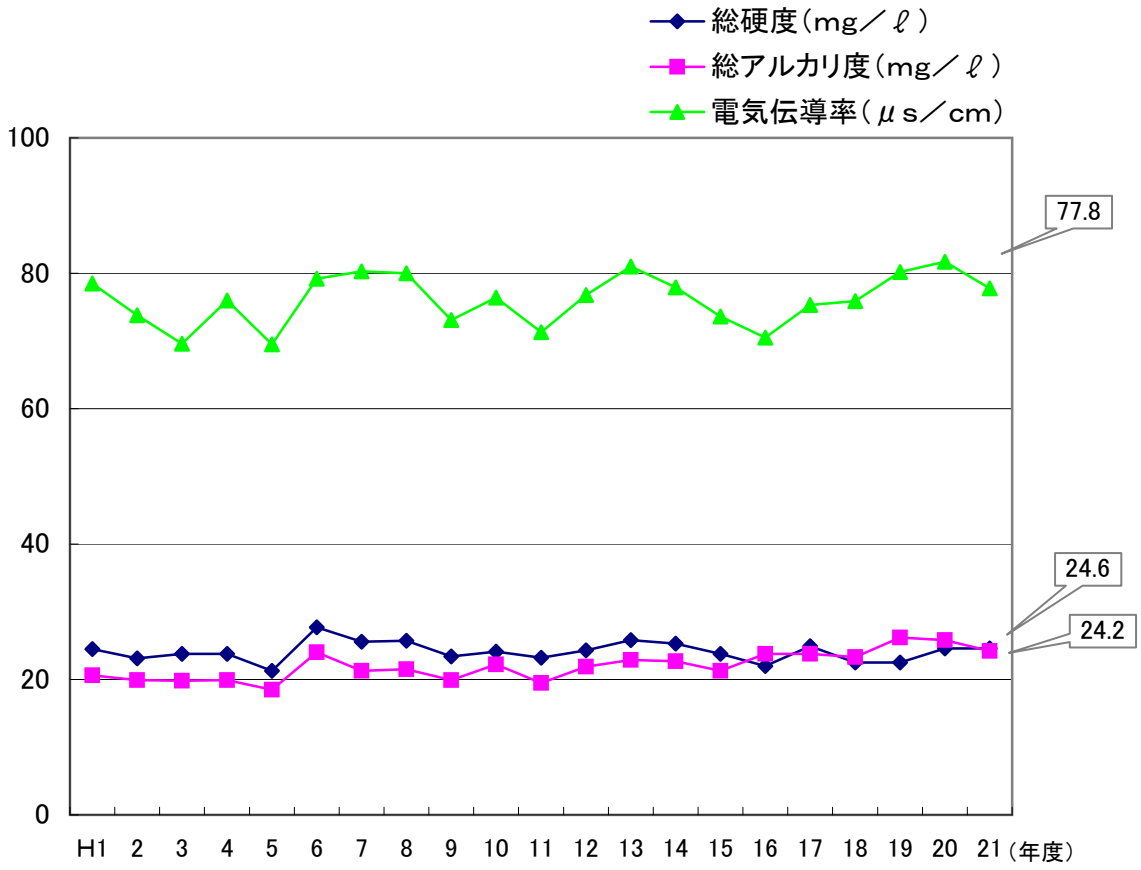

	総硬度	総アルカリ度	電気伝導率
S54	25.3	20.7	75.7
S55	22.8	18.5	65.3
S56	25.1	21.5	71.4
S57	24.8	21.0	73.3
S58	24.6	21.8	77.1
S59	24.6	21.5	73.0
S60	22.6	20.1	73.3
S61	21.3	18.7	67.7
S62	22.8	20.1	72.9
S63	22.8	20.0	73.6
H1	24.5	20.6	78.5
H2	23.1	19.9	73.8
H3	23.8	19.8	69.6
H4	23.8	19.9	76.0
H5	21.3	18.5	69.5
H6	27.7	24.0	79.2

	総硬度	総アルカリ度	電気伝導率
H7	25.6	21.3	80.3
H8	25.7	21.5	80.0
H9	23.4	19.9	73.1
H10	24.1	22.2	76.4
H11	23.2	19.5	71.3
H12	24.3	21.9	76.8
H13	25.8	22.9	81.0
H14	25.3	22.7	77.9
H15	23.8	21.3	73.6
H16	22.0	23.8	70.5
H17	24.9	23.8	75.3
H18	22.5	23.3	75.9
H19	22.5	26.2	80.2
H20	24.6	25.8	81.7
H21	24.6	24.2	77.8
平均	24.0	21.5	74.9

錦川表流水（取水口地点）の水質変動

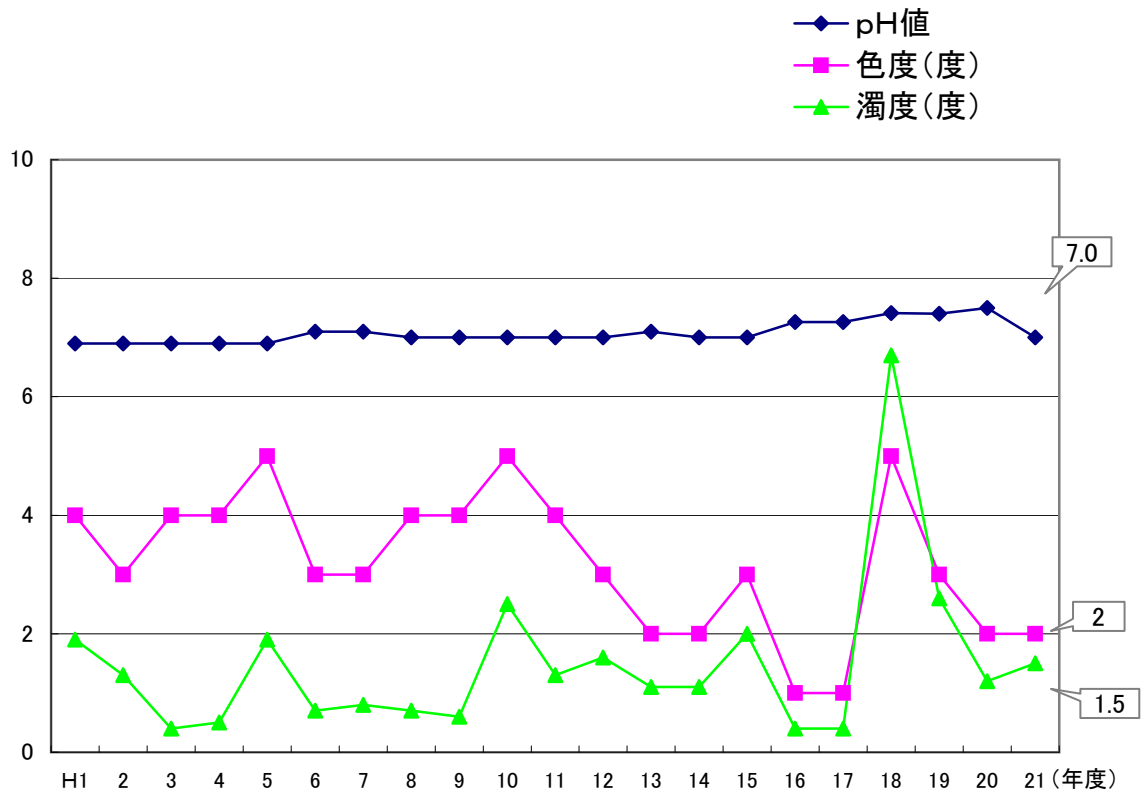

	pH値	色度	濁度
S54	6.9	5	2.2
S55	6.9	4	2.3
S56	6.9	4	1.9
S57	7.0	5	2.1
S58	6.9	4	1.5
S59	6.9	5	1.2
S60	6.9	5	2.0
S61	6.9	5	4.1
S62	6.9	3	1.0
S63	6.9	5	1.3
H1	6.9	4	1.9
H2	6.9	3	1.3
H3	6.9	4	0.4
H4	6.9	4	0.5
H5	6.9	5	1.9
H6	7.1	3	0.7

	pH値	色度	濁度
H7	7.1	3	0.8
H8	7.0	4	0.7
H9	7.0	4	0.6
H10	7.0	5	2.5
H11	7.0	4	1.3
H12	7.0	3	1.6
H13	7.1	2	1.1
H14	7.0	2	1.1
H15	7.0	3	2.0
H16	7.3	1	0.4
H17	7.3	1	0.4
H18	7.4	5	6.7
H19	7.4	3	2.6
H20	7.5	2	1.2
H21	7.0	2	1.5
平均	7.0	4	1.6

毎月検査成績　　錦川表流水　（錦川取水口）

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候(前日／当日)		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
気　温	(℃)	19.5	25.0	24.0	28.0	29.5	30.0	23.0
水　温	(℃)	15.5	20.6	25.1	21.5	22.8	24.3	19.1
残留塩素	(mg/ℓ)	*	*	*	*	*	*	*
一般細菌	(1mℓ中)	140	170	100	170	280	150	180
大腸菌	(MPN)	3	0	3	8	13	0	1
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)				0.00005未満			
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001		0.002		0.002	0.001
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.31	0.31	0.36	0.38	0.34	0.28	0.38
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.15	0.13	0.12	0.12	0.13	0.14	0.12
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.02		0.01未満		0.02	0.02
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.004未満			0.004未満			0.004未満
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
臭素酸	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
総トリハロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.02未満			0.02未満			0.02未満
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)	0.008未満			0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.008		0.024		0.005	0.004
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.03		0.06		0.02	0.02未満
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.06		0.09		0.04	0.03
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.007		0.005	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	5.9	5.6	5.3	4.6	6.8	6.9	6.5
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.008		0.011		0.006	0.004
塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.9	5.2	4.9	4.1	3.9	4.3	4.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	32.4	32.4	32.3	29.7	28.4	32.4	35.4
蒸発残留物	(mg/ℓ)				54			
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.02未満			0.02未満			0.02未満
ジェオスミン	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0.005未満			
フェノール類	(mg/ℓ)				0.0005未満			
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.80	0.60	0.75	0.64	0.60	0.58	0.47
pH値	電極	7.29	7.61	7.43	7.27	7.44	7.31	7.40
	比色	7.2	7.1	7.1	6.9	7.3	7.0	6.9
味		*	*	*	*	*	*	*
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		2	2	3	3	3	2	1
濁　度		1.5	1.4	1.9	2.8	2.2	1.0	0.9
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	24.0	25.0	25.0	22.0	25.0	29.0	28.5
電気伝導率	(μS/cm)	80.6	82.3	85.8	71.8	73.4	82.1	83.6

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
15.0	9.4	8.0	11.0	10.0	30.0	8.0	19.4	
13.3	11.2	8.0	8.2	10.4	25.1	8.0	16.7	
*	*	*	*	*	*	*	*	0.1以上1.0以下であること
120	31	72	50	170	280	31	136	100以下であること
15	8	12	2	13	15	0	6	検出されないこと
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001		0.001		0.001	0.002	0.001	0.001	0.01以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.44	0.38	0.36	0.38	0.38	0.44	0.28	0.36	10以下であること
0.08	0.09	0.12	0.11	0.08	0.15	0.08	0.10	0.8以下であること
0.01未満		0.01		0.01未満	0.02	0.01未満	0.01	1.0以下であること
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下であること
		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.06以下であること
		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下であること
		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
0.006		0.005		0.010	0.024	0.004	0.009	1.0以下であること
0.04		0.03		0.04	0.06	0.02未満	0.03	0.2以下であること
0.05		0.07		0.06	0.09	0.03	0.06	0.3以下であること
0.005未満		0.006		0.011	0.011	0.005未満	0.006	1.0以下であること
7.8	5.6	9.0	6.5	5.4	9.0	4.6	6.3	200以下であること
0.006		0.006		0.008	0.011	0.004	0.006	0.05以下であること
4.1	5.2	7.2	6.3	4.1	7.2	3.9	5.0	200以下であること
33.0	33.4	40.7	32.1	25.9	40.7	25.9	32.3	300以下であること
				42	54	42	48	500以下であること
		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下であること
					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下であること
0.65	0.52	0.45	0.46	0.53	0.80	0.45	0.59	3以下であること
7.48	7.35	7.08	7.30	7.29	7.61	7.08	7.35	5.8以上8.6以下
7.0	7.2	6.9	7.1	6.7	7.3	6.7	7.0	
*	*	*	*	*	*	*	*	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
3	1	1	1	2	3	1	2	5以下であること
2.0	0.5	1.8	0.5	1.7	2.8	0.5	1.5	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
25.0	25.0	24.0	20.5	17.0	29.0	17.0	24.2	
69.9	73.1	84.8	85.1	61.5	85.8	61.5	77.8	

毎月検査成績　　錦見浄水場原水　（着水井）

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候(前日／当日)		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
気　温	(℃)	19.5	25.0	24.0	28.0	29.5	30.0	23.0
水　温	(℃)	15.0	20.6	24.5	22.6	22.2	25.3	19.0
残留塩素	(mg/ℓ)	*	*	*	*	*	*	*
一般細菌	(1mℓ中)	280	150	150	440	690	250	60
大腸菌	(MPN)	8	0	7	16	17	1	1
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)				0.00005未満			
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.002		0.002		0.002	0.002
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.29	0.29	0.33	0.38	0.33	0.27	0.38
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.13	0.10
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01		0.01未満		0.01	0.01
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.004未満			0.004未満			0.004未満
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
臭素酸	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満		0.001未満
総トリハロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.02未満			0.02未満			0.02未満
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)	0.008未満			0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.003		0.011		0.005	0.005
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.14		0.04		0.16	0.02未満
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.06		0.07		0.06	0.03
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	5.7	5.5	3.2	4.8	5.1	5.8	6.6
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.009		0.011		0.011	0.005
塩化物イオン	(mg/ℓ)	5.5	5.1	4.6	4.2	4.0	4.3	4.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	33.1	32.8	20.8	30.3	29.7	33.4	36.2
蒸発残留物	(mg/ℓ)				52			
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.02未満			0.02未満			0.02未満
ジェオスミン	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0.005未満			
フェノール類	(mg/ℓ)				0.0005未満			
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.61	0.71	0.82	0.67	0.67	0.65	0.49
pH値	電極	7.34	7.66	7.44	7.23	7.48	7.29	7.44
	比色	7.2	7.1	7.1	6.9	7.3	7.1	6.9
味		*	*	*	*	*	*	*
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		1	2	3	2	3	2	1
濁　度		1.2	1.8	3.5	1.8	3.3	1.5	0.9
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	27.0	24.0	26.0	24.0	24.0	29.5	29.0
電気伝導率	(μS/cm)	79.8	82.7	86.9	73.5	75.3	82.6	89.8

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
15.0	9.4	8.0	11.0	10.0	30.0	8.0	19.4	
13.0	10.4	7.0	8.2	10.0	25.3	7.0	16.5	
*	*	*	*	*	*	*	*	0.1以上1.0以下であること
150	79	92	120	150	690	60	218	100以下であること
12	16	23	4	21	23	0	11	検出されないこと
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001		0.001		0.001	0.002	0.001	0.002	0.01以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.43	0.37	0.35	0.37	0.37	0.43	0.27	0.35	10以下であること
0.12	0.12	0.11	0.13	0.10	0.14	0.10	0.11	0.8以下であること
0.01未満		0.01		0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下であること
		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.06以下であること
		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下であること
		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
0.007		0.005		0.002	0.011	0.002	0.005	1.0以下であること
0.03		0.03		0.03	0.16	0.02未満	0.06	0.2以下であること
0.06		0.06		0.05	0.07	0.03	0.06	0.3以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
5.5	5.6	11.1	6.6	5.2	11.1	3.2	5.9	200以下であること
0.005		0.003		0.005	0.011	0.003	0.007	0.05以下であること
4.0	5.2	7.1	6.6	4.3	7.1	4.0	5.0	200以下であること
32.8	34.1	50.2	32.7	26.9	50.2	20.8	32.7	300以下であること
				42	52	42	47	500以下であること
		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下であること
					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下であること
0.66	0.51	0.45	0.44	0.54	0.82	0.44	0.60	3以下であること
7.43	7.38	7.19	7.30	7.26	7.66	7.19	7.37	5.8以上8.6以下
7.0	6.9	6.9	7.1	6.7	7.3	6.7	7.0	
*	*	*	*	*	*	*	*	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
2	1	0	1	2	3	0	2	5以下であること
1.2	0.3	0.8	2.0	1.4	3.5	0.3	1.6	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
25.0	25.0	23.5	22.5	18.7	29.5	18.7	24.9	
78.6	78.1	86.5	86.8	65.2	89.8	65.2	80.5	

毎月検査成績　　錦見浄水場処理水　（集合井）

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候(前日／当日)		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
気　温	(℃)	19.5	25.0	24.0	28.0	29.5	30.0	23.0
水　温	(℃)	16.0	20.9	25.2	21.2	23.0	24.1	18.9
残留塩素	(mg/ℓ)	0.00	0.02	0.04	0.02	0.10	0.02	0.06
一般細菌	(1mℓ中)	2	0	3	2	6	0	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)		0.001未満					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.30	0.29	0.35	0.37	0.33	0.27	0.38
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.14	0.13	0.12	0.11	0.13	0.14	0.11
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01		0.01未満		0.01	0.01
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)	0.001		0.002	0.003	0.003		0.001
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001	0.001		0.001
臭素酸	(mg/ℓ)	0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満		0.001
総トリハロメタン	(mg/ℓ)	0.002		0.004	0.007	0.007		0.004
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001		0.002	0.003	0.003		0.002
ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.003		0.015		0.003	0.005
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.30		0.24		0.27	0.29
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01		0.01		0.01	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	6.3	5.9	5.7	5.4	3.5	5.7	7.3
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005		0.009		0.006	0.004
塩化物イオン	(mg/ℓ)	8.1	7.0	6.9	6.6	6.0	6.5	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	33.4	32.1	32.3	29.9	20.3	31.8	36.3
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.47	0.51	0.61	0.51	0.47	0.50	0.39
pH値	電極	7.12	7.42	7.29	7.11	7.27	7.16	7.31
	比色	7.0	7.1	7.0	6.9	7.1	6.9	7.0
味		*	*	*	*	*	*	*
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	1	1	0
濁　度		0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	26.0	24.0	24.5	22.5	23.0	22.0	27.5
電気伝導率	(μS/cm)	82.2	88.1	90.7	79.0	79.5	86.6	92.0

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
15.0	9.4	8.0	11.0	10.0	30.0	8.0	19.4	
12.9	10.5	7.0	8.0	10.2	25.2	7.0	16.5	
0.00	0.04	0.14	0.06	0.04	0.14	0.00	0.05	0.1以上1.0以下であること
1	0	0	0	2	6	0	1	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
					0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.44	0.38	0.35	0.38	0.39	0.44	0.27	0.35	10以下であること
0.08	0.09	0.12	0.10	0.08	0.14	0.08	0.10	0.8以下であること
0.01未満		0.01		0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満	0.06未満	0.6以下であること
								0.02以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.003	0.001未満	0.001	0.06以下であること
								0.04以下であること
	0.001		0.001未満		0.001	0.001未満	0.001	0.1以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.002		0.001未満		0.007	0.001未満	0.004	0.1以下であること
								0.2以下であること
	0.001		0.001未満		0.003	0.001未満	0.002	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
0.008		0.007		0.001	0.015	0.001	0.002	1.0以下であること
0.25		0.33		0.30	0.33	0.24	0.30	0.2以下であること
0.01未満		0.01		0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.3以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
6.6	6.4	12.0	4.5	5.7	12.0	3.5	6.3	200以下であること
0.004		0.002		0.003	0.009	0.002	0.005	0.05以下であること
6.0	7.5	9.4	8.8	6.4	9.4	6.0	7.2	200以下であること
35.5	34.1	50.7	21.8	26.9	50.7	20.3	32.1	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.50	0.42	0.40	0.40	0.43	0.61	0.39	0.47	3以下であること
7.26	7.24	7.03	7.14	7.08	7.42	7.03	7.20	5.8以上8.6以下
6.8	6.8	6.8	7.1	6.7	7.1	6.7	6.9	
*	*	*	*	*	*	*	*	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
1	0	0	0	0	1	0	0	5以下であること
0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.1	0.3	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
24.0	26.5	23.0	19.0	17.5	27.5	17.5	23.3	
82.0	86.4	92.2	90.0	68.6	92.2	68.6	84.8	

毎月検査成績　　錦見浄水場第1ろ過水　（量水井）

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候(前日／当日)		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
気　温	(℃)	19.5	25.0	24.0	28.0	29.5	30.0	23.0
水　温	(℃)	17.4	19.6	25.1	22.2	23.5	25.1	19.7
残留塩素	(mg/ℓ)	0.15	0.06	0.18	0.10	0.30	0.12	0.30
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	10	0	2	14	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)		0.001未満					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.30	0.30	0.35	0.38	0.34	0.27	0.37
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.15	0.11	0.13	0.11	0.11	0.12	0.09
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01		0.01未満		0.01	0.01
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満	0.13	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)	0.003		0.006	0.007	0.006		0.003
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001		0.001	0.001	0.001		0.002
臭素酸	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.006	0.001未満		0.001未満
総トリハロメタン	(mg/ℓ)	0.007		0.010	0.012	0.011		0.008
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.003		0.003	0.004	0.004		0.003
ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.06		0.03		0.06	0.05
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	6.4	4.0	5.9	5.6	3.6	6.6	7.7
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/ℓ)	8.4	7.5	7.3	7.0	6.3	7.2	7.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	33.6	23.3	32.8	30.4	20.3	34.5	36.7
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.38	0.42	0.56	0.45	0.39	0.44	0.36
pH値	電極	7.28	7.38	7.42	7.16	7.34	7.28	7.44
	比色	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	7.0	7.0
味		*	*	*	*	*	*	*
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	23.5	24.0	25.0	20.5	23.0	29.0	30.0
電気伝導率	(μS/cm)	83.8	90.8	92.1	79.4	80.1	87.9	95.6

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
15.0	9.4	8.0	11.0	10.0	30.0	8.0	19.4	
14.2	11.9	10.0	9.0	11.8	25.1	9.0	17.5	
0.08	0.14	0.27	0.14	0.22	0.30	0.06	0.17	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	14	0	2	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
					0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.44	0.35	0.34	0.37	0.38	0.44	0.27	0.35	10以下であること
0.09	0.10	0.11	0.12	0.09	0.15	0.09	0.11	0.8以下であること
0.01未満		0.01		0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.13	0.06未満	0.06	0.6以下であること
								0.02以下であること
	0.001		0.001		0.007	0.001	0.004	0.06以下であること
								0.04以下であること
	0.001		0.001		0.002	0.001	0.002	0.1以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.006	0.001未満	0.001	0.01以下であること
	0.004		0.004		0.012	0.004	0.008	0.1以下であること
								0.2以下であること
	0.002		0.002		0.004	0.002	0.003	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
0.002		0.001未満		0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	1.0以下であること
0.02		0.02		0.02	0.06	0.02	0.03	0.2以下であること
0.01		0.01未満		0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
4.6	6.6	10.5	7.3	5.8	10.5	3.6	6.2	200以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
6.3	8.0	9.6	8.8	6.5	9.6	6.3	7.5	200以下であること
25.2	34.1	44.8	33.0	26.4	44.8	20.3	31.3	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.42	0.35	0.31	0.36	0.37	0.56	0.31	0.40	3以下であること
7.31	7.30	7.10	7.29	7.12	7.44	7.10	7.28	5.8以上8.6以下
6.8	6.8	6.8	7.1	6.7	7.1	6.7	7.0	
*	*	*	*	*	*	*	*	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
23.5	25.5	22.0	19.0	16.0	30.0	16.0	23.4	
82.5	87.9	86.4	91.5	69.6	95.6	69.6	86.0	

毎月検査成績　　錦見浄水場第2ろ過水　（量水井）

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候(前日／当日)		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
気　温	(℃)	19.5	25.0	24.0	28.0	29.5	30.0	23.0
水　温	(℃)	17.0	19.7	25.0	22.0	23.3	24.8	19.9
残留塩素	(mg/ℓ)	0.08	0.06	0.18	0.12	0.22	0.08	0.24
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	0	1	1	0	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)		0.001未満					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.29	0.30	0.35	0.37	0.34	0.27	0.38
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.12	0.12	0.11	0.10	0.13	0.14	0.11
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01		0.01未満		0.01	0.01
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.08	0.12	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)	0.003		0.004	0.006	0.005		0.002
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001		0.001未満	0.001	0.002		0.002
臭素酸	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.002	0.002		0.004
総トリハロメタン	(mg/ℓ)	0.006		0.007	0.011	0.011		0.007
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.002		0.003	0.004	0.004		0.003
ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.005		0.001未満	0.001未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.04		0.03		0.05	0.04
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.04		0.01未満		0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	6.4	5.0	3.6	5.7	3.6	6.6	7.7
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/ℓ)	8.4	7.3	7.0	7.0	6.3	7.1	7.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	32.8	28.3	21.6	30.5	19.9	34.3	36.5
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.39	0.42	0.58	0.43	0.38	0.43	0.36
pH値	電極	7.25	7.37	7.42	7.23	7.36	7.30	7.45
	比色	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	7.0	7.0
味		*	*	*	*	*	*	*
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	22.5	23.0	24.0	21.0	21.5	29.0	28.0
電気伝導率	(μS/cm)	87.4	90.8	91.8	77.6	76.4	90.3	95.9

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
15.0	9.4	8.0	11.0	10.0	30.0	8.0	19.4	
14.2	12.0	10.0	8.5	10.7	25.0	8.5	17.3	
0.08	0.12	0.20	0.20	0.16	0.24	0.06	0.15	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	1	0	0	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
					0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.45	0.35	0.35	0.38	0.38	0.45	0.27	0.35	10以下であること
0.08未満	0.08未満	0.12	0.10	0.08	0.14	0.08未満	0.11	0.8以下であること
0.01		0.01		0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06	0.6以下であること
								0.02以下であること
	0.001		0.001		0.006	0.001	0.003	0.06以下であること
								0.04以下であること
	0.001		0.001		0.002	0.001未満	0.001	0.1以下であること
	0.003		0.001未満		0.004	0.001未満	0.002	0.01以下であること
	0.004		0.004		0.011	0.004	0.007	0.1以下であること
								0.2以下であること
	0.002		0.002		0.004	0.002	0.003	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
0.002		0.001		0.001未満	0.005	0.001未満	0.001	1.0以下であること
0.02		0.02		0.02	0.05	0.02	0.02	0.2以下であること
0.01		0.01未満		0.01未満	0.04	0.01未満	0.01	0.3以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
6.9	6.3	6.6	4.6	5.9	7.7	3.6	5.7	200以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
6.5	7.6	9.9	9.0	6.7	9.9	6.3	7.5	200以下であること
34.4	34.7	28.6	22.3	26.7	36.5	19.9	29.2	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.42	0.35	0.32	0.32	0.39	0.58	0.32	0.40	3以下であること
7.27	7.30	7.12	7.22	7.12	7.45	7.12	7.28	5.8以上8.6以下
6.8	6.8	6.8	7.1	6.7	7.1	6.7	7.0	
*	*	*	*	*	*	*	*	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
23.5	25.5	22.0	19.0	16.5	29.0	16.5	23.0	
82.6	85.2	89.2	91.2	68.9	95.9	68.9	85.6	

毎月検査成績　　錦見浄水場浄水　（配水池）

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候(前日／当日)		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
気　温	(℃)	19.5	25.0	24.0	28.0	29.5	30.0	23.0
水　温	(℃)	16.0	19.6	22.9	21.0	23.5	25.0	19.4
残留塩素	(mg/ℓ)	0.36	0.50	0.40	0.50	0.56	0.46	0.54
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	12	0	2	0	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)				0.00005未満			
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.29	0.29	0.36	0.36	0.33	0.26	0.38
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.15	0.14	0.13	0.11	0.11	0.13	0.10
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01		0.01未満		0.01	0.01
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.07	0.08	0.11	0.14	0.20	0.15
クロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	(mg/ℓ)	0.005		0.013	0.012	0.010		0.005
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.004未満			0.004未満			0.004未満
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)	0.002		0.002	0.002	0.002		0.002
臭素酸	(mg/ℓ)	0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満		0.001未満
総トリハロメタン	(mg/ℓ)	0.011		0.021	0.020	0.018		0.012
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.02未満			0.02未満			0.02未満
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.004		0.006	0.006	0.006		0.005
ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)	0.008未満			0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001		0.001未満	0.001未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.06		0.03		0.07	0.05
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	6.6	4.2	3.8	5.8	3.8	7.1	8.1
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001	0.001未満
塩化物イオン	(mg/ℓ)	8.7	8.0	7.6	7.3	6.9	7.7	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	32.5	22.6	20.8	29.2	20.0	33.8	36.2
蒸発残留物	(mg/ℓ)				48			
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.02未満			0.02未満			0.02未満
ジェオスミン	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0.005未満			
フェノール類	(mg/ℓ)				0.0005未満			
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.39	0.49	0.68	0.48	0.41	0.46	0.37
pH値	電極	7.31	7.45	7.43	7.16	7.41	7.33	7.54
	比色	7.2	7.1	7.1	6.9	7.1	7.1	7.0
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	23.5	24.5	26.5	21.5	23.0	22.0	31.0
電気伝導率	(μS/cm)	81.1	90.1	90.1	72.2	75.5	76.9	95.6

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
15.0	9.4	8.0	11.0	10.0	30.0	8.0	19.4	
14.0	11.7	7.0	7.5	11.1	25.0	7.0	16.6	
0.48	0.43	0.52	0.48	0.52	0.56	0.36	0.48	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	12	0	1	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.46	0.31	0.33	0.38	0.38	0.46	0.26	0.34	10以下であること
0.09	0.10	0.10	0.13	0.09	0.15	0.09	0.10	0.8以下であること
0.01未満		0.01		0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.20	0.06未満	0.09	0.6以下であること
		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
	0.002		0.002		0.013	0.002	0.007	0.06以下であること
		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
	0.002		0.002		0.002	0.002	0.002	0.1以下であること
	0.002		0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	0.01以下であること
	0.007		0.006		0.021	0.006	0.014	0.1以下であること
		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.003		0.002		0.006	0.002	0.005	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
0.002		0.001未満		0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	1.0以下であること
0.03		0.02		0.02	0.07	0.02	0.03	0.2以下であること
0.01未満		0.01未満		0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
6.0	6.5	7.9	4.8	6.2	8.1	3.8	5.9	200以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
6.7	7.9	9.5	9.1	6.8	9.5	6.7	7.8	200以下であること
29.3	34.3	32.8	21.8	26.6	36.2	20.0	28.3	300以下であること
				42	48	42	45	500以下であること
		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下であること
					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下であること
0.49	0.36	0.33	0.36	0.40	0.68	0.33	0.43	3以下であること
7.36	7.36	7.18	7.30	7.19	7.54	7.16	7.34	5.8以上8.6以下
7.0	6.8	6.8	7.1	6.8	7.2	6.8	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
26.0	27.0	24.0	19.0	15.5	31.0	15.5	23.6	
83.0	86.4	90.5	90.6	66.4	95.6	66.4	83.2	

毎月検査成績　　横山二丁目　（給水栓）

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候(前日／当日)		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
気　温	(℃)	24.0	26.7	21.9	31.8	31.2	28.8	25.5
水　温	(℃)	15.9	19.5	21.2	24.0	25.7	27.0	21.9
残留塩素	(mg/ℓ)	0.39	0.29	0.24	0.37	0.26	0.38	0.36
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	5	1	2	0	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.003		0.005		0.006	0.005
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)		0.001未満					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.29	0.29	0.37	0.36	0.33	0.25	0.38
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.14	0.13	0.11	0.10	0.12	0.15	0.12
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01		0.01未満		0.01	0.01
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.07	0.08	0.12	0.14	0.19	0.15
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)	0.006		0.016	0.014	0.012		0.006
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)	0.002		0.002	0.002	0.002		0.002
臭素酸	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.002	0.001		0.001
総トリハロメタン	(mg/ℓ)	0.012		0.025	0.023	0.020		0.013
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.004		0.007	0.007	0.006		0.005
ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001		0.003		0.003	0.002
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.05		0.03		0.06	0.04
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.06		0.02		0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	7.0	4.2	6.0	5.8	3.8	6.8	8.1
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/ℓ)	9.4	8.0	7.8	7.4	6.9	7.6	7.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	32.5	23.1	30.9	29.2	19.8	32.8	36.0
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.42	0.48	0.70	0.51	0.41	0.48	0.40
pH値	電極	7.28	7.45	7.46	7.27	7.40	7.34	7.51
	比色	6.9	7.1	7.1	6.9	7.1	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	22.5	23.5	23.5	22.0	23.0	27.5	27.5
電気伝導率	(μS/cm)	81.3	89.1	89.8	71.3	76.9	82.3	94.9

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
8.0	11.1	8.4	10.2	10.2	31.8	8.0	19.8	
17.3	13.7	9.6	8.2	11.5	27.0	8.2	18.0	
0.45	0.32	0.46	0.40	0.32	0.46	0.24	0.35	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	5	0	1	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.005		0.003		0.005	0.006	0.003	0.005	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
					0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.45	0.31	0.34	0.38	0.38	0.45	0.25	0.34	10以下であること
0.08	0.08	0.13	0.12	0.09	0.15	0.08	0.10	0.8以下であること
0.01未満		0.01		0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.06未満	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.19	0.06未満	0.09	0.6以下であること
								0.02以下であること
	0.003		0.003		0.016	0.003	0.009	0.06以下であること
								0.04以下であること
	0.002		0.002		0.002	0.002	0.002	0.1以下であること
	0.007		0.001未満		0.007	0.001未満	0.002	0.01以下であること
	0.008		0.007		0.025	0.007	0.015	0.1以下であること
								0.2以下であること
	0.003		0.002		0.007	0.002	0.005	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
0.001		0.001		0.001	0.003	0.001	0.002	1.0以下であること
0.02		0.02		0.02	0.06	0.02	0.03	0.2以下であること
0.01		0.01未満		0.01	0.06	0.01未満	0.01	0.3以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
4.5	6.6	9.8	7.4	6.1	9.8	3.8	6.3	200以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
6.4	8.0	9.9	9.1	7.0	9.9	6.4	7.9	200以下であること
23.2	33.1	40.8	32.5	27.0	40.8	19.8	30.1	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.48	0.36	0.31	0.34	0.40	0.70	0.31	0.44	3以下であること
7.40	7.39	7.21	7.33	7.30	7.51	7.21	7.36	5.8以上8.6以下
6.9	7.1	6.8	6.7	6.8	7.2	6.7	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
26.0	28.0	22.5	19.0	17.2	28.0	17.2	23.5	
83.8	87.4	86.0	90.8	73.3	94.9	71.3	83.9	

毎月検査成績　　昭和町二丁目　（給水栓）

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候(前日／当日)		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
気　温	(℃)	19.8	24.7	19.4	31.2	29.5	28.9	24.5
水　温	(℃)	16.9	20.9	21.2	22.5	24.0	25.1	20.4
残留塩素	(mg/ℓ)	0.57	0.43	0.42	0.47	0.45	0.54	0.54
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	18	1	2	0	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001		0.002		0.003	0.002
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)		0.001未満					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.29	0.29	0.36	0.36	0.33	0.26	0.38
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.15	0.15	0.14	0.11	0.11	0.13	0.10
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01		0.01未満		0.01	0.01
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.08	0.08	0.11	0.14	0.20	0.14
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)	0.005		0.012	0.011	0.009		0.005
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)	0.002		0.002	0.002	0.002		0.002
臭素酸	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
総トリハロメタン	(mg/ℓ)	0.011		0.020	0.019	0.016		0.011
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.004		0.006	0.006	0.005		0.004
ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001		0.001未満	0.003
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.06		0.05		0.07	0.05
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01未満		0.04		0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	7.0	6.0	6.1	5.8	3.7	6.7	8.1
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/ℓ)	9.2	8.1	7.7	7.3	6.8	7.7	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	32.9	31.1	31.2	28.8	20.0	32.7	36.7
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.41	0.47	0.68	0.47	0.40	0.48	0.40
pH値	電極	7.38	7.48	7.47	7.33	7.43	7.38	7.56
	比色	7.0	7.1	7.1	6.9	7.1	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	23.0	25.0	25.0	21.0	25.0	27.0	28.0
電気伝導率	(μS/cm)	80.5	91.5	90.4	75.4	78.1	87.3	89.5

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
11.5	10.0	8.8	8.2	10.7	31.2	8.2	18.9	
15.1	12.4	9.1	8.7	11.2	25.1	8.7	17.3	
0.53	0.48	0.56	0.52	0.56	0.57	0.42	0.51	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	18	0	2	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.002		0.001		0.001	0.003	0.001	0.001	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
					0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.46	0.31	0.33	0.36	0.38	0.46	0.26	0.34	10以下であること
0.11	0.09	0.11	0.13	0.10	0.15	0.09	0.10	0.8以下であること
0.01未満		0.01		0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.06未満	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.20	0.06未満	0.09	0.6以下であること
								0.02以下であること
	0.002		0.002		0.012	0.002	0.007	0.06以下であること
								0.04以下であること
	0.002		0.002		0.002	0.002	0.002	0.1以下であること
	0.002		0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.007		0.006		0.020	0.006	0.013	0.1以下であること
								0.2以下であること
	0.003		0.002		0.006	0.002	0.004	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
0.002		0.001未満		0.003	0.003	0.001未満	0.001	1.0以下であること
0.03		0.02		0.02	0.07	0.02	0.04	0.2以下であること
0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.04	0.01未満	0.01	0.3以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
4.8	6.5	11.6	7.5	6.2	11.6	3.7	6.7	200以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
6.6	7.9	9.7	8.7	6.9	9.7	6.6	7.8	200以下であること
23.7	34.4	47.6	32.1	26.4	47.6	20.0	31.5	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.45	0.37	0.34	0.34	0.41	0.68	0.34	0.43	3以下であること
7.40	7.39	7.17	7.30	7.30	7.56	7.17	7.38	5.8以上8.6以下
6.9	7.1	6.7	6.7	6.8	7.3	6.7	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
28.0	27.5	23.0	19.0	16.0	28.0	16.0	24.0	
83.7	87.6	82.2	91.0	73.8	91.5	73.8	84.3	

毎月検査成績　　旭町三丁目　（給水栓）

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候(前日／当日)		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
気　温	(℃)	20.4	22.7	21.8	31.4	31.9	27.7	27.5
水　温	(℃)	16.8	19.4	23.2	25.5	28.5	27.5	25.4
残留塩素	(mg/ℓ)	0.43	0.26	0.23	0.45	0.30	0.33	0.27
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	0	2	2	0	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.003		0.004		0.006	0.005
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)		0.001未満					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.30	0.29	0.40	0.35	0.31	0.26	0.39
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.14	0.13	0.11	0.10	0.12	0.15	0.12
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01		0.01未満		0.01	0.01
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.08	0.08	0.11	0.14	0.20	0.16
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)	0.006		0.017	0.015	0.018		0.006
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)	0.002		0.002	0.002	0.002		0.003
臭素酸	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001		0.002
総トリハロメタン	(mg/ℓ)	0.012		0.025	0.024	0.028		0.014
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.004		0.006	0.007	0.008		0.005
ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001		0.008		0.002	0.002
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.05		0.04		0.07	0.04
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01		0.01		0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	6.9	4.2	5.9	5.7	3.7	6.9	8.1
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/ℓ)	9.2	8.0	7.9	7.3	6.7	7.7	7.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	32.8	23.2	31.2	28.4	19.2	33.7	36.1
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.39	0.44	0.48	0.50	0.43	0.44	0.42
pH値	電極	7.37	7.48	7.48	7.30	7.40	7.41	7.61
	比色	6.9	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	1	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	25.0	23.5	24.5	21.0	21.0	28.5	28.5
電気伝導率	(μS/cm)	82.6	90.1	90.4	72.9	78.5	90.5	94.6

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
8.8	10.6	7.9	9.3	9.9	31.9	7.9	19.2	
14.1	15.4	8.4	6.3	10.3	28.5	6.3	18.4	
0.21	0.52	0.42	0.37	0.37	0.52	0.21	0.35	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	2	0	0	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.003		0.001未満		0.001未満	0.006	0.001未満	0.003	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
					0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.46	0.31	0.34	0.38	0.41	0.46	0.26	0.35	10以下であること
0.09	0.09	0.12	0.11	0.09	0.15	0.09	0.10	0.8以下であること
0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.06	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.20	0.06未満	0.09	0.6以下であること
								0.02以下であること
	0.003		0.004		0.018	0.003	0.010	0.06以下であること
								0.04以下であること
	0.002		0.002		0.003	0.002	0.002	0.1以下であること
	0.003		0.001未満		0.003	0.001未満	0.001	0.01以下であること
	0.009		0.009		0.028	0.009	0.017	0.1以下であること
								0.2以下であること
	0.004		0.003		0.008	0.003	0.005	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
0.026		0.002		0.005	0.026	0.001	0.007	1.0以下であること
0.03		0.02		0.02	0.07	0.02	0.04	0.2以下であること
0.08		0.03		0.01未満	0.08	0.01未満	0.02	0.3以下であること
0.025		0.005未満		0.005	0.025	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
6.6	6.5	11.2	7.6	6.4	11.2	3.7	6.6	200以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
6.6	7.8	9.6	9.1	7.2	9.6	6.6	7.9	200以下であること
32.9	34.0	46.7	32.4	28.7	46.7	19.2	31.6	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.50	0.37	0.32	0.37	0.34	0.50	0.32	0.42	3以下であること
7.40	7.40	7.21	7.30	7.30	7.61	7.21	7.39	5.8以上8.6以下
7.0	7.1	6.7	6.7	6.8	7.3	6.7	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
1	0	0	0	0	1	0	0	5以下であること
0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
22.5	25.0	22.0	18.5	16.5	28.5	16.5	23.0	
84.7	89.7	88.8	90.7	76.1	94.6	72.9	85.8	

毎月検査成績　　和木町和木一丁目　（給水栓）

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候(前日／当日)		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
気　温	(℃)	23.7	26.2	22.1	34.3	30.6	22.5	24.7
水　温	(℃)	17.2	19.4	22.0	24.5	27.0	27.0	21.5
残留塩素	(mg/ℓ)	0.59	0.38	0.26	0.53	0.31	0.34	0.47
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	0	2	4	0	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)				0.00005未満			
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.30	0.30	0.38	0.36	0.33	0.26	0.38
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.15	0.15	0.12	0.11	0.11	0.13	0.10
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01		0.01未満		0.01	0.01
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.08	0.08	0.11	0.15	0.20	0.16
クロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.02未満			0.02未満			0.002未満
クロロホルム	(mg/ℓ)	0.006		0.016	0.013	0.012		0.005
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.004未満			0.004			0.004未満
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.002		0.002	0.002	0.002		0.003
臭素酸	(mg/ℓ)	0.001未満		0.003	0.001未満	0.001未満		0.001未満
総トリハロメタン	(mg/ℓ)	0.012		0.024	0.022	0.021		0.013
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.02未満			0.02未満			0.02未満
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.004		0.006	0.007	0.007		0.005
ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)	0.008未満			0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001		0.003	0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.05		0.04		0.06	0.04
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	6.9	6.4	6.0	5.8	3.7	6.8	8.0
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/ℓ)	9.2	8.0	7.9	7.4	6.9	7.7	7.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	32.8	32.9	30.7	28.9	19.7	33.0	36.2
蒸発残留物	(mg/ℓ)				46			
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.02未満			0.02未満			0.02未満
ジェオスミン	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0.005未満			
フェノール類	(mg/ℓ)				0.0005未満			
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.39	0.47	0.68	0.50	0.40	0.48	0.39
pH値	電極	7.37	7.49	7.45	7.29	7.40	7.42	7.61
	比色	6.9	7.1	7.1	6.9	7.1	7.0	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	1	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	25.0	25.0	23.0	21.0	22.0	27.5	28.5
電気伝導率	(μS/cm)	82.6	92.0	90.2	74.4	80.0	90.5	95.3

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
8.4	9.3	8.9	9.1	10.7	34.3	8.4	19.2	
15.3	13.0	9.1	8.4	11.6	27.0	8.4	18.0	
0.50	0.36	0.48	0.52	0.46	0.59	0.26	0.43	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	4	0	1	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.46	0.32	0.34	0.38	0.38	0.46	0.26	0.35	10以下であること
0.10	0.11	0.11	0.13	0.10	0.15	0.10	0.10	0.8以下であること
0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.06	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.20	0.06未満	0.09	0.6以下であること
		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
	0.003		0.003		0.016	0.003	0.008	0.06以下であること
		0.004未満			0.004	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
	0.002		0.002		0.003	0.002	0.002	0.1以下であること
	0.009		0.001未満		0.009	0.001未満	0.002	0.01以下であること
	0.008		0.007		0.024	0.007	0.015	0.1以下であること
		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.003		0.002		0.007	0.002	0.005	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
0.004		0.001		0.002	0.004	0.001未満	0.002	1.0以下であること
0.02		0.02		0.02	0.06	0.02	0.03	0.2以下であること
0.01未満		0.01		0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
7.3	6.7	12.4	7.5	6.2	12.4	3.7	7.0	200以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
6.6	8.2	9.7	9.0	6.8	9.7	6.6	7.9	200以下であること
34.7	33.3	51.7	32.6	26.9	51.7	19.7	32.8	300以下であること
				43	46	43	45	500以下であること
		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下であること
					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下であること
0.48	0.35	0.33	0.33	0.40	0.68	0.33	0.43	3以下であること
7.43	7.42	7.20	7.33	7.29	7.61	7.20	7.39	5.8以上8.6以下
7.0	7.1	6.8	6.7	6.7	7.3	6.7	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	1	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
27.0	26.5	22.5	19.0	16.5	28.5	16.5	23.6	
84.1	84.6	86.7	90.9	73.6	95.3	73.6	85.4	

毎月検査成績　　牛野谷加圧施設　(受水槽)

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候(前日／当日)		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
気　温	(℃)	18.0	23.7	22.5	29.7	29.4	22.3	22.7
水　温	(℃)	16.4	20.2	21.3	22.8	23.9	25.4	20.8
残留塩素	(mg/ℓ)	0.52	0.34	0.40	0.54	0.59	0.60	0.54
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	0	1	3	0	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)				0.00005未満			
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001		0.001	0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.29	0.29	0.37	0.36	0.35	0.26	0.38
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.14	0.14	0.12	0.10	0.13	0.16	0.12
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01		0.01未満		0.02	0.02
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.08	0.08	0.12	0.14	0.20	0.15
クロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	(mg/ℓ)	0.005		0.012	0.011	0.009		0.004
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.004			0.004未満			0.004未満
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)	0.002		0.002	0.002	0.002		0.002
臭素酸	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
総トリハロメタン	(mg/ℓ)	0.011		0.020	0.019	0.017		0.010
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.02未満			0.02未満			0.02未満
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.004		0.006	0.006	0.006		0.004
ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)	0.008未満			0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001		0.001未満	0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.06		0.03		0.07	0.05
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	6.7	4.2	6.1	5.9	3.7	6.9	8.0
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/ℓ)	8.7	8.0	7.8	7.2	6.9	7.7	7.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	32.8	23.0	30.8	29.2	20.0	33.1	35.9
蒸発残留物	(mg/ℓ)				46			
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.02未満			0.02未満			0.02未満
ジェオスミン	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0.005未満			
フェノール類	(mg/ℓ)				0.0005未満			
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.45	0.47	0.65	0.47	0.40	0.48	0.38
pH値	電極	7.37	7.45	7.42	7.30	7.42	7.32	7.56
	比色	6.9	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	23.5	25.0	24.5	21.0	23.0	26.5	29.0
電気伝導率	(μS/cm)	81.9	92.7	90.7	77.6	81.4	90.3	95.7

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
10.3	5.2	6.2	6.7	8.3	29.7	5.2	17.1	
12.9	11.2	8.3	7.5	10.8	25.4	7.5	16.8	
0.55	0.44	0.53	0.45	0.48	0.60	0.34	0.50	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	3	0	0	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001		0.001未満		0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.38	0.31	0.34	0.37	0.38	0.38	0.26	0.34	10以下であること
0.09	0.08	0.13	0.10	0.08	0.16	0.08	0.11	0.8以下であること
0.01		0.01未満		0.01未満	0.02	0.01未満	0.01	1.0以下であること
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.20	0.06未満	0.09	0.6以下であること
		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
	0.002		0.002		0.012	0.002	0.006	0.06以下であること
		0.004未満			0.004	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
	0.002		0.002		0.002	0.002	0.002	0.1以下であること
	0.001		0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.007		0.006		0.020	0.006	0.013	0.1以下であること
		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.003		0.002		0.006	0.002	0.004	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
0.001		0.001		0.002	0.002	0.001未満	0.001	1.0以下であること
0.03		0.02		0.02	0.07	0.02	0.04	0.2以下であること
0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
6.7	6.5	12.7	7.4	6.1	12.7	3.7	6.7	200以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
6.5	7.7	9.8	9.0	7.0	9.8	6.5	7.8	200以下であること
33.3	33.7	50.7	31.7	26.3	50.7	20.0	31.7	300以下であること
				40	46	40	43	500以下であること
		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下であること
					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下であること
0.44	0.37	0.34	0.33	0.41	0.65	0.33	0.43	3以下であること
7.40	7.35	7.18	7.32	7.27	7.56	7.18	7.36	5.8以上8.6以下
6.9	7.1	6.9	6.8	6.8	7.1	6.8	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
25.0	26.0	23.0	19.0	16.5	29.0	16.5	23.5	
83.8	87.1	83.6	90.5	73.2	95.7	73.2	85.7	

毎月検査成績　　保津町二丁目　（給水栓）

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候(前日／当日)		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
気　温	(℃)	19.2	22.3	22.8	32.6	36.6	27.8	26.6
水　温	(℃)	20.0	22.3	24.0	26.4	29.7	29.5	23.7
残留塩素	(mg/ℓ)	0.40	0.28	0.23	0.31	0.36	0.36	0.40
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	0	0	4	0	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)				0.00005未満			
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.30	0.29	0.38	0.36	0.33	0.23	0.41
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.15	0.15	0.13	0.10	0.11	0.13	0.10
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01		0.01未満		0.01	0.01
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.06	0.08	0.12	0.16	0.19	0.13
クロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	(mg/ℓ)	0.007		0.019	0.018	0.015		0.009
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.004未満			0.004			0.004未満
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.002		0.002	0.001	0.002		0.001未満
臭素酸	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001	0.001	0.001未満		0.001
総トリハロメタン	(mg/ℓ)	0.014		0.027	0.025	0.024		0.012
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.02未満			0.02未満			0.02未満
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.005		0.006	0.006	0.007		0.003
ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)	0.008未満			0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001		0.002		0.002	0.004
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.05		0.03		0.06	0.04
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.03		0.02		0.01	0.03
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	6.7	6.4	5.9	5.7	3.7	7.0	8.0
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/ℓ)	8.9	8.0	7.9	7.3	7.1	7.7	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	32.6	33.3	31.3	27.9	19.2	33.2	36.2
蒸発残留物	(mg/ℓ)				44			
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.02未満			0.02未満			0.02未満
ジェオスミン	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0.005未満			
フェノール類	(mg/ℓ)				0.0005未満			
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.38	0.49	0.73	0.54	0.41	0.42	0.38
pH値	電極	7.34	7.51	7.52	7.29	7.43	7.42	7.61
	比色	7.0	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	1	0	0	0	1
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	23.5	23.5	23.0	20.0	21.5	28.5	27.5
電気伝導率	(μS/cm)	80.8	90.2	91.8	75.8	80.9	90.9	96.0

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
8.3	8.7	9.1	12.6	9.5	36.6	8.3	19.7	
19.1	15.2	9.7	9.2	11.9	29.7	9.2	20.1	
0.31	0.58	0.42	0.36	0.31	0.58	0.23	0.36	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	4	0	0	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.41	0.32	0.35	0.37	0.40	0.41	0.23	0.35	10以下であること
0.09	0.09	0.10	0.12	0.10	0.15	0.09	0.10	0.8以下であること
0.01		0.01未満		0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.07	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.19	0.06未満	0.09	0.6以下であること
		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
	0.004		0.004		0.019	0.004	0.011	0.06以下であること
		0.004未満			0.004	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
	0.002		0.002		0.002	0.001未満	0.002	0.1以下であること
	0.003		0.001未満		0.003	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.010		0.009		0.027	0.009	0.017	0.1以下であること
		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.004		0.003		0.007	0.003	0.005	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
0.004		0.003		0.004	0.004	0.001	0.003	1.0以下であること
0.02		0.02未満		0.02未満	0.06	0.02未満	0.03	0.2以下であること
0.04		0.05		0.07	0.07	0.01	0.04	0.3以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
7.0	6.4	12.6	7.4	6.3	12.6	3.7	6.9	200以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
6.7	7.7	9.9	8.9	7.0	9.9	6.7	7.9	200以下であること
32.4	33.9	50.7	31.7	27.6	50.7	19.2	32.5	300以下であること
				51	51	44	48	500以下であること
		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下であること
					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下であること
0.56	0.36	0.30	0.32	0.36	0.73	0.30	0.44	3以下であること
7.40	7.42	7.20	7.33	7.27	7.61	7.20	7.39	5.8以上8.6以下
6.8	7.1	6.7	6.7	6.9	7.2	6.7	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	1	1	1	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
24.0	27.5	22.5	19.0	16.0	28.5	16.0	23.0	
80.5	89.3	87.0	90.2	75.1	96.0	75.1	85.7	

毎月検査成績　　海土路町二丁目　（給水栓）

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候(前日／当日)		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
気　温	(℃)	18.1	22.9	23.2	29.5	26.6	25.9	25.9
水　温	(℃)	17.3	21.2	23.7	25.8	28.8	28.0	22.8
残留塩素	(mg/ℓ)	0.43	0.42	0.30	0.28	0.51	0.39	0.32
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	0	0	1	0	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)		0.001未満					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.32	0.29	0.36	0.35	0.33	0.23	0.43
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.13	0.13	0.12	0.10	0.12	0.14	0.12
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01		0.01未満		0.01	0.01
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.06	0.07	0.12	0.14	0.18	0.13
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)	0.007		0.014	0.020	0.017		0.008
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)	0.002		0.002	0.002	0.002		0.003
臭素酸	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.003	0.001未満		0.001
総トリハロメタン	(mg/ℓ)	0.014		0.022	0.029	0.026		0.017
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.005		0.006	0.007	0.007		0.006
ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005		0.002		0.002	0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.05		0.04		0.06	0.05
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	7.3	6.2	6.3	5.6	3.5	7.0	8.0
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/ℓ)	10.0	7.9	8.3	7.4	6.9	7.7	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	32.5	32.3	33.3	27.5	18.7	33.9	36.3
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.37	0.50	0.56	0.55	0.43	0.42	0.47
pH値	電極	7.39	7.52	7.58	7.36	7.48	7.48	7.63
	比色	6.9	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	23.0	23.0	25.0	19.5	23.0	27.0	28.0
電気伝導率	(μS/cm)	80.3	91.0	95.3	75.3	78.3	90.4	96.0

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
7.9	6.8	7.8	7.7	10.4	29.5	6.8	17.7	
18.0	13.3	9.4	9.1	11.7	28.8	9.1	19.1	
0.28	0.41	0.42	0.43	0.43	0.51	0.28	0.39	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	1	0	0	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
					0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.42	0.32	0.35	0.39	0.41	0.43	0.23	0.35	10以下であること
0.08未満	0.11	0.13	0.11	0.09	0.14	0.08未満	0.11	0.8以下であること
0.01未満		0.01		0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.08	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.18	0.06未満	0.09	0.6以下であること
								0.02以下であること
	0.004		0.003		0.020	0.003	0.010	0.06以下であること
								0.04以下であること
	0.002		0.002		0.003	0.002	0.002	0.1以下であること
	0.007		0.001未満		0.007	0.001未満	0.002	0.01以下であること
	0.010		0.008		0.029	0.008	0.018	0.1以下であること
								0.2以下であること
	0.004		0.003		0.007	0.003	0.005	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
0.002		0.003		0.001	0.005	0.001	0.002	1.0以下であること
0.03		0.02		0.02	0.06	0.02	0.04	0.2以下であること
0.01未満		0.02		0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
7.1	6.4	12.4	7.7	6.3	12.4	3.5	7.0	200以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
6.8	7.6	9.7	9.5	7.2	10.0	6.8	8.0	200以下であること
33.1	34.1	50.7	31.8	27.3	50.7	18.7	32.6	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.62	0.36	0.31	0.38	0.37	0.62	0.31	0.45	3以下であること
7.48	7.46	7.25	7.34	7.31	7.63	7.25	7.44	5.8以上8.6以下
6.9	7.1	6.7	6.7	6.7	7.3	6.7	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
22.5	27.0	22.5	18.5	16.5	28.0	16.5	23.0	
81.6	87.4	88.8	90.2	75.2	96.0	75.2	85.8	

毎月検査成績　　通　津　（給水栓）

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候(前日／当日)		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
気　温	(℃)	18.2	23.9	25.1	33.5	32.6	30.9	24.4
水　温	(℃)	17.8	23.8	25.2	27.7	30.4	31.0	24.4
残留塩素	(mg/ℓ)	0.51	0.21	0.20	0.24	0.35	0.30	0.37
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	0	0	2	0	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)				0.00005未満			
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.31	0.29	0.34	0.34	0.32	0.23	0.43
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.15	0.14	0.14	0.10	0.10	0.13	0.12
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01未満		0.01未満		0.01	0.01
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.06	0.07	0.12	0.13	0.18	0.13
クロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	(mg/ℓ)	0.008		0.011	0.022	0.018		0.008
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.004未満			0.004未満			0.004未満
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)	0.002		0.003	0.002	0.002		0.003
臭素酸	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.006	0.001		0.001
総トリハロメタン	(mg/ℓ)	0.015		0.020	0.032	0.028		0.017
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.02未満			0.02未満			0.02未満
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.005		0.006	0.008	0.008		0.006
ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)	0.008未満			0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005		0.006		0.004	0.004
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.04		0.04		0.06	0.04
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01		0.01未満		0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	6.6	6.4	4.0	5.5	3.6	6.8	8.1
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/ℓ)	8.9	8.0	8.1	7.4	7.0	7.7	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	32.7	33.9	22.6	27.2	18.2	33.6	36.1
蒸発残留物	(mg/ℓ)				41			
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.02未満			0.02未満			0.02未満
ジェオスミン	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0.005未満			
フェノール類	(mg/ℓ)				0.0005未満			
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.38	0.43	0.50	0.56	0.44	0.41	0.38
pH値	電極	7.40	7.49	7.53	7.34	7.46	7.46	7.64
	比色	6.9	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	23.0	27.0	26.0	20.5	19.3	26.0	27.0
電気伝導率	(μS/cm)	84.2	90.1	97.4	74.9	77.0	91.3	96.1

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
6.7	7.1	7.3	10.1	9.6	33.5	6.7	19.1	
18.4	14.9	9.7	9.6	12.7	31.0	9.6	20.5	
0.27	0.34	0.47	0.40	0.39	0.51	0.20	0.34	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	2	0	0	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.42	0.32	0.35	0.39	0.40	0.43	0.23	0.35	10以下であること
0.09	0.08未満	0.10	0.13	0.11	0.15	0.08未満	0.11	0.8以下であること
0.01未満		0.01		0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.08	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.18	0.06未満	0.09	0.6以下であること
		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
	0.004		0.004		0.022	0.004	0.011	0.06以下であること
		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
	0.002		0.002		0.003	0.002	0.002	0.1以下であること
	0.002		0.001未満		0.006	0.001未満	0.001	0.01以下であること
	0.010		0.009		0.032	0.009	0.019	0.1以下であること
		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.004		0.003		0.008	0.003	0.006	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
0.006		0.004		0.005	0.006	0.004	0.005	1.0以下であること
0.02		0.020		0.02	0.06	0.02	0.03	0.2以下であること
0.01		0.01		0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
7.0	6.4	12.4	7.6	6.2	12.4	3.6	6.7	200以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
6.8	7.5	10.0	9.3	7.1	10.0	6.8	7.9	200以下であること
32.1	33.9	49.8	32.2	27.2	49.8	18.2	31.6	300以下であること
				46	46	41	44	500以下であること
		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下であること
					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下であること
0.64	0.35	0.31	0.35	0.37	0.64	0.31	0.43	3以下であること
7.43	7.45	7.21	7.39	7.35	7.64	7.21	7.43	5.8以上8.6以下
6.9	7.1	6.7	6.7	6.8	7.1	6.7	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
22.0	25.0	24.5	18.5	19.0	27.0	18.5	23.2	
79.0	82.8	85.7	88.7	75.0	97.4	74.9	85.2	

毎月検査成績　　平田配水池　（配水池）

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候(前日／当日)		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
気　温	(℃)	17.8	22.7	23.4	26.5	26.6	26.0	21.0
水　温	(℃)	15.9	19.5	20.0	21.1	24.1	24.7	20.8
残留塩素	(mg/ℓ)	0.46	0.41	0.34	0.38	0.59	0.47	0.48
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	22	0	4	0	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)				0.00005未満			
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.30	0.30	0.37	0.34	0.33	0.24	0.40
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.14	0.13	0.11	0.10	0.12	0.15	0.12
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01		0.01未満		0.01	0.01
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.07	0.08	0.11	0.15	0.20	0.15
クロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	(mg/ℓ)	0.005		0.014	0.013	0.012		0.006
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.004			0.004未満			0.004未満
ブロモクロロメタン	(mg/ℓ)	0.002		0.002	0.002	0.002		0.003
臭素酸	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.002		0.001
総トリハロメタン	(mg/ℓ)	0.011		0.022	0.021	0.020		0.014
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.02未満			0.02未満			0.02未満
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.004		0.006	0.006	0.006		0.005
ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)	0.008未満			0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.011		0.011		0.008	0.011
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.05		0.04		0.06	0.04
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01		0.01未満		0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	6.6	4.2	3.7	5.7	4.7	7.0	8.1
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/ℓ)	8.9	8.0	7.7	7.1	7.1	7.8	7.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	32.9	23.4	20.7	27.1	24.2	33.6	35.7
蒸発残留物	(mg/ℓ)				42			
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.02未満			0.02未満			0.02未満
ジェオスミン	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0.005未満			
フェノール類	(mg/ℓ)				0.0005未満			
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.40	0.44	0.68	0.50	0.41	0.45	0.40
pH値	電極	7.42	7.50	7.46	7.36	7.49	7.48	7.65
	比色	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	23.0	25.0	24.5	22.0	20.0	28.0	30.0
電気伝導率	(μS/cm)	83.5	89.2	96.0	75.9	78.7	90.0	96.7

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
8.6	4.8	7.0	6.2	8.0	26.6	4.8	16.6	
14.3	11.9	8.3	7.3	10.7	24.7	7.3	16.6	
0.48	0.48	0.45	0.43	0.42	0.59	0.34	0.45	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	22	0	2	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.47	0.32	0.34	0.39	0.39	0.47	0.24	0.35	10以下であること
0.09	0.08	0.13	0.11	0.09	0.15	0.08	0.11	0.8以下であること
0.01		0.01未満		0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.07	0.06	0.06未満	0.18	0.06未満	0.20	0.06未満	0.10	0.6以下であること
		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
	0.003		0.003		0.014	0.003	0.008	0.06以下であること
		0.004未満			0.004	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
	0.002		0.002		0.003	0.002	0.002	0.1以下であること
	0.001		0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.008		0.007		0.022	0.007	0.015	0.1以下であること
		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.003		0.002		0.006	0.002	0.005	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
0.012		0.008		0.028	0.028	0.008	0.013	1.0以下であること
0.03		0.02		0.02	0.06	0.02	0.03	0.2以下であること
0.01		0.01未満		0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
7.2	6.5	12.6	7.7	6.2	12.6	3.7	6.7	200以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
6.5	7.7	9.8	9.3	7.0	9.8	6.5	7.9	200以下であること
33.7	33.8	50.1	32.3	26.5	50.1	20.7	31.2	300以下であること
				42	42	42	42	500以下であること
		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下であること
					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下であること
0.48	0.36	0.32	0.33	0.40	0.68	0.32	0.43	3以下であること
7.48	7.48	7.24	7.39	7.40	7.65	7.24	7.45	5.8以上8.6以下
6.9	7.1	6.8	6.7	6.8	7.2	6.7	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
27.0	26.0	23.5	18.5	17.0	30.0	17.0	23.7	
81.1	88.4	87.5	89.6	74.1	96.7	74.1	85.9	

毎月検査成績　　平田五丁目　（給水栓）

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候(前日／当日)		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
気　温	(℃)	18.9	24.7	23.7	28.7	29.4	27.3	25.6
水　温	(℃)	18.8	20.9	20.2	25.1	28.2	28.0	22.8
残留塩素	(mg/ℓ)	0.46	0.40	0.32	0.36	0.46	0.36	0.43
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)				0.00005未満			
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.30	0.30	0.38	0.35	0.33	0.25	0.40
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.15	0.14	0.12	0.11	0.11	0.13	0.10
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01		0.01未満		0.01	0.01
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.07	0.08	0.12	0.15	0.20	0.13
クロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	(mg/ℓ)	0.006		0.015	0.014	0.012		0.007
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.004			0.004未満			0.004未満
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)	0.002		0.002	0.002	0.002		0.002
臭素酸	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
総トリハロメタン	(mg/ℓ)	0.012		0.022	0.022	0.020		0.013
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.02未満			0.02未満			0.02未満
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.004		0.006	0.006	0.006		0.004
ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)	0.008未満			0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.002		0.001未満	0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.05		0.04		0.06	0.05
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.02		0.01未満		0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	6.9	6.3	3.7	5.7	3.7	7.0	8.1
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/ℓ)	9.3	8.1	7.7	7.3	7.0	7.9	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	32.6	32.9	20.4	28.1	19.5	33.7	36.7
蒸発残留物	(mg/ℓ)				42			
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.02未満			0.02未満			0.02未満
ジェオスミン	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0.005未満			
フェノール類	(mg/ℓ)				0.0005未満			
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.41	0.44	0.68	0.49	0.46	0.43	0.37
pH値	電極	7.45	7.56	7.48	7.38	7.52	7.51	7.69
	比色	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	24.5	25.5	23.0	21.0	21.0	21.5	30.5
電気伝導率	(μS/cm)	82.8	89.8	89.1	76.9	80.4	90.2	95.1

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
7.9	4.2	7.7	8.0	8.8	29.4	4.2	17.9	
15.7	13.0	8.9	8.6	12.4	28.2	8.6	18.6	
0.43	0.41	0.41	0.48	0.44	0.48	0.32	0.41	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	0	0	0	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.40	0.32	0.34	0.39	0.39	0.40	0.25	0.35	10以下であること
0.09	0.08未満	0.10	0.12	0.11	0.15	0.08未満	0.11	0.8以下であること
0.01未満		0.01		0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.07	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.20	0.06未満	0.09	0.6以下であること
		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
	0.003		0.003		0.015	0.003	0.009	0.06以下であること
		0.004未満			0.004	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
	0.002		0.002		0.002	0.002	0.002	0.1以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.009		0.008		0.022	0.008	0.015	0.1以下であること
		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.004		0.003		0.006	0.003	0.005	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
		0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
0.002		0.001未満		0.003	0.003	0.001未満	0.001	1.0以下であること
0.03		0.02		0.02	0.06	0.02	0.04	0.2以下であること
0.01未満		0.02		0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
4.5	6.4	11.5	7.5	5.9	11.5	3.7	6.4	200以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
6.5	7.6	9.6	9.1	6.9	9.6	6.5	7.9	200以下であること
22.2	33.7	46.7	31.9	26.6	46.7	19.5	30.4	300以下であること
				45	45	42	44	500以下であること
		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下であること
					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下であること
0.53	0.34	0.32	0.32	0.39	0.68	0.32	0.43	3以下であること
7.49	7.50	7.31	7.35	7.25	7.69	7.25	7.46	5.8以上8.6以下
6.9	7.1	6.7	6.7	6.7	7.1	6.7	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
27.0	26.5	25.0	18.5	16.0	30.5	16.0	23.3	
81.0	87.9	86.2	88.6	73.3	95.1	73.3	85.1	

毎月検査成績　　平田二丁目　（給水栓）

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候(前日／当日)		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
気　温	(℃)	16.5	25.6	20.5	28.9	27.3	26.5	25.7
水　温	(℃)	19.8	21.4	22.6	25.4	26.8	28.5	21.9
残留塩素	(mg/ℓ)	0.41	0.42	0.24	0.32	0.37	0.45	0.37
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	0	1	2	0	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)		0.001未満					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.31	0.30	0.36	0.34	0.33	0.23	0.42
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.14	0.13	0.11	0.10	0.12	0.14	0.12
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01		0.01未満		0.01	0.01
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.06	0.07	0.12	0.15	0.18	0.13
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)	0.007		0.013	0.018	0.014		0.007
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)	0.002		0.002	0.001未満	0.002		0.001未満
臭素酸	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001
総トリハロメタン	(mg/ℓ)	0.014		0.021	0.023	0.023		0.009
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.005		0.006	0.005	0.007		0.002
ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.004		0.007		0.010	0.005
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.05		0.03		0.06	0.04
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01		0.01未満		0.03	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.008	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	6.9	6.5	3.9	5.6	3.6	6.9	8.1
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001	0.001未満
塩化物イオン	(mg/ℓ)	9.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.8	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	32.2	33.0	21.9	27.8	19.0	33.6	35.8
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.40	0.46	0.56	0.60	0.48	0.45	0.38
pH値	電極	7.45	7.55	7.50	7.43	7.52	7.51	7.70
	比色	6.9	7.1	7.1	7.1	6.9	7.0	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	26.0	25.0	25.0	22.5	23.5	27.5	29.5
電気伝導率	(μS/cm)	83.2	91.0	86.8	75.7	77.8	87.6	95.8

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
7.4	6.0	7.2	6.2	8.9	28.9	6.0	17.2	
16.6	12.5	7.4	6.7	10.4	28.5	6.7	18.3	
0.37	0.30	0.41	0.45	0.39	0.45	0.24	0.38	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	2	0	0	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
					0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.49	0.33	0.35	0.39	0.41	0.49	0.23	0.36	10以下であること
0.08	0.09	0.12	0.10	0.08	0.14	0.08	0.10	0.8以下であること
0.01未満		0.01		0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.08	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.18	0.06未満	0.09	0.6以下であること
								0.02以下であること
	0.003		0.004		0.018	0.003	0.009	0.06以下であること
								0.04以下であること
	0.002		0.002		0.002	0.001未満	0.001	0.1以下であること
	0.005		0.001未満		0.005	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.009		0.009		0.023	0.009	0.015	0.1以下であること
								0.2以下であること
	0.004		0.003		0.007	0.002	0.005	0.03以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
0.004		0.008		0.022	0.022	0.004	0.009	1.0以下であること
0.02		0.02		0.02未満	0.06	0.02未満	0.03	0.2以下であること
0.01		0.02		0.12	0.12	0.01未満	0.03	0.3以下であること
0.005未満		0.005未満		0.008	0.008	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
7.1	6.4	12.3	7.7	6.2	12.3	3.6	6.8	200以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
6.7	7.6	9.8	9.7	7.3	9.8	6.7	8.0	200以下であること
32.8	33.5	50.1	31.6	26.5	50.1	19.0	31.5	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.59	0.35	0.32	0.35	0.37	0.60	0.32	0.44	3以下であること
7.51	7.51	7.21	7.33	7.22	7.70	7.21	7.45	5.8以上8.6以下
6.9	7.1	6.8	6.7	6.8	7.3	6.7	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	1	1	1	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
22.0	27.0	26.0	18.0	16.0	29.5	16.0	24.0	
80.2	87.3	85.0	83.0	74.7	95.8	74.7	84.0	

毎月検査成績　　由宇 伏流水・第1・第2水源

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気　温	(℃)	20.4	20.6	21.6	27.8	27.6	27.0	25.2
水　温	(℃)	19.9	18.2	21.0	26.1	23.2	24.5	19.0
残留塩素	(mg/ℓ)	*	*	*	*	*	*	*
一般細菌	(1mℓ中)	12	3	4	140	22	14	1
大腸菌	(MPN)	0	0	0	6	0	0	0
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							0.00005未満
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.28	0.30	0.28	0.39	0.56	0.29	0.30
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.12	0.14	0.13	0.12	0.14	0.12	0.08
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01		0.01		0.02		0.01未満
四塩化炭素	(mg/ℓ)		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.002未満			0.002未満		0.002未満
クロロホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.004未満			0.004未満		0.004未満
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
臭素酸	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.02未満			0.02未満		0.02未満
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)		0.008未満			0.008未満		0.008未満
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.005		0.022		0.007		0.005
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02		0.02		0.05		0.01
銅及びその化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	8.2	16.1	8.1	4.0	5.4	9.5	8.4
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.003		0.007		0.11	0.13	0.079
塩化物イオン	(mg/ℓ)	7.2	6.8	7.1	4.3	5.7	6.4	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	47.6	60.2	52.7	27.4	31.6	50.1	48.6
蒸発残留物	(mg/ℓ)		92			96		86
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)		0.02未満			0.02未満		0.02未満
ジェオスミン	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							0.005未満
フェノール類	(mg/ℓ)							0.0005未満
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.57	0.59	0.72	1.10	0.70	0.55	0.46
pH値	電極	7.08	6.71	7.10	7.12	7.10	6.97	6.88
	比色	6.9	7.0	7.0	6.8	6.9	6.7	6.8
味		*	*	*	*	*	*	*
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		1	1	2	3	2	1	1
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	40.0	45.0	57.0	33.0	41.5	44.0	41.0
電気伝導率	(μS/cm)	114	143	134	104	122	128	118

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
11.4	11.5	6.6	7.0	16.1	27.8	6.6	18.6	
14.2	13.3	8.9	9.8	10.5	26.1	8.9	17.4	
*	*	*	*	*	*	*	*	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	1	6	140	0	17	100以下であること
0	0	0	0	0	6	0	1	検出されないこと
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.42	0.46	0.34	0.59	0.48	0.59	0.28	0.39	10以下であること
0.08未満	0.08未満	0.09	0.09	0.08未満	0.14	0.08未満	0.09	0.8以下であること
	0.01未満		0.01未満		0.02	0.01未満	0.01	1.0以下であること
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下であること
			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.06以下であること
			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下であること
			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
	0.007		0.006		0.022	0.005	0.009	1.0以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.02		0.02		0.05	0.01	0.02	0.3以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
7.9	7.0	9.7	8.7	6.8	16.1	4.0	8.3	200以下であること
0.042	0.024	0.009	0.005	0.005	0.13	0.003	0.041	0.05以下であること
6.0	6.4	7.0	6.8	5.2	7.2	4.3	6.3	200以下であること
46.5	37.1	48.5	46.7	39.3	60.2	27.4	44.7	300以下であること
			78		96	78	88	500以下であること
			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下であること
					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下であること
0.50	0.62	0.37	0.64	0.74	1.10	0.37	0.63	3以下であること
6.99	7.15	7.07	7.04	6.97	7.15	6.71	7.02	5.8以上8.6以下
6.8	7.1	6.8	6.7	6.8	7.1	6.7	6.9	
*	*	*	*	*	*	*	*	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
1	1	1	1	2	3	1	1	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
40.0	32.0	42.5	36.5	30.5	57.0	30.5	40.3	
111	120	121	129	98.0	143	98.0	120	

毎月検査成績　　由宇第3水源

		4月20日	5月19日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	晴/曇後雨	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気　温	(℃)	20.4	20.6	21.6	27.8	27.6	27.0	25.2
水　温	(℃)	15.5	15.5	15.1	17.9	16.6	17.4	17.5
残留塩素	(mg/ℓ)	*	*	*	*	*	*	*
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	0	6	2	0	0
大腸菌	(MPN)	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.48	0.35	0.31	0.34	0.36	0.35	0.35
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.19	0.20	0.18	0.18	0.18	0.17	0.11
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02		0.02		0.02		0.02
四塩化炭素	(mg/ℓ)		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
臭素酸	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.008		0.008		0.009		0.004
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.03		0.02		0.03		0.01
銅及びその化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	12.7	20.1	8.8	13.9	11.0	16.3	15.9
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.010		0.010		0.010	0.012	0.010
塩化物イオン	(mg/ℓ)	12.0	10.1	9.5	9.8	9.9	10.7	10.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	42.9	47.3	31.9	50.8	34.1	54.6	55.8
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	電極	6.64	7.03	6.72	6.85	6.78	6.78	6.55
	比色	6.5	6.6	6.5	6.5	6.6	6.4	6.6
味		*	*	*	*	*	*	*
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	2	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	47.0	46.0	49.0	48.0	53.5	54.5	51.0
電気伝導率	(μS/cm)	140	131	150	145	153	153	163

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
11.4	11.5	6.6	7.0	16.1	27.8	6.6	18.6	
18.7	17.8	17.1	16.2	16.3	18.7	15.1	16.8	
*	*	*	*	*	*	*	*	0.1以上1.0以下であること
1	0	0	0	0	6	0	1	100以下であること
0	0	0	0	0	0	0	0	検出されないこと
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
								0.01以下であること
0.39	0.41	0.43	0.44	0.42	0.48	0.31	0.39	10以下であること
0.14	0.16	0.14	0.14	0.12	0.20	0.11	0.16	0.8以下であること
	0.02		0.01		0.02	0.01	0.02	1.0以下であること
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下であること
								0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.06以下であること
								0.04以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下であること
								0.2以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
	0.007		0.010		0.010	0.004	0.008	1.0以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.03		0.02		0.03	0.01	0.02	0.3以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
12.1	10.9	17.3	15.9	14.6	20.1	8.8	14.1	200以下であること
0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.012	0.008	0.009	0.05以下であること
9.7	9.7	10.1	10.1	9.4	12.0	9.4	10.1	200以下であること
41.8	32.7	50.4	45.3	44.2	55.8	31.9	44.3	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3以下であること
6.69	6.81	6.77	6.72	6.72	7.03	6.55	6.76	5.8以上8.6以下
6.4	6.6	6.3	6.5	6.6	6.6	6.3	6.5	
*	*	*	*	*	*	*	*	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	2	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
51.5	43.0	48.5	46.0	44.5	54.5	43.0	48.5	
156	160	147	151	140	163	131	149	

毎月検査成績　　由宇第4水源

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気　温	(℃)	20.4	20.6	21.6	27.8	27.6	27.0	25.2
水　温	(℃)	14.7	15.5	15.0	19.5	17.3	18.5	18.6
残留塩素	(mg/ℓ)	*	*	*	*	*	*	*
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	0	5	14	0	0
大腸菌	(MPN)	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.24	0.21	0.18	0.20	0.21	0.21	0.23
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.15	0.20	0.15	0.14	0.18	0.14	0.12
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01		0.01		0.02		0.01
四塩化炭素	(mg/ℓ)		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
臭素酸	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.004		0.002		0.004		0.003
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01		0.01未満		0.01未満		0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	10.9	19.0	6.5	11.0	12.6	11.7	11.5
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.007		0.006		0.006	0.005	0.005
塩化物イオン	(mg/ℓ)	10.4	9.0	8.4	9.1	9.0	9.4	9.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	50.8	58.1	32.3	50.9	49.8	51.2	52.6
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.30	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	電極	6.62	6.80	6.72	6.85	6.84	6.81	6.55
	比色	6.5	6.7	6.5	6.4	6.6	6.6	6.6
味		*	*	*	*	*	*	*
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	43.0	40.0	41.0	40.0	43.0	46.0	44.5
電気伝導率	(μS/cm)	136	135	141	131	135	130	146

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
11.4	11.5	6.6	7.0	16.1	27.8	6.6	18.6	
18.7	17.9	17.9	14.8	15.5	19.5	14.7	17.0	
*	*	*	*	*	*	*	*	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	14	0	2	100以下であること
0	0	0	0	0	0	0	0	検出されないこと
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
								0.01以下であること
0.25	0.28	0.25	0.26	0.26	0.28	0.18	0.23	10以下であること
0.11	0.11	0.14	0.14	0.13	0.20	0.11	0.14	0.8以下であること
	0.02		0.01		0.02	0.01	0.01	1.0以下であること
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下であること
								0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.06以下であること
								0.04以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下であること
								0.2以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
	0.001未満		0.016		0.016	0.001未満	0.005	1.0以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.01未満		0.01		0.01	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
12.3	13.4	13.2	8.0	12.0	19.0	6.5	11.8	200以下であること
0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.007	0.004	0.005	0.05以下であること
9.2	9.7	10.1	9.6	9.2	10.4	8.4	9.3	200以下であること
53.1	51.8	51.4	32.1	49.1	58.1	32.1	48.6	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.30	0.3未満	0.3未満	3以下であること
6.73	6.75	6.72	6.66	6.67	6.85	6.55	6.73	5.8以上8.6以下
6.4	6.7	6.4	6.5	6.5	6.7	6.4	6.5	
*	*	*	*	*	*	*	*	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
44.0	37.5	45.5	42.5	42.0	46.0	37.5	42.4	
144	150	136	144	142	150	130	139	

毎月検査成績　　上北浄水(配水池)

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気　温	(℃)	20.4	20.6	21.6	27.8	27.6	27.0	25.2
水　温	(℃)	17.3	18.4	21.6	22.3	22.8	23.3	19.5
残留塩素	(mg/ℓ)	0.58	0.47	0.45	0.62	0.56	0.28	0.69
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							0.00005未満
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.29	0.25	0.26	0.36	0.32	0.28	0.29
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.19	0.14	0.08
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01		0.01		0.01		0.01
四塩化炭素	(mg/ℓ)		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.08	0.11	0.10	0.15	0.09	0.08
クロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.002未満			0.002未満		0.002未満
クロロホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.005		0.001	0.001未満
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.004未満			0.004未満		0.004未満
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)		0.002		0.001		0.002	0.002
臭素酸	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.004	0.001未満
総トリハロメタン	(mg/ℓ)		0.003		0.009		0.005	0.003
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.02未満			0.02未満		0.02未満
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001		0.003		0.002	0.001
ブロモホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)		0.008未満			0.008未満		0.008未満
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.003		0.006		0.006		0.004
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02		0.02		0.03		0.01
銅及びその化合物	(mg/ℓ)	0.005		0.007		0.005		0.006
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	9.7	17.9	6.2	8.9	7.2	11.3	11.1
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.003		0.003	0.004	0.032	0.039	0.028
塩化物イオン	(mg/ℓ)	8.5	8.0	8.2	6.9	7.8	9.0	8.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	47.8	59.6	33.7	44.2	32.5	51.6	51.5
蒸発残留物	(mg/ℓ)		96			101		91
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)		0.02未満			0.02未満		0.02未満
ジェオスミン	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							0.005未満
フェノール類	(mg/ℓ)							0.0005未満
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.44	0.42	0.53	0.80	0.55	0.46	0.36
pH値	電極	6.88	7.01	6.98	7.06	7.07	7.10	6.82
	比色	6.8	6.9	6.5	6.7	6.9	6.8	6.8
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	1	2	2	2	1
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	45.0	45.0	45.5	39.0	42.0	47.5	43.5
電気伝導率	(μS/cm)	128	136	143	117	132	139	138

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
11.4	11.5	6.6	7.0	16.1	27.8	6.6	18.6	
16.7	14.9	11.7	12.6	12.6	23.3	11.7	17.8	
0.57	0.53	0.53	0.40	0.54	0.69	0.28	0.52	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	0	0	0	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.39	0.41	0.33	0.49	0.44	0.49	0.25	0.34	10以下であること
0.11	0.12	0.09	0.10	0.09	0.19	0.08	0.13	0.8以下であること
	0.01		0.01未満		0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.15	0.06未満	0.08	0.6以下であること
			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.005	0.001未満	0.001	0.06以下であること
			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
0.001		0.002		0.001未満	0.002	0.001未満	0.001	0.1以下であること
0.001未満		0.001		0.001未満	0.004	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.002		0.003		0.001未満	0.009	0.001未満	0.004	0.1以下であること
			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.001		0.001		0.001未満	0.003	0.001未満	0.001	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
	0.002		0.002		0.006	0.002	0.004	1.0以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.01		0.02		0.03	0.01	0.02	0.3以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.007	0.005未満	0.005	1.0以下であること
8.4	8.2	12.0	9.4	10.2	17.9	6.2	10.0	200以下であること
0.015	0.007	0.004	0.003	0.003	0.039	0.003	0.013	0.05以下であること
7.7	8.0	8.6	8.0	7.2	9.0	6.9	8.0	200以下であること
40.9	34.7	48.5	41.8	45.3	59.6	32.5	44.3	300以下であること
			82		101	82	93	500以下であること
			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下であること
					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下であること
0.40	0.48	0.32	0.49	0.48	0.80	0.32	0.48	3以下であること
6.98	6.95	6.97	6.98	6.90	7.10	6.82	6.98	5.8以上8.6以下
6.6	7.1	6.6	6.9	6.7	7.1	6.5	6.8	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
1	1	0	0	0	2	0	1	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42.5	36.0	44.0	39.5	38.0	47.5	36.0	42.3	
132	132	127	132	117	143	117	131	

毎月検査成績　　由宇崎地区(給水栓)

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気　温	(℃)	20.4	19.6	21.1	25.9	30.0	26.1	22.7
水　温	(℃)	19.4	21.0	23.1	26.3	26.6	29.0	21.5
残留塩素	(mg/ℓ)	0.47	0.44	0.49	0.49	0.35	0.22	0.57
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.29	0.22	0.27	0.37	0.32	0.28	0.30
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.14	0.17	0.14	0.13	0.16	0.12	0.11
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01		0.01		0.01		0.01
四塩化炭素	(mg/ℓ)		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.07	0.11	0.10	0.15	0.11	0.08
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)		0.001		0.007		0.001	0.001未満
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)		0.002		0.002		0.003	0.002
臭素酸	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.008	0.001未満
総トリハロメタン	(mg/ℓ)		0.005		0.013		0.007	0.004
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.002		0.004		0.003	0.002
ブロモホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.003		0.004		0.008		0.007
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02		0.02		0.03		0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)	0.008		0.010		0.015		0.022
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	6.1	17.9	6.5	6.1	7.1	11.5	11.0
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001		0.009		0.009	0.011	0.007
塩化物イオン	(mg/ℓ)	8.4	8.0	8.2	7.0	7.8	9.2	8.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	31.4	60.0	36.1	31.6	32.1	52.4	51.3
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.43	0.39	0.56	0.85	0.55	0.41	0.37
pH値	電極	6.95	7.02	7.07	7.13	7.12	6.89	6.84
	比色	6.9	6.9	7.0	6.7	7.1	6.9	6.8
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	2	1	1	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	41.0	45.0	30.0	39.0	42.5	48.0	44.0
電気伝導率	(μS/cm)	128	138	142	121	127	137	138

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
10.4	12.1	7.8	7.7	12.6	30.0	7.7	18.0	
15.2	14.4	10.2	11.4	13.3	29.0	10.2	19.3	
0.63	0.49	0.52	0.34	0.46	0.63	0.22	0.46	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	0	0	0	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
								0.01以下であること
0.39	0.41	0.34	0.50	0.45	0.50	0.22	0.35	10以下であること
0.09	0.10	0.11	0.12	0.10	0.17	0.09	0.12	0.8以下であること
	0.01		0.01未満		0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.15	0.06未満	0.08	0.6以下であること
								0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001	0.007	0.001未満	0.001	0.06以下であること
								0.04以下であること
0.002		0.002		0.001	0.003	0.001	0.002	0.1以下であること
0.002		0.001		0.001未満	0.008	0.001未満	0.002	0.01以下であること
0.004		0.003		0.003	0.013	0.003	0.006	0.1以下であること
								0.2以下であること
0.002		0.001		0.001	0.004	0.001	0.002	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
	0.004		0.005		0.008	0.003	0.005	1.0以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.02		0.01		0.03	0.01未満	0.02	0.3以下であること
	0.011		0.005未満		0.022	0.005未満	0.011	1.0以下であること
11.1	11.5	12.0	11.1	9.8	17.9	6.1	10.1	200以下であること
0.006	0.003	0.002	0.001	0.001未満	0.011	0.001未満	0.005	0.05以下であること
8.2	8.0	8.6	8.4	7.2	9.2	7.0	8.1	200以下であること
50.8	47.6	49.0	47.4	44.8	60.0	31.4	44.5	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.40	0.51	0.30	0.49	0.43	0.85	0.30	0.47	3以下であること
6.98	6.97	7.01	6.97	6.94	7.13	6.84	6.99	5.8以上8.6以下
6.6	6.8	6.7	6.7	6.9	7.1	6.6	6.8	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
1	0	0	0	0	2	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
40.0	36.0	41.0	41.5	37.0	48.0	30.0	40.4	
128	133	124	132	121	142	121	131	

毎月検査成績　　千鳥ヶ丘一丁目地区(給水栓)

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気　温	(℃)	18.8	18.8	20.2	24.7	27.5	26.2	21.4
水　温	(℃)	22.8	21.8	24.2	27.8	27.3	28.2	21.6
残留塩素	(mg/ℓ)	0.40	0.35	0.44	0.47	0.34	0.12	0.52
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	0	2	1	0	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							0.00005未満
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.32	0.22	0.29	0.34	0.32	0.28	0.30
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.09
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01		0.01		0.01		0.01
四塩化炭素	(mg/ℓ)		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.06未満	0.10	0.13	0.15	0.10	0.08
クロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.002未満			0.002未満		0.002未満
クロロホルム	(mg/ℓ)		0.002		0.008		0.002	0.002
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.004未満			0.004		0.004未満
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)		0.002		0.003		0.004	0.003
臭素酸	(mg/ℓ)		0.002		0.001未満		0.005	0.001未満
総トリハロメタン	(mg/ℓ)		0.007		0.017		0.010	0.008
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.02未満			0.02未満		0.02未満
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.003		0.006		0.004	0.003
ブロモホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)		0.008未満			0.008未満		0.008未満
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.004		0.004		0.004		0.004
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02		0.02		0.04		0.02
銅及びその化合物	(mg/ℓ)	0.010		0.014		0.013		0.017
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	9.7	18.4	9.5	6.3	7.1	11.4	11.0
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.005	0.003	0.008
塩化物イオン	(mg/ℓ)	9.0	8.1	8.5	7.5	7.8	9.1	8.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	47.4	59.8	50.2	32.9	32.8	52.1	51.2
蒸発残留物	(mg/ℓ)		91			102		91
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)		0.02未満			0.02未満		0.02未満
ジェオスミン	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							0.005未満
フェノール類	(mg/ℓ)							0.0005未満
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.47	0.39	0.57	0.85	0.55	0.42	0.38
pH値	電極	6.95	7.08	7.03	7.15	7.10	6.91	6.84
	比色	6.9	6.9	7.0	6.7	7.1	6.9	6.8
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	1	1	1	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	41.5	46.5	50.0	40.0	42.0	45.5	42.5
電気伝導率	(μS/cm)	127	138	142	127	131	140	138

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
10.8	12.1	7.5	6.1	12.7	27.5	6.1	17.2	
13.7	14.2	9.9	11.8	12.3	28.2	9.9	19.6	
0.57	0.40	0.47	0.31	0.42	0.57	0.12	0.40	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	2	0	0	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.40	0.41	0.34	0.50	0.46	0.50	0.22	0.35	10以下であること
0.11	0.10	0.08未満	0.10	0.09	0.15	0.08未満	0.12	0.8以下であること
	0.01		0.01未満		0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.15	0.06未満	0.08	0.6以下であること
			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
0.002		0.001		0.001	0.008	0.001	0.003	0.06以下であること
			0.004未満		0.004	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
0.002		0.002		0.001	0.004	0.001	0.002	0.1以下であること
0.002		0.001未満		0.001未満	0.005	0.001未満	0.001	0.01以下であること
0.007		0.004		0.004	0.017	0.004	0.008	0.1以下であること
			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.003		0.001		0.002	0.006	0.001	0.003	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
	0.004		0.002		0.004	0.002	0.004	1.0以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.02		0.02		0.04	0.02	0.02	0.3以下であること
	0.014		0.005未満		0.017	0.005未満	0.012	1.0以下であること
10.6	11.5	12.2	10.9	10.2	18.4	6.3	10.7	200以下であること
0.004	0.004	0.001	0.001	0.001未満	0.008	0.001未満	0.003	0.05以下であること
7.9	8.0	8.6	8.0	7.4	9.1	7.4	8.2	200以下であること
51.0	47.8	49.9	47.2	47.0	59.8	32.8	47.4	300以下であること
			84		102	84	92	500以下であること
			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下であること
					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下であること
0.41	0.49	0.32	0.51	0.43	0.85	0.32	0.48	3以下であること
6.98	7.01	7.02	6.96	6.96	7.15	6.84	7.00	5.8以上8.6以下
6.6	6.8	6.7	6.7	6.8	7.1	6.6	6.8	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	1	0	0	5以下であること
0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
41.0	37.0	41.5	42.8	36.5	50.0	36.5	42.2	
129	133	126	131	124	142	124	132	

毎月検査成績　　神東原地区(給水栓)

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気　温	(℃)	17.9	21.4	21.4	26.2	30.1	24.2	21.1
水　温	(℃)	24.9	21.3	25.9	27.6	28.5	29.5	21.7
残留塩素	(mg/ℓ)	0.26	0.22	0.10	0.29	0.20	0.10	0.30
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	24	2	0	2	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							0.00005未満
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.33	0.22	0.30	0.32	0.30	0.28	0.31
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.14	0.17	0.14	0.13	0.16	0.13	0.11
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01		0.01		0.01		0.01
四塩化炭素	(mg/ℓ)		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.06未満	0.10	0.14	0.13	0.08	0.08
クロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.002未満			0.002未満		0.002未満
クロロホルム	(mg/ℓ)		0.003		0.009		0.003	0.003
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.004未満			0.004未満		0.004未満
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)		0.003		0.003		0.002	0.004
臭素酸	(mg/ℓ)		0.005		0.001未満		0.001未満	0.003
総トリハロメタン	(mg/ℓ)		0.010		0.019		0.008	0.011
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.02未満			0.02未満		0.02未満
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.004		0.007		0.003	0.004
ブロモホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)		0.008未満			0.008未満		0.008未満
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.007		0.005		0.007		0.004
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.03		0.01		0.03		0.02
銅及びその化合物	(mg/ℓ)	0.018		0.018		0.021		0.024
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	9.5	18.2	6.0	6.5	6.7	11.2	11.0
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001		0.001未満		0.002	0.003	0.009
塩化物イオン	(mg/ℓ)	8.6	8.2	8.2	8.0	7.4	8.9	8.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	48.3	60.2	33.6	35.9	32.2	54.1	53.4
蒸発残留物	(mg/ℓ)		94			103		97
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)		0.02未満			0.02未満		0.02未満
ジェオスミン	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							0.005未満
フェノール類	(mg/ℓ)							0.0005未満
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.53	0.38	0.62	0.75	0.57	0.42	0.37
pH値	電極	7.20	7.20	7.22	7.42	7.36	7.18	6.90
	比色	7.0	7.0	7.1	6.9	7.1	7.0	7.0
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	1	1	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	40.0	45.0	48.0	47.0	43.5	47.5	43.0
電気伝導率	(μS/cm)	129	138	141	133	129	139	140

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
10.1	9.9	7.3	6.8	12.5	30.1	6.8	17.4	
15.4	13.4	8.2	9.5	13.1	29.5	8.2	19.9	
0.55	0.37	0.49	0.21	0.39	0.55	0.1	0.29	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	24	0	2	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.40	0.40	0.34	0.50	0.46	0.50	0.22	0.35	10以下であること
0.10	0.08未満	0.11	0.11	0.11	0.17	0.08未満	0.12	0.8以下であること
	0.01		0.01未満		0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.14	0.06未満	0.08	0.6以下であること
			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
0.002		0.001		0.002	0.009	0.001	0.003	0.06以下であること
			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
0.003		0.002		0.001	0.004	0.001	0.003	0.1以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.005	0.001未満	0.001	0.01以下であること
0.008		0.005		0.005	0.019	0.005	0.009	0.1以下であること
			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.003		0.002		0.002	0.007	0.002	0.004	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
	0.002		0.004		0.007	0.002	0.005	1.0以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.03		0.02		0.03	0.01	0.02	0.3以下であること
	0.017		0.005未満		0.024	0.005未満	0.017	1.0以下であること
10.6	11.6	12.1	10.9	8.0	18.2	6.0	10.2	200以下であること
0.007	0.010	0.005	0.009	0.001	0.010	0.001未満	0.005	0.05以下であること
7.8	8.0	8.5	8.0	7.3	8.9	7.3	8.1	200以下であること
51.2	48.7	50.2	47.1	38.1	60.2	32.2	46.1	300以下であること
			87		103	87	95	500以下であること
			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下であること
					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下であること
0.43	0.47	0.31	0.53	0.43	0.75	0.31	0.48	3以下であること
7.13	7.14	7.09	7.10	7.12	7.42	6.90	7.17	5.8以上8.6以下
6.8	6.8	6.7	6.7	7.0	7.1	6.7	6.9	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	1	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
41.5	37.0	41.0	41.0	36.7	48.0	36.7	42.6	
132	135	125	128	121	141	121	133	

毎月検査成績　　有延受水槽(周東購入水)

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気　温	(℃)	22.9	22.2	22.6	29.1	32.7	30.2	25.4
水　温	(℃)	14.9	20.3	15.3	22.8	22.9	24.3	22.0
残留塩素	(mg/ℓ)	0.35	0.36	0.38	0.23	0.22	0.22	0.30
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	0	1	4	1	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001		0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.51	0.42	0.57	0.63	0.46	0.50	0.60
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.20	0.20	0.18	0.19	0.20	0.19	0.15
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01未満		0.01未満		0.01		0.01未満
四塩化炭素	(mg/ℓ)		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満	0.08
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
臭素酸	(mg/ℓ)		0.003		0.001未満		0.005	0.002
総トリハロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.004		0.005		0.005		0.004
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	7.8	8.8	6.8	5.3	6.0	8.3	8.4
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
塩化物イオン	(mg/ℓ)	6.2	5.8	6.3	5.2	4.7	5.4	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	32.7	25.6	32.6	29.0	25.3	39.1	38.2
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.31	0.3未満	0.33	0.62	0.35	0.3未満	0.32
pH値	電極	6.92	6.88	6.87	7.05	6.91	7.00	6.70
	比色	6.8	6.9	6.5	6.8	6.9	6.7	6.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	30.0	28.0	36.0	38.0	30.0	34.0	29.0
電気伝導率	(μS/cm)	96.7	104	113	109	96.2	105	106

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
9.8	15.4	11.6	10.3	13.8	32.7	9.8	20.5	
19.5	16.6	12.3	11.4	12.8	24.3	11.4	17.9	
0.39	0.27	0.38	0.31	0.31	0.39	0.22	0.31	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	4	0	1	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
								0.01以下であること
0.57	0.57	0.53	0.70	0.63	0.70	0.42	0.56	10以下であること
0.17	0.17	0.14	0.15	0.14	0.20	0.14	0.17	0.8以下であること
	0.01未満		0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.10	0.10	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.10	0.06未満	0.06	0.6以下であること
								0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.06以下であること
								0.04以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下であること
0.004		0.001未満		0.001未満	0.005	0.001未満	0.002	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下であること
								0.2以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
	0.006		0.004		0.006	0.004	0.005	1.0以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
8.3	8.8	9.0	8.9	5.8	9.0	5.3	7.7	200以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
5.5	5.7	6.3	6.5	5.6	6.5	4.7	5.7	200以下であること
36.3	41.4	37.1	35.8	24.8	41.4	24.8	33.2	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.32	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.36	0.62	0.3未満	0.30	3以下であること
6.84	7.05	6.86	6.87	6.93	7.05	6.70	6.91	5.8以上8.6以下
6.6	6.9	6.6	6.7	6.7	6.9	6.5	6.7	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
29.0	30.0	28.0	27.5	25.7	38.0	25.7	30.4	
108	112	99.3	109	98.6	113	96.2	105	

毎月検査成績　　瀬田原水(瀬田水源地)

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気　温	(℃)	22.2	16.5	20.5	26.4	31.9	25.3	22.8
水　温	(℃)	15.1	16.0	16.4	18.3	19.2	20.2	19.5
残留塩素	(mg/ℓ)	0.57	0.49	0.40	0.37	0.43	0.41	0.50
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	1	1	2	0	0
大腸菌	(MPN)	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							0.00005未満
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.002		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.95	0.94	0.77	0.77	0.76	0.71	0.64
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.14	0.17	0.13	0.12	0.17	0.12	0.11
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	(mg/ℓ)		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.09	0.06未満	0.06
クロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.002未満			0.002未満		0.002未満
クロロホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.004未満			0.004未満		0.004未満
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
臭素酸	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.02未満			0.02未満		0.02未満
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)		0.008未満			0.008未満		0.008未満
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.002		0.014		0.002		0.005
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.03		0.01		0.01未満		0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.013		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	8.6	15.8	7.2	5.8	10.2	9.7	9.2
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.002		0.001未満		0.001未満		0.001
塩化物イオン	(mg/ℓ)	8.6	7.6	7.0	6.8	6.2	6.3	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	45.9	52.9	42.2	33.8	48.9	50.5	52.2
蒸発残留物	(mg/ℓ)		87			93		89
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)		0.02未満			0.02未満		0.02未満
ジェオスミン	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							0.005未満
フェノール類	(mg/ℓ)							0.0005未満
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.50	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	電極	6.62	6.58	6.56	6.60	6.59	6.56	6.49
	比色	6.4	6.7	6.4	6.3	6.4	6.2	6.4
味		*	*	*	*	*	*	*
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	32.0	33.0	39.5	40.0	42.0	43.0	40.0
電気伝導率	(μS/cm)	121	124	128	126	125	126	133

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
9.7	10.7	8.1	8.0	12.8	31.9	8.0	17.9	
19.6	17.6	16.3	15.4	15.1	20.2	15.1	17.4	
0.49	0.46	0.42	0.51	0.50	0.57	0.37	0.46	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	2	0	0	100以下であること
0	0	0	0	0	0	0	0	検出されないこと
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.67	0.70	0.75	0.80	0.82	0.95	0.64	0.77	10以下であること
0.11	0.10	0.11	0.12	0.12	0.17	0.10	0.13	0.8以下であること
	0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.09	0.06未満	0.06未満	0.6以下であること
			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.06以下であること
			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下であること
0.003		0.001未満		0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下であること
			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
	0.005		0.003		0.014	0.002	0.005	1.0以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.01未満		0.01未満		0.03	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.013	0.005未満	0.006	1.0以下であること
9.7	10.2	10.0	9.9	9.5	15.8	5.8	9.7	200以下であること
	0.001未満		0.001		0.002	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
6.3	6.2	6.6	7.0	7.5	8.6	5.9	6.8	200以下であること
46.2	45.7	46.3	47.3	61.8	61.8	33.8	47.8	300以下であること
			87		93	87	89	500以下であること
			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下であること
					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下であること
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.50	0.3未満	0.3未満	3以下であること
6.62	6.68	6.60	6.65	7.05	7.05	6.49	6.63	5.8以上8.6以下
6.4	6.4	6.3	6.5	7.0	7.0	6.2	6.5	
*	*	*	*	*	*	*	*	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
36.5	32.0	34.5	37.0	47.5	47.5	32.0	38.1	
115	126	122	127	133	133	115	126	

毎月検査成績　　瀬田浄水(瀬田配水池)

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気　温	(℃)	20.3	22.2	21.7	23.4	30.6	22.9	22.4
水　温	(℃)	18.1	16.3	17.1	19.9	20.8	21.5	20.0
残留塩素	(mg/ℓ)	0.47	0.49	0.45	0.30	0.34	0.27	0.26
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	6	0	0	0	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							0.00005未満
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.82	0.76	0.71	0.66	0.67	0.65	0.64
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.10
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	(mg/ℓ)		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	0.07
クロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.002未満			0.002未満		0.002未満
クロロホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.004未満			0.004未満		0.004未満
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001		0.001	0.001
臭素酸	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001		0.001	0.001
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.02未満			0.02未満		0.02未満
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)		0.008未満			0.008未満		0.008未満
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001		0.001		0.001未満		0.001未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02		0.02		0.02		0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	8.6	15.2	5.3	5.3	6.2	9.2	9.1
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
塩化物イオン	(mg/ℓ)	8.0	7.0	6.9	5.9	5.7	5.9	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	42.7	48.9	30.4	30.0	30.6	47.0	48.6
蒸発残留物	(mg/ℓ)		82			86		81
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)		0.02未満			0.02未満		0.02未満
ジェオスミン	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							0.005未満
フェノール類	(mg/ℓ)							0.0005未満
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.50	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	電極	6.72	6.76	6.73	6.76	6.76	6.79	6.62
	比色	6.7	6.9	6.5	6.4	6.7	6.4	6.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	32.0	32.0	32.5	39.0	39.0	41.0	38.0
電気伝導率	(μS/cm)	114	118	125	117	123	119	126

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
9.4	10.9	13.7	7.1	12.2	30.6	7.1	18.1	
18.7	16.5	13.9	13.3	14.1	21.5	13.3	17.5	
0.33	0.35	0.54	0.42	0.41	0.54	0.26	0.39	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	6	0	1	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.64	0.66	0.67	0.76	0.75	0.82	0.64	0.70	10以下であること
0.14	0.16	0.12	0.12	0.12	0.17	0.10	0.14	0.8以下であること
	0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06	0.6以下であること
			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.06以下であること
			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
0.001未満		0.001		0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.1以下であること
0.002		0.001未満		0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001		0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.1以下であること
			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
	0.002		0.001		0.002	0.001未満	0.001	1.0以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.01未満		0.01未満		0.02	0.01未満	0.01	0.3以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
9.0	9.8	9.6	9.6	8.6	15.2	5.3	8.8	200以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
5.9	6.1	6.5	6.9	6.8	8.0	5.7	6.5	200以下であること
42.8	44.3	42.5	43.1	49.7	49.7	30.0	41.7	300以下であること
			79		86	79	82	500以下であること
			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下であること
					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下であること
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.50	0.3未満	0.3未満	3以下であること
6.72	6.82	6.72	6.76	7.07	7.07	6.62	6.77	5.8以上8.6以下
6.4	6.7	6.5	6.7	6.9	6.9	6.4	6.6	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
35.0	32.0	32.5	36.0	39.0	41.0	32.0	35.7	
108	121	107	119	124	126	107	118	

毎月検査成績　　瀬田末端(給水栓)

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気　温	(℃)	21.8	24.3	25.9	30.1	31.3	27.1	24.9
水　温	(℃)	21.4	21.4	22.2	26.3	26.4	27.9	22.5
残留塩素	(mg/ℓ)	0.44	0.35	0.35	0.24	0.25	0.32	0.31
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	0	8	0	0	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							0.00005未満
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.80	0.74	0.70	0.66	0.67	0.64	0.64
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.15	0.19	0.14	0.15	0.18	0.14	0.13
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	(mg/ℓ)		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.07
クロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.002未満			0.002未満		0.002未満
クロロホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.004未満			0.004未満		0.004未満
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001		0.001		0.001	0.001
臭素酸	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.003	0.001未満
総トリハロメタン	(mg/ℓ)		0.001		0.002		0.001	0.001
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.02未満			0.02未満		0.02未満
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001		0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)		0.008未満			0.008未満		0.008未満
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.011		0.008		0.005		0.008
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01		0.01未満		0.01未満		0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)	0.005		0.005未満		0.005未満		0.006
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	8.3	14.5	5.3	5.6	6.1	9.1	9.0
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
塩化物イオン	(mg/ℓ)	8.2	6.9	6.8	6.1	5.7	5.9	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	41.6	47.5	30.6	30.9	30.7	47.8	49.7
蒸発残留物	(mg/ℓ)		76			81		84
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)		0.02未満			0.02未満		0.02未満
ジェオスミン	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							0.005未満
フェノール類	(mg/ℓ)							0.0005未満
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.50	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	電極	6.76	6.73	6.70	6.70	6.71	6.73	6.56
	比色	6.6	6.6	6.4	6.5	6.5	6.3	6.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	32.0	34.0	40.0	38.0	40.0	40.0	38.5
電気伝導率	(μS/cm)	114	118	127	120	120	121	129

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
11.8	18.3	13.3	10.1	18.1	31.3	10.1	21.4	
17.7	14.2	16.8	11.6	14.6	27.9	11.6	20.3	
0.31	0.35	0.33	0.44	0.44	0.44	0.24	0.34	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	8	0	1	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.63	0.65	0.68	0.74	0.76	0.80	0.63	0.69	10以下であること
0.11	0.13	0.13	0.14	0.13	0.19	0.11	0.14	0.8以下であること
	0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	0.6以下であること
			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.06以下であること
			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
0.001		0.001		0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.1以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001		0.002		0.001未満	0.002	0.001未満	0.001	0.1以下であること
			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.001未満		0.001		0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
	0.003		0.003		0.011	0.003	0.006	1.0以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.01未満		0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.006	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
9.0	9.7	9.7	5.9	9.2	14.5	5.3	8.5	200以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
5.8	6.0	6.5	6.7	7.0	8.2	5.7	6.5	200以下であること
44.4	44.6	44.2	28.6	56.2	56.2	28.6	41.4	300以下であること
			83		84	76	81	500以下であること
			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下であること
					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下であること
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.50	0.3未満	0.3未満	3以下であること
6.74	6.83	6.71	6.74	7.19	7.19	6.56	6.76	5.8以上8.6以下
6.4	6.6	6.4	6.7	7.1	7.1	6.3	6.5	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
35.5	32.0	35.0	34.5	44.5	44.5	32.0	37.0	
111	121	113	121	129	129	111	120	

毎月検査成績　　谷津地区(給水栓)

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気　温	(℃)	21.2	22.2	23.2	29.6	32.4	29.4	23.2
水　温	(℃)	21.0	21.2	25.8	26.4	27.8	29.5	21.3
残留塩素	(mg/ℓ)	0.32	0.40	0.22	0.25	0.20	0.32	0.27
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	0	0	1	0	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.80	0.73	0.70	0.68	0.65	0.64	0.64
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.16	0.17	0.16	0.16	0.17	0.16	0.10
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	(mg/ℓ)		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	0.07
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001		0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001		0.002		0.002	0.001
臭素酸	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.005	0.001
総トリハロメタン	(mg/ℓ)		0.002		0.005		0.003	0.002
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001		0.002		0.001	0.001
ブロモホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.004		0.002		0.002		0.003
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01未満		0.01		0.01未満		0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)	0.011		0.011		0.011		0.015
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	8.2	11.0	5.3	5.5	6.0	9.1	9.0
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
塩化物イオン	(mg/ℓ)	8.3	6.8	6.9	6.2	5.6	5.9	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	40.8	34.8	30.0	31.6	30.7	46.7	48.3
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.50	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	電極	6.90	6.97	6.99	6.99	7.03	7.04	6.87
	比色	6.8	6.9	6.7	6.7	6.9	6.6	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	33.5	32.5	40.0	37.0	38.0	41.5	38.0
電気伝導率	(μS/cm)	113	117	124	119	120	120	127

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
10.1	15.3	11.5	8.5	14.5	32.4	8.5	20.1	
12.4	11.8	6.8	9.1	12.3	29.5	6.8	18.8	
0.30	0.31	0.32	0.34	0.44	0.44	0.20	0.31	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	1	0	0	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
								0.01以下であること
0.63	0.65	0.66	0.75	0.75	0.80	0.63	0.69	10以下であること
0.15	0.13	0.11	0.12	0.12	0.17	0.10	0.14	0.8以下であること
	0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.07	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06	0.6以下であること
								0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.06以下であること
								0.04以下であること
0.001		0.001		0.001	0.002	0.001	0.001	0.1以下であること
0.002		0.001未満		0.001未満	0.005	0.001未満	0.001	0.01以下であること
0.001		0.002		0.002	0.005	0.001	0.002	0.1以下であること
								0.2以下であること
0.001未満		0.001		0.001	0.002	0.001未満	0.001	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
	0.002		0.004		0.004	0.002	0.003	1.0以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.01未満		0.01		0.01	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
	0.011		0.005未満		0.015	0.005未満	0.010	1.0以下であること
9.1	9.7	9.6	9.6	8.8	11.0	5.3	8.4	200以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
5.8	6.0	6.6	7.0	6.7	8.3	5.6	6.5	200以下であること
44.3	42.7	43.7	44.1	53.6	53.6	30.0	40.9	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.50	0.3未満	0.3未満	3以下であること
6.94	6.90	6.93	6.90	7.39	7.39	6.87	6.99	5.8以上8.6以下
6.6	6.7	6.6	6.7	7.1	7.1	6.6	6.8	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
35.0	31.0	33.0	34.5	44.0	44.0	31.0	36.5	
111	119	110	122	128	128	110	119	

毎月検査成績　　野口原水(野口水源地)

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気　温	(℃)	21.8	24.3	25.9	30.1	31.3	27.1	24.9
水　温	(℃)	17.3	16.8	17.9	19.1	20.0	20.7	22.5
残留塩素	(mg/ℓ)	*	*	*	*	*	*	*
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	0	9	2	0	1
大腸菌	(MPN)	0	0	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							0.00005未満
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.78	0.84	0.73	0.86	0.99	0.73	0.78
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.11	0.12	0.10	0.09	0.12	0.10	0.08未満
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	(mg/ℓ)		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.002未満			0.002未満		0.002未満
クロロホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.004未満			0.004未満		0.004未満
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
臭素酸	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.02未満			0.02未満		0.02未満
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)		0.008未満			0.008未満		0.008未満
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.008		0.020		0.017		0.013
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.08		0.14		0.08		0.08
銅及びその化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	8.4	8.3	5.0	5.5	6.0	8.5	8.6
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001		0.001未満		0.001
塩化物イオン	(mg/ℓ)	6.7	5.7	6.5	6.1	5.5	5.3	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	53.8	37.8	35.0	37.8	37.5	56.3	55.7
蒸発残留物	(mg/ℓ)		89			105		95
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)		0.02未満			0.02未満		0.02未満
ジェオスミン	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							0.005未満
フェノール類	(mg/ℓ)							0.0005未満
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.49	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	電極	6.31	6.32	6.31	6.30	6.32	6.28	6.09
	比色	6.0	6.3	6.0	6.1	6.1	6.0	6.0
味		*	*	*	*	*	*	*
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	1	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	41.0	37.0	41.5	48.5	45.0	45.0	43.0
電気伝導率	(μS/cm)	126	128	137	130	132	135	140

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
11.8	18.3	13.3	10.1	18.1	31.3	10.1	21.4	
20.4	18.3	14.5	15.7	17.9	22.5	14.5	18.4	
*	*	*	*	*	*	*	*	0.1以上1.0以下であること
1	0	0	0	0	9	0	1	100以下であること
0	0	0	0	0	0	0	0	検出されないこと
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
1.03	0.94	0.85	0.82	0.99	1.03	0.73	0.86	10以下であること
0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.12	0.08未満	0.09	0.8以下であること
	0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下であること
			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.06以下であること
			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下であること
			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
	0.006		0.008		0.020	0.006	0.012	1.0以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.08		0.05		0.14	0.05	0.09	0.3以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
8.5	9.4	9.6	9.0	8.8	9.6	5.0	8.0	200以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
5.5	5.6	5.9	5.8	5.7	6.7	5.3	5.8	200以下であること
53.8	51.3	50.9	51.6	50.0	56.3	35.0	47.6	300以下であること
			82		105	82	93	500以下であること
			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下であること
					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下であること
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.49	0.3未満	0.3未満	3以下であること
6.31	6.40	6.33	6.30	6.33	6.40	6.09	6.30	5.8以上8.6以下
6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.3	6.0	6.1	
*	*	*	*	*	*	*	*	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	1	0	0	1	0	0	5以下であること
0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
38.0	33.0	39.5	39.0	36.0	48.5	33.0	40.5	
127	132	118	129	122	140	118	130	

毎月検査成績　　野口浄水(野口配水池)

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気　温	(℃)	20.7	22.6	20.9	28.9	32.9	27.9	23.9
水　温	(℃)	18.3	19.3	19.9	22.7	23.8	24.8	21.2
残留塩素	(mg/ℓ)	0.40	0.56	0.30	0.42	0.33	0.26	0.32
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							0.00005未満
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.79	0.74	0.74	0.81	0.81	0.70	0.70
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.14	0.14	0.14	0.13	0.15	0.13	0.09
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	(mg/ℓ)		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.002未満			0.002未満		0.002未満
クロロホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.004未満			0.004未満		0.004未満
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001		0.001	0.001
臭素酸	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.002	0.001未満
総トリハロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001		0.001	0.001
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.02未満			0.02未満		0.02未満
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)		0.008未満			0.008未満		0.008未満
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.008		0.010		0.009		0.005
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.15		0.08		0.10		0.05
銅及びその化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	8.0	14.5	8.6	5.6	9.7	9.0	9.0
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
塩化物イオン	(mg/ℓ)	7.3	6.4	7.1	6.3	5.9	5.9	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	47.2	54.6	50.3	35.8	50.5	51.9	52.7
蒸発残留物	(mg/ℓ)		82			96		88
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)		0.02未満			0.02未満		0.02未満
ジェオスミン	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							0.005未満
フェノール類	(mg/ℓ)							0.0005未満
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.50	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	電極	6.42	6.50	6.50	6.47	6.54	6.57	6.31
	比色	6.2	6.5	6.2	6.1	6.5	6.2	6.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	1	1	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	38.5	42.5	40.0	45.0	41.5	48.0	43.0
電気伝導率	(μS/cm)	123	125	130	127	122	125	132

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
11.7	16.3	11.8	9.5	14.0	32.9	9.5	20.1	
19.8	15.9	12.8	13.1	14.7	24.8	12.8	18.9	
0.25	0.27	0.35	0.51	0.35	0.56	0.25	0.36	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	0	0	0	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.78	0.79	0.74	0.78	0.93	0.93	0.70	0.78	10以下であること
0.12	0.10	0.08	0.09	0.08	0.15	0.08	0.12	0.8以下であること
	0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満	0.06未満	0.6以下であること
			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.06以下であること
			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
0.001未満		0.001		0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.1以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001		0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.1以下であること
			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
	0.002		0.003		0.010	0.002	0.006	1.0以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.03		0.05		0.15	0.03	0.08	0.3以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
8.9	9.7	9.3	8.8	8.8	14.5	5.6	9.2	200以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
5.8	5.9	6.4	6.5	6.2	7.3	5.8	6.3	200以下であること
47.9	47.1	46.5	45.0	53.3	54.6	35.8	48.6	300以下であること
			81		96	81	87	500以下であること
			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下であること
					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下であること
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.50	0.3未満	0.3未満	3以下であること
6.55	6.59	6.52	6.47	6.58	6.59	6.31	6.50	5.8以上8.6以下
6.2	6.2	6.2	6.3	6.4	6.5	6.1	6.3	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	1	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
40.0	33.0	37.0	38.0	40.0	48.0	33.0	40.5	
120	128	120	122	128	132	120	125	

毎月検査成績　　野口末端(給水栓)

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気　温	(℃)	21.8	24.3	25.9	30.1	31.3	27.1	24.9
水　温	(℃)	23.7	24.0	23.4	26.2	27.7	29.4	22.5
残留塩素	(mg/ℓ)	0.42	0.42	0.33	0.21	0.40	0.27	0.23
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	0	0	1	1	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							0.00005未満
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001		0.002		0.001		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.79	0.78	0.72	0.85	0.84	0.71	0.70
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.13	0.16	0.12	0.11	0.15	0.11	0.10
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満
四塩化炭素	(mg/ℓ)		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.002未満			0.002未満		0.002未満
クロロホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.004未満			0.004未満		0.004未満
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001		0.001		0.001	0.001
臭素酸	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.003	0.001未満
総トリハロメタン	(mg/ℓ)		0.001		0.001		0.001	0.001
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)		0.02未満			0.02未満		0.02未満
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	(mg/ℓ)		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)		0.008未満			0.008未満		0.008未満
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.012		0.012		0.006		0.006
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)	0.036		0.036		0.022		0.016
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	8.3	14.4	5.6	9.0	6.1	9.1	8.9
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
塩化物イオン	(mg/ℓ)	7.3	6.5	7.0	6.4	5.7	5.8	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	48.9	53.5	32.3	56.4	34.3	53.3	52.6
蒸発残留物	(mg/ℓ)		82			99		84
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)		0.02未満			0.02未満		0.02未満
ジェオスミン	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							0.005未満
フェノール類	(mg/ℓ)							0.0005未満
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.50	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	電極	6.48	6.59	6.50	6.37	6.42	6.42	6.34
	比色	6.2	6.2	6.3	6.1	6.3	6.0	6.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	39.5	36.0	42.0	46.5	43.0	44.5	43.0
電気伝導率	(μS/cm)	121	125	131	124	121	132	133

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
11.8	18.3	13.3	10.1	18.1	31.3	10.1	21.4	
17.1	13.2	13.7	11.4	14.8	29.4	11.4	20.6	
0.36	0.29	0.35	0.44	0.41	0.44	0.21	0.34	0.1以上1.0以下であること
0	0	0	0	0	1	0	0	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.84	0.81	0.75	0.79	0.96	0.96	0.70	0.80	10以下であること
0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.16	0.08	0.11	0.8以下であること
	0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満	0.06未満	0.6以下であること
			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.06以下であること
			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
0.001未満		0.001		0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.1以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満		0.001		0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.1以下であること
			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
	0.011		0.011		0.012	0.006	0.010	1.0以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
	0.028		0.005未満		0.036	0.005未満	0.024	1.0以下であること
8.8	9.6	9.8	9.5	9.0	14.4	5.6	9.0	200以下であること
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
5.7	5.9	6.4	6.6	6.1	7.3	5.7	6.3	200以下であること
49.9	47.8	49.1	46.4	54.1	56.4	32.3	48.2	300以下であること
			79		99	79	86	500以下であること
			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
					0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下であること
					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下であること
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.50	0.3未満	0.3未満	3以下であること
6.45	6.63	6.50	6.49	6.58	6.63	6.34	6.48	5.8以上8.6以下
6.2	6.2	6.2	6.4	6.3	6.4	6.0	6.2	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	2以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
39.5	33.0	36.0	35.5	40.5	46.5	33.0	39.9	
122	128	120	107	127	133	107	124	

平成21年度毎月検査成績集計表

項目名		横山二丁目			昭和町二丁目		
		最高	最低	平均	最高	最低	平均
気温	(℃)	31.8	8.0	19.8	31.2	8.2	18.9
水温	(℃)	27.0	8.2	18.0	25.1	8.7	17.3
残留塩素	(mg/ℓ)	0.46	0.24	0.35	0.57	0.42	0.51
一般細菌	(1mℓ中)	5	0	1	18	0	2
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)						
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.006	0.003	0.005	0.003	0.001	0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.45	0.25	0.34	0.46	0.26	0.34
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.15	0.08	0.10	0.15	0.09	0.10
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	(mg/L)	0.19	0.06未満	0.09	0.20	0.06未満	0.09
クロロ酢酸	(mg/ℓ)						
クロロホルム	(mg/ℓ)	0.016	0.003	0.009	0.012	0.002	0.007
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)						
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
臭素酸	(mg/ℓ)	0.007	0.001未満	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	(mg/ℓ)	0.025	0.007	0.015	0.020	0.006	0.013
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)						
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.007	0.002	0.005	0.006	0.002	0.004
ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)						
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001未満	0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.06	0.02	0.03	0.07	0.02	0.04
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.06	0.01未満	0.01	0.04	0.01未満	0.01
銅及びその化合物	(mg/ℓ)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	9.8	3.8	6.3	11.6	3.7	6.7
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素イオン	(mg/ℓ)	9.9	6.4	7.9	9.7	6.6	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	40.8	19.8	30.1	47.6	20.0	31.5
蒸発残留物	(mg/ℓ)						
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)						
ジェオスミン	(mg/ℓ)						
2-メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)						
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)						
フェノール類	(mg/ℓ)						
有機物(TOC)	(mg/ℓ)	0.70	0.31	0.44	0.68	0.34	0.43
pH値	電極	7.51	7.21	7.36	7.56	7.17	7.38
	比色	7.2	6.7	7.0	7.3	6.7	7.0
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度		0	0	0	0	0	0
濁度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目							
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	28.0	17.2	23.5	28.0	16.0	24.0
電気伝導率	(μS/cm)	94.9	71.3	83.9	91.5	73.8	84.3

旭町三丁目			和木町和木一丁目			保津町二丁目		
最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
31.9	7.9	19.2	34.3	8.4	19.2	36.6	8.3	19.7
28.5	6.3	18.4	27.0	8.4	18.0	29.7	9.2	20.1
0.52	0.21	0.35	0.59	0.26	0.43	0.58	0.23	0.36
2	0	0	4	0	1	4	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.006	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.46	0.26	0.35	0.46	0.26	0.35	0.41	0.23	0.35
0.15	0.09	0.10	0.15	0.10	0.10	0.15	0.09	0.10
0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.20	0.06未満	0.09	0.20	0.06未満	0.09	0.19	0.06未満	0.09
			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
0.018	0.003	0.010	0.016	0.003	0.008	0.019	0.004	0.011
			0.004	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満
0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.002
0.003	0.001未満	0.001	0.009	0.001未満	0.002	0.003	0.001未満	0.001未満
0.028	0.009	0.017	0.024	0.007	0.015	0.027	0.009	0.017
			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
0.008	0.003	0.005	0.007	0.002	0.005	0.007	0.003	0.005
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
0.026	0.001	0.007	0.004	0.001未満	0.002	0.004	0.001	0.003
0.07	0.02	0.04	0.06	0.02	0.03	0.06	0.02未満	0.03
0.08	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.07	0.01	0.04
0.025	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
11.2	3.7	6.6	12.4	3.7	7.0	12.6	3.7	6.9
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9.6	6.6	7.9	9.7	6.6	7.9	9.9	6.7	7.9
46.7	19.2	31.6	51.7	19.7	32.8	50.7	19.2	32.5
			46	43	45	51	44	48
			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
0.50	0.32	0.42	0.68	0.33	0.43	0.73	0.30	0.44
7.61	7.21	7.39	7.61	7.20	7.39	7.61	7.20	7.39
7.3	6.7	7.0	7.3	6.7	7.0	7.2	6.7	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1	0	0	1	0	0	1	0	0
0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28.5	16.5	23.0	28.5	16.5	23.6	28.5	16.0	23.0
94.6	72.9	85.8	95.3	73.6	85.4	96.0	75.1	85.7

平成21年度毎月検査成績集計表

項目名		海土路町二丁目			通津		
		最高	最低	平均	最高	最低	平均
気温	(℃)	29.5	6.8	17.7	33.5	6.7	19.1
水温	(℃)	28.8	9.1	19.1	31.0	9.6	20.5
残留塩素	(mg/ℓ)	0.51	0.28	0.39	0.51	0.20	0.34
一般細菌	(1mℓ中)	1	0	0	2	0	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)				0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.43	0.23	0.35	0.43	0.23	0.35
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.14	0.08未満	0.11	0.15	0.08未満	0.11
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	(mg/L)	0.18	0.06未満	0.09	0.18	0.06未満	0.09
クロロ酢酸	(mg/ℓ)				0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	(mg/ℓ)	0.020	0.003	0.010	0.022	0.004	0.011
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)				0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
臭素酸	(mg/ℓ)	0.007	0.001未満	0.002	0.006	0.001未満	0.001
総トリハロメタン	(mg/ℓ)	0.029	0.008	0.018	0.032	0.009	0.019
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)				0.02未満	0.02未満	0.02未満
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.007	0.003	0.005	0.008	0.003	0.006
ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)				0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.005	0.001	0.002	0.006	0.004	0.005
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.06	0.02	0.04	0.06	0.02	0.03
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	12.4	3.5	7.0	12.4	3.6	6.7
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素イオン	(mg/ℓ)	10.0	6.8	8.0	10.0	6.8	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	50.7	18.7	32.6	49.8	18.2	31.6
蒸発残留物	(mg/ℓ)				46	41	44
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	(mg/ℓ)				0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	(mg/ℓ)	0.62	0.31	0.45	0.64	0.31	0.43
pH値	電極	7.63	7.25	7.44	7.64	7.21	7.43
	比色	7.3	6.7	7.0	7.1	6.7	7.0
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度		0	0	0	0	0	0
濁度		0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
水質基準以外の項目							
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	28.0	16.5	23.0	27.0	18.5	23.2
電気伝導率	(μS/cm)	96.0	75.2	85.8	97.4	74.9	85.2

平田五丁目			平田二丁目			平成21年度給水栓			
最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	
29.4	4.2	17.9	28.9	6.0	17.2	36.6	4.2	18.8	
28.2	8.6	18.6	28.5	6.7	18.3	31.0	6.3	18.7	
0.48	0.32	0.41	0.45	0.24	0.38	0.59	0.20	0.39	0.1以上であること
0	0	0	2	0	0	18	0	0	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.006	0.001未満	0.001	0.01以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.40	0.25	0.35	0.49	0.23	0.36	0.49	0.23	0.35	10以下であること
0.15	0.08未満	0.10	0.14	0.08	0.10	0.15	0.08未満	0.10	0.8以下であること
0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.20	0.06未満	0.09	0.18	0.06未満	0.09	0.20	0.06未満	0.09	0.6以下であること
0.002未満	0.002未満	0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
0.015	0.003	0.009	0.018	0.003	0.009	0.022	0.002	0.009	0.06以下であること
0.004	0.004未満	0.004未満				0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
0.002	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.001	0.003	0.002	0.002	0.1以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005	0.001未満	0.001未満	0.009	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.022	0.008	0.015	0.023	0.009	0.015	0.032	0.006	0.016	0.1以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満				0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.006	0.003	0.005	0.007	0.002	0.005	0.008	0.002	0.005	0.03以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
0.008未満	0.008未満	0.008未満				0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
0.003	0.001未満	0.001	0.022	0.004	0.009	0.026	0.001未満	0.004	1.0以下であること
0.06	0.02	0.04	0.06	0.02未満	0.03	0.07	0.02未満	0.03	0.2以下であること
0.02	0.01未満	0.01未満	0.12	0.01未満	0.03	0.12	0.01未満	0.01	0.3以下であること
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.008	0.005未満	0.005未満	0.025	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
11.5	3.7	6.4	12.3	3.6	6.8	12.6	3.5	6.7	200以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
9.6	6.5	7.9	9.8	6.7	8.0	10.0	6.4	7.9	200以下であること
46.7	19.5	30.4	50.1	19.0	31.5	51.7	18.2	31.6	300以下であること
45	42	44				51	41	45	500以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満				0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下であること
0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下であること
0.68	0.32	0.43	0.60	0.32	0.44	0.73	0.30	0.43	3以下であること
7.69	7.25	7.46	7.70	7.21	7.45	7.70	7.17	7.41	5.8以上 ～8.6以下
7.1	6.7	7.0	7.3	6.7	7.0	7.3	6.7	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	1	0	0	1	0	0	5度以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	2度以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
30.5	16.0	23.3	29.5	16.0	24.0	30.5	16.0	23.4	
95.1	73.3	85.1	95.8	74.7	84.0	97.4	71.3	85.0	

平成21年度毎月検査成績集計表（由宇地区）

項目名		由宇崎			千鳥ヶ丘一丁目		
		最高	最低	平均	最高	最低	平均
気温	(℃)	30.0	7.7	18.0	27.5	6.1	17.2
水温	(℃)	29.0	10.2	19.3	28.2	9.9	19.6
残留塩素	(mg/ℓ)	0.63	0.22	0.46	0.57	0.12	0.40
一般細菌	(1mℓ中)	0	0	0	2	0	0.25
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)				0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)				0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.50	0.22	0.35	0.50	0.22	0.35
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.16	0.09	0.12	0.15	0.08未満	0.12
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	(mg/L)	0.15	0.06未満	0.08	0.15	0.06未満	0.08
クロロ酢酸	(mg/ℓ)				0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	(mg/ℓ)	0.007	0.001未満	0.002	0.008	0.001	0.003
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)				0.004	0.004未満	0.004未満
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)	0.003	0.001	0.002	0.004	0.001	0.002
臭素酸	(mg/ℓ)	0.008	0.001未満	0.004	0.005	0.001未満	0.001
総トリハロメタン	(mg/ℓ)	0.013	0.003	0.006	0.017	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)				0.02未満	0.02未満	0.02未満
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.004	0.001	0.002	0.006	0.001	0.003
ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)				0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.008	0.003	0.005	0.004	0.002	0.004
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.03	0.01未満	0.02	0.04	0.02	0.02
銅及びその化合物	(mg/ℓ)	0.022	0.005未満	0.011	0.017	0.005未満	0.012
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	17.9	6.1	10.1	18.4	6.3	10.7
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.011	0.001未満	0.005	0.008	0.001未満	0.003
塩素イオン	(mg/ℓ)	9.2	7.0	8.1	9.1	7.4	8.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	60.0	31.4	44.5	59.8	32.8	47.4
蒸発残留物	(mg/ℓ)				102	84	92
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	(mg/ℓ)				0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	(mg/ℓ)	0.85	0.30	0.47	0.85	0.32	0.48
pH値	電極	7.13	6.84	6.99	7.15	6.84	7.00
	比色	7.1	6.6	6.8	7.1	6.6	6.8
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度		2	0	0	1	0	0
濁度		0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
水質基準以外の項目							
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	48.0	30.0	40.5	50.0	36.5	42.2
電気伝導率	(μS/cm)	142	121	131	142	124	132

神東原			平成21年度給水栓			
最高	最低	平均	最高	最低	平均	
30.1	6.8	17.4	30.1	6.1	17.5	
29.5	8.2	19.9	29.5	8.2	19.6	
0.55	0.10	0.29	0.63	0.10	0.38	0.1以上であること
24	0	2	24	0	1	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.50	0.22	0.35	0.50	0.22	0.35	10以下であること
0.17	0.08未満	0.12	0.17	0.08未満	0.12	0.8以下であること
0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.14	0.06未満	0.08	0.15	0.06未満	0.08	0.6以下であること
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
0.009	0.001	0.003	0.009	0.001未満	0.003	0.06以下であること
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
0.004	0.001	0.003	0.004	0.001未満	0.002	0.1以下であること
0.005	0.001未満	0.001	0.008	0.001未満	0.002	0.01以下であること
0.019	0.005	0.009	0.019	0.001未満	0.008	0.1以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.007	0.002	0.004	0.007	0.001未満	0.003	0.03以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
0.007	0.002	0.005	0.008	0.002	0.005	1.0以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.03	0.01	0.02	0.04	0.01	0.02	0.3以下であること
0.024	0.005未満	0.017	0.024	0.005未満	0.013	1.0以下であること
18.2	6.0	10.2	18.4	6.0	10.3	200以下であること
0.010	0.001未満	0.005	0.011	0.001未満	0.004	0.05以下であること
8.9	7.3	8.1	9.2	7.0	8.1	200以下であること
60.2	32.2	46.1	60.2	31.4	46.0	300以下であること
103	87	95	103	84	94	500以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下であること
0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下であること
0.75	0.31	0.49	0.85	0.30	0.48	3以下であること
7.42	6.90	7.17	7.42	6.84	7.05	5.8以上 ～8.6以下
7.1	6.7	6.9	7.1	6.6	6.9	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
1	0	0	2	0	0	5度以下であること
0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	2度以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
48.0	36.7	42.6	50.0	30.0	41.8	
141	121	132	142	121	132	

平成21年度毎月検査成績集計表（玖珂地区）

項目名		瀬田末端			谷津地区		
		最高	最低	平均	最高	最低	平均
気温	(℃)	31.3	10.1	21.4	32.4	8.5	20.1
水温	(℃)	27.9	11.6	20.3	29.5	6.8	18.8
残留塩素	(mg/ℓ)	0.44	0.24	0.34	0.44	0.20	0.31
一般細菌	(1mℓ中)	8	0	1	1	0	0
大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満			
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.80	0.63	0.69	0.80	0.63	0.69
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.19	0.11	0.14	0.17	0.10	0.14
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	(mg/L)	0.07	0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06
クロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
クロロホルム	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001	0.001未満	0.001	0.002	0.001	0.001
臭素酸	(mg/ℓ)	0.003	0.001未満	0.001未満	0.005	0.001未満	0.001
総トリハロメタン	(mg/ℓ)	0.002	0.001未満	0.001	0.005	0.001	0.002
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001
ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.011	0.003	0.006	0.004	0.002	0.003
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/ℓ)	0.006	0.005未満	0.005未満	0.015	0.005未満	0.010
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	14.5	5.3	8.5	11.0	5.3	8.4
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素イオン	(mg/ℓ)	8.2	5.7	6.5	8.3	5.6	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	56.2	28.6	41.4	53.6	30.0	40.9
蒸発残留物	(mg/ℓ)	84	76	81			
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
ジェオスミン	(mg/ℓ)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
2-メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
フェノール類	(mg/ℓ)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
有機物(TOC)	(mg/ℓ)	0.50	0.3未満	0.3未満	0.50	0.3未満	0.3未満
pH値	電極	7.19	6.56	6.76	7.39	6.87	6.99
	比色	7.1	6.3	6.5	7.1	6.6	6.8
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度		0	0	0	0	0	0
濁度		0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目							
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)	44.5	32.0	37.0	44.0	31.0	36.5
電気伝導率	(μS/cm)	129	111	120	128	110	119

野口末端			平成21年度給水栓			
最高	最低	平均	最高	最低	平均	
31.3	10.1	21.4	32.4	8.5	21.0	
29.4	11.4	20.6	29.5	6.8	19.9	
0.44	0.21	0.34	0.44	0.20	0.33	0.1以上であること
1	0	0	8	0	0	100以下であること
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.002	0.001未満	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.96	0.70	0.80	0.96	0.63	0.73	10以下であること
0.16	0.08	0.11	0.19	0.08	0.13	0.8以下であること
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.06	0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06未満	0.6以下であること
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.06以下であること
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
0.001	0.001未満	0.001	0.002	0.001未満	0.001	0.1以下であること
0.003	0.001未満	0.001未満	0.005	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001	0.001未満	0.001	0.005	0.001未満	0.001	0.1以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
0.012	0.006	0.010	0.012	0.002	0.006	1.0以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
0.036	0.005未満	0.024	0.036	0.005未満	0.013	1.0以下であること
14.4	5.6	9.0	14.5	5.3	8.6	200以下であること
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
7.3	5.7	6.3	8.3	5.6	6.4	200以下であること
56.4	32.3	48.2	56.4	28.6	43.5	300以下であること
99	79	86	99	76	84	500以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下であること
0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下であること
0.50	0.3未満	0.3未満	0.50	0.3未満	0.3未満	3以下であること
6.63	6.34	6.48	7.39	6.34	6.74	5.8以上 ～8.6以下
6.4	6.0	6.2	7.1	6.0	6.5	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	5度以下であること
0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	2度以下であること
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
46.5	33.0	39.9	46.5	31.0	37.8	
133	107	124	133	107	121	

高台団地毎月検査採水場所

採水場所		
1	桜地蔵団地	給水栓
2	旭ヶ丘団地	給水栓
3	室の木団地	ドレン
4	八幡山団地	ドレン
5	室の木台団地	給水栓
6	桜ヶ丘団地	ドレン
7	高陽団地	給水栓
8	八幡台団地	給水栓
9	東光寺団地	給水栓
10	平和ヶ丘団地	ドレン
11	トーヨド団地	給水栓
12	東光寺統合施設	給水栓
13	尾津一の谷団地	給水栓
14	東雲台団地	給水栓
15	瀬戸海団地	給水栓
16	萩原団地	給水栓

岩 国 地 区

団地水質検査カ所　　（毎月検査）

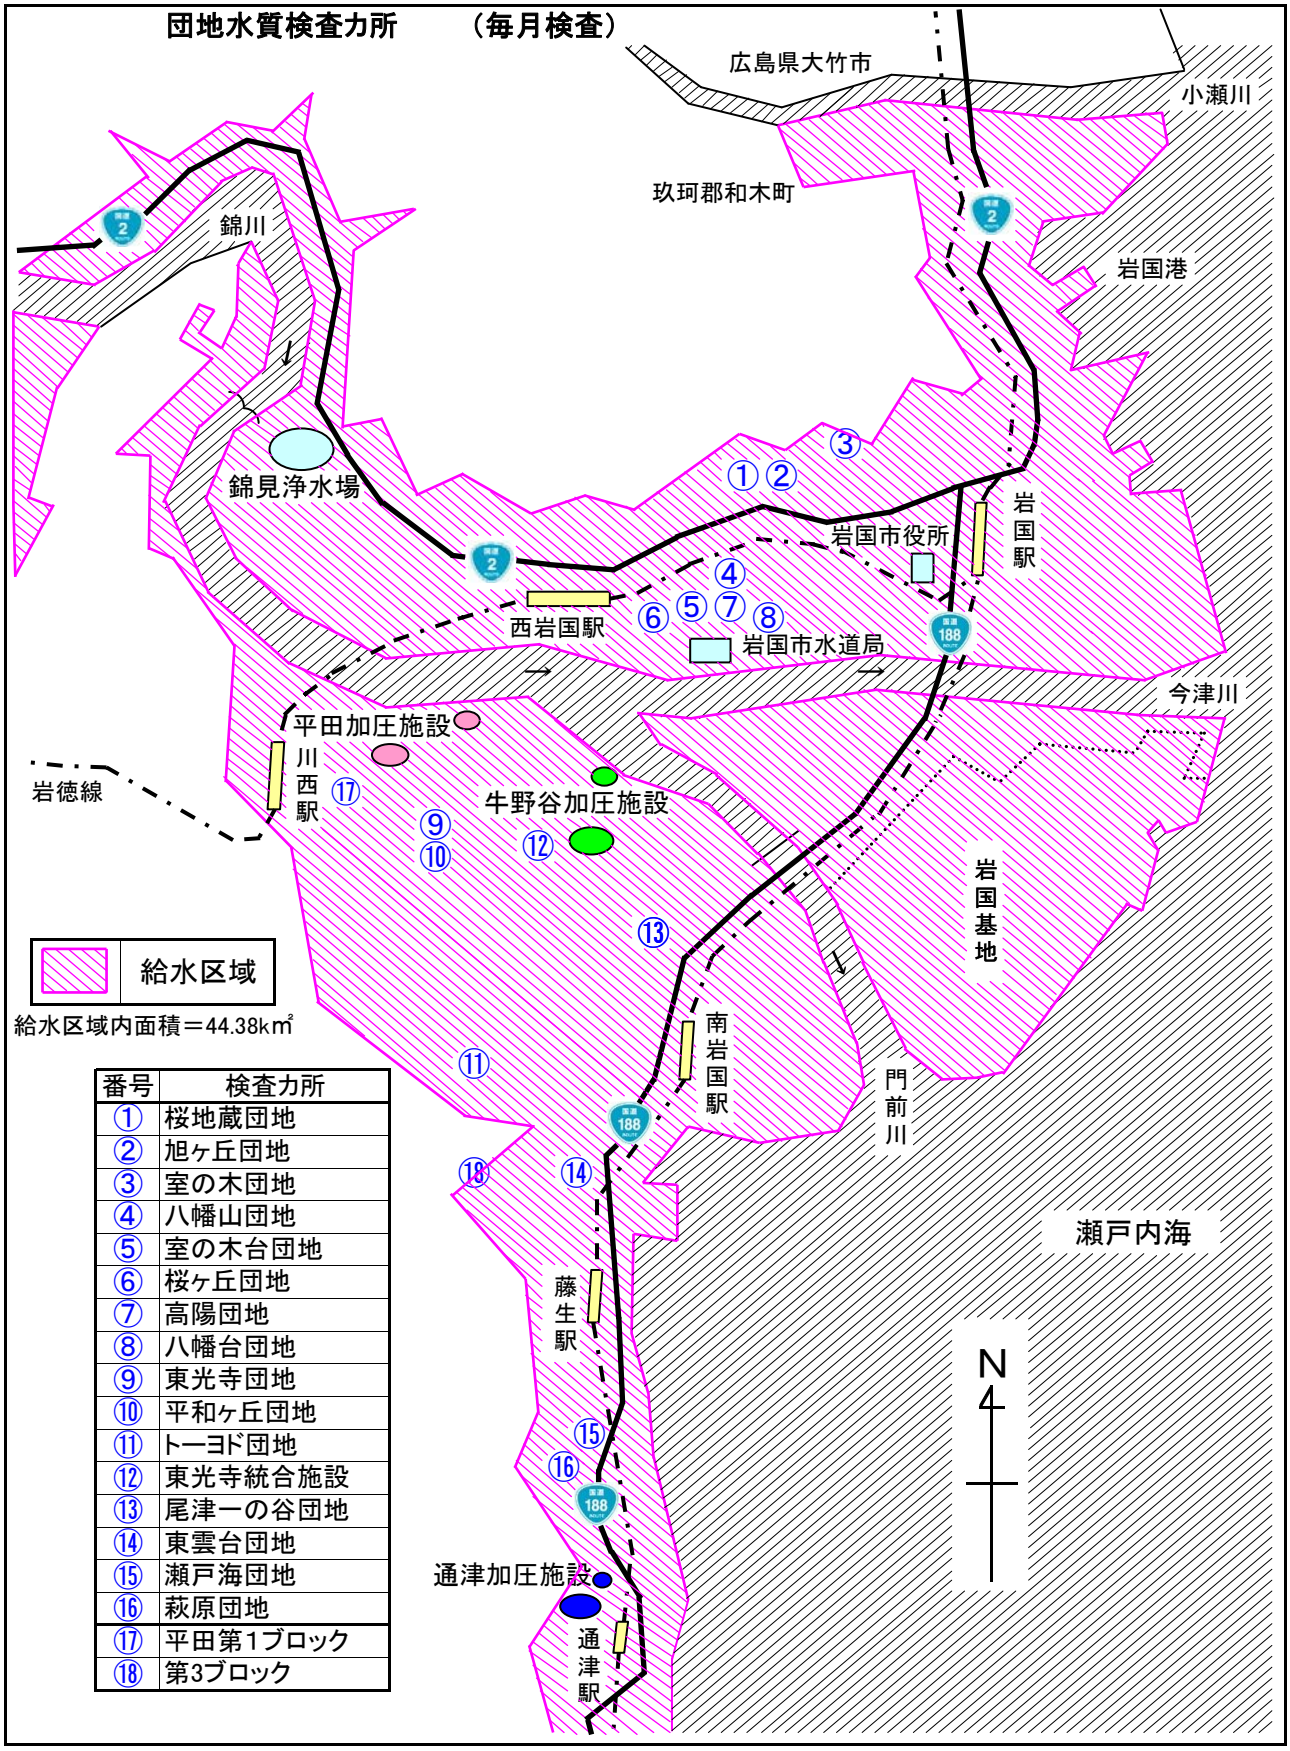

番号	検査カ所
①	桜地蔵団地
②	旭ヶ丘団地
③	室の木団地
④	八幡山団地
⑤	室の木台団地
⑥	桜ヶ丘団地
⑦	高陽団地
⑧	八幡台団地
⑨	東光寺団地
⑩	平和ヶ丘団地
⑪	トーヨド団地
⑫	東光寺統合施設
⑬	尾津一の谷団地
⑭	東雲台団地
⑮	瀬戸海団地
⑯	萩原団地
⑰	平田第1ブロック
⑱	第3ブロック

毎月検査成績　　桜地蔵団地　（給水栓）

		4月27日	5月26日	6月22日	7月27日	8月25日	9月24日	10月26日
天候(前日／当日)		曇/晴	晴/晴	雨後晴/曇	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇
気　温	(℃)	17.4	25.1	28.2	25.9	22.5	29.6	19.2
水　温	(℃)	15.8	23.8	25.9	22.4	25.3	24.7	18.3
残留塩素	(mg/ℓ)	0.22	0.45	0.12	0.28	0.65	0.56	0.49
一般細菌	(1mℓ中)							
大腸菌	(MPN)							
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001	
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001				0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.31		0.26		0.23		0.31
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.12		0.13		0.12		0.10
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01				0.01	
四塩化炭素	(mg/ℓ)				0.0002未満			
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)				0.005未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001未満			
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ベンゼン	(mg/ℓ)				0.001未満			
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満		0.10		0.18		0.09
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)				0.020			
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)				0.002			
臭素酸	(mg/ℓ)							
総トリハロメタン	(mg/ℓ)				0.029			
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.007			
ブロモホルム	(mg/ℓ)				0.001未満			
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.004				0.003	
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.07				0.05	
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.04				0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	5.8		6.8		6.4		4.1
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
塩化物イオン	(mg/ℓ)	6.9		7.7		7.3		7.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	28.9		34.6		20.1		22.4
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.50	0.63	0.54	0.53	0.46	0.37	0.35
pH値	電極	7.42	7.27	7.54	7.28	7.55	7.43	7.52
	比色	7.1	7.3	7.0	6.9	7.1	7.0	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	1	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)							
電気伝導率	(μS/cm)	69.5	86.6	95.3	78.9	81.4	92.1	105

11月30日	12月21日	1月25日	2月22日	3月23日	最高	最低	平均	
晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨				
11.6	5.9	12.1	12.3	12.0	29.6	5.9	18.5	
13.7	9.6	7.9	10.2	14.2	25.9	7.9	17.7	
0.49	0.39	0.43	0.33	0.35	0.65	0.12	0.40	0.1以上1.0以下であること
								100以下であること
								検出されないこと
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
		0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
								0.01以下であること
	0.40		0.41		0.41	0.23	0.32	10以下であること
	0.12		0.12		0.13	0.10	0.12	0.8以下であること
		0.01未満			0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.06未満		0.06未満		0.18	0.06未満	0.09	0.6以下であること
								0.02以下であること
0.010				0.005	0.020	0.005	0.012	0.06以下であること
								0.04以下であること
0.003				0.001	0.003	0.001	0.002	0.1以下であること
								0.01以下であること
0.020				0.009	0.029	0.009	0.019	0.1以下であること
								0.2以下であること
0.007				0.003	0.007	0.003	0.006	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
		0.006			0.006	0.003	0.004	1.0以下であること
		0.02			0.07	0.02	0.05	0.2以下であること
		0.01未満			0.04	0.01未満	0.01	0.3以下であること
		0.006			0.006	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
	8.1		6.6		8.1	4.1	6.3	200以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
	7.5		8.4		8.4	6.9	7.5	200以下であること
	27.2		30.5		34.6	20.1	27.3	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.37	0.37	0.38	0.31	0.36	0.63	0.31	0.43	3以下であること
7.31	7.40	7.28	7.32	7.25	7.55	7.25	7.38	5.8以上8.6以下
6.8	6.8	6.9	7.0	6.9	7.3	6.8	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	1	0	0	5度以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2度以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	
85.8	85.7	93.6	85.6	74.8	105	69.5	86.2	

毎月検査成績　　旭ヶ丘団地　　（給水栓）

		4月27日	5月26日	6月22日	7月27日	8月25日	9月24日	10月26日
天候(前日／当日)		曇/晴	晴/晴	雨後晴/曇	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇
気　温	(℃)	18.6	21.3	30.5	25.9	21.4	28.8	18.6
水　温	(℃)	16.5	21.3	24.3	24.0	26.9	25.1	19.2
残留塩素	(mg/ℓ)	0.33	0.38	0.38	0.43	0.37	0.65	0.42
一般細菌	(1mℓ中)							
大腸菌	(MPN)							
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001	
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.31		0.26		0.22		0.30
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.13		0.12		0.14		0.12
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01				0.01	
四塩化炭素	(mg/ℓ)				0.0002未満			
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)				0.005未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001未満			
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ベンゼン	(mg/ℓ)				0.001未満			
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満		0.10		0.18		0.09
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)				0.014			
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001			
臭素酸	(mg/ℓ)							
総トリハロメタン	(mg/ℓ)				0.021			
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.006			
ブロモホルム	(mg/ℓ)				0.001未満			
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.002				0.002	
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.05				0.05	
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01未満				0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	5.4		6.8		6.1		4.4
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
塩化物イオン	(mg/ℓ)	6.6		7.7		7.2		7.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	28.6		34.6		28.3		24.3
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.57	0.63	0.52	0.37	0.46	0.37	0.34
pH値	電極	7.43	7.41	7.59	7.29	7.63	7.52	7.59
	比色	7.1	7.3	7.0	6.9	7.1	7.0	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)							
電気伝導率	(μS/cm)	71.4	88.6	95.7	62.6	88.9	90.3	96.2

11月30日	12月21日	1月25日	2月22日	3月23日	最高	最低	平均	
晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨				
11.7	7.8	12.6	10.9	13.0	30.5	7.8	18.4	
13.4	9.2	9.0	9.7	13.2	26.9	9.0	17.6	
0.43	0.50	0.49	0.39	0.50	0.65	0.33	0.44	0.1以上1.0以下であること
								100以下であること
								検出されないこと
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
		0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
								0.01以下であること
	0.38		0.38		0.38	0.22	0.31	10以下であること
	0.09		0.10		0.14	0.09	0.12	0.8以下であること
		0.01未満			0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.06未満		0.06未満		0.18	0.06未満	0.09	0.6以下であること
								0.02以下であること
0.008				0.005	0.014	0.005	0.009	0.06以下であること
								0.04以下であること
0.004				0.002	0.004	0.001	0.002	0.1以下であること
								0.01以下であること
0.019				0.010	0.021	0.010	0.017	0.1以下であること
								0.2以下であること
0.007				0.003	0.007	0.003	0.005	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
		0.001			0.002	0.001	0.002	1.0以下であること
		0.02			0.05	0.02	0.04	0.2以下であること
		0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
	6.6		6.5		6.8	4.4	6.0	200以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
	8.0		8.7		8.7	6.6	7.6	200以下であること
	21.6		30.5		34.6	21.6	28.0	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.35	0.31	0.39	0.3未満	0.38	0.63	0.3未満	0.39	3以下であること
7.35	7.43	7.27	7.36	7.30	7.63	7.27	7.43	5.8以上8.6以下
6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.3	6.8	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5度以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2度以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	
89.2	88.8	85.4	87.7	78.0	96.2	62.6	85.2	

毎月検査成績　　室の木団地　　(ドレン)

		4月27日	5月26日	6月22日	7月27日	8月25日	9月24日	10月26日
天候(前日／当日)		曇/晴	晴/晴	雨後晴/曇	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇
気　温	(℃)	19.4	21.9	26.4	27.1	27.7	28.5	16.8
水　温	(℃)	18.2	22.4	25.1	23.4	28.0	27.3	20.8
残留塩素	(mg/ℓ)	0.40	0.51	0.45	0.47	0.54	0.63	0.65
一般細菌	(1mℓ中)							
大腸菌	(MPN)							
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001	
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.32		0.28		0.22		0.28
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.11		0.13		0.13		0.09
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01				0.01	
四塩化炭素	(mg/ℓ)				0.0002未満			
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)				0.005未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001未満			
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ベンゼン	(mg/ℓ)				0.001未満			
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満		0.10		0.18		0.08
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)				0.011			
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001			
臭素酸	(mg/ℓ)							
総トリハロメタン	(mg/ℓ)				0.017			
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.005			
ブロモホルム	(mg/ℓ)				0.001未満			
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.002				0.001未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.09				0.05	
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.02				0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	5.4		6.7		6.7		4.3
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
塩化物イオン	(mg/ℓ)	6.6		7.6		7.3		7.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	27.1		35.3		31.4		23.7
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.58	0.60	0.55	0.62	0.51	0.40	0.34
pH値	電極	7.37	7.40	7.48	7.24	7.54	7.44	7.53
	比色	7.1	7.2	7.0	6.9	7.1	7.1	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)							
電気伝導率	(μS/cm)	61.4	89.8	96.0	63.6	88.7	93.3	95.1

11月30日	12月21日	1月25日	2月22日	3月23日	最高	最低	平均	
晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨				
13.9	8.1	12.3	13.6	12.8	28.5	8.1	19.0	
16.3	10.1	9.3	11.2	14.7	28.0	9.3	18.9	
0.55	0.41	0.37	0.33	0.22	0.65	0.22	0.46	0.1以上1.0以下であること
								100以下であること
								検出されないこと
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
		0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
								0.01以下であること
	0.38		0.38		0.38	0.22	0.31	10以下であること
	0.13		0.13		0.13	0.09	0.12	0.8以下であること
		0.01未満			0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.06未満		0.06未満		0.18	0.06未満	0.08	0.6以下であること
								0.02以下であること
0.007				0.004	0.011	0.004	0.007	0.06以下であること
								0.04以下であること
0.003				0.001	0.003	0.001	0.002	0.1以下であること
								0.01以下であること
0.016				0.008	0.017	0.008	0.014	0.1以下であること
								0.2以下であること
0.006				0.003	0.006	0.003	0.005	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
		0.001			0.002	0.001未満	0.001	1.0以下であること
		0.03			0.09	0.03	0.06	0.2以下であること
		0.01未満			0.02	0.01未満	0.01	0.3以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
	7.1		6.7		7.1	4.3	6.2	200以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
	8.0		8.7		8.7	6.6	7.6	200以下であること
	30.6		30.7		35.3	23.7	29.8	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.36	0.32	0.37	0.3未満	0.37	0.62	0.3未満	0.42	3以下であること
7.33	7.37	7.24	7.32	7.19	7.54	7.19	7.37	5.8以上8.6以下
7.0	6.8	6.9	6.9	6.9	7.2	6.8	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5度以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2度以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	
88.3	90.5	85.0	87.7	73.3	96.0	61.4	84.4	

毎月検査成績　　山手ブロック配水池

		4月27日	5月26日	6月22日	7月27日	8月25日	9月24日	10月26日
天候(前日／当日)		曇/晴	晴/晴	雨後晴/曇	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇
気　温	(℃)	16.4	19.3	26.4	24.8	21.9	22.7	16.9
水　温	(℃)	16.2	20.6	24.3	21.7	26.2	24.4	19.3
残留塩素	(mg/ℓ)	0.50	0.49	0.32	0.46	0.30	0.57	0.55
一般細菌	(1mℓ中)							
大腸菌	(MPN)							
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001	
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.32		0.27		0.22		0.30
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.13		0.12		0.14		0.12
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01				0.01	
四塩化炭素	(mg/ℓ)				0.0002未満			
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)				0.005未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001未満			
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ベンゼン	(mg/ℓ)				0.001未満			
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満		0.10		0.18		0.09
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)				0.012			
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001			
臭素酸	(mg/ℓ)							
総トリハロメタン	(mg/ℓ)				0.018			
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.005			
ブロモホルム	(mg/ℓ)				0.001未満			
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.002				0.002	
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.06				0.05	
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01未満				0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	5.6		6.7		4.2		7.0
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
塩化物イオン	(mg/ℓ)	6.6		7.7		7.1		7.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	27.6		34.9		21.6		35.5
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.60	0.59	0.56	0.66	0.46	0.37	0.33
pH値	電極	7.36	7.43	7.50	7.29	7.56	7.45	7.56
	比色	7.1	7.2	7.1	6.9	7.1	7.0	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)							
電気伝導率	(μS/cm)	66.6	87.5	96.1	57.3	88.7	92.3	95.1

11月30日	12月21日	1月25日	2月22日	3月23日	最高	最低	平均	
晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨				
13.7	6.2	8.7	9.5	13.5	26.4	6.2	16.7	
14.0	7.1	8.7	8.9	12.6	26.2	7.1	17.0	
0.50	0.48	0.51	0.54	0.47	0.57	0.30	0.47	0.1以上1.0以下であること
								100以下であること
								検出されないこと
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
		0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
								0.01以下であること
	0.38		0.39		0.39	0.22	0.31	10以下であること
	0.09		0.10		0.14	0.09	0.12	0.8以下であること
		0.01未満			0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.06未満		0.06未満		0.18	0.06未満	0.09	0.6以下であること
								0.02以下であること
0.008				0.005	0.012	0.005	0.008	0.06以下であること
								0.04以下であること
0.003				0.001	0.003	0.001	0.002	0.1以下であること
								0.01以下であること
0.018				0.009	0.018	0.009	0.015	0.1以下であること
								0.2以下であること
0.007				0.003	0.007	0.003	0.005	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
		0.001			0.002	0.001	0.002	1.0以下であること
		0.02			0.06	0.02	0.04	0.2以下であること
		0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
	5.4		6.7		7.0	4.2	5.9	200以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
	7.5		8.8		8.8	6.6	7.5	200以下であること
	24.9		31.0		35.5	21.6	29.2	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.36	0.31	0.38	0.3未満	0.38	0.66	0.3未満	0.42	3以下であること
7.37	7.42	7.25	7.33	7.23	7.56	7.23	7.40	5.8以上8.6以下
6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	7.2	6.8	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5度以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2度以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	
89.3	89.6	85.3	89.4	73.6	96.1	57.3	84.2	

毎月検査成績　　桜ヶ丘団地　　(ドレン)

		4月27日	5月26日	6月22日	7月27日	8月25日	9月24日	10月26日
天候(前日／当日)		曇/晴	晴/晴	雨後晴/曇	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇
気　温	(℃)	18.5	22.8	28.9	25.2	20.1	26.8	18.8
水　温	(℃)	15.2	21.3	25.8	24.6	27.7	24.7	19.8
残留塩素	(mg/ℓ)	0.27	0.34	0.28	0.34	0.35	0.26	0.40
一般細菌	(1mℓ中)							
大腸菌	(MPN)							
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001	
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.007				0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.31		0.28		0.22		0.31
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.12		0.14		0.15		0.10
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01				0.01	
四塩化炭素	(mg/ℓ)				0.0002未満			
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)				0.005未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001未満			
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ベンゼン	(mg/ℓ)				0.001未満			
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満		0.10		0.18		0.10
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)				0.015			
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001			
臭素酸	(mg/ℓ)							
総トリハロメタン	(mg/ℓ)				0.022			
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.006			
ブロモホルム	(mg/ℓ)				0.001未満			
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.003				0.004	
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.05				0.05	
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01				0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	5.7		6.8		6.6		4.4
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
塩化物イオン	(mg/ℓ)	6.8		7.9		7.3		7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	29.0		34.6		32.6		23.7
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.55	0.64	0.53	0.64	0.46	0.37	0.33
pH値	電極	7.48	7.47	7.53	7.34	7.59	7.52	7.62
	比色	7.1	7.2	7.0	6.9	7.2	7.0	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)							
電気伝導率	(μS/cm)	68.3	87.0	96.7	58.3	88.3	91.1	95.3

11月30日	12月21日	1月25日	2月22日	3月23日	最高	最低	平均	
晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨				
14.2	6.1	9.3	10.5	14.0	28.9	6.1	17.9	
15.5	9.9	9.1	9.8	13.7	27.7	9.1	18.1	
0.44	0.51	0.47	0.49	0.55	0.55	0.26	0.39	0.1以上1.0以下であること
								100以下であること
								検出されないこと
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
		0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.007	0.001未満	0.002	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
								0.01以下であること
	0.39		0.39		0.39	0.22	0.32	10以下であること
	0.13		0.12		0.15	0.10	0.13	0.8以下であること
		0.01未満			0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.06未満		0.06未満		0.18	0.06未満	0.09	0.6以下であること
								0.02以下であること
0.009				0.005	0.015	0.005	0.010	0.06以下であること
								0.04以下であること
0.003				0.001	0.003	0.001	0.002	0.1以下であること
								0.01以下であること
0.020				0.009	0.022	0.009	0.017	0.1以下であること
								0.2以下であること
0.008				0.003	0.008	0.003	0.006	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
		0.003			0.004	0.003	0.003	1.0以下であること
		0.02			0.05	0.02	0.04	0.2以下であること
		0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
	7.8		6.6		7.8	4.4	6.3	200以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
	7.8		8.6		8.6	6.8	7.7	200以下であること
	33.3		30.6		34.6	23.7	30.6	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.36	0.33	0.41	0.3未満	0.39	0.64	0.3未満	0.42	3以下であること
7.41	7.46	7.32	7.38	7.28	7.62	7.28	7.45	5.8以上8.6以下
7.0	6.8	6.9	6.9	6.9	7.2	6.8	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5度以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2度以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	
88.9	89.2	88.3	87.1	71.8	96.7	58.3	84.2	

毎月検査成績　　高陽団地　　（給水栓）

		4月27日	5月26日	6月22日	7月27日	8月25日	9月24日	10月26日
天候(前日／当日)		曇/晴	晴/晴	雨後晴/曇	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇
気　温	(℃)	16.5	20.3	26.8	25.2	21.2	22.6	18.4
水　温	(℃)	16.6	20.9	24.8	23.4	27.0	24.5	19.5
残留塩素	(mg/ℓ)	0.24	0.35	0.32	0.25	0.34	0.40	0.31
一般細菌	(1mℓ中)							
大腸菌	(MPN)							
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001	
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.31		0.27		0.22		0.30
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.14		0.12		0.17		0.12
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01				0.01	
四塩化炭素	(mg/ℓ)				0.0002未満			
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)				0.005未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001未満			
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ベンゼン	(mg/ℓ)				0.001未満			
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満		0.10		0.18		0.10
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)				0.015			
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001			
臭素酸	(mg/ℓ)							
総トリハロメタン	(mg/ℓ)				0.022			
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.006			
ブロモホルム	(mg/ℓ)				0.001未満			
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.004				0.006	
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.05				0.05	
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.02				0.03	
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	5.9		6.7		6.7		6.9
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
塩化物イオン	(mg/ℓ)	6.9		7.8		7.3		7.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	29.6		34.5		32.3		35.5
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.55	0.63	0.52	0.61	0.47	0.36	0.34
pH値	電極	7.47	7.49	7.65	7.43	7.68	7.57	7.68
	比色	7.1	7.3	7.0	6.9	7.2	7.0	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	1	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)							
電気伝導率	(μS/cm)	71.9	88.5	95.1	62.6	88.7	92.0	95.8

11月30日	12月21日	1月25日	2月22日	3月23日	最高	最低	平均	
晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨				
13.4	5.9	11.5	10.2	12.1	26.8	5.9	17.0	
13.6	9.1	8.7	9.0	13.1	27.0	8.7	17.5	
0.46	0.41	0.37	0.48	0.44	0.48	0.24	0.36	0.1以上1.0以下であること
								100以下であること
								検出されないこと
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
		0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
								0.01以下であること
	0.38		0.39		0.39	0.22	0.31	10以下であること
	0.10		0.10		0.17	0.10	0.13	0.8以下であること
		0.01未満			0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.06未満		0.06未満		0.18	0.06未満	0.09	0.6以下であること
								0.02以下であること
0.009				0.005	0.015	0.005	0.010	0.06以下であること
								0.04以下であること
0.003				0.001	0.003	0.001	0.002	0.1以下であること
								0.01以下であること
0.020				0.009	0.022	0.009	0.017	0.1以下であること
								0.2以下であること
0.008				0.003	0.008	0.003	0.006	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
		0.003			0.006	0.003	0.004	1.0以下であること
		0.02			0.05	0.02	0.04	0.2以下であること
		0.01未満			0.03	0.01未満	0.02	0.3以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
	6.6		6.8		6.9	5.9	6.6	200以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
	7.7		8.7		8.7	6.9	7.6	200以下であること
	24.9		31.5		35.5	24.9	31.4	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.36	0.32	0.41	0.3未満	0.38	0.63	0.3未満	0.41	3以下であること
7.47	7.50	7.37	7.42	7.26	7.68	7.26	7.50	5.8以上8.6以下
6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.3	6.8	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	1	0	0	5度以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2度以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	
89.3	88.5	88.2	87.7	73.8	95.8	62.6	85.2	

毎月検査成績　　八幡台団地　　（給水栓）

		4月27日	5月26日	6月22日	7月27日	8月25日	9月24日	10月26日
天候(前日／当日)		曇/晴	晴/晴	雨後晴/曇	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇
気　温	(℃)	15.5	19.4	25.7	25.1	21.0	22.7	18.4
水　温	(℃)	16.3	23.5	27.3	25.2	30.2	26.3	19.3
残留塩素	(mg/ℓ)	0.28	0.23	0.17	0.19	0.32	0.42	0.39
一般細菌	(1mℓ中)							
大腸菌	(MPN)							
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001	
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.31		0.27		0.23		0.30
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.12		0.13		0.13		0.09
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01				0.01	
四塩化炭素	(mg/ℓ)				0.0002未満			
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)				0.005未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001未満			
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ベンゼン	(mg/ℓ)				0.001未満			
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満		0.10		0.18		0.10
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)				0.015			
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)				0.002			
臭素酸	(mg/ℓ)							
総トリハロメタン	(mg/ℓ)				0.023			
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.006			
ブロモホルム	(mg/ℓ)				0.001未満			
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.003				0.004	
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.05				0.05	
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.02				0.02	
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	6.0		6.7		6.7		7.0
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
塩化物イオン	(mg/ℓ)	7.0		7.8		7.4		7.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	30.3		34.7		32.5		36.5
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.51	0.63	0.52	0.59	0.44	0.37	0.34
pH値	電極	7.53	7.51	7.67	7.41	7.67	7.62	7.70
	比色	7.1	7.2	7.1	6.9	7.2	7.0	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)							
電気伝導率	(μS/cm)	73.5	88.5	95.1	66.7	87.0	94.4	96.2

11月30日	12月21日	1月25日	2月22日	3月23日	最高	最低	平均	
晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨				
10.2	5.2	9.6	8.8	13.0	25.7	5.2	16.2	
13.7	9.2	8.5	8.2	13.4	30.2	8.2	18.4	
0.41	0.42	0.35	0.34	0.45	0.45	0.17	0.33	0.1以上1.0以下であること
								100以下であること
								検出されないこと
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
		0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
								0.01以下であること
	0.40		0.40		0.40	0.23	0.32	10以下であること
	0.12		0.11		0.13	0.09	0.10	0.8以下であること
		0.01未満			0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.06未満		0.06未満		0.18	0.06未満	0.09	0.6以下であること
								0.02以下であること
0.010				0.005	0.015	0.005	0.010	0.06以下であること
								0.04以下であること
0.004				0.001	0.004	0.001	0.002	0.1以下であること
								0.01以下であること
0.022				0.009	0.023	0.009	0.018	0.1以下であること
								0.2以下であること
0.008				0.003	0.008	0.003	0.006	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
		0.004			0.004	0.003	0.004	1.0以下であること
		0.02			0.05	0.02	0.04	0.2以下であること
		0.01未満			0.02	0.01未満	0.01	0.3以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
	9.4		6.7		9.4	6.0	7.1	200以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
	10.9		8.4		10.9	7.0	8.1	200以下であること
	30.9		30.4		36.5	30.3	32.5	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.36	0.32	0.40	0.3未満	0.38	0.63	0.3未満	0.40	3以下であること
7.47	7.50	7.39	7.47	7.25	7.70	7.25	7.52	5.8以上8.6以下
6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.2	6.8	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5度以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2度以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	
89.6	88.7	88.4	86.0	73.5	96.2	66.7	85.6	

毎月検査成績　　東光寺団地　（給水栓）

		4月27日	5月26日	6月22日	7月27日	8月25日	9月24日	10月26日
天候(前日／当日)		曇/晴	晴/晴	雨後晴/曇	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇
気　温	(℃)	14.5	17.2	25.9	28.6	25.7	22.6	16.2
水　温	(℃)	16.3	20.7	24.2	23.8	26.5	23.6	19.0
残留塩素	(mg/ℓ)	0.37	0.45	0.54	0.26	0.34	0.57	0.57
一般細菌	(1mℓ中)							
大腸菌	(MPN)							
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001	
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.31		0.28		0.23		0.30
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.15		0.13		0.14		0.12
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01				0.01	
四塩化炭素	(mg/ℓ)				0.0002未満			
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)				0.005未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001未満			
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ベンゼン	(mg/ℓ)				0.001未満			
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満		0.10		0.18		0.10
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)				0.016			
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)				0.002			
臭素酸	(mg/ℓ)							
総トリハロメタン	(mg/ℓ)				0.024			
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.006			
ブロモホルム	(mg/ℓ)				0.001未満			
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.003				0.003	
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.06				0.05	
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01				0.01	
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	6.0		6.8		6.8		4.3
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
塩化物イオン	(mg/ℓ)	7.0		7.8		7.5		7.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	30.3		34.6		32.5		23.6
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2-メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.52	0.63	0.51	0.59	0.45	0.38	0.34
pH値	電極	7.56	7.56	7.69	7.50	7.72	7.67	7.75
	比色	7.1	7.1	7.0	6.9	7.1	7.1	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)							
電気伝導率	(μS/cm)	72.7	88.9	93.9	64.1	86.2	89.6	96.0

11月30日	12月21日	1月25日	2月22日	3月23日	最高	最低	平均	
晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨				
9.3	4.0	5.3	7.4	13.8	28.6	4.0	15.9	
13.7	9.6	8.3	8.8	12.2	26.5	8.3	17.2	
0.51	0.55	0.50	0.55	0.52	0.57	0.26	0.48	0.1以上1.0以下であること
								100以下であること
								検出されないこと
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
		0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
								0.01以下であること
	0.39		0.40		0.40	0.23	0.32	10以下であること
	0.09		0.10		0.15	0.09	0.12	0.8以下であること
		0.01未満			0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.06未満		0.06未満		0.18	0.06未満	0.09	0.6以下であること
								0.02以下であること
0.010				0.005	0.016	0.005	0.010	0.06以下であること
								0.04以下であること
0.004				0.002	0.004	0.002	0.003	0.1以下であること
								0.01以下であること
0.022				0.011	0.024	0.011	0.019	0.1以下であること
								0.2以下であること
0.008				0.004	0.008	0.004	0.006	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
		0.002			0.003	0.002	0.003	1.0以下であること
		0.02			0.06	0.02	0.04	0.2以下であること
		0.01未満			0.01	0.01未満	0.01	0.3以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
	7.7		6.7		7.7	4.3	6.4	200以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
	9.4		8.5		9.4	7.0	7.9	200以下であること
	26.2		31.0		34.6	23.6	29.7	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.36	0.34	0.38	0.30	0.36	0.63	0.30	0.43	3以下であること
7.50	7.56	7.44	7.38	7.42	7.75	7.38	7.56	5.8以上8.6以下
7.0	7.0	6.9	6.8	6.9	7.1	6.8	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	
88.1	88.8	92.5	85.6	74.2	96.0	64.1	85.1	

毎月検査成績　　平和ヶ丘団地　（ドレン）

		4月27日	5月26日	6月22日	7月27日	8月25日	9月24日	10月26日
天候(前日／当日)		曇/晴	晴/晴	雨後晴/曇	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇
気　温	(℃)	14.1	18.3	26.4	27.1	23.4	21.9	17.2
水　温	(℃)	16.7	21.4	24.7	23.2	26.6	23.8	19.2
残留塩素	(mg/ℓ)	0.40	0.35	0.27	0.30	0.34	0.52	0.26
一般細菌	(1mℓ中)							
大腸菌	(MPN)							
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001	
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.30		0.27		0.22		0.30
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.13		0.14		0.13		0.10
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01				0.01	
四塩化炭素	(mg/ℓ)				0.0002未満			
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)				0.005未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001未満			
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ベンゼン	(mg/ℓ)				0.001未満			
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満		0.10		0.18		0.10
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)				0.014			
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)				0.002			
臭素酸	(mg/ℓ)							
総トリハロメタン	(mg/ℓ)				0.022			
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.006			
ブロモホルム	(mg/ℓ)				0.001未満			
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.003				0.001未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.06				0.06	
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.03				0.02	
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	5.9		6.8		6.7		7.0
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
塩化物イオン	(mg/ℓ)	6.9		7.9		7.4		7.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	29.7		35.0		32.4		35.4
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.55	0.66	0.52	0.63	0.49	0.37	0.34
pH値	電極	7.44	7.53	7.63	7.29	7.66	7.57	7.68
	比色	7.1	7.2	7.0	6.9	7.1	7.1	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)							
電気伝導率	(μS/cm)	72.1	88.2	93.3	59.4	88.0	88.6	95.6

11月30日	12月21日	1月25日	2月22日	3月23日	最高	最低	平均	
晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨				
7.4	4.3	9.1	7.2	13.1	27.1	4.3	15.8	
14.5	9.5	8.6	9.1	12.2	26.6	8.6	17.5	
0.30	0.41	0.28	0.22	0.39	0.52	0.22	0.34	0.1以上1.0以下であること
								100以下であること
								検出されないこと
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
		0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
								0.01以下であること
	0.38		0.39		0.39	0.22	0.31	10以下であること
	0.11		0.12		0.14	0.10	0.12	0.8以下であること
		0.01未満			0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.06未満		0.06未満		0.18	0.06未満	0.09	0.6以下であること
								0.02以下であること
0.010				0.004	0.014	0.004	0.009	0.06以下であること
								0.04以下であること
0.003				0.001	0.003	0.001	0.002	0.1以下であること
								0.01以下であること
0.021				0.008	0.022	0.008	0.017	0.1以下であること
								0.2以下であること
0.008				0.003	0.008	0.003	0.006	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
		0.001未満			0.003	0.001未満	0.001	1.0以下であること
		0.02			0.06	0.02	0.05	0.2以下であること
		0.01			0.03	0.01	0.02	0.3以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
	6.4		6.8		7.0	5.9	6.6	200以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
	7.9		8.7		8.7	6.9	7.7	200以下であること
	28.2		31.3		35.4	28.2	32.0	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.36	0.33	0.41	0.3未満	0.38	0.66	0.3未満	0.42	3以下であること
7.48	7.49	7.38	7.46	7.33	7.68	7.29	7.49	5.8以上8.6以下
7.1	6.8	6.9	6.8	6.9	7.2	6.8	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	1	1	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	2以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	
89.0	90.1	88.6	88.6	75.3	95.6	59.4	84.7	

毎月検査成績　　梅が丘団地　（給水栓）

		4月27日	5月26日	6月22日	7月27日	8月25日	9月24日	10月26日
天候(前日／当日)		曇/晴	晴/晴	雨後晴/曇	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇
気　温	(℃)	14.3	18.4	25.7	25.6	22.8	26.4	16.8
水　温	(℃)	18.0	22.1	26.4	25.5	28.8	26.2	22.0
残留塩素	(mg/ℓ)	0.23	0.29	0.20	0.32	0.23	0.44	0.34
一般細菌	(1mℓ中)							
大腸菌	(MPN)							
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001	
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.31		0.27		0.23		0.30
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.14		0.13		0.14		0.12
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01				0.01	
四塩化炭素	(mg/ℓ)				0.0002未満			
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)				0.005未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001未満			
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ベンゼン	(mg/ℓ)				0.001未満			
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満		0.10		0.18		0.10
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)				0.017			
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)				0.002			
臭素酸	(mg/ℓ)							
総トリハロメタン	(mg/ℓ)				0.026			
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.007			
ブロモホルム	(mg/ℓ)				0.001未満			
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.008				0.003	
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.06				0.05	
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.04				0.01	
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	5.7		4.8		6.6		4.4
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
塩化物イオン	(mg/ℓ)	7.1		7.7		7.4		7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	29.1		25.4		31.9		23.6
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.51	0.61	0.57	0.63	0.46	0.36	0.34
pH値	電極	7.54	7.60	7.71	7.47	7.75	7.67	7.77
	比色	7.1	7.2	7.1	6.9	7.2	7.1	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)							
電気伝導率	(μS/cm)	74.6	89.0	93.5	62.0	88.3	93.6	96.5

11月30日	12月21日	1月25日	2月22日	3月23日	最高	最低	平均	
晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨				
7.7	4.8	6.7	8.0	11.0	26.4	4.8	15.7	
14.3	8.7	9.6	9.9	13.2	28.8	8.7	18.7	
0.40	0.39	0.38	0.39	0.37	0.44	0.20	0.33	0.1以上1.0以下であること
								100以下であること
								検出されないこと
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
		0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
								0.01以下であること
	0.38		0.40		0.40	0.23	0.32	10以下であること
	0.10		0.10		0.14	0.10	0.12	0.8以下であること
		0.01未満			0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.06未満		0.06未満		0.18	0.06未満	0.09	0.6以下であること
								0.02以下であること
0.011				0.005	0.017	0.005	0.011	0.06以下であること
								0.04以下であること
0.003				0.002	0.003	0.002	0.002	0.1以下であること
								0.01以下であること
0.023				0.011	0.026	0.011	0.020	0.1以下であること
								0.2以下であること
0.009				0.004	0.009	0.004	0.007	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
		0.004			0.008	0.003	0.005	1.0以下であること
		0.02			0.06	0.02	0.04	0.2以下であること
		0.01			0.04	0.01	0.02	0.3以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
	6.8		6.7		6.8	4.4	5.8	200以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
	7.8		8.5		8.5	7.1	7.6	200以下であること
	29.7		31.2		31.9	23.6	28.5	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.36	0.33	0.36	0.3未満	0.36	0.63	0.3未満	0.41	3以下であること
7.51	7.54	7.44	7.45	7.38	7.77	7.38	7.57	5.8以上8.6以下
6.8	7.0	6.9	6.9	6.9	7.2	6.8	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	
88.8	89.0	93.8	87.6	72.3	96.5	62.0	85.8	

毎月検査成績　　トーヨド団地　（給水栓）

		4月27日	5月26日	6月22日	7月27日	8月25日	9月24日	10月26日
天候(前日／当日)		曇/晴	晴/晴	雨後晴/曇	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇
気　温	(℃)	16.1	21.3	25.0	26.1	23.0	22.6	17.4
水　温	(℃)	17.0	17.6	25.1	26.1	27.9	25.2	18.5
残留塩素	(mg/ℓ)	0.33	0.28	0.25	0.26	0.37	0.32	0.35
一般細菌	(1mℓ中)							
大腸菌	(MPN)							
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001	
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.30		0.26		0.22		0.30
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.12		0.14		0.12		0.09
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01				0.01	
四塩化炭素	(mg/ℓ)				0.0002未満			
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)				0.005未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001未満			
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ベンゼン	(mg/ℓ)				0.001未満			
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満		0.10		0.18		0.10
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)				0.014			
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)				0.002			
臭素酸	(mg/ℓ)							
総トリハロメタン	(mg/ℓ)				0.022			
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.006			
ブロモホルム	(mg/ℓ)				0.001未満			
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005				0.004	
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.05				0.05	
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01				0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	6.0		6.7		4.2		4.3
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
塩化物イオン	(mg/ℓ)	7.1		7.8		7.2		7.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	30.0		34.0		22.0		23.7
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.51	0.67	0.53	0.65	0.45	0.36	0.33
pH値	電極	7.52	7.53	7.69	7.45	7.70	7.66	7.72
	比色	7.1	7.2	7.0	6.9	7.1	7.1	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)							
電気伝導率	(μS/cm)	72.4	89.8	93.2	62.1	85.0	92.0	96.1

11月30日	12月21日	1月25日	2月22日	3月23日	最高	最低	平均	
晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨				
8.6	5.2	5.8	11.2	12.1	26.1	5.2	16.2	
14.7	8.3	8.9	9.4	11.9	27.9	8.3	17.6	
0.48	0.47	0.38	0.34	0.40	0.48	0.25	0.35	0.1以上1.0以下であること
								100以下であること
								検出されないこと
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
		0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
								0.01以下であること
	0.38		0.42		0.42	0.22	0.31	10以下であること
	0.12		0.11		0.14	0.09	0.12	0.8以下であること
		0.01未満			0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.06未満		0.38		0.38	0.06未満	0.14	0.6以下であること
								0.02以下であること
0.011				0.005	0.014	0.005	0.010	0.06以下であること
								0.04以下であること
0.003				0.002	0.003	0.002	0.002	0.1以下であること
								0.01以下であること
0.022				0.011	0.022	0.011	0.018	0.1以下であること
								0.2以下であること
0.008				0.004	0.008	0.004	0.006	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
		0.006			0.006	0.004	0.005	1.0以下であること
		0.02			0.05	0.02	0.04	0.2以下であること
		0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
	4.8		4.9		6.7	4.2	5.2	200以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
	7.9		9.3		9.3	7.1	7.7	200以下であること
	21.9		20.8		34.0	20.8	25.4	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.37	0.32	0.39	0.3未満	0.35	0.67	0.3未満	0.41	3以下であること
7.50	7.50	7.41	7.43	7.34	7.72	7.34	7.54	5.8以上8.6以下
6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.2	6.8	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	
89.1	89.7	89.2	88.3	74.0	96.1	62.1	85.1	

毎月検査成績　　東光寺総合施設　（給水栓）

		4月27日	5月26日	6月22日	7月27日	8月25日	9月24日	10月26日
天候(前日／当日)		曇/晴	晴/晴	雨後晴/曇	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇
気　温	(℃)	16.2	18.6	26.0	25.1	24.3	22.9	16.6
水　温	(℃)	17.0	20.7	24.0	22.9	26.3	23.7	19.5
残留塩素	(mg/ℓ)	0.38	0.33	0.23	0.31	0.30	0.42	0.41
一般細菌	(1mℓ中)							
大腸菌	(MPN)							
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001	
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.31		0.28		0.23		0.30
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.14		0.13		0.15		0.11
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01				0.01	
四塩化炭素	(mg/ℓ)				0.0002未満			
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)				0.005未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001未満			
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ベンゼン	(mg/ℓ)				0.001未満			
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満		0.10		0.18		0.10
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)				0.016			
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)				0.002			
臭素酸	(mg/ℓ)							
総トリハロメタン	(mg/ℓ)				0.024			
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.006			
ブロモホルム	(mg/ℓ)				0.001未満			
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.004				0.004	
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.05				0.05	
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01未満				0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	5.9		6.7		6.6		7.0
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
塩化物イオン	(mg/ℓ)	7.1		7.8		7.3		7.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	30.0		34.4		32.5		36.1
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.53	0.63	0.52	0.67	0.45	0.36	0.33
pH値	電極	7.50	7.50	7.62	7.44	7.64	7.60	7.70
	比色	7.1	7.0	7.0	6.9	7.2	7.0	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)							
電気伝導率	(μS/cm)	73.5	88.8	91.8	63.7	87.6	91.4	96.3

11月30日	12月21日	1月25日	2月22日	3月23日	最高	最低	平均	
晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨				
8.9	3.8	5.9	7.7	12.0	26.0	3.8	15.7	
14.9	10.7	8.7	9.3	11.9	26.3	8.7	17.5	
0.49	0.37	0.44	0.45	0.45	0.49	0.23	0.38	0.1以上1.0以下であること
								100以下であること
								検出されないこと
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
		0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
								0.01以下であること
	0.38		0.40		0.40	0.23	0.32	10以下であること
	0.10		0.11		0.15	0.10	0.12	0.8以下であること
		0.01未満			0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.06未満		0.06未満		0.18	0.06未満	0.09	0.6以下であること
								0.02以下であること
0.011				0.005	0.016	0.005	0.011	0.06以下であること
								0.04以下であること
0.004				0.001	0.004	0.001	0.002	0.1以下であること
								0.01以下であること
0.023				0.009	0.024	0.009	0.019	0.1以下であること
								0.2以下であること
0.008				0.003	0.008	0.003	0.006	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
		0.003			0.004	0.003	0.004	1.0以下であること
		0.02			0.05	0.02	0.04	0.2以下であること
		0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
	7.0		6.7		7.0	5.9	6.7	200以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
	8.0		8.5		8.5	7.1	7.7	200以下であること
	30.3		31.7		36.1	30.0	32.5	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.36	0.34	0.37	0.3未満	0.37	0.67	0.3未満	0.41	3以下であること
7.46	7.51	7.40	7.40	7.32	7.70	7.32	7.51	5.8以上8.6以下
6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	7.2	6.8	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	
87.8	90.7	90.9	87.4	72.0	96.3	63.7	85.2	

毎月検査成績　　尾津一の谷団地　（給水栓）

		4月27日	5月26日	6月22日	7月27日	8月25日	9月24日	10月26日
天候(前日／当日)		曇/晴	晴/晴	雨後晴/曇	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇
気　温	(℃)	17.8	19.6	27.9	25.8	21.4	24.2	18.2
水　温	(℃)	16.9	21.3	25.1	22.5	26.8	25.5	19.5
残留塩素	(mg/ℓ)	0.36	0.45	0.39	0.54	0.46	0.52	0.51
一般細菌	(1mℓ中)							
大腸菌	(MPN)							
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001	
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.32		0.26		0.23		0.29
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.12		0.14		0.13		0.10
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01				0.01	
四塩化炭素	(mg/ℓ)				0.0002未満			
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)				0.005未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001未満			
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ベンゼン	(mg/ℓ)				0.001未満			
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満		0.10		0.19		0.09
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)				0.015			
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001			
臭素酸	(mg/ℓ)							
総トリハロメタン	(mg/ℓ)				0.022			
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.006			
ブロモホルム	(mg/ℓ)				0.001未満			
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.003				0.001	
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.05				0.05	
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.03				0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	5.5		4.8		6.6		7.0
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
塩化物イオン	(mg/ℓ)	6.8		7.8		7.4		7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	27.8		25.0		31.7		35.0
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.56	0.61	0.52	0.68	0.47	0.37	0.34
pH値	電極	7.44	7.40	7.56	7.24	7.65	7.47	7.60
	比色	7.1	7.2	7.0	6.8	7.2	7.0	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	1	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)							
電気伝導率	(μS/cm)	70.5	90.2	92.8	66.0	88.1	92.5	95.6

11月30日	12月21日	1月25日	2月22日	3月23日	最高	最低	平均	
晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨				
9.9	3.2	8.6	9.3	12.5	27.9	3.2	16.5	
14.8	7.3	9.1	9.2	12.6	26.8	7.3	17.6	
0.52	0.50	0.51	0.44	0.32	0.54	0.32	0.46	0.1以上1.0以下であること
								100以下であること
								検出されないこと
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
		0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
								0.01以下であること
	0.38		0.39		0.39	0.23	0.31	10以下であること
	0.13		0.11		0.14	0.10	0.12	0.8以下であること
		0.01未満			0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.06未満		0.06未満		0.19	0.06未満	0.09	0.6以下であること
								0.02以下であること
0.009				0.005	0.015	0.005	0.010	0.06以下であること
								0.04以下であること
0.003				0.001	0.003	0.001	0.002	0.1以下であること
								0.01以下であること
0.020				0.009	0.022	0.009	0.017	0.1以下であること
								0.2以下であること
0.008				0.003	0.008	0.003	0.006	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
		0.001			0.003	0.001	0.002	1.0以下であること
		0.02			0.05	0.02	0.04	0.2以下であること
		0.01			0.03	0.01未満	0.01	0.3以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
	7.3		6.9		7.3	4.8	6.4	200以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
	7.4		8.8		8.8	6.8	7.6	200以下であること
	33.0		31.5		35.0	25.0	30.7	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.34	0.34	0.37	0.3未満	0.38	0.68	0.3未満	0.42	3以下であること
7.40	7.42	7.30	7.32	7.26	7.65	7.24	7.42	5.8以上8.6以下
7.0	6.8	6.9	6.8	7.0	7.2	6.8	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	1	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	
89.8	89.4	84.9	88.0	74.1	95.6	66.0	85.2	

毎月検査成績　　東雲台団地　（給水栓）

		4月27日	5月26日	6月22日	7月27日	8月25日	9月24日	10月26日
天候(前日／当日)		曇/晴	晴/晴	雨後晴/曇	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇
気　温	(℃)	15.3	18.2	26.4	25.2	21.1	22.1	17.9
水　温	(℃)	16.3	22.2	26.5	24.3	26.7	25.3	21.2
残留塩素	(mg/ℓ)	0.36	0.36	0.20	0.34	0.32	0.56	0.46
一般細菌	(1mℓ中)							
大腸菌	(MPN)							
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001	
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.31		0.26		0.23		0.31
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.13		0.12		0.14		0.11
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01				0.01	
四塩化炭素	(mg/ℓ)				0.0002未満			
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)				0.005未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001未満			
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ベンゼン	(mg/ℓ)				0.001未満			
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満		0.10		0.18		0.09
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)				0.014			
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001			
臭素酸	(mg/ℓ)							
総トリハロメタン	(mg/ℓ)				0.021			
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.006			
ブロモホルム	(mg/ℓ)				0.001未満			
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.010				0.002	
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.06				0.05	
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01				0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	5.8		6.7		6.3		7.0
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
塩化物イオン	(mg/ℓ)	6.9		7.9		7.4		7.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	29.2		34.5		31.0		35.7
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.55	0.61	0.52	0.63	0.46	0.37	0.34
pH値	電極	7.43	7.45	7.64	7.33	7.55	7.51	7.64
	比色	7.1	7.2	7.1	6.8	7.2	7.1	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)							
電気伝導率	(μS/cm)	74.5	83.0	93.3	61.1	88.8	93.5	96.0

11月30日	12月21日	1月25日	2月22日	3月23日	最高	最低	平均	
晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨				
8.5	5.7	8.1	6.9	13.0	26.4	5.7	15.7	
17.6	10.2	9.2	10.7	13.9	26.7	9.2	18.7	
0.45	0.48	0.28	0.44	0.41	0.56	0.20	0.39	0.1以上1.0以下であること
								100以下であること
								検出されないこと
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
		0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
								0.01以下であること
	0.38		0.39		0.39	0.23	0.31	10以下であること
	0.09		0.10		0.14	0.09	0.12	0.8以下であること
		0.01未満			0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.06未満		0.06未満		0.18	0.06未満	0.09	0.6以下であること
								0.02以下であること
0.010				0.006	0.014	0.006	0.010	0.06以下であること
								0.04以下であること
0.004				0.002	0.004	0.001	0.002	0.1以下であること
								0.01以下であること
0.022				0.012	0.022	0.012	0.018	0.1以下であること
								0.2以下であること
0.008				0.004	0.008	0.004	0.006	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
		0.002			0.010	0.002	0.005	1.0以下であること
		0.02			0.06	0.02	0.04	0.2以下であること
		0.01未満			0.01	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
	7.5		6.5		7.5	5.8	6.6	200以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
	7.6		8.7		8.7	6.9	7.6	200以下であること
	32.6		31.7		35.7	29.2	32.4	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.35	0.31	0.38	0.30	0.36	0.63	0.30	0.43	3以下であること
7.39	7.44	7.31	7.34	7.26	7.64	7.26	7.44	5.8以上8.6以下
6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	7.2	6.8	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	
89.0	90.2	86.6	87.1	73.5	96.0	61.1	84.7	

毎月検査成績　　瀬戸海団地　（給水栓）

		4月27日	5月26日	6月22日	7月27日	8月25日	9月24日	10月26日
天候(前日／当日)		曇/晴	晴/晴	雨後晴/曇	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇
気　温	(℃)	16.1	18.6	25.0	25.3	21.2	24.1	18.2
水　温	(℃)	15.7	21.1	22.8	24.6	27.0	23.6	19.8
残留塩素	(mg/ℓ)	0.38	0.33	0.40	0.26	0.22	0.49	0.26
一般細菌	(1mℓ中)							
大腸菌	(MPN)							
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001	
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.30		0.26		0.23		0.31
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.13		0.14		0.13		0.10
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01				0.01	
四塩化炭素	(mg/ℓ)				0.0002未満			
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)				0.005未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001未満			
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ベンゼン	(mg/ℓ)				0.001未満			
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満		0.10		0.18		0.11
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)				0.016			
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001			
臭素酸	(mg/ℓ)							
総トリハロメタン	(mg/ℓ)				0.023			
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.006			
ブロモホルム	(mg/ℓ)				0.001未満			
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.003				0.004	
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.05				0.05	
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01未満				0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.009	
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	6.0		6.6		6.7		6.8
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
塩化物イオン	(mg/ℓ)	7.0		7.8		7.5		7.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	30.3		33.8		32.6		34.8
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.49	0.63	0.52	0.62	0.48	0.36	0.32
pH値	電極	7.48	7.48	7.59	7.35	7.65	7.57	7.68
	比色	7.1	7.1	7.1	6.9	7.2	7.1	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)							
電気伝導率	(μS/cm)	74.8	88.4	93.2	66.4	88.9	94.5	96.7

11月30日	12月21日	1月25日	2月22日	3月23日	最高	最低	平均	
晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨				
11.0	6.3	8.2	8.1	13.0	25.3	6.3	16.3	
14.9	9.3	7.5	8.1	11.7	27.0	7.5	17.2	
0.41	0.38	0.35	0.60	0.25	0.60	0.22	0.36	0.1以上1.0以下であること
								100以下であること
								検出されないこと
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
		0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
								0.01以下であること
	0.39		0.40		0.40	0.23	0.32	10以下であること
	0.11		0.12		0.14	0.10	0.12	0.8以下であること
		0.01未満			0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.06未満		0.06未満		0.18	0.06未満	0.09	0.6以下であること
								0.02以下であること
0.012				0.005	0.016	0.005	0.011	0.06以下であること
								0.04以下であること
0.004				0.001	0.004	0.001	0.002	0.1以下であること
								0.01以下であること
0.025				0.009	0.025	0.009	0.019	0.1以下であること
								0.2以下であること
0.009				0.003	0.009	0.003	0.006	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
		0.003			0.004	0.003	0.003	1.0以下であること
		0.02			0.05	0.02	0.04	0.2以下であること
		0.01			0.01	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
		0.005未満			0.009	0.005未満	0.006	1.0以下であること
	5.5		6.7		6.8	5.5	6.4	200以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
	7.6		8.5		8.5	7.0	7.6	200以下であること
	25.3		31.6		34.8	25.3	31.4	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.36	0.33	0.36	0.3未満	0.35	0.63	0.3未満	0.40	3以下であること
7.42	7.46	7.38	7.36	7.31	7.68	7.31	7.48	5.8以上8.6以下
6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	7.2	6.8	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	
87.4	88.7	91.1	87.0	73.3	96.7	66.4	85.9	

毎月検査成績　　萩原団地　（給水栓）

		4月27日	5月26日	6月22日	7月27日	8月25日	9月24日	10月26日
天候(前日／当日)		曇/晴	晴/晴	雨後晴/曇	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇
気　温	(℃)	13.5	17.6	25.8	24.4	19.9	22.4	18.1
水　温	(℃)	16.3	21.1	24.0	23.8	27.1	24.4	19.5
残留塩素	(mg/ℓ)	0.26	0.36	0.30	0.31	0.25	0.40	0.47
一般細菌	(1mℓ中)							
大腸菌	(MPN)							
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
水銀及びその化合物	(mg/ℓ)							
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001	
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.31		0.26		0.22		0.29
フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.14		0.12		0.14		0.11
ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01				0.01	
四塩化炭素	(mg/ℓ)				0.0002未満			
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)				0.005未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001未満			
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満			
ベンゼン	(mg/ℓ)				0.001未満			
塩素酸	(mg/ℓ)	0.06未満		0.10		0.18		0.10
クロロ酢酸	(mg/ℓ)							
クロロホルム	(mg/ℓ)				0.015			
ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001			
臭素酸	(mg/ℓ)							
総トリハロメタン	(mg/ℓ)				0.022			
トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)							
ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.006			
ブロモホルム	(mg/ℓ)				0.001未満			
ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)							
亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)		0.011				0.009	
アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)		0.05				0.05	
鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.01未満				0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/ℓ)		0.005未満				0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	5.6		6.8		6.6		4.4
マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)		0.001未満				0.001未満	
塩化物イオン	(mg/ℓ)	7.0		7.9		7.4		7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	28.6		34.1		31.9		24.0
蒸発残留物	(mg/ℓ)							
陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
ジェオスミン	(mg/ℓ)							
2－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)							
非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)							
フェノール類	(mg/ℓ)							
全有機炭素(TOC)	(mg/ℓ)	0.51	0.64	0.52	0.59	0.47	0.37	0.34
pH値	電極	7.53	7.44	7.62	7.43	7.64	7.59	7.68
	比色	7.1	7.2	7.1	6.8	7.4	7.1	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色　度		0	0	0	0	0	0	0
濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目								
アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
アルカリ度	(mg/ℓ)							
電気伝導率	(μS/cm)	73.6	89.7	93.2	70.2	87.3	93.8	96.0

11月30日	12月21日	1月25日	2月22日	3月23日	最高	最低	平均	
晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨				
9.0	6.1	7.7	6.6	13.1	25.8	6.1	15.4	
15.2	9.1	8.8	8.9	12.4	27.1	8.8	17.6	
0.44	0.56	0.43	0.48	0.19	0.56	0.19	0.37	0.1以上1.0以下であること
								100以下であること
								検出されないこと
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
								0.0005以下であること
		0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
								0.01以下であること
	0.38		0.39		0.39	0.22	0.31	10以下であること
	0.09		0.10		0.14	0.09	0.12	0.8以下であること
		0.01未満			0.01	0.01未満	0.01	1.0以下であること
0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	0.06未満		0.06未満		0.18	0.06未満	0.09	0.6以下であること
								0.02以下であること
0.011				0.005	0.015	0.005	0.010	0.06以下であること
								0.04以下であること
0.003				0.001	0.003	0.001	0.002	0.1以下であること
								0.01以下であること
0.023				0.010	0.023	0.010	0.018	0.1以下であること
								0.2以下であること
0.009				0.004	0.009	0.004	0.006	0.03以下であること
0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
								0.08以下であること
		0.011			0.011	0.009	0.010	1.0以下であること
		0.02			0.05	0.02	0.04	0.2以下であること
		0.01未満			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下であること
	7.6		6.8		7.6	4.4	6.3	200以下であること
		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
	8.1		8.7		8.7	7.0	7.7	200以下であること
	32.5		31.9		34.1	24.0	30.5	300以下であること
								500以下であること
								0.2以下であること
								0.00001以下であること
								0.00001以下であること
								0.02以下であること
								0.005以下であること
0.36	0.32	0.39	0.3未満	0.36	0.64	0.3未満	0.41	3以下であること
7.44	7.47	7.37	7.37	7.30	7.68	7.30	7.49	5.8以上8.6以下
6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.4	6.8	7.0	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0	0	0	0	0	0	0	0	5以下であること
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2以下であること
	0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	
88.0	89.2	89.2	84.2	72.8	96.0	70.2	85.6	

3　上水道水質試験成績

3 水質管理目標設定項目検査成績

水質管理目標設定項目集計(表流水)

		最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
1	アンチモン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
3	ニッケル及びその化合物	0.005	0.001未満	0.004	0.01以下
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
7	トルエン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
8	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
10	二酸化塩素	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
11	ジクロロアセトニトリル	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
12	抱水クロラール	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
13	農薬類	1以下	1以下	1以下	1以下
14	残留塩素	*	*	*	1以下
15	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40.7	25.9	32.4	10以上100以下
16	マンガン及びその化合物	0.011	0.004	0.007	0.01以下
17	遊離炭酸				20以下
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
19	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
20	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.6	2.6	2.6	3以下
21	臭気強度(TON)				3以下
22	蒸発残留物	54	42	48	30以上200以下
23	濁度	2.8	0.5	1.5	1度以下
24	pH値	7.61	7.10	7.35	7.5程度
25	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1.93	-2.21	-2.07	-1程度以上とし、極力0に近づける
26	従属栄養細菌	0	0	0	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
27	1，1－ジクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
28	アルミニウム及びその化合物	0.06	0.02	0.03	0.1以下

錦川表流水　（錦川取水口）

水質管理目標設定項目

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候（前日／当日）		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
1	アンチモン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.001未満		0.005		0.001未満	0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満
7	トルエン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
8	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）			0.01未満				
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル			0.001未満				
12	抱水クロラール			0.002未満				
13	農薬類					1以下		
14	残留塩素	*	*	*	*	*	*	*
15	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	32.4	32.4	32.3	29.7	28.4	32.4	35.4
16	マンガン及びその化合物		0.008		0.011		0.006	0.004
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
20	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）				2.6			
21	臭気強度（TON）							
22	蒸発残留物				54			
23	濁度	1.5	1.4	1.9	2.8	2.2	1.0	0.9
24	pH値	7.29	7.61	7.43	7.27	7.44	7.31	7.40
25	腐食性（ランゲリア指数）				-1.93			
26	従属栄養細菌	0						
27	1，1－ジクロロエチレン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物		0.03		0.06		0.02	0.02

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
0.001未満		0.002		0.004	0.005	0.001未満	0.002	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
	0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
					0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
					0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
					0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
					1以下	1以下	1以下	1以下
*	*	*	*	*	*	*	*	1以下
33.0	33.4	40.7	32.1	25.9	40.7	25.9	32.3	10以上100以下
0.006		0.006		0.008	0.011	0.004	0.007	0.01以下
								20以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
					2.6	2.6	2.6	3以下
								3以下
				42	54	42	48	30以上200以下
2.0	0.5	1.8	0.5	1.7	2.8	0.5	1.5	1度以下
7.48	7.35	7.08	7.30	7.29	7.61	7.08	7.35	7.5程度
				−2.21	−1.93	−2.21	−2.07	−1程度以上とし、極力0に近づける
					0	0	0	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
0.04		0.03		0.04	0.06	0.02	0.03	0.1以下

錦見浄水場原水　（着水井）

水質管理目標設定項目

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候（前日／当日）		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
1	アンチモン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.001未満		0.007		0.001未満	0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満
7	トルエン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
8	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）			0.01未満				
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル			0.001未満				
12	抱水クロラール			0.002未満				
13	農薬類					1以下		
14	残留塩素	*	*	*	*	*	*	*
15	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	33.1	32.8	20.8	30.3	29.7	33.4	36.2
16	マンガン及びその化合物		0.009		0.011		0.011	0.005
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
20	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）				2.7			
21	臭気強度（TON）							
22	蒸発残留物				52			
23	濁度	1.2	1.8	3.5	1.8	3.3	1.5	0.9
24	pH値	7.34	7.66	7.44	7.23	7.48	7.29	7.44
25	腐食性（ランゲリア指数）				-1.71			
26	従属栄養細菌	0						
27	1，1－ジクロロエチレン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物		0.14		0.04		0.16	0.02

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
0.003		0.001		0.001未満	0.007	0.001未満	0.002	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
	0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
					0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
					0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
					0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
					1以下	1以下	1以下	1以下
*	*	*	*	*	*	*	*	1以下
32.8	34.1	50.2	32.7	26.9	50.2	20.8	32.7	10以上100以下
0.005		0.003		0.005	0.011	0.003	0.007	0.01以下
								20以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
					2.7	2.7	2.7	3以下
								3以下
				42	52	42	47	30以上200以下
1.2	0.3	0.8	2.0	1.4	3.5	0.3	1.6	1度以下
7.43	7.38	7.19	7.30	7.26	7.66	7.19	7.37	7.5程度
				-2.14	-1.71	-2.14	-1.93	-1程度以上とし、極力0に近づける
					0	0	0	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
0.03		0.03		0.03	0.16	0.02	0.06	0.1以下

錦見浄水場処理水　（集合井）

水質管理目標設定項目

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候（前日／当日）		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
1	アンチモン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.001未満		0.007		0.001未満	0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満
7	トルエン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
8	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	0.00	0.02	0.04	0.02	0.10	0.02	0.06
15	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	33.4	32.1	32.3	29.9	20.3	31.8	36.3
16	マンガン及びその化合物		0.005		0.009		0.006	0.004
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
20	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）				1.5			
21	臭気強度（TON）							
22	蒸発残留物							
23	濁度	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
24	pH値	7.12	7.42	7.29	7.11	7.27	7.16	7.31
25	腐食性（ランゲリア指数）							
26	従属栄養細菌	60	94	180	31	22	14	2
27	1，1－ジクロロエチレン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物		0.30		0.24		0.27	0.29

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
0.001未満		0.003		0.002	0.007	0.001未満	0.002	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
	0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
0.00	0.04	0.14	0.06	0.04	0.14	0.00	0.05	1以下
35.5	34.1	50.7	21.8	26.9	50.7	20.3	32.1	10以上100以下
0.004		0.002		0.003	0.009	0.002	0.005	0.01以下
								20以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
					1.5	1.5	1.5	3以下
								3以下
								30以上200以下
0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.1	0.3	1度以下
7.26	7.24	7.03	7.14	7.08	7.42	7.03	7.20	7.5程度
								−1程度以上とし、極力0に近づける
9	2	4	8	12	180	2	36	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
0.25		0.33		0.30	0.33	0.24	0.28	0.1以下

錦見浄水場第一ろ過水　（量水井）

水質管理目標設定項目

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候（前日／当日）		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
1	アンチモン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満
7	トルエン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
8	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	0.15	0.06	0.18	0.10	0.30	0.12	0.30
15	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	33.6	23.3	32.8	30.4	20.3	34.5	36.7
16	マンガン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
20	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）				0.9			
21	臭気強度（TON）							
22	蒸発残留物							
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	pH値	7.28	7.38	7.42	7.16	7.34	7.28	7.44
25	腐食性（ランゲリア指数）							
26	従属栄養細菌	0	0	3	3	1	1	0
27	1，1－ジクロロエチレン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物		0.06		0.03		0.06	0.05

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
	0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
0.08	0.14	0.27	0.14	0.22	0.30	0.06	0.17	1以下
25.2	34.1	44.8	33.0	26.4	44.8	20.3	31.3	10以上100以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
								20以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
					0.9	0.9	0.9	3以下
								3以下
								30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1度以下
7.31	7.30	7.10	7.29	7.12	7.44	7.10	7.28	7.5程度
								−1程度以上とし、極力0に近づける
140	6	0	0	0	140	0	13	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
0.02		0.02		0.02	0.06	0.02	0.04	0.1以下

錦見浄水場第二ろ過水　（量水井）

水質管理目標設定項目

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候（前日／当日）		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
1	アンチモン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満
7	トルエン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
8	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	0.08	0.06	0.18	0.12	0.22	0.08	0.24
15	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	32.8	28.3	21.6	30.5	19.9	34.3	36.5
16	マンガン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
20	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）				1.1			
21	臭気強度（TON）							
22	蒸発残留物							
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	pH値	7.25	7.37	7.42	7.23	7.36	7.30	7.45
25	腐食性（ランゲリア指数）							
26	従属栄養細菌	0	0	10	2	2	2	2
27	1，1－ジクロロエチレン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物		0.04		0.03		0.05	0.04

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
	0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
0.08	0.12	0.20	0.20	0.16	0.24	0.06	0.15	1以下
34.4	34.7	28.6	22.3	26.7	36.5	19.9	29.2	10以上100以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
								20以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
					1.1	1.1	1.1	3以下
								3以下
								30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1度以下
7.27	7.30	7.12	7.23	7.12	7.45	7.12	7.28	7.5程度
								−1程度以上とし、極力0に近づける
0	0	0	0	0	10	0	1	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
0.02		0.02		0.02	0.05	0.02	0.03	0.1以下

錦見浄水場浄水　（配水池）

水質管理目標設定項目

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候（前日／当日）		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
1	アンチモン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満
7	トルエン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
8	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）			0.01未満				
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル			0.001未満				
12	抱水クロラール			0.002未満				
13	農薬類					1以下		
14	残留塩素	0.36	0.50	0.40	0.50	0.56	0.46	0.54
15	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	32.5	22.6	20.8	29.2	20.0	33.8	36.2
16	マンガン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001	0.001未満
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
20	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）				1.1			
21	臭気強度（TON）							
22	蒸発残留物				48			
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	pH値	7.31	7.45	7.43	7.16	7.41	7.33	7.54
25	腐食性（ランゲリア指数）				-2.04			
26	従属栄養細菌	0	0	2	4	2	2	0
27	1，1－ジクロロエチレン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物		0.06		0.03		0.07	0.05

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
	0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
					0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
					0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
					0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
					1以下	1以下	1以下	1以下
0.48	0.43	0.52	0.48	0.52	0.56	0.36	0.48	1以下
29.3	34.3	32.8	21.8	26.6	36.2	20.0	28.3	10以上100以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下
								20以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
					1.1	1.1	1.1	3以下
								3以下
				42	48	42	45	30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1度以下
7.36	7.36	7.18	7.30	7.19	7.54	7.16	7.34	7.5程度
				−2.31	−2.04	−2.31	−2.18	−1程度以上とし、極力0に近づける
0	0	0	0	1	4	0	1	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
0.03		0.02		0.02	0.07	0.02	0.04	0.1以下

横山二丁目　（給水栓）

水質管理目標設定項目

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候（前日／当日）		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
1	アンチモン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満
7	トルエン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
8	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	0.39	0.29	0.24	0.37	0.26	0.38	0.36
15	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	32.5	23.1	30.9	29.2	19.8	32.8	36.0
16	マンガン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
20	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）				1.2			
21	臭気強度（TON）							
22	蒸発残留物							
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	pH値	7.28	7.45	7.46	7.27	7.40	7.34	7.51
25	腐食性（ランゲリア指数）							
26	従属栄養細菌	0	3	2	10	2	2	1
27	1，1－ジクロロエチレン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物		0.05		0.03		0.06	0.04

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
	0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
0.45	0.32	0.46	0.40	0.32	0.46	0.24	0.35	1以下
23.2	33.1	40.8	32.5	27.0	40.8	19.8	30.1	10以上100以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
								20以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
					1.2	1.2	1.2	3以下
								3以下
								30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1度以下
7.40	7.39	7.21	7.33	7.30	7.51	7.21	7.36	7.5程度
								−1程度以上とし、極力0に近づける
0	0	1	0	0	10	0	2	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
0.02		0.02		0.02	0.06	0.02	0.03	0.1以下

昭和町二丁目　（給水栓）

水質管理目標設定項目

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候（前日／当日）		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
1	アンチモン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満
7	トルエン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
8	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	0.57	0.43	0.42	0.47	0.45	0.54	0.54
15	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	32.9	31.1	31.2	28.8	20.0	32.7	36.7
16	マンガン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
20	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）				1.1			
21	臭気強度（TON）							
22	蒸発残留物							
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	pH値	7.38	7.48	7.47	7.33	7.43	7.38	7.56
25	腐食性（ランゲリア指数）							
26	従属栄養細菌	0	0	0	6	0	2	0
27	1，1－ジクロロエチレン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物		0.06		0.05		0.07	0.05

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
	0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
0.53	0.48	0.56	0.52	0.56	0.57	0.42	0.51	1以下
23.7	34.4	47.6	32.1	26.4	47.6	20.0	31.5	10以上100以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
								20以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
					1.1	1.1	1.1	3以下
								3以下
								30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1度以下
7.40	7.39	7.17	7.30	7.30	7.56	7.17	7.38	7.5程度
								−1程度以上とし、極力0に近づける
0	1	0	0	0	6	0	1	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
0.03		0.02		0.02	0.07	0.02	0.04	0.1以下

旭町三丁目　（給水栓）

水質管理目標設定項目

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候（前日／当日）		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
1	アンチモン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.001未満		0.001		0.001未満	0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満
7	トルエン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
8	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	0.43	0.26	0.23	0.45	0.30	0.33	0.27
15	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	32.8	23.2	31.2	28.4	19.2	33.7	36.1
16	マンガン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
20	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）				1.1			
21	臭気強度（TON）							
22	蒸発残留物							
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	pH値	7.37	7.48	7.48	7.30	7.40	7.41	7.61
25	腐食性（ランゲリア指数）							
26	従属栄養細菌	0	1	2	2	0	2	2
27	1，1－ジクロロエチレン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物		0.05		0.04		0.07	0.04

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
	0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
0.21	0.52	0.42	0.37	0.37	0.52	0.21	0.35	1以下
32.9	34.0	46.7	32.4	28.7	46.7	19.2	31.6	10以上100以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
								20以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
					1.1	1.1	1.1	3以下
								3以下
								30以上200以下
0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	1度以下
7.40	7.40	7.21	7.30	7.30	7.61	7.21	7.39	7.5程度
								−1程度以上とし、極力0に近づける
8	0	0	2	12	12	0	3	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
0.03		0.02		0.02	0.07	0.02	0.04	0.1以下

和木一丁目　（給水栓）

水質管理目標設定項目

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候（前日／当日）		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
1	アンチモン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満
7	トルエン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
8	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	0.59	0.38	0.26	0.53	0.31	0.34	0.47
15	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	32.5	32.9	30.7	28.9	19.7	33.0	36.2
16	マンガン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
20	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）				1.1			
21	臭気強度（TON）							
22	蒸発残留物				46			
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	pH値	7.35	7.49	7.45	7.29	7.40	7.42	7.61
25	腐食性（ランゲリア指数）				-1.81			
26	従属栄養細菌	6	0	4	8	4	2	0
27	1，1－ジクロロエチレン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物		0.05		0.04		0.06	0.04

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
	0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
0.50	0.36	0.48	0.52	0.46	0.59	0.26	0.43	1以下
34.7	33.3	51.7	32.6	26.9	51.7	19.7	32.8	10以上100以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
								20以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
					1.1	1.1	1.1	3以下
								3以下
				43	46	43	45	30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1度以下
7.43	7.42	7.20	7.33	7.29	7.61	7.20	7.39	7.5程度
				−2.21	−1.81	−2.21	−2.01	−1程度以上とし、極力0に近づける
1	0	0	0	0	8	0	2	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
0.02		0.02		0.02	0.06	0.02	0.04	0.1以下

牛野谷加圧施設　（受水槽）

水質管理目標設定項目

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候（前日／当日）		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
1	アンチモン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満
7	トルエン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
8	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	0.52	0.34	0.40	0.54	0.59	0.60	0.54
15	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	32.8	23.0	30.8	29.2	20.0	33.1	35.9
16	マンガン及びその化合物		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満
17	遊離炭酸			0.001未満				
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001未満			0.001未満	0.001未満		0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満			0.001未満	0.001未満		0.001未満
20	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）				0.9			
21	臭気強度（TON）							
22	蒸発残留物				46			
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	pH値	7.37	7.45	7.42	7.30	7.42	7.32	7.56
25	腐食性（ランゲリア指数）				-1.80			
26	従属栄養細菌	0	2	6	6	3	2	1
27	1，1－ジクロロエチレン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物		0.06		0.03		0.07	0.05

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
	0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
0.55	0.44	0.53	0.45	0.48	0.60	0.34	0.50	1以下
33.3	33.7	50.7	31.7	26.3	50.7	20.0	31.7	10以上100以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
					0.001未満	0.001未満	0.001未満	20以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
					0.9	0.9	0.9	3以下
								3以下
				40	46	40	43	30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1度以下
7.40	7.35	7.18	7.32	7.27	7.56	7.18	7.36	7.5程度
				−2.23	−1.80	−2.23	−2.02	−1程度以上とし、極力0に近づける
0	0	0	0	0	6	0	2	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
0.03		0.02		0.02	0.07	0.02	0.04	0.1以下

保津町二丁目　（給水栓）

水質管理目標設定項目

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候（前日／当日）		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
1	アンチモン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満
7	トルエン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
8	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	0.40	0.28	0.23	0.31	0.36	0.36	0.40
15	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	32.6	33.3	31.3	27.9	19.2	33.2	36.2
16	マンガン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
20	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）				1.3			
21	臭気強度（TON）							
22	蒸発残留物				44			
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	pH値	7.34	7.51	7.52	7.29	7.43	7.42	7.61
25	腐食性（ランゲリア指数）				-1.71			
26	従属栄養細菌	1	1	1	4	2	2	0
27	1，1－ジクロロエチレン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物		0.05		0.03		0.06	0.04

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
	0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
0.31	0.58	0.42	0.36	0.31	0.58	0.23	0.36	1以下
32.4	33.9	50.7	31.7	27.6	50.7	19.2	32.5	10以上100以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
								20以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
					1.3	1.3	1.3	3以下
								3以下
				51	51	44	48	30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1度以下
7.40	7.42	7.20	7.33	7.27	7.61	7.20	7.39	7.5程度
				−1.83	−1.71	−1.83	−1.77	−1程度以上とし、極力0に近づける
0	0	0	0	0	4	0	1	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
0.02		0.01		0.01	0.06	0.01	0.03	0.1以下

海土路町二丁目　（給水栓）

水質管理目標設定項目

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候(前日／当日)		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
1	アンチモン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満
7	トルエン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
8	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	0.43	0.42	0.30	0.28	0.51	0.39	0.32
15	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.5	32.3	33.3	27.5	18.7	33.9	36.3
16	マンガン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
20	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)				1.2			
21	臭気強度(TON)							
22	蒸発残留物							
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
24	pH値	7.39	7.52	7.58	7.36	7.48	7.48	7.63
25	腐食性(ランゲリア指数)							
26	従属栄養細菌	0	0	2	7	0	3	0
27	1，1－ジクロロエチレン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物		0.05		0.04		0.06	0.05

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
	0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
0.28	0.41	0.42	0.43	0.43	0.51	0.28	0.39	1以下
33.1	34.1	50.7	31.8	27.3	50.7	18.7	32.6	10以上100以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
								20以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
					1.2	1.2	1.2	3以下
								3以下
								30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1度以下
7.48	7.46	7.25	7.34	7.31	7.63	7.25	7.44	7.5程度
								−1程度以上とし、極力0に近づける
0	0	0	1	0	7	0	1	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
0.03		0.02		0.02	0.06	0.02	0.04	0.1以下

通津　（給水栓）

水質管理目標設定項目

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候（前日／当日）		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
1	アンチモン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満
7	トルエン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
8	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	0.51	0.21	0.20	0.24	0.35	0.30	0.37
15	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	32.7	33.9	22.6	27.2	18.2	33.6	36.1
16	マンガン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
20	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）				1.6			
21	臭気強度（TON）							
22	蒸発残留物				41			
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
24	pH値	7.40	7.49	7.53	7.34	7.46	7.46	7.64
25	腐食性（ランゲリア指数）				-1.66			
26	従属栄養細菌	0	0	2	8	1	4	0
27	1，1－ジクロロエチレン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物		0.04		0.04		0.06	0.04

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
	0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
0.27	0.34	0.47	0.40	0.39	0.51	0.20	0.34	1以下
32.1	33.9	49.8	32.2	27.2	49.8	18.2	31.6	10以上100以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
								20以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
					1.6	1.6	1.6	3以下
								3以下
				46	46	41	44	30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1度以下
7.43	7.45	7.21	7.39	7.35	7.64	7.34	7.43	7.5程度
				−1.55	−1.55	−1.66	−1.61	−1程度以上とし、極力0に近づける
0	0	0	0	0	8	0	1	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
0.02		0.02		0.02	0.06	0.04	0.03	0.1以下

平田配水池　（配水池）

水質管理目標設定項目

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候（前日／当日）		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
1	アンチモン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満
7	トルエン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
8	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	0.46	0.41	0.34	0.38	0.59	0.47	0.48
15	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	32.9	23.4	20.7	27.1	24.2	33.6	35.7
16	マンガン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
20	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）				1.4			
21	臭気強度（TON）							
22	蒸発残留物				42			
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	pH値	7.42	7.50	7.46	7.36	7.49	7.48	7.65
25	腐食性（ランゲリア指数）				-1.94			
26	従属栄養細菌	10	5	3	11	410	2	2
27	1，1－ジクロロエチレン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物		0.05		0.04		0.06	0.04

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
	0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
0.48	0.48	0.45	0.43	0.42	0.59	0.34	0.45	1以下
33.7	33.8	50.1	32.3	26.5	50.1	20.7	31.2	10以上100以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
								20以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
					1.4	1.4	1.4	3以下
								3以下
				42	42	42	42	30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1度以下
7.48	7.48	7.24	7.39	7.40	7.65	7.24	7.45	7.5程度
				−2.10	−1.94	−2.10	−2.02	−1程度以上とし、極力0に近づける
1	3	0	0	0	410	0	37	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
0.03		0.02		0.02	0.06	0.02	0.04	0.1以下

平田五丁目　（給水栓）

水質管理目標設定項目

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候（前日／当日）		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
1	アンチモン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満
7	トルエン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
8	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	0.46	0.40	0.32	0.36	0.46	0.36	0.43
15	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	32.9	32.9	20.4	28.1	19.5	33.7	36.7
16	マンガン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
20	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）				1.3			
21	臭気強度（TON）							
22	蒸発残留物				42			
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	pH値	7.45	7.56	7.48	7.38	7.52	7.51	7.69
25	腐食性（ランゲリア指数）				-1.82			
26	従属栄養細菌	0	0	2	8	1	1	0
27	1，1－ジクロロエチレン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物		0.05		0.04		0.06	0.05

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
	0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
0.43	0.41	0.41	0.48	0.44	0.48	0.32	0.41	1以下
22.2	33.7	46.7	31.9	26.6	46.7	19.5	30.4	10以上100以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
								20以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
					1.3	1.3	1.3	3以下
								3以下
				45	45	42	44	30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1度以下
7.49	7.50	7.31	7.35	7.25	7.69	7.25	7.46	7.5程度
				−2.25	−1.82	−2.25	−2.04	−1程度以上とし、極力0に近づける
0	0	0	0	2	8	0	1	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
0.03		0.02		0.02	0.06	0.02	0.04	0.1以下

平田二丁目　（給水栓）

水質管理目標設定項目

		4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月10日	9月1日	10月13日
天候（前日／当日）		晴/晴	晴/晴	晴/曇のち晴	晴/晴	曇/曇	曇/晴	晴/晴
1	アンチモン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
2	ウラン及びその化合物		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満
7	トルエン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
8	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	0.41	0.42	0.24	0.32	0.37	0.45	0.37
15	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	32.2	33.0	21.9	27.8	19.0	33.6	35.8
16	マンガン及びその化合物		0.001未満		0.001未満		0.001	0.001未満
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
20	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）				1.5			
21	臭気強度（TON）							
22	蒸発残留物							
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	pH値	7.45	7.55	7.50	7.43	7.52	7.51	7.70
25	腐食性（ランゲリア指数）							
26	従属栄養細菌	4	6	5	16	5	4	8
27	1，1－ジクロロエチレン	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物		0.05		0.03		0.06	0.04

11月18日	12月7日	1月12日	2月8日	3月8日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
雨/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	曇/曇				
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
	0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
0.37	0.30	0.41	0.45	0.39	0.45	0.24	0.38	1以下
32.8	33.5	50.1	31.6	26.5	50.1	19.0	31.5	10以上100以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下
								20以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
					1.5	1.5	1.5	3以下
								3以下
								30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1度以下
7.51	7.51	7.21	7.33	7.22	7.70	7.21	7.45	7.5程度
								−1程度以上とし、極力0に近づける
2	4	0	1	1	16	0	5	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
0.02		0.02		0.01	0.06	0.01	0.03	0.1以下

由宇伏流水第1・第2水源

水質管理目標設定項目

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴／晴
1	アンチモン及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.001未満		0.001		0.001		0.001
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満
7	トルエン		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
8	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	*	*	*	*	*	*	*
15	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47.6	60.2	52.7	27.4	31.6	50.1	48.6
16	マンガン及びその化合物	0.003		0.007		0.113	0.127	0.079
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
20	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							
21	臭気強度(TON)							
22	蒸発残留物					96		86
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
24	pH値	7.08	6.71	7.10	7.12	7.10	6.97	6.88
25	腐食性(ランゲリア指数)					-1.70		-1.83
26	従属栄養細菌	28	140	50	220	160	89	19
27	1，1－ジクロロエチレン		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
	0.007		0.002		0.007	0.001未満	0.002	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
*	*	*	*	*	*	*	*	1以下
46.5	37.1	48.5	46.7	39.3	60.2	27.4	44.7	10以上100以下
0.042	0.024		0.005		0.127	0.003	0.050	0.01以下
								20以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
1.3					1.3	1.3	1.3	3以下
								3以下
			78		96	78	87	30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1度以下
6.99	7.15	7.07	7.04	6.97	7.15	6.71	7.01	7.5程度
			−1.96		−1.70	−1.96	−1.83	−1程度以上とし、極力0に近づける
4	41	9	22	96	220	4	73	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
	0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下

由宇第3水源

水質管理目標設定項目

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴／晴
1	アンチモン及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.001		0.001未満		0.005		0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満
7	トルエン		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
8	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	*	*	*	*	*	*	*
15	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42.9	47.3	31.9	50.8	34.1	54.6	55.8
16	マンガン及びその化合物	0.010		0.010		0.01	0.012	0.01
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
20	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							
21	臭気強度(TON)							
22	蒸発残留物							
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
24	pH値	6.64	7.03	6.72	6.85	6.78	6.78	6.55
25	腐食性(ランゲリア指数)							
26	従属栄養細菌	2	17	18	18	12	4	8
27	1，1－ジクロロエチレン		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
	0.001未満		0.002		0.005	0.001未満	0.001	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
*	*	*	*	*	*	*	*	1以下
41.8	32.7	50.4	45.3	44.2	55.8	31.9	44.3	10以上100以下
0.009	0.009		0.008		0.012	0.008	0.010	0.01以下
								20以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
0.7					0.7	0.7	0.7	3以下
								3以下
								30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1度以下
6.69	6.81	6.77	6.72	6.72	7.03	6.55	6.76	7.5程度
								−1程度以上とし、極力0に近づける
0	4	0	2	0	18	0	7	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
	0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下

由宇第4水源

水質管理目標設定項目

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴／晴
1	アンチモン及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.006		0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満
7	トルエン		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
8	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	*	*	*	*	*	*	*
15	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50.8	58.1	32.3	50.9	49.8	51.2	52.6
16	マンガン及びその化合物	0.007		0.006		0.006	0.005	0.005
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
20	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							
21	臭気強度(TON)							
22	蒸発残留物							
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	pH値	6.62	6.80	6.72	6.85	6.84	6.81	6.55
25	腐食性(ランゲリア指数)							
26	従属栄養細菌	0	0	0	0	4	2	2
27	1，1－ジクロロエチレン		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
	0.001未満		0.009		0.009	0.001未満	0.002	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
*	*	*	*	*	*	*	*	1以下
53.1	51.8	51.4	32.1	49.1	58.1	32.1	48.6	10以上100以下
0.004	0.005		0.005		0.007	0.004	0.005	0.01以下
								20以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
0.6					0.6	0.6	0.6	3以下
								3以下
								30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1度以下
6.73	6.75	6.72	6.66	6.67	6.85	6.55	6.73	7.5程度
								−1程度以上とし、極力0に近づける
1	4	2	4	6	6	0	2	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
	0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下

上北浄水(配水池)

水質管理目標設定項目

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴／晴
1	アンチモン及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.003		0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満
7	トルエン		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
8	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			0.01未満				
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル			0.001未満				
12	抱水クロラール			0.002未満				
13	農薬類					1以下		
14	残留塩素	0.58	0.47	0.45	0.62	0.56	0.28	0.69
15	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47.8	59.6	33.7	44.2	32.5	51.6	51.5
16	マンガン及びその化合物	0.003		0.003		0.032	0.039	0.028
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
20	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							
21	臭気強度(TON)							^
22	蒸発残留物		96			101		91
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
24	pH値	6.88	7.01	6.98	7.06	7.07	7.10	6.82
25	腐食性(ランゲリア指数)					-1.73		-1.89
26	従属栄養細菌		9	14	16	18	16	0
27	1，1－ジクロロエチレン		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
	0.001未満		0.001未満		0.003	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
					0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
					0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
					0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
					1以下	1以下	1以下	1以下
0.57	0.53	0.53	0.40	0.54	0.69	0.28	0.52	1以下
40.9	34.7	48.5	41.8	45.3	59.6	32.5	44.3	10以上100以下
0.015	0.007		0.003		0.039	0.003	0.016	0.01以下
								20以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
0.6					0.6	0.6	0.6	3以下
								3以下
			82		101	82	93	30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	1度以下
6.98	6.95	6.97	6.98	6.90	7.10	6.82	6.98	7.5程度
			−2.02		−1.73	−2.02	−1.88	−1程度以上とし、極力0に近づける
0	1	0	6	30	30	0	10	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
	0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下

由宇崎地区(給水栓)

水質管理目標設定項目

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴／晴
1	アンチモン及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.002		0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満
7	トルエン		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
8	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	0.47	0.44	0.49	0.49	0.35	0.22	0.57
15	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.4	60.0	36.1	31.6	32.1	52.4	51.3
16	マンガン及びその化合物	0.001		0.009		0.009	0.011	0.007
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
20	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							
21	臭気強度(TON)							
22	蒸発残留物							
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
24	pH値	6.95	7.02	7.07	7.13	7.12	6.89	6.84
25	腐食性(ランゲリア指数)							
26	従属栄養細菌	4	14	18	21	14	5	0
27	1，1－ジクロロエチレン		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
	0.001未満		0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
0.63	0.49	0.52	0.34	0.46	0.63	0.22	0.46	1以下
50.8	47.6	49.0	47.4	44.8	60.0	31.4	44.5	10以上100以下
0.006	0.003		0.001		0.011	0.001	0.006	0.01以下
								20以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
0.8					0.8	0.8	0.8	3以下
								3以下
								30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1度以下
6.98	6.97	7.01	6.97	6.94	7.13	6.84	6.99	7.5程度
								−1程度以上とし、極力0に近づける
0	2	0	0	2	21	0	7	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
	0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下

千鳥ヶ丘地区(給水栓)

水質管理目標設定項目

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴／晴
1	アンチモン及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満
7	トルエン		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
8	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	0.40	0.22	0.44	0.47	0.34	0.12	0.52
15	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47.4	60.2	50.2	32.9	32.8	52.1	51.2
16	マンガン及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.005	0.003	0.008
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
20	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							
21	臭気強度(TON)							
22	蒸発残留物		91			102		91
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
24	pH値	6.95	7.08	7.03	7.15	7.10	6.91	6.84
25	腐食性(ランゲリア指数)					-1.70		-1.86
26	従属栄養細菌	0	2	1	4	3	2	0
27	1，1－ジクロロエチレン		0.01未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
0.57	0.40	0.47	0.31	0.42	0.57	0.12	0.39	1以下
51.0	47.8	49.9	47.2	47.0	60.2	32.8	47.5	10以上100以下
0.004	0.004		0.001		0.008	0.001	0.004	0.01以下
								20以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
0.9					0.9	0.9	0.9	3以下
								3以下
			84		102	84	92	30以上200以下
0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1度以下
6.98	7.01	7.02	6.96	6.96	7.15	6.84	7.00	7.5程度
			−1.94		−1.70	−1.94	−1.83	−1程度以上とし、極力0に近づける
0	0	0	2	0	4	0	1	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
	0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下

神東原地区(給水栓)

水質管理目標設定項目

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴／晴
1	アンチモン及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.003		0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満
7	トルエン		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
8	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	0.40	0.22	0.10	0.29	0.20	0.07	0.30
15	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47.4	60.2	33.6	35.9	32.2	54.1	53.4
16	マンガン及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.002	0.003	0.009
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
20	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							
21	臭気強度(TON)							
22	蒸発残留物		94			103		97
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	pH値	6.95	7.20	7.22	7.42	7.36	7.18	6.90
25	腐食性(ランゲリア指数)					-1.34		-1.80
26	従属栄養細菌	0	27	8	15	6	10	0
27	1，1－ジクロロエチレン		0.01未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
	0.001未満		0.001未満		0.003	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
0.55	0.37	0.49	0.21	0.39	0.55	0.07	0.30	1以下
51.2	48.7	50.2	47.1	38.1	60.2	32.2	46.0	10以上100以下
0.007	0.010		0.009		0.010	0.002	0.007	0.01以下
								20以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
0.8					0.8	0.8	0.8	3以下
								3以下
			87		103	87	95	30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1度以下
7.13	7.14	7.09	7.10	7.12	7.42	6.90	7.15	7.5程度
			−1.90		−1.34	−1.90	−1.68	−1程度以上とし、極力0に近づける
2	0	1	0	3	27	0	6	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
	0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下

有延受水槽(周東購入水)

水質管理目標設定項目

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴／晴
1	アンチモン及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001		0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満
7	トルエン		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
8	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	0.35	0.36	0.38	0.23	0.22	0.22	0.30
15	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.7	25.6	32.6	29.0	25.3	39.1	38.2
16	マンガン及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
20	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							
21	臭気強度(TON)							
22	蒸発残留物							
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	pH値	6.92	6.88	6.87	7.05	6.91	7.00	6.70
25	腐食性(ランゲリア指数)							
26	従属栄養細菌	30	37	20	24	6	46	29
27	1，1－ジクロロエチレン		0.01未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
	0.001未満		0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
0.39	0.27	0.38	0.31	0.31	0.39	0.22	0.31	1以下
36.3	41.4	37.1	35.8	24.8	41.4	24.8	33.2	10以上100以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
								20以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
0.4					0.4	0.4	0.4	3以下
								3以下
								30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1度以下
6.84	7.05	6.86	6.87	6.93	7.05	6.70	6.91	7.5程度
								−1程度以上とし、極力0に近づける
15	39	4	4	150	150	4	34	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
	0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下

瀬田原水(瀬田水源地)

水質管理目標設定項目

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴／晴
1	アンチモン及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満
7	トルエン		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
8	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	0.57	0.49	0.40	0.37	0.43	0.41	0.50
15	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45.9	52.9	42.2	33.8	48.9	50.5	52.2
16	マンガン及びその化合物	0.002		0.001未満		0.001未満		0.001
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
20	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							
21	臭気強度(TON)							
22	蒸発残留物		87			93		89
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
24	pH値	6.62	6.58	6.56	6.60	6.59	6.56	6.49
25	腐食性(ランゲリア指数)					-2.11		-2.21
26	従属栄養細菌	13	4	4	1	6	3	6
27	1，1－ジクロロエチレン		0.01未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
0.49	0.46	0.42	0.51	0.50	0.57	0.37	0.46	1以下
46.2	45.7	46.3	47.3	61.8	61.8	33.8	47.8	10以上100以下
	0.001未満		0.001		0.002	0.001	0.001	0.01以下
								20以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
0.8					0.8	0.8	0.8	3以下
								3以下
			87		93	87	89	30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1度以下
6.62	6.68	6.60	6.65	7.05	7.05	6.49	6.63	7.5程度
			−2.15		−2.11	−2.21	−2.16	−1程度以上とし、極力0に近づける
0	2	0	1	0	13	0	3	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
	0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下

瀬田浄水(配水池)

水質管理目標設定項目

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴／晴
1	アンチモン及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満
7	トルエン		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
8	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			0.01未満				
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル			0.001未満				
12	抱水クロラール			0.002未満				
13	農薬類					1以下		
14	残留塩素	0.47	0.49	0.45	0.30	0.34	0.27	0.26
15	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42.7	48.9	30.4	30.0	30.6	47.0	48.6
16	マンガン及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
20	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							
21	臭気強度(TON)							
22	蒸発残留物		82			86		81
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	pH値	6.72	6.76	6.73	6.76	6.76	6.79	6.62
25	腐食性(ランゲリア指数)					-2.14		-2.08
26	従属栄養細菌	0	2	1	2	0	2	0
27	1，2－ジクロロエチレン		0.01未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
					0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
					0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
					0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
					1以下	1以下	1以下	1以下
0.33	0.35	0.54	0.42	0.41	0.54	0.26	0.39	1以下
42.8	44.3	42.5	43.1	49.7	49.7	30.0	41.7	10以上100以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
								20以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
0.5					0.5	0.5	0.5	3以下
								3以下
			79		86	79	82	30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	1度以下
6.72	6.82	6.72	6.76	7.07	7.07	6.62	6.77	7.5程度
			−2.13		−2.08	−2.14	−2.12	−1程度以上とし、極力0に近づける
3	16	0	1	1	16	0	2	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
	0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下

瀬田末端(給水栓)

水質管理目標設定項目

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴／晴
1	アンチモン及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満
7	トルエン		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
8	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	0.44	0.35	0.35	0.24	0.25	0.32	0.31
15	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41.6	47.5	30.6	30.9	30.7	47.8	49.7
16	マンガン及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
20	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							
21	臭気強度(TON)							
22	蒸発残留物		76			81		84
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	pH値	6.76	6.73	6.70	6.70	6.71	6.73	6.56
25	腐食性(ランゲリア指数)					-2.19		-2.04
26	従属栄養細菌	0	20	54	94	2	20	28
27	1，1－ジクロロエチレン		0.01未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
0.31	0.35	0.33	0.44	0.44	0.44	0.24	0.34	1以下
44.4	44.6	44.2	28.6	56.2	56.2	28.6	41.4	10以上100以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
								20以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
0.5					0.5	0.5	0.5	3以下
								3以下
			83		84	76	81	30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	1度以下
6.74	6.83	6.71	6.74	7.19	7.19	6.56	6.76	7.5程度
			−2.46		−2.04	−2.46	−2.23	−1程度以上とし、極力0に近づける
15	18	3	6	19	94	0	23	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
	0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下

谷津地区(給水栓)

水質管理目標設定項目

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴／晴
1	アンチモン及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満
7	トルエン		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
8	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	0.32	0.40	0.22	0.25	0.20	0.32	0.27
15	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40.8	34.8	30.0	31.6	30.7	46.7	48.3
16	マンガン及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
20	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							
21	臭気強度(TON)							
22	蒸発残留物							
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	pH値	6.90	6.97	6.99	6.99	7.03	7.04	6.87
25	腐食性(ランゲリア指数)							
26	従属栄養細菌	0	0	0	4	4	1	0
27	1，1－ジクロロエチレン		0.01未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
0.30	0.31	0.32	0.34	0.44	0.44	0.20	0.31	1以下
44.3	42.7	43.7	44.1	53.6	53.6	30.0	40.9	10以上100以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
								20以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
0.4					0.4	0.4	0.4	3以下
								3以下
								30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1度以下
6.94	6.90	6.93	6.90	7.39	7.39	6.87	6.99	7.5程度
								−1程度以上とし、極力0に近づける
0	0	0	2	0	4	0	1	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
	0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下

野口原水(野口水源地)

水質管理目標設定項目

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴／晴
1	アンチモン及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満
7	トルエン		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
8	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	*	*	*	*	*	*	*
15	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	53.8	37.8	35.0	37.8	37.5	56.3	55.7
16	マンガン及びその化合物	0.001未満		0.001		0.001未満		0.001
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
20	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							
21	臭気強度(TON)							
22	蒸発残留物		89			105		95
23	濁度	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
24	pH値	6.31	6.32	6.31	6.30	6.32	6.28	6.09
25	腐食性(ランゲリア指数)					-2.48		-2.51
26	従属栄養細菌	44	42	60	24	4	8	9
27	1，1－ジクロロエチレン		0.01未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
*	*	*	*	*	*	*	*	1以下
53.8	51.3	50.9	51.6	50.0	56.3	35.0	47.6	10以上100以下
	0.001未満		0.001未満		0.001	0.001未満	0.001	0.01以下
								20以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
0.5					0.5	0.5	0.5	3以下
								3以下
			82		105	82	93	30以上200以下
0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	1度以下
6.31	6.40	6.33	6.30	6.33	6.40	6.09	6.30	7.5程度
			−2.50		−2.48	−2.51	−2.50	−1程度以上とし、極力0に近づける
2	24	32	13	16	60	2	23	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
	0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下

野口浄水(野口配水池)

水質管理目標設定項目

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴／晴
1	アンチモン及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.006		0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満
7	トルエン		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
8	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	0.40	0.56	0.30	0.42	0.33	0.26	0.32
15	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47.2	54.6	50.3	35.8	50.5	51.9	52.7
16	マンガン及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
20	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							
21	臭気強度(TON)							
22	蒸発残留物		82			96		88
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	pH値	6.42	6.50	6.50	6.47	6.54	6.56	6.31
25	腐食性(ランゲリア指数)					-2.06		-2.39
26	従属栄養細菌	12	6	33	27	2	46	9
27	1，1－ジクロロエチレン		0.01未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
	0.001未満		0.001未満		0.006	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
0.25	0.27	0.35	0.51	0.35	0.56	0.25	0.36	1以下
47.9	47.1	46.5	45.0	53.3	54.6	35.8	48.6	10以上100以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
								20以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
0.3					0.3	0.3	0.3	3以下
								3以下
			81		96	81	87	30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1度以下
6.55	6.59	6.52	6.47	6.58	6.59	6.31	6.50	7.5程度
			−2.43		−2.06	−2.43	−2.29	−1程度以上とし、極力0に近づける
5	8	0	1	3	46	0	13	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
	0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下

野口末端(給水栓)

水質管理目標設定項目

		4月20日	5月18日	6月15日	7月22日	8月17日	9月7日	10月19日
天候(前日／当日)		晴/曇	雨/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	晴／晴
1	アンチモン及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
2	ウラン及びその化合物	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
4	亜硝酸態窒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満
7	トルエン		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
8	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							
9	亜塩素酸	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
10	二酸化塩素							
11	ジクロロアセトニトリル							
12	抱水クロラール							
13	農薬類							
14	残留塩素	0.42	0.42	0.33	0.21	0.40	0.27	0.23
15	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48.9	53.5	32.3	56.4	34.3	53.3	52.6
16	マンガン及びその化合物	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
17	遊離炭酸							
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
19	メチル-t-ブチルエーテル		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
20	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							
21	臭気強度(TON)							
22	蒸発残留物		82			99		84
23	濁度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
24	pH値	6.48	6.59	6.50	6.37	6.42	6.42	6.34
25	腐食性(ランゲリア指数)					-2.28		-2.27
26	従属栄養細菌		28	22	40	0	14	9
27	1，1－ジクロロエチレン		0.01未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
28	アルミニウム及びその化合物			0.01未満		0.01		0.01未満

11月24日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日	最高	最低	平均	目標値(mg/ℓ)
晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/雨	雨/晴				
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015以下
	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.2以下
								0.1以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
								0.6以下
								0.01以下
								0.02以下
								1以下
0.36	0.29	0.35	0.44	0.41	0.44	0.21	0.34	1以下
49.9	47.8	49.1	46.4	54.1	56.4	32.3	48.2	10以上100以下
	0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
								20以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
0.2					0.2	0.2	0.2	3以下
								3以下
			79		99	79	86	30以上200以下
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1度以下
6.45	6.63	6.50	6.49	6.58	6.63	6.34	6.48	7.5程度
			−2.51		−2.27	−2.51	−2.35	−1程度以上とし、極力0に近づける
2	4	2	2	2	40	0	11	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
	0.01未満		0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満	0.1以下

農薬類（水質管理目標設定項目15)の検査成績

番号	農　　薬　　名	用 途	錦川表流水	錦見浄水場原水	錦見配水池
1	ﾁｳﾗﾑ	殺菌剤			＜0.0002
2	ｼﾏｼﾞﾝ(CAT)	除草剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
3	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	除草剤	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
4	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)	土壌薫蒸			＜0.0003
5	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	殺虫剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
6	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	殺虫剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
7	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	殺虫剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
8	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(IPT)	殺菌剤	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004
9	ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)	殺菌剤	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
10	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	除草剤	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
11	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	殺虫剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
12	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	殺虫剤	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
13	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	除草剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
14	CNP-ｱﾐﾉ体	-			＜0.0001
15	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)	殺菌剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
16	EPN	殺虫剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
17	ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ	除草剤	＜0.002	＜0.002	＜0.002
18	ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ（ｶﾙﾎﾞｽﾙﾌｧﾝ代謝物）	殺虫剤			＜0.00005
19	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｷｼ酢酸(2,4-D)	除草剤	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
20	ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ	除草剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
21	ｱｾﾌｪｰﾄ	殺虫剤			＜0.0008
22	ｲﾝﾌｪﾝﾎｽ	殺虫剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
23	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ	殺虫剤	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
24	ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ(DEP)	殺虫剤			＜0.0003
25	ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ	殺虫剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
26	ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ	殺菌剤			＜0.003
27	ｴﾄﾘｼﾞｱｿﾞｰﾙ(ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ)	殺菌剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
28	ｵｷｼﾝ銅	殺菌剤			＜0.0004
29	ｷｬﾌﾟﾀﾝ	殺菌剤	＜0.003	＜0.003	＜0.003
30	ｸﾛﾛﾈﾌﾞ	殺菌剤	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
31	ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ	殺菌剤	＜0.002	＜0.002	＜0.002
32	ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ	殺菌剤	＜0.002	＜0.002	＜0.002
33	ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ	殺菌剤	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004
34	ﾒﾀﾗｷｼﾙ	殺菌剤	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
35	ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ	殺菌剤	＜0.001	＜0.001	＜0.001
36	ｱｼｭﾗﾑ	除草剤			＜0.002
37	ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ	除草剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
38	ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ(MBPMC)	除草剤	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
39	ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	除草剤	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
40	ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ	除草剤	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
41	ﾌﾞﾀﾐﾎｽ	除草剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
42	ﾍﾞﾝｽﾘﾄﾞ(SAP)	除草剤			＜0.001
43	ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ(ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ)	除草剤	＜0.0008	＜0.0008	＜0.0008
44	ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ	除草剤	＜0.001	＜0.001	＜0.001
45	ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ(MCPP)	除草剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
46	ﾒﾁﾙﾀﾞｲﾑﾛﾝ	除草剤	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
47	ｱﾗｸﾛｰﾙ	除草剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
48	ｶﾙﾊﾞﾘﾙ(NAC)	殺虫剤			＜0.0005
49	ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ(ｴｼﾞﾌｪﾝﾎｽ、EDDP)	殺菌剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
50	ﾋﾟﾛｷﾛﾝ	殺菌剤	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004

H21.7

上北浄水池	瀬田配水池	目標値 (mg/ℓ)	
＜0.0002	＜0.0002	0.02	委託
＜0.0001	＜0.0001	0.003	自己
＜0.0002	＜0.0002	0.02	自己
＜0.0003	＜0.0003	0.002	委託
＜0.0001	＜0.0001	0.008	自己
＜0.0001	＜0.0001	0.005	自己
＜0.0001	＜0.0001	0.003	自己
＜0.0004	＜0.0004	0.04	自己
＜0.0005	＜0.0005	0.05	自己
＜0.0005	＜0.0005	0.05	自己
＜0.0001	＜0.0001	0.008	自己
＜0.0003	＜0.0003	0.03	自己
＜0.0001	＜0.0001	0.0001	自己
＜0.0001	＜0.0001	－	委託
＜0.0001	＜0.0001	0.008	自己
＜0.0001	＜0.0001	0.004	自己
＜0.002	＜0.002	0.2	自己
＜0.00005	＜0.00005	0.005	委託
＜0.0003	＜0.0003	0.03	自己
＜0.0001	＜0.0001	0.006	自己
＜0.0008	＜0.0008	0.08	委託
＜0.0001	＜0.0001	0.001	自己
＜0.0003	＜0.0003	0.03	自己
＜0.0003	＜0.0003	0.03	委託
＜0.0001	＜0.0001	0.002	自己
＜0.003	＜0.003	0.3	委託
＜0.0001	＜0.0001	0.004	自己
＜0.0004	＜0.0004	0.04	委託
＜0.003	＜0.003	0.3	自己
＜0.0005	＜0.0005	0.05	自己
＜0.002	＜0.002	0.2	自己
＜0.002	＜0.002	0.2	自己
＜0.0004	＜0.0004	0.04	自己
＜0.0005	＜0.0005	0.05	自己
＜0.001	＜0.001	0.1	自己
＜0.002	＜0.002	0.2	委託
＜0.0001	＜0.0001	0.008	自己
＜0.0002	＜0.0002	0.02	自己
＜0.0003	＜0.0003	0.03	自己
＜0.0002	＜0.0002	0.02	自己
＜0.0001	＜0.0001	0.01	自己
＜0.001	＜0.001	0.1	委託
＜0.0008	＜0.0008	0.08	自己
＜0.001	＜0.001	0.1	自己
＜0.0001	＜0.0001	0.005	自己
＜0.0003	＜0.0003	0.03	自己
＜0.0001	＜0.0001	0.01	自己
＜0.0005	＜0.0005	0.05	委託
＜0.0001	＜0.0001	0.006	自己
＜0.0004	＜0.0004	0.04	自己

番号	農　　薬　　名	用 途	錦川表流水	錦見浄水場原水	錦見配水池
51	ﾌﾗｻｲﾄﾞ	殺菌剤	＜0.001	＜0.001	＜0.001
52	ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ	除草剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
53	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	除草剤	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004
54	ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ(MIPC)	殺虫剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
55	ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	殺菌剤			＜0.003
56	ﾃﾆﾙｸﾛｰﾙ	除草剤	＜0.002	＜0.002	＜0.002
57	ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ(DMTP)	殺虫剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
58	ｶﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	殺菌剤			＜0.0004
59	ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ	除草剤	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004
60	ﾓﾘﾈｰﾄ	除草剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
61	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ	殺菌剤	＜0.0009	＜0.0009	＜0.0009
62	ｱﾆﾛﾎｽ	除草剤			＜0.00003
63	ｱﾄﾗｼﾞﾝ	除草剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
64	ﾀﾞﾗﾎﾟﾝ	除草剤			＜0.0008
65	ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ(DBN)	除草剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
66	ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ	殺虫剤	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
67	ｼﾞｸﾜｯﾄ	除草剤			＜0.001
68	ｼﾞｳﾛﾝ(DCMU)	除草剤			＜0.0002
69	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)	殺虫剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
70	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	殺虫剤			＜0.0008
71	ﾌｪﾝﾁｵﾝ(MPP)	殺虫剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
72	ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ	除草剤			＜0.02
73	ﾏﾗｿﾝ(ﾏﾗﾁｵﾝ)	殺虫剤	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
74	ﾒｿﾐﾙ	殺虫剤			＜0.0003
75	ﾍﾞﾉﾐﾙ	殺菌剤			＜0.0002
76	ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ	殺虫剤			＜0.0004
77	ｼﾒﾄﾘﾝ	除草剤	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
78	ｼﾞﾒﾋﾟﾍﾟﾚｰﾄ	除草剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
79	ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ(PAP)	殺虫剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
80	ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ	殺虫剤	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
81	ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ	殺虫剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
82	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	殺菌剤			＜0.0005
83	ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	除草剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
84	ﾀﾞｲﾑﾛﾝ	除草剤			＜0.008
85	ﾋﾞﾌｪﾉｯｸｽ	除草剤			＜0.002
86	ﾍﾞﾝｽﾙﾌﾛﾝﾒﾁﾙ	除草剤			＜0.004
87	ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ	殺菌剤			＜0.0008
88	ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ	除草剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
89	ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ	除草剤	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
90	ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ	殺菌剤			＜0.005
91	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ酢酸塩	殺菌剤			＜0.005
92	ﾎｾﾁﾙ	殺菌剤			＜0.02
93	ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ	殺菌剤			＜0.002
94	ﾊﾛｽﾙﾌﾛﾝﾒﾁﾙ	除草剤			＜0.003
95	ﾌﾗｻﾞｽﾙﾌﾛﾝ	除草剤			＜0.0003
96	ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ	殺虫剤			＜0.0008
97	ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ	殺虫剤	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
98	ｼﾃﾞｭﾛﾝ	除草剤			＜0.003
99	ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｷｼﾌｪﾝ	殺虫剤	＜0.002	＜0.002	＜0.002
100	ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ	除草剤	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
101	ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ	除草剤	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
102	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	殺虫剤			＜0.000005

上北浄水池	瀬田配水池	目標値 (mg/ℓ)	
＜0.001	＜0.001	0.1	自己
＜0.0005	＜0.0005	0.009	自己
＜0.0004	＜0.0004	0.04	自己
＜0.0001	＜0.0001	0.01	自己
＜0.003	＜0.003	0.3	委託
＜0.002	＜0.002	0.2	自己
＜0.0001	＜0.0001	0.004	自己
＜0.0004	＜0.0004	0.04	委託
＜0.0004	＜0.0004	0.04	自己
＜0.0001	＜0.0001	0.005	自己
＜0.0009	＜0.0009	0.09	自己
＜0.00003	＜0.00003	0.003	委託
＜0.0001	＜0.0001	0.01	自己
＜0.0008	＜0.0008	0.08	委託
＜0.0001	＜0.0001	0.01	自己
＜0.0005	＜0.0005	0.05	自己
＜0.001	＜0.001	0.005	委託
＜0.0002	＜0.0002	0.02	委託
＜0.0001	＜0.0001	0.01	自己
＜0.0008	＜0.0008	0.08	委託
＜0.0001	＜0.0001	0.001	自己
＜0.02	＜0.02	2	委託
＜0.0005	＜0.0005	0.05	自己
＜0.0003	＜0.0003	0.03	委託
＜0.0002	＜0.0002	0.02	委託
＜0.0004	＜0.0004	0.04	委託
＜0.0003	＜0.0003	0.03	自己
＜0.0001	＜0.0001	0.003	自己
＜0.0001	＜0.0001	0.004	自己
＜0.0002	＜0.0002	0.02	自己
＜0.0001	＜0.0001	0.004	自己
＜0.0005	＜0.0005	0.05	委託
＜0.0001	＜0.0001	0.01	自己
＜0.008	＜0.008	0.8	委託
＜0.002	＜0.002	0.2	委託
＜0.004	＜0.004	0.4	委託
＜0.0008	＜0.0008	0.08	委託
＜0.0001	＜0.0001	0.0009	自己
＜0.0002	＜0.0002	0.02	自己
＜0.005	＜0.005	0.5	委託
＜0.005	＜0.005	0.006	委託
＜0.02	＜0.02	2	委託
＜0.002	＜0.002	0.03	委託
＜0.003	＜0.003	0.3	委託
＜0.0003	＜0.0003	0.03	委託
＜0.0008	＜0.0008	0.08	委託
＜0.0005	＜0.0005	0.05	自己
＜0.003	＜0.003	0.3	委託
＜0.002	＜0.002	0.2	自己
＜0.0006	＜0.0006	0.06	自己
＜0.0001	＜0.0001	0.008	自己
＜0.000005	＜0.000005	0.000005	委託

3　上水道水質試験成績

4 遊離残留塩素検査成績（依頼分）

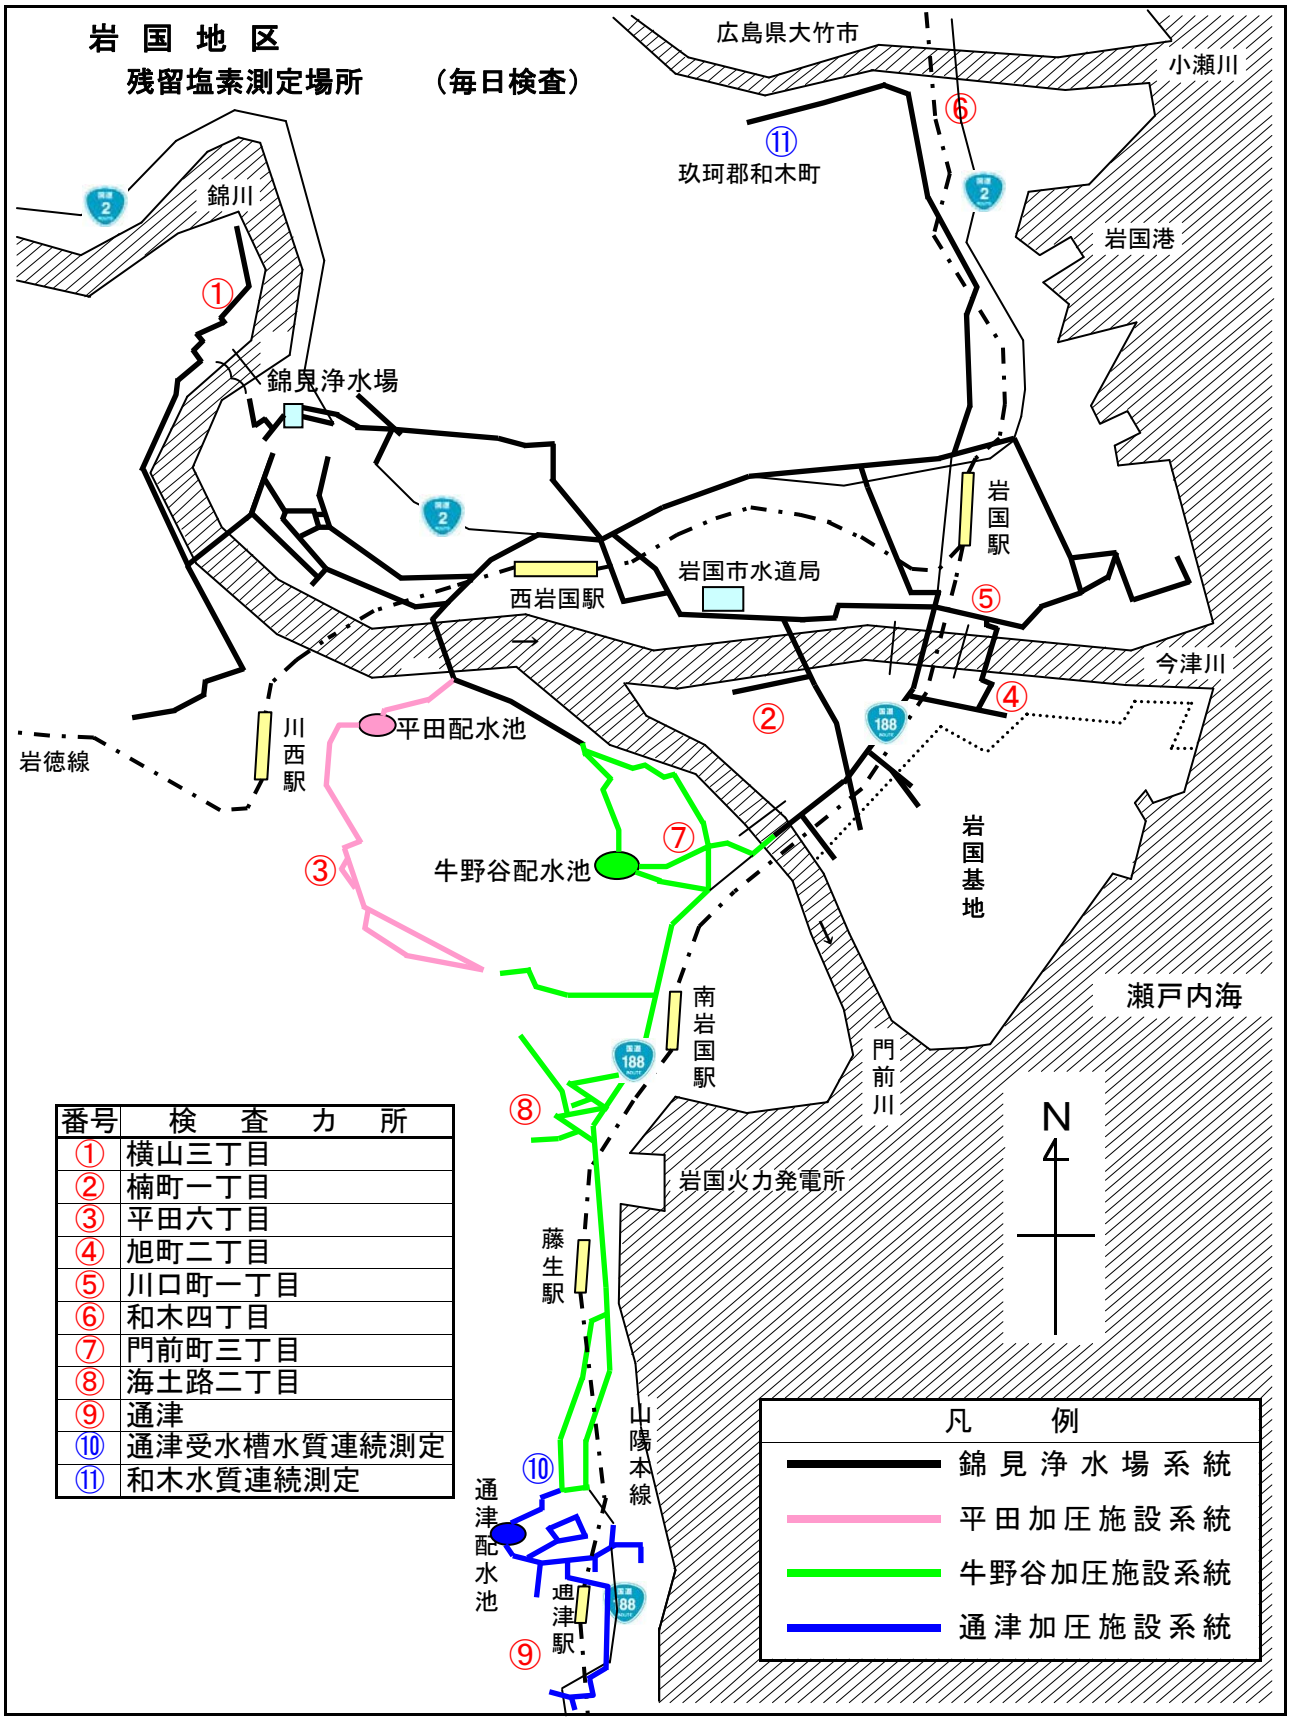

番号	検 査 力 所
①	横山三丁目
②	楠町一丁目
③	平田六丁目
④	旭町二丁目
⑤	川口町一丁目
⑥	和木四丁目
⑦	門前町三丁目
⑧	海土路二丁目
⑨	通津
⑩	通津受水槽水質連続測定
⑪	和木水質連続測定

残留塩素測定か所略図（由宇地区）

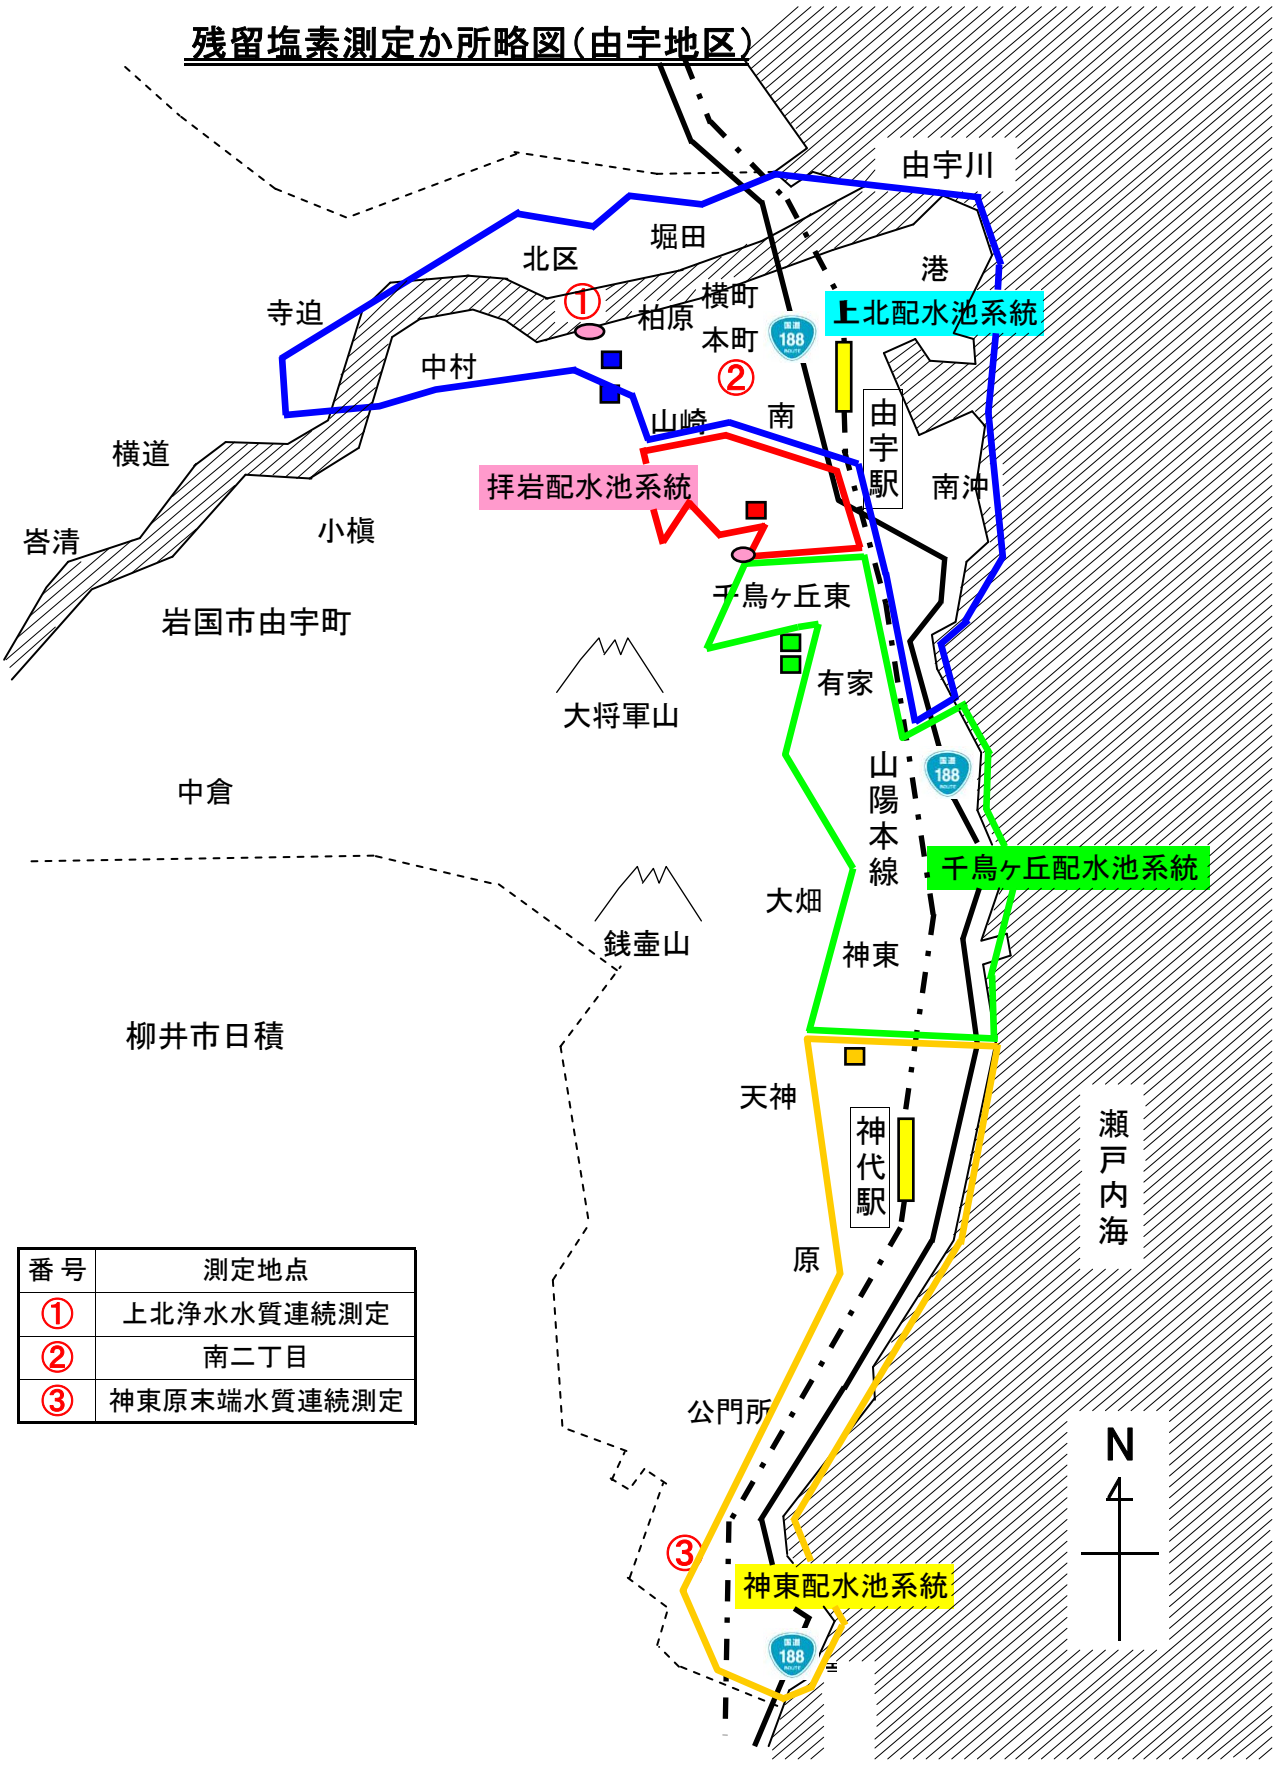

番 号	測定地点
①	上北浄水水質連続測定
②	南二丁目
③	神東原末端水質連続測定

残留塩素測定か所略図（玖珂地区）

番号	測定地点
①	周東分水
②	瀬田原水水質連続測定
③	本町
④	瀬田末端水質連続測定
⑤	野口末端水質連続測定

遊離残留塩素検査成績　　（依頼分）

	測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
1	横山三丁目	0.38	0.35	0.34	0.40	0.36	0.37	0.37	0.38	0.38	0.39	0.41	0.40	0.38
2	楠町一丁目	0.45	0.52	0.44	0.51	0.61	0.47	0.58	0.70	0.70	0.63	0.57	0.48	0.56
3	平田六丁目	0.44	0.45	0.45	0.46	0.48	0.45	0.44	0.42	0.40	0.43	0.45	0.44	0.44
4	旭町二丁目	0.42	0.45	0.41	0.42	0.41	0.43	0.47	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.46
5	川口町一丁目	0.39	0.36	0.31	0.37	0.34	0.36	0.41	0.48	0.48	0.48	0.46	0.45	0.41
6	和木四丁目	0.11	0.14	0.11	0.12	0.30	0.31	0.33	0.36	0.37	0.38	0.38	0.38	0.27
7	門前町三丁目	0.30	0.32	0.36	0.44	0.44	0.46	0.48	0.52	0.56	0.56	0.54	0.55	0.46
8	海土路二丁目	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
9	通津	0.34	0.34	0.31	0.29	0.29	0.30	0.33	0.34	0.34	0.37	0.38	0.40	0.34
	岩国地区平均値	0.36	0.37	0.35	0.38	0.40	0.39	0.42	0.46	0.46	0.46	0.45	0.44	0.41
10	玖珂町本町	0.24	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21
11	由宇町南二丁目	0.25	0.27	0.30	0.41	0.43	0.42	0.48	0.48	0.49	0.46	0.40	0.36	0.40

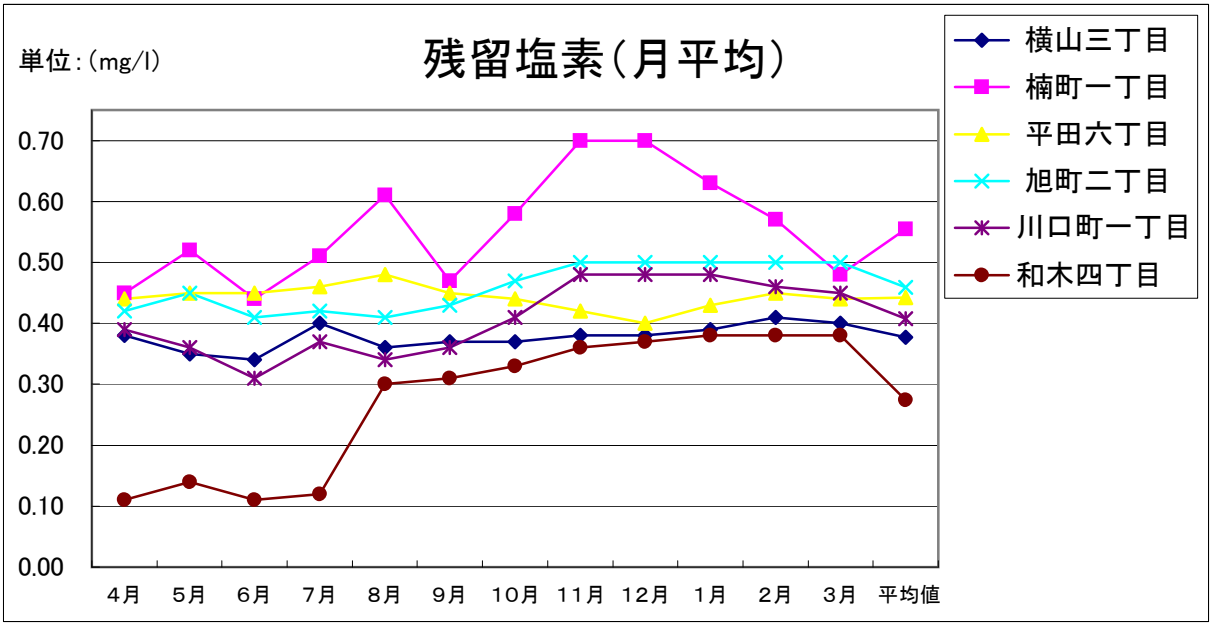

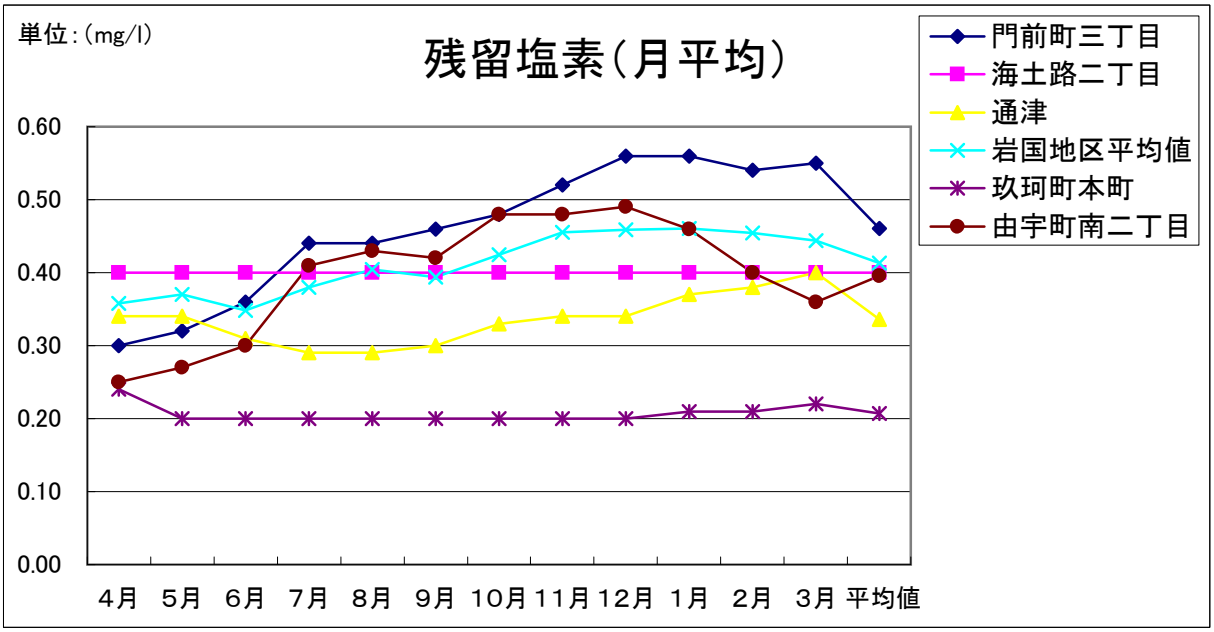

遊離残留塩素検査成績　　（依頼分）

測定場所			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
1	横山三丁目	最高値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40
		最低値	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.33
		平均値	0.38	0.35	0.34	0.40	0.36	0.37	0.37	0.38	0.38	0.39	0.41	0.40	0.38
2	楠町一丁目	最高値	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.68
		最低値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.70	0.70	0.40	0.40	0.40	0.45
		平均値	0.45	0.52	0.44	0.51	0.61	0.47	0.58	0.70	0.70	0.63	0.57	0.48	0.56
3	平田六丁目	最高値	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50	0.50	0.49
		最低値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
		平均値	0.44	0.45	0.45	0.46	0.48	0.45	0.44	0.42	0.40	0.43	0.45	0.44	0.44
4	旭町二丁目	最高値	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
		最低値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50	0.43
		平均値	0.42	0.45	0.41	0.42	0.41	0.43	0.47	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.46
5	川口町一丁目	最高値	0.50	0.50	0.40	0.50	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48
		最低値	0.30	0.30	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.33
		平均値	0.39	0.36	0.31	0.37	0.34	0.36	0.41	0.48	0.48	0.48	0.46	0.45	0.41
6	和木四丁目	最高値	0.20	0.40	0.20	0.20	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.35
		最低値	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.15
		平均値	0.11	0.14	0.11	0.12	0.30	0.31	0.33	0.36	0.37	0.38	0.38	0.38	0.27
7	門前町三丁目	最高値	0.50	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.60	0.65	0.65	0.60	0.65	0.65	0.56
		最低値	0.10	0.20	0.30	0.35	0.40	0.45	0.40	0.45	0.45	0.50	0.40	0.40	0.37
		平均値	0.30	0.32	0.36	0.44	0.44	0.46	0.48	0.52	0.56	0.56	0.54	0.55	0.46
8	海土路二丁目	最高値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
		最低値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
		平均値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
9	通津	最高値	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.38
		最低値	0.30	0.30	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.28
		平均値	0.34	0.34	0.31	0.29	0.29	0.30	0.33	0.34	0.34	0.37	0.38	0.40	0.34
岩国地区平均値			0.36	0.37	0.35	0.38	0.40	0.39	0.42	0.46	0.46	0.46	0.45	0.44	0.41
10	玖珂町本町	最高値	0.38	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.24
		最低値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		平均値	0.24	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21
11	由宇町南二丁目	最高値	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.50	0.60	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50	0.46
		最低値	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.31
		平均値	0.25	0.27	0.30	0.41	0.43	0.42	0.48	0.48	0.49	0.46	0.40	0.36	0.40

4　その他の試験成績

1 臨時水質検査成績

臨時水質検査

採水地点			月日	平成21年5月7日	平成21年6月5日	平成21年7月17日	平成21年8月12日
			住所	今津町2丁目	今津町2丁目	玖珂町 （ひさやす団地）	南岩国町5
			場所	台所給水栓		台所給水栓	台所給水栓
			申告事情	濁水	鉄サビが出るので給水管を全部やりかえるか決めたい。	塩素臭（ハイターのような臭い）	のどをさすような味
天候（前日／当日）						晴/雨	晴/曇時々晴
気　温			(℃)	20.3		25.1	25.3
水　温			(℃)	18.0		25.5	26.0
施行規則		残留塩素 (mg/L)	開栓初期		0.55	0.30	0.31
			開栓後期	0.49			
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)				
	4	水銀及びその化合物	(mg/ℓ)				
	5	セレン及びその化合物	(mg/ℓ)				
	6	鉛及びその化合物	(mg/ℓ)				
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)				
	8	六価クロム化合物	(mg/ℓ)				
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)				
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)				
	11	フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)				
	12	ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)				
一般有機化合物	13	四塩化炭素	(mg/ℓ)				
	14	1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)				
	15	シス1、2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				
	16	ジクロロメタン	(mg/ℓ)				
	17	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				
	18	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				
	19	ベンゼン	(mg/ℓ)				
消毒副生成物	20	塩素酸	(mg/ℓ)				
	21	クロロ酢酸	(mg/ℓ)				
	22	クロロホルム	(mg/ℓ)				
	23	ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)				
	24	ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)				
	25	臭素酸	(mg/ℓ)				
	26	総トリハロメタン	(mg/ℓ)				
	27	トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)				
	28	ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)				
	29	ブロモホルム	(mg/ℓ)				
	30	ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)				
色・味覚	31	亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)				
	32	アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)				
	33	鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.03	0.01		
	34	銅及びその化合物	(mg/ℓ)				
	35	ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)				
	36	マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)				
味覚、色、発泡	37	塩化物イオン	(mg/ℓ)				
	38	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/ℓ)				
	39	蒸発残留物	(mg/ℓ)				
	40	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				
	41	ジェオスミン	(mg/ℓ)				
	42	2-メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				
	43	非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				
	44	フェノール類	(mg/ℓ)				
	45	有機物（TOC）	(mg/ℓ)				
基礎的性状	46	pH値	電極	7.3	7.41	6.4	7.0
	47	味		異常なし	異常なし		異常なし
	48	臭　気		異常なし	異常なし		異常なし
	49	色　度		0	0		
	50	濁　度		0.0	0.0		
水質基準以外の項目							
		アンモニア態窒素	(mg/ℓ)				
		アルカリ度	(mg/ℓ)	25.0	24.5		
		電気伝導率	(μS/cm)	77.4	88.9		
		pH値	比色	7.1			
結果及び対応				鉄に関しては、問題ありません。	飲料適　了解	飲料適　了解	飲料適　了解

臨時水質検査

採水地点		月日	平成21年8月27日	平成21年8月28日	平成21年9月1日	平成21年9月9日
		住所	南岩国町5	牛野谷町3	港町1	横山3
		場所				
		申告事情	異物。	異物。	異物	においが3、4月前から気になる
天候(前日／当日)			晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気　温		(℃)	29.1	27.4		
水　温		(℃)	27.1	26.3	25.9	28.3
施行規則	残留塩素(mg/L)	開栓初期	0.49	0.30		0.35
		開栓後期				
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物 (mg/ℓ)			0.001未満	
	4	水銀及びその化合物 (mg/ℓ)				
	5	セレン及びその化合物 (mg/ℓ)			0.001未満	
	6	鉛及びその化合物 (mg/ℓ)			0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/ℓ)			0.001未満	
	8	六価クロム化合物 (mg/ℓ)			0.005未満	
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ℓ)				
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)			0.28	
	11	フッ素及びその化合物 (mg/ℓ)			0.14	
	12	ホウ素及びその化合物 (mg/ℓ)			0.01	
一般有機化合物	13	四塩化炭素 (mg/ℓ)				
	14	1,4-ジオキサン (mg/ℓ)				
	15	シス1、2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)				
	16	ジクロロメタン (mg/ℓ)				
	17	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)				
	18	トリクロロエチレン (mg/ℓ)				
	19	ベンゼン (mg/ℓ)				
消毒副生成物	20	塩素酸 (mg/ℓ)			0.10	
	21	クロロ酢酸 (mg/ℓ)				
	22	クロロホルム (mg/ℓ)				
	23	ジクロロ酢酸 (mg/ℓ)				
	24	ジブロモクロロメタン (mg/ℓ)				
	25	臭素酸 (mg/ℓ)				
	26	総トリハロメタン (mg/ℓ)				
	27	トリクロロ酢酸 (mg/ℓ)				
	28	ブロモジクロロメタン (mg/ℓ)				
	29	ブロモホルム (mg/ℓ)				
	30	ホルムアルデヒド (mg/ℓ)				
色・味覚	31	亜鉛及びその化合物 (mg/ℓ)			0.006	
	32	アルミニウム及びその化合物 (mg/ℓ)			0.02未満	
	33	鉄及びその化合物 (mg/ℓ)			0.01	
	34	銅及びその化合物 (mg/ℓ)			0.015	
	35	ナトリウム及びその化合物 (mg/ℓ)			11.2	
	36	マンガン及びその化合物 (mg/ℓ)			0.013	
味覚、色、発泡	37	塩化物イオン (mg/ℓ)			9.0	
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/ℓ)				
	39	蒸発残留物 (mg/ℓ)				
	40	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)				
	41	ジェオスミン (mg/ℓ)				
	42	2-メチルイソボルネオール (mg/ℓ)				
	43	非イオン界面活性剤 (mg/ℓ)				
	44	フェノール類 (mg/ℓ)				
	45	有機物(TOC) (mg/ℓ)				
基礎的性状	46	pH値 電極	7.0	6.4	6.8	7.40
	47	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭　気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色　度				
	50	濁　度				
水質基準以外の項目						
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)			0.001未満	
		アルカリ度 (mg/ℓ)				
		電気伝導率 (μS/cm)				130
		pH値 比色				
結果及び対応			飲料適　了解	飲料適　了解	飲料適　了解	給湯器からの水の不満であった。

臨時水質検査

採水地点			月日	平成21年9月16日	平成21年10月1日	平成21年10月6日	平成21年11月2日
			住所	今津町1	由宇町神東	由宇町港2	玖珂町久門給2区
			場所				
			申告事情	混合栓からサビが出る	異物	混合栓からサビが出る	異臭
天候(前日／当日)				晴/晴		曇	曇時々雨/晴
気　温			(℃)				
水　温			(℃)	28.3		22.7	18.8
施行規則		残留塩素(mg/L)	開栓初期	0.35		0.45	0.28
			開栓後期				
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)			0.001未満	0.001未満
	4	水銀及びその化合物	(mg/ℓ)				
	5	セレン及びその化合物	(mg/ℓ)			0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	(mg/ℓ)			0.001	0.002
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)			0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	(mg/ℓ)			0.005未満	0.005未満
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)				
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)		0.41		0.58
	11	フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)		0.18		0.10
	12	ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)			0.02	0.01
一般有機化合物	13	四塩化炭素	(mg/ℓ)				0.0002未満
	14	1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)				0.005未満
	15	シス1、2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満
	16	ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001未満
	17	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満
	18	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.001未満
	19	ベンゼン	(mg/ℓ)				0.001未満
消毒副生成物	20	塩素酸	(mg/ℓ)				0.07
	21	クロロ酢酸	(mg/ℓ)				
	22	クロロホルム	(mg/ℓ)				0.001未満
	23	ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)				
	24	ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001未満
	25	臭素酸	(mg/ℓ)				
	26	総トリハロメタン	(mg/ℓ)				0.001未満
	27	トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)				
	28	ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.001未満
	29	ブロモホルム	(mg/ℓ)				0.001未満
	30	ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)				
色・味覚	31	亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)			0.011	0.043
	32	アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)			0.02未満	0.02未満
	33	鉄及びその化合物	(mg/ℓ)		0.28	0.02	0.01未満
	34	銅及びその化合物	(mg/ℓ)			0.031	0.055
	35	ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)		10.5		9.0
	36	マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)			0.008	0.001未満
味覚、色、発泡	37	塩化物イオン	(mg/ℓ)		8.0		5.9
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)		51.8		
	39	蒸発残留物	(mg/ℓ)				
	40	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				
	41	ジェオスミン	(mg/ℓ)				
	42	2-メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				
	43	非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				
	44	フェノール類	(mg/ℓ)				
	45	有機物(TOC)	(mg/ℓ)				0.3未満
基礎的性状	46	pH値	電極	7.40	6.8	6.89	6.40
	47	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色　度		0		1	
	50	濁　度		0.0		0.0	
水質基準以外の項目							
		アンモニア態窒素	(mg/ℓ)				
		アルカリ度	(mg/ℓ)				
		電気伝導率	(μS/cm)	130			
		pH値	比色				
結果及び対応				飲料適　了解	飲料適　了解	飲料適　了解	飲料適　了解

臨時水質検査

採水地点			月日	平成21年11月12日	平成21年12月2日	平成21年12月3日	平成21年12月24日
			住所	由宇町千鳥ヶ丘一丁目	今津町1	由宇町千鳥ヶ丘一丁目	旭町三丁目
			場所				
			申告事情	異臭	異物	異物	魚が死ぬ
天候(前日／当日)					曇/晴		
気　温			(℃)				
水　温			(℃)	20.1	14.6		8.8
施行規則		残留塩素	開栓初期	0.48	0.56	0.48	0.54
		(mg/L)	開栓後期				
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	
	4	水銀及びその化合物	(mg/ℓ)				
	5	セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	
	6	鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001未満		0.001未満	
	8	六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.005未満		0.005未満	
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)				
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)				0.37
	11	フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)				0.10
	12	ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02		0.01	
一般有機化合物	13	四塩化炭素	(mg/ℓ)				
	14	1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)				
	15	シス1、2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				
	16	ジクロロメタン	(mg/ℓ)				
	17	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				
	18	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				
	19	ベンゼン	(mg/ℓ)				
消毒副生成物	20	塩素酸	(mg/ℓ)				0.06未満
	21	クロロ酢酸	(mg/ℓ)				
	22	クロロホルム	(mg/ℓ)				
	23	ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)				
	24	ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)				
	25	臭素酸	(mg/ℓ)				
	26	総トリハロメタン	(mg/ℓ)				
	27	トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)				
	28	ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)				
	29	ブロモホルム	(mg/ℓ)				
	30	ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)				
色・味覚	31	亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.003		0.002	
	32	アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02未満		0.02未満	
	33	鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01	0.05未満	0.01	
	34	銅及びその化合物	(mg/ℓ)	0.011		0.01	
	35	ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)				7.1
	36	マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.007		0.002	
味覚、色、発泡	37	塩化物イオン	(mg/ℓ)				8.1
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)				40.5
	39	蒸発残留物	(mg/ℓ)				
	40	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				
	41	ジェオスミン	(mg/ℓ)				
	42	2-メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)				
	43	非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)				
	44	フェノール類	(mg/ℓ)				
	45	有機物(TOC)	(mg/ℓ)				
基礎的性状	46	pH値	電極	6.80		7.00	7.20
	47	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色　度		1			0
	50	濁　度		0.0			0.0
水質基準以外の項目							
		アンモニア態窒素	(mg/ℓ)				0.001未満
		アルカリ度	(mg/ℓ)				
		電気伝導率	(μS/cm)				71.4
		pH値	比色				
結果及び対応				飲料適　了解	飲料適　了解	飲料適　了解	飲料適　了解

臨時水質検査

採水地点			月日	平成21年1月19日	平成22年1月29日	平成22年2月1日	平成22年3月19日
			住所	室の木町2丁目	玖珂町欽明寺	岩国市環境保全課 黒磯団地配水池	錦見八丁目
			場所		ドレン	新黒磯団地自治会館	ドレン
			申告 事情	白い異物が出る	配水管布設替に伴う給水前検査	引き取りに伴う配水池検査	配水管連結工事に伴う給水前検査
天候(前日／当日)					晴/晴	晴/晴後曇	雨/晴
気　温			(℃)	10.7	16.7		16.2
水　温			(℃)	8.7	11.2	10.1	13.2
施行規則		残留塩素 (mg/L)	開栓初期	0.54	0.48	0.38	0.59
			開栓後期				
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)			0.001未満	
	4	水銀及びその化合物	(mg/ℓ)			0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物	(mg/ℓ)			0.001未満	
	6	鉛及びその化合物	(mg/ℓ)			0.003	
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)			0.001未満	
	8	六価クロム化合物	(mg/ℓ)			0.005未満	
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)			0.001未満	
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)			0.37	
	11	フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)			0.11	
	12	ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)			0.01未満	
一般有機化合物	13	四塩化炭素	(mg/ℓ)		0.0002未満	0.0002未満	
	14	1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)		0.005未満	0.005未満	
	15	シス1、2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満	0.001未満	
	16	ジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001未満	0.001未満	
	17	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満	0.001未満	
	18	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.001未満	0.001未満	
	19	ベンゼン	(mg/ℓ)		0.001未満	0.001未満	
消毒副生成物	20	塩素酸	(mg/ℓ)			0.06未満	
	21	クロロ酢酸	(mg/ℓ)			0.002未満	
	22	クロロホルム	(mg/ℓ)		0.001	0.004	
	23	ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)			0.004未満	
	24	ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001	0.002	
	25	臭素酸	(mg/ℓ)			0.001未満	
	26	総トリハロメタン	(mg/ℓ)		0.003	0.010	
	27	トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)			0.02未満	
	28	ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.001	0.004	
	29	ブロモホルム	(mg/ℓ)		0.001未満	0.001未満	
	30	ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)			0.008未満	
色・味覚	31	亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)			0.008	
	32	アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)			0.02	
	33	鉄及びその化合物	(mg/ℓ)			0.04	
	34	銅及びその化合物	(mg/ℓ)			0.005未満	
	35	ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)			11.5	
	36	マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)			0.001	
味覚、色、発泡	37	塩化物イオン	(mg/ℓ)			9.3	
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)			56.5	
	39	蒸発残留物	(mg/ℓ)			62.0	
	40	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)			0.02未満	
	41	ジェオスミン	(mg/ℓ)			0.000001未満	
	42	2-メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)			0.000001未満	
	43	非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)			0.005未満	
	44	フェノール類	(mg/ℓ)			0.0005未満	
	45	有機物(TOC)	(mg/ℓ)			0.41	
基礎的性状	46	pH値	電極	6.90	6.3	7.28	6.70
	47	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色　度		0	0	0	0
	50	濁　度		0.0	0.0	0.0	0.0
水質基準以外の項目							
		アンモニア態窒素	(mg/ℓ)			0.02未満	
		アルカリ度	(mg/ℓ)			20.0	
		電気伝導率	(μS/cm)		118	75.5	80.2
		pH値	比色				
結果及び対応				飲料適　了解	飲料適　了解	飲料適　了解	飲料適　了解

4　その他の試験成績

2 工業用水試験成績

岩国市上水道及び工業用水道

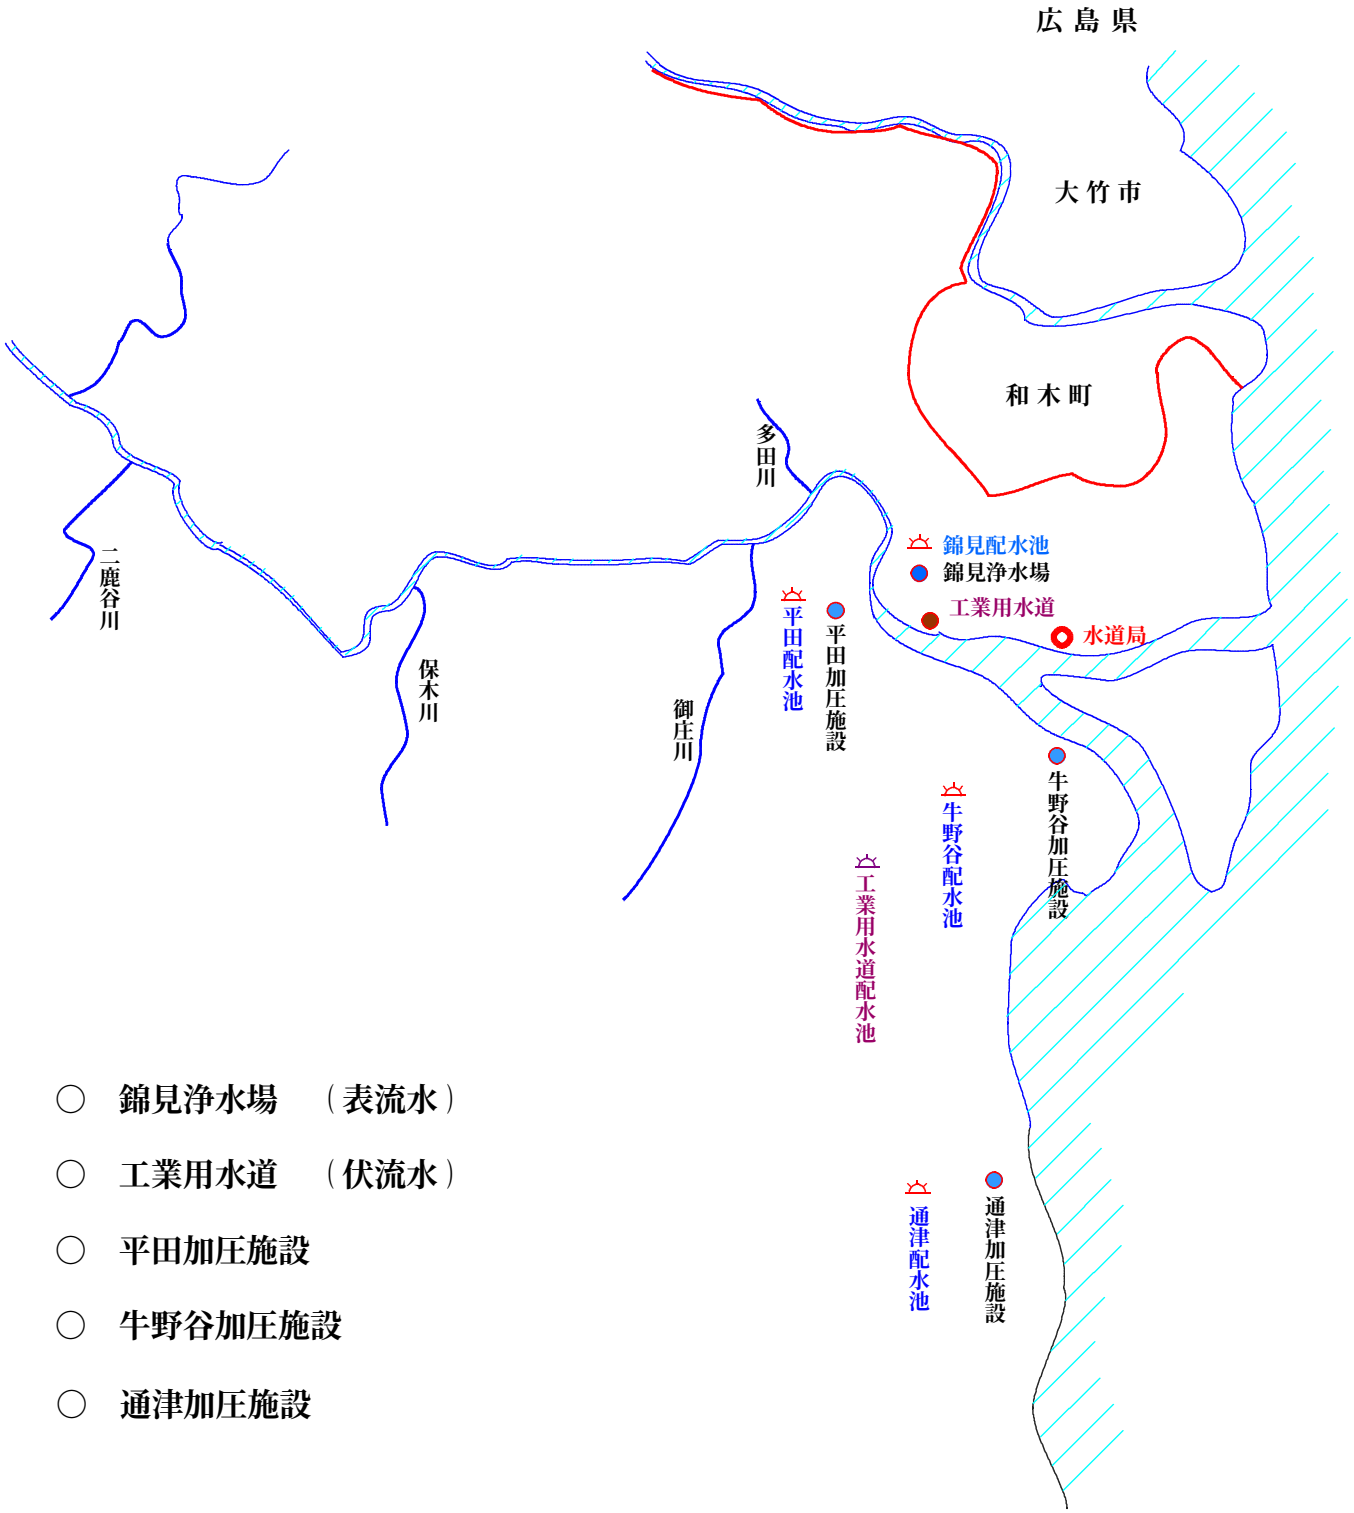

○　錦見浄水場　（表流水）

○　工業用水道　（伏流水）

○　平田加圧施設

○　牛野谷加圧施設

○　通津加圧施設

工業用水試験成績

月	項目	水温 (℃)	濁度	pH値	総アルカリ度 (mg/L)	総硬度 (mg/L)	蒸発残留物 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	鉄及びその化合物 (mg/L)	マンガン及びその化合物 (mg/L)
4	試験回数	30	30	30	1	1		1		
	最高値	15.9	0.1	6.82						
	最低値	11.6	0.0	6.73						
	平均値	14.2	0.0	6.78	24.0	32.1		5.6		
5	試験回数	31	31	31	1	1		1	1	1
	最高値	19.7	0.1	6.73						
	最低値	15.3	0.0	6.66						
	平均値	17.9	0.0	6.69	24.5	32.7		5.1	0.01	0.002
6	試験回数	30	30	30	1	1		1		
	最高値	22.4	0.2	6.67						
	最低値	19.3	0.0	6.56						
	平均値	20.5	0.0	6.61	26.5	32.7		4.8		
7	試験回数	31	31	31	1	1	1	1	1	1
	最高値	21.1	1.3	6.64						
	最低値	19.1	0.0	6.55						
	平均値	20.0	0.1	6.60	23.0	30.5	39	4.0	0.02	0.003
8	試験回数	31	31	31	1	1		1		
	最高値	23.7	0.2	6.60						
	最低値	20.6	0.0	6.54						
	平均値	22.3	0.0	6.56	24.0	20.6		3.9		
9	試験回数	30	30	30	1	1		1	1	1
	最高値	24.1	0.1	6.61						
	最低値	22.0	0.0	6.55						
	平均値	22.9	0.0	6.59	26.5	34.6		4.4	0.01	0.012
10	試験回数	31	31	31	1	1		1	1	1
	最高値	22.4	0.7	6.78						
	最低値	18.0	0.0	6.51						
	平均値	19.8	0.0	6.67	28.5	35.5		4.7	0.02	0.014
11	試験回数	30	30	30	1	1		1	1	1
	最高値	18.2	0.0	6.83						
	最低値	13.6	0.0	6.76						
	平均値	15.6	0.0	6.80	27.0	24.1		4.1	0.01	0.013
12	試験回数	31	31	31	1	1		1		
	最高値	13.4	0.0	6.91						
	最低値	9.9	0.0	6.60						
	平均値	11.6	0.0	6.87	26.0	34.3		5.1		
1	試験回数	31	31	31	1	1		1	1	1
	最高値	9.7	0.0	6.94						
	最低値	8.6	0.0	6.90						
	平均値	9.0	0.0	6.92	24.0	34.2		6.9	0.05	0.012
2	試験回数	28	28	28	1	1		1		
	最高値	11.1	0.0	6.94						
	最低値	8.1	0.0	6.87						
	平均値	9.2	0.0	6.91	21.0	32.7		6.3		
3	試験回数	31	31	31	1	1	1	1	1	1
	最高値	11.2	0.1	6.89						
	最低値	9.4	0.0	6.82						
	平均値	10.4	0.0	6.84	22.0	26.8	43	4.3	0.16	0.010
平均	最高値	24.1	1.3	6.94	28.5	35.5	43	6.9	0.16	0.014
	最低値	8.1	0.0	6.51	21.0	20.6	39	3.9	0.01	0.002
	平均値	16.1	0.0	6.74	24.8	30.9	41	4.9	0.04	0.009

カドミウム及びその化合物 (mg/L)	セレン及びその化合物 (mg/L)	鉛及びその化合物 (mg/L)	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	六価クロム化合物 (mg/L)	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	フッ素及びその化合物 (mg/L)	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	亜鉛及びその化合物 (mg/L)
					1	1		
					0.33	0.15		
1	1	1	1	1	1	1	1	1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005未満	0.36	0.14	0.01	0.004
					1	1		
					0.38	0.13		
1	1	1	1	1	1	1	1	1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.005未満	0.38	0.14	0.01未満	0.059
					1	1		
					0.39	0.12		
1	1	1	1	1	1	1	1	1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.005未満	0.31	0.13	0.01	0.004
1	1	1	1	1	1	1	1	1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.005未満	0.43	0.09	0.01	0.008
1	1	1	1	1	1	1	1	1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.005未満	0.39	0.10	0.01	0.004
					1	1		
					0.33	0.09		
1	1	1	1	1	1	1	1	1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005未満	0.34	0.10	0.01未満	0.011
					1	1		
					0.37	0.13		
1	1	1	1	1	1	1	1	1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.005未満	0.41	0.12	0.01未満	0.008
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.005未満	0.43	0.15	0.01	0.059
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005未満	0.31	0.09	0.01未満	0.004
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.005未満	0.37	0.12	0.01	0.014

月	項目	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	銅及びその化合物 (mg/L)	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	全有機炭素 (TOC) (mg/L)	色度	電気伝導率 (μS/cm)	アンモニア態窒素 (mg/L)
4	試験回数			1	1	1	1	1
	最高値							
	最低値							
	平均値			5.6	0.30	1	77.5	0.02未満
5	試験回数	1	1	1	1	1	1	1
	最高値							
	最低値							
	平均値	0.02未満	0.005未満	5.3	0.3未満	0	85.0	0.02未満
6	試験回数			1	1	1	1	1
	最高値							
	最低値							
	平均値			5.1	0.38	1	81.5	0.02未満
7	試験回数	1	1	1	1	1	1	1
	最高値							
	最低値							
	平均値	0.02未満	0.005未満	4.7	0.41	1	74.3	0.02未満
8	試験回数			1	1	1	1	1
	最高値							
	最低値							
	平均値			2.9	0.43	1	75.6	0.02未満
9	試験回数	1	1	1	1	1	1	1
	最高値							
	最低値							
	平均値	0.02未満	0.005未満	5.6	0.30	1	80.9	0.02未満
10	試験回数	1	1	1	1	1	1	1
	最高値							
	最低値							
	平均値	0.02未満	0.005未満	6.2	0.31	1	86.9	0.02未満
11	試験回数	1	1	1	1	1	1	1
	最高値							
	最低値							
	平均値	0.02未満	0.005未満	3.8	0.41	1	80.6	0.02未満
12	試験回数			1	1	1	1	1
	最高値							
	最低値							
	平均値			5.3	0.3未満	0	80.7	0.02未満
1	試験回数	1	1	1	1	1	1	1
	最高値							
	最低値							
	平均値	0.02未満	0.005未満	6.5	0.3未満	0	86.0	0.02未満
2	試験回数			1	1	1	1	1
	最高値							
	最低値							
	平均値			6.5	0.3未満	1	70.3	0.02未満
3	試験回数	1	1	1	1	1	1	1
	最高値							
	最低値							
	平均値	0.02未満	0.005未満	4.7	0.35	1	69.3	0.02未満
平均	最高値	0.02未満	0.005未満	6.5	0.43	1	86.9	0.02未満
	最低値	0.02未満	0.005未満	2.9	0.3未満	0	69.3	0.02未満
	平均値	0.02未満	0.005未満	5.2	0.36	1	79.1	0.02未満

4　その他の試験成績

3 錦川水質調査試験成績

錦 川 水 質 調 査 地 点

	採水地点	取水口からｋｍ
①	錦川出合地点上流	約３６．８
②	宇佐川出合地点上流	約３６．７
③	本郷川合流地点上流	約３２．８
④	本郷川合流地点下流	約３２．２
⑤	野谷川し尿処理場下流	約３２．０
⑥	根笠川合流地点下流	約２６．０
⑦	生見川下流	約１９．０
⑧	生見川合流地点下流	約１８．８
⑨	御庄川合流地点上流	約　３．８
⑩	多田川下流	約　２．７
⑪	錦見浄水場取水口	
⑫	錦見浄水場原水	

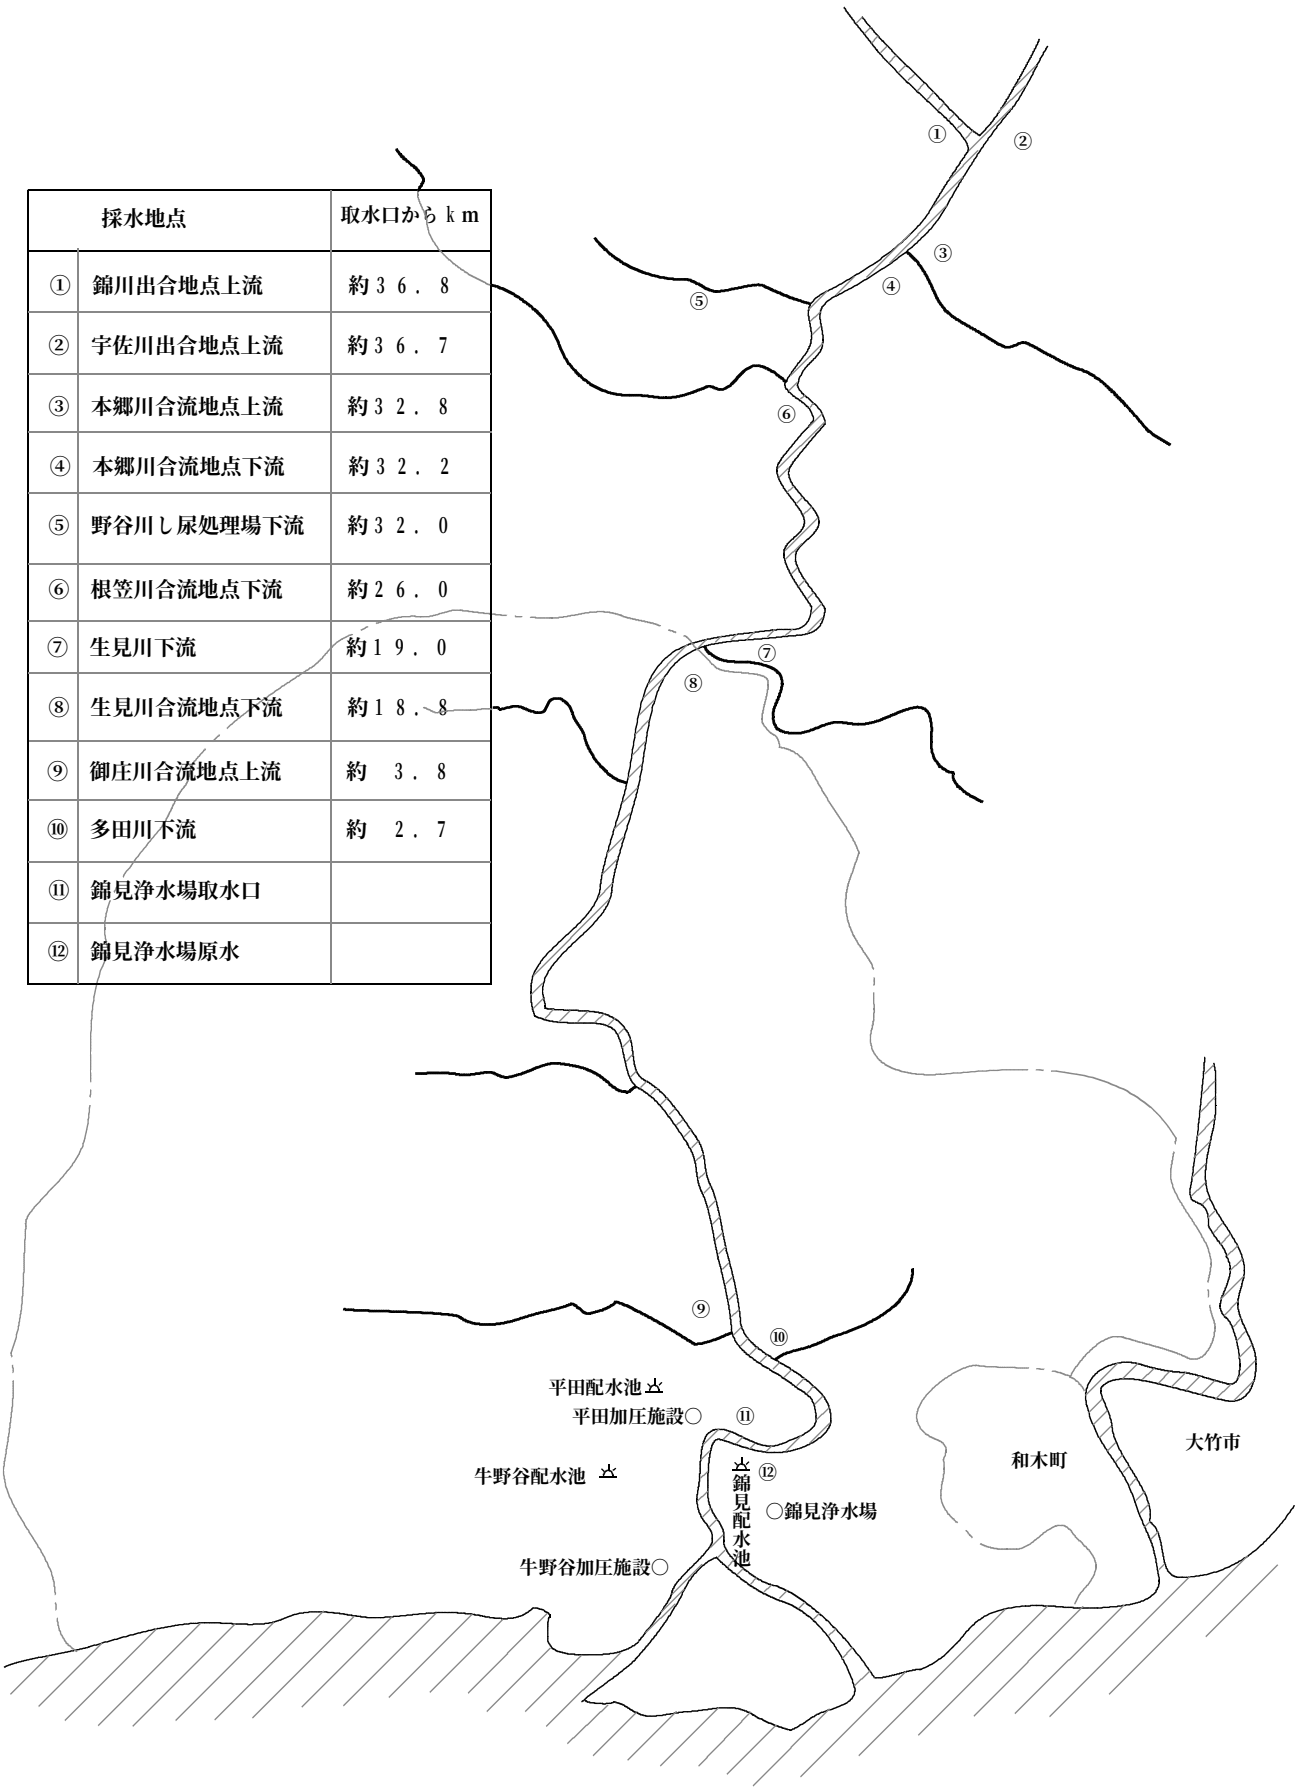

錦川水質調査

環境基準項目			錦川出合 地点上流	宇佐川出合 地点上流	本郷川合流 地点上流	本郷川合流 地点下流	野谷川し尿 処理場下流
	天候(前日/当日)		晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇
	気　温	℃	15.0	17.0	16.5	17.5	17.3
	水　温	℃	18.7	19.0	20.1	20.3	15.7
◎	pH値	電極	7.60	7.74	7.84	7.84	7.70
		比色	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
◎	溶存酸素	(mg/L)	8.5	9.0	8.8	8.8	8.6
◎	BOD	(mg/L)	0.1	0.3	1.6	0.2	0.1未満
◎	浮遊物質	(mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.1	0.5
◎	大腸菌群	(MPN/100mL)	1,700	1,700	2,400	>2,400	1,100
	大腸菌	(MPN/100mL)	29	47	56	39	4
	一般細菌	(1mL中)	2000	820	790	550	160
○	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001未満
○	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
○	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.26	0.43	0.35	0.35	0.19
○	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08未満	0.44	0.27	0.24	0.08
○	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01未満
○	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
○	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	クロロホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	トルエン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	シス-1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トランス-1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	m;p キシレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	o-キシレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.009	0.005	0.006	0.003	0.003
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.02未満	0.06	0.02未満	0.02
	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.03	0.10	0.03	0.04
	銅及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	6.8	8.6	7.7	7.6	10.9
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.005	0.002	0.01	0.003	0.003
	塩化物イオン	(mg/L)	5.2	6.4	5.8	5.7	5.2
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	40.9	32.2	36.8	37.8	40.7
	蒸発残留物	(mg/L)	71	70	74	70	78
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.77	0.53	0.62	0.62	0.81
	有機物等($KMnO_4$消費量)	(mg/L)	2.7	2.1	2.4	2.4	2.9
	臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色　度		2	1	2	2	2
	濁　度		0.8	0.3	0.7	0.6	0.2
	電気伝導率	(μS/cm)	94.7	87.9	92.8	94.3	112
	アルカリ度	(mg/L)	34.0	27.5	31.0	31.0	34.5

◎印　生活環境の保全に関する環境基準　　○印　人の健康の保護に関する環境基準

平成21年5月27日

根笠川合流地点下流	生見川下流	生見川合流地点下流	御庄川合流地点上流	多田川下流	錦見浄水場取水口	錦見浄水場原水
晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇
16.8	17.3	16.9	18.1	18.0	17.6	22.0
16.7	19.2	17.6	17.8	20.8	18.3	19.7
7.58	7.44	7.58	7.44	7.91	7.66	7.51
7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.3	7.3
8.0	7.4	7.5	8.7	8.0	8.6	8.1
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.6	5.9	0.2	0.1未満
0.7	1.1	0.4	1.0	1.5	0.7	0.3
1,700	2400	1,300	1600	>2,400	2,000	1100
19	6	12	11	78	5	5
270	390	360	160	8,000	210	150
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
0.002	0.001未満	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.29	0.18	0.28	0.32	7.88	0.37	0.32
0.14	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.14
0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.05	0.01	0.01
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.01	0.004	0.004	0.005	0.018	0.01	0.013
0.02	0.03	0.02	0.02未満	0.06	0.02	0.04
0.05	0.06	0.05	0.04	0.07	0.04	0.05
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01	0.005未満	0.005未満
6.6	6.0	4.1	4.0	18.7	6.9	4.2
0.013	0.018	0.009	0.005	0.006	0.005	0.006
5.3	3.8	5.1	4.8	17.8	5.2	5.0
35.1	33.5	24.0	23.3	52.0	35.4	24.4
60	55	61	55	208	56	59
0.80	1.12	0.81	0.64	4.71	0.71	0.70
2.9	3.8	2.9	1.1	1.3	1.2	1.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	4	2	2	12	2	2
0.8	0.9	0.8	0.6	3.9	0.7	1.2
86.4	78.2	86.0	86.1	283	99.5	90.3
27.0	27.0	29.0	27.0	50.0	25.0	26.0

錦川水質調査

環境基準項目			錦川出合地点上流	宇佐川出合地点上流	本郷川合流地点上流	本郷川合流地点下流	野谷川し尿処理場下流
	天候(前日/当日)		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
	気　温	℃	23.8	25.3	22.6	25.3	23.5
	水　温	℃	22.4	20.8	22.2	21.9	19.6
◎	pH値	電極	8.24	8.77	8.70	8.81	7.88
		比色	>7.6	>7.6	>7.6	>7.6	7.6
◎	溶存酸素	(mg/L)	7.8	8.7	8.3	8.5	7.5
◎	BOD	(mg/L)	0.1未満	0.6	0.1未満	0.1未満	0.1未満
◎	浮遊物質	(mg/L)	0.2	0.1	0.5	0.8	1.3
◎	大腸菌群	(MPN/100mL)	2,000	>2,400	>2,400	2,400	1,700
	大腸菌	(MPN/100mL)	10	12	10	9	4
	一般細菌	(1mL中)	540	1,500	690	500	520
○	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001未満
○	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
○	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.16	0.29	0.22	0.21	0.19
○	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08未満	0.40	0.25	0.26	0.08未満
○	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01未満
○	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
○	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	クロロホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	トルエン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	シス-1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トランス-1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	m;p キシレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	o-キシレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.003	0.007	0.003	0.004	0.004
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.02	0.01	0.02	0.07
	銅及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	3.5	3.9	6.2	6.1	4.5
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004
	塩化物イオン	(mg/L)	4.6	5.8	5.2	5.0	3.9
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	27.8	21.2	37.2	37.7	24.3
	蒸発残留物	(mg/L)	58	54	56	55	61
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.71	0.59	0.61	0.64	0.65
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	2.7	2.2	2.5	2.6	2.8
	臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色　度		2	2	2	2	3
	濁　度		0.3	0.1	0.2	0.3	0.2
	電気伝導率	(μS/cm)	89.4	82.5	89.7	87.5	82
	アルカリ度	(mg/L)	37.0	27.0	30.0	32.0	29.5

平成21年8月26日

根笠川合流地点下流	生見川下流	生見川合流地点下流	御庄川合流地点上流	多田川下流	錦見浄水場取水口	錦見浄水場原水
晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
26.1	25.9	23.7	28.0	27.3	28.7	28.5
21.8	24.2	23.9	23.4	32.3	24.6	24.2
8.24	7.91	8.56	7.58	10.41	7.83	7.58
>7.6	7.6	>7.6	7.4	>7.6	7.6	7.1
7.9	7.0	7.0	8.4	10.1	6.9	6.3
0.1未満	0.3	0.1未満	0.9	1.7	0.1未満	0.1未満
1.1	0.6	0.7	0.6	20.1	0.9	1.7
2,400	>2,400	>2,400	1,300	>2,400	920	870
14	10	1	3	0	1	4
500	2400	440	320	660	150	120
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.002	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.19	0.09	0.14	0.22	6.56	0.23	0.22
0.15	0.11	0.16	0.13	0.14	0.13	0.15
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.04	0.01	0.01未満
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.004	0.002	0.003	0.004	0.009	0.004	0.005
0.02	0.03	0.02未満	0.02	0.15	0.02未満	0.06
0.05	0.06	0.04	0.04	0.24	0.03	0.06
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.008	0.005未満	0.005未満
5.3	4.4	5.2	5.3	23.9	3.4	4.7
0.010	0.008	0.005	0.004	0.018	0.004	0.008
4.3	3.0	4.2	4.2	16.8	4.2	4.3
32.6	25.5	32.0	33.3	93.9	23.3	29.6
47	41	50	53	212	52	53
0.70	1.23	0.80	0.60	3.80	0.66	0.63
2.7	4.6	3.2	3.2	12.6	3.2	3.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	5	3	2	13	2	2
0.8	1.2	0.8	1.0	3.5	0.8	1.1
77.0	61.3	72.2	77.6	28.0	94.9	76.2
26.5	32.0	30.0	29.5	42.0	27.0	29.0

錦川水質調査

環境基準項目			錦川出合地点上流	宇佐川出合地点上流	本郷川合流地点上流	本郷川合流地点下流	野谷川し尿処理場下流
	天候(前日/当日)		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
	気　温	℃	11.4	6.2	9.1	9.0	8.8
	水　温	℃	14.0	10.9	13.3	13.1	10.1
◎	pH値	電極	7.82	8.24	8.15	8.17	7.91
		比色	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
◎	溶存酸素	(mg/L)	10.0	11.2	10.5	10.5	10.6
◎	BOD	(mg/L)	0.5	1.1	0.4	0.8	0.7
◎	浮遊物質	(mg/L)	1.1	0.2	0.9	0.6	0.3
◎	大腸菌群	(MPN/100mL)	1,200	1,700	1,300	1,200	1,200
	大腸菌	(MPN/100mL)	68	16	39	30	3
	一般細菌	(1mL中)	530	450	400	230	340
○	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.003	0.002	0.002	0.001未満
○	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
○	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.25	0.29	0.25	0.25	0.23
○	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08未満	0.44	0.13	0.14	0.08未満
○	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
○	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
○	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	クロロホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	トルエン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	シス-1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トランス-1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	m;p キシレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	o-キシレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03
	銅及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	5.2	5.7	5.6	3.7	10.7
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.008	0.001未満	0.004	0.004	0.002
	塩化物イオン	(mg/L)	4.2	6.4	4.7	4.7	5.1
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	33.6	26.6	32.2	23.0	44.2
	蒸発残留物	(mg/L)	53	61	55	55	83
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.83	0.50	0.72	0.70	0.59
	有機物等(KMnO4消費量)	(mg/L)	2.8	1.9	2.7	2.7	2.6
	臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色　度		3	1	2	2	2
	濁　度		0.7	0.0	0.6	0.5	0.1
	電気伝導率	(μS/cm)	68.1	83.7	78.0	80.5	115
	アルカリ度	(mg/L)	27.5	30.0	28.5	30.0	36.0

平成21年11月4日

根笠川合流地点下流	生見川下流	生見川合流地点下流	御庄川合流地点上流	多田川下流	錦見浄水場取水口	錦見浄水場原水
晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
13.6	13.8	11.5	16.9	19.0	17.2	20.0
12.9	16.7	13.8	15.7	16.2	16.1	15.6
8.09	7.34	7.81	7.67	7.43	7.70	7.69
7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1
10.6	8.8	10.4	10.5	8.6	7.9	7.9
1.0	0.2	0.7	1.1	2.8	0.1未満	0.1未満
0.6	1.6	0.4	0.5	2.0	0.9	1.1
2,400	1600	870	1200	>2400	220	250
44	35	12	56	45	1	2
680	190	170	170	11,000	56	170
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.002	0.001未満	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.26	0.24	0.24	0.27	8.16	0.30	0.29
0.15	0.08未満	0.14	0.10	0.08未満	0.10	0.13
0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.003	0.002	0.004	0.004	0.022	0.004	0.003
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.05	0.02未満	0.02未満
0.02	0.03	0.01	0.01	0.08	0.02	0.03
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.009	0.005未満	0.005未満
6.1	4.0	5.6	5.8	22.5	5.8	5.8
0.003	0.009	0.003	0.002	0.008	0.002	0.003
4.8	2.8	4.5	4.5	16.0	4.5	4.5
35.5	24.6	33.5	34.5	85.1	34.4	34.7
59	40	48	50	198	51	52
0.70	0.91	0.70	0.54	3.43	0.55	0.53
2.5	3.7	2.7	1.9	12.2	1.9	2.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
2	3	2	1	9	1	1
0.4	0.6	0.2	0.2	3.9	0.2	0.4
87.8	61.8	77.6	81.6	253	84.1	84.3
30.0	22.0	28.0	28.5	35.5	29.5	28.0

錦川水質調査

環境基準項目			錦川出合 地点上流	宇佐川出合 地点上流	本郷川合流 地点上流	本郷川合流 地点下流	野谷川し尿 処理場下流
	天候(前日/当日)		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
	気　温	℃	9.1	6.7	8.6	10.4	6.7
	水　温	℃	7.7	7.3	7.9	8.1	6.4
◎	pH値	電極	7.59	7.55	7.69	7.71	7.70
		比色	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
◎	溶存酸素	(mg/L)	10.9	11.4	11.5	11.4	11.4
◎	BOD	(mg/L)	1.3	1.5	1.5	1.7	1.5
◎	浮遊物質	(mg/L)	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0
◎	大腸菌群	(MPN/100mL)	1,400	580	580	870	310
	大腸菌	(MPN/100mL)	40	8	26	18	10
	一般細菌	(1mL中)	570	470	320	220	270
○	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001未満
○	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
○	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.30	0.43	0.38	0.38	0.19
○	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08未満	0.34	0.24	0.22	0.08未満
○	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満
○	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
○	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	クロロホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
	トルエン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
○	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	シス-1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トランス-1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	m;p キシレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	o-キシレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	1,4-ジクロロベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.003	0.003	0.004	0.009	0.007
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.03	0.02	0.04	0.03	0.02
	銅及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	6.4	7.8	7.3	7.2	9.0
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.006	0.002	0.003	0.002	0.001
	塩化物イオン	(mg/L)	5.6	6.9	6.4	6.3	4.4
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	37.2	25.9	30.5	31.3	36.1
	蒸発残留物	(mg/L)	58	51	59	56	62
	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.64	0.45	0.51	0.50	0.50
	有機物等(KMnO4消費量)	(mg/L)	1.8	1.5	2.0	1.7	1.8
	臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色　度		2	1	1	1	1
	濁　度		0.7	0.1	0.4	0.3	0.1
	電気伝導率	(μS/cm)	69.4	74.4	75.6	79.4	96
	アルカリ度	(mg/L)	29.5	20.0	23.5	28.5	28.0

平成22年2月24日

根笠川合流地点下流	生見川下流	生見川合流地点下流	御庄川合流地点上流	多田川下流	錦見浄水場取水口	錦見浄水場原水
晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
12.9	15.6	15.5	18.7	19.3	18.4	16.5
7.7	9.1	9.3	11.2	14.1	11.5	11.2
7.67	7.43	7.62	7.52	7.32	7.49	7.42
7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
11.3	10.5	10.9	10.6	9.0	10.7	10.9
1.5	1.5	1.5	1.3	8.9	1.2	1.8
0.5	0.6	0.4	0.4	41.0	1.4	1.0
580	110	390	230	>2,400	310	280
11	8	1	0	980	1	1
130	300	110	38	6,300	200	180
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満
0.002	0.001未満	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.31	0.23	0.30	0.33	0.40	0.35	0.36
0.13	0.09	0.13	0.13	0.10	0.12	0.14
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.05	0.01未満	0.01未満
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.006	0.003	0.003	0.004	0.075	0.006	0.003
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.08	0.02未満	0.02未満
0.04	0.03	0.04	0.04	1.30	0.08	0.05
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.021	0.005未満	0.005未満
6.4	5.6	6.6	6.4	32.4	6.6	6.6
0.006	0.018	0.006	0.004	0.073	0.006	0.005
5.5	3.8	5.6	5.8	20.4	5.9	5.9
31.3	31.4	32.7	32.2	73.6	33.2	33.3
54	51	51	48	244	55	54
0.54	0.99	0.61	0.51	5.41	0.56	0.54
2.4	3.2	2.2	1.9	18.3	1.9	2.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1	2	1	1	66	1	1
0.5	1.1	0.5	0.4	39.6	1.2	0.7
79.9	75.9	80.1	78.6	264	84.4	81.5
23.0	24.5	24.0	24.0	37.5	23.0	23.5

4　その他の試験成績

4 クリプトスポリジウム検査成績

指標菌、クリプトスポリジウム等検査結果

採水月日	検 査 項 目	瀬田水源地	野口水源地	上北水源地 第1，2水源 伏流水	上北水源地 第3水源
平成21年4月28日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)			0	0
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)			0	0
平成21年5月19日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)	0	0	0	0
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	0	0	0	0
平成21年6月16日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)			0	0
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)			0	0
平成21年7月28日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)			7.8	0
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)			0	0
平成21年8月18日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)	0	0	0	0
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	0個/20ℓ	0個/20ℓ	0個/20ℓ	0個/20ℓ
	ジアルジア	0個/20ℓ	0個/20ℓ	0個/20ℓ	0個/20ℓ
平成21年9月15日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)			0	0
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)			0	0
平成21年10月20日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)			0	0
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)			0	0
平成21年11月18日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)	0	0	0	0
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	0	0	0	0
平成21年12月15日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)			0	0
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)			0	0
平成22年1月19日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)			0	0
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)			0	0
平成22年2月16日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)	0	0	0	0
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム	0個/20ℓ	0個/20ℓ	0個/20ℓ	0個/20ℓ
	ジアルジア	0個/20ℓ	0個/20ℓ	0個/20ℓ	0個/20ℓ
平成22年3月16日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)			0	0
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)			0	0

採水月日	検 査 項 目	上北水源地 第4水源	錦川表流水	錦見浄水場 1号ろ過水	錦見浄水場 2号ろ過水
平成21年4月28日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)	0			
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	0			
平成21年5月19日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)	0			
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	0			
平成21年6月16日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)	0			
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	0			
平成21年7月28日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)	0			
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	0			
平成21年8月18日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)	0	4		
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	0	3		
	クリプトスポリジウム	0個/20ℓ	0個/20ℓ	0個/20ℓ	
	ジアルジア	0個/20ℓ	0個/20ℓ	0個/20ℓ	
平成21年9月15日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)	0			
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	0			
平成21年10月20日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)	0			
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	0			
平成21年11月18日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)	0			
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	0			
平成21年12月15日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)	0			
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	0			
平成22年1月19日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)	0			
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	0			
平成22年2月16日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)	0	4		
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	0	4		
	クリプトスポリジウム	0個/20ℓ	0個/10ℓ		0個/20ℓ
	ジアルジア	0個/20ℓ	0個/10ℓ		0個/20ℓ
平成22年3月16日	大腸菌(*E.coli*) (MPN/100ml)	0			
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	0			

５　錦川水系ダム流量記録表

錦 川 流 量　　臥 竜 橋 地 点

（単位：個）

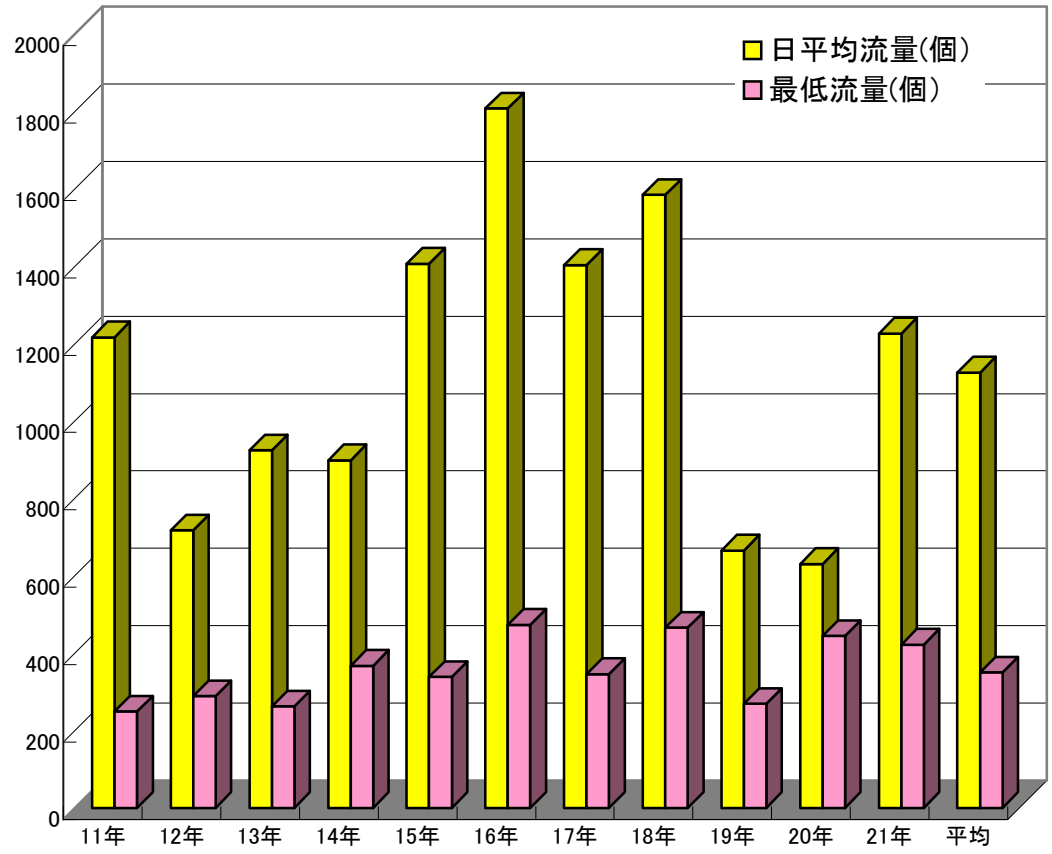

年度	11	12	13	14	15	16
日平均流量(個)	1216	717	924	898	1,406	1,807
最低流量(個)	249	289	262	367	338	473

年度	17	18	19	20	21	10年間平均値
日平均流量(個)	1,403	1,584	665	630	1,226	1,125
最低流量(個)	346	466	269	444	422	350

平成21年度　錦川流量（臥竜橋地点）

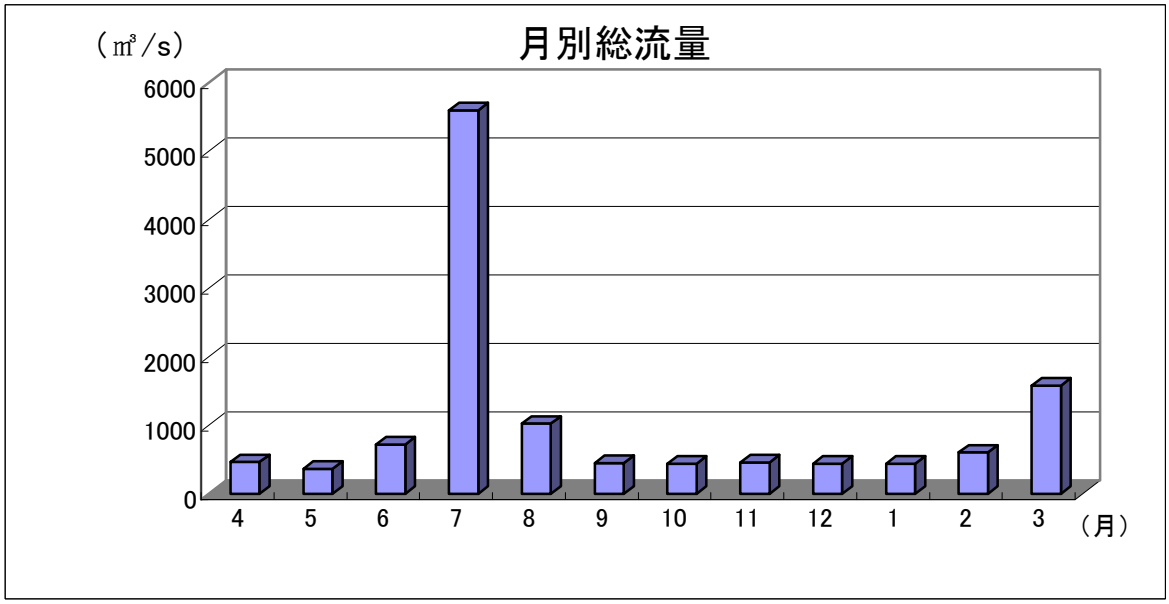

	4月			5月			6月			7月		
	水位	流量	個数	水位	流量	個数	水位	流量	個数	水位	流量	個数
1	0.97	12.25	441	1.00	13.37	481	0.97	12.25	441	1.64	114.11	4,105
2	0.99	12.99	467	0.97	12.25	441	0.95	11.53	415	2.30	295.86	10,642
3	0.98	12.62	454	1.01	13.76	495	0.94	11.18	402	1.66	119.08	4,283
4	0.96	11.89	428	1.00	13.37	481	0.96	11.89	428	1.33	50.72	1,824
5	0.99	12.99	467	0.98	12.62	454	0.98	12.62	454	1.26	39.91	1,436
6	0.99	12.99	467	0.99	12.99	467	0.97	12.25	441	1.15	25.54	919
7	0.95	11.53	415	0.96	11.89	428	1.04	14.94	537	1.15	25.54	919
8	0.98	12.62	454	0.92	10.49	377	1.00	13.37	481	1.11	21.11	759
9	1.02	14.15	509	0.92	10.49	377	1.01	13.76	495	1.44	70.31	2,529
10	1.01	13.76	495	0.90	9.82	353	1.00	13.37	481	1.43	68.40	2,460
11	1.00	13.37	481	0.99	12.99	467	1.35	54.04	1,944	2.67	421.59	15,165
12	0.99	12.99	467	0.99	12.99	467	1.12	22.18	798	1.74	139.98	5,035
13	1.02	14.15	509	0.93	10.83	390	1.05	15.35	552	1.46	74.22	2,670
14	1.00	13.37	481	0.95	11.53	415	1.06	15.76	567	1.22	34.32	1,235
15	1.15	25.54	919	0.94	11.18	402	1.02	14.15	509	1.15	25.54	919
16	1.02	14.15	509	0.85	8.26	297	0.98	12.62	454	1.12	22.18	798
17	1.02	14.15	509	0.94	11.18	402	1.01	13.76	495	1.04	14.94	537
18	1.00	13.37	481	0.93	10.83	390	1.03	14.54	523	1.21	32.99	1,187
19	1.02	14.15	509	0.91	10.15	365	1.02	14.15	509	1.10	20.07	722
20	1.00	13.37	481	0.95	11.53	415	0.99	12.99	467	1.14	24.40	878
21	0.94	11.18	402	0.97	12.25	441	0.99	12.99	467	2.75	451.69	16,248
22	1.13	23.27	837	0.85	8.26	297	1.01	13.76	495	3.99	1051.06	37,808
23	0.96	11.89	428	1.03	14.54	523	1.00	13.37	481	2.16	254.08	9,140
24	1.02	14.15	509	0.95	11.53	415	1.07	17.10	615	1.76	145.46	5,232
25	1.00	13.37	481	0.98	12.62	454	1.07	17.10	615	2.19	262.76	9,452
26	1.25	38.47	1,384	0.97	12.25	441	1.05	15.35	552	3.15	617.79	22,223
27	1.15	25.54	919	0.97	12.25	441	1.04	14.94	537	3.15	617.79	22,223
28	1.09	19.05	685	0.97	12.25	441	1.00	13.37	481	2.26	283.60	10,201
29	1.01	13.76	495	0.95	11.53	415	0.98	12.62	454	1.73	137.27	4,938
30	1.01	13.76	495	0.94	11.18	402	2.21	268.64	9,663	1.54	90.89	3,269
31				0.98	12.62	454				1.29	44.38	1,596
合計		460.84	16,578		363.80	13,088		715.94	25,753		5597.58	201,352
平均		15.36	553		11.74	422		23.86	858		180.57	6,495

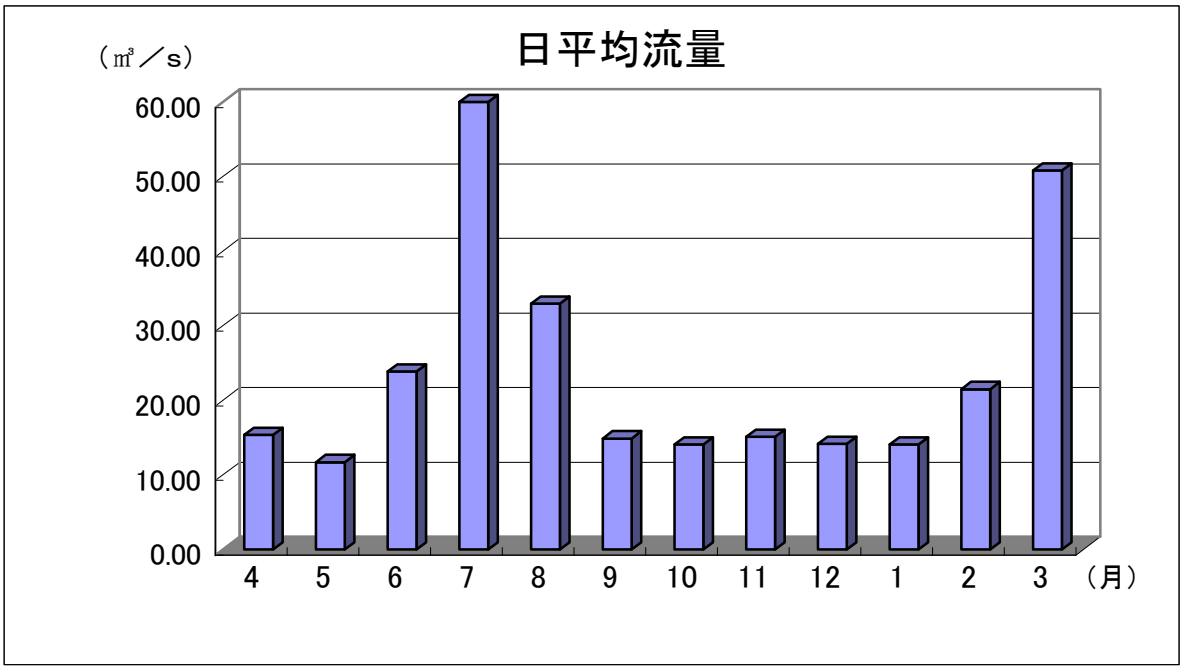

	8月			9月			10月			11月		
	水位	流量	個数	水位	流量	個数	水位	流量	個数	水位	流量	個数
1	1.29	44.38	1,596	1.06	15.76	567	1.00	13.37	481	0.92	10.49	377
2	1.26	39.91	1,436	1.05	15.35	552	1.03	14.54	523	0.96	11.89	428
3	1.19	30.40	1,094	1.03	14.54	523	1.36	55.74	2,005	0.96	11.89	428
4	1.17	27.92	1,004	1.05	15.35	552	1.06	15.76	567	0.96	11.89	428
5	1.89	182.47	6,564	1.05	15.35	552	1.03	14.54	523	0.94	11.18	402
6	1.46	74.22	2,670	1.04	14.94	537	1.03	14.54	523	0.91	10.15	365
7	1.30	45.93	1,652	1.05	15.35	552	1.04	14.94	537	0.93	10.83	390
8	1.21	32.99	1,187	1.04	14.94	537	1.02	14.15	509	0.92	10.49	377
9	1.16	26.72	961	1.02	14.15	509	1.03	14.54	523	0.92	10.49	377
10	1.10	20.07	722	1.04	14.94	537	1.03	14.54	523	0.93	10.83	390
11	1.43	68.40	2,460	1.03	14.54	523	1.01	13.76	495	0.99	12.99	467
12	1.19	30.40	1,094	1.03	14.54	523	1.00	13.37	481	1.20	31.68	1,140
13	1.15	25.54	919	0.93	10.83	390	0.99	12.99	467	1.04	14.94	537
14	1.12	22.18	798	1.02	14.15	509	0.98	12.62	454	1.13	23.27	837
15	1.10	20.07	722	1.04	14.94	537	0.98	12.62	454	1.21	32.99	1,187
16	1.15	25.54	919	1.04	14.94	537	0.99	12.99	467	1.10	20.07	722
17	1.16	26.72	961	1.07	17.10	615	0.98	12.62	454	1.07	17.10	615
18	1.07	17.10	615	1.07	17.10	615	0.98	12.62	454	1.12	22.18	798
19	1.09	19.05	685	1.07	17.10	615	0.97	12.25	441	1.00	13.37	481
20	1.15	25.54	919	1.07	17.10	615	0.97	12.25	441	1.03	14.54	523
21	1.15	25.54	919	1.07	17.10	615	0.95	11.53	415	1.05	15.35	552
22	1.18	29.15	1,049	1.07	17.10	615	0.94	11.18	402	1.02	14.15	509
23	1.18	29.15	1,049	1.02	14.15	509	0.94	11.18	402	0.97	12.25	441
24	1.12	22.18	798	1.02	14.15	509	0.94	11.18	402	1.02	14.15	509
25	1.09	19.05	685	1.02	14.15	509	0.94	11.18	402	1.01	13.76	495
26	1.05	15.35	552	1.01	13.76	495	0.94	11.18	402	1.01	13.76	495
27	1.02	14.15	509	1.00	13.37	481	0.94	11.18	402	1.02	14.15	509
28	1.07	17.10	615	0.99	12.99	467	0.93	10.83	390	1.02	14.15	509
29	1.06	15.76	567	0.99	12.99	467	0.93	10.83	390	1.02	14.15	509
30	1.05	15.35	552	1.00	13.37	481	0.94	11.18	402	1.02	14.15	509
31	0.99	12.99	467				0.92	10.49	377			
合計		1021.32	36,740		446.14	16,045		436.69	15,708		453.28	16,306
平均		32.95	1,185		14.87	535		14.09	507		15.11	544

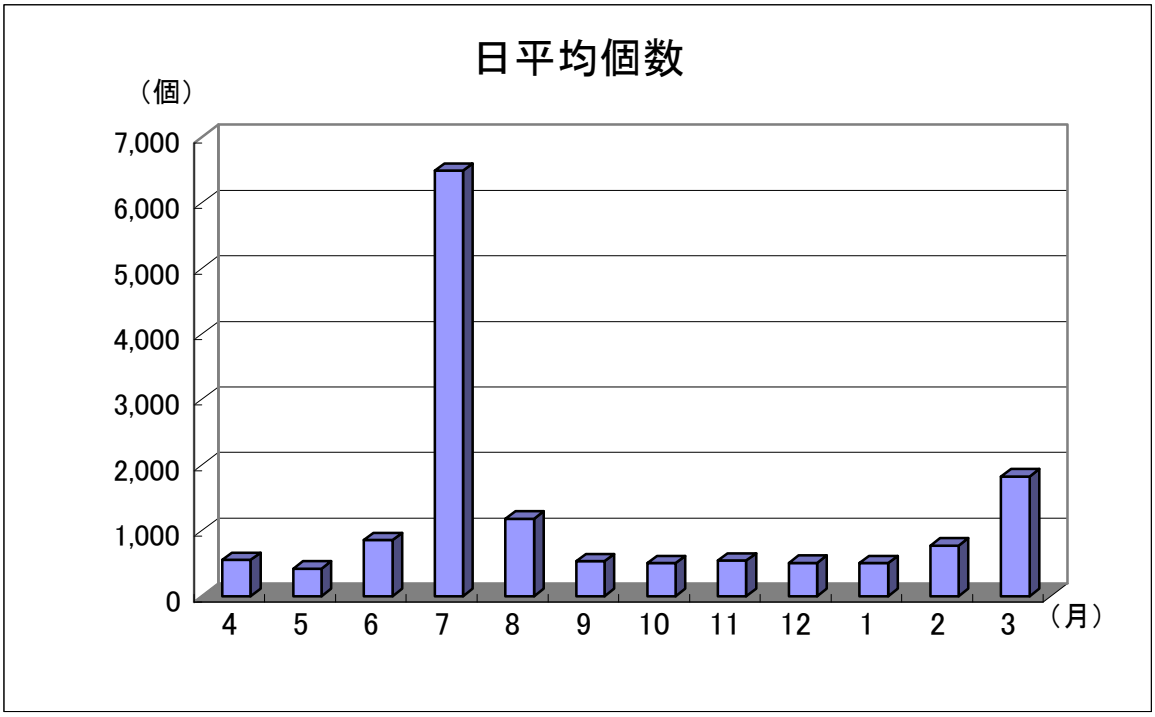

	12月			1月			2月			3月		
	水位	流量	個数	水位	流量	個数	水位	流量	個数	水位	流量	個数
1	1.01	13.76	495	1.03	14.54	523	0.99	12.99	467	1.23	35.68	1,283
2	1.02	14.15	509	1.02	14.15	509	1.02	14.15	509	1.26	39.91	1,436
3	1.01	13.76	495	1.01	13.76	495	1.02	14.15	509	1.20	31.68	1,140
4	1.00	13.37	481	1.02	14.15	509	1.02	14.15	509	1.13	23.27	837
5	1.00	13.37	481	1.02	14.15	509	1.01	13.76	495	1.13	23.27	837
6	1.01	13.76	495	1.01	13.76	495	1.00	13.37	481	1.19	30.40	1,094
7	0.99	12.99	467	1.01	13.76	495	1.03	14.54	523	1.25	38.47	1,384
8	1.03	14.54	523	1.01	13.76	495	1.01	13.76	495	1.21	32.99	1,187
9	1.02	14.15	509	1.01	13.76	495	1.02	14.15	509	1.16	26.72	961
10	0.97	12.25	441	1.01	13.76	495	1.02	14.15	509	1.33	50.72	1,824
11	1.00	13.37	481	1.02	14.15	509	1.01	13.76	495	1.29	44.38	1,596
12	1.11	21.11	759	1.01	13.76	495	1.16	26.72	961	1.24	37.06	1,333
13	1.05	15.35	552	1.01	13.76	495	1.12	22.18	798	1.21	32.99	1,187
14	1.05	15.35	552	1.01	13.76	495	1.06	15.76	567	1.35	54.04	1,944
15	1.03	14.54	523	1.01	13.76	495	1.04	14.94	537	1.30	45.93	1,652
16	1.03	14.54	523	1.00	13.37	481	1.04	14.94	537	2.32	302.09	10,867
17	1.01	13.76	495	0.99	12.99	467	1.04	14.94	537	1.85	171.47	6,168
18	1.00	13.37	481	0.98	12.62	454	1.03	14.54	523	1.51	84.44	3,037
19	1.00	13.37	481	0.99	12.99	467	1.03	14.54	523	1.31	47.50	1,709
20	1.01	13.76	495	0.99	12.99	467	1.01	13.76	495	1.20	31.68	1,140
21	1.01	13.76	495	1.01	13.76	495	1.02	14.15	509	1.19	30.40	1,094
22	1.01	13.76	495	1.10	20.07	722	1.02	14.15	509	1.16	26.72	961
23	1.02	14.15	509	1.05	15.35	552	1.02	14.15	509	1.13	23.27	837
24	1.02	14.15	509	1.02	14.15	509	1.02	14.15	509	1.18	29.15	1,049
25	1.02	14.15	509	1.02	14.15	509	1.03	14.54	523	1.35	54.04	1,944
26	1.01	13.76	495	1.01	13.76	495	1.02	14.15	509	1.38	59.23	2,131
27	1.04	14.94	537	1.02	14.15	509	1.77	148.25	5,333	1.31	47.50	1,709
28	1.02	14.15	509	1.02	14.15	509	1.40	62.82	2,260	1.23	35.68	1,283
29	1.02	14.15	509	1.05	15.35	552				1.22	34.32	1,235
30	1.02	14.15	509	1.03	14.54	523				1.15	25.54	919
31	1.00	13.37	481	1.01	13.76	495				1.14	24.40	878
合計		439.11	15,795		436.89	15,715		601.61	21,640		1574.94	56,656
平均		14.16	510		14.09	507		21.49	773		50.80	1,828

６　水　質　基　準　項　目　と　基　準　値

水質基準値

平成21年4月1日

水質基準項目　50項目				水質基準値
施行規則		残留塩素	(mg/ℓ)	0.1 以上
病原生物	**1**	**一般細菌**	(1mℓ中)	**100以下であること**
	2	**大腸菌**	(100mℓ中)	**検出されないこと**
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/ℓ)	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.05以下であること
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)	0.01以下であること
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	10 以下であること
	11	フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.8 以下であること
	12	ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	1.0 以下であること
一般有機化合物	13	四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.002以下であること
	14	1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.05以下であること
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.04以下であること
	16	ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.02以下であること
	17	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.01以下であること
	18	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.03以下であること
	19	ベンゼン	(mg/ℓ)	0.01以下であること
消毒副生成物	20	塩素酸	(mg/ℓ)	0.6以下であること
	21	クロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.02以下であること
	22	クロロホルム	(mg/ℓ)	0.06以下であること
	23	ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.04以下であること
	24	ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)	0.1以下であること
	25	臭素酸	(mg/ℓ)	0.01以下であること
	26	総トリハロメタン	(mg/ℓ)	0.1以下であること
	27	トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.2以下であること
	28	ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.03以下であること
	29	ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.09以下であること
	30	ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)	0.08以下であること
色・味覚	31	亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	1.0以下であること
	32	アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.2以下であること
	33	鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.3以下であること
	34	銅及びその化合物	(mg/ℓ)	1.0以下であること
	35	ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	200以下であること
	36	マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.05以下であること
味覚・色・発泡	**37**	**塩化物イオン**	(mg/ℓ)	**200以下であること**
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	300以下であること
	39	蒸発残留物	(mg/ℓ)	500以下であること
	40	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.2以下であること
	41	ジェオスミン	(mg/ℓ)	0.00001以下
	42	2-メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)	0.00001以下
	43	非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.02以下であること
	44	フェノール類	(mg/ℓ)	0.005以下であること
	45	**全有機炭素(TOC)**	(mg/ℓ)	**3以下であること**
基礎的性状	**46**	**pH値**	電極	**5.8以上～8.6以下**
	47	**味**		**異常でないこと**
	48	**臭　気**		**異常でないこと**
	49	**色　度**		**5度以下であること**
	50	**濁　度**		**2度以下であること**

太字は省略不可能項目

水質管理目標設定項目

平成21年4月から

２８項目			目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.015以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.002以下
3	ニッケル及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01以下
4	亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.05以下
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/ℓ)	0.004以下
6	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/ℓ)	0.006以下
7	トルエン	(mg/ℓ)	0.2以下
8	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	(mg/ℓ)	0.1以下
9	亜塩素酸	(mg/ℓ)	0.6以下
10	二酸化塩素	(mg/ℓ)	0.6以下
11	ジクロロアセトニトリル	(mg/ℓ)	0.01以下
12	抱水クロラール	(mg/ℓ)	0.02以下
13	農薬類	(mg/ℓ)	1以下
14	残留塩素	(mg/ℓ)	1以下
15	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	10以上100以下
16	マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01以下
17	遊離炭酸	(mg/ℓ)	20以下
18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/ℓ)	0.3以下
19	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	(mg/ℓ)	0.02以下
20	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/ℓ)	3以下
21	臭気強度(TON)	(mg/ℓ)	3以下
22	蒸発残留物	(mg/ℓ)	30以上200以下
23	濁度	(mg/ℓ)	1度以下
24	pH値	(mg/ℓ)	7.5程度
25	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	(mg/ℓ)	-1程度以上とし、極力0に近づける
26	従属栄養細菌	(mg/ℓ)	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
27	1，1－ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.1以下
28	アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1以下

要検討項目

番号	項　目	目標値	備　考
1	銀	未設定	
2	バリウム	0.7mg/L	
3	ビスマス	未設定	
4	モリブデン	0.07mg/L	
5	アクリルアミド	0.0005mg/L	
6	アクリル酸	未設定	
7	17-β-エストラジオール	0.00008mg/L	(暫定)
8	エチニルーエストラジオール	0.00002mg/L	(暫定)
9	エチレンジアミン四酢酸(EDTA)	0.5mg/L	
10	エピクロロヒドリン	0.0004mg/L	(暫定)
11	塩化ビニル	0.002mg/L	
12	酢酸ビニル	未設定	
13	2,4-トルエンジアミン	未設定	
14	2,6-トルエンジアミン	未設定	
15	N,N-ジメチルアニリン	未設定	
16	スチレン	0.02mg/L	
17	ダイオキシン類	1pgTEQ/L	(暫定)
18	トリエチレンテトラミン	未設定	
19	ノニルフェノール	0.3mg/L	(暫定)
20	ビスフェノールA	0.1mg/L	(暫定)
21	ヒドラジン	未設定	
22	1,2-ブタジエン	未設定	
23	1,3-ブタジエン	未設定	
24	フタル酸ジ(n-ブチル)	0.2mg/L	(暫定)
25	フタル酸ブチルベンジル	0.5mg/L	(暫定)
26	ミクロキスチン-LR	0.0008mg/L	(暫定)
27	有機すず化合物	0.0006mg/L	トリブチルスズオキサイドとして(暫定)
28	ブロモクロロ酢酸	未設定	
29	ブロモジクロロ酢酸	未設定	
30	ジブロモクロロ酢酸	未設定	
31	ブロモ酢酸	未設定	
32	ジブロモ酢酸	未設定	
33	トリブロモ酢酸	未設定	
34	トリクロロアセトニトリル	未設定	
35	ブロモクロロアセトニトリル	未設定	
36	ジブロモアセトニトリル	0.06mg/L	
37	アセトアルデヒド	未設定	
38	MX	0.001mg/L	
39	クロロピクリン	未設定	
40	キシレン	0.4mg/L	

MX:3-クロロ-4(ジクロロメチル)-5-ヒドロキシ-2(5H)-フラノン

浄水課水質監視室の事務分掌

浄水課水質監視室は次の事務を分掌する。

1 水質の総合検査に関すること。

2 塩素滅菌及び薬品処理の研究並びに指導に関すること。

3 薬品の検収及び保管に関すること。

4 水質の研究調査及び技術改善に関すること。

5 水源、水質の汚濁防止等に係る知識の普及と啓発に関すること。

6 工業用水道事業の水質に関すること。

7 係に属する予備部品等の保管に関すること。

8 河川の水質保全に関すること

9 他の地方公共団体等からの水質検査の受託に関すること

10 施設の運転管理業務に関すること。

11 その他浄水に関すること。

水質試験年報　　平成２１年度
発　行　　平成２３年２月
発行者　　岩国市水道局

〒741-0062　山口県岩国市岩国四丁目１０－１
電話　（0827）　４１－０４３４
FAX　（0827）　４１－０４４６
水質監視室直通　（0827）　４４－０２３４
Ｅメール　suishitsu@waterworks-iwakuni.jp